




ŘEZ 1–1 km 0.04000

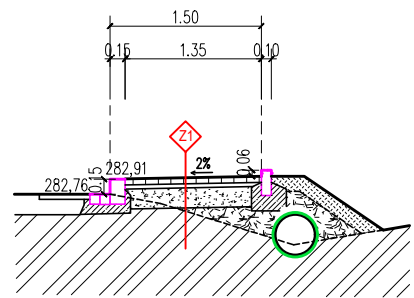


ŘEZ 6–6 km 0.34200

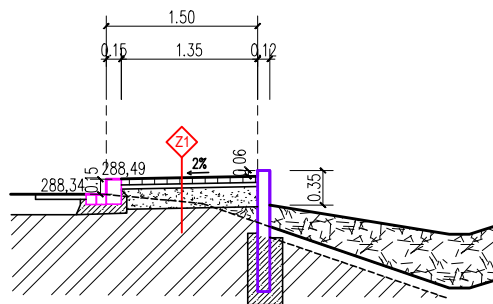


ŘEZ 11–11 km 0.53700

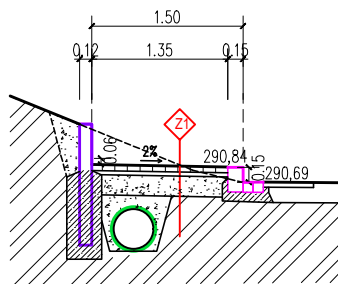


ŘEZ 2–2 km 0.08000

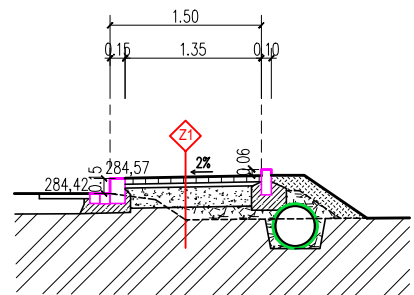


ŘEZ 7–7 km 0.38200

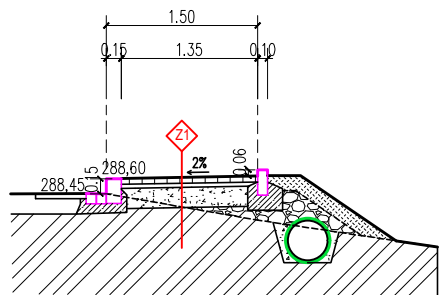


ŘEZ 12–12 km 0.57700

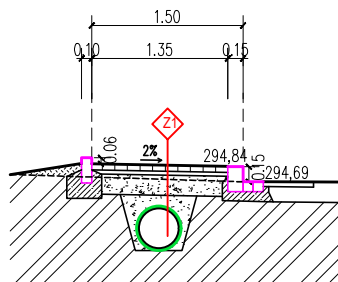


ŘEZ 3–3 km 0.12000

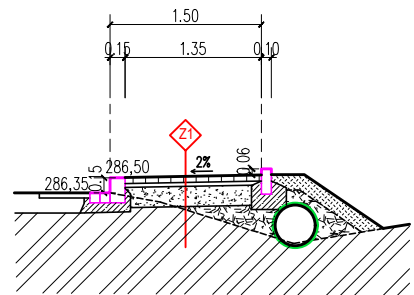


ŘEZ 8–8 km 0.41951

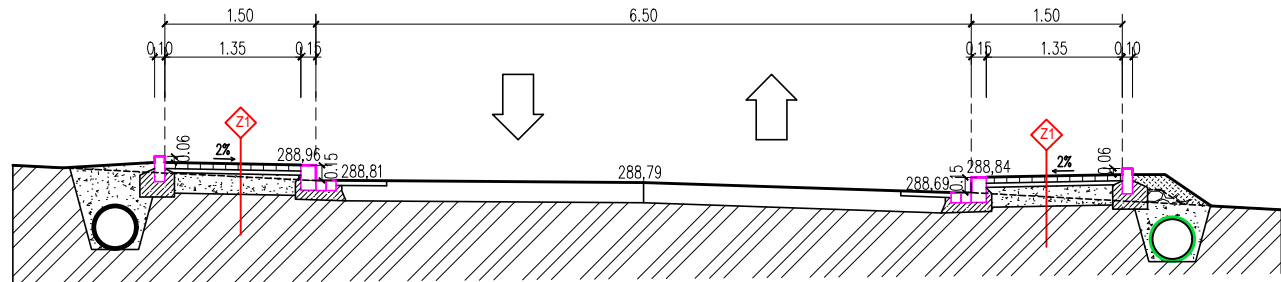


ŘEZ 4–4 km 0.16000

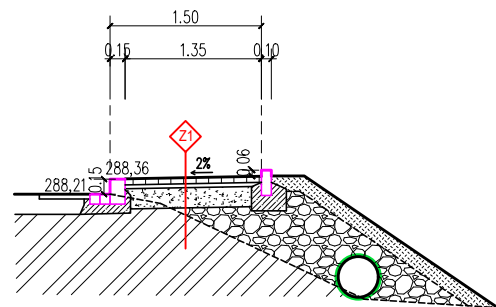


ŘEZ 9–9 km 0.45700

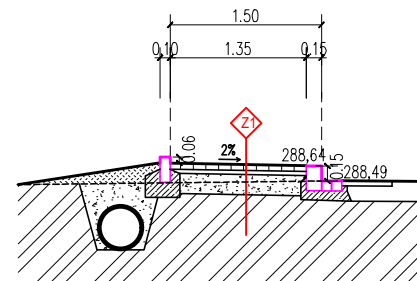

ŘEZ 5–5 km 0.20000

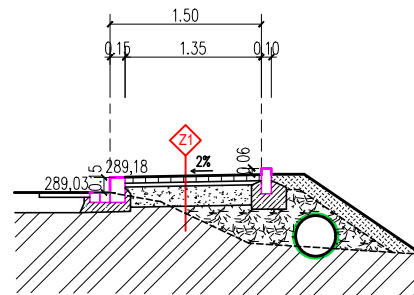

ŘEZ 10–10 km 0.49700

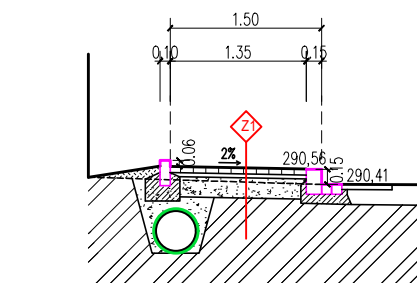

LEGENDA:

- OBRYŠ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU Z BETONOVÉ DLAŽBY
- NOVÝ CHODNÍK š.1,5m Z BETONOVÉ DLAŽBY TL. 60mm, BARVA ŠEDÁ. VE SKLADBĚ VIZ. VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
- VAROVNÝ PÁS š. 400mm Z BETONOVÉ DLAŽBY TL. 60mm S VÝSTUPKY (definice dle NV 163/2002 Sb.), BARVA ČERVENÁ
- LEMOVÁNÍ VAROVNÝCH PÁSŮ, SIGNÁLNÍCH, UMĚLÝCH VODÍČÍCH LINIÍ ZE VŠECH STRAN š. 250mm Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x250mm. SPÁRY MAX. 4mm, BEZ ZKOSENÉ HRANY (definice dle NV 163/2002 Sb.)
- UMĚLÁ VODÍČÍ LINIE š.400mm Z BETONOVÉ DLAŽBY S VODÍČÍ DŘÁŽKOU TL. 60mm (definice dle NV 163/2002 Sb.) BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- NOVÉ BETONOVÉ PALISÁDY IMPREGNOVANÉ ROZMĚR 1000x120x165mm, CELKOVÁ DÉLKA 45,0 bm
- ZVÝŠENÉ OBRUBY ABO 2–15 DO LOŽE ZE SUCHÉHO BETONU (VÝŠKOVÝ ROZDÍL OBRUBY NAD KOMUNIKACÍ–150mm–MEZI VOZOVKOU A CHODNÍKEM) + DVOJŘÁDEK š.200mm Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DO BETONOVÉHO LOŽE
- SNÍŽENÉ OBRUBY ABO 2–15 DO LOŽE ZE SUCHÉHO BETONU (U NÁJEZDŮ A SJEZDŮ) (VÝŠKOVÝ ROZDÍL OBRUBY NAD KOMUNIKACÍ–20mm–MEZI VOZOVKOU A CHODNÍKEM) + DVOJŘÁDEK š.200mm Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DO BETONOVÉHO LOŽE
- VODÍČÍ LINIE PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ. OBRUBY ABO 13–10 DO LOŽE ZE SUCHÉHO BETONU ZVÝŠENÉ 60mm NAD ÚROVEŇ POVRCHU CHODNÍKU
- STÁVAJÍCÍ ZATrubNĚNÍ PŘÍKOPU POTrubÍM DN 300, 400 BETON
- NOVÉ ZATrubNĚNÍ PŘÍKOPU POTrubÍM PVC ULTRA RIB II DN400, CELKOVÁ DÉLKA 395,0 bm
- UV3 PODOBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ SE STRUŽKOVOU MŘÍŽÍ, S KALOVÝM KOŠEM A ZAÚSTĚNÍM DO ZATrubNĚNÉHO SILNIČNÍHO PŘÍKOPU TRUBKOU PVC ULTRA–RIB II DN200 (zajišťuje odvodnění komunikace), CELKEM 9 ks.
- Š03 REVIZNÍ ŠACHTICE DN 1000 BET, S OCELOVÝMI STUPADLY S POLYETHYLENOVÝM POVLAKEM, VČETNĚ OCELOVÉHO POKLOPU. ŠACHTOVÉ DNO NAPOJENO NA ZATrubNĚNÍ PŘÍKOPU DN400. CELKEM 9 ks.

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP		
ING. ŠŇUPÁREK	ING. KAREL ŠNAJDR		ING. ŠŇUPÁREK		
INVESTOR	OBEC OLBRAMICE, PROSTORNÁ 132, OLBRAMICE, 742 83 KLIMKOVICE			SPEC.	
STAVBA	CHODNÍK V OBCI OLBRAMICE PODÉL ULICE KLIMKOVICKÁ			TK	
				MĚŘÍTKO	1:75
				POČET A4	2A4
				STUPEŇ	DPS
				DATUM	12/2025
				ZAK.ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU	PŘÍČNÉ ŘEZY			ARCHIV. ČÍSLO	ČÍS. VÝKR.
				0325-1	D.03N