



SCHÉMA VODOMĚRNÉ SESTAVY DN 50
NA VODOVODU DN 100

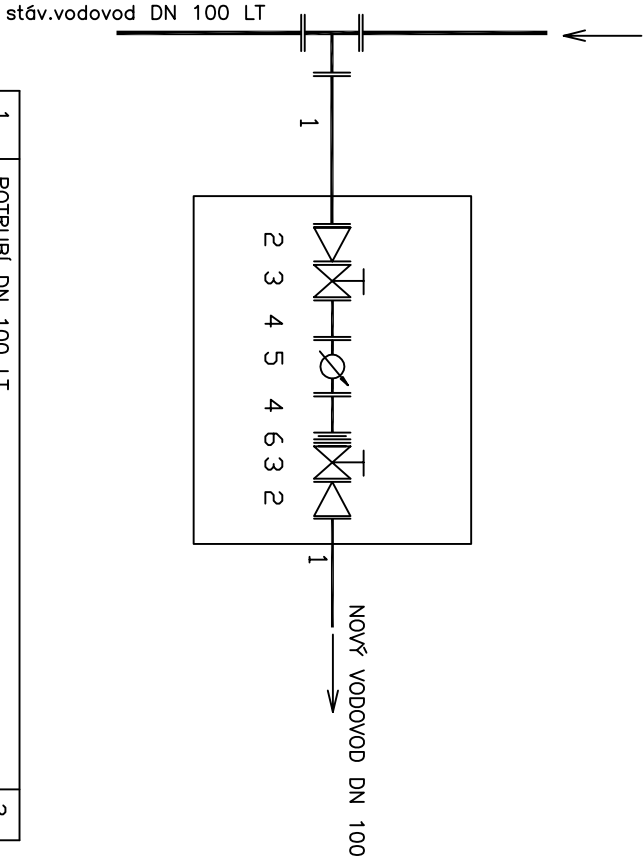

1	POTRUBÍ DN 100 LT	2
2	FFR (REDUKCE) 100/50	2
3	ŠOUPĚ VODÁRENSKÉ KRÁTKÉ, PN10, DN50	2
4	TP – 200mm	1
5	VODOMĚR DN50 S ČIDLEM PRO DÁLKOVÝ PŘENOS DAT	2
	TYP DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SÍTĚ	1
6	MONTÁŽNÍ VLOŽKA	1



Investor: Město Lysá nad Labem Husovo nám. 23, 289 22 Lysá n/L		Odpovědný projektant: Ing. Vítězslav Hansl	Stupeň: DPS	Datum: 01/2017
Název díla: BYŠIČKY – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ A VODOVOD				
Název části díla: VODOVOD				D.2.2
Název přílohy: SCHÉMA VODOMĚRNÉ SESTAVY			017	Měřítko: 1:–