Napojovací bod
Stávající osvětlovací bod
vrchní vedení

Provizorní napojení
vrchním vedením AES 2x16,
výška 7m

VO1
Nový osvětlovací bod
ATHOS 70W, Stožár 8m, výložník 1,5m

Zemní kabelové vedení VO
CYKY 4x10 + FeZn 30x4

V místě základu stožáru bude osazena
půlená chránička DN160 na potrubí plynu

VO2
Nový osvětlovací bod
ATHOS 70W, Stožár 6m

Zemní kabelové vedení VO
CYKY 4x10 + FeZn 30x4

V místě základu stožáru bude osazena
půlená chránička DN160 na potrubí plynu

VO3
Nový osvětlovací bod
ATHOS 70W, Stožár 6m

Na vápenkách

Pod Třešňovkou

-977/5

-977/6

-980

-981

-976/2

Vzorový řez uložení kabelu v krajnici:

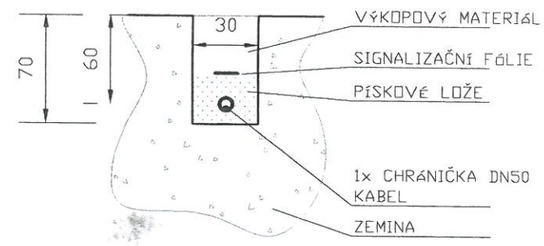

Legenda sítí:

- VO stávající nadzemní
- VO nové nadzemní provizorní
- VO nové podzemní
- ČEZ podzemní sítě
- ČEZ nadzemní sítě
- O2 podzemní sítě
- O2 nadzemní sítě
- RWE plyn
- RWE ochranné pásmo
- vodovod
- kanalizace

vypracoval:	Martin Müller	Martin Müller Východní 1448 463 11 Liberec 30 tel.: 602 145 061 e-mail: martin@martinmuller.cz http://www.martinmuller.cz	
zodp. projektant:	Martin Müller		
místo:	Sázava		
objednatel:	Město Sázava		
akce: NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. POD TŘEŠŇOVKOU, SÁZAVA		číslo.zak.:	
		stupeň:	DPS
		datum:	11/14
		měřítko:	1:250
příloha: SITUACE		číslo.přílohy: C2.1	číslo.soupr. 3

MARTIN MÜLLER
Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení
ČKAIT - 0501002