


ROZVOD PRO HYDRANT NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ
ROZVOD POD STROPEM PPR50x6,9

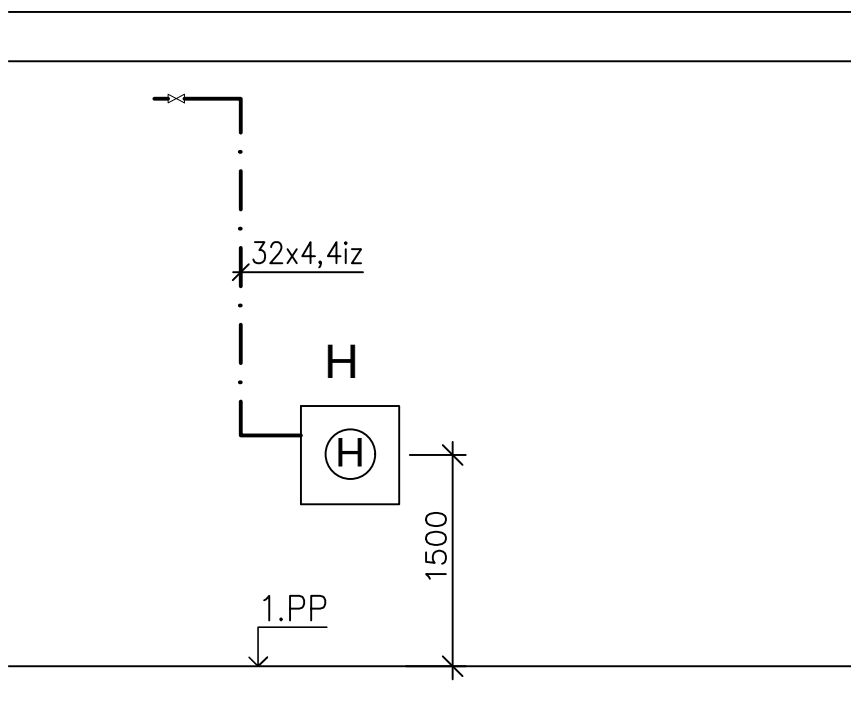

LEGENDA

— · — · —	NOVÉ POTRUBÍ ROZVODŮ STUDENÉ VODY – POTRUBÍ PPR PN16
— · — · —	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ROZVODŮ STUDENÉ VODY

OZ.ZP	POPIS	PŘIPOJENÍ - KANALIZACE
H	HYDRANTOVÝ SYSTÉM	VYBAVEN TVAROVĚ STÁLÝMI HADICEMI D25, HADICE O DÉLCE 30M, SKŘÍN 650X650X285MM

Vypracoval: Ing. Michal Albrecht	Odpovědný projektant: Ing. Michal Albrecht	Vedoucí projektant: P. ALBRECHT	Ing. Michal Albrecht Projektová kancelář TZB Neklanova 375, 397 01 Písek Tel. : 777 580 081 E-MAIL: albrecht.tzb@gmail.com IČO: 86910876	
sÚ: Písek				
Investor: Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Čelakovského 24, Písek 39701				
Akce:	BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO BUDOVY 2.STUPNĚ ZŠ TGM PÍSEK SO 01 - OSOBNÍ VÝTAH A PŘÍSTAVBA ŠATEN D.1.4. TPS - Zdravotně technické instalace		Datum: 12/2015	Měřítka:
Obsah:	SCHÉMA VODOVODU		Zakázkové číslo: 006z/2015	Stupeň PD: DPS
			Paré č.	Formát: 1xA4
				Č. výkresu 04