

S-JTSK / Bpv

±0,00 = 193,90

MŠ KOVÁŘSKÁ II REKONSTRUKCE OBJEKTU U ŠKOLIČKY 2176/1, 2177/3			
OBJEDNATEL MČ PRAHA 9		Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 IČ: 00063894	STUPEŇ DOKUMENTACE DPS / DVZ
ZHOTOVITEL, GENERÁLNÍ PROJEKTANT ArtStat s.r.o.		Gorazdova 355/5, Nové Město, 120 00 Praha 2 IČ: 03613755	DATUM 12 / 2025
ZHOTOVITEL SPECIALIZOVANÉ ČÁSTI Ing. Aleš JANOUŠEK		Buchovcova 1731/1, 130 00 Praha 3 IČ: 04063511	RAZÍTKO, PODPIS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Aleš Janoušek			
VYPRACOVAL Ing. Aleš Janoušek			
SPECIALIZOVANÁ ČÁST D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			PARÉ
OBSAH TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ			
OBJEKT SO-01	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.b.13	

OZNAČENÍ	NÁZEV, SCHEMA, ROZMĚRY	POČET		CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP		
	SESTAVA HLINÍKOVÝCH DVOUKŘÍDLÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM A NADSVĚTLÍKEM (stavební otvor 5000x3000 mm) POHLED ZVENKU 5000 rozměr stavebního otvoru 900 2100 900 světlý průchod hlavního křídla PLNÉ DO VÝŠKY 400mm 400 ATYPICKÉ KONTRASTNÍ PRUHY ve formě obrázků, zvířatek apod. (bude upřesněno architektem) MADLA Z VNĚJŠÍ STRANY PODKLADNÍ PROFIL PURENIT 3000 rozměr stavebního otvoru (od čisté podlahy) 250 ÚROVEŇ HRUBÉ PODLAHY ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY	1	-	1	Hliníkový vícekomorový profil s přerušným tepelným mostem. Zasklení izolačním trojsklem Ug=0,5 W/m²K. Vnější tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob). Vnitřní tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob) Kompozitní distanční rámeček. Součinitel prostupu tepla celých dveří Ud=1,2 W/m²K. Dodávka vč. podkladního profilu purenit. Hlavní křídlo sv. šířka 900mm, vedlejší křídlo sv. šířka 900 mm. Otevíravé dovnitř. Nízký práh výšky 15 mm s dvojítým těsněním. Dveře mají do výšky 400 mm plnou výplň. Hlavní křídlo se samozavíračem (viz dále), obě křídla se stavěčem. Dveře musí splňovat požadavky bezbariérové legislativy - kontrastní pruhy, madla na opačné straně než závěsy, výška kliky max.1100mm, výška zámku max.1000mm, požadavky na vizuální kontrast a další. Kování - interiér paniková klika, exteriér klika, zvenku madla, vícebodový bezpečnostní zámek (RC3). Mechanický zámek s panikovou klikou z vnitřní strany. Samozavírač s funkcí blokování únikových dveří napojený na odchodové a únikové tlačítko z vnitřní strany a čtečku čipů z venkovní strany (blokování je se záložním napájením, při výpadku záložního napájení musí dojít k uvolnění blokování). Odchodové tlačítko je ve vyvýšené výšce mimo dosah dětí. Dále napojení na interkom. Podrobněji viz PD slaboproudu. Řešení přípojovací spáry - z vnitřní strany parotěsná okenní páska + PUR pěna + z vnější strany paropropustná okenní páska. Tloušťka přípojovací spáry 15 mm. Barevnost: RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby EZS magnety. Systém generálního klíče. Kování vybere architekt z předloženého vzorníku.

OZNAČENÍ	NÁZEV, SCHEMA, ROZMĚRY	POČET		CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP		
	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM (stavební otvor 2000x2800 mm) POHLED ZVENKU	1	-	1	Hliníkový vícekomorový profil s přerušným tepelným mostem. Zasklení izolačním trojsklem Ug=0,5 W/m²K. Vnější tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob). Vnitřní tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob) Kompozitní distanční rámeček. Součinitel prostupu tepla celých dveří Ud=1,2 W/m²K. Dodávka vč. podkladního profilu purenit. Hlavní křídlo sv. šířka 900mm, vedlejší křídlo sv. šířka 900 mm. Otevíravé dovnitř. Nízký práh výšky 15 mm s dvojitým těsněním. Dveře mají do výšky 400 mm plnou výplň. Hlavní křídlo se samozavíračem (viz dále), obě křídla se stavěčem. Dveře musí splňovat požadavky bezbariérové legislativy - kontrastní pruhy, madla na opačné straně než závěsy, výška kliky max.1100mm, výška zámku max.1000mm, požadavky na vizuální kontrast a další. Kování - interiér paniková klika, exteriér klika, zvenku madla, vícebodový bezpečnostní zámek (RC3). Mechanický zámek s panikovou klikou z vnitřní strany. Samozavírač s funkcí blokování únikových dveří napojený na odchodové a únikové tlačítko z vnitřní strany a čtečku čipů z venkovní strany (blokování je se záložním napájením, při výpadku záložního napájení musí dojít k uvolnění blokování). Dále napojení na interkom. Odchodové tlačítko je ve vyvýšené výšce mimo dosah dětí. Podrobněji viz PD slaboproudu. Řešení připojovací spáry - z vnitřní strany parotěsná okenní páska + PUR pěna + z vnější strany paropropustná okenní páska. Tloušťka připojovací spáry 15 mm. Barevnost: RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby. EZS magnety. Systém generálního klíče. Kování vybere architekt z předloženého vzorníku.

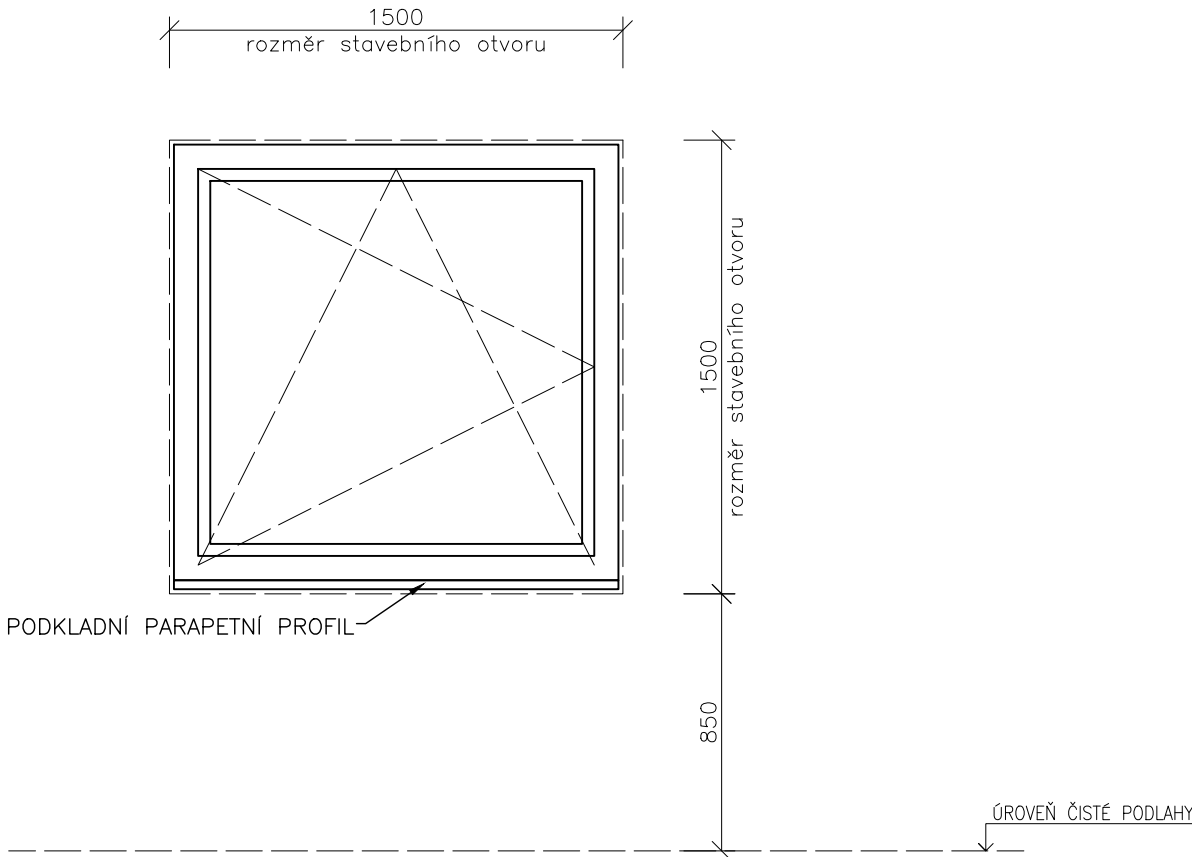
Č.L. 3		TABULKA VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ			MŠ KOVÁŘSKÁ II
OZNAČENÍ	NÁZEV, SCHEMA, ROZMĚRY	POČET		CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP		
	HLINÍKOVÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM/SKLOPNÝM KŘÍDLEM A PEVNOU ČÁSTÍ (stavební otvor 2600x2600 mm) POHLED ZVENKU 2600 rozměr stavebního otvoru 680 rozměr stavebního otvoru 2600 rozměr stavebního otvoru 300 ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY PODKLADNÍ PARAPETNÍ PROFIL	11	-	11	Hliníkový vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem. Zasklení izolačním trojsklem Ug=0,5 W/m²K. Vnitřní tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob). Vnější tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob) Kompozitní distanční rámeček. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw=0,8 W/m²K. Dodávka vč. podkladního parapetního profilu. Otevíravé a sklopné křídlo světlé šířky 680 mm. Kování celoobvodové bezpečnostní třípolohové. Řešení připojovací spáry - z vnitřní strany parotěsná okenní páska + PUR pěna + z vnější strany paropropustná okenní páska. Tloušťka připojovací spáry 15 mm. Barevnost: RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby EZS magnety. Kování vybere architekt z předloženého vzorníku.

Č.L. 4		TABULKA VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ			MŠ KOVÁŘSKÁ II
OZNAČENÍ	NÁZEV, SCHEMA, ROZMĚRY	POČET		CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP		
	HLINÍKOVÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM/SKLOPNÝM KŘÍDLEM A PEVNOU ČÁSTÍ vč. SKLENĚNÉHO ZÁBRADLÍ (stavební otvor 2600x2600 mm) POHLED ZVENKU 2600 rozměr stavebního otvoru 680 970 od čistého parapetu PODKLADNÍ PARAPETNÍ PROFIL 300 ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 2600 rozměr stavebního otvoru	-	7	7	Hliníkový vícekomorový profil s přerušným tepelným mostem. Zasklení izolačním trojsklem Ug=0,5 W/m²K. Vnitřní tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob). Kompoziční distanční rámeček. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw=0,8 W/m²K. Dodávka vč. podkladního parapetního profilu. Otevíravé a sklopné křídlo světlé šířky 680 mm. Kování celoobvodové bezpečnostní třípolohové. Řešení připojovací spáry - z vnitřní strany parotěsná okenní páska + PUR pěna + z vnější strany paropropustná okenní páska. Tloušťka připojovací spáry 15 mm. Barevnost: RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby EZS magnety. Kování vybere architekt z předloženého vzorníku. Součástí dodávky okna je skleněné zábradlí před otevíravým křídlem z bezpečnostního lepeného skla třídy 1B1. Výška zábradlí 1m nad čistým parapetem. Zábradlí bude těsně přisazené k okennímu rámu (liniově kotvené, lišta v barvě rámu) - pozor na případnou kolizi s předsazenou žaluzií. Sklo čiré.

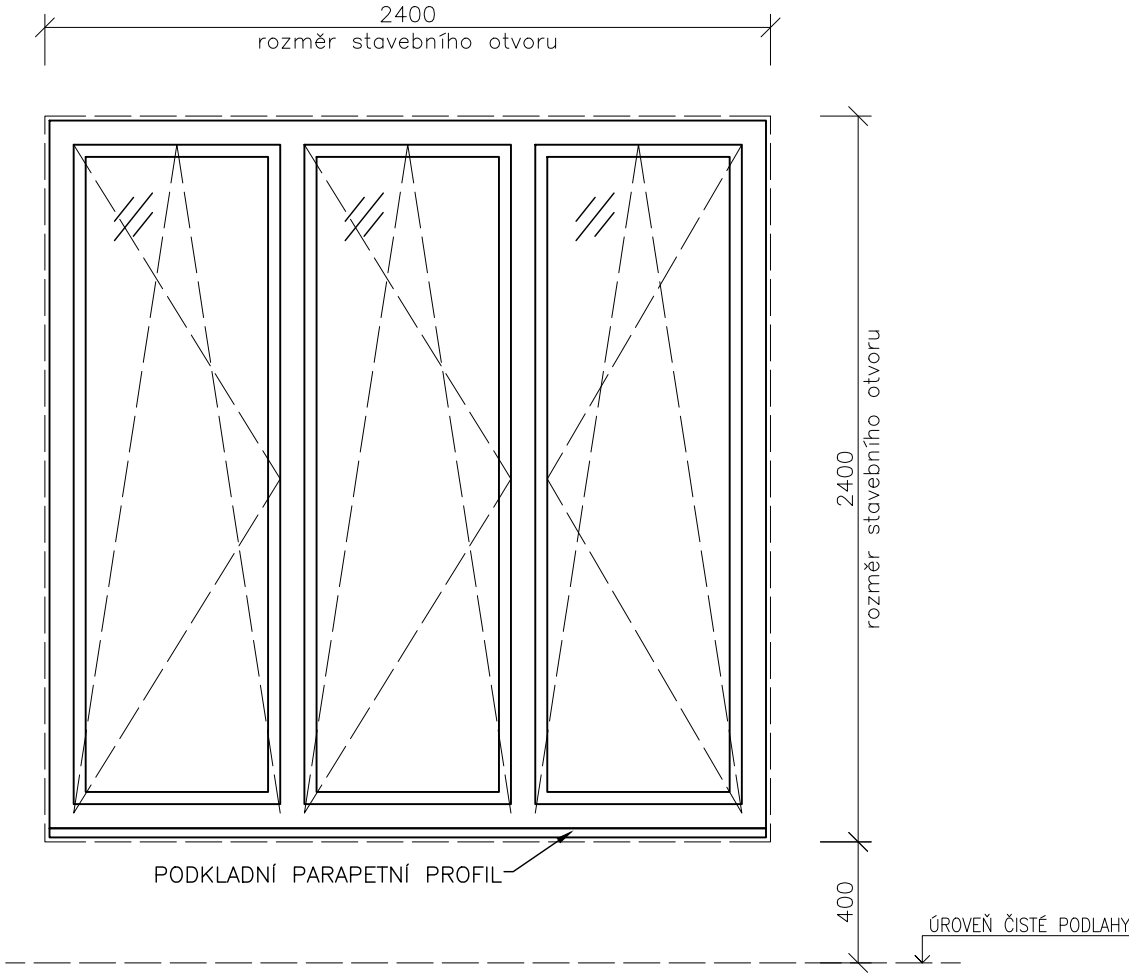
Č.L. 5		TABULKA VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ			MŠ KOVÁŘSKÁ II
OZNAČENÍ	NÁZEV, SCHEMA, ROZMĚRY	POČET		CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP		
	HLINÍKOVÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM/SKLOPNÝM KŘÍDLEM A PEVNOU ČÁSTÍ (stavební otvor 2600x2600 mm) POHLED ZVENKU 2600 rozměr stavebního otvoru 680 2600 rozměr stavebního otvoru 300 ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY PODKLADNÍ PARAPETNÍ PROFIL	1	-	1	Hliníkový vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem. Zasklení izolačním trojsklem Ug=0,5 W/m²K. Vnitřní tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob). Vnější tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob) Kompozitní distanční rámeček. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw=0,8 W/m²K. Dodávka vč. podkladního parapetního profilu. Otevíravé a sklopné křídlo světlé šířky 680 mm. Kování celoobvodové bezpečnostní třípolohové. Řešení připojovací spáry - z vnitřní strany parotěsná okenní páska + PUR pěna + z vnější strany paropropustná okenní páska. Tloušťka připojovací spáry 15 mm. Barevnost: RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby EZS magnety. Kování vybere architekt z předloženého vzorníku.

Č.L. 8		TABULKA VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ			MŠ KOVÁŘSKÁ II
OZNAČENÍ	NÁZEV, SCHEMA, ROZMĚRY	POČET		CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP		
	HLINÍKOVÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM/SKLOPNÝM KŘÍDLEM A PEVNOU ČÁSTÍ (stavební otvor 1700x1700 mm) POHLED ZVENKU 1700 rozměr stavebního otvoru 430 1700 rozměr stavebního otvoru 850 ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY PODKLADNÍ PARAPETNÍ PROFIL	1	-	1	Hliníkový vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem. Zasklení izolačním trojsklem Ug=0,5 W/m²K. Kompozitní distanční rámeček. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw=0,8 W/m²K. Dodávka vč. podkladního parapetního profilu. Otevíravé a sklopné křídlo světlé šířky 430 mm. Kování celoobvodové bezpečnostní třípolohové. Řešení připojovací spáry - z vnitřní strany parotěsná okenní páska + PUR pěna + z vnější strany paropropustná okenní páska. Tloušťka připojovací spáry 15 mm. Barevnost: RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby EZS magnety. Kování vybere architekt z předloženého vzorníku.

Č.L. 9		TABULKA VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ			MŠ KOVÁŘSKÁ II
OZNAČENÍ	NÁZEV, SCHEMA, ROZMĚRY	POČET		CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP		
	HLINÍKOVÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM/SKLOPNÝM KŘÍDLEM A PEVNOU ČÁSTÍ (stavební otvor 1700x1700 mm) POHLED ZVENKU 1700 rozměr stavebního otvoru 430 1700 rozměr stavebního otvoru 850 ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY PODKLADNÍ PARAPETNÍ PROFIL	-	1	1	Hliníkový vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem. Zasklení izolačním trojsklem Ug=0,5 W/m²K. Kompozitní distanční rámeček. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw=0,8 W/m²K. Dodávka vč. podkladního parapetního profilu. Otevíravé a sklopné křídlo světlé šířky 430 mm. Kování celoobvodové bezpečnostní třípolohové. Řešení připojovací spáry - z vnitřní strany parotěsná okenní páska + PUR pěna + z vnější strany paropropustná okenní páska. Tloušťka připojovací spáry 15 mm. Barevnost: RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby EZS magnety. Kování vybere architekt z předloženého vzorníku.

OZNAČENÍ	NÁZEV, SCHEMA, ROZMĚRY	POČET		CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP		
	HLINÍKOVÉ OKNO S OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ (stavební otvor 1500x1500 mm) POHLED ZVENKU 	2	-	2	Hliníkový vícekomorový profil s přerušným tepelným mostem. Zasklení izolačním trojsklem Ug=0,5 W/m²K. Kompozitní distanční rámeček. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw=0,8 W/m²K. Dodávka vč. podkladního parapetního profilu. Otevíravé a sklopné křídlo. Kování celoobvodové bezpečnostní třípolohové. Řešení připojovací spáry - z vnitřní strany parotěsná okenní páska + PUR pěna + z vnější strany paropropustná okenní páska. Tloušťka připojovací spáry 15 mm. Barevnost: 1x RAL 6034 (m.č. 1.05) 1x RAL 7047 (m.č. 2.11) - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby EZS magnety. Kování vybere architekt z předloženého vzorníku. Součástí dodávky jsou vnitřní hliníkové žaluzie manuální.

OZNAČENÍ	NÁZEV, SCHEMA, ROZMĚRY	POČET		CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP		
	HLINÍKOVÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM/SKLOPNÝM KŘÍDLEM A PEVNOU ČÁSTÍ vč. SKLENĚNÉHO ZÁBRADLÍ (stavební otvor 2400x2400 mm) POHLED ZVENKU	-	3	3	Hliníkový vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem. Zasklení izolačním trojsklem Ug=0,5 W/m²K. Vnitřní tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob). Kompozitní distanční rámeček. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw=0,8 W/m²K. Dodávka vč. podkladního parapetního profilu. Otevíravé a sklopné křídlo světlé šířky 680 mm. Kování celoobvodové bezpečnostní třípolohové. Řešení připojovací spáry - z vnitřní strany parotěsná okenní páska + PUR pěna + z vnější strany paropropustná okenní páska. Tloušťka připojovací spáry 15 mm. Barevnost: RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby EZS magnety. Kování vybere architekt z předloženého vzorníku. Součástí dodávky okna je skleněné zábradlí před otevíravým křídlem z bezpečnostního lepeného skla třídy 1B1. Výška zábradlí 1m nad čistým parapetem. Zábradlí bude těsně přisazené k okennímu rámu (liniově kotvené, lišta v barvě rámu) - pozor na případnou kolizi s předsazenou žaluzií. Sklo čiré. Součástí dodávky jsou vnitřní hliníkové žaluzie manuální.

OZNAČENÍ	NÁZEV, SCHEMA, ROZMĚRY	POČET		CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP		
	HLINÍKOVÉ OKNO S 3 OTEVÍRAVÝMI/SKLOPNÝMI KŘÍDLY (stavební otvor 2400x2400 mm) POHLED ZVENKU 	1	-	1	Hliníkový vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem. Zasklení izolačním trojsklem Ug=0,5 W/m²K. Vnitřní tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob). Vnější tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob). Kompozitní distanční rámeček. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw=0,81 W/m²K. Dodávka vč. podkladního parapetního profilu. Otevíravá a sklopna křídla - rozdělit na třetiny. Kování celoobvodové bezpečnostní třípolohové. Řešení přípojovací spáry - z vnitřní strany parotěsná okenní páska + PUR pěna + z vnější strany paropropustná okenní páska. Tloušťka přípojovací spáry 15 mm. Barevnost: RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby EZS magnety. Kování vybere architekt z předloženého vzorníku. Okno zajišťuje přirozené větrání CHÚC otevřením oken - je nutné dodržet minimální požadovanou volnou plochu. Na okně bude zřetelně vyznačeno dle příslušné ČSN, že se jedná o okno pro požární větrání.

OZNAČENÍ	NÁZEV, SCHEMA, ROZMĚRY	POČET		CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP		
	HLINÍKOVÉ OKNO S 3 OTEVÍRAVÝMI/SKLOPNÝMI KŘÍDLY vč. SKLENĚNÉHO ZÁBRADLÍ (stavební otvor 2400x2400 mm) POHLED ZVENKU 2400 rozměr stavebního otvoru 2400 rozměr stavebního otvoru 1000 od čistého parapetu 400 ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY PODKLADNÍ PARAPETNÍ PROFIL	-	1	1	Hliníkový vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem. Zasklení izolačním trojsklem Ug=0,5 W/m²K. Vnitřní tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob). Kompozitní distanční rámeček. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw=0,81 W/m²K. Dodávka vč. podkladního parapetního profilu. Otevíravá a sklopna křídla - rozdělit na třetiny. Kování celoobvodové bezpečnostní třípolohové. Řešení připojovací spáry - z vnitřní strany parotěsná okenní páska + PUR pěna + z vnější strany paropropustná okenní páska. Tloušťka připojovací spáry 15 mm. Barevnost: RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby EZS magnety. Kování vybere architekt z předloženého vzorníku. Okno zajišťuje přirozené větrání CHÚC otevřením oken - je nutné dodržet minimální požadovanou volnou plochu. Na okně bude zřetelně vyznačeno dle příslušné ČSN, že se jedná o okno pro požární větrání. Zábradlí zámečnické - výkázano samostatně jako zámečnický prvek.

[illegible]

OZNAČENÍ	NÁZEV, SCHEMA, ROZMĚRY	POČET		CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP		
	HLINÍKOVÉ OKNO S 3 OTEVÍRAVÝMI/SKLOPNÝMI KŘÍDLY vč. SKLENĚNÉHO ZÁBRADLÍ (stavební otvor 2400x2400 mm)	-	1	1	Hliníkový vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem. Zasklení izolačním trojsklem Ug=0,5 W/m²K. Vnitřní tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob). Kompozitní distanční rámeček. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw=0,81 W/m²K. Dodávka vč. podkladního parapetního profilu. Otevíravá a sklopna křídla/1 část pevná - rozdělit na třetiny. Kování celoobvodové bezpečnostní třípolohové. Řešení přípojovací spáry - z vnitřní strany parotěsná okenní páska + PUR pěna + z vnější strany paropropustná okenní páska. Tloušťka přípojovací spáry 15 mm. Barevnost: RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby EZS magnety. Kování vybere architekt z předloženého vzorníku. Okno zajišťuje přirozené větrání CHÚC otevřením oken - je nutné dodržet minimální požadovanou volnou plochu. Na okně bude zřetelně vyznačeno dle příslušné ČSN, že se jedná o okno pro požární větrání. Zábradlí zámečnické - výkázano samostatně jako zámečnický prvek.

OZNAČENÍ	NÁZEV, SCHEMA, ROZMĚRY	POČET		CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP		
	HLINÍKOVÉ DVEŘE do vedlejších prostor (stavební otvor 1000x2100 mm) POHLED ZVENKU 1000 rozměr stavebního otvoru 2100 rozměr stavebního otvoru (od čisté podlahy) 250 ÚROVEŇ HRUBÉ PODLAHY ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY PLNÁ VÝPLŇ PODKLADNÍ PROFIL PURENIT	2	-	2	Hliníkový vícekomorový profil. Dveře s plnou výplní. Součinitel prostupu tepla celých dveří Ud=1,7 W/m²K. Dodávka vč. podkladního profilu purenit. Otevíravé dovnitř. Nízký práh výšky 15 mm s dvojitým těsněním. Kování - interiér klika, exteriér koule, třibodový bezpečnostní zámek. 1x značka "Elektrické zařízení stále pod napětím" do místnosti FVE Řešení připojovací spáry - z vnitřní strany parotěsná okenní páska + PUR pěna + z vnější strany paropropustná okenní páska. Tloušťka připojovací spáry 15 mm. Barevnost: RAL 7047 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby. EZS magnety. Kování vybere architekt z předloženého vzorníku. Systém generálního klíče.

OZNAČENÍ	NÁZEV, SCHEMA, ROZMĚRY	POČET		CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP		
	HLINÍKOVÉ DVEŘE (ÚNIK + PŘÍSTUP NA ZAHRADU) otevíravé ven, pravé (stavební otvor 1150x2170 mm) POHLED ZVENKU	1	-	1	Hliníkový vícekomorový profil s přerušným tepelným mostem. Zasklení izolačním trojsklem Ug=0,5 W/m²K. Vnější tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob). Vnitřní tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob) Kompozitní distanční rámeček. Součinitel prostupu tepla celých dveří Ud=1,2 W/m²K. Dodávka vč. podkladního profilu purenit. Křídlo sv. šířka 900mm. Otevíravé ven. Rozšiřovací profil na straně pantů (~45mm). Nízký práh výšky 15 mm s dvojitém těsněním. Dveře mají do výšky 400 mm plnou výplň. Kování - interiér paniková klika, exteriér klika, vícebodový bezpečnostní zámek (RC3) mechanický Přídavné blokování únikových dveří napojené na odchodové a únikové tlačítko z vnitřní strany a čtečku čipů z venkovní strany (blokování je se záložním napájením, při výpadku záložního napájení musí dojít k uvolnění blokování). Odchodové tlačítko je ve vyvýšené výšce mimo dosah dětí. Podrobněji viz PD slaboproudu. Řešení přípojovací spáry - z vnitřní strany parotěsná okenní páska + PUR pěna + z vnější strany paropropustná okenní páska. Tloušťka přípojovací spáry 15 mm. Barevnost: RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby. EZS magnety. Kování vybere architekt z předloženého vzorníku. Systém generálního klíče.

OZNAČENÍ	NÁZEV, SCHEMA, ROZMĚRY	POČET		CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP		
	HLINÍKOVÉ DVEŘE (ÚNIK + PŘÍSTUP NA ZAHRADU) otevíravé ven, levé (stavební otvor 1150x2170 mm) POHLED ZVENKU	1	-	1	Hliníkový vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem. Zasklení izolačním trojsklem Ug=0,5 W/m²K. Vnější tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob). Vnitřní tabule bezpečnostní lepené sklo třídy 1B1 (bezpečnost osob) Kompozitní distanční rámeček. Součinitel prostupu tepla celých dveří Ud=1,2 W/m²K. Dodávka vč. podkladního profilu purenit. Křídlo sv. šířka 900mm. Otevírávé ven. Rozšiřovací profil na straně pantů (~45mm). Nízký práh výšky 15 mm s dvojtým těsněním. Dveře mají do výšky 400 mm plnou výplň. Kování - interiér paniková klika, exteriér klika, vícebodový bezpečnostní zámek (RC3) mechanický Přídavné blokování únikových dveří napojené na odchodové a únikové tlačítko z vnitřní strany a čtečku čipů z venkovní strany (blokování je se záložním napájením, při výpadku záložního napájení musí dojít k uvolnění blokování). Odchodové tlačítko je ve vyvýšené výšce mimo dosah dětí. Podrobněji viz PD slaboproudu. Řešení přípojovací spáry - z vnitřní strany parotěsná okenní páska + PUR pěna + z vnější strany paropropustná okenní páska. Tloušťka přípojovací spáry 15 mm. Barevnost: RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby. EZS magnety. Kování vybere architekt z předloženého vzorníku. Systém generálního klíče.

OZNAČENÍ	NÁZEV, SCHEMA, ROZMĚRY	POČET		CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP		
	HLINÍKOVÉ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ s nadsvětlíkem (venkovní WC) EI15 DP1 C otevíravé ven, pravé (stavební otvor 1000x2800 mm)	1	-	1	Hliníkový vícekomorový profil s přerušným tepelným mostem. Protipožární dveře EI15 DPP1 C. Plná výplň. Nadsvětlík izolační trojsklo Ug=0,5 W/m²K. Součinitel prostupu tepla celých dveří Ud=1,2 W/m²K. Dodávka vč. podkladního profilu purenit. Otevíravé ven. Rozšiřovací profil na straně pantů (~45mm) Nízký práh výšky 15 mm s dvojitým těsněním. Kování - interiér klika, exteriér klika, třibodový bezpečnostní zámek. Samozavírač. Řešení připojovací spáry - z vnitřní strany parotěsná okenní páska + PUR pěna + z vnější strany paropropustná okenní páska. Tloušťka připojovací spáry 15 mm. Barevnost: RAL 7047 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby. Kování vybere architekt z předloženého vzorníku. Systém generálního klíče.