
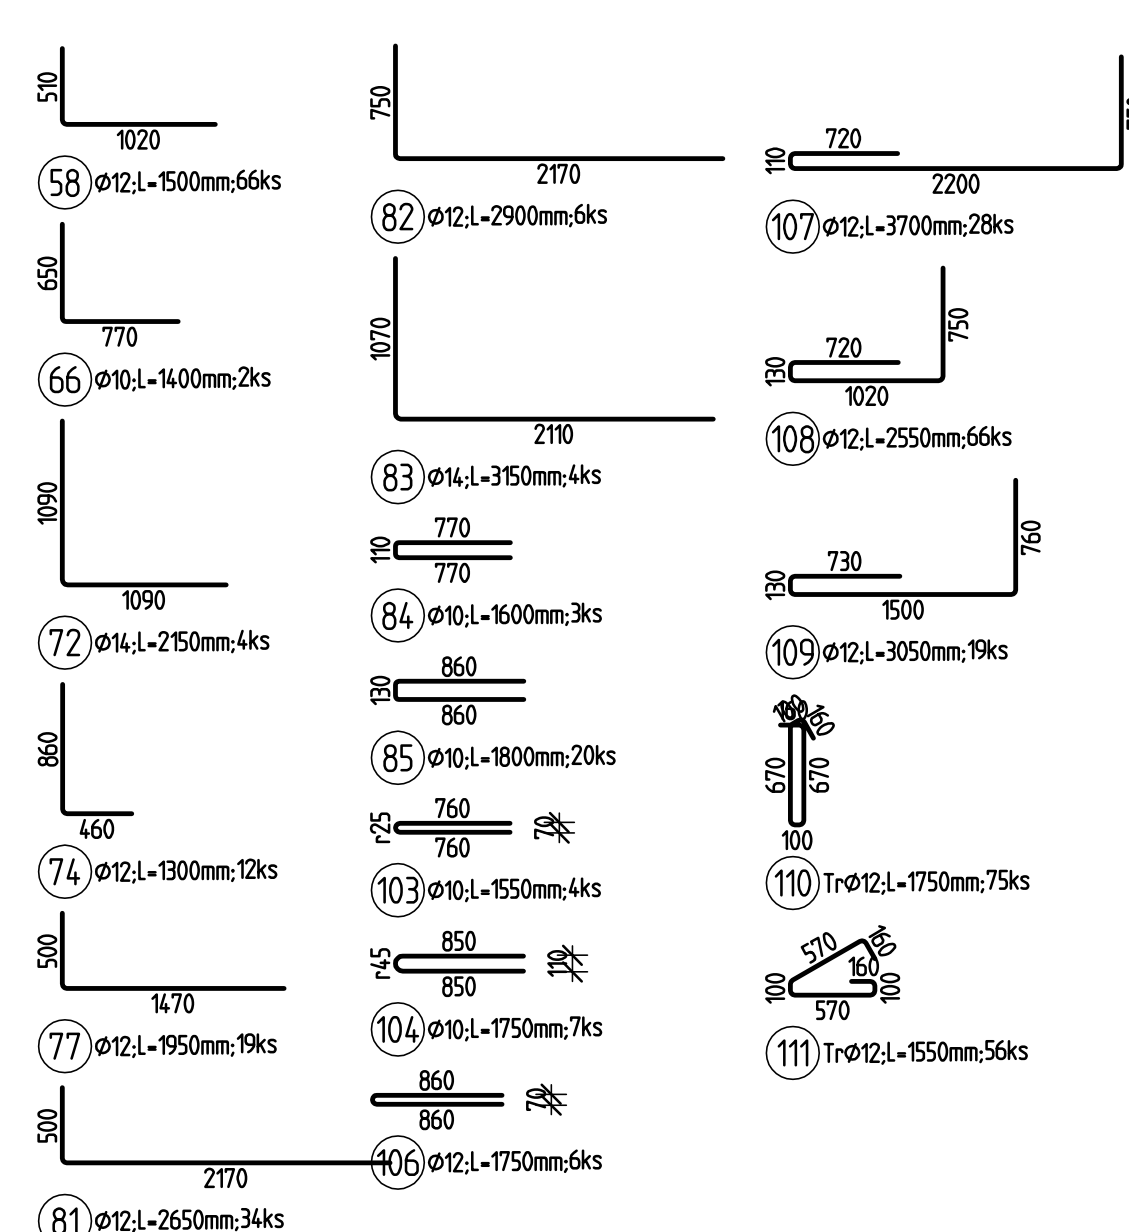
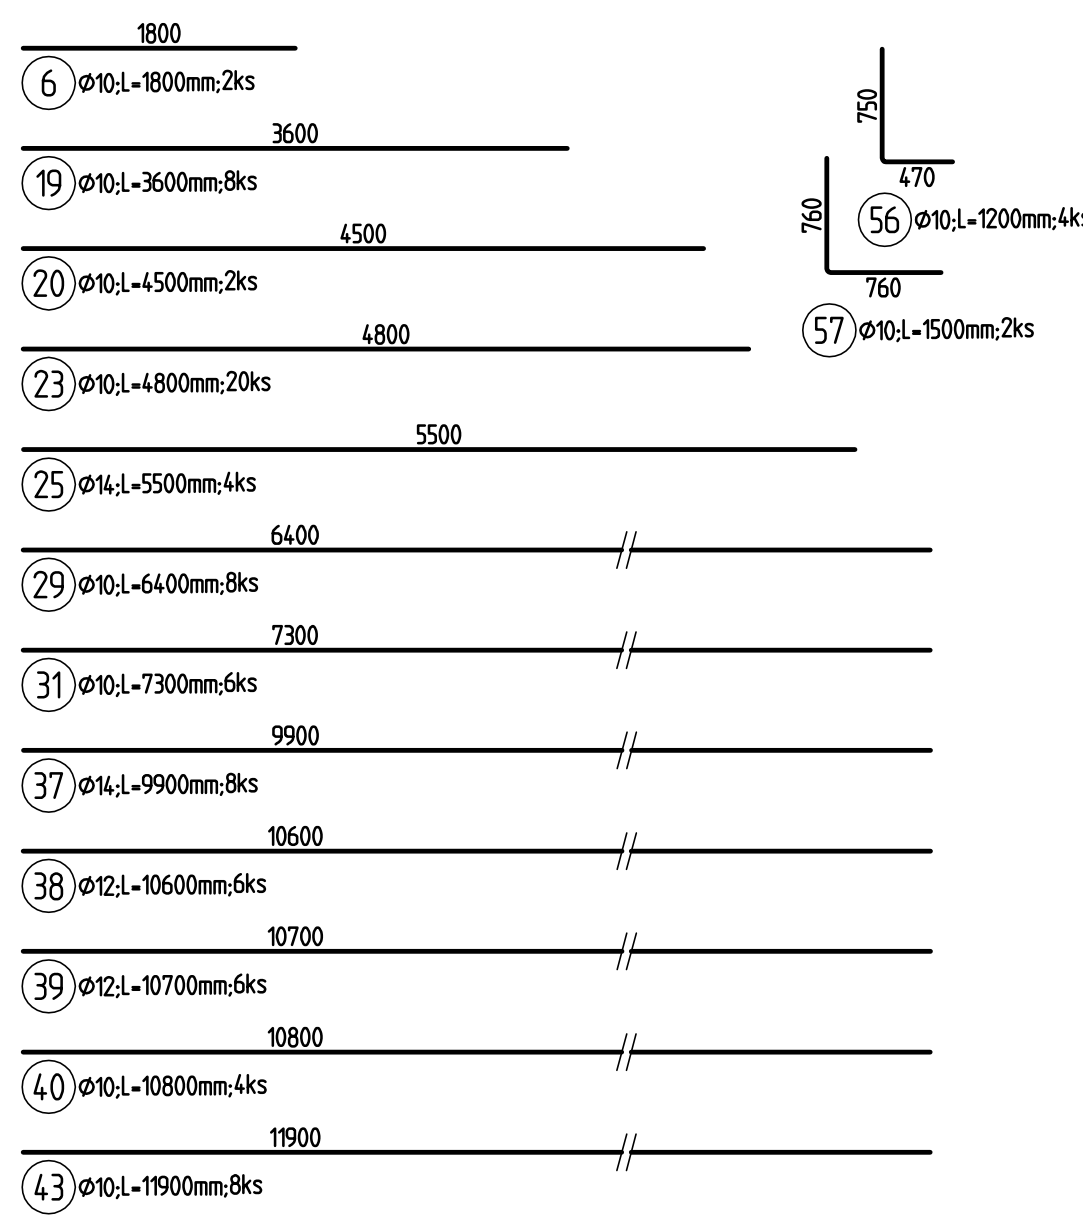
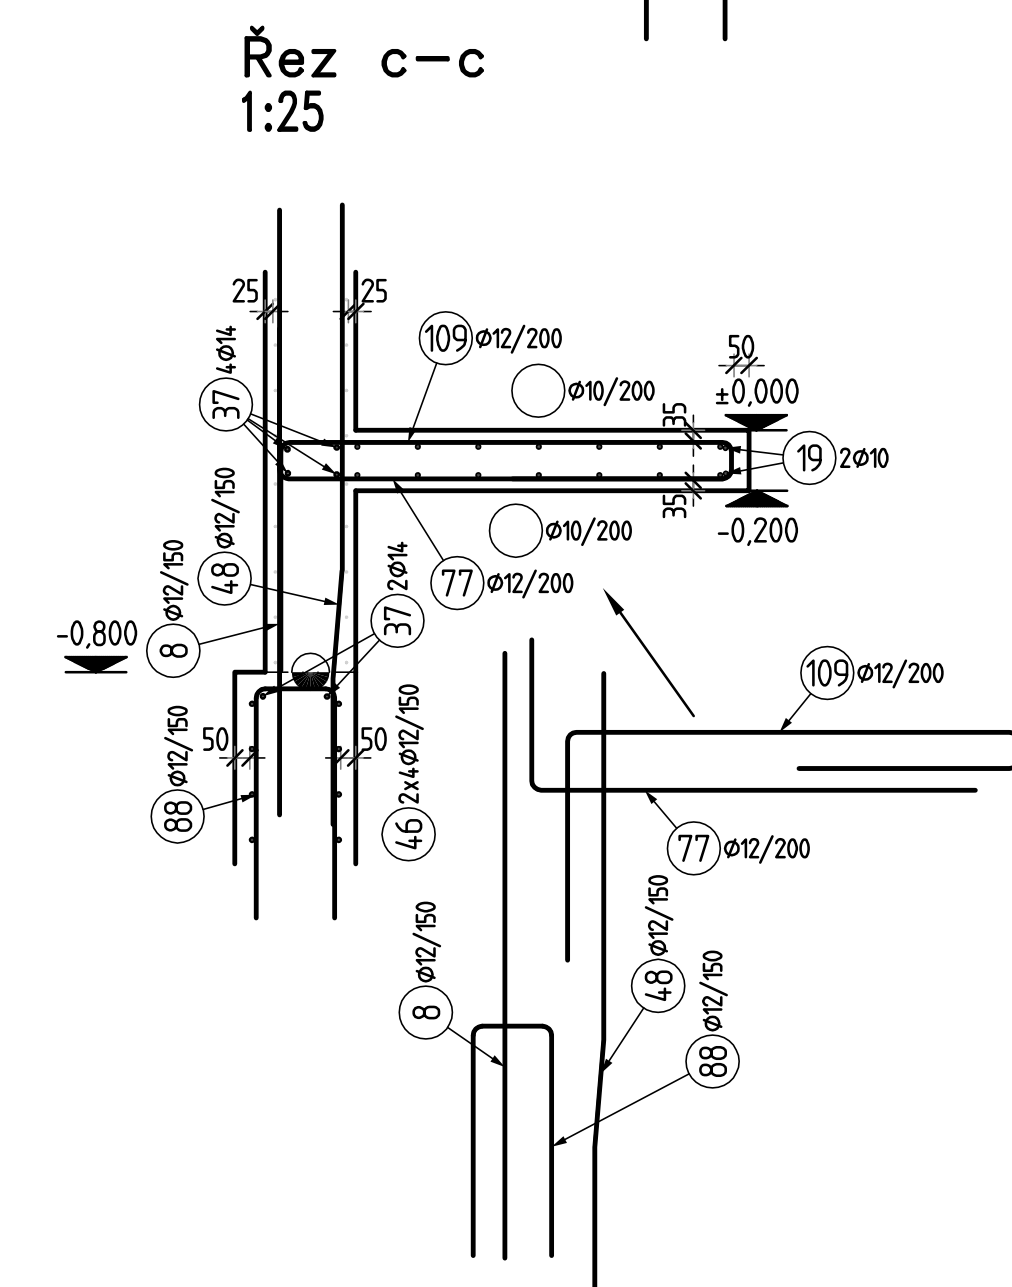
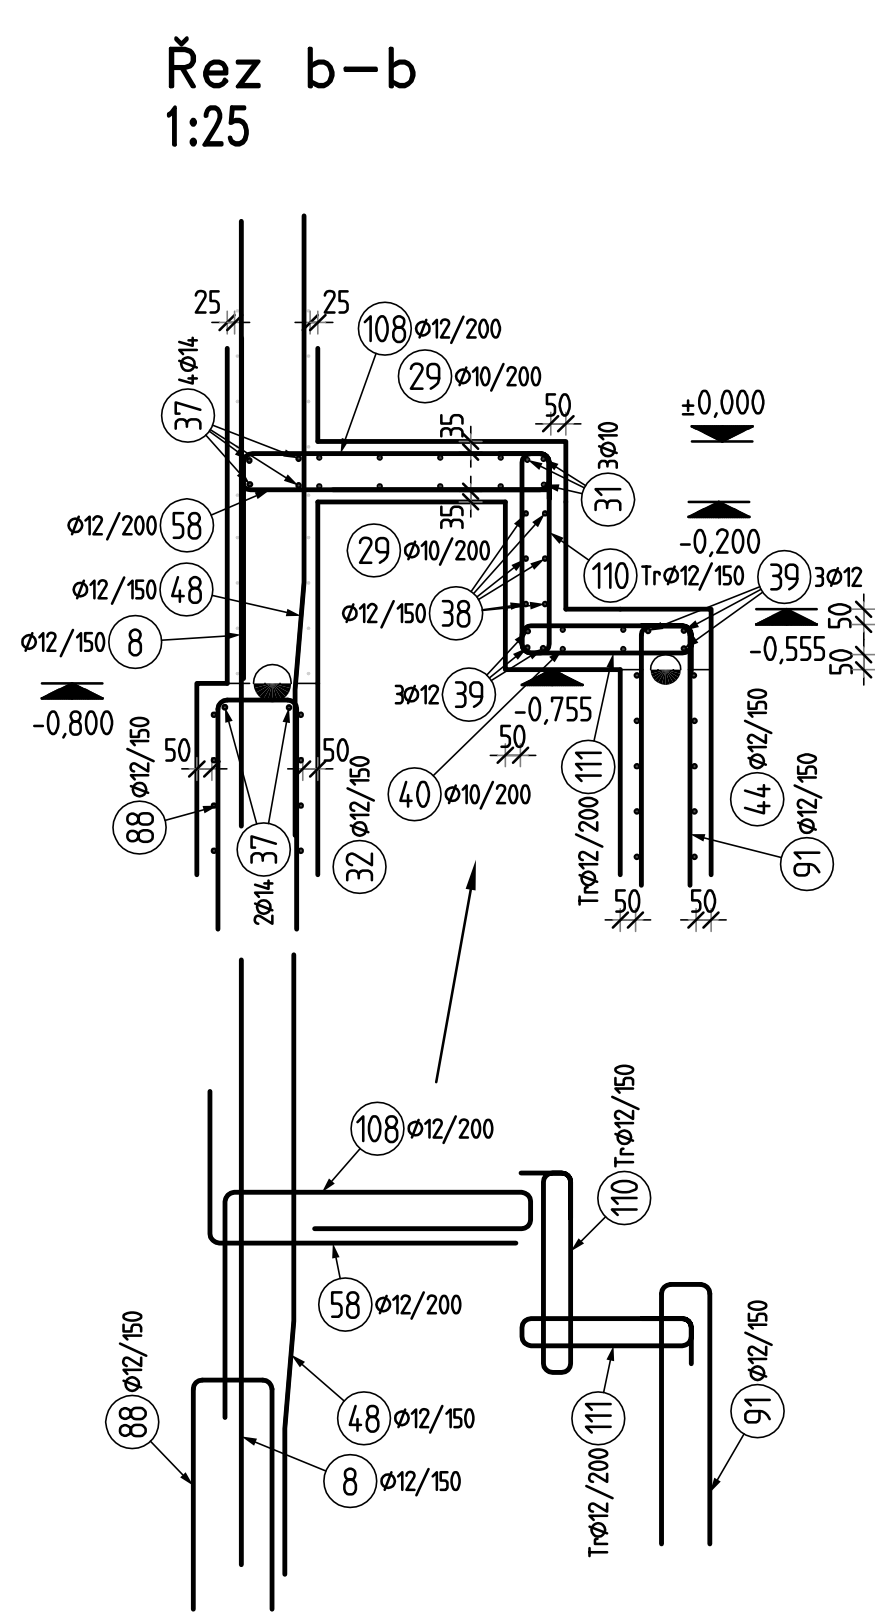


LEMOVACÍ VÝZTUŽ

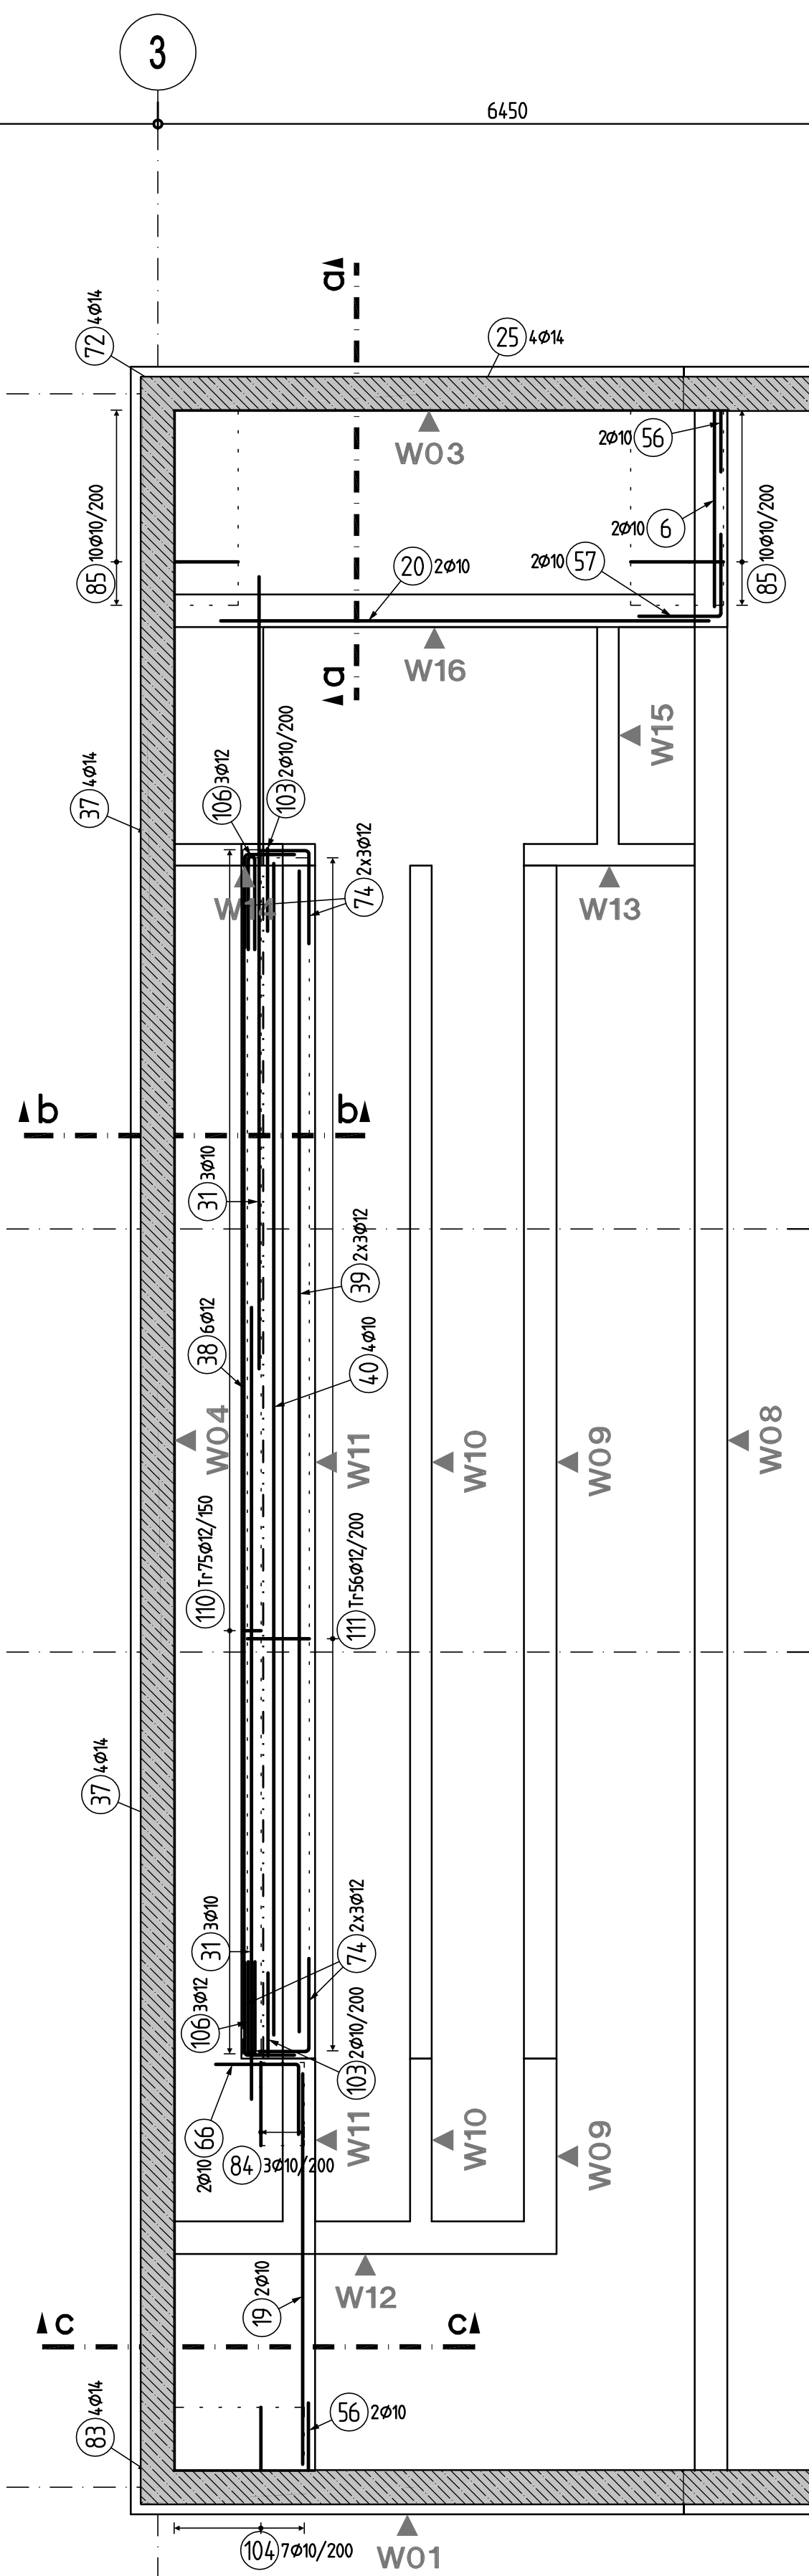

Pol	Profil	De lka [mm]	ks	50			
				10	12	14	
№6	50	10	1800	2	3.6		
№19	50	10	3600	8	28.8		
№20	50	10	4500	2	9.0		
№23	50	10	4800	20	96.0		
№25	50	14	5500	4		22.0	
№29	50	10	6400	8	51.2		
№31	50	10	7300	6	43.8		
№37	50	14	9900	9		79.2	
№38	50	12	10600	6		63.6	
№39	50	12	10700	6		64.2	
№40	50	10	10800	4	43.2		
№43	50	10	11900	8	95.2		
№6	50	10	1200	4	4.8		
№7	50	10	1500	2	3.0		
№8	50	12	1500	66	2.8	99.0	
№6	50	10	1400	2			
72	50	14	2150	4		8.6	
74	50	12	1300	12		15.6	
77	50	12	1950	19		37.1	
81	50	12	2650	34		90.1	
82	50	12	2900	6		17.4	
83	50	14	3150	4		12.6	
85	50	10	1600	3	4.8		
89	50	10	1500	20	36.0		
103	50	10	1550	4	6.2		
104	50	10	1750	7	12.3		
106	50	12	1750	6		10.5	
107	50	12	2700	28		103.6	
108	50	12	2550	66		168.3	
109	50	12	3050	19		58.0	
110	50	12	1750	75		131.3	
111	50	12	1550	56		86.8	
CELKOVÁ DELKA				[mm]	440.7	945.4	
CELKOVÁ HMOTNOST				[kg]	271.7	839.4	
						147.9	
CELKOVÁ HMOTNOST				[kg]		1258.9	

- Veškeré otvory, které se budou provádět dodatečně dle statikových betonových konstrukcí podle skutečného provedení mechanického o. el. TZB, je nutno konzultovat se hostitelským.
- Před vlastní betonácií je nutné veškeré výkresy vnu zkoordinovat se stavební částí příslušného podlaží.
- Veškeré rozměry stavby je nutné přizpůsobit půdorysnému objektu.
- Výzvu musí být před betonací převzata stavbou nebo technickým dozorem investora na stavbě ze statikový výpočet resp. návrh výzky odpovídá původní projektové statické části – dš architekti, inženýři s.r.o. – Ing. Mareš
- nedlouhou službuji dílenské dokumentace je původní výkresová dokumentace zpracovaná firmou dš architekti, inženýři s.r.o., která slouží jako podklad pro zpracování této dokumentace.

The diagrams illustrate various roof types and their construction details:

- Top Left:** Two cross-sections of a roof. The left one shows a roof with a chimney and a gable end. The right one shows a roof with a chimney and a gable end, with a cross-section of the chimney structure.
- Top Right:** A cross-section of a roof with a chimney and a gable end, showing the internal structure and the chimney's connection to the roof.
- Bottom Left:** A cross-section of a roof with a chimney and a gable end, showing the internal structure and the chimney's connection to the roof.
- Bottom Center:** A cross-section of a roof with a chimney and a gable end, showing the internal structure and the chimney's connection to the roof.
- Bottom Right:** A cross-section of a roof with a chimney and a gable end, showing the internal structure and the chimney's connection to the roof.

C30/37	#8	#10	#12	#14	#16	#18	#20	#22	#25	#28	#32	#36	#40	#50
PRÍZNA PLOCHA VÝZTUŽE														
PREŠKOVANÁ DĚLKA	430	540	650	760	860	970	1080	1190	1350	1510	1730	2030	2350	3290
KOTVENÍ DĚLKA	290	360	430	500	580	650	720	790	900	1010	1150	1350	1570	2200
NEPRÍZNA PLOCHA VÝZTUŽE (VÝZTUŽ JE NA OBEDNINĚ 250 mm c y pásu)														
PREŠKOVANÁ DĚLKA	620	770	930	1080	1230	1390	1540	1700	1930	2160	2470	2890	3350	4700
KOTVENÍ DĚLKA	410	510	620	720	820	930	1030	1130	1290	1440	1650	1920	2240	3140

tiež sú EN 1992-1-1, betón die EN 206-1-23, oceľ BS 500, hke=500mu

CELKOVÉ DELKY VLOZEK JSOU STRIŽNE DELKY.



00	04082016	---		Ing. Martin Šponar
ZMĚNA Č.	DATUM		POPIS	VYPRACOVAL
02_STETID.D				
Místo stavby:	Nábřeží 778, Štětí			pos:
Investor:	Labe Aréna z.s. Nábřeží 778, Štětí			
Stupeň PD:	dílenská dokumentace - výkres výztuže			
Autor:	Ing. Martin Šponar			
Zedpovědný projektant:	Ing. Martin Šponar, ČKAIT 001997			
Datum:	srpen 2016			
Labe Aréna Štětí ETAPA I.A+I.D - SO 101	část:	STATIKA	mřížka:	150
STĚNY BAZÉNU A STROPNÍ DESKA - VÝKRES VÝZTUŽE DESEK	č. výkresu:	-1A_03-00	formát:	10A4