



LEGENDA:

- Stávající vodovodní přípojka
- Potrubní rozvody studené pitné vody
- Potrubní rozvody teplé vody
- Potrubní rozvody cirkulace
- Požární rozvod vody


U, WC, VA, ... Označení zařizovacích předmětů

Provedení pokládky, křížení tras a hloubkové poměry musí být provedeny dle ČSN 73 6005 a souvisejících předpisů, případně dle stanovisek dotčených orgánů. Stavba je povinná řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými platnými normami ČR.


VŠECHNA POTRUBNÍ VEDENÍ JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,3%

Potrubí SV izolováno izolací tl. 13mm
Potrubí TV a cirk. izolováno izolací tl. 20mm

POTRUBÍ TV A CÍRKULACE BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI OBJEKTU NA NOVOU ODBOČKU TV OSADIT UZÁVÍRACÍ KOHOUT d40mm + VYPOUŠTĚCÍ VENTIL d20mm
NA NOVOU ODBOČKU CÍRKULACE OSADIT 2x UZÁVÍRACÍ KOHOUT d25mm CÍRKULAČNÍ ČERPADLO PRŮTOK 0,161 m3/hod, min. dopravní výška 1,22m + VYPOUŠTĚCÍ VENTIL d20mm

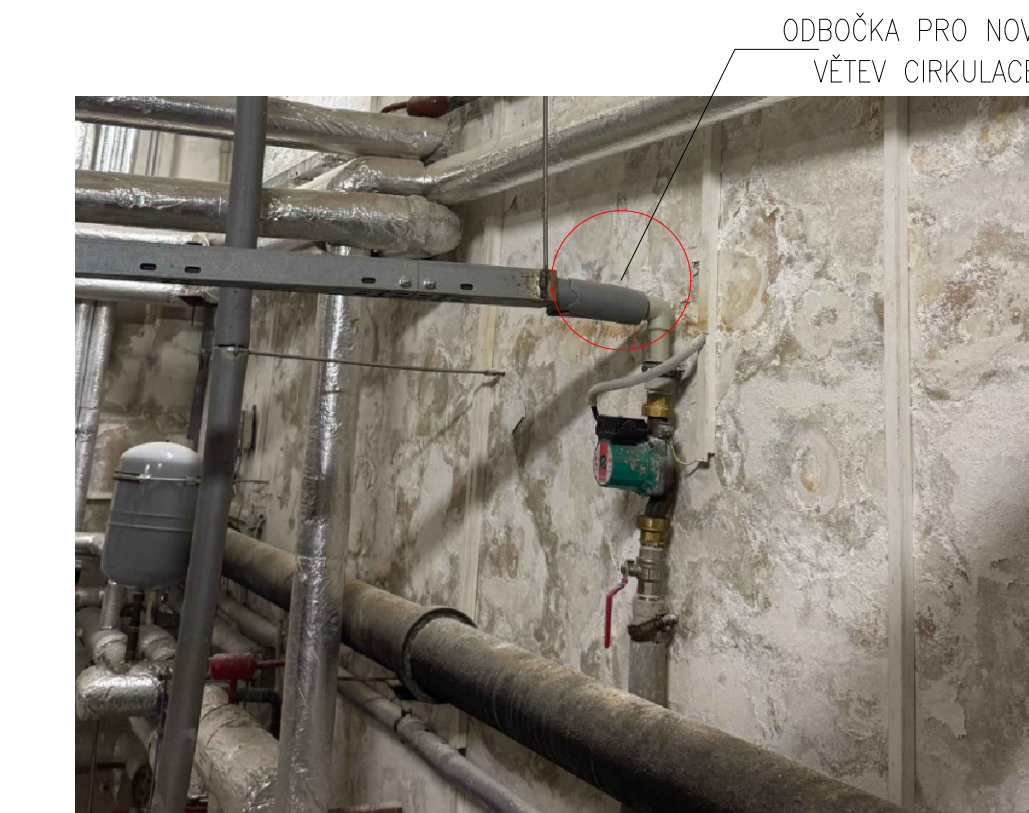

ODBOČKA PRO NOVOU VĚTV CÍRKULACE

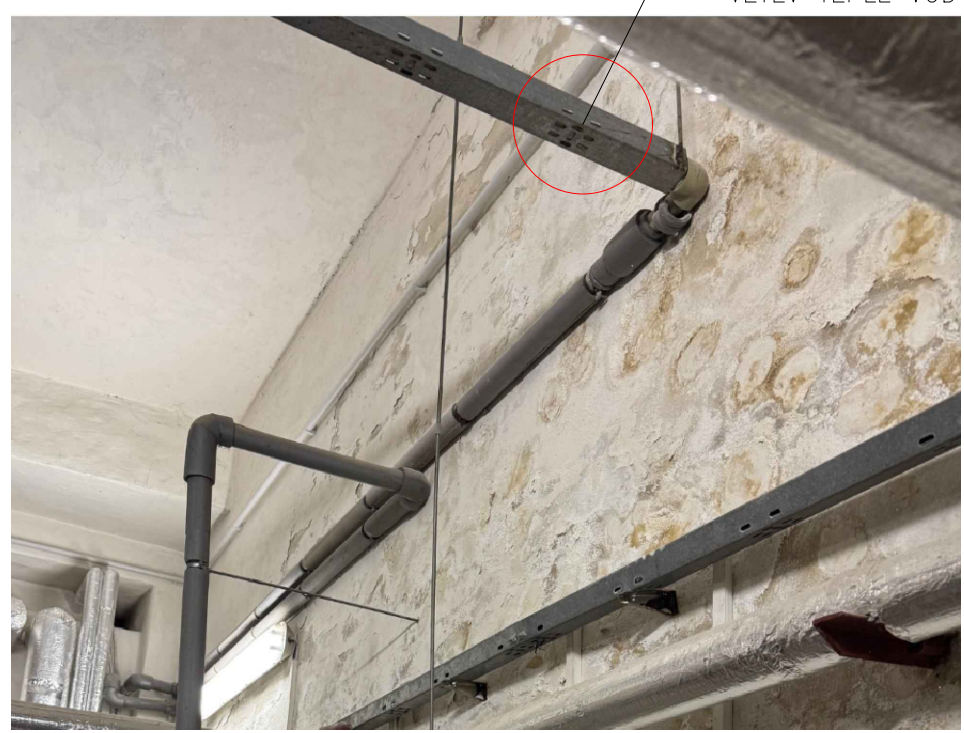

ODBOČKA PRO NOVOU VĚTV TEPLÉ VODY

generální projektant		projektant čísti	číslo pare
A99		HL	
Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno		HL Projekt s.r.o. Vratislavského 1590 Luhov 436 01	
architekti	Ing. arch. Jiří Belach	vypracoval	Milan Pojar
HIP	Ing. Ambrožová, Ing. Marková	kontroloval	Ing. Josef Holub ČKAIT 0013883
sam. projektant	-	zodp. projektant	Ing. Josef Holub ČKAIT 0013883
stavebník	MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 7009, 130 05 Praha 3, IČ 00063917		
název stavby		základní škola jarov	
objekt		12.0.4 - 101 - VESTAVBA PODKROVÍ	
část		D.12.2.2 - TPS - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
název dokumentu		Vodovod - Půdorys 1.PP	
		číslo přílohy	
		12.2.2 - 001	