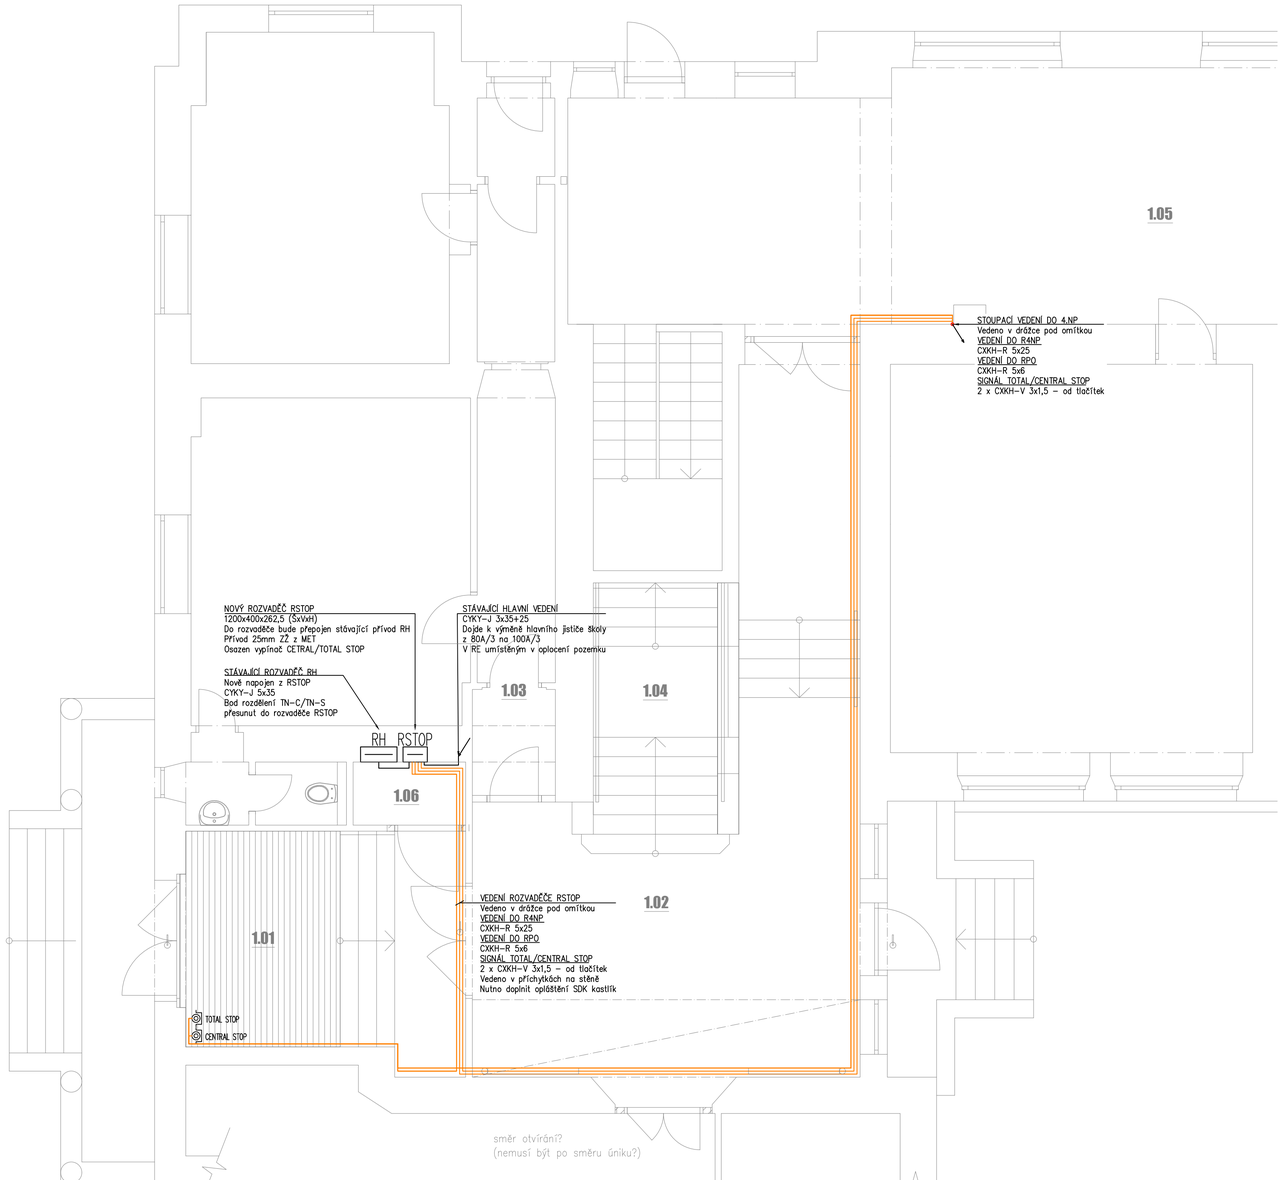

POZNÁMKA :

SOUSTAVA: ~50HZ 230V/400V/TN–S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PRODUCÝMA OHRANIČ, POSPOJOVÁNÍM CY 6
ROZVODY PROVEDENY VODIČ CYKY

INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.4 A SOUBORU NOREM ČSN 33 2000.
PRO KOUPELNY ZEJMÉNA ČSN 33 2000–7–701 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH SKRYTĚ.
MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLÁDÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE.
PŘEDVÝPOČ S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLIÍ APOD.
VŠEOBECNÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ BĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ !
V KONEČNÉM STAVU BUDE KABELÁŽ OHRANĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM
V MÍSTECH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ HRANY BUDOU KABELY UKLÁDÁNY DO CHRÁNIČEK S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ
PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY VŠECHNY ČÁSTI INSTALACE KOORDINOVÁNO S DALŠÍMI PROFESEMI NA STAVBĚ.
FINÁLNÍ POŽICE ZÁSUVEK A VÝVODŮ OSVĚTLENÍ JE NUTNÉ SI SOUSLAHLAST S INVESTOREM POPŘ. ARCHITEKTEM NA STAVBĚ
PŘI UKLÁDÁNÍ VEDENÍ DO PODLAHY MUSÍ BÝT POSTUPOVAT, TAK ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ SYSTÉMU NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOVY.
FINÁLNÍ POŽICE ZÁSUVEK A VÝVODŮ BUDE UPŘESNĚNA DLE NÁVRHU INTERIÉRU.

LEGENDA

- ROZVADĚČ
- VYPÍNAČ ř.1/0
- VYPÍNAČ ř.1
- TERMOSTAT
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V 16A
- DATOVÁ ZÁSUVKA
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM
- VENTILÁTOR
- POHYBOVÉ ČIDLO
- 3F EL. VÝVOD
- 1F EL. VÝVOD
- UZEMNĚNÍ
- TLAČÍTKO S OMEZENÝM PŘÍSTUPEM
- REPRODUKTOR ROZHLASU
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- DETEKTOR KOUŘE
- SVÍTIDLO S ASYMETRICKOU VYZAŘOVACÍ CHARAKTERISTIKOU

generální projektant	Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno	projektant části	HL Projekt s.r.o. Vrchlického 1590 Litvínov 436 01
architekti	Ing. arch. Jiří Betlach	vypracoval	Tomáš Valdman
HIP	Ing. Ambrožová, Ing.Marková	kontroloval	Ing. Lukáš Lev
sam. projektant	-	zodp. projektant	Ing. Lukáš Lev [ČKAIT 0014610]
stavebník	MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517		

číslo pare

název stavby: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROV**
V ZAHRÁDKÁCH 48/1966, PRAHA 3, PŮDNÍ VESTAVBA

objekt	**1.2.0.4 - 101 - VESTAVBA PODKROVÍ**
část	**D.1.2.5.2 - TPS - SILNOPROUD**
název dokumentu	**HLAVNÍ TRASY 1.NP**

zakázka	A-24-1134
datum	04/2025
stupeň	DPS
měřítko	1/50
číslo přílohy	**001**