


SOUSTAVA: ~50HZ 230V/400V/TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRANIČI, POSPOJOVÁNÍM CY 6
ROZVODY PROVEDENY VODIČI CYKY

INŠTALACE BUDE PROVĚDENA PODLE ČSN 33 210 042 A SOUBORU NORM ČSN 33 2000.
PO KOMPLETNÍ ZEMĚNĚ ČSN 33 2000-7-702.2 INŠTALACE BUDE PROVĚŘENA V ŽYVNOSTNÍM MÍSTNOSTECH SKRYTĚ.
PŘI ŽIVNOSTNÍM MÍSTNOSTECH BUDE PROVĚŘENO, ŽE ŽIVNOSTNÍ MÍSTNOSTI NEJSOU VYKONÁVÁNY PODLE INŠTALACE.
PŘEDVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CESTOVNÍCH IZOLÁČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLIOPOD.
VŠECHNÍ VYKONÁVACÍ PRÁCE BUDE PŘEDVŠÍM NA STAVĚ BEZ KONTROLNÍCH DŮV.
V KONTAKTU S KABELY CHRAŇENÝMI PŘED VYKONÁVACÍMI PRÁCEMI.
V MÍSTĚCH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OTVORY HRANÝ BUDE KABELY UKLÁDÁNY DO CHRAŇENÝCH S DOSTATEČNOU MECHANICKOU
OCHRANOU.
PŘED MONTÁŽÍ MUSEJ PŘI MONTÁŽI VŠECHNÝCH ČÁSTEK KABELŮ KOORDINOVÁNÝ S DALŠÍM PŘEDSEDEM NA STAVĚ.
FINÁLNÍ PODZEMKÉ ZÁVĚSKY A VÝVODY OVLÁDĚNÍ JE NUTNÉ SI OVOUŠKLOUŠTÍ S INŽENÝREM POJ. ARCHITEKTEM NA STAVĚ.
PŘI VÝKONÁVACÍ PRÁCE BUDE PŘEDVŠÍM VYKONÁVÁNÍ PRÁCE S KABELY S POŠKODĚNÝM SYSTÉMEM NOSTEJNĚ KONSTRUKCE
FINÁLNÍ PODZEMKÉ ZÁVĚSKY A VÝVODY BEZ OVLÁDĚNÍ JE NUTNÉ SI OVOUŠKLOUŠTÍ S INŽENÝREM POJ. ARCHITEKTEM NA STAVĚ.

	ROZVADĚČ
	VYPÍNAČ $\overline{r.1/0}$
	VYPÍNAČ $r.1$
	TERMOSTAT
	JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V 16A
	DATOVÁ ZÁSUVKA
	NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM
	VENTILÁTOR
	POHYBOVÉ ČIDLO
	3F EL. VÝVOD
	1F EL. VÝVOD
	UZEMNĚNÍ
	TLAČÍTKO S OMEZENÝM PŘÍSTUPEM
	REPRODUKTOR ROZHLASU
	MAGNETICKÝ KONTAKT
	DETEKTOR KOUŘE
	SVÍTIDLO S ASYMETRICKOU VÝŽAŘOVACÍ CHARAKTERISTIKOU

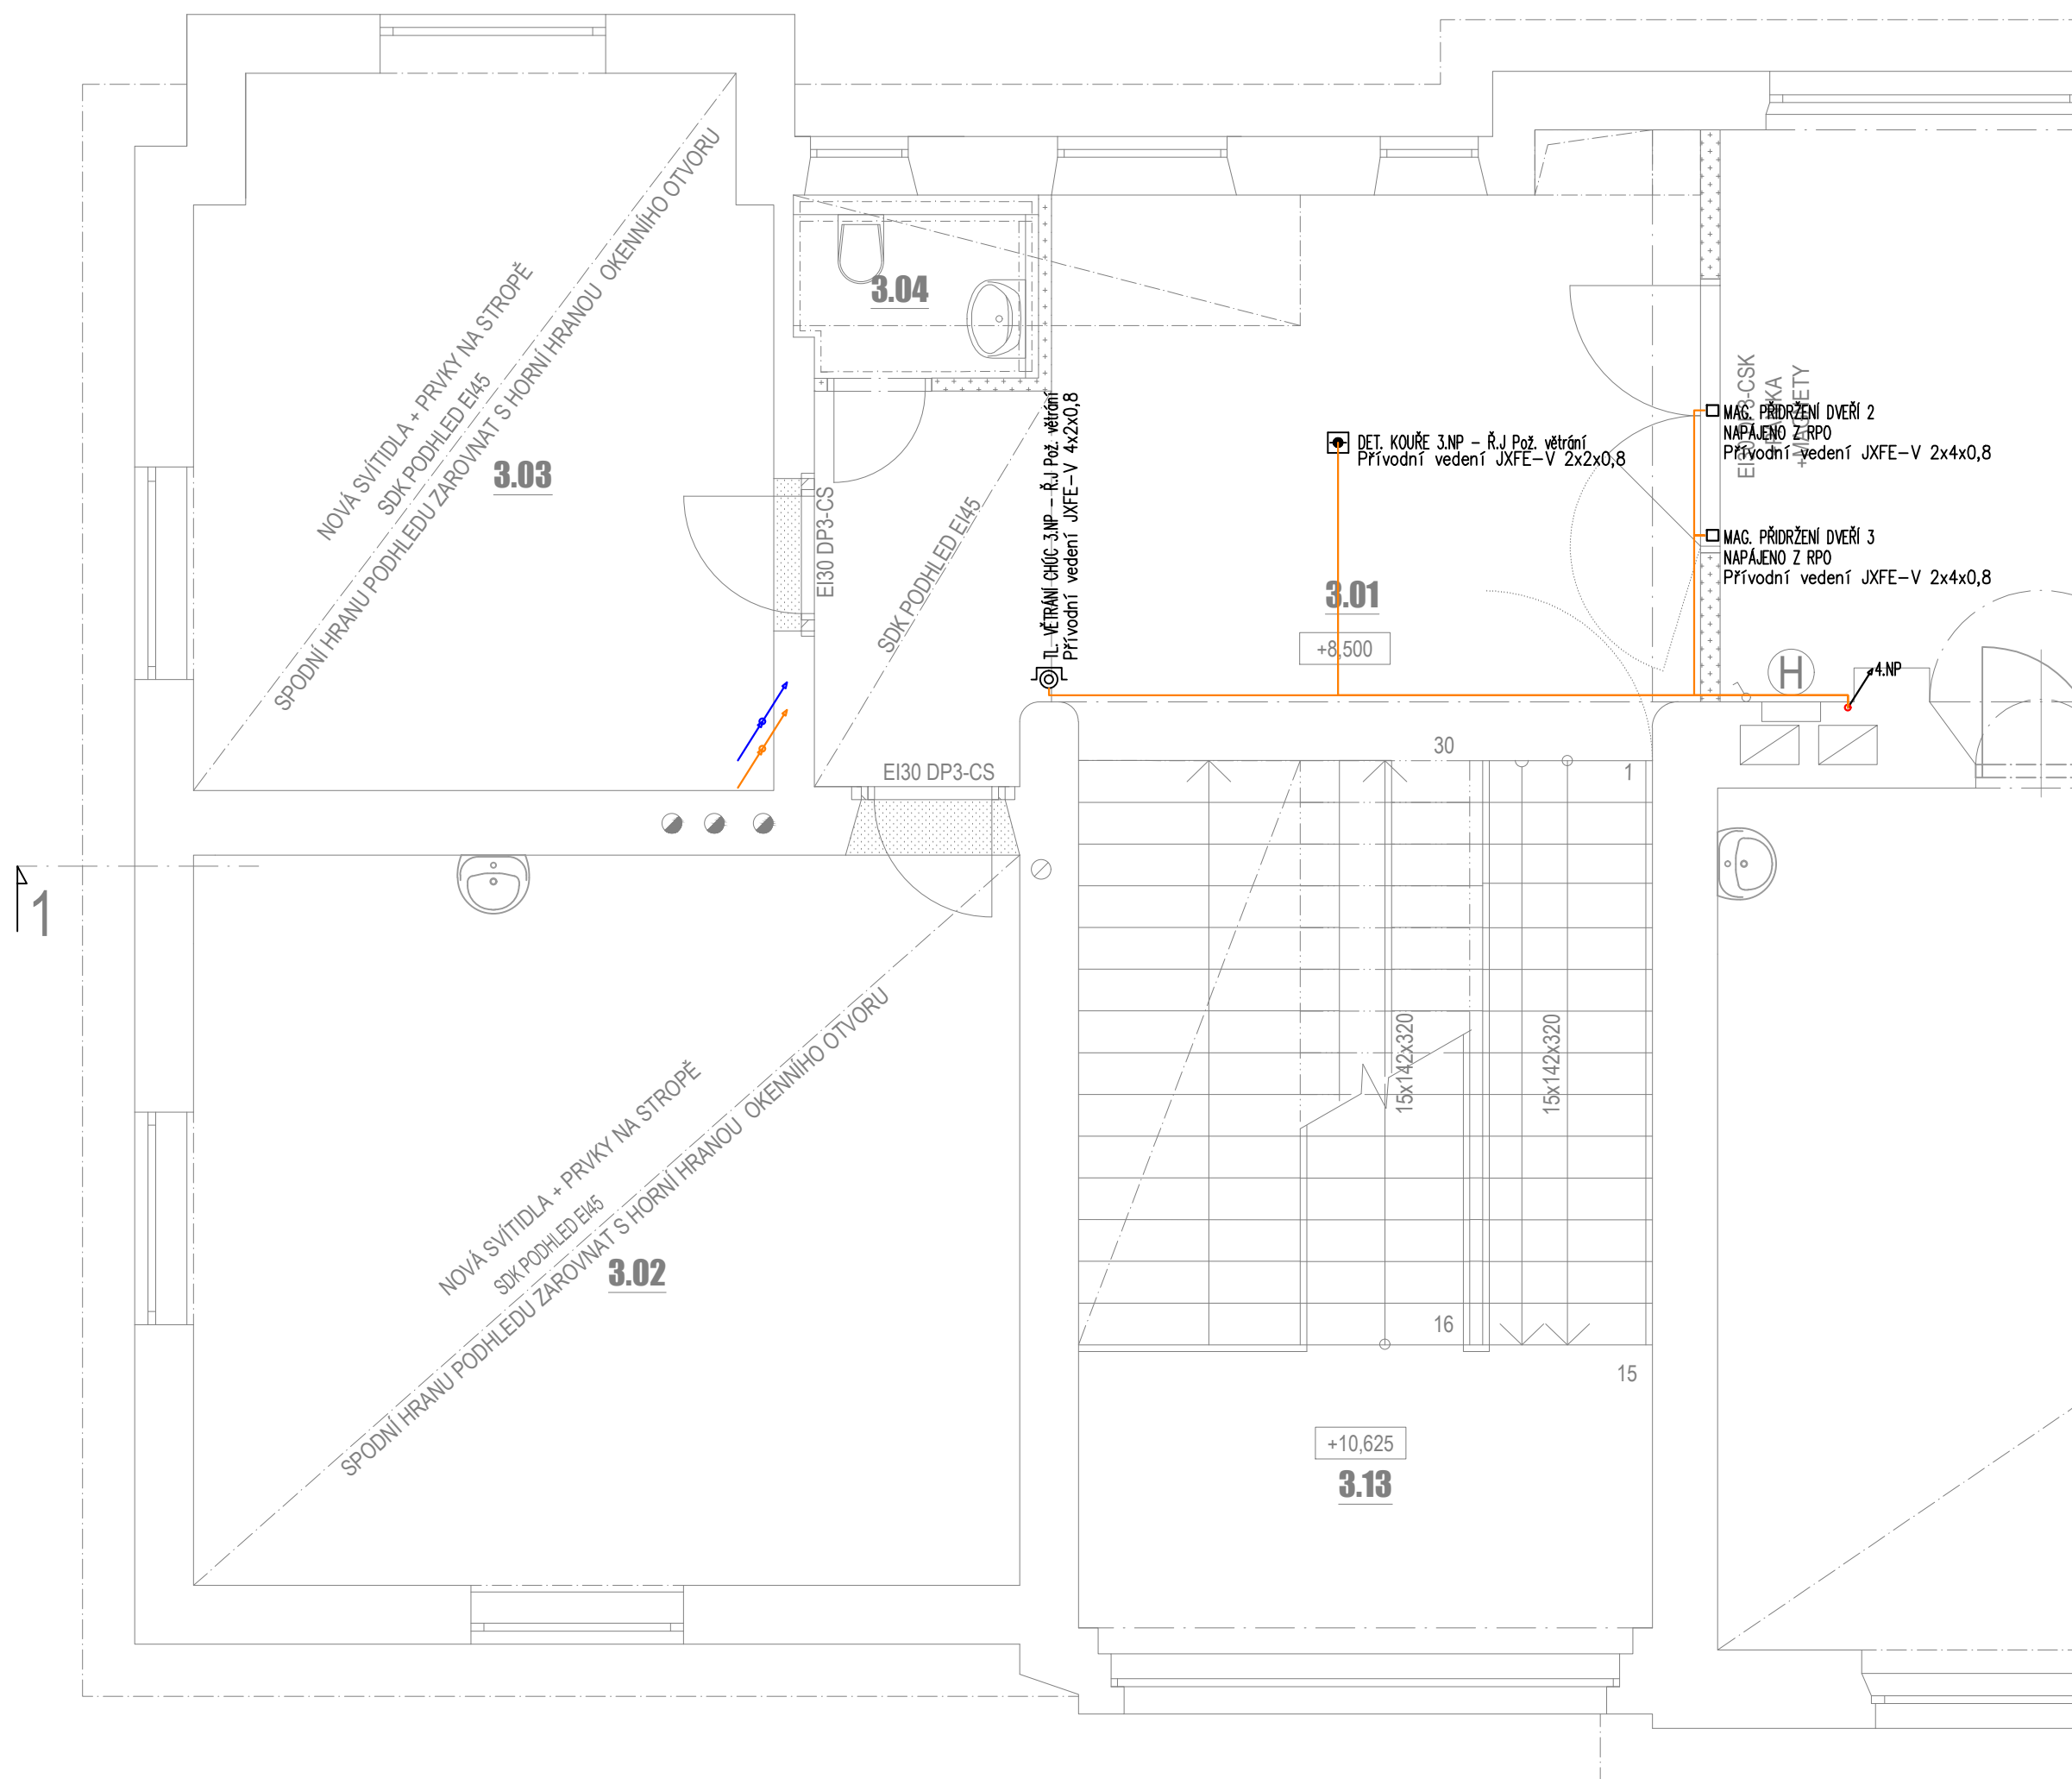

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno



HL Projekt s.r.o.
Vrchlického 1590
Litvínov 436 01

číslo pare

stavebník MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517

130 85 Praha 3, IČ 00063517

název stavby

1.2.0.4 - 101 - VESTAVBA PODKROVÍ

D.1.2.5.2 - TPS - SILNOPROUD

LDP 3.NP

číslo přílohy

007