

	Pavel Valicek Pavel Valicek Kyjovice 256 74768 Kyjovice pavel.valicek@vsb.cz				
Název rozváděče			Skříň - 1		
Zákazník			Obec Olbramice Prostorná 132 742 83 Olbramice		
Dodací adresa (staveniště)			ul. Hlavní Olbramice		
Projekt Multifunkční objekt					
Poznámka					
Vytvořeno	23.06.2024	Objednací číslo		Datum další kontroly	23.06.2024
Číslo výkresu	638547351614767877	Stavební smlouva		Počet stránek	6
Rozváděč je mechanicky zkontrolován			Rozváděč je elektricky zkontrolován		

Pozor:
Všechny elektrické zařízení lze použít s max. 80% jmenovitého proudu zařízení dle. IEC61439 (např. : INC = IN x 0,8)


Poznámka :

Katalogové číslo	Název	Množství	Teplotní limity [°C]	Ztrátový výkon [W]
WSA1206300	Rozváděčová skříň WSA IP66, 1200x600x300 mm, 1k dveře, s MD Oceloplechový, RAL7035, s montážní deskou, s 3bodovým zámkem a výsuvnou klikou, 1x výřez pro přírubu Š500 x H190 mm, typ G	1	Min: -40,0 Max: 100,0	-367
WSAWB004--	Ocelová příchytka pro nástěnnou montáž skříně WSA, 4 ks	1	Min: 0,0 Max: 70,0	0
WSAIE1206C	Instalační konstrukce WSA 8řadá, 216TE, pro V1200 x Š600 mm	1	Min: 0,0 Max: 70,0	0
DV900333--	Vložka zámku FAB, systém EMKA, s jedním klíčem	1	Min: 0,0 Max: 70,0	0
IU001903--	Výklopná klika EMKA, typ 1125-U186	1	Min: 0,0 Max: 70,0	0
WSAS5333--	Mini výsuvná klika pro WSA včetně zámku - č. 5333 kompatibilní klíč DV905334 (identický)	1	Min: 0,0 Max: 70,0	0
BM900016--	Instalační hlavní vypínač BM 63 A, 3P Možnost montáže příslušenství	1	Min: -40,0 Max: 75,0	17,2
IS211340-A	Svodič přepětí PROTEC BC TNS 275/25	1	Min: 0,0 Max: 70,0	0,22
BM018110--	Instalační jistič 10 kA, B 10A, 1P Řada BMS0, Norma ČSN EN 60898, ČSN EN 60947-2	7	Min: -40,0 Max: 75,0	13,299999999999999
BM018116--	Instalační jistič 10 kA, B 16A, 1P Řada BMS0, Norma ČSN EN 60898, ČSN EN 60947-2	24	Min: -40,0 Max: 75,0	52,800000000000004
BC656103--	Proudový chránič 6 kA, 63 A, 4P, 30 mA, A Série BC Norma ČSN EN 61008	6	Min: -25,0 Max: 60,0	80,4
BC654203--	Proudový chránič 6 kA, 40 A, 2P, 30 mA, A Série BC Norma ČSN EN 61008	1	Min: -25,0 Max: 60,0	5,8

Tabulka

Katalogové číslo	Pozice	Katalogové číslo	Pozice	Katalogové číslo	Pozice
BC654203--	-Q8	BC656103--	-Q2, -Q4, -Q3, -Q5, -Q6, -Q7	BM018110--	-F2, -F8, -F3, -F17, -F22, -F27, -F32
BM018116--	-F4, -F5, -F6, -F7, -F9, -F10, -F11, -F12, -F13, -F14, -F15, -F16, -F18, -F19, -F20, -F21, -F23, -F24, -F25, -F26, -F28, -F29, -F30, -F31	BM900016--	-Q1	IS211340-A	-F1

Pozice	Elektrický popis	Poznámky
-F1	Protec 25kA/275V, I+II (B+C)	
-F2	B/10A/1	
-F3	B/10A/1	
-F4	B/16A/1	
-F5	B/16A/1	
-F6	B/16A/1	
-F7	B/16A/1	
-F8	B/10A/1	
-F9	B/16A/1	
-F10	B/16A/1	
-F11	B/16A/1	
-F12	B/16A/1	
-F13	B/16A/1	
-F14	B/16A/1	
-F15	B/16A/1	
-F16	B/16A/1	
-F17	B/10A/1	
-F18	B/16A/1	
-F19	B/16A/1	
-F20	B/16A/1	
-F21	B/16A/1	
-F22	B/10A/1	
-F23	B/16A/1	
-F24	B/16A/1	
-F25	B/16A/1	
-F26	B/16A/1	
-F27	B/10A/1	
-F28	B/16A/1	
-F29	B/16A/1	
-F30	B/16A/1	
-F31	B/16A/1	
-F32	B/10A/1	
-Q1	63A/3	
-Q2	63A/3+N 30mA A	
-Q3	63A/3+N 30mA A	
-Q4	63A/3+N 30mA A	
-Q5	63A/3+N 30mA A	
-Q6	63A/3+N 30mA A	
-Q7	63A/3+N 30mA A	
-Q8	40A/1+N 30mA A	

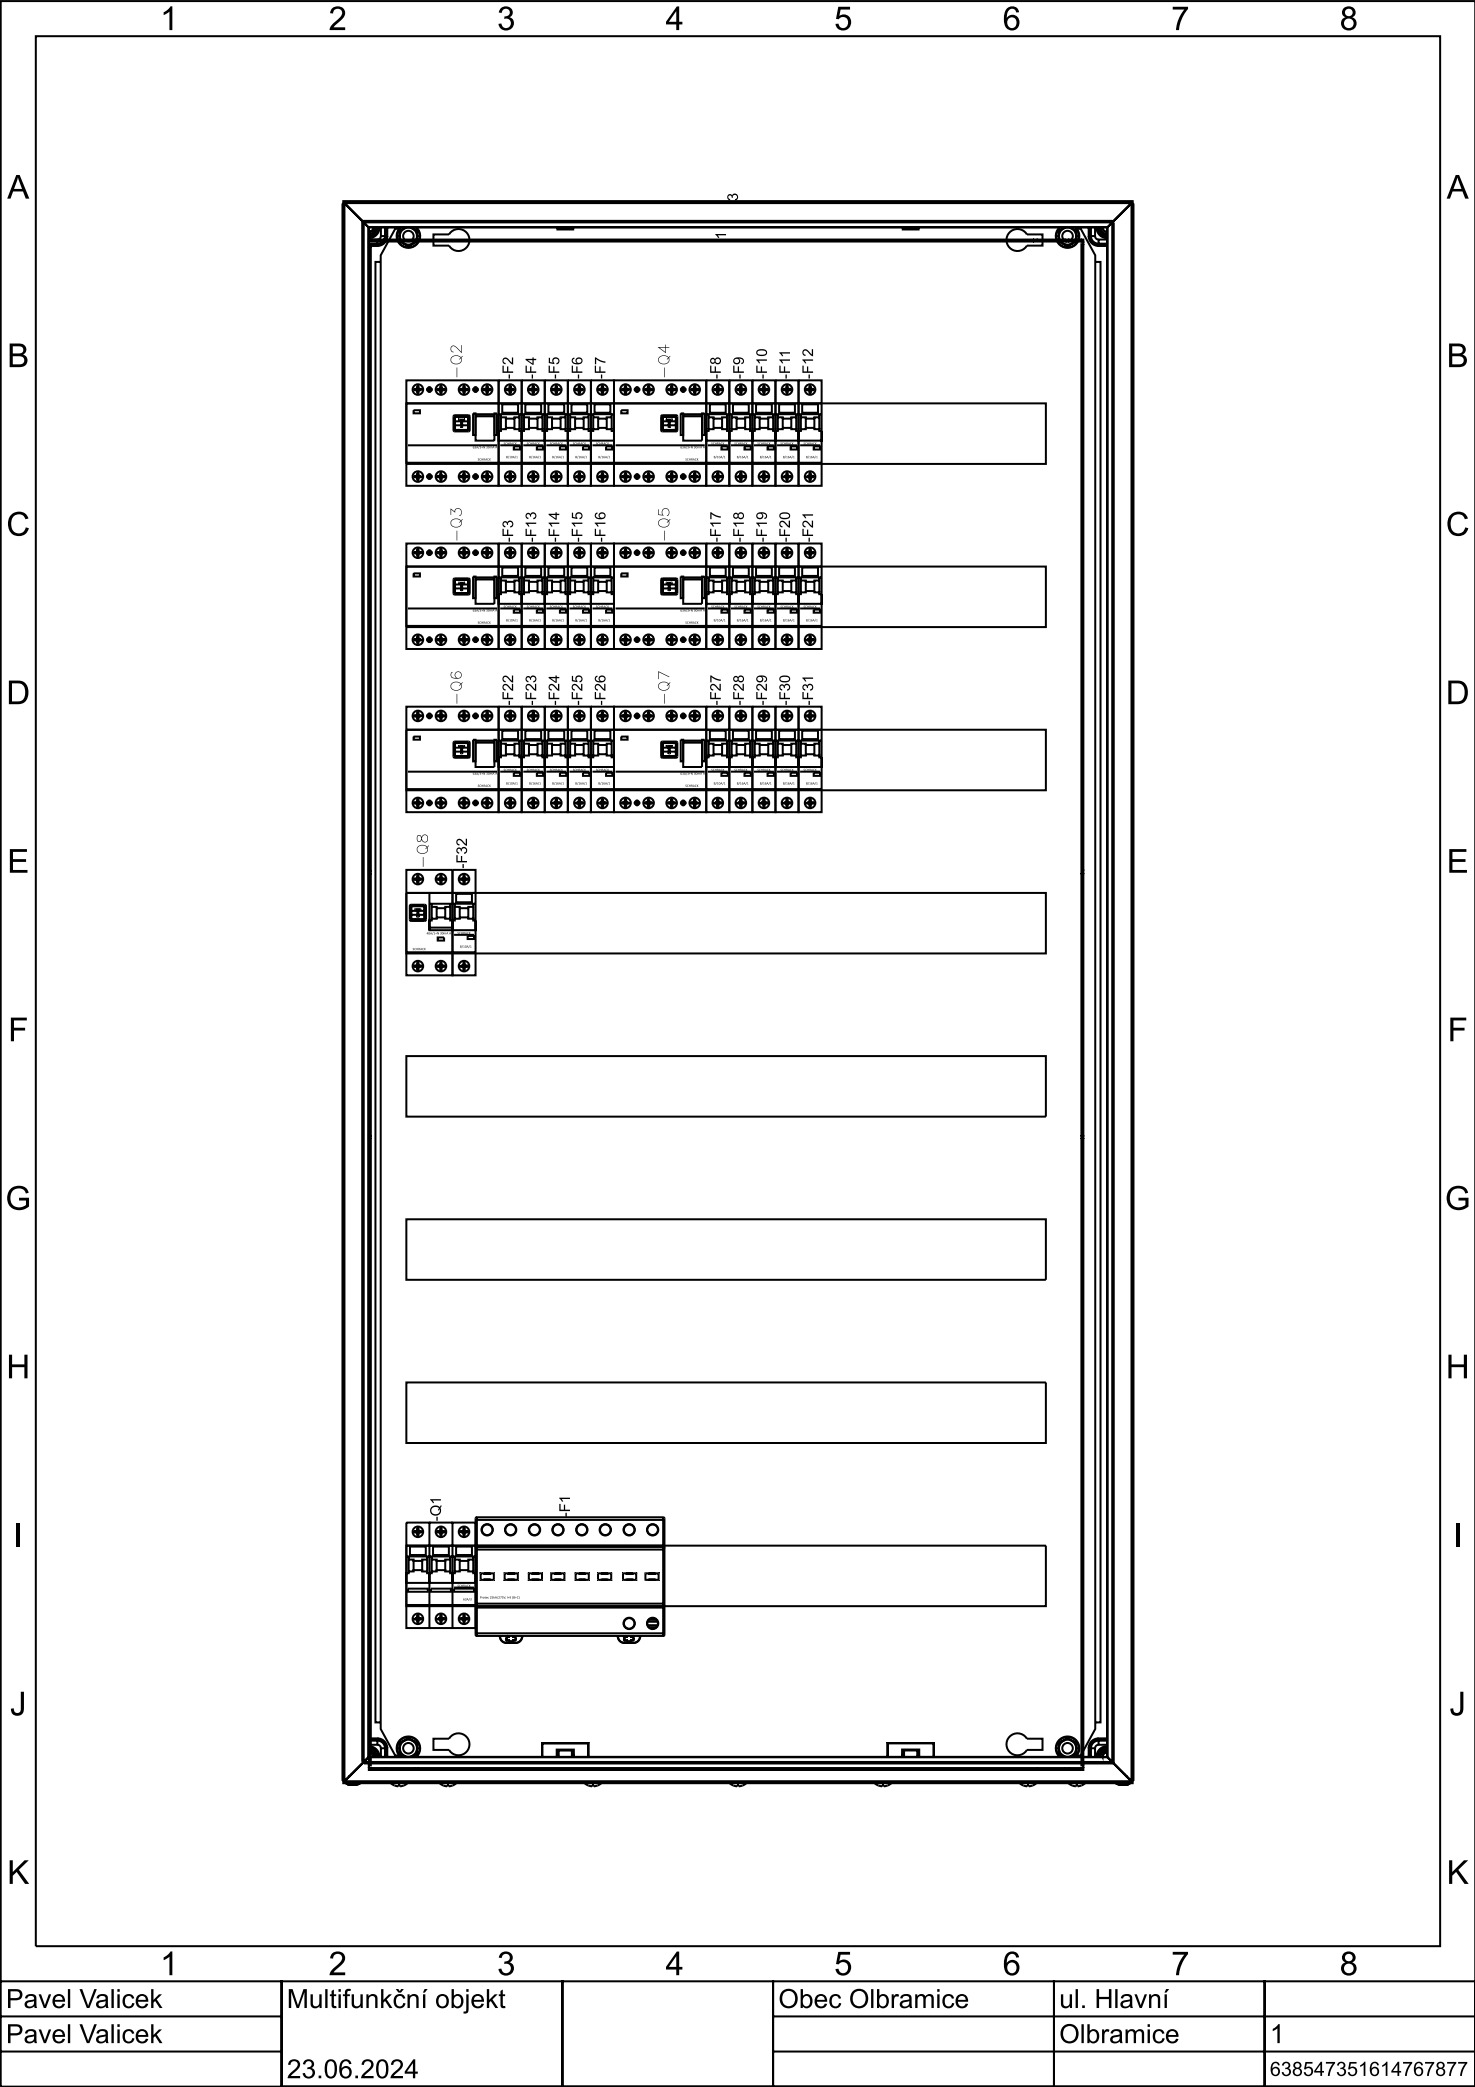

Pavel Valicek	Multifunkční objekt		Obec Olbramice	ul. Hlavní	
Pavel Valicek				Olbramice	1
	23.06.2024				638547351614767877

Typ skříně

WSA1206300

Rozměry skříně

Šířka

600 mm

Výška

1200 mm

Hloubka

300 mm

Min. teplota okolí

15,0 °C

Max. teplota okolí

35,0 °C

Teplota na vrchní stěně skříně

49,5 °C

Oteplení na vrchní stěně skříně

14,5 K

Typ instalace

Stojící zády ke zdi

Činitel předpokládaného zatížení

0,600

Hlavní jistič

64 A

Ztrátový výkon komponent

169,7 W

Zbývající dostupný ztrátový výkon

163,6 W

Dodatečný ztrátový výkon

0,0 W

Normy

Zhodnocení

Vybraná skříň a zařízení mohou být použity v této konfiguraci podle normy IEC 890+A1.

Výpočet oteplení může být použit pouze pro hlavní jistič do 630 A.