

INVESTOR: OBEC BLUČINA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 119, 664 56, BLUČINA, IČ: 002 81 611		
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA		
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
AUTOŘI: MARTIN HUDEC, MARCHD ING. ARCH. JANA HOTAŘOVÁ ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE		
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01A, SO 01B, SO 02
VEDOUcí PROJEKTANT: ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE		FIRMA: MY3 architekti s.r.o. IČ: 072 13 263 VRCHLICKÉHO SAD 1894/4 602 00 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE		
VYPRACOVALY: ING. MICHAELA KOČMANOVÁ ING. ARCH. ANNA KŘENKOVÁ		
KONTROLOVAL: ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE		DATUM: DUBEN 2021
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ		MĚŘÍTKO: PARÉ: ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.24

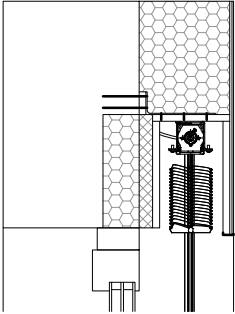
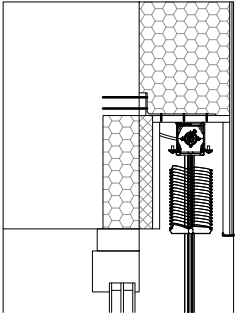
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 1/5

VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT INSTALOVÁNY, POUŽÍVÁNY A UDRŽOVÁNY DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE A POKYNŮ BOZP
- INSTALACI A ÚDRŽBU MUSÍ PROVÁDĚT PROŠKOLENÝ PRACOVNÍK
- BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ URČÍ GP
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 2/5

VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY
D 01		REVIZNÍ POKLOP KANALIZAČNÍ ŠACHTY - POKLOP PRO ZADLÁŽDĚNÍ - PLYNOTĚSNÝ, VODOTĚSNÝ - VNITŘNÍ ROZMĚR 600 x 900 mm - VENKOVNÍ VÝŠKA RÁMU 75 mm	
			POČET [ks] 1.NP 2.NP CELKEM 1 X 1
D 02a		EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE - OVLÁDÁNÍ: MOTOR - TYP LAMEL: Z90 - DÉLKA OKNA: 2250 mm - VÝŠKA OKNA: 2500 mm - NÁBAL [mm]: 230 + 20 MOTOR <u>POŽADAVKY NA VNITŘNÍ ROZMĚRY BOXU:</u> - ŠÍŘKA: min. 140 mm - VÝŠKA: min. 250 mm <u>EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE ULOŽENY V ZATEPLENÉM PODOMÍTKOVÉM BOXU</u> - MATERIÁL: PURENIT, tl. 15 mm + 30 mm IZOLACE - VODĚODOLNÁ REZISTENTNÍ DESKA tl. 15 mm JE POTAŽENA FLEECEM PRO PŘILNAVOST VŠECH TYPŮ OMÍTEK A LEPIDEL - PŘEDNÍ STRANA BOXU OSAZENA ZAČISŤOVACÍ LIŠTOU S MOŽNOSTÍ SEŘÍZNUTÍ HRANY NA MÍRU - PODOMÍTKOVÝ BOX KOTVEN DO ŽELEZOBETONOVÉHO VĚNCE POMOCÍ L PROFILŮ A RÁMOVÝCH HMOŽDINEK DO BETONU	- SOUČÁSTÍ DODÁVKY EXTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ JSOU TEPELNĚIZOLAČNÍ SENDVIČOVÉ DESKY SE ZAPUŠTĚNÝM VODÍCÍM PROFILEM - TERMOIZOLAČNÍ DESKA TL. 26 mm (32 mm VČETNĚ HLINÍKOVÉHO MONTÁŽNÍHO PROFILU) - ŠÍŘKA DESKY: 200 mm - DÉLKA DESKY: 2500 mm
			POČET [ks] 1.NP 2.NP CELKEM 3 X 3
D 02a		EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE - OVLÁDÁNÍ: MOTOR - TYP LAMEL: Z90 - DÉLKA OKNA: 2250 mm - VÝŠKA OKNA: 2250 mm - NÁBAL [mm]: 220 + 20 MOTOR <u>POŽADAVKY NA VNITŘNÍ ROZMĚRY BOXU:</u> - ŠÍŘKA: min. 140 mm - VÝŠKA: min. 240 mm <u>EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE ULOŽENY V ZATEPLENÉM PODOMÍTKOVÉM BOXU</u> - MATERIÁL: PURENIT, tl. 15 mm + 30 mm IZOLACE - VODĚODOLNÁ REZISTENTNÍ DESKA tl. 15 mm JE POTAŽENA FLEECEM PRO PŘILNAVOST VŠECH TYPŮ OMÍTEK A LEPIDEL - PŘEDNÍ STRANA BOXU OSAZENA ZAČISŤOVACÍ LIŠTOU S MOŽNOSTÍ SEŘÍZNUTÍ HRANY NA MÍRU - PODOMÍTKOVÝ BOX KOTVEN DO ŽELEZOBETONOVÉHO VĚNCE POMOCÍ L PROFILŮ A RÁMOVÝCH HMOŽDINEK DO BETONU	- SOUČÁSTÍ DODÁVKY EXTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ JSOU TEPELNĚIZOLAČNÍ SENDVIČOVÉ DESKY SE ZAPUŠTĚNÝM VODÍCÍM PROFILEM - TERMOIZOLAČNÍ DESKA TL. 26 mm (32 mm VČETNĚ HLINÍKOVÉHO MONTÁŽNÍHO PROFILU) - ŠÍŘKA DESKY: 200 mm - DÉLKA DESKY: 2250 mm
			POČET [ks] 1.NP 2.NP CELKEM X 3 3

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 3/5

VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY			
D 03		VÝLEZ NA PLOCHOU STŘECHU - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 700 x 1200 mm - ROZMĚR SCHODŮ: 680 x 138 mm - OBVODOVÝ RÁM SE ZABUDOVANÝM ŽEBŘÍKEM - VÝŠKA OBVODOVÉHO RÁMU DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ - IZOLOVANÉ HORNÍ I SPODNÍ VÍKO - MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15/DP3 - KOVOVÝ RÁM, PROTIPOŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ PO OBVODU - PŘESNÉ NASTAVENÍ NA VÝŠKU MÍSTNOSTI POMOCÍ STAVĚCÍCH ŠROUBŮ - 36 cm ŠÍROKÉ A 12 cm HLUBOKÉ STUPNĚ S PROTISKLUZOVÝMI BODY	POŽADAVKY NA MONTÁŽ: - OBVODOVÝ RÁM HORNÍHO VÍKA MUSÍ BÝT UPEVNĚNA NA SOKL PO OBVODĚ STAVEBNÍHO OTVORU cca 150 x 150 mm - OBVODOVÝ RÁM HORNÍHO VÍKA MUSÍ BÝT BEZPODMÍNEČNĚ ZAIZOLOVANÁ cca 10 cm IZOLACE, TEPELNÍ IZOLACE MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA Z VNĚJŠÍ STRANY RÁMU - NA OBVODOVÝ RÁM HORNÍHO VÍKA MUSÍ BÝT BEZPODMÍNEČNĚ UMÍSTĚNÁ HYDROIZOLACE			
			POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
			X	1	1	
D 04		HASICÍ PŘÍSTROJE - PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE DLE PBŘ - SOUČÁSTÍ JE DRŽÁK SLOUŽÍCÍ K PŘIPEVNĚNÍ NA ZEĎ - PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE BUDOU OSAZENY V TYPOVÝCH ZÁVĚSECH NA DOBRĚ PŘÍSTUPNÝCH A VIDITELNÝCH MÍSTECH - VÝŠKA V ZÁVISLOSTI NA HMOTNOSTI HASICÍHO PŘÍSTROJE (RUKOJEŤ max. 1,5 m NAD PODLAHOU) - VZÁJEMNÁ VZDÁLENOST HASICÍCH PŘÍSTROJŮ max. 30 m	POČTY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ DLE ČSN 73 0802: 1.NP - N1.01 - 1 ks (HASICÍ SCHOPNOST 27A) - N1.02 - 1 ks (HASICÍ SCHOPNOST 27A) - N1.03 - 1 ks (HASICÍ SCHOPNOST 27A) - N1.04/N2 - 2 ks (HASICÍ SCHOPNOST 21A) 2.NP - N1.04/N2 - 1 ks (HASICÍ SCHOPNOST 21A) - N2.01 - 1 ks (HASICÍ SCHOPNOST 27A) - N2.02 - 1 ks (HASICÍ SCHOPNOST 21A) - N2.03 - 1 ks (HASICÍ SCHOPNOST 27A) - N2.04 - 1 ks (HASICÍ SCHOPNOST 27A) - N2.05 - 1 ks (HASICÍ SCHOPNOST 27A)			
			POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
			5	6	11	
D 05a		KOTVICÍ BOD DO PREFABRIKOVANÝCH DUTINOVÝCH PANELŮ - JIŠTĚNÍ PROTI PÁDU OSOB Z VÝŠKY A DO HLOUBKY - DÉLKA 800 mm - Ø 42 mm - MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL - V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE: KOTVICÍ BOD (OKO A PLASTOVÁ PODLOŽKA); KOTEVNÍ SADA 4x (KOTVA PRO DUTINOVÉ STROPNÍ PANELE, MATKA, PODLOŽKA) - PARAMETRY KOTVENÍ: UTAŽENÍ OKA 50 Nm UTAŽENÍ ŠROUBU KOTVY 20 Nm			
			POČET [ks]	4		
D 05b		KOTVICÍ BOD PRO TRAPÉZOVÉ A SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE - JIŠTĚNÍ PROTI PÁDU OSOB Z VÝŠKY A DO HLOUBKY - DÉLKA 600 mm - Ø 16 mm - MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL - V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE: KOTVICÍ BOD (OKO, PÉROVÁ PODLOŽKA, MATKA); KOTEVNÍ SADA 4x (ŠROUB, PLASTOVÁ PODLOŽKA, PRYŽOVÁ PODLOŽKA, SKLOPNÁ KOTVA) - PARAMETRY KOTVENÍ: UTAŽENÍ OKA 70 Nm UTAŽENÍ ŠROUBU 10 Nm			
			POČET [ks]	2		
D 05c		STŘEŠNÍ HÁK PRO ŠÍKMÉ STŘECHY S TAŠKOVOU SKLÁDANOU KRYTINOU - JIŠTĚNÍ PROTI PÁDU OSOB Z VÝŠKY A DO HLOUBKY - MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL - V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 517	- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE: KOTEVNÍ SADA (2x VRUT DO DŘEVA) - MINIMÁLNÍ ROZMĚR KROKVE 60 x 120 mm			
			POČET [ks]	4		
D 05d		MONTÁŽNÍ LANO - PRO ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY S DOČASNÝM LANEM - Ø 14 mm				
			DÉLKA	23 m		

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY
D 06		FOTOVOLTAICKÉ PANELY - CELKOVÁ PLOCHA: cca 9,9 m ² - NOMINÁLNÍ VÝKON PANELU: 440 Wp - POČET PANELŮ: 6 ks - VÝKON FVE: 2,64 kWp - AKUMULACE: PŘÍMA SPOTŘEBA OBJEKTU - ROČNÍ VÝNOS FVE: 2.600 – 3.500 kWh – DLE AKTUÁLNÍCH OSVITOVÝCH PODMÍNEK	POČET PANELŮ [ks] 6
D 07		KONTROLNÍ NEBO REVIZNÍ ŠACHTA PRO STŘECHU S VEGETAČNÍM SOUVRSTVÍM - ROZMĚR 300 x 300 x 130 mm - MATERIÁL: TĚLO ŠACHTY – POLYAMID PA6, OCHRANNÝ POKLOP – POLYPROPYLEN - CERTIFIKACE: ČSN EN 1253-2:2016 – PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY – ČÁST 2: STŘEŠNÍ VTOKY A PODLAHOVÉ VPUSTI BEZ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY	POČET [ks] 1
D 08		FASÁDNÍ DRŽÁK NA VLAJKU - JEDNORAMENNÝ NEREZOVÝ DRŽÁK NA FASÁDU SE ZÁKLADNOU O ROZMĚRU 15 x 10 cm	POČET [ks] 1
D 09		SKLENĚNÁ STŘÍŠKA S TÁHLY - ROZMĚR: 1000 x 2100 mm - BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ SKLO tl. 10 mm - NEREZOVÁ TÁHLA	POŽADAVKY NA MONTÁŽ: - KOTVENO DO ŽELEZOBETONOVÉHO VĚNCE POMOCÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO ZATEPLENÉ FASÁDY POČET [ks] 1
D 10		REVIZNÍ POKLOP KANALIZAČNÍ ŠACHTY - POKLOP PRO ZADLÁŽDĚNÍ - PLYNOTĚSNÝ, VODOTĚSNÝ - VNITŘNÍ ROZMĚR 600 x 600 mm - VÝŠKA RÁMU 75 mm	POČET [ks] 1.NP 2.NP CELKEM 1 X 1
D 11		VĚTRACÍ KOVOVÁ MŘÍŽKA - ROZMĚR 400 x 200 mm - MATERIÁL: EXTRUDOVANÝ HLINÍK S NÁSTŘIKEM RAL - PEVNÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE - URČENÁ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ NA FASÁDU	POČET [ks] 1
D 12		VĚTRACÍ KOVOVÁ MŘÍŽKA - ROZMĚR 250 x 350 mm - MATERIÁL: EXTRUDOVANÝ HLINÍK S NÁSTŘIKEM RAL - PEVNÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE - URČENÁ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ NA FASÁDU	POČET [ks] 1
D 13		UNIVERZÁLNÍ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN - PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH POVRCHOVÝCH VOD DO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU - INSTALACE VNĚ BUDOVY - PRO PŘIPOJENÍ OKAPOVÝCH SVODŮ - PRO OKAPOVÉ SVODY O max. Ø 125 mm	POČET [ks] 5

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY
D 14		JÍDELNÍ VÝTAH - NOSNOST do 100 kg - RYCHLOST 0,29 m/s - LOŽNÁ PLOCHA KLECE (h x š x v) 850 x 850 x 900 mm - ROZMĚRY ŠACHTY min. 900 x 1200 mm	
			POČET [ks] 1
D 15		SVISLÉ MADLO - PEVNÉ NEREZOVÉ SVISLÉ MADLO DL. 500 mm	
			POČET [ks] 1
D 16		MADLO K WC SKLOPNÉ - SKLOPNÉ NEREZOVÉ MADLO DL. 600 mm - PRŮMĚR 32 mm - POJISTKA SKLÁPĚNÍ	
			POČET [ks] 2
D 17		VĚTRACÍ KOVOVÁ MŘÍŽKA - ROZMĚR 150 x 150 mm - MATERIÁL: EXTRUDOVANÝ HLINÍK S NÁSTŘÍKEM RAL - PEVNÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE - URČENÁ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ NA FASÁDU	
			POČET [ks] 3
D 18		ODVODŇOVACÍ ŽLAB - LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S UMĚLÝM SPÁDEM DNA 0,5% - ŠÍŘKA ŽLABU 130 mm	
			DÉLKA 12,5 m
D 19		DRENÁŽ - PERFOROVANÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 - MATERIÁL: PVC - U - SPÁD min. 0,5%	
			DÉLKA 57 m