
Poznámka:
- hromosvod bude proveden dle ČSN EN62305 1-4ed.2
- jímací vedení AlMgSi 8mm s 4 svody
- uzemnění: FeZn 10mm strojený v základovém pasu
- jímací vedení prům. 8mm bude uloženo na hřebenových podpěrách, podpěrách pro šikmé střechy a podpěrách pro rovné střechy
- jímací vedení bude doplněno jímacími tyčemi a pomocnými jímači
- rozteč podpěr bude max. 1m

FeZn ø10mm
SZ
1
SR3
AlMgSi 8mm
PJ
PJ
AlMgSi 8mm
PJ
SZ
FeZn ø10mm
SR3
2
FeZn 30x4mm
v základovém pasu
stávající jímací soustava
FeZn 30x4mm
v základovém pasu
FeZn ø10mm
MET
SR3
AlMgSi 8mm
PJ
AlMgSi 8mm
PJ
FeZn 30x4mm
v základovém pasu
FeZn ø10mm
PJ
SR3
SZ
4
AlMgSi 8mm
PJ
PJ
SR3
3
SZ
FeZn ø10mm
stávající jímací soustava

OT –ochranná trubka
DJD–držák ochranné trubky
ST –svorka na okapové svody
PV1–podpěra vedení do zdi
SJ –svorka k jímací tyči
PJ–pomocný jímač z AlMgSi 8mm

DETAIL UZEMNĚNÍ

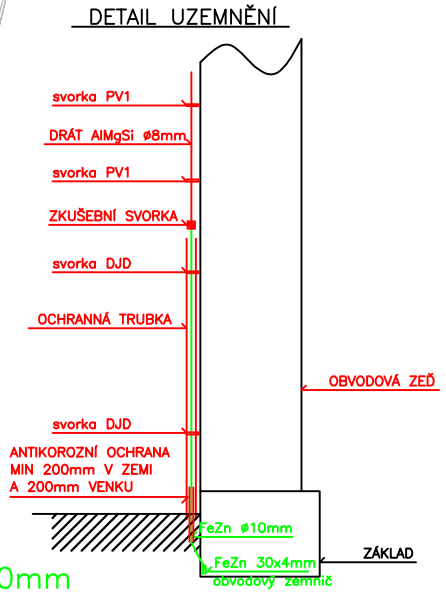

S-B-Elektro
Ing. Vladimír Sladkovský tel.725 716 188 IČO:01292021
Jiří Bonk tel.601 182 881 IČO:43809634

S-B-Elektro Ing. V. Sladkovský, J. Bonk projekce: Fybychova 55, 261 01 Příbram II tel.: 725 716 188, 601 182 881		stavebník: Obec Bohutín, Vysoká Pec 140, 26241 Bohutín - Vysoká Pec	výkres č.: 6 / č.paré:
projektant: J. Bonk	název zakázky: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BOHUTÍN VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH, OPLOCENÍ, IS A ZELENĚ SO-01: PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZŠ SO-02: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁV. OBJEKTU ZŠ D.1.4. Silnoproudá elektrotechnika		č.zakázky/evid.č.: P-24-1494
ved. proj.: Ing. Sladkovský			datum: 2024/12
kontroloval: Ing. Sladkovský			formát: A3
stupeň: DSP / změna: - / platnost výkresu od: 2024-12	název výkresu: Ochrana před bleskem, uzemnění		měřítko: 1:80