



| LEGENDA MÍSTNOSTÍ: | | |
|--------------------|----------------------|--------|
| OZN. | POPIS | PLOCHA |
| 1.01 | VESTIBUL - FOAYER | 62.54 |
| 1.02 | MÍSTNOST PRO ZEMŘELÉ | 17.35 |
| 1.20 | CHODBA | 5.44 |
| 1.21 | WC IMOBILNÍ | 3.87 |
| 1.22 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 5.20 |
| 1.23 | WC ŽENY | 2.16 |
| 1.24 | KLOZET | 1.53 |
| 1.25 | KLOZET | 1.56 |
| 1.26 | WC MUŽI | 2.04 |
| 1.27 | PISOIR | 1.53 |
| 1.12 | ÚPRAVNA | 18.17 |
| 1.13 | WC PŘEDSÍN | 2.25 |
| 1.14 | WC | 1.94 |
| 1.15 | PŘEVĚKÁRNA | 3.49 |
| 1.16 | KANCELÁŘ HROBNÍK | 12.60 |
| 1.17 | CHODBA | 5.11 |
| 1.18 | KOTELNA | 14.30 |
| 1.19 | SKLAD | 10.33 |

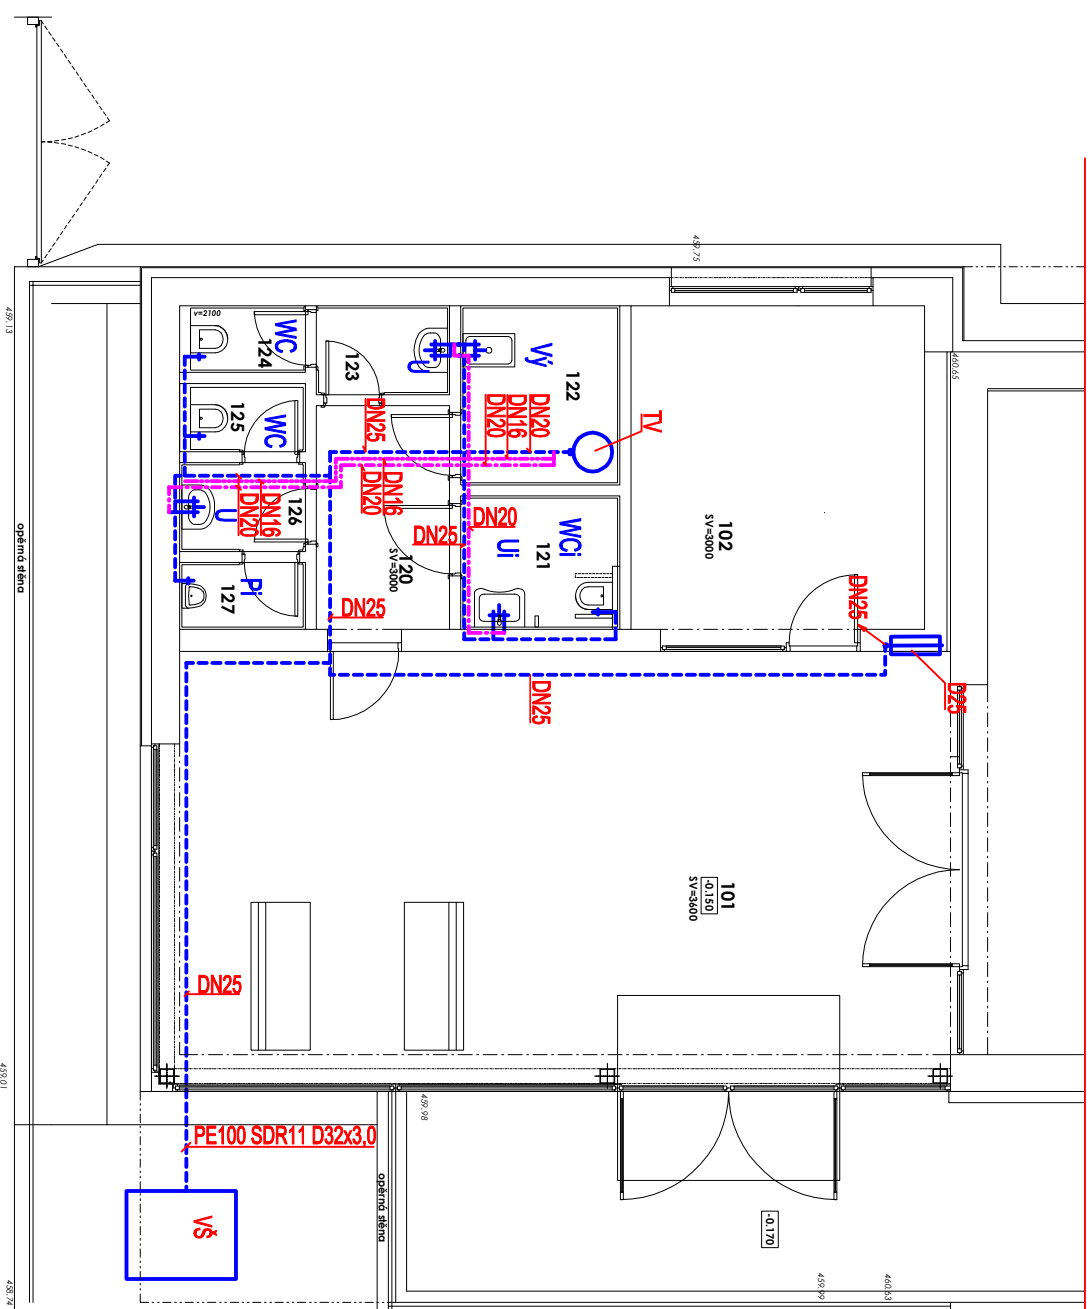

potrubí studené vody
potrubí teplé vody
potrubí cirkulační
TV el. ohřivač TV OKC 160 NTR –160L, 2kW
U AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE Z BEZDOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM
U AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE Z BEZDOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM
K INVALIDNÍMU UMYVADLU
WC ROHOVÝ VENTIL DN15 K ZÁVĚSNÉMU WC
WC ROHOVÝ VENTIL DN15 K INVALIDNÍMU WC
VÝ BATERIE PÁKA, CHROM K VÝLEVCE
PI AUTOMATICKÉ SPLACHOVACÍ ZAŘÍZENÍ K PISOÁRU
D25 POŽÁRNÍ HYDRANT S TVAROVÉ STAŁOU HADICÍ DL.30M
SHU 5SLI MALÝ TLAKOVÝ ZÁSOBNÍK POD UMYVADLEM S BEZPEČNOSTNÍ ARMATUROU SVMT



Veškeré rozměry ověřit na stavbě!

+/-0.00=1.NP=460.80m n.m

ZP = 618.60m2

| | | |
|--|--|----------------|
| VEDOUČÍ / PROJEKTANT | PROJEKTANT | VYPRACOVAL |
| ING.ARCH. EVA UCHYTILOVÁ | ING. B. BEROUN | ING. B. BEROUN |
| POZEMEK: parc.č. 5192/2,3 | KÚ: | Velké Meziříčí |
| INVESTOR: | Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 | |
| AKCE: | OBŘADNÍ SÍŇ HŘBITOVA KARLOV Velké Meziříčí, p.č. 5192/2,3 | |
| VÝKRS: | Půdorys 1.NP - vodovod | |
| ING.ARCH. EVA UCHYTILOVÁ Stušecká 2095/5, 594 01 Velké Meziříčí IČO 642 74 055 TEL: 608 519 730 | | |
| FORMÁT | 8 A4 | |
| DATUM | 06 / 2019 | |
| STUPEŇ | DSP | |
| Č. ZAKÁZKY | 15 / 2019 | |
| MĚŘÍTKO | Č. VÝKRESU | |
| 1:100 | D.1.4.2 | |