


TYPOVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

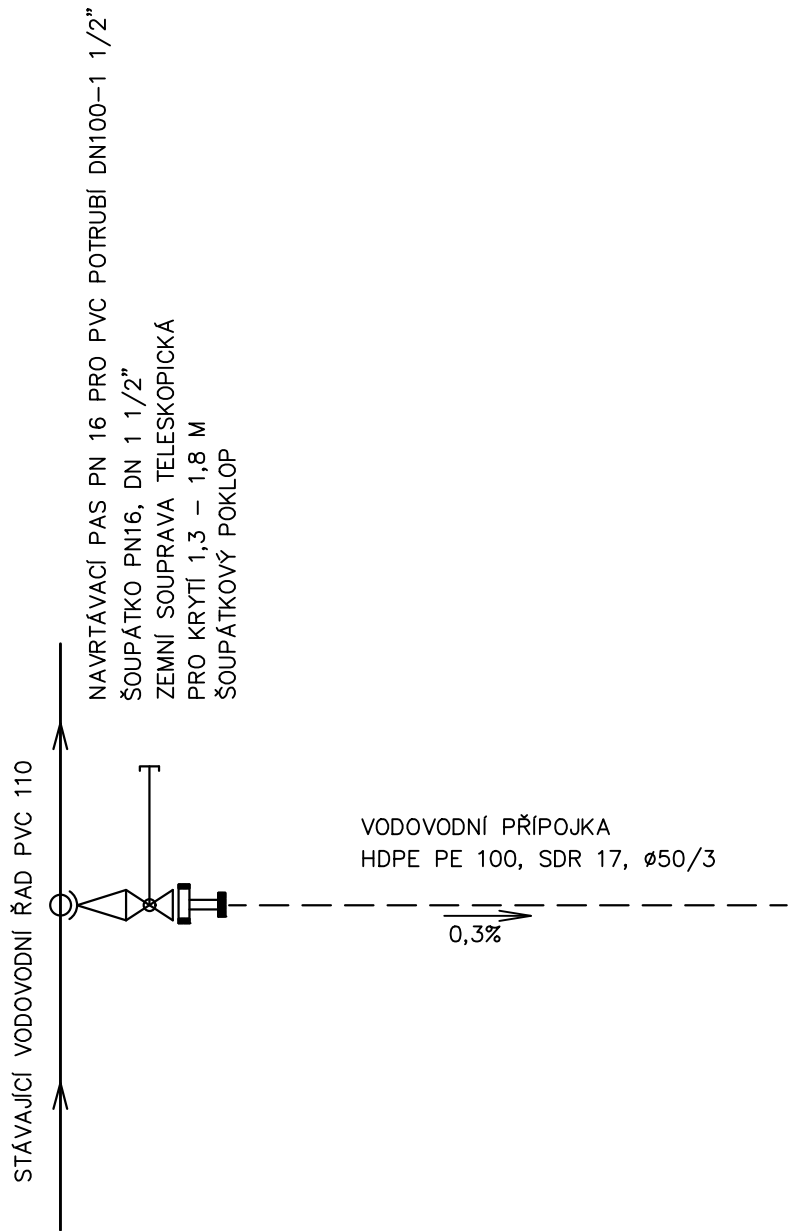

SO 01.9

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA	<div> <div>PIK</div> <div>V Í T E K</div> <div>Inženýrská a projektová kancelář</div> </div>	
		ING. DALÍK	ING. DALÍK		
INVESTOR OBEC HOŘOVIČKY		OsRP RAKOVNÍK	KÚ STŘEDOČESKÝ		
NÁZEV STAVBY HOŘOVIČKY KANALIZACE A ČOV				ATELIER	PRAHA
				DATUM	08/2024
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	
				SOUBOR	
OBSAH VÝKRESU TYPOVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY				ZAK. ČÍSLO	ČÍS. VÝKRESU
				24 – 029	D.1.5