



PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA NA ODPADNÍ VODU

– V KOMUNIKACI A ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH
TLAKOVÉ POTRUBÍ D50

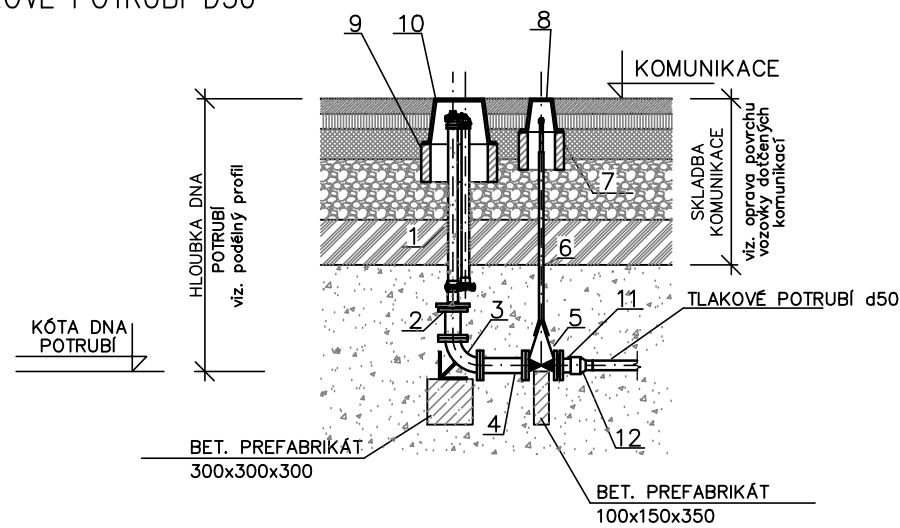

– V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH

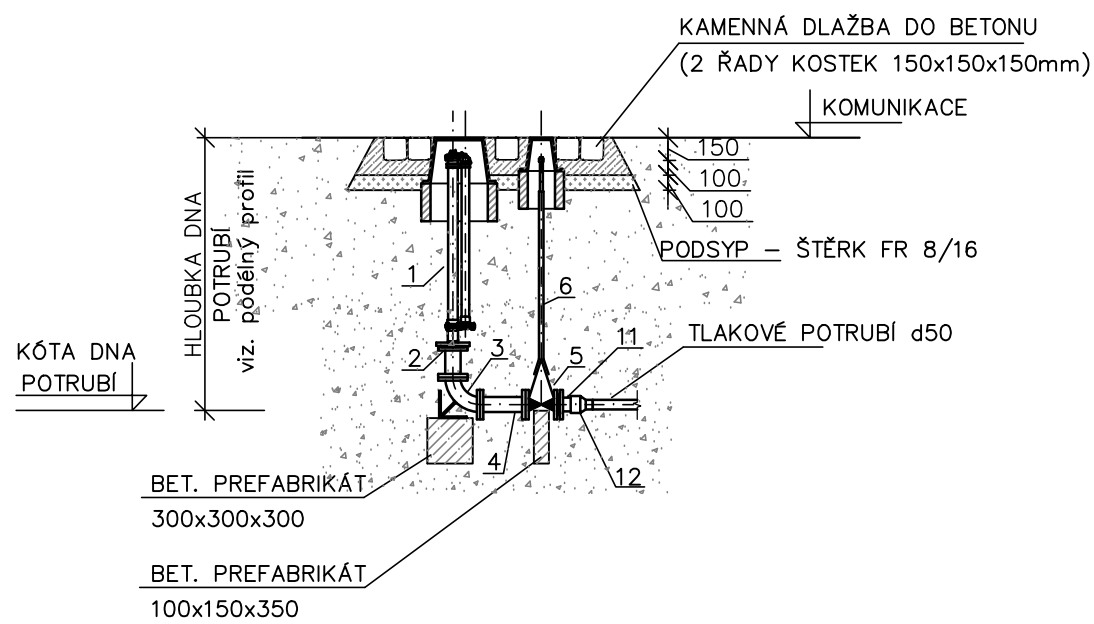

LEGENDA:

POS.	POPIS
1	PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA PRO ODPADNÍ VODU DN50 S PŘÍMÝM PŘÍRUBOVÝM NAPOJENÍM, POVRCH.OCHRANA – EPOXI PRO KRYTÍ POTRUBÍ 1,25m PŘIPOJENÍ PROPLACHOVÁNÍ SPOJKOU TYPU C
2	LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA TP DN50 x dl. 0,3 m
3	LITINOVÉ PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU PP DN50
4	LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA TP DN50 x dl. dle potřeby
5	ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU DN50, PN10 PRO OVLÁDÁNÍ ZEMNÍ ZÁKOPOVOU SOUPRAVOU
6	ZEMNÍ ZÁKOPOVÁ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU DN50, VČ. PRODLUŽ.TYČE A OCHRAN.TRUBKY KRYCÍ HLOUBKA Rd = 1,20–1,80 m
7	ŠOUPÁTKOVÁ TVÁRNICE (PODKLADNÍ DESKA)
8	ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP S NÁPISEM "KANAL"
9	HYDRANTOVÁ TVÁRNICE (PODKLADNÍ DESKA)
10	HYDRANTOVÝ POKLOP S NÁPISEM "KANAL"
11	LEMOVÝ NÁKRUŽEK PRODLOUŽENÝ PE100 SDR11 – d63 S OTOČNOU PŘÍRUBOU d63 – DN50
12	ELEKTROREDUKCE PE100 SDR11 – d63/50

POZNÁMKA:

- LITINOVÉ TVAROVKY – Z TVÁRNÉ LITINY S CEMENTOVOU, PU NEBO EPOXIDOVOU VÝSTELKOU
- SPOJOVACÍ MATERIÁL PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ – KOMPLETNĚ NEREZ. OCEL

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA	PIK V Í T E K Inženýrská a projektová kancelář	
ING. LIMBURSKÁ	ING. LIMBURSKÁ	ING. DALÍK	ING. DALÍK		
INVESTOR OBEC HOŘOVIČKY		OsRP RAKOVNÍK	KÚ STŘEDOČESKÝ		
NÁZEV STAVBY HOŘOVIČKY KANALIZACE A ČOV				ATELIER	PRAHA
				DATUM	08/2024
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	A3
				MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH VÝKRESU SO 02 – KANALIZACE PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA – TYPOVÝ VÝKRES				SOUBOR	
				ZAK. ČÍSLO	ČÍS. VÝKRESU
				24 – 029	D.1.22