


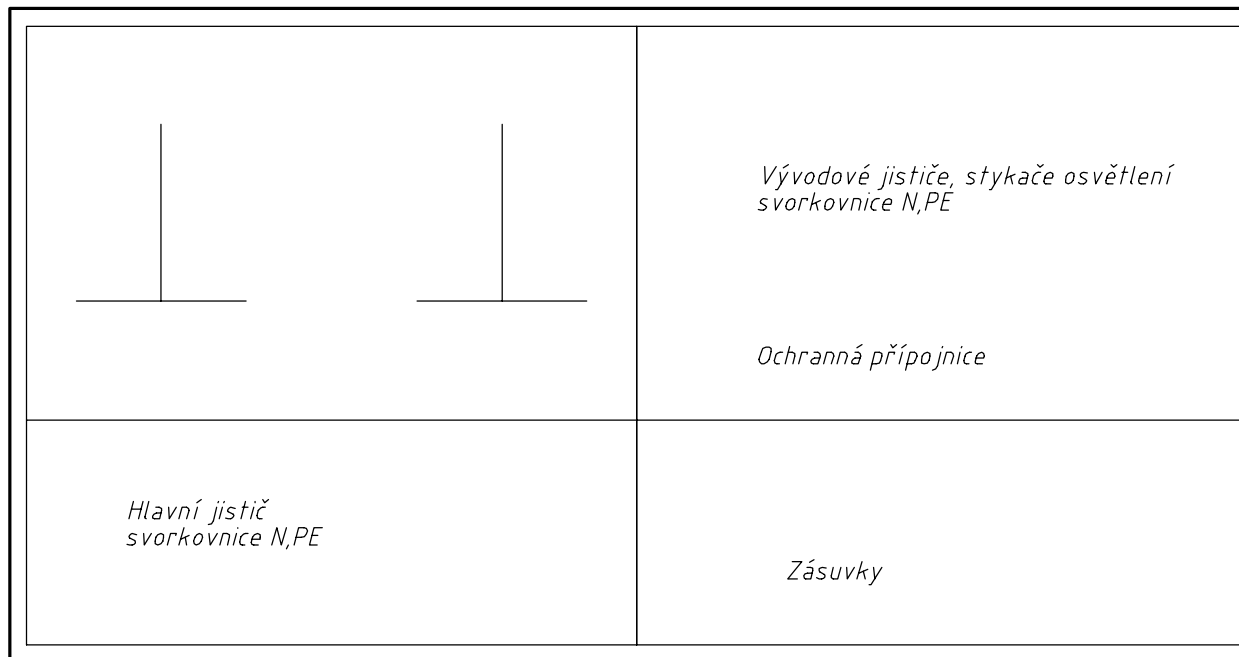

Přívod: AYKY-j 4x35 z rozvaděče PS E.On

Rozvodná soustava 3/PEN 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / SÍŤ: TN-C-S

Místo instalace vnější nechráněné před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty rozváděč je z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) dle ČSN EN 61439-1 ed. 2, kapitola J.9.4.1, určen pro prostředí B

Provedení rozvaděče rozvodnice pod omítku v barvě fasády.
Rozměr š. cca 1200, výška 600, hloubka 300

min. krytí IP 43

ČSN EN 61439-1 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

Ochrana před úrazem

ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

	STABIL	s. r. o., 603 00 BRNO, HLINKY 142 c	
Vypracoval:	ing. Lukáš Rotrekl		ROTREKL s. r. o. www.rotrekl-sro.cz
Kontroloval:	ing. František Kocián		
Vedoucí projektant:	ing. Petr Daniel		
Investor: Římskokatolická farost Doubravník		Formát:	A4
		Datum:	12/2016
Akce: REVITALIZACE KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V DOUBRAVNÍKU D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Účel:	DSP
		Zakázka č:	16142
		Archiv. č:	
Obsah: Rozvaděč RE		Měřítko	Číslo přílohy
		—	07

Plombovatelná část

Vývodová část

