

Přívod: CYKY-j 4x16 z rozvaděče RE

Rozvodná soustava 3/PEN, 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / Síť: TN-C-S

Místo instalace vnitřní prostředí chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty
rozdávěč je z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) dle ČSN EN 61439-1 ed. 2, kapitola J.9.4.1, určen pro prostředí B

Provedení rozvaděče rozvodnice pod omítku pro min. 5x24 TE modulů
min. krytí IP 2XC dle požadavku ČSN EN 61439-3, čl. 8.2.2

ČSN EN 61439-1 ed. 2 Rozvaděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN EN 61439-3 Rozvaděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)


Ochrana před úrazem

ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Před zadáním do výroby NUTNO ověřit jištění jednotlivých přístrojů a provedení jejich vývodů podle skutečně vybraných a dodávaných na stavbu.

		STABIL		s. r. o., 603 00 BRNO, HLINKY 142 c	
Vypracoval:	ing. Lukáš Rotrekl			ROTREKL s. r. o.	
Kontroloval:	ing. František Kocián			www.rotrekl-sro.cz	
Vedoucí projektant:	ing. Petr Daniel				
<u>Investor:</u> Římskokatolická farost Doubravník			<u>Fomát:</u> A4		
			<u>Datum:</u> 09/2019		
<u>Akce:</u> REVITALIZACE KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V DOUBRAVNÍKU D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			<u>Účel:</u> DSP		
			<u>Zakázka č.:</u> 16142		
			<u>Archiv. č.:</u>		
<u>Obsah:</u> Rozvaděč RZS1 R1 - změna světel 9-2019			<u>Měřítko</u> ---		
			<u>Číslo přílohy</u> 08		

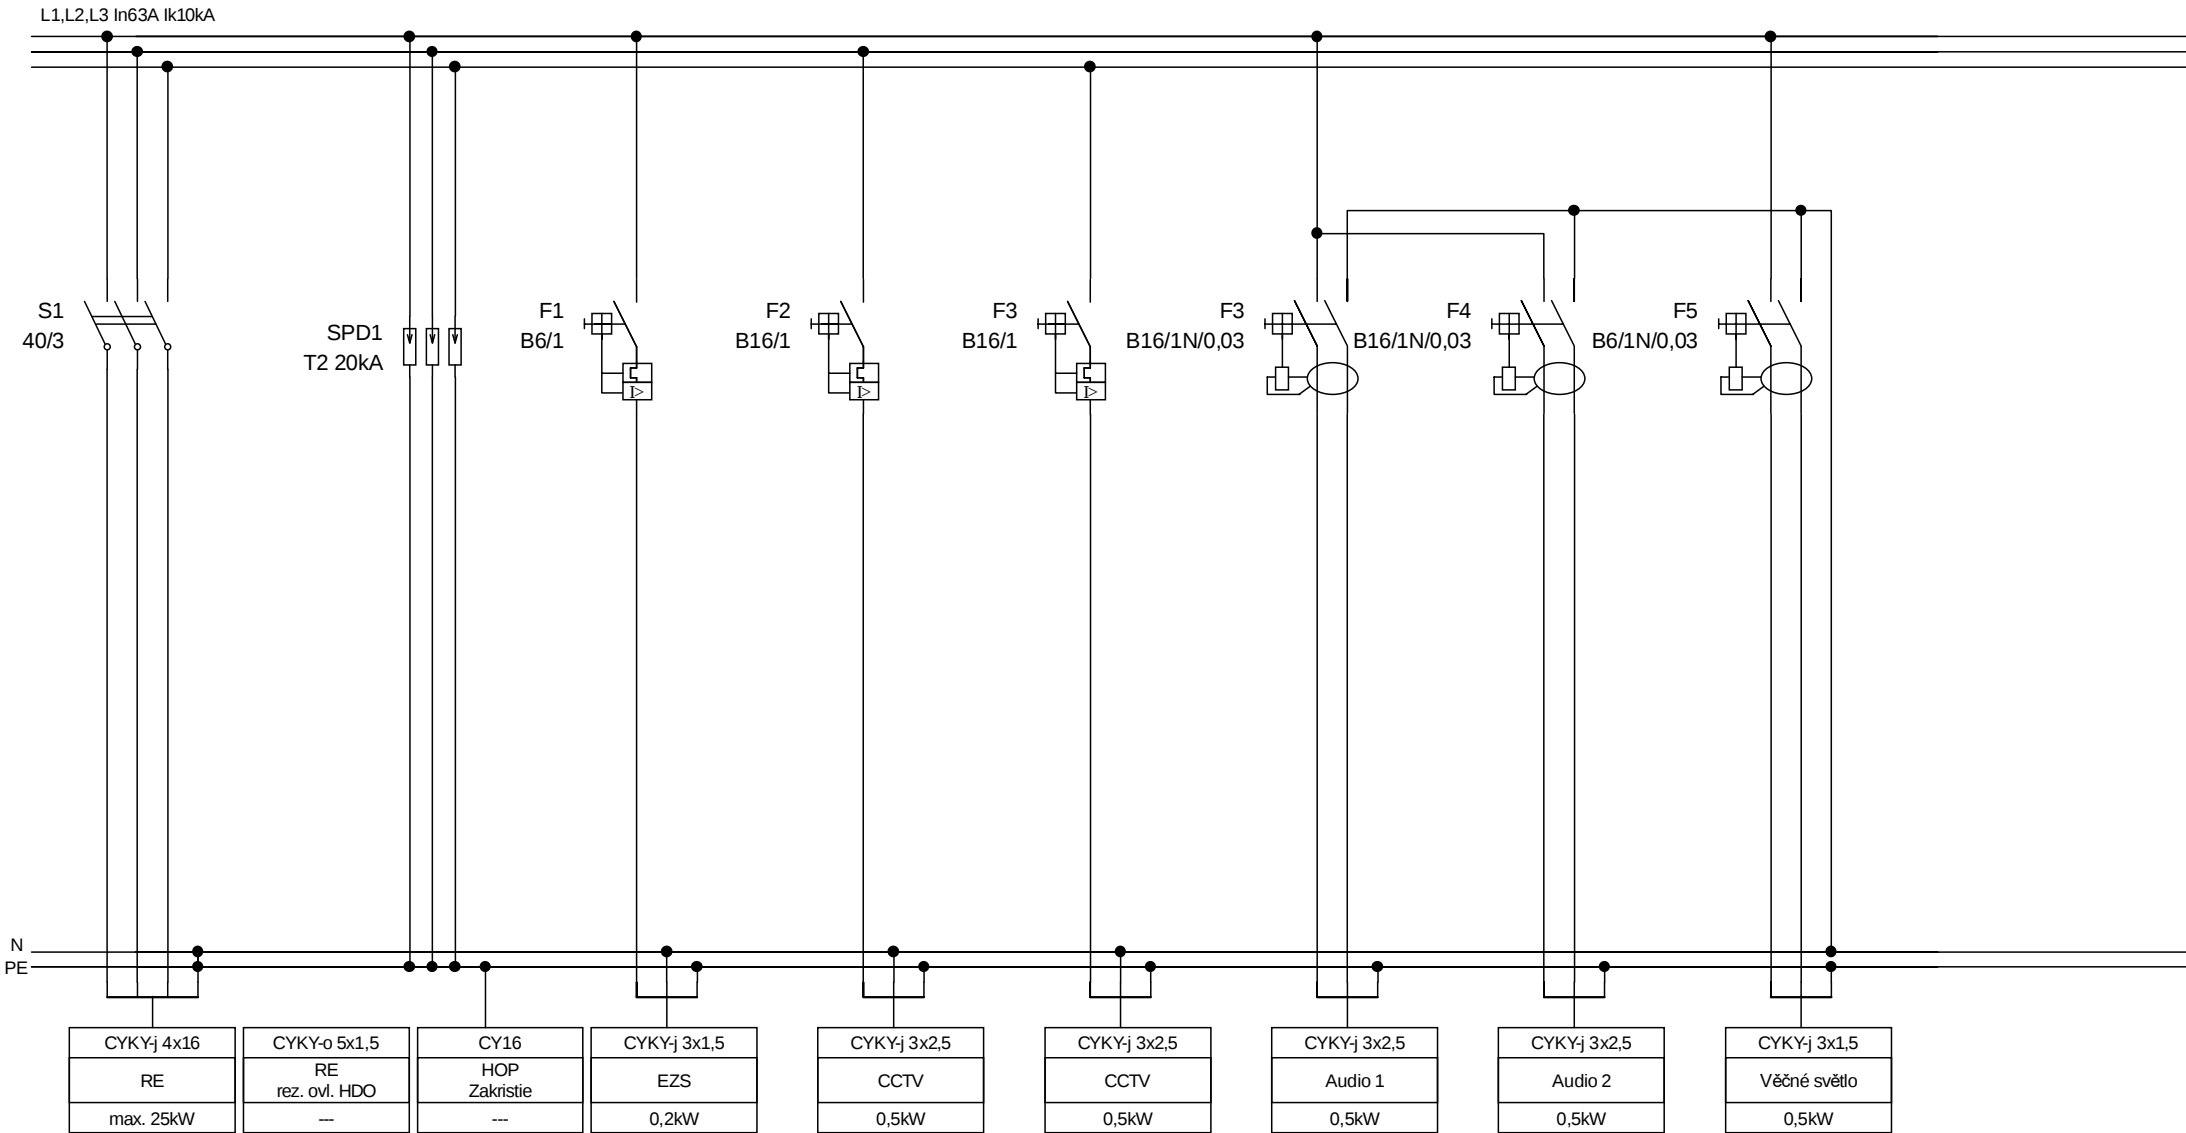

L1,L2,L3 In63A Ik10kA

