

Ovládací skříň 36M s plechovými dveřmi

Rozvodná soustava 1/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / SÍŤ: TN-C-S

Místo instalace vnitřní prostředí chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty
rozdávěč je z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) dle ČSN EN 61439-1 ed. 2, kapitola J.9.4.1, určen pro prostředí B

Provedení rozváděče rozvodnice pod omítku pro min. 4x12 TE modulů
min. krytí IP 2XC dle požadavku ČSN EN 61439-3, čl. 8.2.2


ČSN EN 61439-1 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laicky (DBO)

Ochrana před úrazem
ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.


Před zadáním do výroby NUTNO ověřit jistění jednotlivých přístrojů a provedení jejich vývodů podle skutečně vybraných a dodávaných na stavbu.

		STABIL		s. r. o., 603 00 BRNO, HLINKY 142 c	
Vypracoval:		ing. Lukáš Rotrekl		 ROTREKL s. r. o. www.rotrekl-sro.cz	
Kontroloval:		ing. František Kocián			
Vedoucí projektant:		ing. Petr Daniel			
<u>Investor:</u> Římskokatolická farost Doubravník				<u>Fomát:</u> A4	
				<u>Datum:</u> 12/2016	
<u>Akce:</u> REVITALIZACE KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V DOUBRAVNÍKU D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				<u>Účel:</u> DSP	
				<u>Zakázka č.:</u> 16142	
				<u>Archiv. č.:</u>	
<u>Obsah:</u> Ovládací skříň RO				<u>Měřítko</u> —	
				<u>Číslo přílohy</u> 11	


Zapnutí a sign. chodu topení

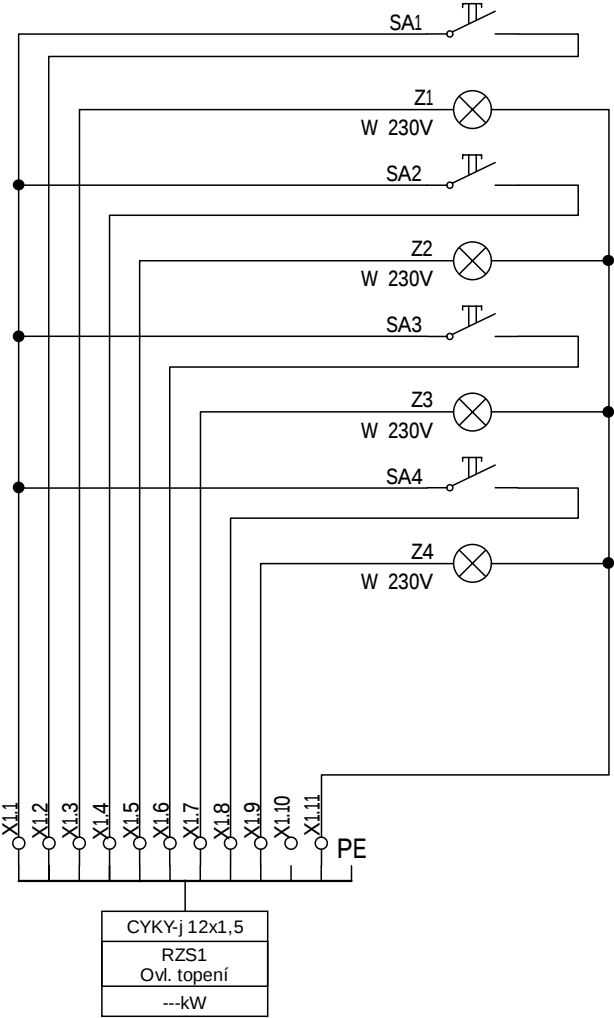

Ovládání větrání signalizace větrání

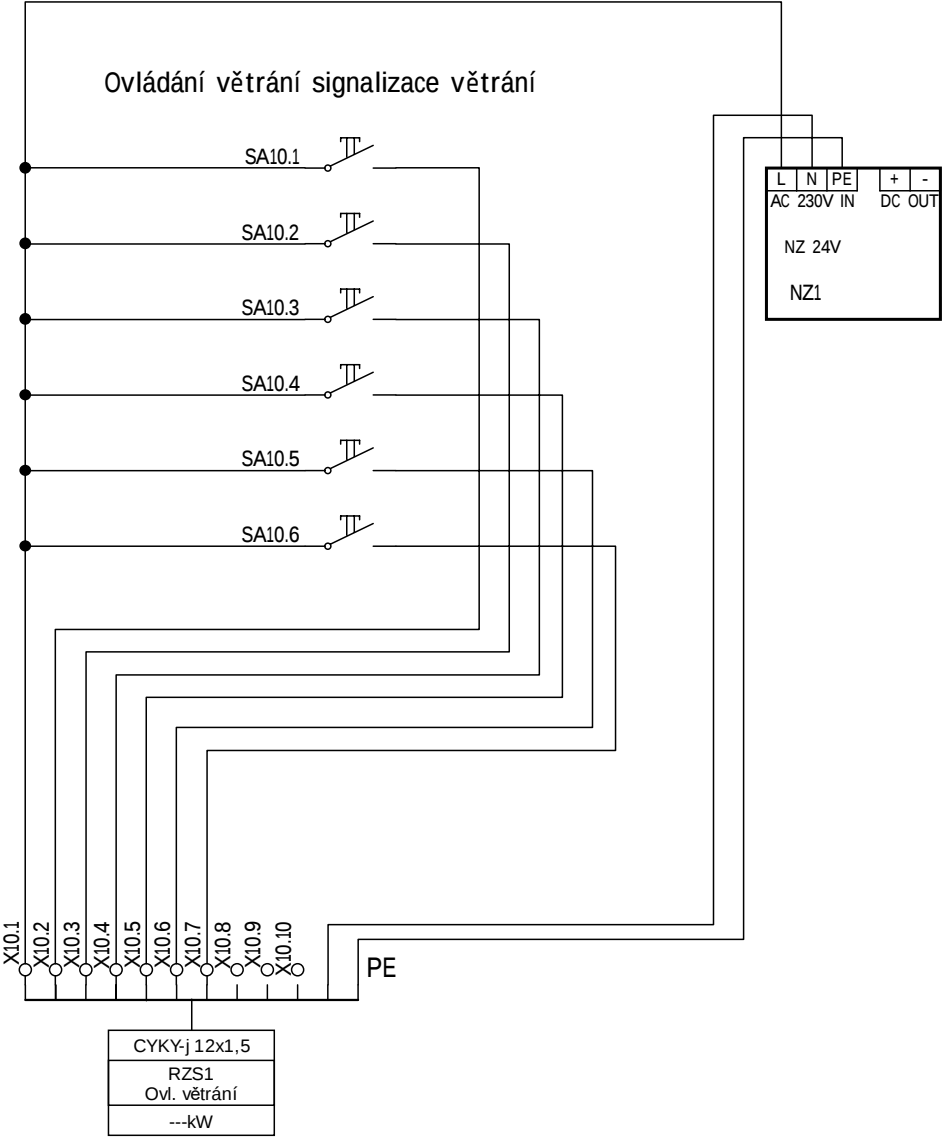

L	N	PE	+	-
AC 230V IN			DC OUT	
NZ 24V				
NZ1				

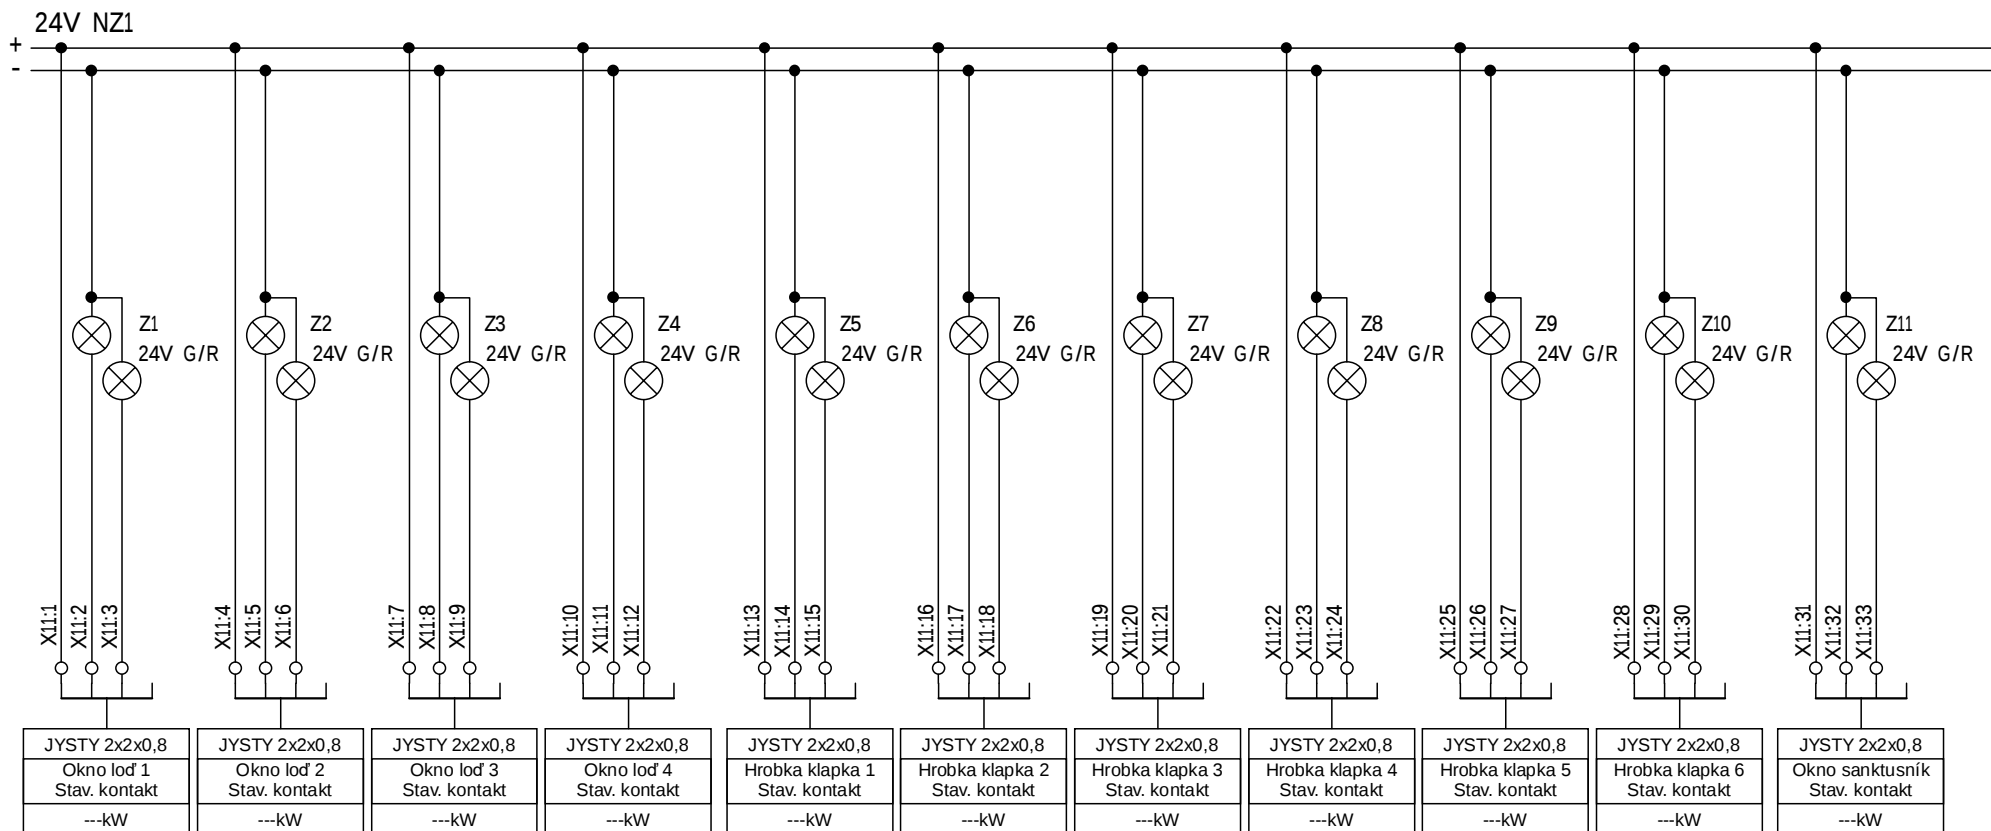

Ovládání osvětlení RZS2

