TABULKA STAVEBNÍCH ÚPRAV

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	DRUH	POČET	ROZMĚRY	VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ	POZNÁMKA
BT1	PROSTUP ŽB DNEM	3	ø 300/400	–	UKOTVENÍ VODNÍ ATRAKCE
BT2	PROSTUP ŽB STĚNOU	1	ø 150/400	OSA OTVORU −1.19	ODTOK + SÁNÍ, DN 100
BT3	PROSTUP ŽB STĚNOU	1	ø 200/400	OSA OTVORU −1.19	DNOVÝ KANÁL, DN 150
BT4	ZÁKUS DO STĚNY	1	150 x 100/400	SH −0.42	NAPOJENÍ CHRLIČE, DN 80
BT5	PROSTUP ŽB STĚNOU	1	ø 200/400	OSA OTVORU −1.19	SÁNÍ, DN 150
BT6	PROSTUP ŽB STĚNOU	1	ø 100/400	OSA OTVORU −1.19	KRUHOVÁ PERLIČKA (VZDUCH), DN 50
BT7	PROSTUP ŽB STĚNOU	1	ø 150/400	OSA OTVORU −1.19	VODNÍ ZVON
BT8	PROSTUP ŽB STĚNOU	1	ø 200/400	OSA OTVORU −1.19	VODNÍ HŘIB
BT9	PROSTUP ŽB STĚNOU	1	ø 200/400	OSA OTVORU −1.19	SÁNÍ, DN 150
BT10	PŘÍČNÁ DRÁŽKA	1	150 x 100/400	SH −0.42	NAPOJENÍ CHRLIČE, DN 80
BT11	PROSTUP ŽB STĚNOU	1	ø 200/400	OSA OTVORU −1.19	DNOVÝ KANÁL, DN 150
BT12	PROSTUP ŽB STĚNOU	1	ø 150/400	OSA OTVORU −1.19	ODTOK + SÁNÍ, DN 100
BT13	PŘÍČNÁ DRÁŽKA	1	150 x 100/400	SH −0.42	BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
BT14	PŘÍČNÁ DRÁŽKA	1	150 x 100/400	SH −0.42	BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
BT15	PŘÍČNÁ DRÁŽKA	1	150 x 100/900	SH −0.42	VODNÍ DÉLO
BT16	PŘÍČNÁ DRÁŽKA	1	150 x 100/900	SH −0.42	VODNÍ DÉLO

POZN.: * PŘESNÉ ROZMĚRY A UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DRÁŽEK, NIK A PROSTUPŮ DOMLUVIT NA STAVBĚ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ S PŘÍSLUŠNÝMI PROFESEMI NA ZÁKLADĚ JEJICH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
* VŠECHNY PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU PO OSAZENÍ A MONTÁŽI PŘÍSLUŠNÝCH ROZVODŮ ZAPLNĚNY A UTĚSNĚNY.

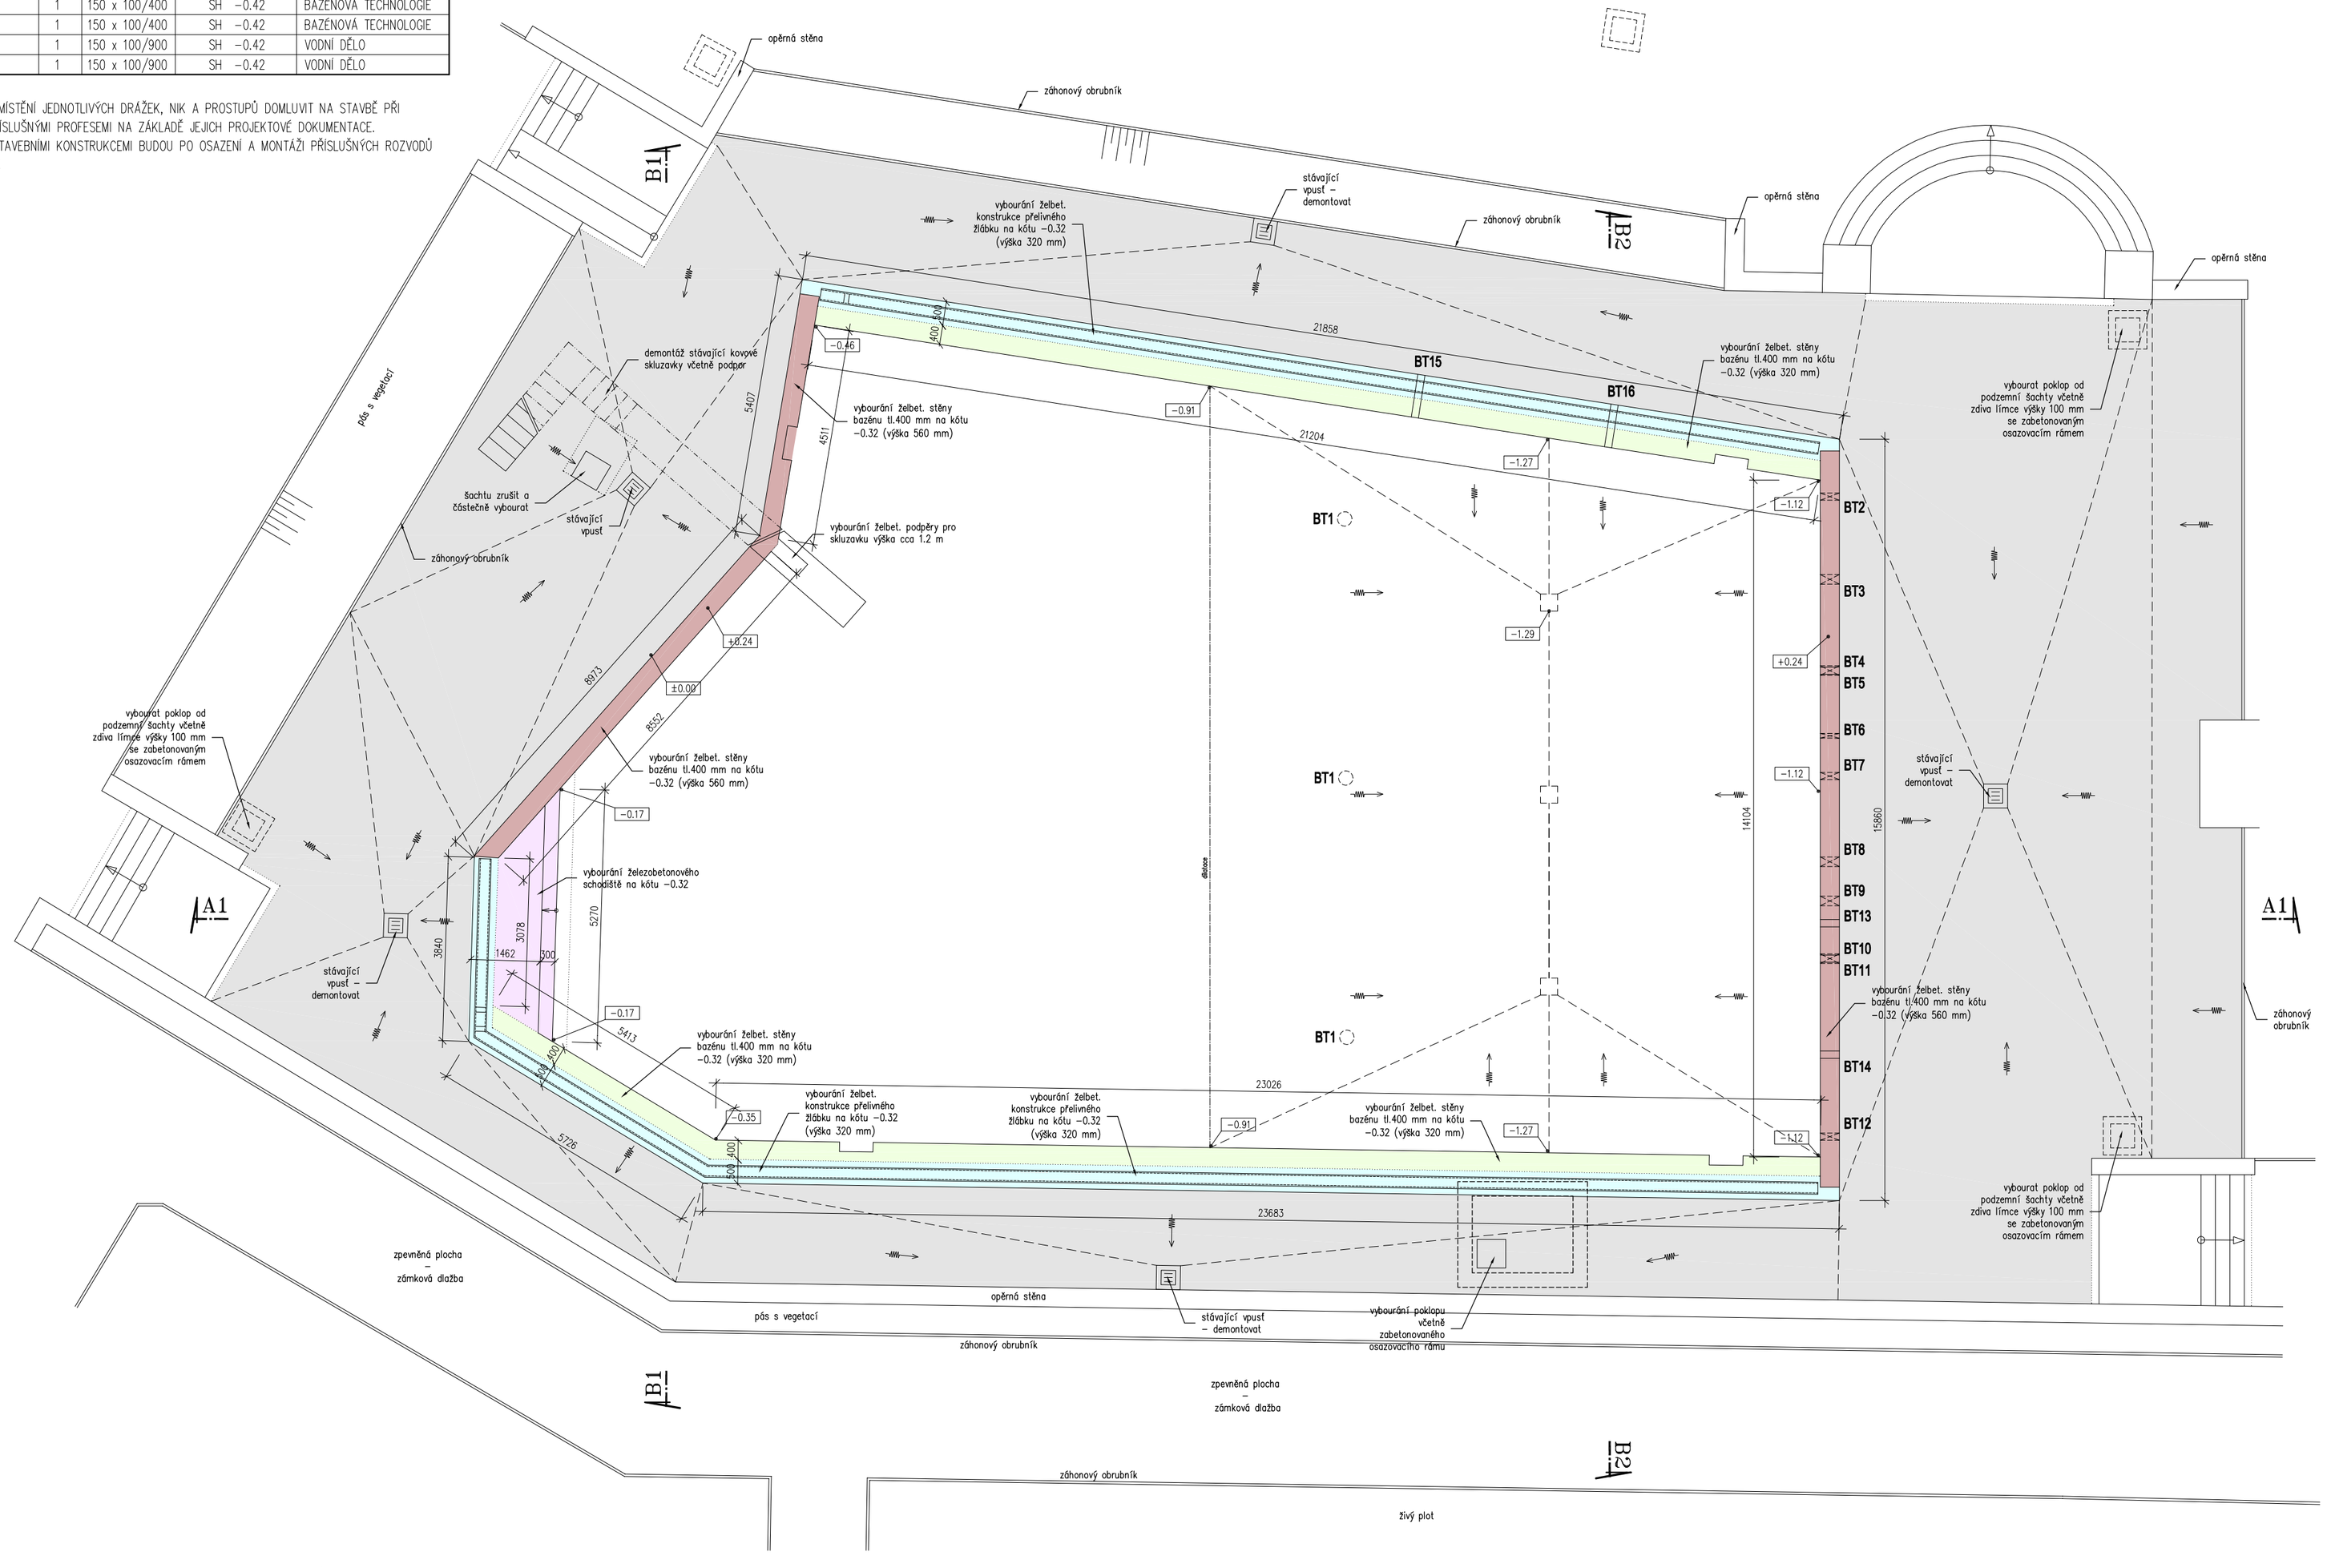

POZNÁMKY :

STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA na ochozu kolem bazénu bude kompletně rozebrána v celé ploše včetně podkladních vrstev, na výškovou úroveň −0.32. V místě, kde se nachází stávající armaturní šachta bude zámková dlažba rozebrána jenom v tloušťce cca 240 mm, do úrovně podkladního spádového betonu.

DEŠŤOVÉ VPUSTI NA BAŽÉNOVÉM OCHOZU BUDOU SPOLU S NAVAZUJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACÍ ROZEBRÁNY, podrobnější popis a specifikace prací viz. 4.500 – Zdravotně technické instalace.

ROZVODY BAŽÉNOVÉ TECHNOLOGIE, které se nacházejí pod dlažbou bazénového ochozu budou rozebrány a nahrazeny novými. Podrobnější popis a specifikace viz. 5.100 – Bazénová technologie.

STÁVAJÍCÍ SKLUZAVKA, provedená z betonové skořepiny s ocelovým nástupním schodištěm, bude vybourána včetně betonového podpůrného pilíře, který se nachází uvnitř vlastního bazénu.

VYBOURÁ SE STÁVAJÍCÍ DNO BAZÉNU v celkové ploše cca 382 m^2 a tloušťce cca 215 mm. Vybourají se stěny bazénu na kótu −0.32. Ze zbývajících stěn bazénu, ponechaných na místě, se provede odstranění keramického obkladu včetně zbytků vodotěsné stěrky, lepidla a nepevných částí betonu.

BUDOU PROVEDENY PROSTUPY V ŽELEZOBETONOVÝCH STĚNÁCH bazénu pro jednotlivé rozvody bazénové technologie. Jednak se bude jednat o jádrové vrty různých průměrů a dále o vyříznutí jakýchsi drážek v horní ploše odbourávaných železobetonových stěn. Jednotlivé prostupy s jejich dimenzemi jsou uvedeny v tabulce. Přesné umístění prostupů a dimenze bude potřeba domluvit při vlastní realizaci podle podkladů vybraného dodavatele.

VYBOURÁ SE ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PŘELIVNÉHO ŽLÁBKU na kótu −0.32.

VYBOURÁ SE ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ DO BAZÉNU na kótu −0.32.

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA U SKLUZAVKY bude zrušena, vybourá se stropní konstrukce a obvodové zdivo do výškové úrovně −0.32. Půdorysné světlé rozměry jsou 1000x1350 mm, tloušťka obvodových stěn se předpokládá 300 mm. Materiálové provedení – monolitický železobetonový strop i stěny.

ZBÝVAJÍCÍ ČTYŘI ŠACHTY NA OCHOZU zůstanou zachovány, pouze u nich dojde k vybourání stávajících poklopů včetně osazovacího rámu a jejich nahrazení novým kompozitním.

LEGENDA :

- ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV v ploše cca 393 m^2
- VYBOURÁNÍ OBVODOVÝCH NADZEMNÍCH STĚN BAZÉNU NA KÓTU −0.32 (výška bourané stěny 540 mm)
- VYBOURÁNÍ OBVODOVÝCH STĚN BAZÉNU NA KÓTU −0.32 (výška bourané stěny 320 mm)
- VYBOURÁNÍ PŘELIVNÝCH ŽLÁBKŮ BAZÉNU NA KÓTU −0.32
- VYBOURÁNÍ SCHODIŠTĚ NA KÓTU −0.32

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA
00	JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE	06. 2024	

CODE, s.r.o.
Computer Design
IČO 492 86 960
PARDUBICE
Pardubice, Na Vrtálně 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2024/005/600
Ing. V. Meduna	Ing. J. Koutník		Ing. V. Meduna	POČET FORMÁTŮ	8 A 4
				DATUM	06. 2024
OBJEDNATEL	Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice			MĚŘÍTKO	1 : 100

LETNÍ KOUPALIŠTĚ NERATOVICE
OPRAVA VÍCEÚČELOVÉHO BAZÉNU

JMÉNO SOUBORU: LKBANER2-10-1npS-06.dwg
STUPEŇ PROJ.: **JP**

1.000 : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
	D1	**1.002**

PŮDORYS BAZÉNU - BOURACÍ PRÁCE