

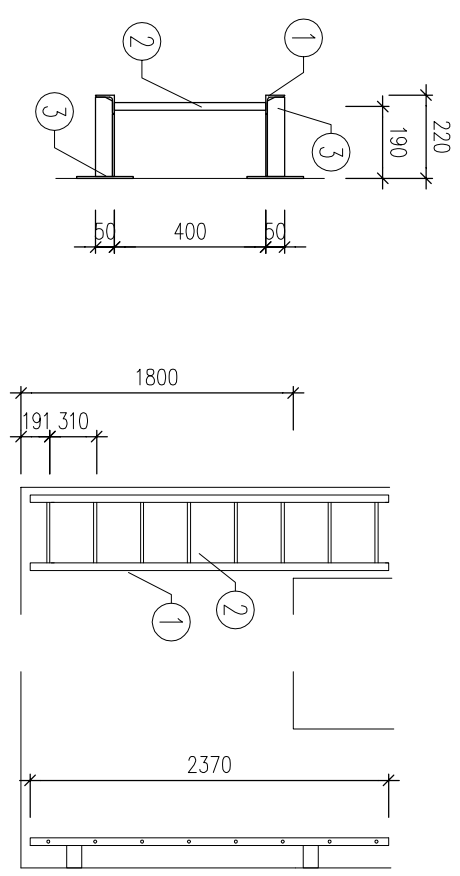
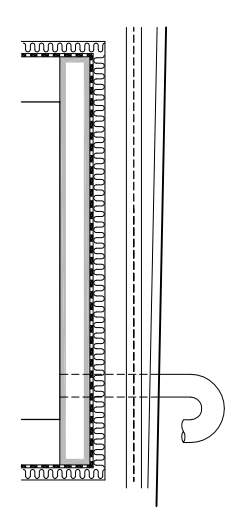
00	JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE	06. 2024	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

 CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125				
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2024/005/600	
Ing. V. Meduna	Ing. J. Koutník		Ing. V. Meduna	POČET FORMÁTŮ	8 A 4	
				DATUM	06. 2024	
OBJEDNATEL	Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice			MĚŘÍTKO		
LETNÍ KOUPALIŠTĚ NERATOVICE OPRAVA VÍCEÚČELOVÉHO BAZÉNU				JMÉNO SOUBORU		
				LKBANER2-10-vyrobky-01.dwg		
				STUPEŇ PROJ.	JP	
1.000 : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
TABULKY VÝROBKŮ					D1	1.012

ODKAZ	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ				POZN.
				1.NP			CELKEM	
001		* KOMPONENTNÍ OBDELNÍKOVÝ POKLOP S T-RÁMEM PRO SNADNÉ KOTVENÍ DO BETONU * SLOUŽÍ K UZAVŘENÍ VSTUPNÍHO OTVORU DO ARMATURNÍCH ŠACHET BRODITEK * OSAZOVACÍ RAM JE VYBAVEN TĚSNĚNÍM * VÍKO POKLOPU JE UCHYCENO ŠROUBY * VELIKOST POKLOPU 578x578 mm, VÝŠKA POKLOPU 20 mm * VELIKOST OTVORU 504x504 mm	578 x 578	3			3	
002		* KOMPONENTNÍ OBDELNÍKOVÝ POKLOP S T-RÁMEM PRO SNADNÉ KOTVENÍ DO BETONU * SLOUŽÍ K UZAVŘENÍ VSTUPNÍHO OTVORU DO VÝPOUŠTĚČÍ ŠACHTY A ARMATURNÍ ŠACHTY SKLUZAVKY * OSAZOVACÍ RAM JE VYBAVEN TĚSNĚNÍM * VÍKO POKLOPU JE UCHYCENO ŠROUBY * VELIKOST POKLOPU 691x691 mm, VÝŠKA POKLOPU 20 mm * VELIKOST OTVORU 617x617 mm	691 x 691	1			1	
003		* KOMPONENTNÍ OBDELNÍKOVÝ POKLOP S T-RÁMEM PRO SNADNÉ KOTVENÍ DO BETONU * SLOUŽÍ K UZAVŘENÍ VSTUPNÍHO OTVORU DO ŠACHTY ČERPADEL ATRAKCÍ * OSAZOVACÍ RAM JE VYBAVEN TĚSNĚNÍM * VÍKO POKLOPU JE UCHYCENO ŠROUBY * VELIKOST POKLOPU 691x994 mm, VÝŠKA POKLOPU 20 mm * VELIKOST OTVORU 617x920 mm	691 x 994	1			1	

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!

ODKAZ	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ				POZN.
				1.NP			CELKEM	
Z 01		* ocelový žebřík sloužící ke vstupu do šachty čerpadel a trčací * provedení z oceli žárově pozinkované * včetně kotvení prvků pro zakotvení žebříku do stěny * při montáži žebříku na stěnu je nutné provést zotěsnění v místě ukotvení do stěny * celková délka žebříku je pouze přibližná, přesný rozměr zjistit přeměřením na stavbě	2370 ks			1	1	
Z 02		* NEREZOVÁ TRUBKA Ø 150 mm K ODVĚTRÁNÍ PODZEMNÍ ŠACHTY A SLOUŽÍCÍ ZÁROVEŇ JAKO PŘÍVOD VZDUCHU PRO DMÝCHADLO ATRAKCE, UMÍSTĚNÉ UVNITŘ ŠACHTY * VYVEDENA ZE STROPU ŠACHTY V PROSTORU OCHOZU * OPTICKY BUDE ZAKRYTÁ DŘEVĚNOU PLAŇKOVOU KONSTRUKCÍ, STEJNĚ JAKO JE TOMU U REKONSTRUOVANÉHO PLYVECKÉHO BAZÉNU V AREÁLU KOUPALIŠTĚ * NAD TERÉNEM BUDE UKONČENA OBRÁCENÝM KOLENEM A NA KONCI VYBAVENA SVAŘOVANOU SÍTÍ S VELIKOSTÍ OK DO 10x10 mm * PROSTUP ŽELEZOBETONOVÝM STROPEM ŠACHTY BUDE OŠETŘEN PROTI PRONIKÁNÍ VLHKOSTI STANDARDNÍM ZPŮSOBEM POMOCÍ ZATĚSNĚNÍ PROSTUPŮ VE STAVEBNÍ KONSTRUKCI (BENTONITOVÁ VÝPLŇ PROSTORU MEZI POTRUBÍM A OTVOREM, TĚSNÍCÍ MANŽETA POTRUBÍ S NAPOJENÍM NA BITUMENOVOU IZOLACI) * DÉLKA NEREZOVÉ TRUBKY cca 1,5 m						

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!