


Velkoobsahové rozvodnice Rozvodnice pod omítku

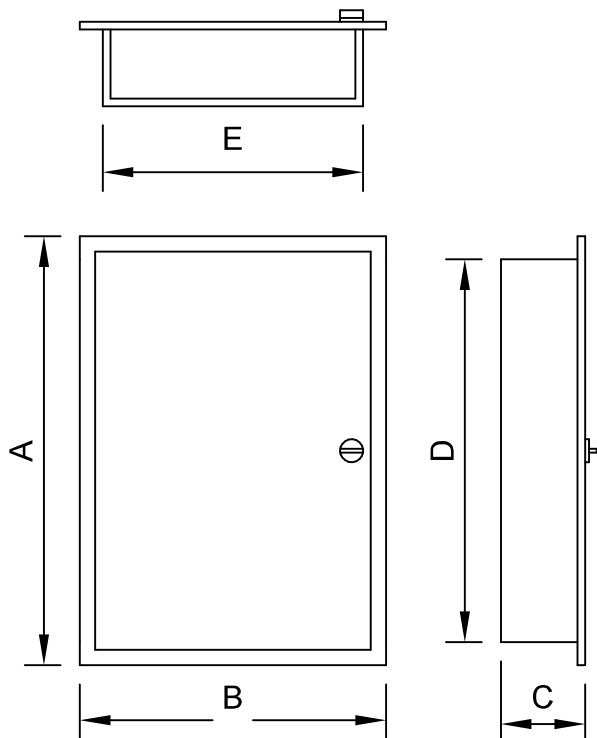

	TE	A	B	C	D	E	H
	(*)	(vnější rozměry)			(rozměry výklenku)		
X	72	620	590	134	580	500	127
	96	770	590	134	730	500	127
	120	920	590	134	880	500	127
	144	1070	590	134	1030	500	127

(*) - TE = modulová šířka přístroje (1TE = 17,5 mm)

Technické údaje :

Elektrické

Stupeň krytí IP 30 s dveřmi
IP 20 po otevření dveří

Třída ochrany I

Jmenovité napětí 415 V AC

Jmenovitý proud 125 A max

Mechanické

Materiál

Skříň rozváděče ocelový plech, barva bílá RAL 9016
polyesterová, prášková

Rozváděč osadit bezpečnostní tabulkou :

0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	ING. PETR HEŘMANSKÝ Langrova 36, 787 01 Šumperk IČ: 44758413, DIČ: CZ 6603030016	Stavebník	Obec Víkřovice Petrovská 168 788 13 Víkřovice
Projektant části	Ing.Pavel Matura Projekce elektro IČ: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vyracoval	Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura
Místo stavby	VIKÝŘOVICE	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace pro provedení stavby 030119 04/2019
Název stavby	Přístavba ZŠ Víkřovice		
Část	D.1.4.4. Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, bleskosvod		
Název výkresu		Měřítko:	Číslo výkresu
Rozváděč R102			09

