



ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
VE VOLNÉM TERÉNU

- OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU - ŠTERK FR.16/32
- OBŠYP A ZÁSYP POTRUBÍ LOM, PROSÍVKOU vel. Ø-2 mm
- VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 330 mm MODRÉ BARVY
- VODOVODNÍ POTRUBÍ + VODIČ 6,0 mm²
- LOŽE POTRUBÍ Z LOMOV, PROSÍVKY vel. Ø-2 mm

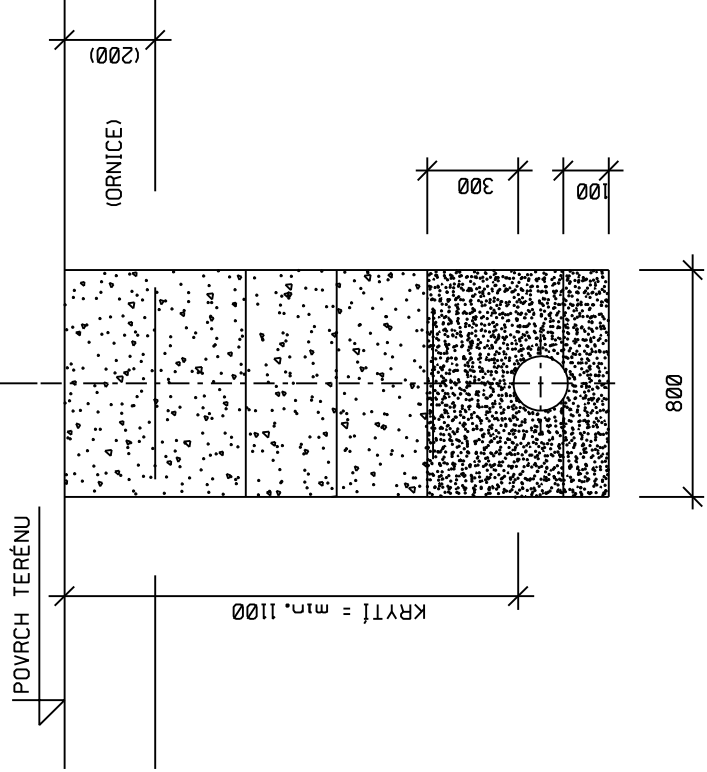


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
V MÍSTNÍ KOMUNIKACI s krytem z asfaltobetonu

- OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU
- OBŠYP A ZÁSYP POTRUBÍ LOM, PROSÍVKOU vel. Ø-2 mm
- VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 330 mm MODRÉ BARVY
- VODOVODNÍ POTRUBÍ + VODIČ 6,0 mm²
- LOŽE POTRUBÍ Z LOMOV, PROSÍVKY vel. Ø-2 mm

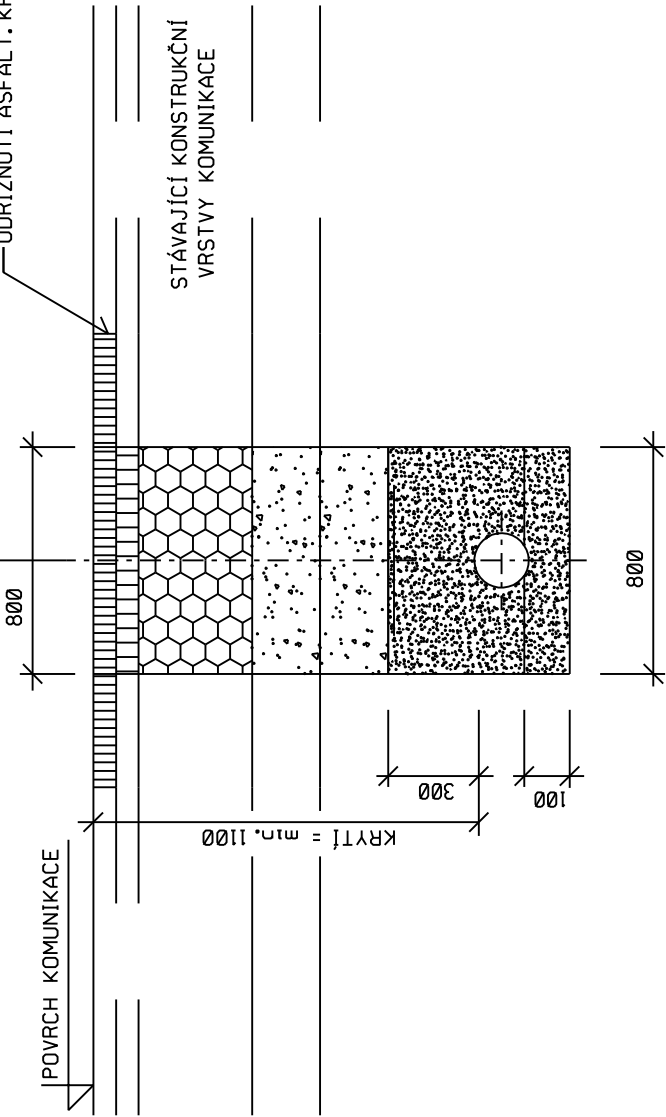

ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
V KRAJSKÉ KOMUNIKACI s krytem z asfaltobetonu

- OPRAVA KRAJSKÉ KOMUNIKACE
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU - ŠTERK FR.16/32
- OBŠYP A ZÁSYP POTRUBÍ LOM, PROSÍVKOU vel. Ø-2 mm
- VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 330 mm MODRÉ BARVY
- VODOVODNÍ POTRUBÍ + VODIČ 6,0 mm²
- LOŽE POTRUBÍ Z LOMOV, PROSÍVKY vel. Ø-2 mm

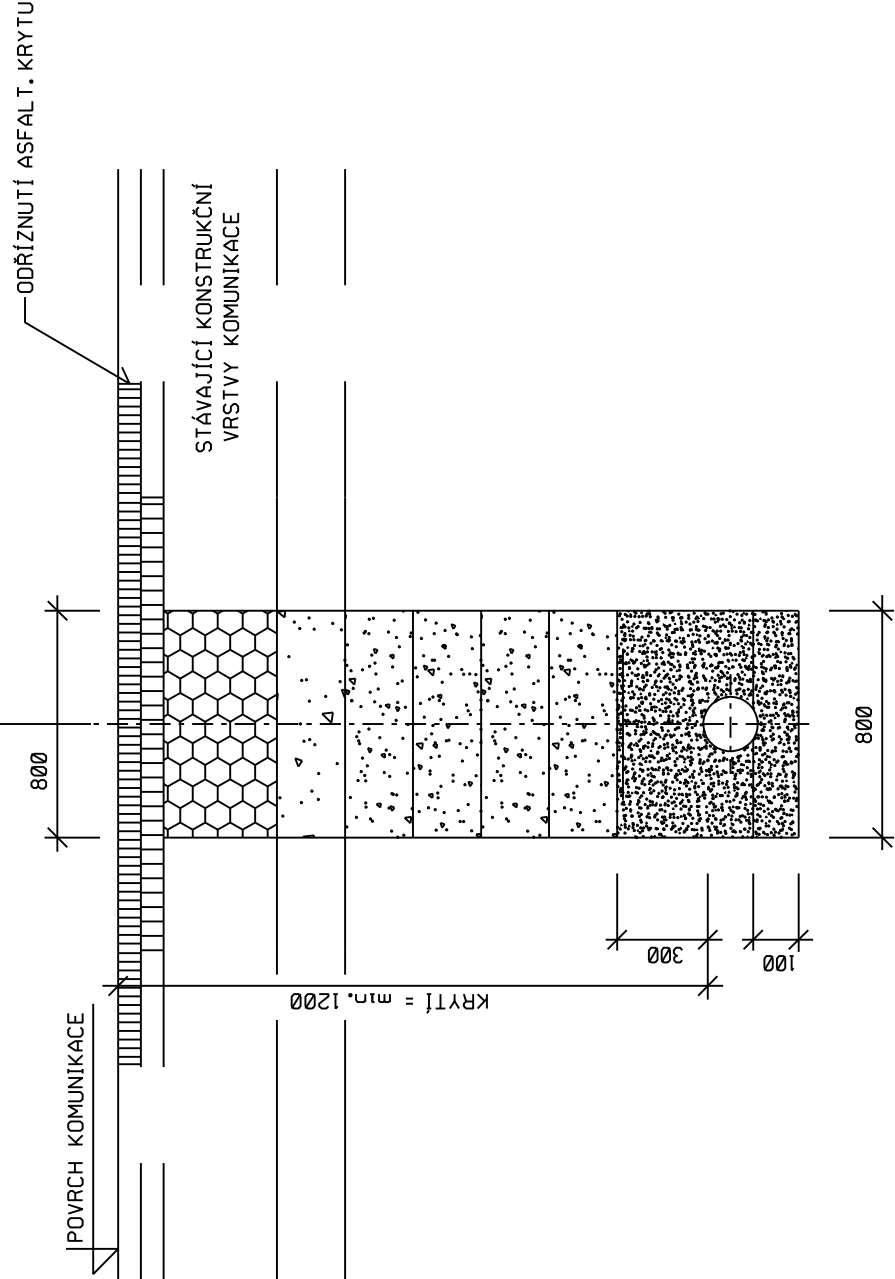

VYPRACOVAL	ING. LUBOMÍR HORÁK	
MÍSTO	K.Ú.: MYSLIBOŘ, ŽATEC NA MORAVĚ	
INVESTOR	OBEC MYSLIBOŘ, MYSLIBOŘ 73, 588 62 URBANOV	
NÁZEV STAVBY		
VODOVOD MYSLIBOŘ ZÁSODOVACÍ ŘÁDY		FORMÁT 610x297
		DATUM 06/2018
		STUPĚŇ RDS
		VERZE
		MĚŘITKO: 1:20
ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU		VÝKRES Č.: D.1.3.
OBSAH		