



VZOROVÝ ŘEZ - KŘÍŽENÍ NTL, STL PLYNOVODU S KABELY

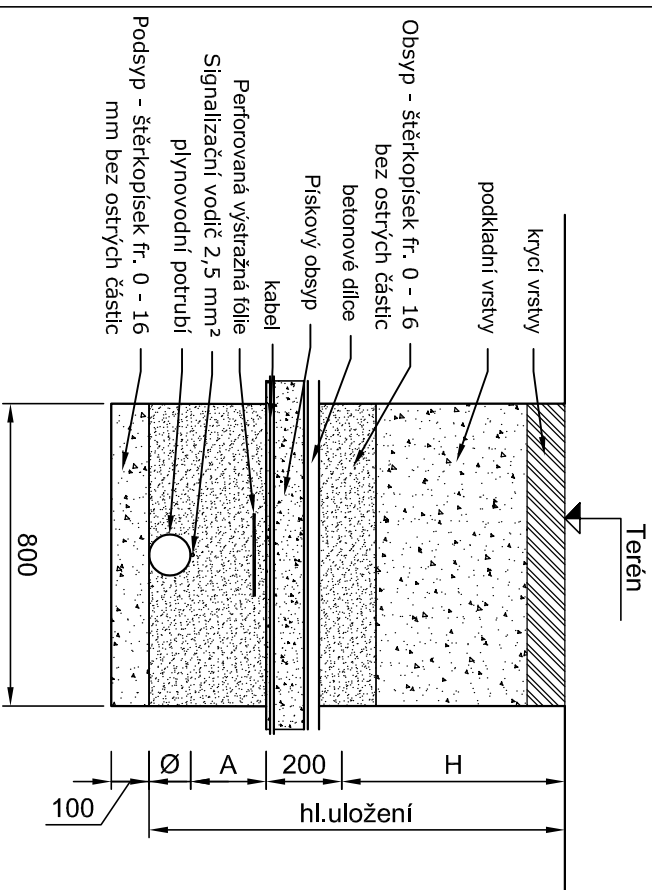


	A [m]	A [m]
silové kabely	NTL	STL
1 kV	0,10	0,10
10 kV	0,10	0,20
35 kV	0,10	0,20
220 kV	0,30	0,70
sdělovací kabely	0,10	0,10

VZOROVÝ ŘEZ - KŘÍŽENÍ NTL, STL PLYNOVODU S KANALIZACÍ

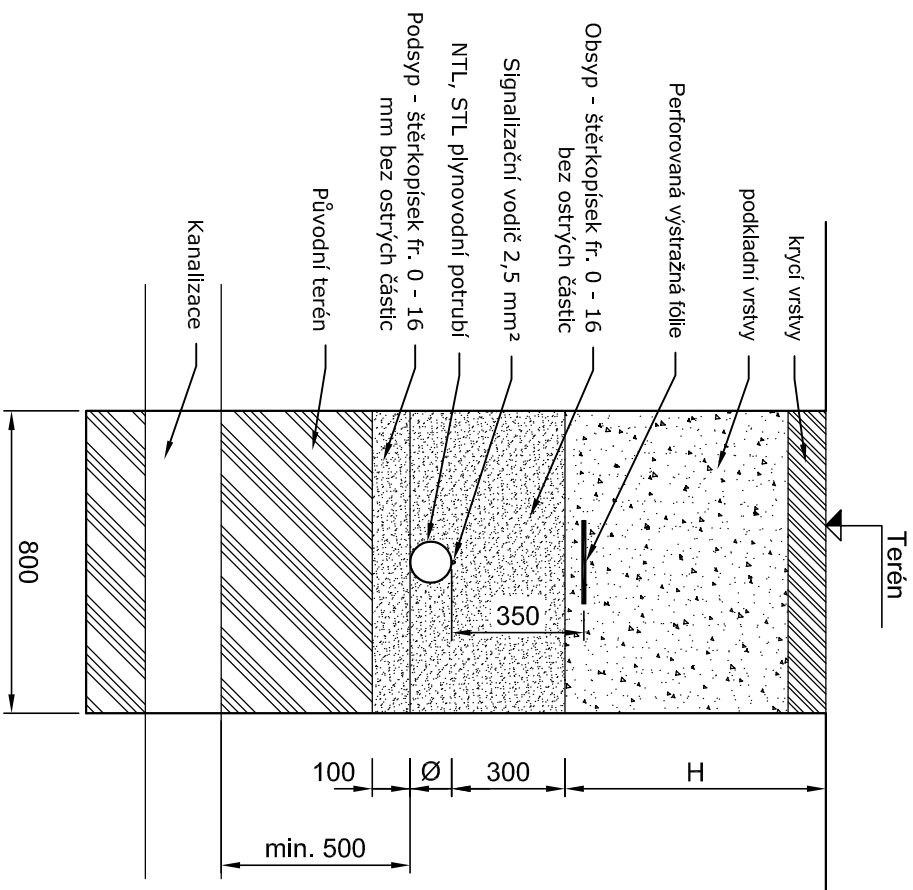

VZOROVÝ ŘEZ - KŘÍŽENÍ NTL, STL PLYNOVODU S VODOVODEM

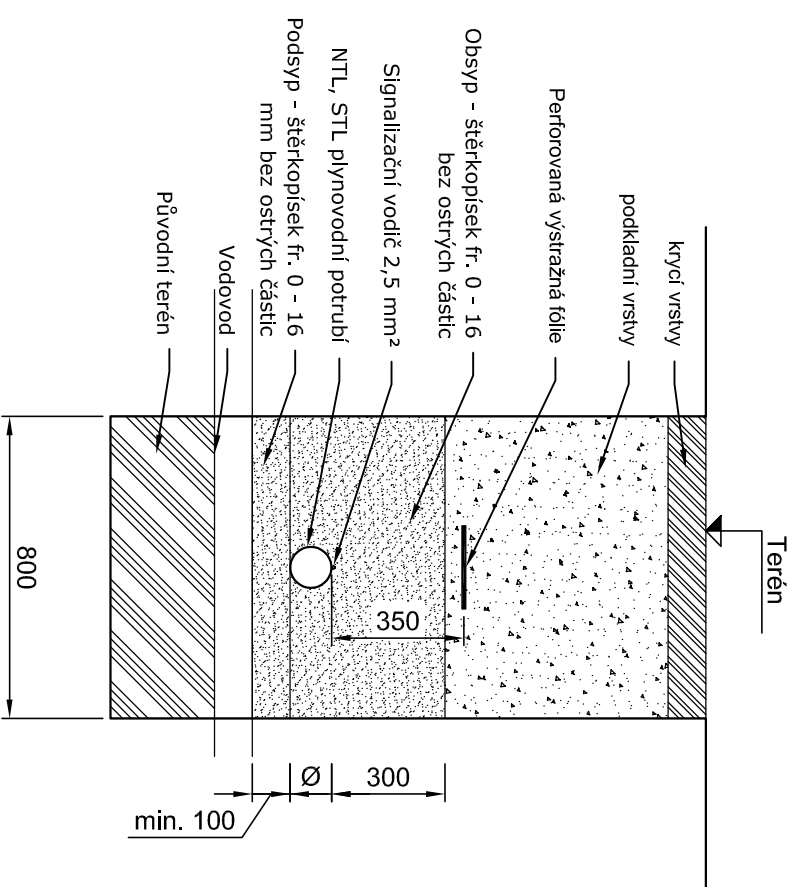

Výkres č.		Název výkresu					
D.1.6.4		VZOROVÝ ŘEZ KŘÍŽENÍ					
Měřítko							
1:20							
Stupeň	DPS	Stavba	Zasíťování pozemků Oskořinek - lokalita Na severu D.1.6. SO501 PLYNOVOD				
Stav. úř.	Nymburk						
K. ú.	Oskořinek	Místo stavby					
Investor		Oskořinek	Kraj	Středočeský			
Obec Oskořinek, Ve Dvoře 3, 289 32 Oskořinek							
Vypracoval	Ing. Michal Wollráb	Odp. projektant	Ing. Wollráb	Datum provedení	Květen 2023	Paré č.	