

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SWORTI, s.r.o. ,
Optátova 37, 637 00 Brno, Jundrov
IČO: 29310971



HIP:	Ing. Otmar Voneš	STUPEŇ:	DPS
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. arch. Milan Grygar (AI)	DATUM:	01/2020
ARCHITEKT:	ing. arch. František Stankay, ing. arch. Jakub Zach	Č. ZAKÁZKY:	20-01
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Jakub Zach, bc. František Kladiva	MĚŘÍTKO:	-
INVESTOR:	Obec Koněšín, č.p. 145, 675 02 Koněšín		
AKCE:	MODERNIZACE ŠKOLY V KONĚŠÍNĚ p.č. 90, katastrální území Koněšín (6669041))		
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		

VÝKRES: **VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ**

Č. VÝKRESU: **D.1.1.125**

Dokumentace je výsledkem duševní tvůrčí činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenční smlouvy

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OBJEKT ZŠ
KONĚŠÍN




LIST Č.1

OZNAČ.		SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP		POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
				POPIS	základy		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střeška			
1 Z	ZÁRUBEŇ 900 1970 145	PRŮCH. ROZMĚR 900x1970					1L	1L	1P		1P	2L	BARVA. ODSTÍN RAL ŠEDÁ 9006 OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 145 mm	
			OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU "S" PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘIDLÉ S PODLAHOVÝM ZAPUŠTĚNÍM ÚSTÍ = 145 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 2.11, 2.12, 3.06					2P	1P	3P		6P		1L
2 Z	ZÁRUBEŇ 800 1970 145	PRŮCH. ROZMĚR 800x1970							1L			1L	BARVA. ODSTÍN RAL ŠEDÁ 9006 OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 145 mm	
			OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU "S" PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘIDLÉ S PODLAHOVÝM ZAPUŠTĚNÍM ÚSTÍ = 145 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 1.02, 1.05, 1.06, 2.19, 3.03, 3.04, 3.05											
3 Z	ZÁRUBEŇ 700 1970 120	PRŮCH. ROZMĚR 700x1970							1L	1P	1L	1P	2L	BARVA. ODSTÍN RAL ŠEDÁ 9006 OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 120 mm
			OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU "S" PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘIDLÉ S PODLAHOVÝM ZAPUŠTĚNÍM ÚSTÍ = 120 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.03, 3.04, 2.19											

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OBJEKT ZŠ KONEŠÍN

LIST Č.2

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP		POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM (KS)	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA		
			POPIS		základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha					
		PRŮCH. ROZMĚR 600x1970	OCELOVÁ ZARUBENŮ TYPU "S" PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ S PODLAHOVÝM ZAPUŠTĚNÍM ÚSTÍ = 170 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.05												
		PRŮCH. ROZMĚR 600x1970	OCELOVÁ ZARUBENŮ TYPU "S" PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ S PODLAHOVÝM ZAPUŠTĚNÍM ÚSTÍ = 120 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.04,												
										1L		1L			
		PRŮCH. ROZMĚR 800x1970	OCELOVÁ ZARUBENŮ TYPU "LZB" PRO SDK PŘÍČKY S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ ÚSTÍ = 150 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.07, 3.08, 3.10, 3.15												
										2P 2L		2P 2L			
			BARVA. ODSTÍN RAL ŠEDÁ 9006											BARVA. ODSTÍN RAL ŠEDÁ 9006	OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY TL. 150 mm

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

**OBJEKT ZŠ
KONĚŠÍN**

LIST Č.3

OZNAČ.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	NORMA-TYP	POČET KS V PODLAŽÍ								NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKY
			POPIS	základy		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha	CELKEM (KS)		
Z 7	ZARUBEŇ 900 1970 150	PRŮCH. ROZMĚR 900x1970	OCELOVÝ ZARUBEŇ TYPU "LZB" PRO SDK PŘÍCHY S PRYZOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘIDLE ÚSTÍ = 150 mm UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.07, 3.09, 3.11, 3.13							2P 2L	2P 2L	BARVA. ODSTÍN RAL ŠEDA 9006	OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍCHKY TL. 170 mm
Z 8	C[□]140 – DL. 4,0M 120 140		SVARENEC OCELOVÝ ZE DVOU PROFILŮ U140, PODPÍRAJÍCÍ KROKVĚ DĚLKA 4000 mm ULOŽENÝ V KAPSÁCH VE STĚNĚ CELKOVÁ HMOTNOST: 16KG/M×4M×2KS=128KG UMÍSTĚNÍ : STŘECHA							1	1	PVRCHOVÁ ÚPRAVA: SYSTÉMOVÝ VNITRNÍ NÁTĚR NA OCELOVÉ KONSTRUKCE UMÍSTĚNÍ: STŘECHA	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

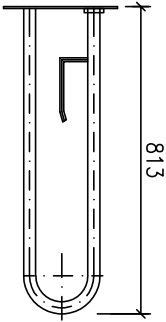


LIST Č.6

OZNAČ.	SCHEMA	NORMA – TYP		POČET KS V PODLAŽÍ										CELKEM (KS)	NÁTĚR, POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA
				základy			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	střecha					
12 Z		-														
		-									1					
NEPRŮHLEDNÝ STŘEŠNÍ HLINÍKOVÝ POKLOP POŽÁRNÍ URČENÝ DO CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY A SLOUŽÍCÍ I JAKO VÝLEZ -VNITŘNÍ ROZMĚR 900x600MM -VÝPLŇ POKLOPU S REAKCÍ NA OHĚŇ A1 DLE ČSN EN 13 501-1 AL – NEHOŘLAVÁ IZOLACE – AL -MANŽETA SVĚTLÍKU S REAKCÍ NA OHĚŇ A1 DLE ČSN EN 13 501-1, OCELOVÁ, KOLMÁ S IZOLACÍ TL. 50MM VÝŠKY 500MM -ELEKTRICKÉ OTEVÍRÁNÍ, MOTOR SE OVLÁDÁ INTERIÉROVÝM TLAČÍTKEM																
13 Z		DL. 600mm								1					1	
		SVISLÉ MADLO DÉLKY 600MM KÓD: R 1000603														PROVEDENÍ: 3 –NEREZ BRUS
UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.02																

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OBJEKT ZŠ
KONEŠÍN

LIST Č.7

označ	schéma	rozměr(mm)	Norma—typ		počet KS v podlaží						Nátěr, kování, zasklení	Poznámka	
			Popis	základy	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM (KS)				
		DL. 813mm					1			1	PROVEDENÍ: 3 – NEREZ BRUS		
		SKLOPNÝ ÚCHYT S DRŽÁKEM TOALETNÍHO PAPIŘU S VYLOŽNÍM 813MM											
		UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.02											
		DL. 730mm*					1			1	PROVEDENÍ: 3 – NEREZ BRUS		
		ATYPICKÉ PODPĚRNÉ PEVNÉ MADLO VYLOŽNÍM 730MM*											
		*DÉLKA MADLA ZÁVISÍ NA TL. PŘEDSTĚNÝ, DÉLKU OVĚŘIT PO OSAZENÍ ZÁCHODOVÉ MÍSY MADLO MÁ JÍT 200MM PŘED ZÁCHODOVOU MÍSU UMÍSTĚNÍ: M.Č. 3.02											
		500x300mm				2				2	Povrchová úprava: bílá ral 9010	OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 125MM	
		VĚTRACÍ HLINÍKOVÁ STĚNOVÁ MŘÍŽKA (OBOUSTRANNÁ)											
		UMÍSTĚNÍ: MEZI M.Č. 1.07 A 1.12											