


napojovací bod – stávající zásuvková skříň

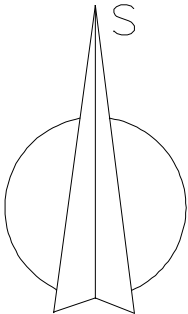

CYKY–J 5x6

rozvaděč R101

298

Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu
podzemních sítí v cm dle ČSN 73 6005

	vodorovné:	svislé:
sděl.kabely	30/10	30/10
plyn	40/60	10
vodovod	40	40/20
tepelné sítě	30	30
kanalizace	50	30

101/3

Tabulka 52HN10 z normy ČSN 33 2000–5–52 ed.2

Napětí kV	Hloubka v cm		
	terén	chodník	vozovka kranice vozovky
do 1	35 70*	35	100
1 až 10	70	50	100
10 až 35	100	100	100
35 až 110	130	130	130
* Hloubka uložení 70cm se použije v terénu při pokládce kabelů bez mechanické ochrany			

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:3/N/PE~50Hz 400/230V TN–C–S

						Pavel Šafránek –ELEKTRO Na Vyhliďce 329/III 503 51 Chlumec n/C IČ: 66832519	
0	3/2017	Bc.Pavel Šafránek		Bc.Pavel Šafránek			
REVIZE	DATUM	ZODP.PROJEKTANT	PODPIS	VYPRACOVAL	PODPIS		
INVESTOR: Obec Oskořínek, Ve Dvoře 3, 289 32 Oskořínek						FORMÁT	A3
STAVBA: <u>STAVEBNÍ ÚPRAVY ALTÁNU</u> p.č.st.298, k.ú.Oskořínek – okres Nb						LIST/Ů	1/1
						STUPEŇ	DSP
						MĚŘÍTKO	1:200
						Č.ZAKÁZKY	–
						ČÍSLO KOPIE	Č.VÝKRESU
VÝKRES:							
Situace							EL3