


asfaltová vozovka

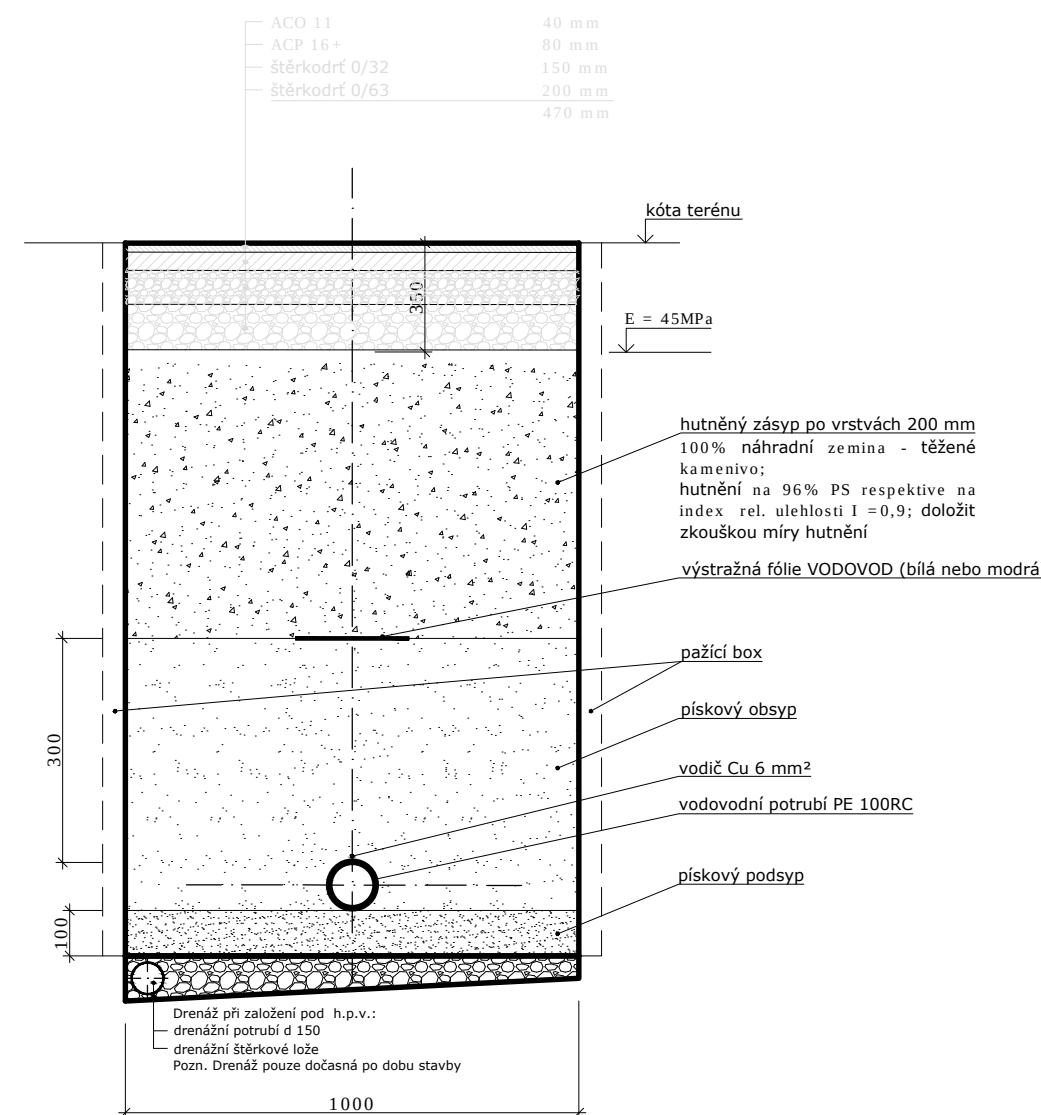


Poznámka:
- V komunikáciách je uvažované s tým, že veškerý výkopek bude odvezen a nahraden nesesadavým, nenamrzavým materiálom.

- Zřízení zemní plně vozovky s modulem přetvárnosti $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$ bude doloženo statickou zatěžovací zkouškou.


- Strojní hutnění v úrovni min. 300 mm nad vrcholem potrubí.

asfaltová vozovka

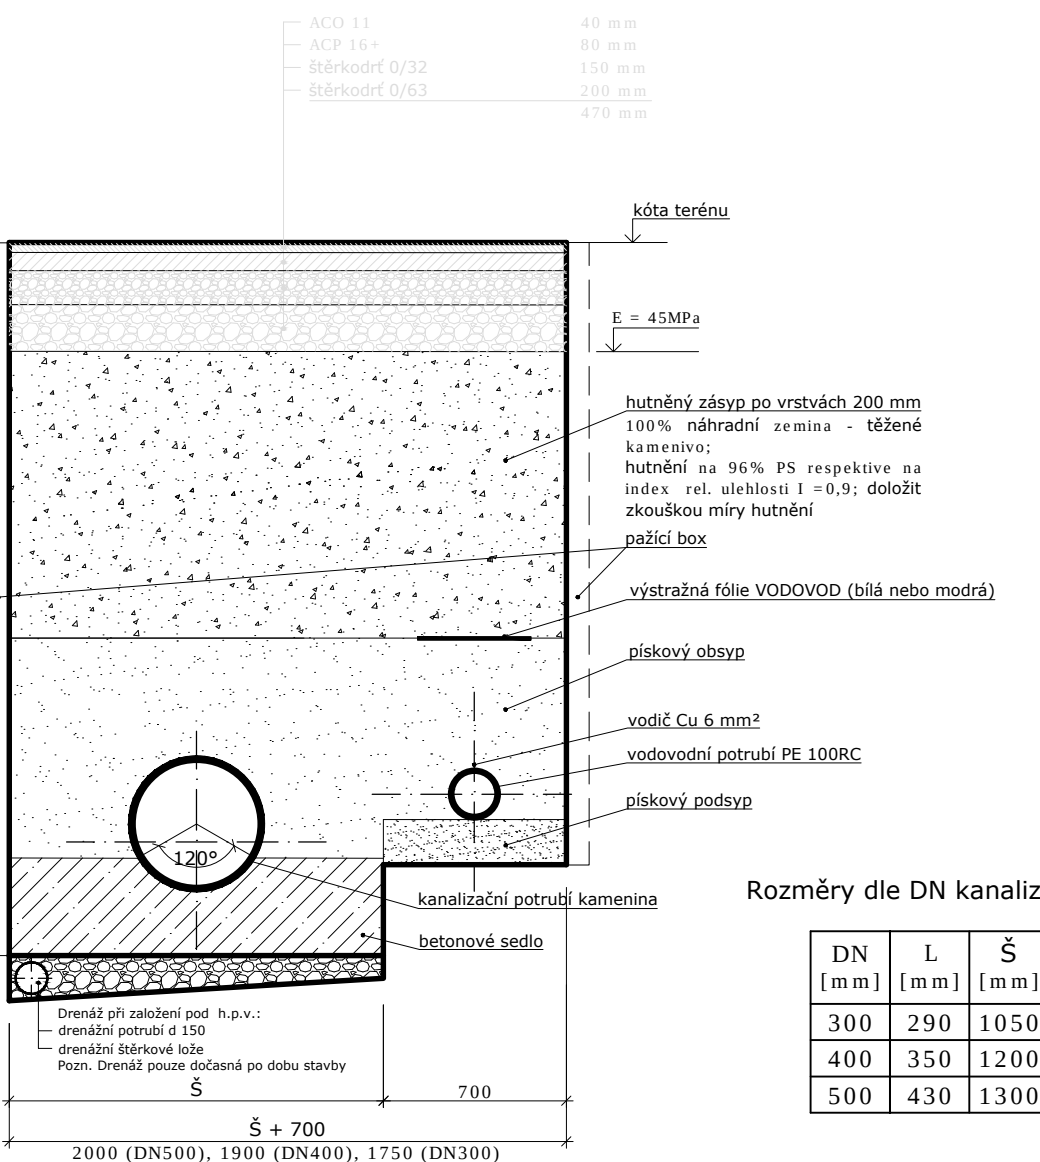


DN [mm]	L [mm]	Š [mm]
300	290	1050
400	350	1200
500	430	1300

žulová dlažba - silnice II. třídy

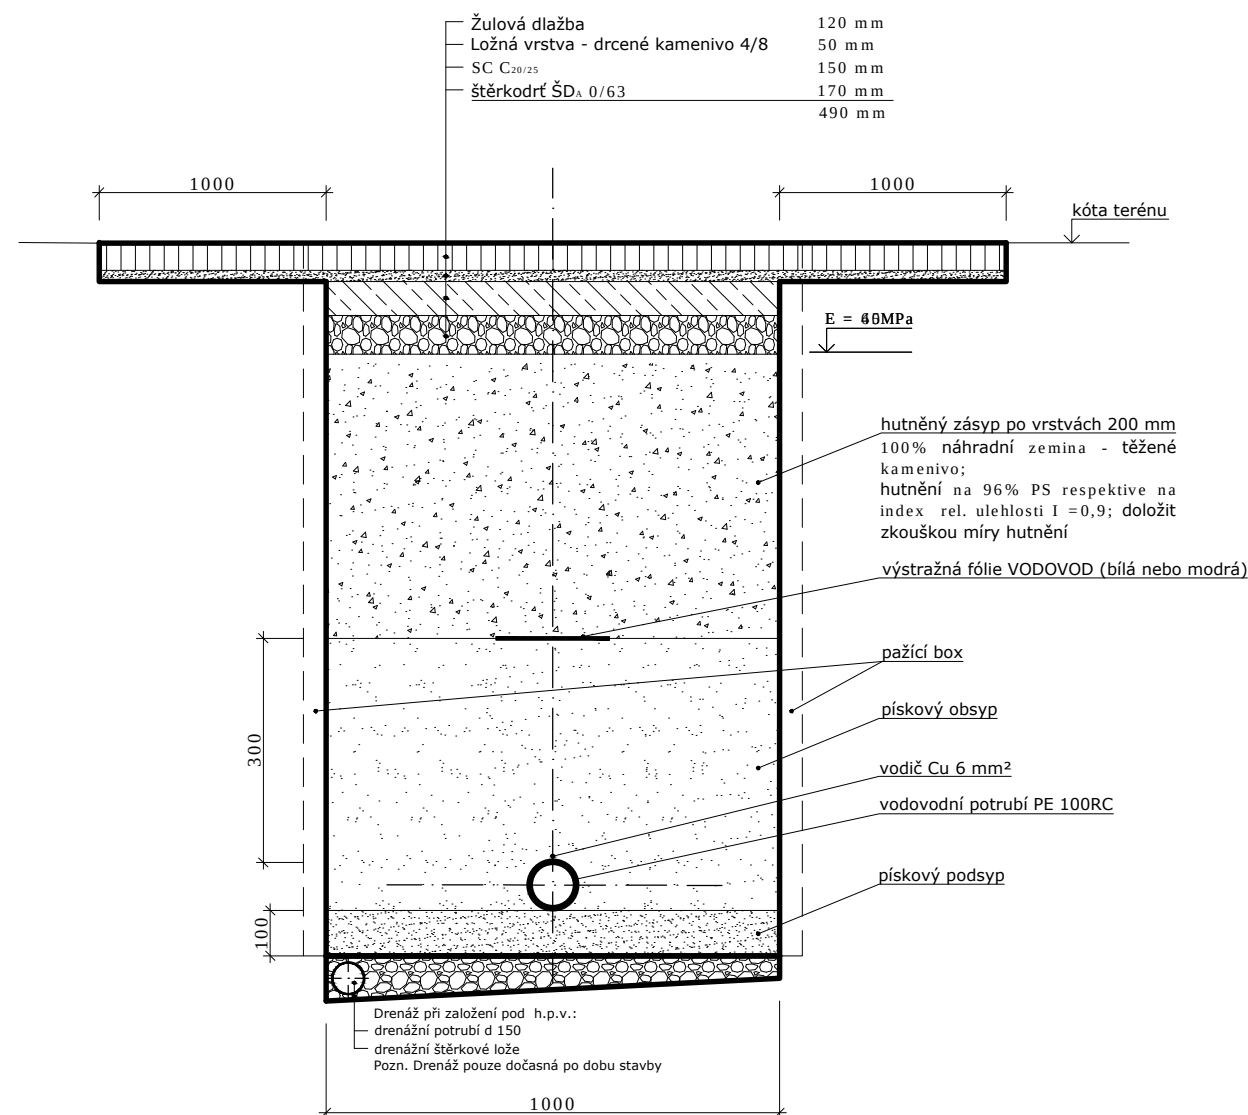

asfaltová vozovka

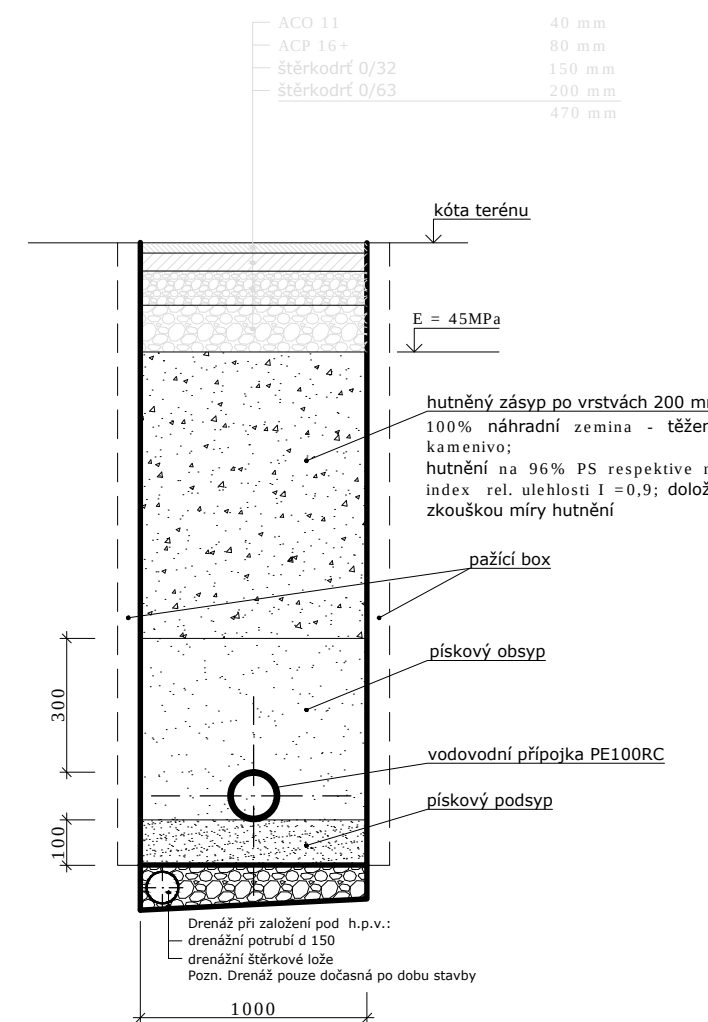

Vypracoval:	Ing. Julie Honsová	 VS Chrudim Vodostrojní servis Chrudim s.r.o. VS Chrudim, s.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim tel. 469 659 911, vs.chrudim@vschrudim.cz					
Kontroloval:	Bc. David Šavelka						
Odpovědný projektant:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.						
Kraj:	VYSOČINA	O.ú. / Mě.ú.:	SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU	Místo stavby:	Světlá n. Sázavou		
Investor:	Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.			Datum :	10/2020		
Název akce:	Světlá nad Sázavou, Čapkova rekonstrukce vodovodu a kanalizace			Číslo zakázky :			
				Stupeň :	DUR, DSP, DPS	Číslo parti:	
				Formát:	4x A4		
Název výkresu:	SO 01 Vzorové uložení			Měřítko:			
				Číslo výkresu:	D.1.4		
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝMI OSOBAMI NEŽ FIRMÁM							