



TYPOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA


alternativa s prefabrikovaným dnem

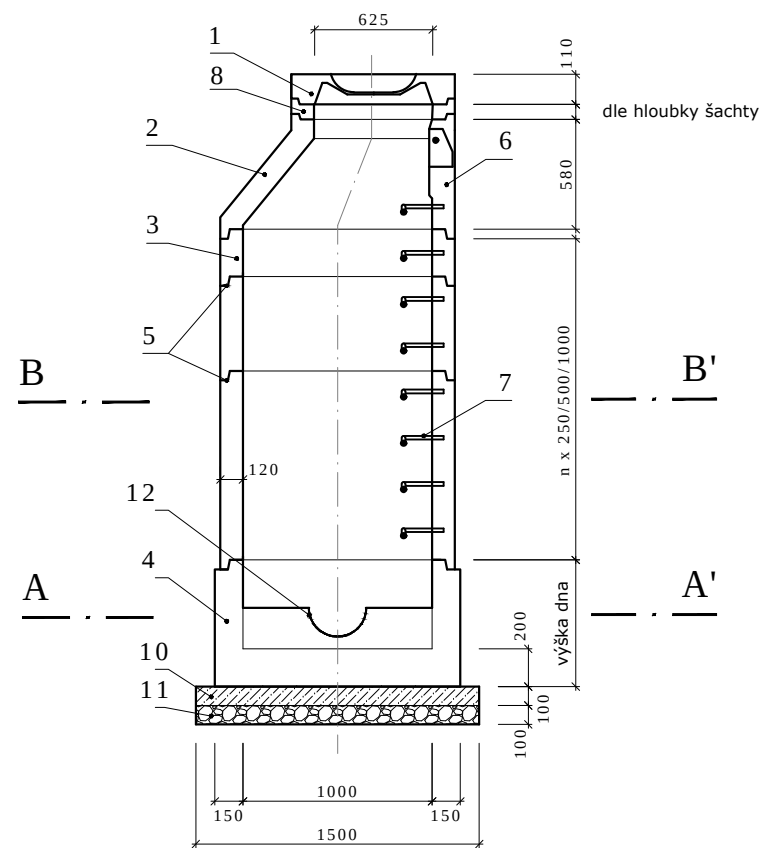

Řez A-A'

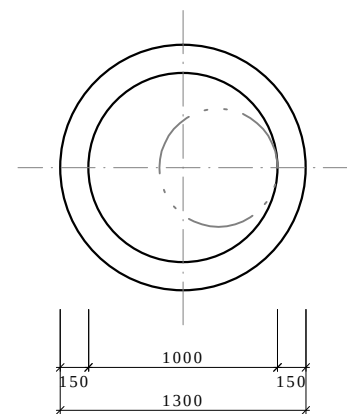

Řez B-B'

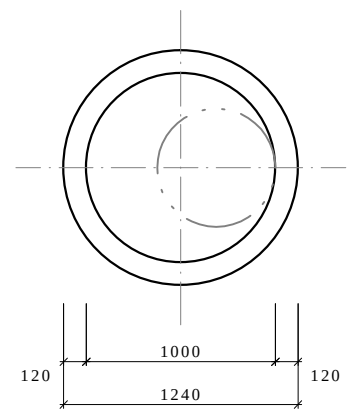

Legenda:

- 1 - Litinový poklop Viatop (logo VAK Havlíčkův Brod), třída zatížení D400 dle EN 124-1
světlý otvor Ø 610 mm, rovná výška rámu 110 mm
- 2 - přechodová kanalizační skruž TBR 600/1000/625/120 SPK
- 3 - kanalizační skruž TBS 500 (250)/1000/120 SP
- 4 - kanalizační dno TBZ
- 5 - těsnící profil z mikroporézní EPDM pryže
- 6 - kapsové stupadlo
- 7 - žebříkové stupadlo
- 8 - rektifikační prstenec TBW 625/60,80,100
- 9 - monolitické dno šachty (B20 HV4)
- 10 - podkladní beton B10 tl. 10 cm
- 11 - štěrkopískové lože tl. 10cm
- 12 - čedičový obklad

Poznámka:

Prefabrikované dno TBZ lze alternativně nahradit monolitem.

Spáry mezi prefabrikáty budou těštěny pryžovým profilem z mikroporézní EPDM pryže.

Žebříková stupadla budou s plastovou povrchovou úpravou.

Kyneta šachtového dna bude opatřena čedičovým obkladem.

Vypracoval:	Ing. Julie Honsová		VS Chrudim Vodárenská společnost Chrudim, a.s. VS Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim tel. 469 669 911, vschrudim@vschrudim.cz			
Kontroloval:	Bc. David Šavelka					
Odpovědný projektant:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.					
Kraj:	VYSOČINA	O.ú. / Mě.ú.:	SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU	Místo stavby:	Světlá n. Sázavou	
Investor:	Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.			Datum :	10/2020	
Název akce:	Světlá nad Sázavou, Čapkova rekostrukce vodovodu a kanalizace			Číslo zakázky :		
Název výkresu:				Stupeň :	DUR, DSP, DPS	Číslo paré:
				Formát:	2xA4	
				Měřítko:	1:50	
			Číslo výkresu:	D.2.5.1		
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM						