

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

Neposuzuje se.

h) stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

Pro danou stavbu se odstupové vzdálenosti neposuzují.

i) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

Zásobení dané lokality požární vodou je stávající. Veškeré stávající hydranty budou v rámci rekonstrukce zachovány.

j) vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

Během stavby bude možnost příjezdu mobilní požární techniky zachována. V místě podélného zásahu do komunikace bude zachován odstup pro průjezd mobilní požární techniky.

k) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

Počet, druh a umístění hydrantů zůstane stávající.

l) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby z hlediska požadavků požární bezpečnosti

Neprovádí se.


m) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

Neprovádí se.

n) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

Neprovádí se.

V Chrudimi dne 2.11.2020

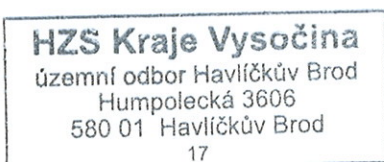

Ing. Martin Soudek, PhD.

**OVĚŘENÁ DOKUMENTACE
PRO STAVEBNÍ ÚŘAD**

Požárně bezpečnostní řešení

Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. § 41, odst. 2

Stavba: Světlá nad Sázavou, Čapkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Investor: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant: Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim

a) seznam použitých podkladů pro zpracování

Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení je projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno při respektování vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., vyhlášky č. 23/2008 Sb., v platném znění, ČSN 73 0802/2009/Změna Z1/2013/Změna Z2/2015, ČSN 73 0804/2010/Změna Z1/2013/Změna Z2/2015 a norem a předpisů souvisejících.

b) stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Jedná se o rekonstrukci stávajících inženýrských sítí, vodovodu a kanalizace, v ulici Čapkova ve Světlé nad Sázavou. Rekonstruované inženýrské sítě budou provozovány stávajícím způsobem.

Vzhledem k charakteru stavby, podzemní inženýrské sítě, nejsou vyžadovány žádné odstupové vzdálenosti.

Rekonstrukce vodovodu je navržena ve stejné nebo větší dimenzi než je vodovod stávající a to z potrubí PE 100RC 160x9,5 mm, PE 100RC 110x6,6 mm a PE 100RC 90x5,4 mm. Vodovod bude užíván stávajícím způsobem. Stávající hydranty budou rekonstruovány. Počet, umístění a dimenze hydrantů bude zachována. Hydranty budou převážně podzemní, na křížení ulic Čapkova a Nad Tratí je místo stávajícího podzemního navržen nadzemní hydrant.

c) rozdělení stavby do požárních úseků

Neprovádí se.

d) stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

Neprovádí se.

e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

Neprovádí se.

f) zhodnocení navržených stavebních hmot

Neprovádí se.

HZS Kraje Vysočina

územní odbor Havlíčkův Brod
Humpolecká 3606
580 01 Havlíčkův Brod