

Vypočti

Konec

Třída LPS

☐ LPS I ☐ LPS II ☒ LPS III ☐ LPS IV

normová rozteč svodů = 15 m

koeficient k_i = 0,04

koeficient k_m = 0,5

Materiál

☒ zdivo, beton ☐ vzduch ☐ izolační tyč

svody ve stěně A

☐ ne ☒ ano

Počet svodů s zadává:

☐ přímo ☒ počtem polí

Rozměry budovy:

šířka a: 24,85 m

délka b: 39,60 m výška h: 5,00 m

Parametry hřebenové soustavy:

Navrhnout počet svodů dle ČSN EN 62305

počet polí mezi svody: strana A: 2 strana B: 3

Počet svodů celkem: 10 koeficient k_c = 0,4264169


rozteče: ca - stěna A: 12,43 c: 13,20 m

Vzdálenost L: 13,00 m inkrement: 0,10

Dostatečná vzdálenost S: 0,4434736 m

Výpočetní program D 02 verze 2.70
pro výpočet dostatečné vzdálenosti u hřebenové soustavy
s uzemňovací soustavou typu B

Jeden jimač
jeden svod

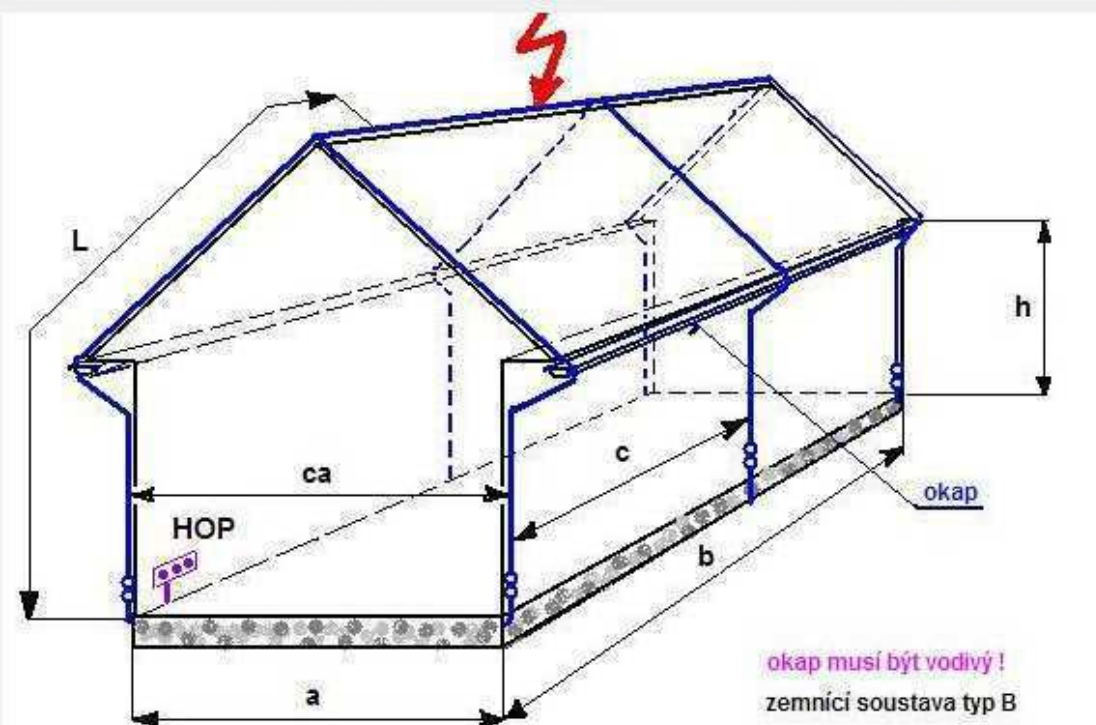

Vypočti

Konec

Třída LPS

☐ LPS I ☐ LPS II ☒ LPS III ☐ LPS IV

normová rozteč svodů = 15 m

koeficient k_i = 0,04

koeficient k_m = 1

Materiál

☐ zdivo, beton ☒ vzduch ☐ izolační tyč

svody ve stěně A

☐ ne ☒ ano

Počet svodů s zadává:

☐ přímo ☒ počtem polí

Rozměry budovy:

šířka a: 24,85 m

délka b: 39,60 m výška h: 5,00 m

Parametry hřebenové soustavy:

Navrhnout počet svodů dle ČSN EN 62305

počet polí mezi svody: strana A: 2 strana B: 3

Počet svodů celkem: 10 koeficient k_c = 0,4264169


rozteče: ca - stěna A: 12,43 c: 13,20 m

Vzdálenost L: 13,00 m inkrement: 0,10

Dostatečná vzdálenost S: 0,2217368 m

Výpočetní program D 02 verze 2.70
pro výpočet dostatečné vzdálenosti u hřebenové soustavy
s uzemňovací soustavou typu B

Jeden jimač
jeden svod

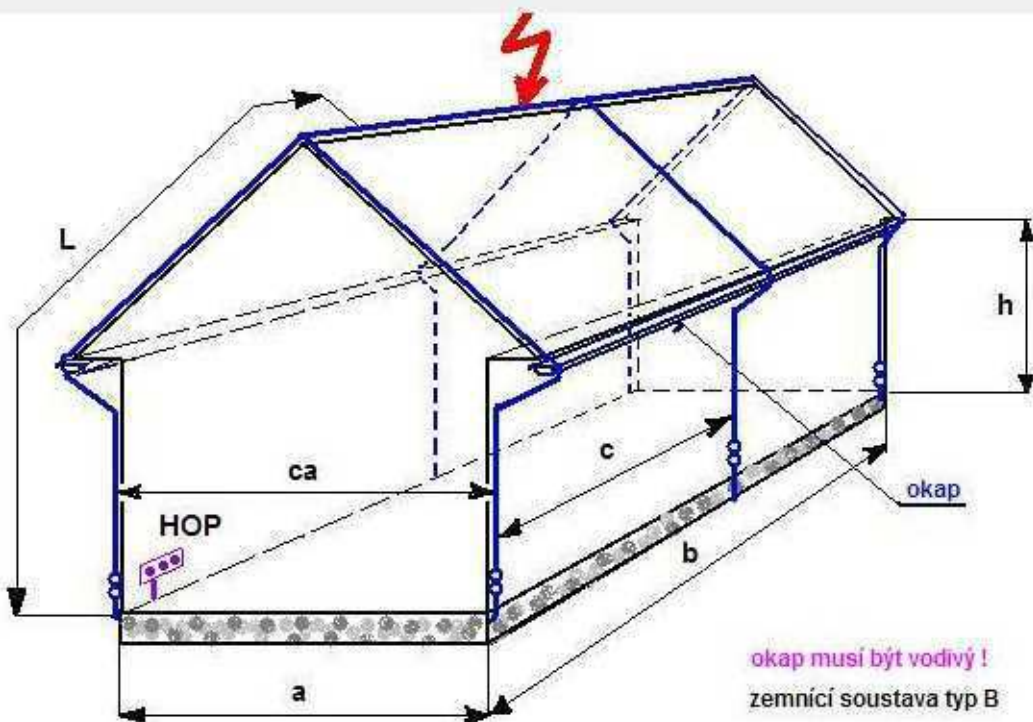

Vypočti

Konec

Třída LPS

☐ LPS I ☐ LPS II ☒ LPS III ☐ LPS IV

normová rozteč svodů = 15 m

koeficient k_i = 0,04

koeficient k_m = 0,75

Materiál

☐ zdivo, beton ☐ vzduch ☒ izolační tyč

svody ve stěně A

☐ ne ☒ ano

Počet svodů s zadává:

☐ přímo ☒ počtem polí

Rozměry budovy:

šířka a: 24,85 m

délka b: 39,60 m výška h: 5,00 m

Parametry hřebenové soustavy:

Navrhnout počet svodů dle ČSN EN 62305

počet polí mezi svody: strana A: 2 strana B: 3

Počet svodů celkem: 10 koeficient k_c = 0,4264169

rozteče: ca - stěna A: 12,43 c: 13,20 m

Vzdálenost L: 13,00 m inkrement: 0,10

Dostatečná vzdálenost S: 0,2956491 m

Výpočetní program D 02 verze 2.70
pro výpočet dostatečné vzdálenosti u hřebenové soustavy
s uzemňovací soustavou typu B

Jeden jimač
jeden svod

