


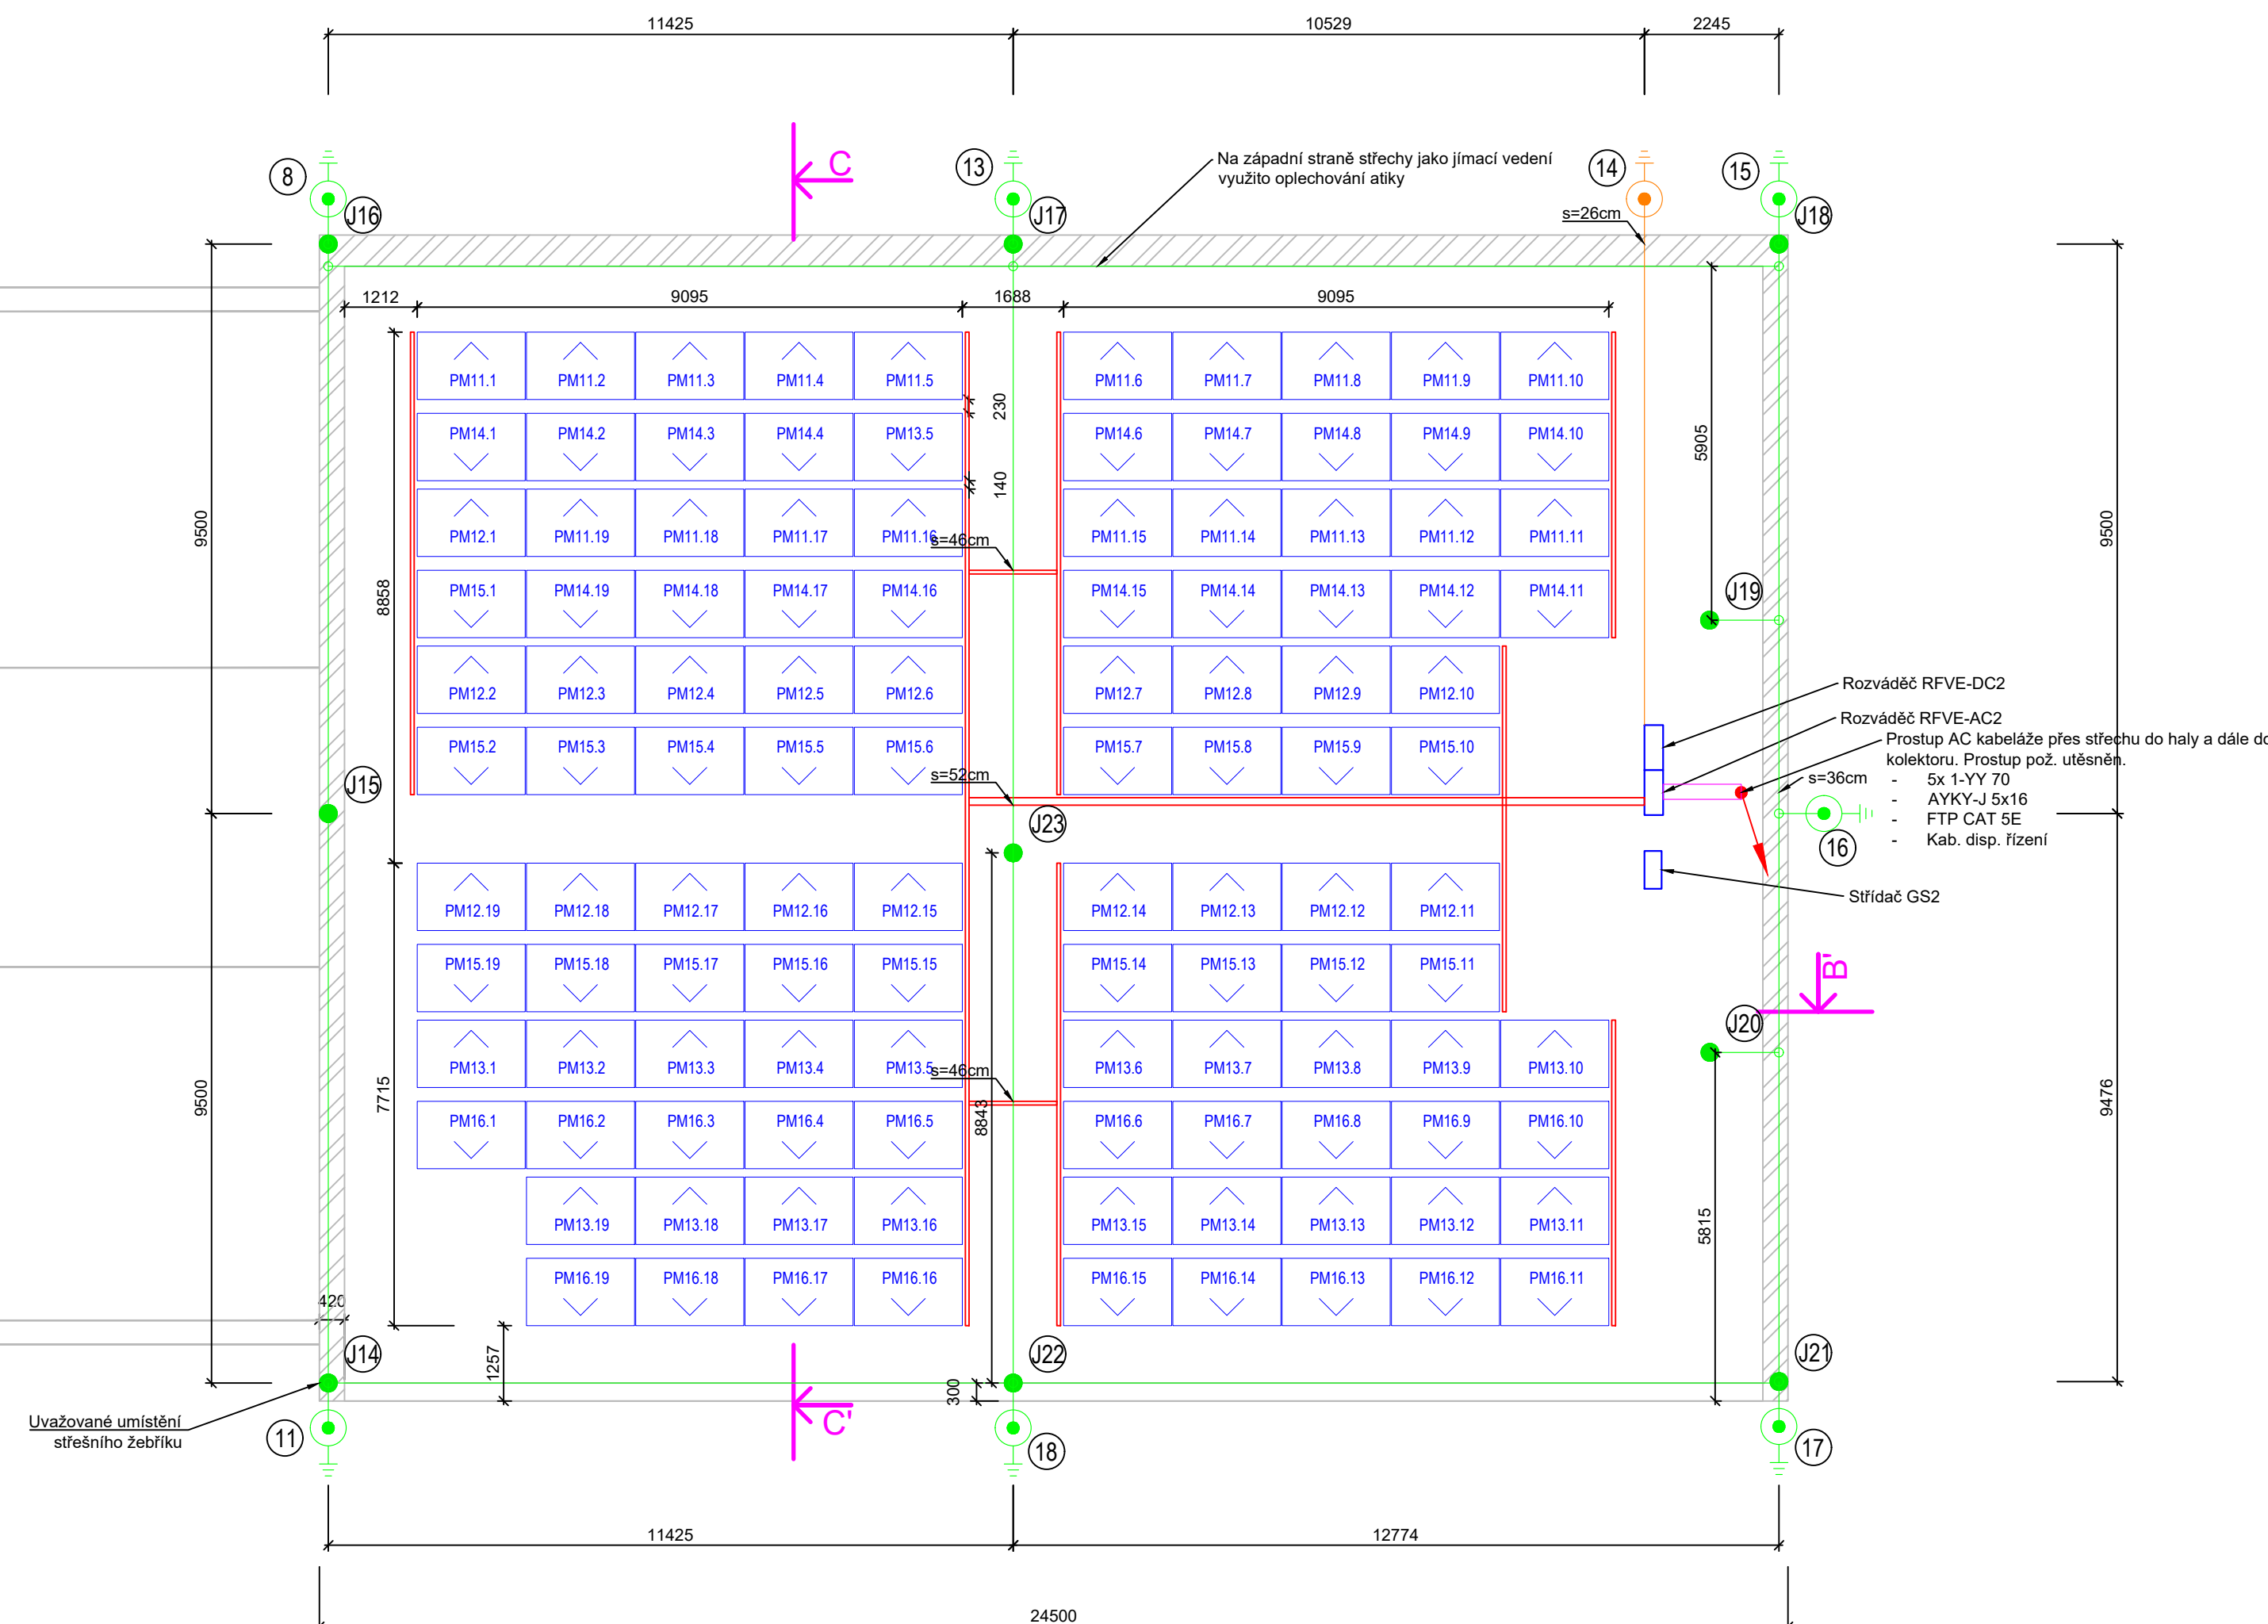

Architectural cross-section drawing of the Velká hala (Large Hall) showing the roof structure, internal layout, and dimensions. The drawing includes labels for 'Velká hala', 'NÁDRŽ REGENERAČE KALU' (Calor Regeneration Tank), and 'DOSAZOVACÍ NÁDRŽ' (Dosage Tank). Dimensions are provided for various structural elements and clearances.

This architectural section drawing illustrates a cross-section of a building. The drawing shows a long, low-profile structure with a flat roof. The interior is divided into several rooms, each with a room number. The rooms are labeled as follows: 001.01, 001.02, 001.03, 001.04, 001.05, 001.06, 001.07, 001.08, 001.09, 001.10, 001.11, 001.12, 001.13, 001.14, 001.15, 001.16, 001.17, 001.18, 001.19, 001.20, 001.21, 001.22, 001.23, 001.24, 001.25, 001.26, 001.27, 001.28, 001.29, 001.30, 001.31, 001.32, 001.33, 001.34, 001.35, 001.36, 001.37, 001.38, 001.39, 001.40, 001.41, 001.42, 001.43, 001.44, 001.45, 001.46, 001.47, 001.48, 001.49, 001.50, 001.51, 001.52, 001.53, 001.54, 001.55, 001.56, 001.57, 001.58, 001.59, 001.60, 001.61, 001.62, 001.63, 001.64, 001.65, 001.66, 001.67, 001.68, 001.69, 001.70, 001.71, 001.72, 001.73, 001.74, 001.75, 001.76, 001.77, 001.78, 001.79, 001.80, 001.81, 001.82, 001.83, 001.84, 001.85, 001.86, 001.87, 001.88, 001.89, 001.90, 001.91, 001.92, 001.93, 001.94, 001.95, 001.96, 001.97, 001.98, 001.99, 002.00. The drawing includes dimensions for room sizes and overall building dimensions. A scale bar is located at the bottom right of the drawing.

- Výkon panelů: 480 W, rozměry 1134x1800x30 mm;
- Orientace panelů: východ - azimut 90°, západ - 260°;
- Náklon panelů: 10% vůči rovině střechy
- PV panely uchyteny na kovové konstrukci, orientace konstrukce střechy
- Kabeláž po střeše vedena v plních plechových žlábkových panellích je možné vést kabeláž v UV odolných chránkách
- Všechny PV panely budou vybaveny optimizátory s
- Technologie FVE - rozváděče RVE-DC... RVE-AC... zajiště nebezpečím do nosné konstrukce střechy

Príloha A3, návrh jmaci soustavy pomôcť metódy kávkové kofeína

Týdny hromadivo (súčasne i vodnomerom vedení) rozmiestnené v rozstí 1000 mm,

Vedení na povrchu stĺpov vedení z polobrubu dĺžky AlMgSi 0,8 mm

Vyhovujúci dĺžky stĺpov sú možné ponúkajú

Všetchny chráněných kovových instalací musí být dodržena dostatečná vzdálenost i v Jakovskách částí elektrorozvodny FVE (penalty, kabely, žabky) na střeše musí být v soustavě a musí být i u nich dodržena dostatečná vzdálenost k

Vedení vysokej doby dodatečné vzdálenosti se výskresu pouzovazny s koeficientem

Všetchny chráněných kovových instalací musí být dodržena dostatečná vzdálenost i v Jakovskách částí elektrorozvodny FVE (penalty, kabely, žabky) na střeše musí být v soustavě a musí být i u nich dodržena dostatečná vzdálenost k

Na střeše bude vyvíjena soustava elektrorozvodny pospojovaná po účely přizpůsobení bude vyvíjena z dílu AlMgSi 0,8 mm a bude vedena v dostatečné vzdálenosti dle h

ke stávajícímu uzemnění srovnatelnosti svody.

Jméno č.	Výška špičky (jméno) (m)	Způsob uchycení
1, J2, J3, J4, J5, J6, J9, J10, J11, J14, J15, J16, J17, J18, J21, J22	1 m nad úrovní střechy	Betónový podstavec 12kg
12, J13, J7, J8, J23, J19, J20	3 m nad úrovní střechy	Betónový podstavec 20+12kg

	Svrd pro soustavu ekvipotenciálního spojevování
	Žlmač soustava - správně
 (8)	Svrd hromozvodu s pořadovým číslm
 (113)	Žlmač s pořadovým číslm
	Spojhmromozvodná svorka

INVESTOR Mesto Spindlerův Mlýn, IČO: 00278343			
ADRESA FVE COV Spindlerův Mlýn			
MÍSTO Bedřichov 84, 543 51, Spindlerův Mlýn, k.ú. Bedřichov v Kokořanech [763902]			
VYPRACOVATEL Ing. Šimon Szczotka	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Šimon Szczotka		
OBŠAH VÝKRESU	OBŠAH PROJEKTANT		
Rozmístění a strínování Fv panelů, LPS	DATUM 04/2026	MĚŘITKO 1:100	FORMAT A0
	DIA D 1:22	C D 1:22,2	PRŮVLEK DVZ
	Elektron s.r.o. Zehuří 78 Zehuří, 289 05		