


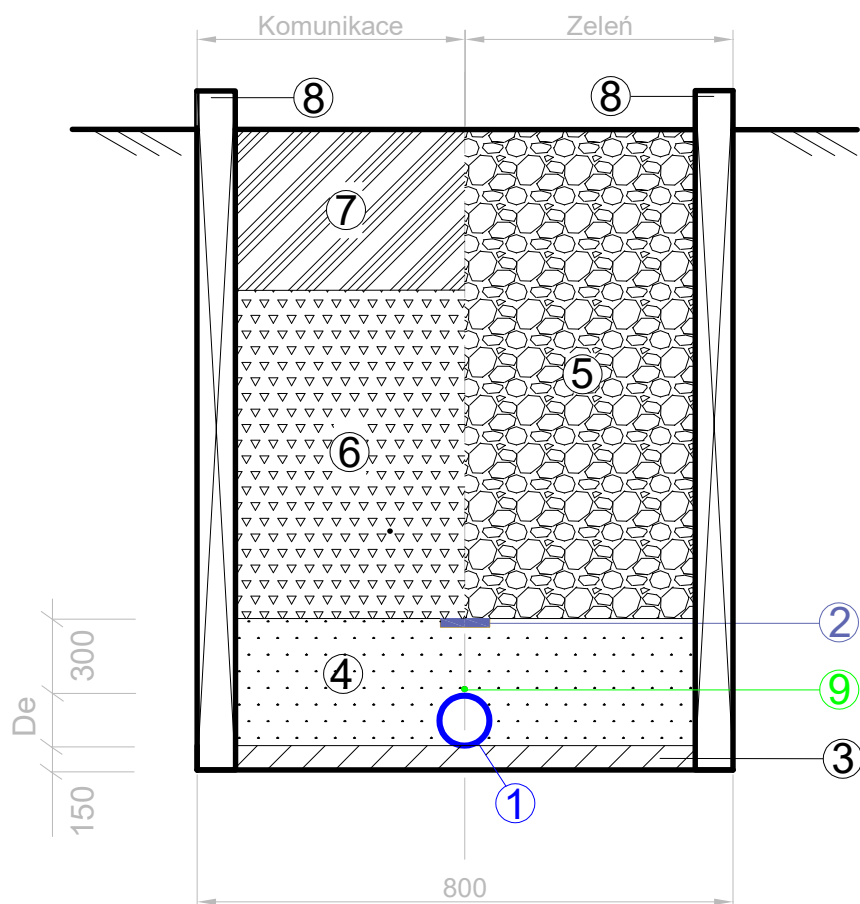

LEGENDA

1 - trouba vodovodní tlaková PE

2 - výstražná folie „VODOVOD“

3 - pískové lože

4 - obsyp potrubí z písku

5 - zhutněný zásyp výkopkem

6 - zhutněný zásyp šterkopískem frakce 0 - 32 mm, nebo drceným kamenivem frakce 0 - 32 mm, nebo vytěženým výkopkem, pokud splňuje vlastnosti „vhodné zeminy“ podle ČSN 73 6133

7 - skladba komunikace

8 - pažení příložné

9 - vyhledávací vodič CY 6 mm²

Vypracoval :	Jaromír Jeřábek		Vodohospodářská společnost
Kreslil :	Jaromír Jeřábek		Vrchlice - Maleč a.s.
Zodpovědný projektant :	Iva Baraňáková		Ku Ptáku 387
Investor :	Obec Řendějov, Nový Samechov č.p. 28, 285 22 Zruč nad Sázavou		284 01 Kutná Hora
Akce : Obec Řendějov - vodovodní přípojky, Místní část Jiřice - vodovodní přípojky		Stupeň :	DÚS
		Formát :	A4
		Datum :	11/2023
		Č. zakázky :	34/2023
Příloha :	Vzorový příčný řez uložení potrubí	Měřítko :	Č. přílohy : G