


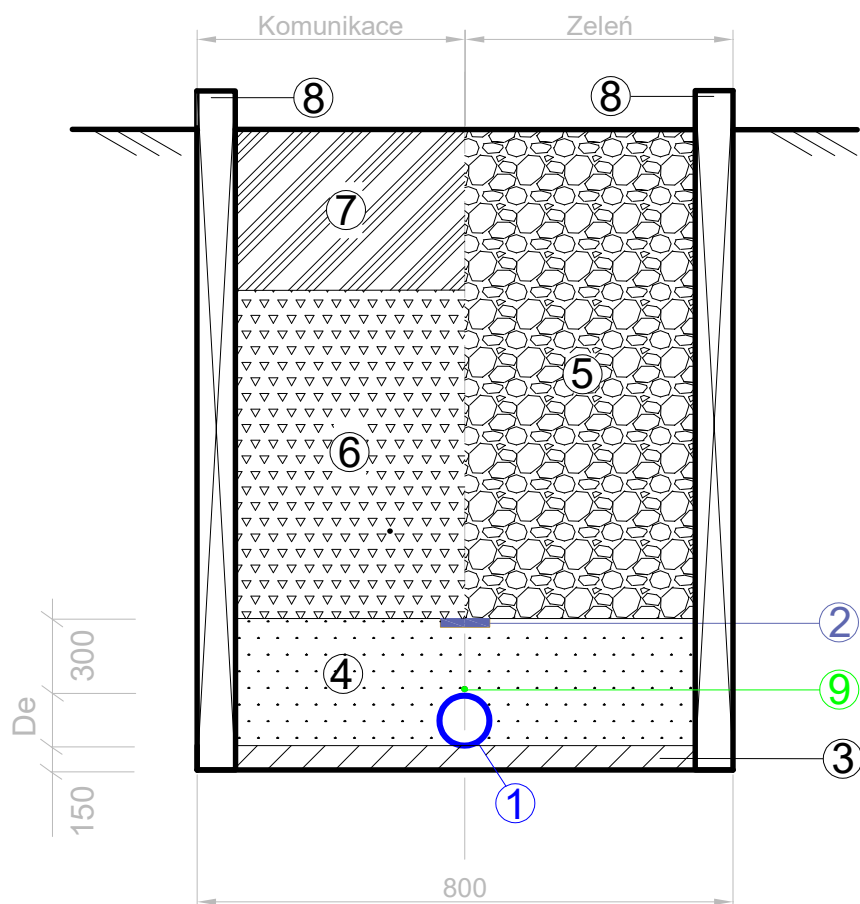

LEGENDA

1 - trouba vodovodní tlaková PE

2 - výstražná folie „ VODOVOD “

3 - pískové lože

4 - obsyp potrubí z písku

5 - zhutněný zásyp výkopkem

6 - zhutněný zásyp štěrkopískem frakce 0 - 32 mm, nebo drceným kamenivem frakce 0 - 32 mm, nebo vytěženým výkopkem, pokud splňuje vlastnosti „ vhodné zeminy “ podle ČSN 73 6133

7 - skladba komunikace

8 - pažení příložné

9 - vyhledávací vodič CY 6 mm²

Vypracoval :	Jaromír Jeřábek	 Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s. Ku Ptáku 387 284 01 Kutná Hora	
Kreslil :	Jaromír Jeřábek		
Zodpovědný projektant :	Iva Baraňáková		
Investor :	Obec Řendějov, Nový Samechov č.p. 28, 285 22 Zruč nad Sázavou		
Akce :	Obec Řendějov - vodovodní přípojky, místní část Řendějov, Nový Samechov a Starý Samechov – vodovodní přípojky	Stupeň :	DÚS
		Formát :	A4
		Datum :	11/2023
		Č. zakázky :	34/2023
Příloha :	Vzorový příčný řez uložení potrubí		Č. přílohy : G