


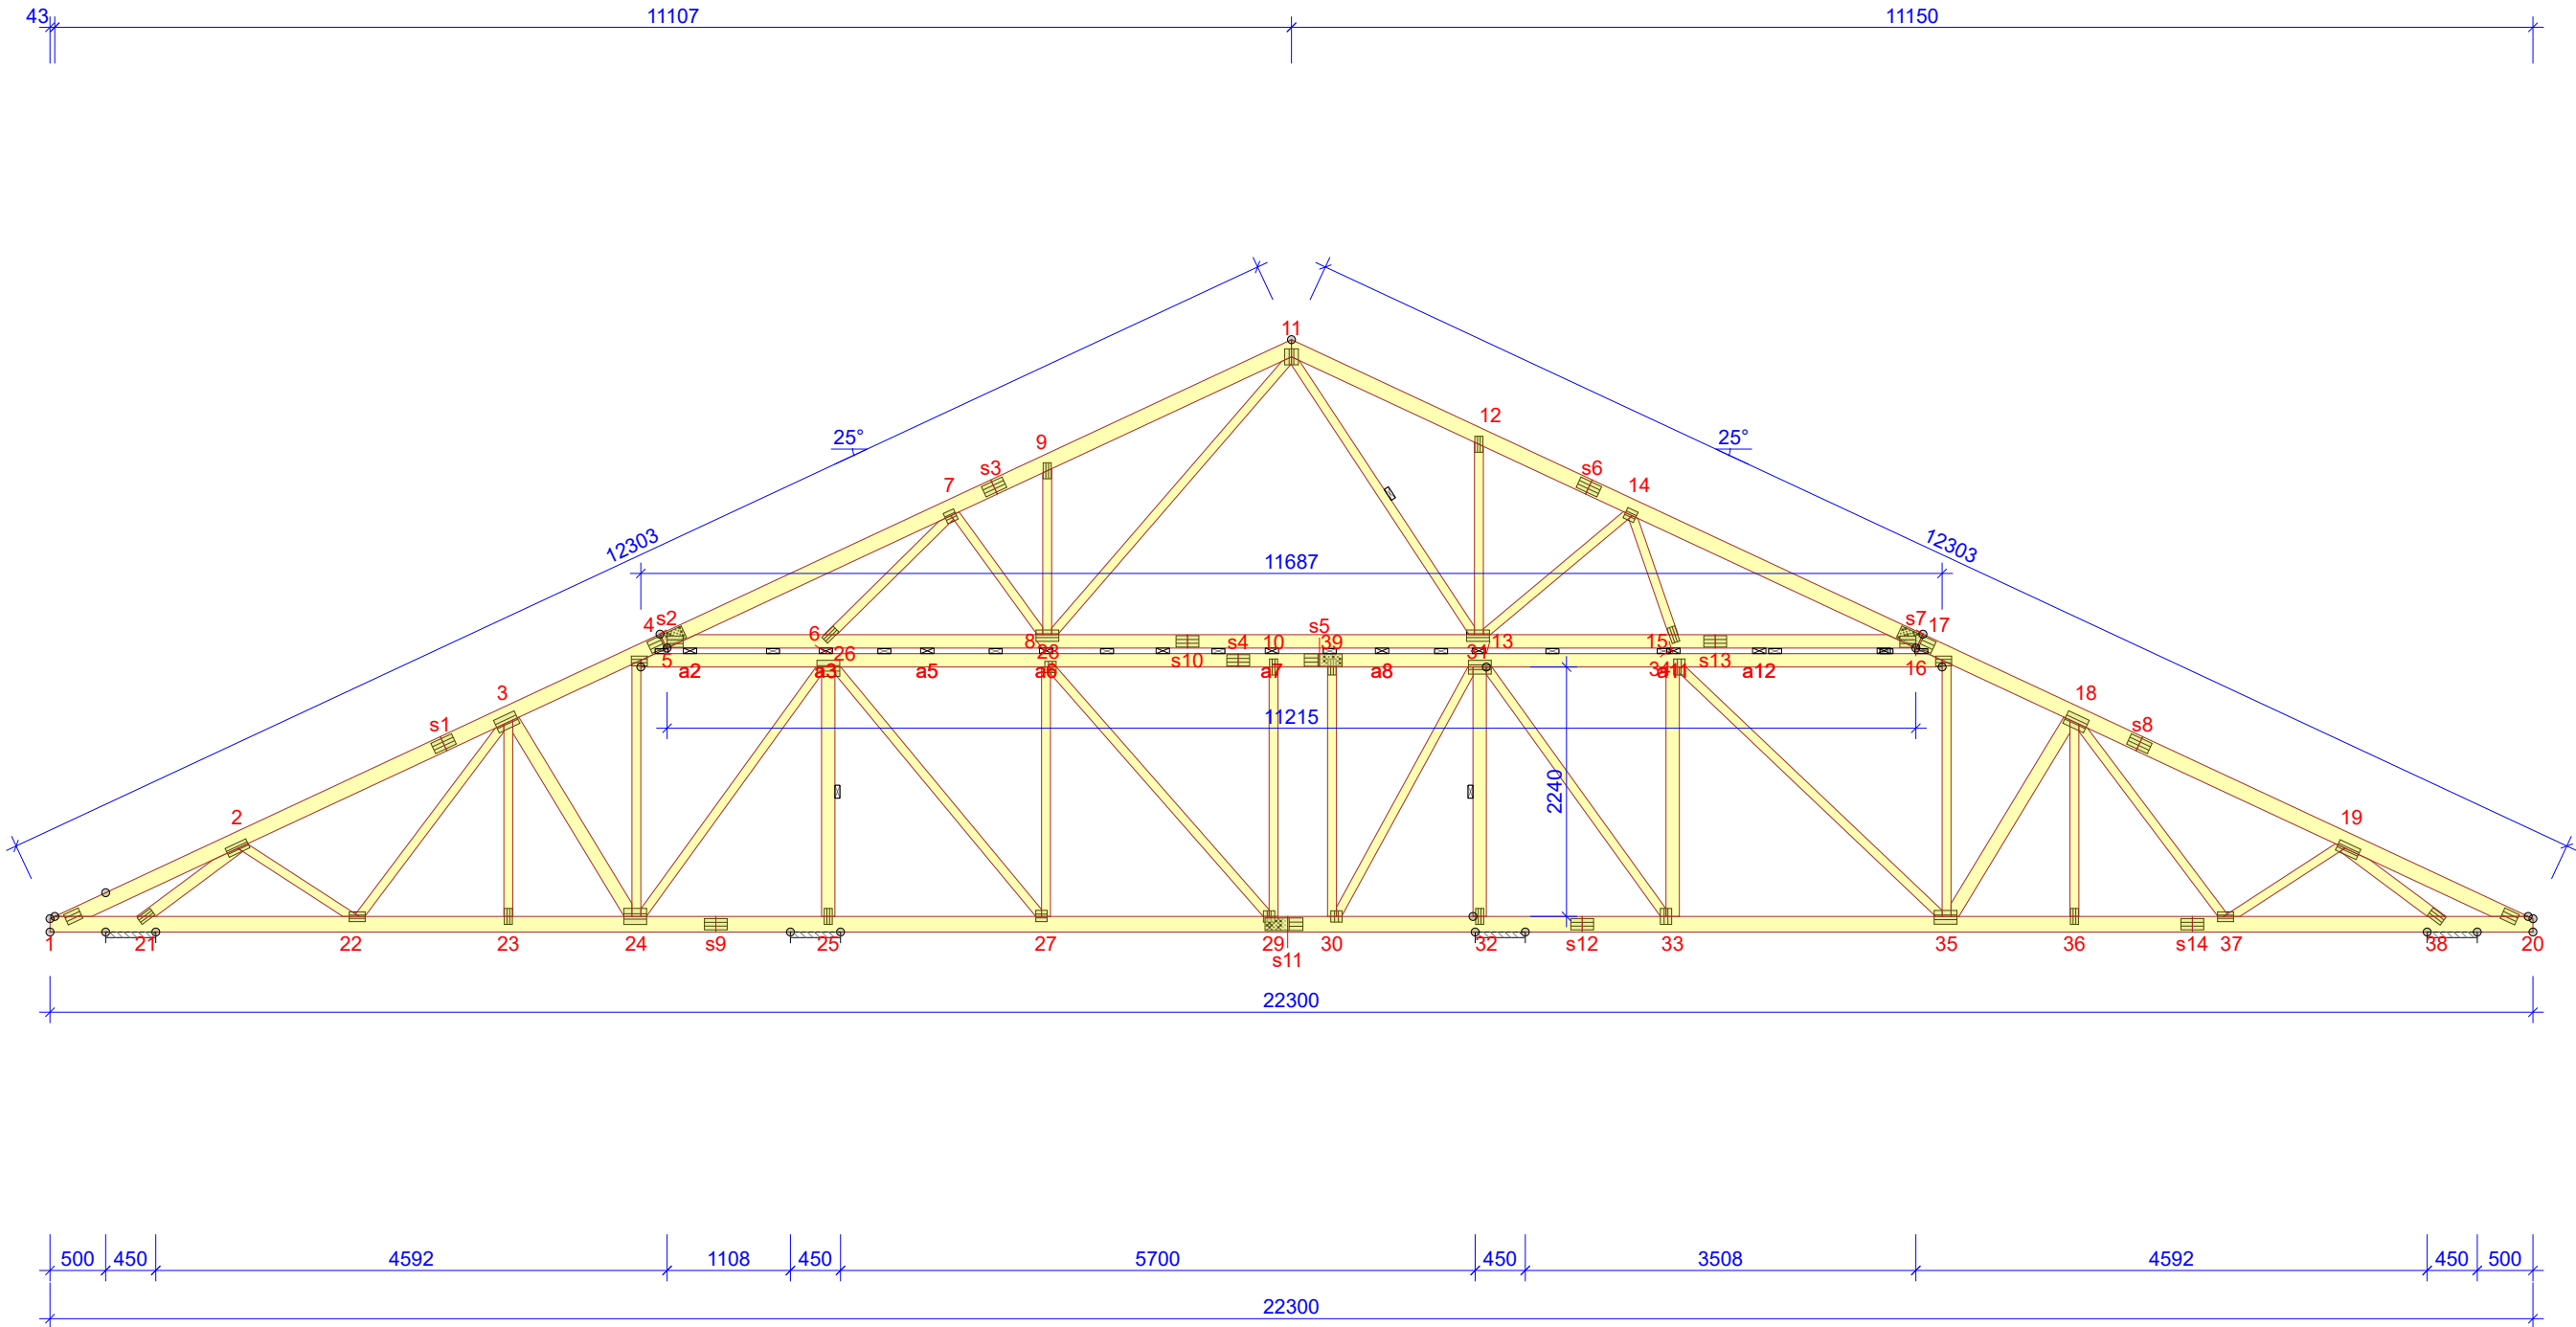

ŘEZIVO			ŠÍŘKA 50 mm
VAZNIK- OD - DO	VÝŠKA mm	TRÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-82	140	C24	600
20-87	140	C24	600
4-85	120	C24	1000
11-82	140	C24	600
11-87	140	C24	600
17-85	120	C24	1000
1-811	140	C24	3000
5-16	120	C24	3882
20-111	140	C24	3000
2-21	100	C24	Žádný
2-22	80	C24	Žádný
3-22	80	C24	Žádný
3-23	80	C24	Žádný
3-24	120	C24	Žádný
4-24	80	C24	Žádný
6-24	80	C24	Žádný
6-25	120	C24	1
7-26	80	C24	Žádný
6-27	80	C24	Žádný
7-28	80	C24	Žádný
8-27	80	C24	Žádný
9-28	80	C24	Žádný
8-29	80	C24	Žádný
11-28	80	C24	Žádný
10-29	80	C24	Žádný
11-31	80	C24	1
12-31	80	C24	Žádný
13-30	80	C24	Žádný
13-32	120	C24	1
14-31	80	C24	Žádný
13-33	80	C24	Žádný
14-34	80	C24	Žádný

Pozn., viz výpočet pro kompletní informace o řezivu

ZATÍŽENÍ (N/m²)	
SNĚHOVÁ OBLAST:	I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l.):	700 N/m²
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250
Přidána vlastní tíha	

OBECNÉ NASTAVENÍ	
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	432
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	919
SOUČINITEĽ SPOLUPŮSOBENÍ:	1
SERVISNÍ TRÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	

OBECNÉ POKYNY	
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	



KRESLIL
Projektant

KONTR.

ČÍSLO ZAKÁZKY
180017_R

MĚŘÍTKO 1:65

Strana 1/1


Označení vazníku
S1

ČÍSLO VÝKRESU

REG.

15.03.2018 - 8:42
6.1 SR1b (91153)

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

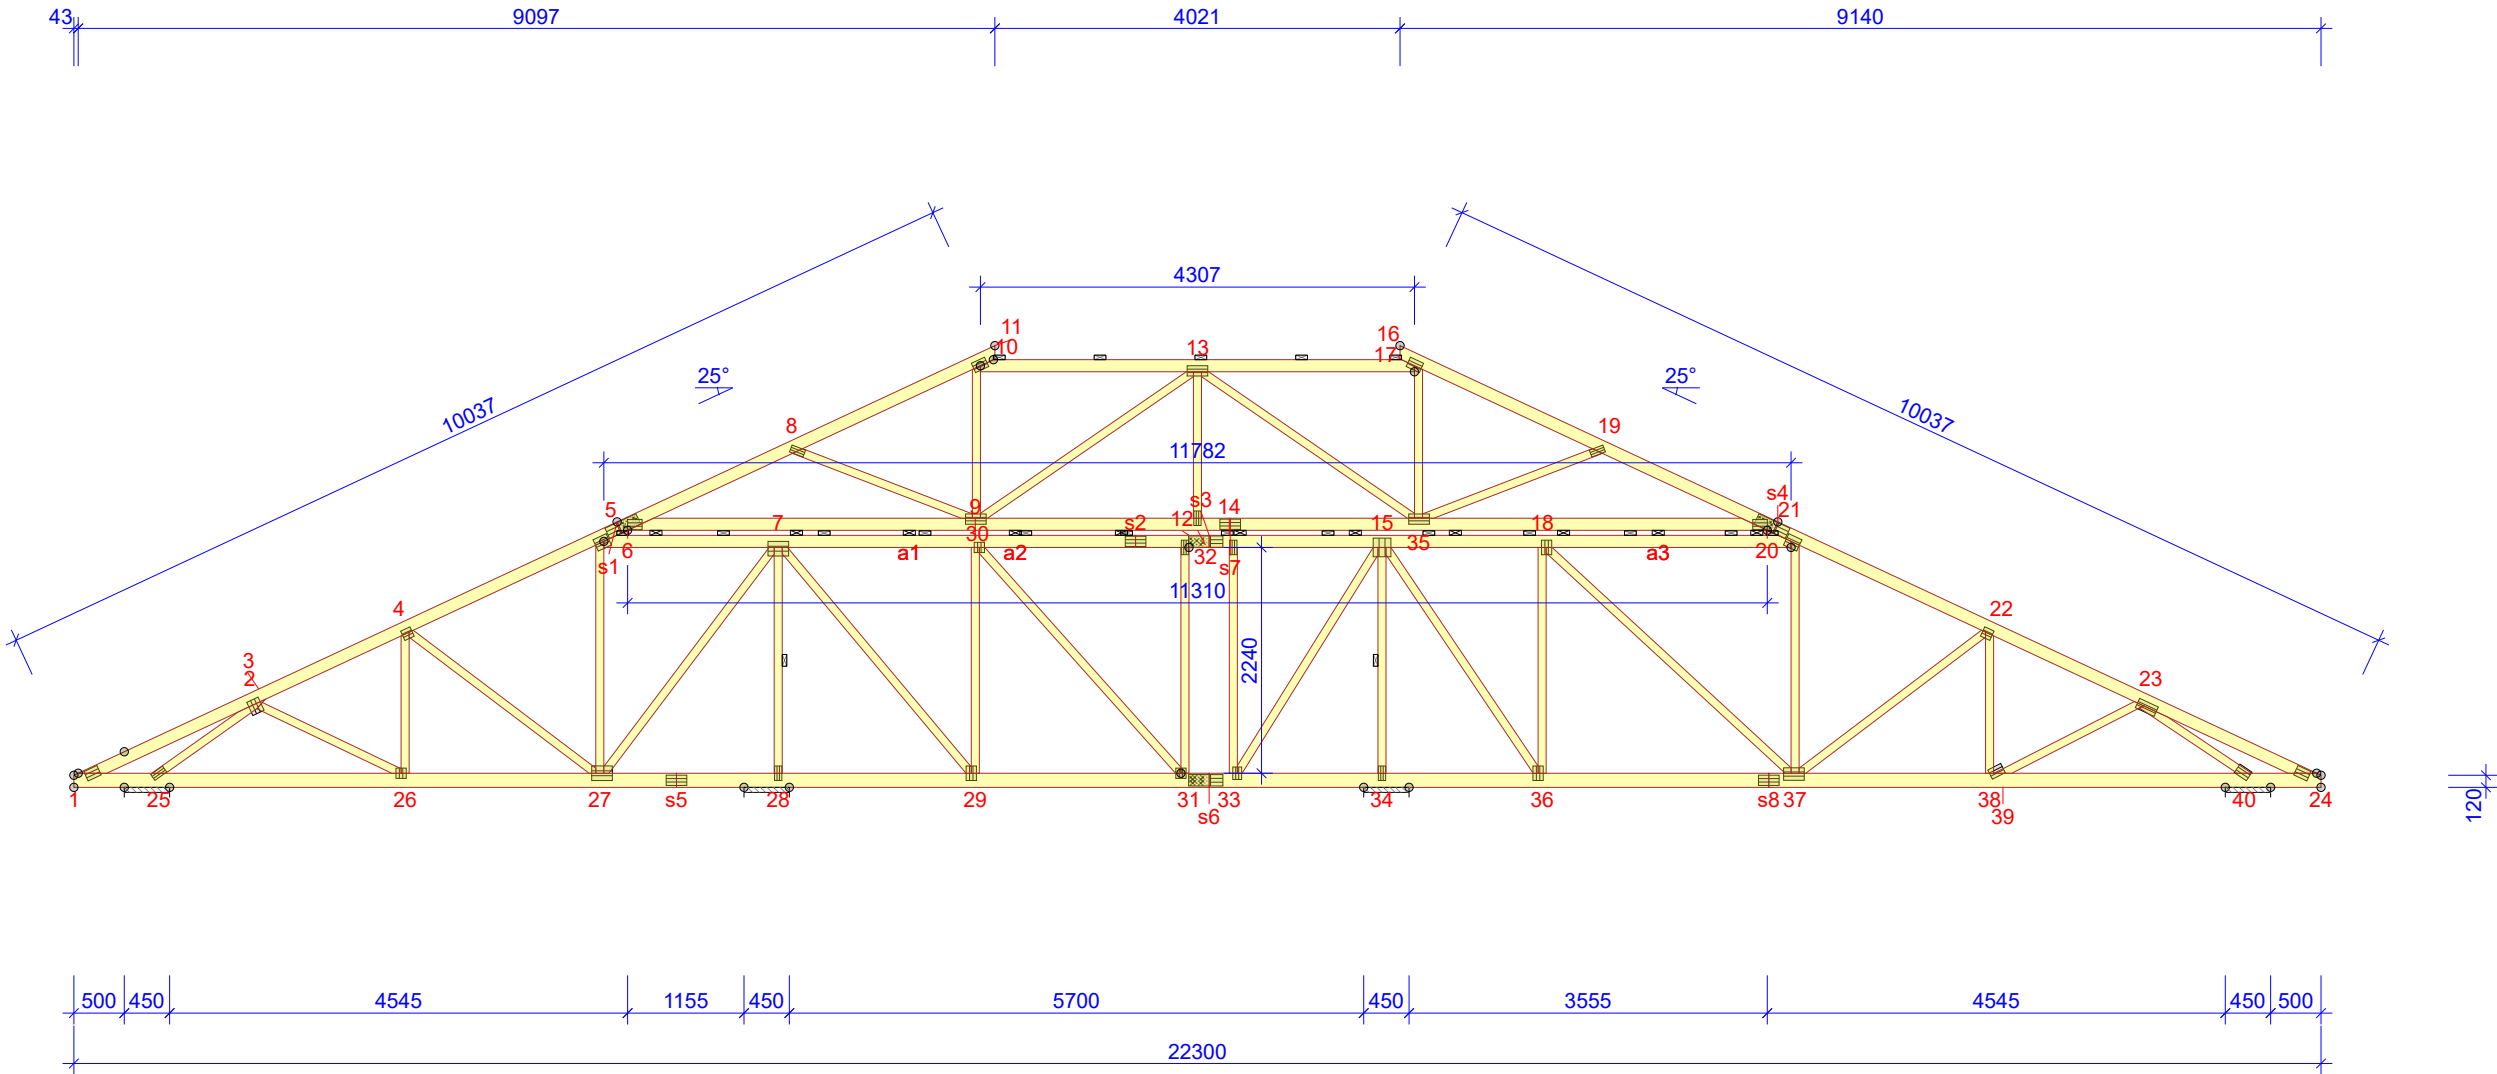


ŘEZIVO šířka 50 mm			
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TRÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-s1	120	C24	600
24-s4	120	C24	600
5-s3	120	C24	1000
11-s1	120	C24	600
16-s4	120	C24	600
21-s3	120	C24	1000
10-17	120	C24	1000
1-s6	140	C24	3000
6-20	120	C24	4596
24-s6	140	C24	3000
2-26	80	C24	Žadný
3-25	80	C24	Žadný
4-26	80	C24	Žadný
4-27	80	C24	Žadný
5-27	80	C24	Žadný
7-27	80	C24	Žadný
7-28	80	C24	1
7-29	80	C24	Žadný
9-29	80	C24	Žadný
6-30	80	C24	Žadný
9-31	80	C24	Žadný
10-30	80	C24	Žadný
12-31	80	C24	Žadný
13-30	80	C24	Žadný
13-32	80	C24	Žadný
14-33	80	C24	Žadný
13-35	80	C24	Žadný
15-33	80	C24	Žadný
15-34	80	C24	1
15-36	80	C24	Žadný
17-35	80	C24	Žadný
19-35	80	C24	Žadný

Pozn., viz výpočet pro kompletní informace o řezivu

ZATÍŽENÍ (N/m²)	
SNĚHOVÁ OBLAST:	I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l.):	700 N/m²
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250
DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET	
Přidána vlastní tíha	

OBECNÉ NASTAVENÍ	
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
HMOTNOST VAZNÍKŮ (kg/vrstvu):	392
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000
SOUČINITEĽ SPOLUPŮSOBENÍ:	1
SERVISNÍ TRÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	

OBECNÉ POKYNY	
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ	
NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR",	
MiTek - LICENCE: 9030	
Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA	
PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	

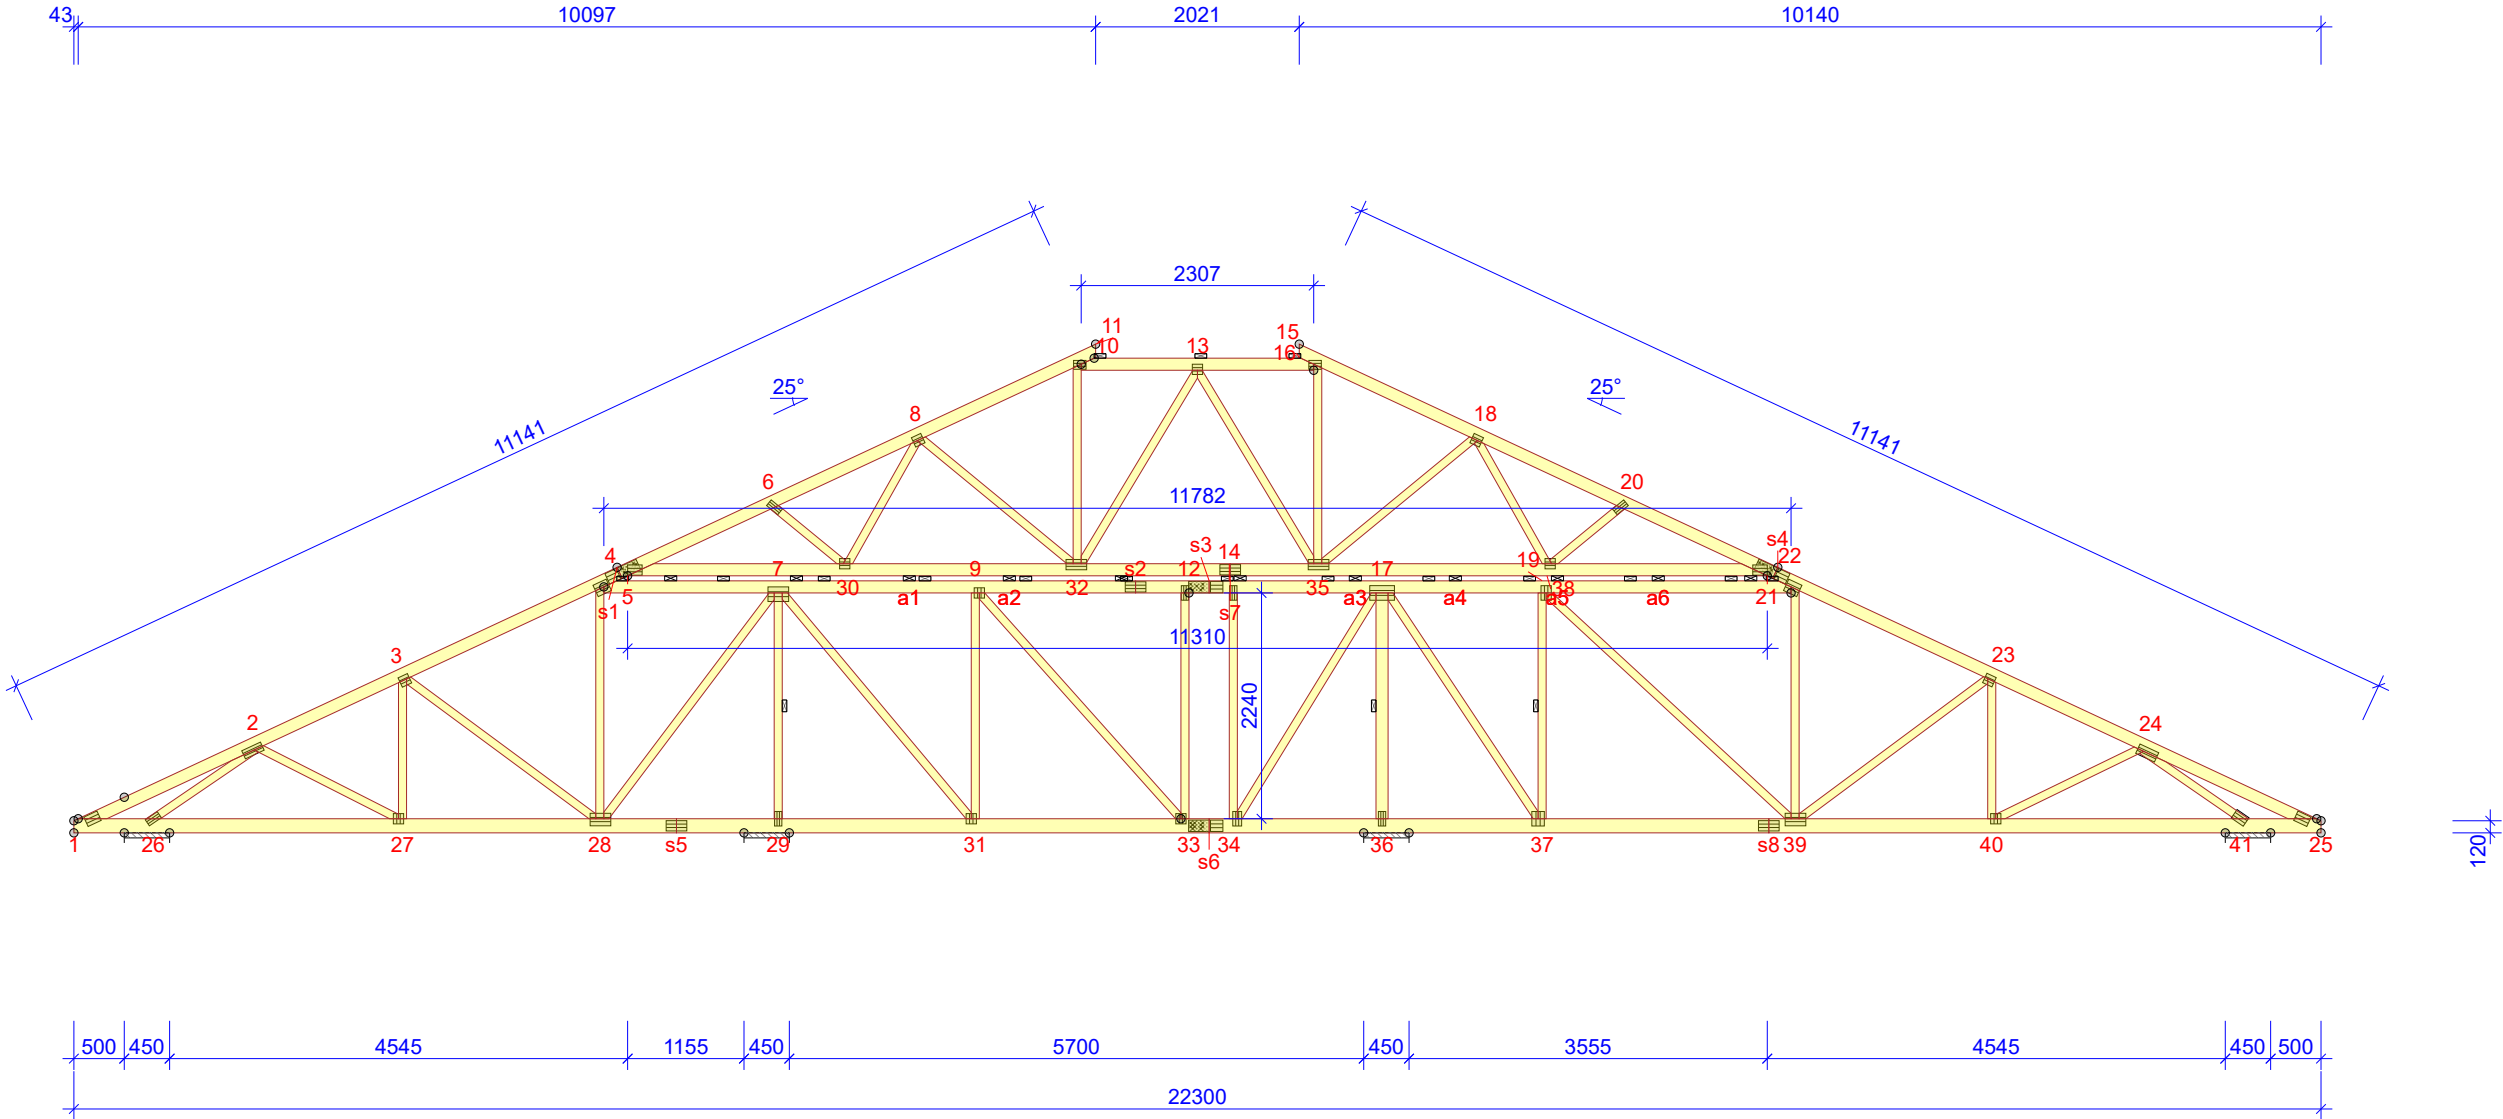


ŘEZIVO		ŠÍŘKA 50 mm	
VAZNIK- OD - DO	VÝŠKA mm	TRÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-1-1	120	C24	600
25-54	120	C24	600
4-4-3	120	C24	1000
11-1-1	120	C24	600
15-1-4	120	C24	600
22-4-3	120	C24	1000
10-1-6	120	C24	1000
1-1-6	140	C24	3000
5-2-1	120	C24	3717
25-1-6	140	C24	3000
2-2-6	80	C24	Zadný
2-2-7	80	C24	Zadný
3-2-7	80	C24	Zadný
3-2-8	80	C24	Zadný
4-2-8	80	C24	Zadný
7-2-8	80	C24	Zadný
7-2-9	80	C24	1
6-3-0	80	C24	Zadný
7-3-1	80	C24	Zadný
8-3-0	80	C24	Zadný
9-3-1	80	C24	Zadný
8-3-2	80	C24	Zadný
9-3-3	80	C24	Zadný
10-3-2	80	C24	Zadný
12-3-3	80	C24	Zadný
13-3-2	80	C24	Zadný
14-3-4	80	C24	Zadný
13-3-5	80	C24	Zadný
16-3-5	80	C24	Zadný
17-3-4	80	C24	Zadný
18-3-5	80	C24	Zadný
17-3-6	120	C24	1
Pozn., viz výpočet pro kompletní informace o řezivu			

ZATÍŽENÍ (N/m²)	
SNĚHOVÁ OBLAST:	I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l.):	700 N/m²
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250
DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET	
Přidána vlastní tíha	

OBECNÉ NASTAVENÍ	
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	403
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000
SOUČINITELE SPOLUPŮSOBENÍ:	1
SERVISNÍ TRÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	

OBECNÉ POKYNY	
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ	
NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR",	
MiTek - LICENCE: 9030	
Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA	
PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	

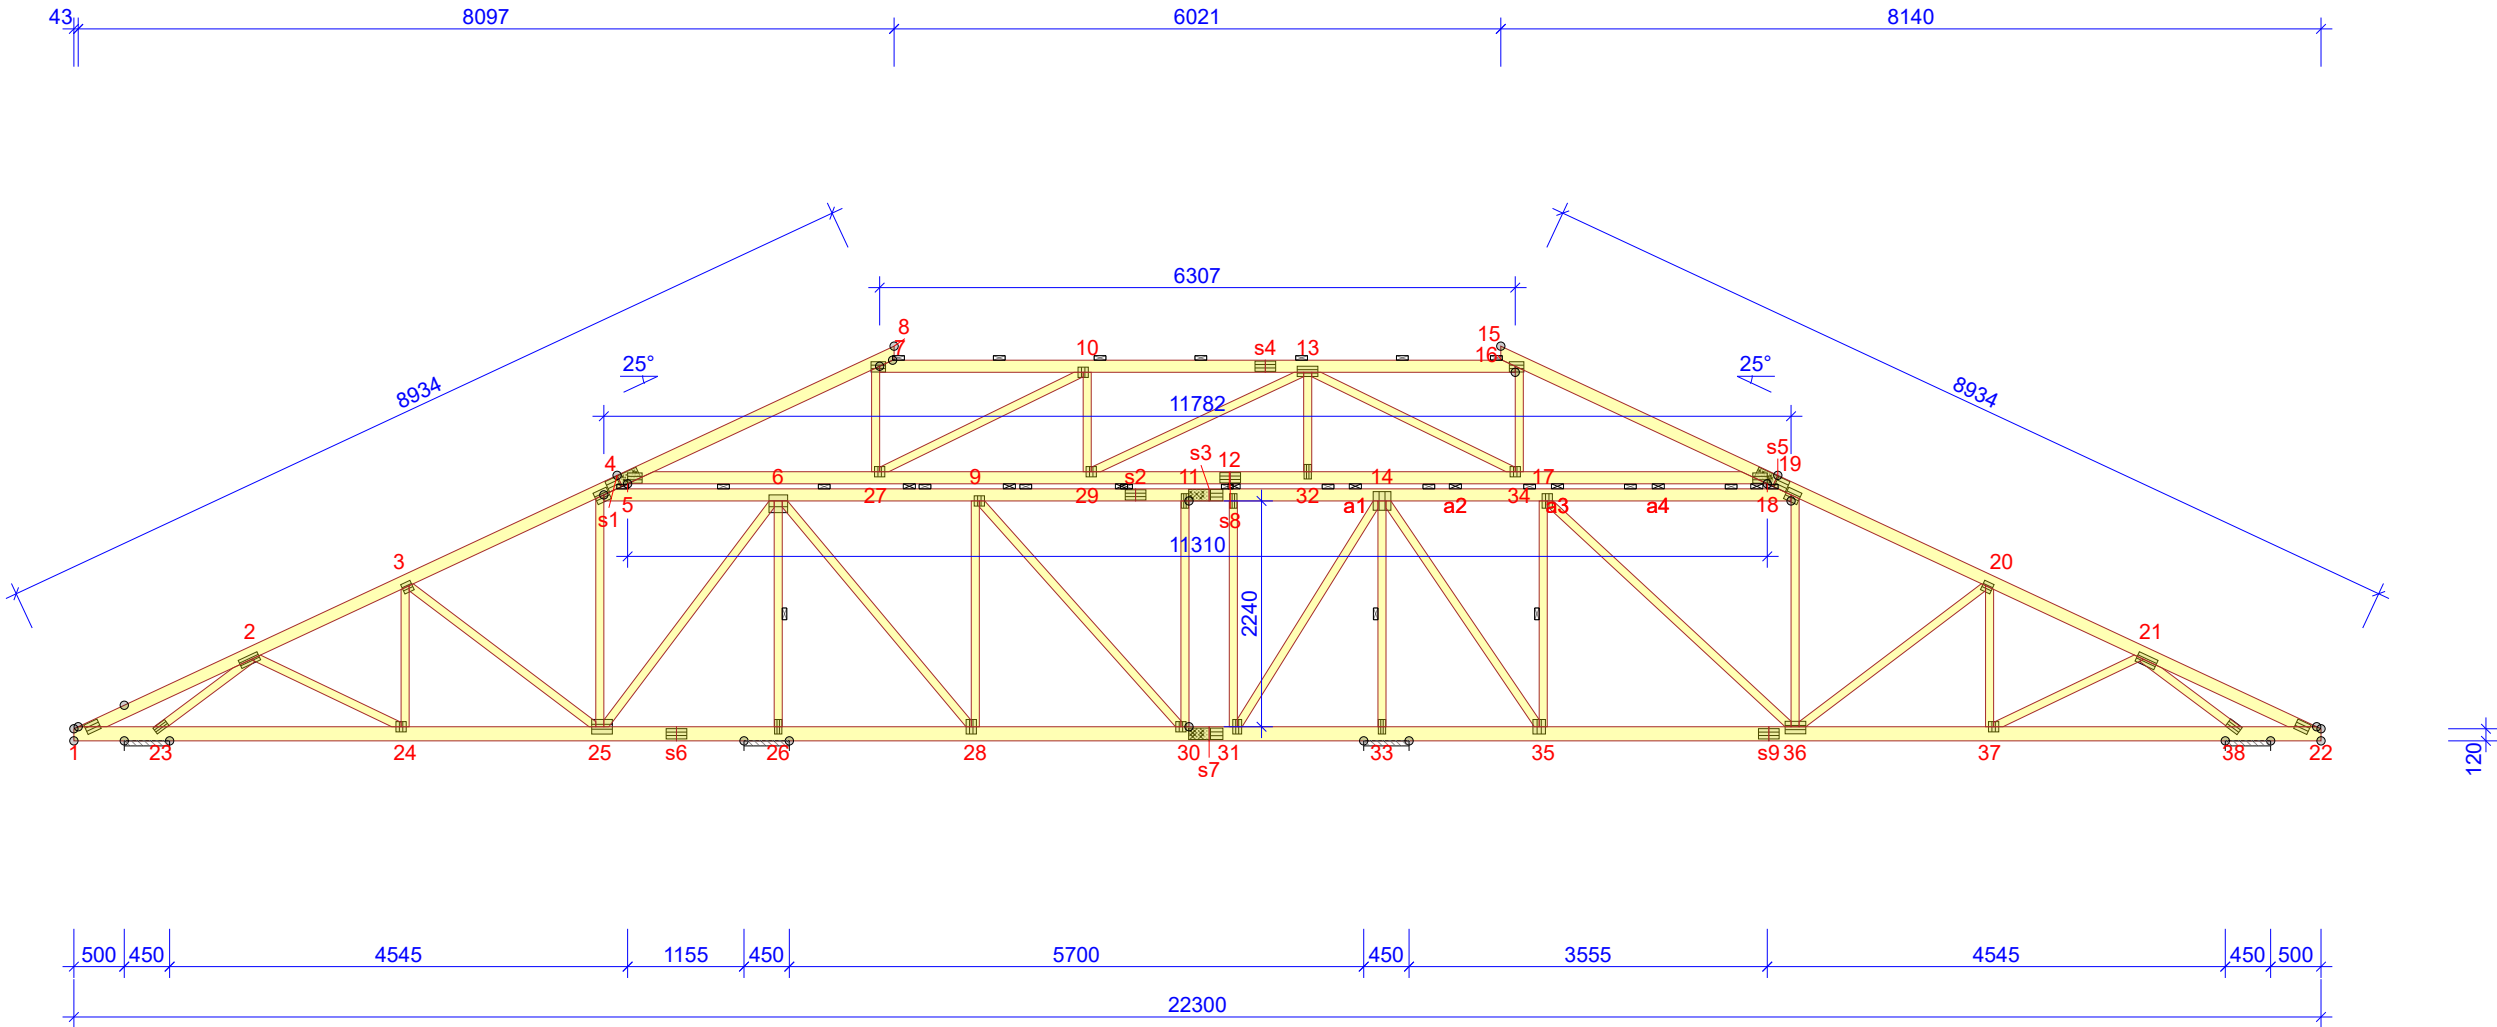

ŘEZIVO šířka 50 mm			
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TRÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-s1	120	C24	600
22-s5	120	C24	600
4-s3	120	C24	1000
8-s1	120	C24	600
15-s5	120	C24	600
19-s3	120	C24	1000
7-16	120	C24	1000
1-s7	140	C24	3000
5-18	120	C24	3761
22-s7	140	C24	3000
2-23	80	C24	Žadný
2-24	80	C24	Žadný
3-24	80	C24	Žadný
3-25	80	C24	Žadný
4-25	80	C24	Žadný
6-25	80	C24	Žadný
6-26	80	C24	1
6-28	80	C24	Žadný
7-27	80	C24	Žadný
9-28	80	C24	Žadný
10-27	80	C24	Žadný
9-30	80	C24	Žadný
10-29	80	C24	Žadný
11-30	80	C24	Žadný
13-29	80	C24	Žadný
12-31	80	C24	Žadný
13-32	80	C24	Žadný
14-31	80	C24	Žadný
13-34	80	C24	Žadný
14-33	80	C24	1
14-35	80	C24	Žadný
16-34	80	C24	Žadný

Pozn., viz výpočet pro kompletní informace o řezivu

ZATÍŽENÍ (N/m²)	
SNĚHOVÁ OBLAST:	I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.I):	700 N/m²
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250
Přidána vlastní tíha	

OBECNÉ NASTAVENÍ	
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	385
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1
SERVISNÍ TRÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	

OBECNÉ POKYNY	
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	


15.03.2018 - 8:42
6.1 SR1b (91153)

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

ŘEZIVO				ŠÍŘKA 50 mm		ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TRÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	SNĚHOVÁ OBLAST:		I		ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):		50	
1-s2	140	C24	600	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):		700 N/m²		HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):		404	
4-s4	140	C24	1000	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):		579 N/m²		ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):		1000	
7-s2	140	C24	600	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:		600		SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:		1	
20-s6	140	C24	600	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:		250		SERVISNÍ TRÍDA:		2 = 65% <= RH < 85%	
22-s4	120	C24	1000	Přidána vlastní tíha				ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			
8-19	120	C24	1000								
1-s11	140	C24	3000								
5-21	120	C24	4207								
25-s11	140	C24	3000								
2-26	80	C24	Žadný								
2-27	80	C24	Žadný								
3-27	80	C24	Žadný								
3-28	80	C24	Žadný								
4-28	80	C24	Žadný								
6-28	80	C24	Žadný								
6-29	120	C24	1								
6-32	80	C24	Žadný								
8-30	80	C24	Žadný								
9-30	80	C24	Žadný								
9-31	80	C24	Žadný								
10-32	80	C24	Žadný								
11-31	80	C24	Žadný								
11-33	80	C24	Žadný								
10-34	80	C24	Žadný								
12-34	80	C24	Žadný								
13-33	80	C24	Žadný								
13-35	80	C24	Žadný								
14-36	80	C24	Žadný								
13-37	80	C24	Žadný								
15-36	80	C24	Žadný								
16-37	80	C24	Žadný								
Pozn., viz výpočet pro kompletní informace o řezivu											

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

					
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R	MĚŘÍTKO 1:70		Strana 1/1
15.03.2018			Označení vazníku V4	ČÍSLO VÝKRESU	REG.
15.03.2018 - 8:42 6.1 SR1b (91153)					

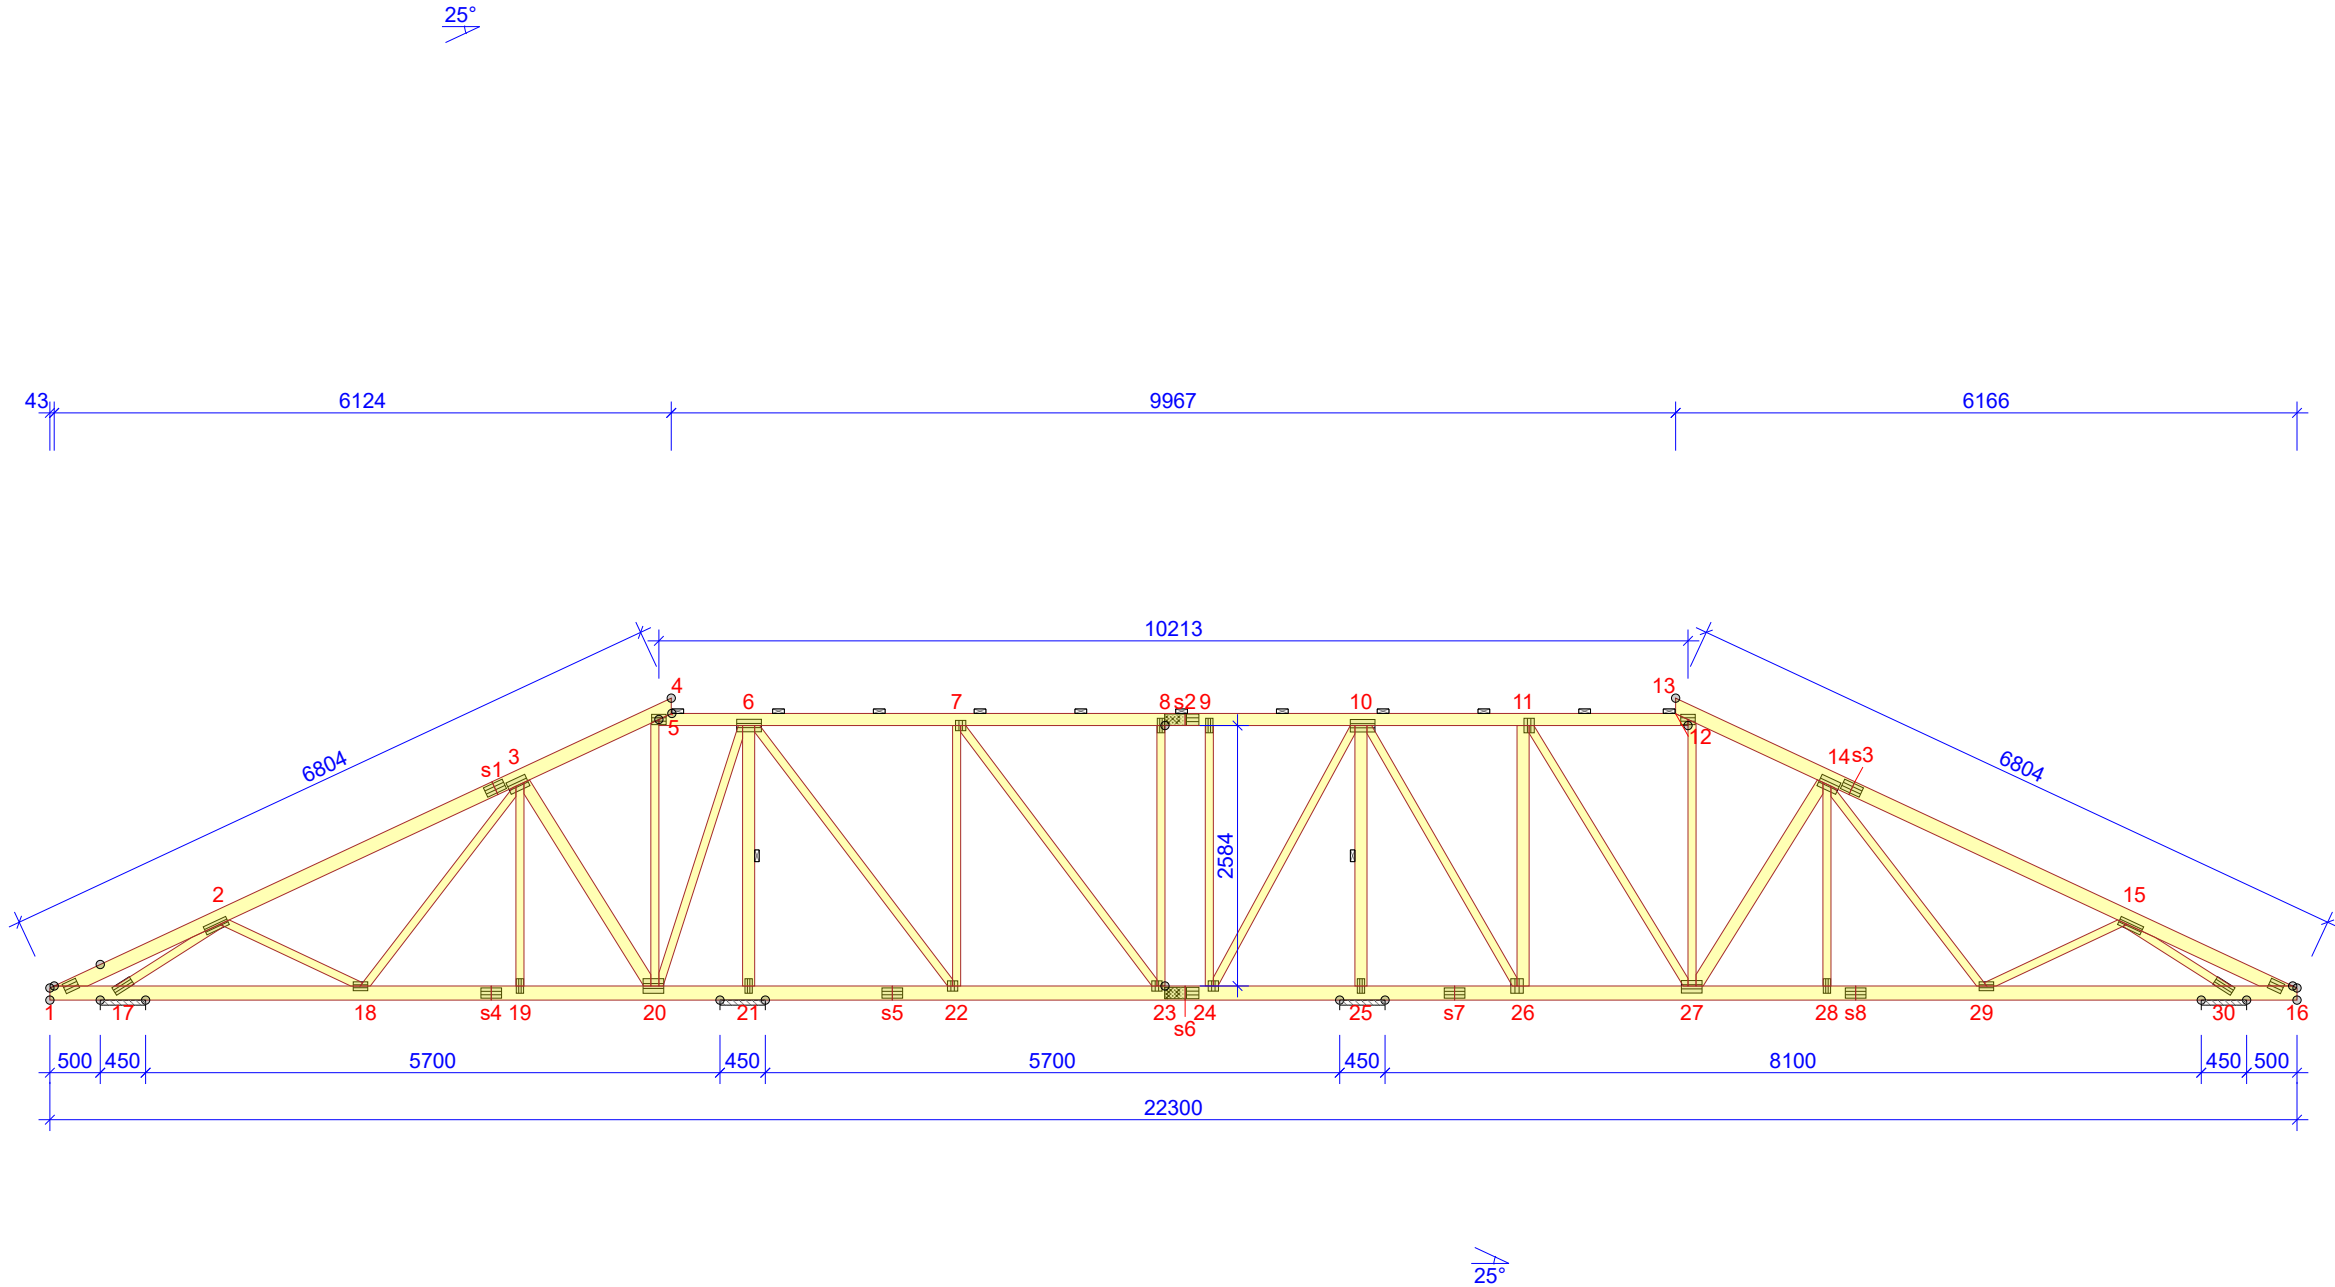


ŘEZIVO šířka 50 mm			
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-4	140	C24	600
5-s2	120	C24	1000
13-16	140	C24	600
12-s2	120	C24	1000
1-s6	140	C24	3000
16-s6	140	C24	3000
2-17	80	C24	Žadný
2-18	80	C24	Žadný
3-18	80	C24	Žadný
3-19	80	C24	Žadný
3-20	120	C24	Žadný
5-20	80	C24	Žadný
6-20	80	C24	Žadný
6-21	120	C24	1
6-22	80	C24	Žadný
7-22	80	C24	Žadný
7-23	80	C24	Žadný
8-23	80	C24	Žadný
9-24	80	C24	Žadný
10-24	80	C24	Žadný
10-25	120	C24	1
10-26	80	C24	Žadný
11-26	120	C24	Žadný
11-27	80	C24	Žadný
12-27	80	C24	Žadný
14-27	120	C24	Žadný
14-28	80	C24	Žadný
14-29	80	C24	Žadný
15-29	80	C24	Žadný
15-30	80	C24	Žadný

ZATÍŽENÍ (N/m²)			
SNĚHOVÁ OBLAST:			I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l.):	700 N/m²		
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250		
DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET			
Přidána vlastní tíha			

OBEČNÉ NASTAVENÍ			
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50		
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	324		
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000		
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			

OBEČNÉ POKYNY	
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ	
NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR",	
MiTek - LICENCE: 9030	
Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA	
PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

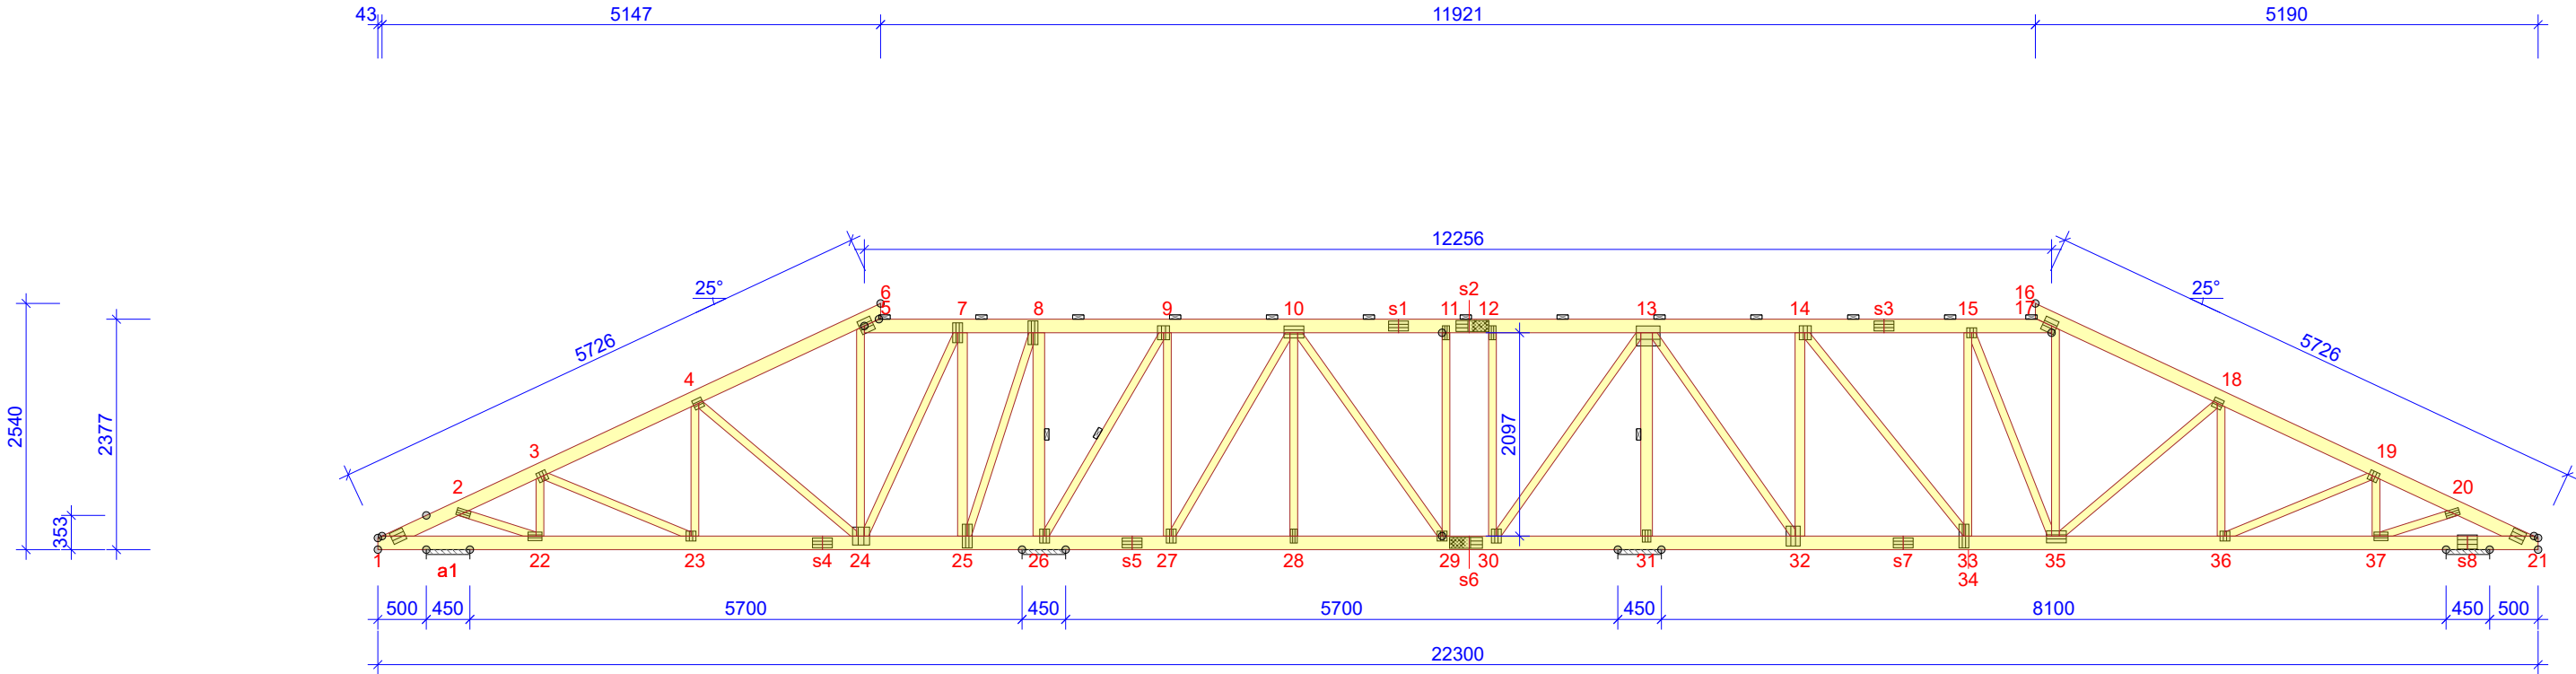


ŘEZIVO		ŠÍŘKA 50 mm		2 POČET VRSTEV	
VAZNIK- OD - DO	VÝŠKA mm	TRÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks		
1-6	140	C24	600		
5-42	140	C24	1000		
16-21	140	C24	600		
17-42	140	C24	1000		
1-86	140	C24	1500		
21-86	140	C24	1500		
2-22	80	C24	Žadný		
3-22	80	C24	Žadný		
3-23	80	C24	Žadný		
4-23	80	C24	Žadný		
4-24	80	C24	Žadný		
5-24	80	C24	Žadný		
7-24	80	C24	Žadný		
7-25	100	C24	Žadný		
8-25	80	C24	Žadný		
8-26	120	C24	1		
9-26	80	C24	1		
9-27	80	C24	Žadný		
10-27	80	C24	Žadný		
10-28	80	C24	Žadný		
10-29	80	C24	Žadný		
11-29	80	C24	Žadný		
12-30	80	C24	Žadný		
13-30	80	C24	Žadný		
13-31	120	C24	1		
13-32	80	C24	Žadný		
14-32	100	C24	Žadný		
15-33	80	C24	Žadný		
14-34	80	C24	Žadný		
15-35	80	C24	Žadný		
17-35	80	C24	Žadný		
18-35	80	C24	Žadný		
Pozn., viz výpočet pro kompletní informace o řezivu					

ZATÍŽENÍ (N/m²)	
SNĚHOVÁ OBLAST:	I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l.):	700 N/m²
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250
Přidána vlastní tíha	

OBECNÉ NASTAVENÍ	
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	326
MAX MANIPULAČNÍ HMOTNOST (kg):	651
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1
SERVISNÍ TRÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	

OBECNÉ POKYNY	
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	



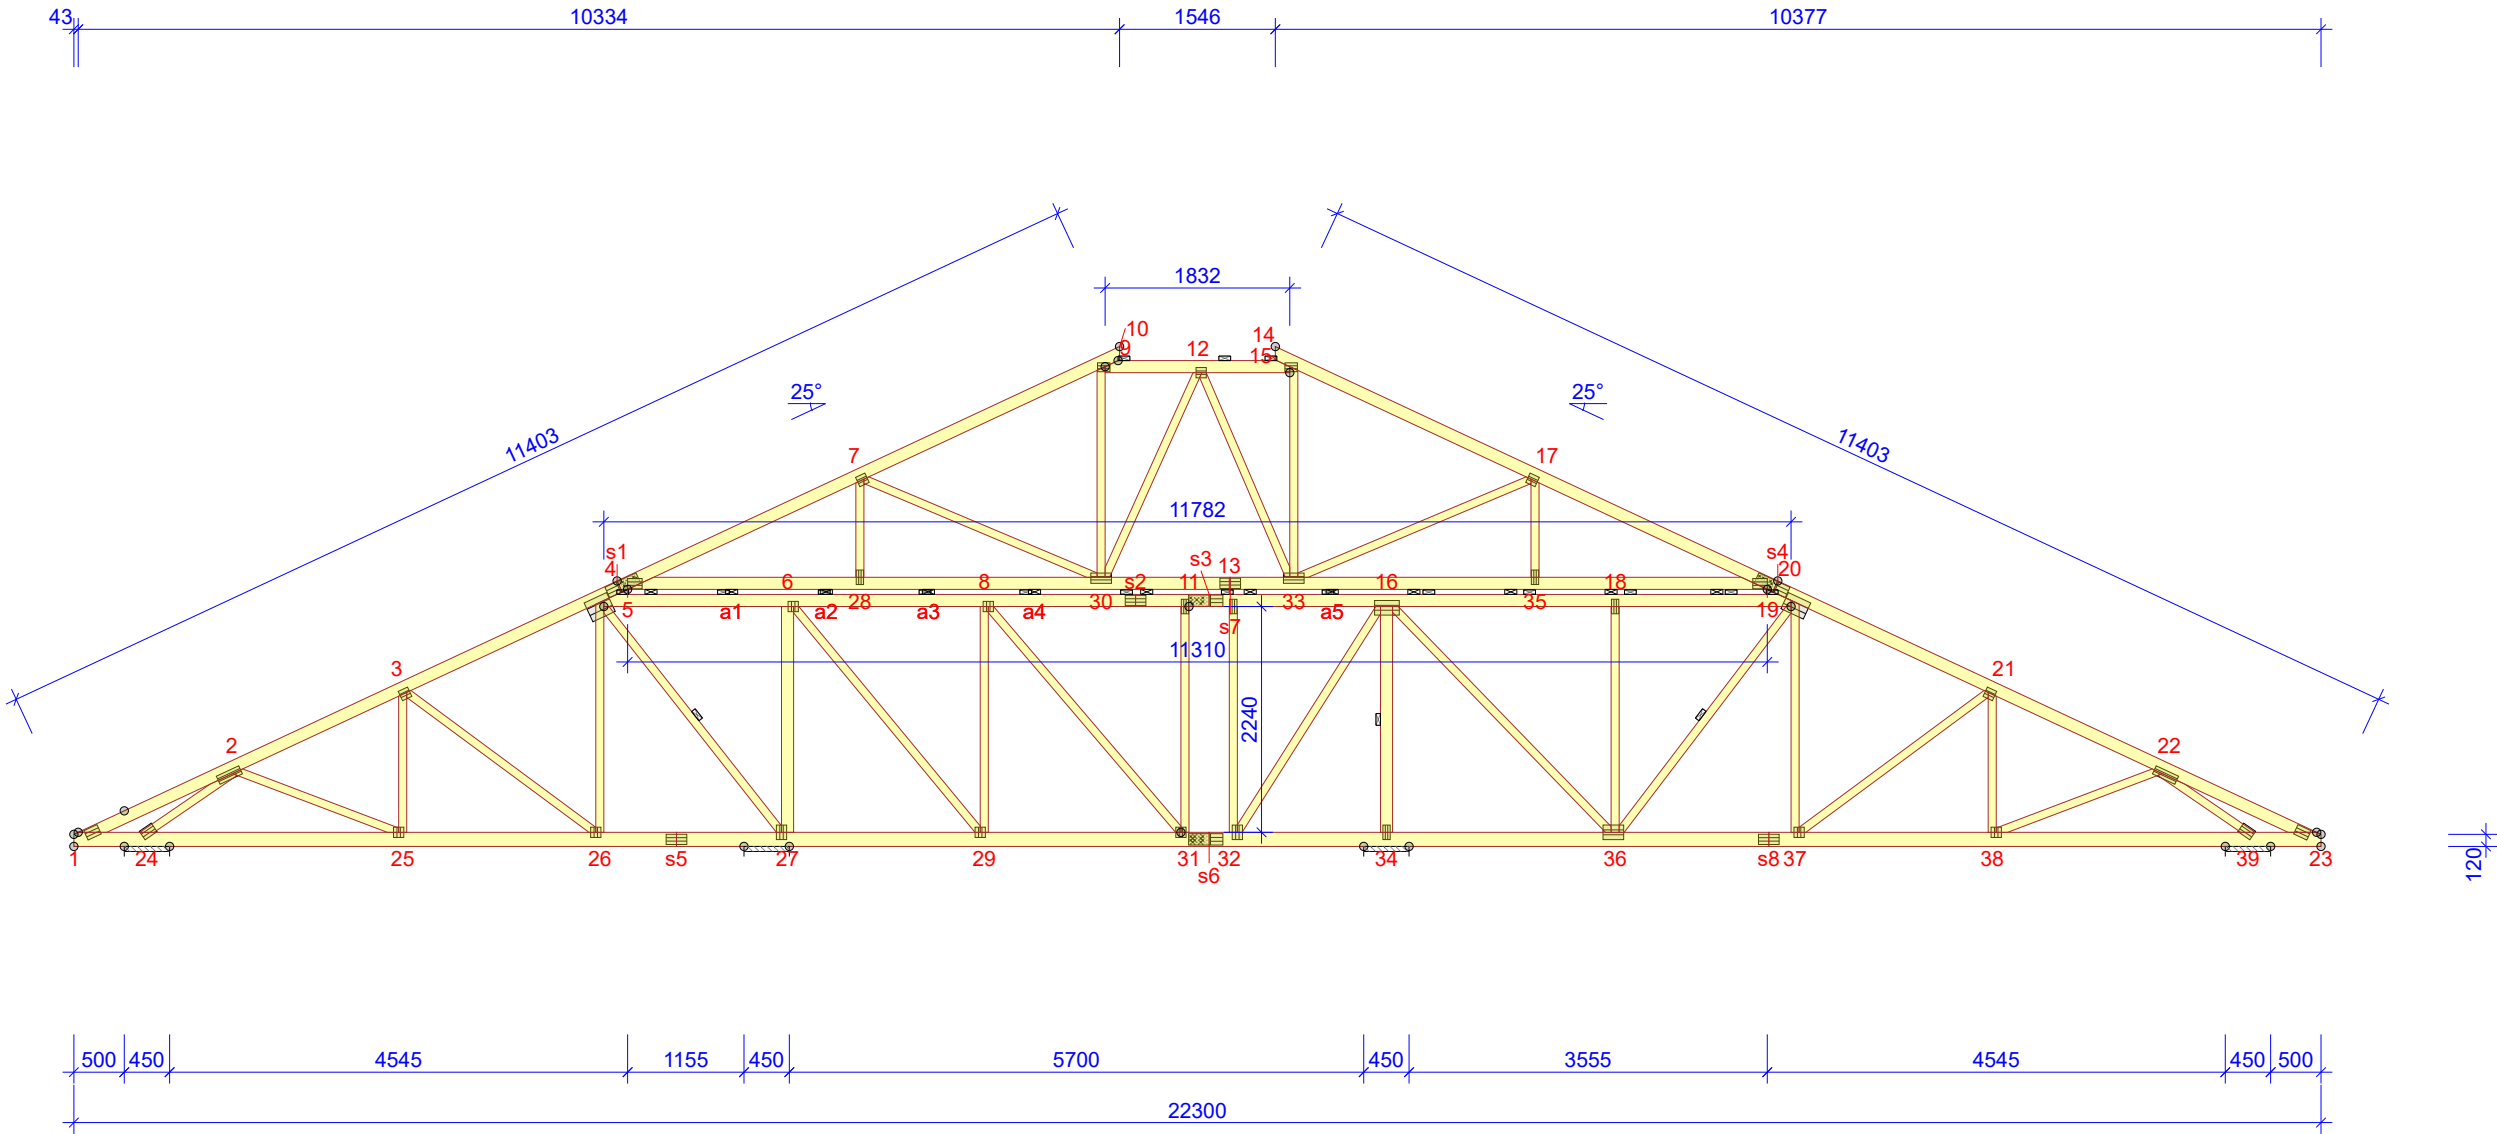


ŘEZIVO		šířKA 50 mm		
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TRÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	
1-s1	120	C24	600	
23-s4	120	C24	600	
4-s3	120	C24	1000	
10-s1	120	C24	600	
14-s4	120	C24	600	
20-s3	120	C24	1000	
9-15	120	C24	1000	
1-s6	140	C24	3000	
5-19	120	C24	2000	
23-s6	140	C24	3000	
2-24	80	C24	Žadný	
2-25	80	C24	Žadný	
3-25	80	C24	Žadný	
3-26	80	C24	Žadný	
4-26	80	C24	Žadný	
4-27	80	C24	1	
6-27	120	C24	Žadný	
6-29	80	C24	Žadný	
7-28	80	C24	Žadný	
8-29	80	C24	Žadný	
7-30	80	C24	Žadný	
8-31	80	C24	Žadný	
9-30	80	C24	Žadný	
11-31	80	C24	Žadný	
12-30	80	C24	Žadný	
13-32	80	C24	Žadný	
12-33	80	C24	Žadný	
15-33	80	C24	Žadný	
16-32	80	C24	Žadný	
17-33	80	C24	Žadný	
16-34	120	C24	1	
17-35	80	C24	Žadný	

Pozn., viz výpočet pro kompletní informace o řezivu

ZATÍŽENÍ (N/m²)	
SNĚHOVÁ OBLAST:	I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l.):	700 N/m²
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250
Přidána vlastní tíha	

OBECNÉ NASTAVENÍ	
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	402
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1
SERVISNÍ TRÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	

OBECNÉ POKYNY
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET

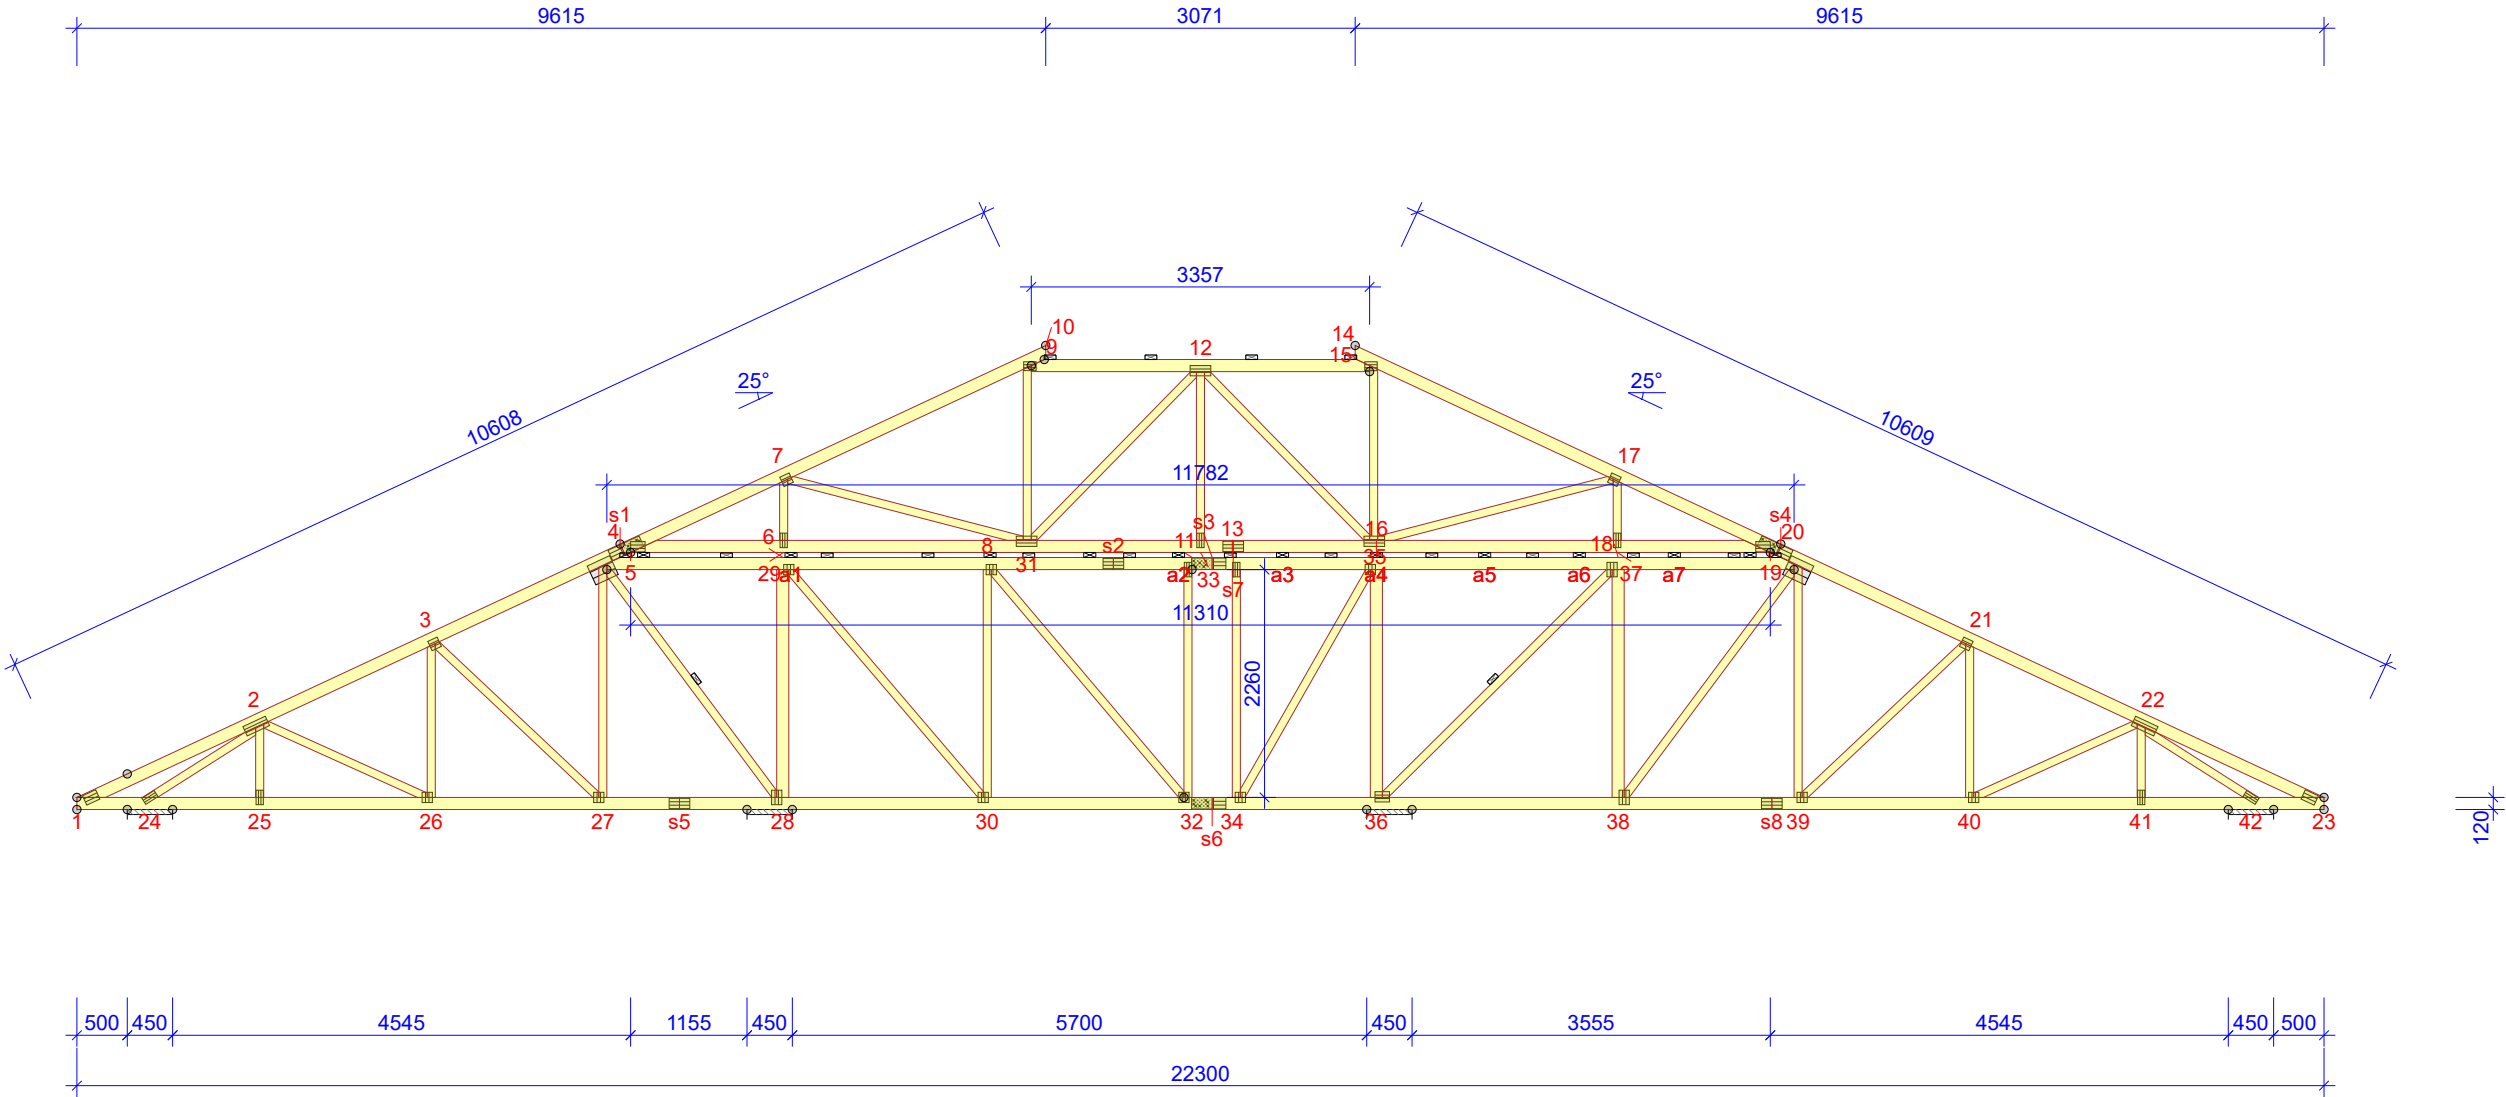

ŘEZIVO		ŠÍŘKA 50 mm		
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TRÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	
1-61	120	C24	600	
23-64	120	C24	600	
4-83	120	C24	1000	
10-81	120	C24	600	
14-84	120	C24	600	
20-83	120	C24	1000	
9-15	120	C24	1000	
1-86	120	C24	3000	
5-19	120	C24	8136	
23-86	120	C24	3000	
2-24	80	C24	Žadný	
2-25	80	C24	Žadný	
2-26	80	C24	Žadný	
3-26	80	C24	Žadný	
3-27	80	C24	Žadný	
4-27	80	C24	Žadný	
4-28	80	C24	1	
6-28	120	C24	Žadný	
6-30	80	C24	Žadný	
7-29	80	C24	Žadný	
8-30	80	C24	Žadný	
7-31	80	C24	Žadný	
8-32	80	C24	Žadný	
9-31	80	C24	Žadný	
11-32	80	C24	Žadný	
12-31	80	C24	Žadný	
12-33	80	C24	Žadný	
13-34	80	C24	Žadný	
12-35	80	C24	Žadný	
15-35	80	C24	Žadný	
16-34	80	C24	Žadný	
17-35	80	C24	Žadný	
Pozn., viz výpočet pro kompletní informace o řezivu				

ZATÍŽENÍ (N/m²)	
SNĚHOVÁ OBLAST:	I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l.):	700 N/m²
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250
Přidána vlastní tíha	

OBECNÉ NASTAVENÍ	
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	398
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	762
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1
SERVISNÍ TRÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	

OBECNÉ POKYNY	
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	



KRESLIL
Projektant

KONTR.

ČÍSLO ZAKÁZKY
180017_R

MĚŘÍTKO 1:75

Strana 1/1


ČÍSLO VÝKRESU

REG.

Označení vazníku
V9

15.03.2018 - 8:42
6.1 SR1b (91153)

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

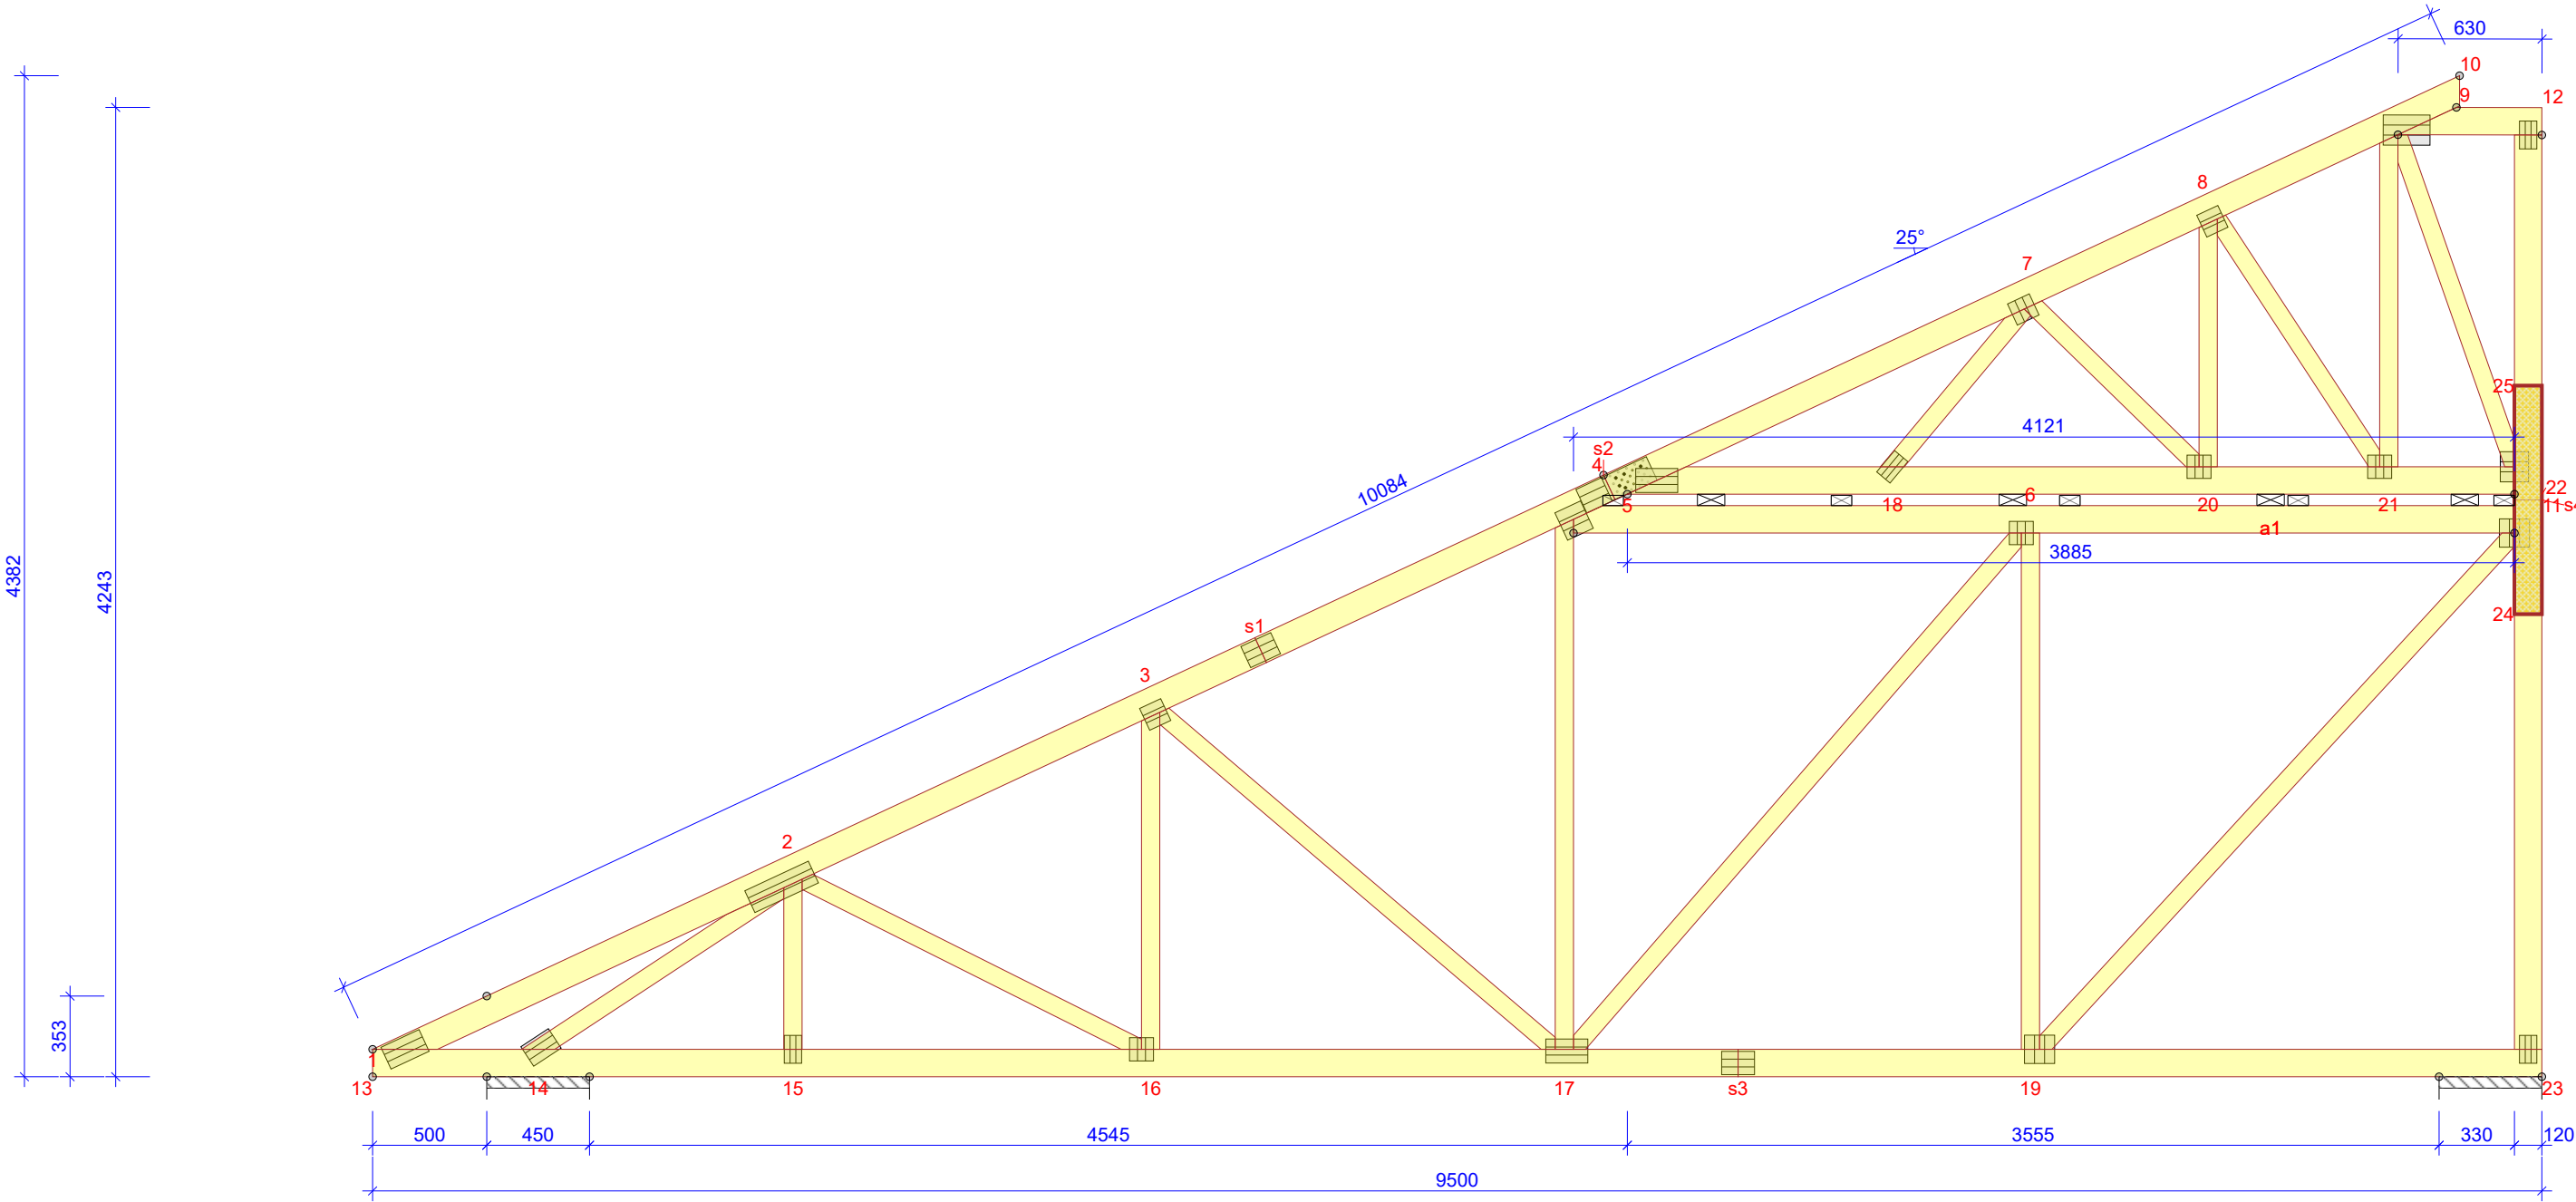

ŘEZIVO				ŠÍŘKA 50 mm	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks		
1-s2	120	C24	600		
10-s2	120	C24	600		
4-11	120	C24	1000		
9-12	120	C24	1000		
5-22	120	C24	3885		
1-23	120	C24	3000		
12-s4	120	C24	2406		
23-s4	120	C24	2406		
2-14	80	C24	Žádný		
2-15	80	C24	Žádný		
2-16	80	C24	Žádný		
3-16	80	C24	Žádný		
3-17	80	C24	Žádný		
4-17	80	C24	Žádný		
6-17	80	C24	Žádný		
7-18	80	C24	Žádný		
6-19	80	C24	Žádný		
7-20	80	C24	Žádný		
8-20	80	C24	Žádný		
8-21	80	C24	Žádný		
9-21	80	C24	Žádný		
11-19	80	C24	Žádný		
9-22	80	C24	Žádný		
24-25	2x50x120	C24	Žádný		

ZATÍŽENÍ (N/m²)	
SNĚHOVÁ OBLAST:	I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l.):	700 N/m²
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250
Přidána vlastní tíha	

OBECNÉ NASTAVENÍ	
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	172
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000
SOUČINITELEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	

OBECNÉ POKYNY	
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ	
NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR",	
MiTek - LICENCE: 9030	
Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA	
PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	



KRESLIL
Projektant

KONTR.

ČÍSLO ZAKÁZKY
180017_R

MĚŘÍTKO 1:30

Strana 1/1


15.03.2018 - 8:42
6.1 SR1b (91153)


15.03.2018

Označení vazníku
V10

ČÍSLO VÝKRESU

REG.

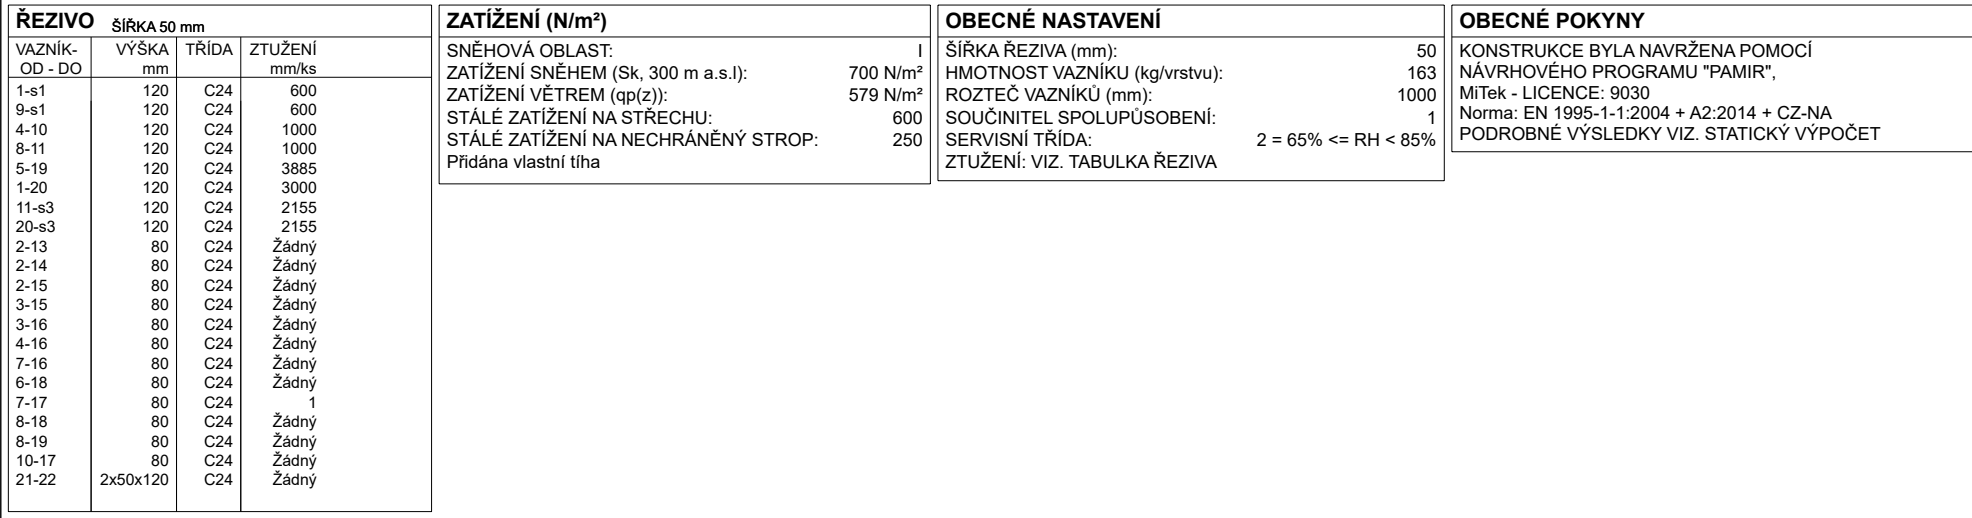

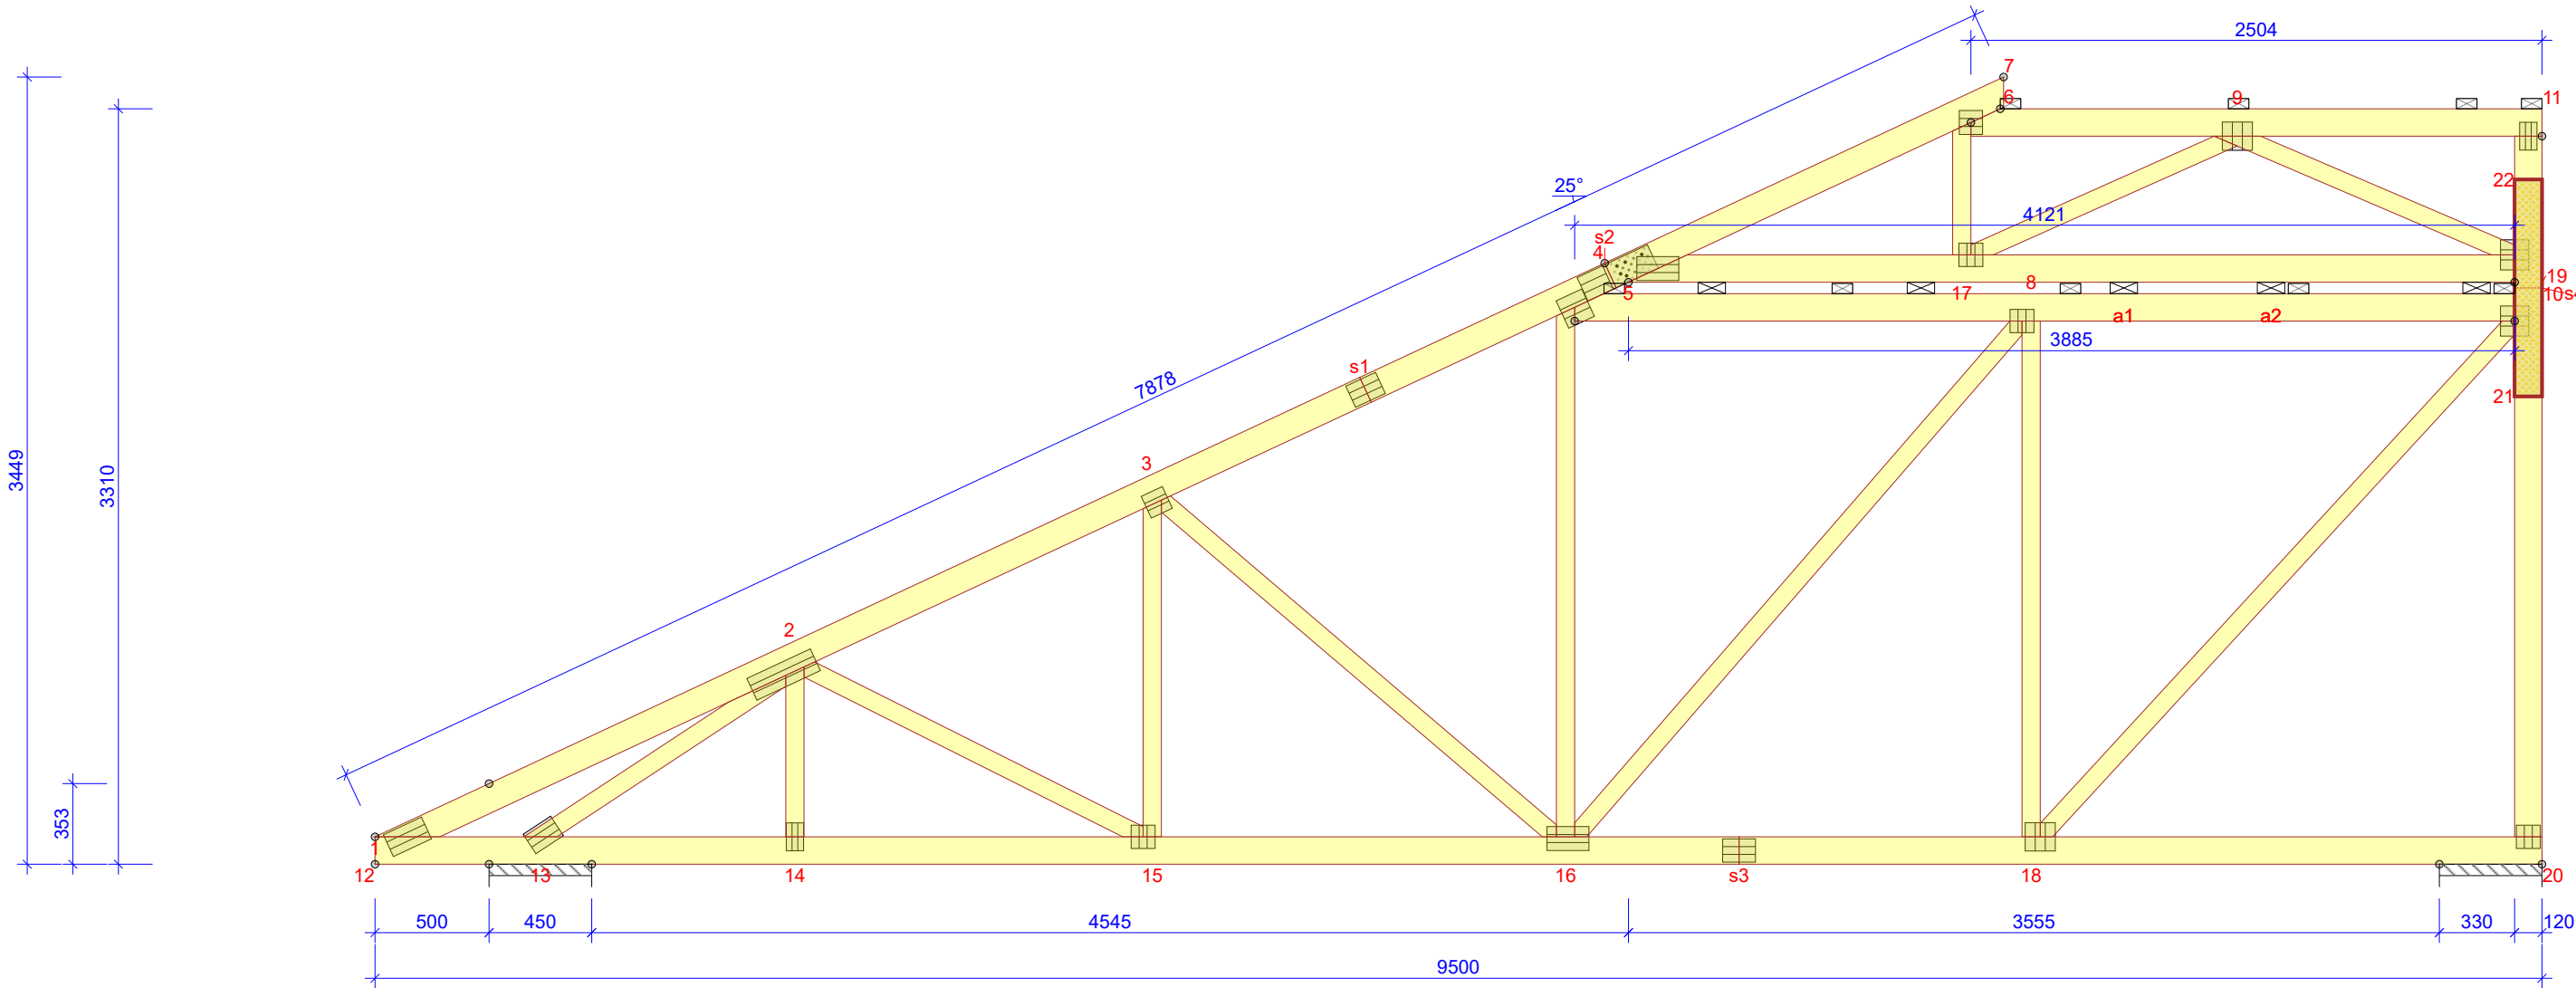

ŘEZIVO			
VAZNÍK- OD - DO	ŠÍŘKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-s2	120	C24	600
7-s2	120	C24	600
4-10	120	C24	1000
6-11	120	C24	1000
5-19	120	C24	3885
1-20	120	C24	3000
11-s4	120	C24	2304
20-s4	120	C24	2304
2-13	80	C24	Žádný
2-14	80	C24	Žádný
2-15	80	C24	Žádný
3-15	80	C24	Žádný
3-16	80	C24	Žádný
4-16	80	C24	Žádný
6-17	80	C24	Žádný
8-16	80	C24	Žádný
8-18	80	C24	Žádný
9-17	80	C24	Žádný
10-18	80	C24	Žádný
9-19	80	C24	Žádný
21-22	2x50x120	C24	Žádný

ZATÍŽENÍ (N/m²)			
SNĚHOVÁ OBLAST:			I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.I):	700 N/m²		
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250		
Přidána vlastní tíha			


OBECNÉ NASTAVENÍ			
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50		
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	159		
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000		
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			

OBECNÉ POKYNY	
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	


© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

			MĚŘÍTKO 1:30 ČÍSLO VÝKRESU		Strana 1/1 REG.
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R			
15.03.2018			Označení vazníku V12		

ZTUŽENÍ BUDE NAVRŽENO ODDĚLENĚ S OHLEDEM NA TABULKU ŘEZIVA A NA SYSTÉM STABILITY VAZNÍKU.
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
☒ ZNAČÍ ZTUŽENÍ

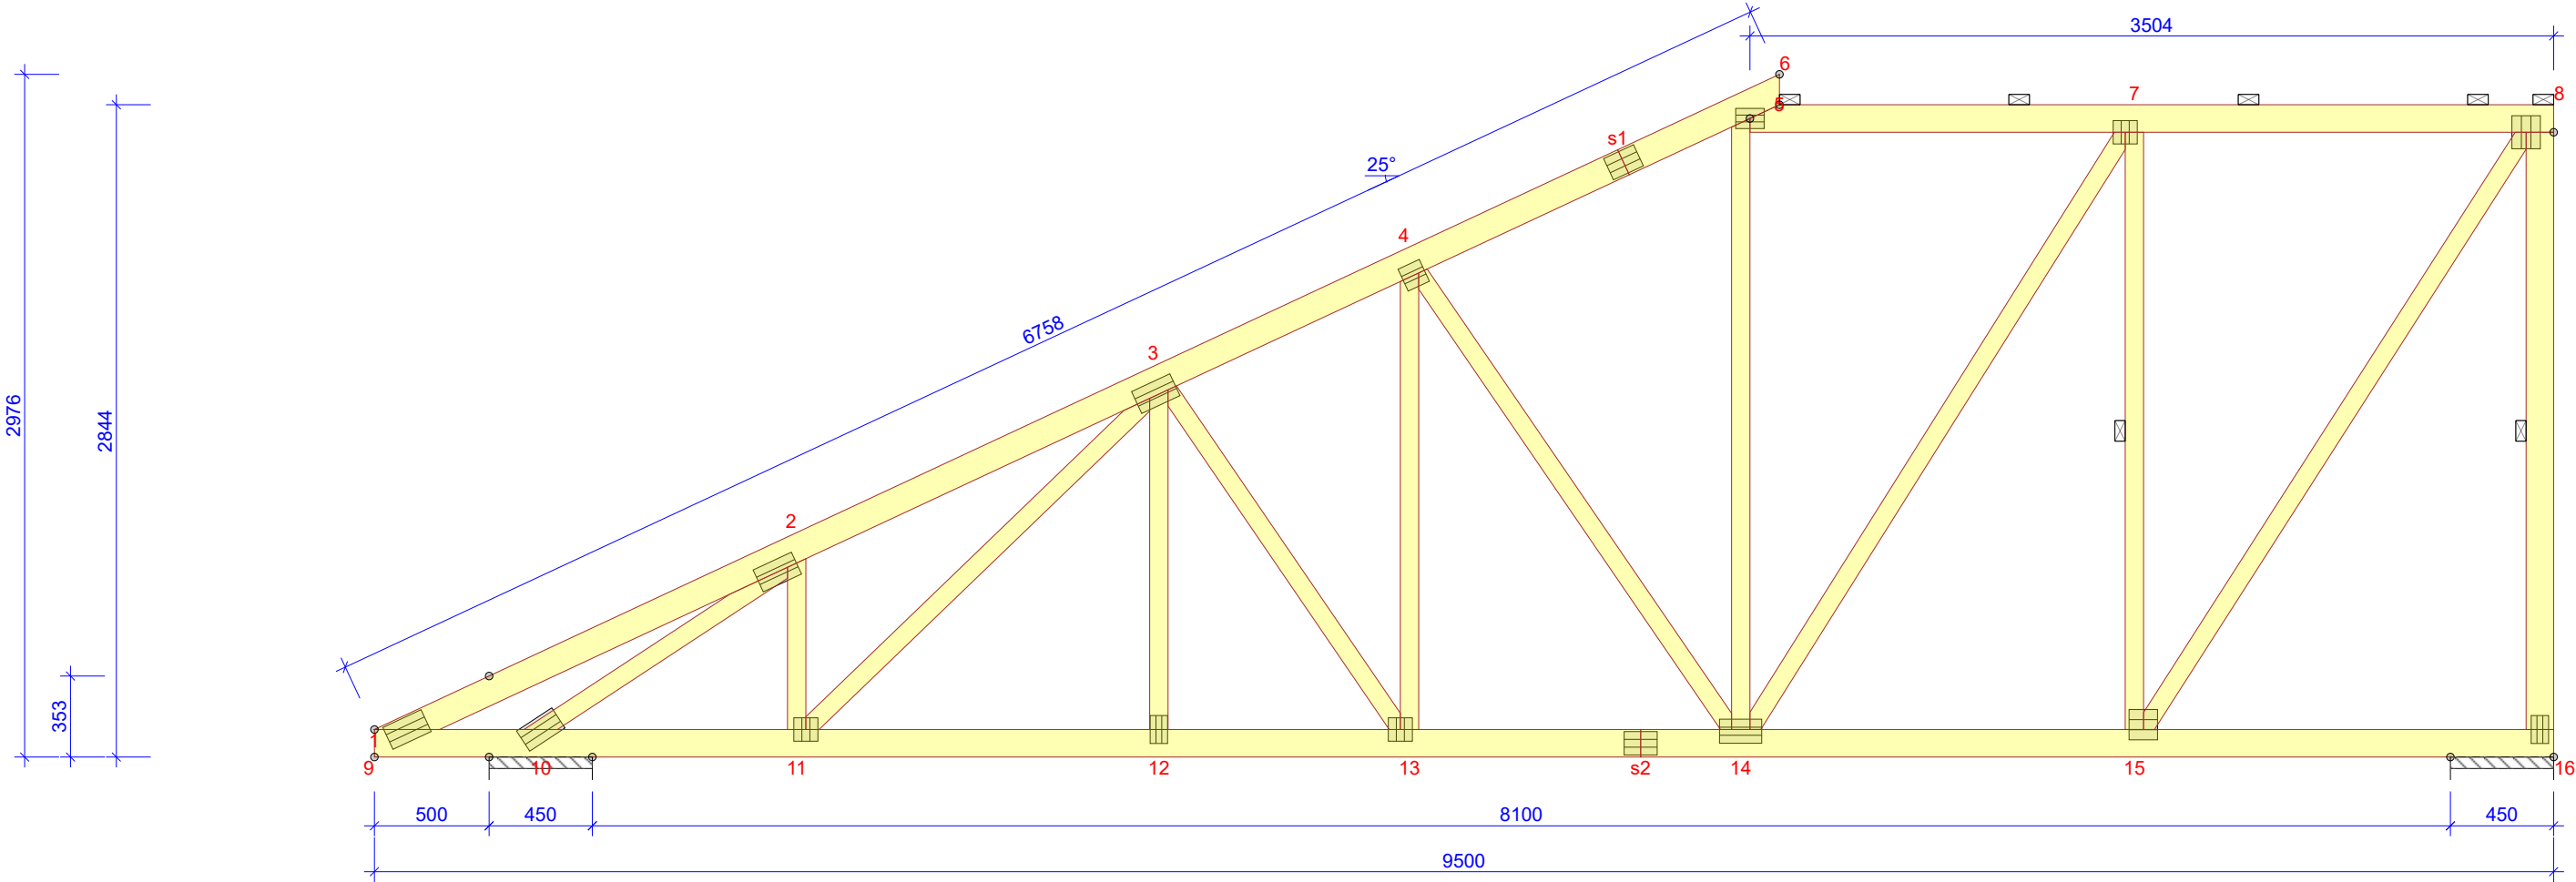

ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-6	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
5-8	120	C24	1000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l.):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKŮ (kg/vrstvu):	127		
1-16	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	925		
8-16	120	C24	2326	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
2-10	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
2-11	80	C24	Žádný	DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			
3-11	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha					
3-12	80	C24	Žádný						
3-13	80	C24	Žádný						
4-13	80	C24	Žádný						
4-14	80	C24	Žádný						
5-14	80	C24	Žádný						
7-14	80	C24	Žádný						
7-15	80	C24	1						
8-15	80	C24	Žádný						

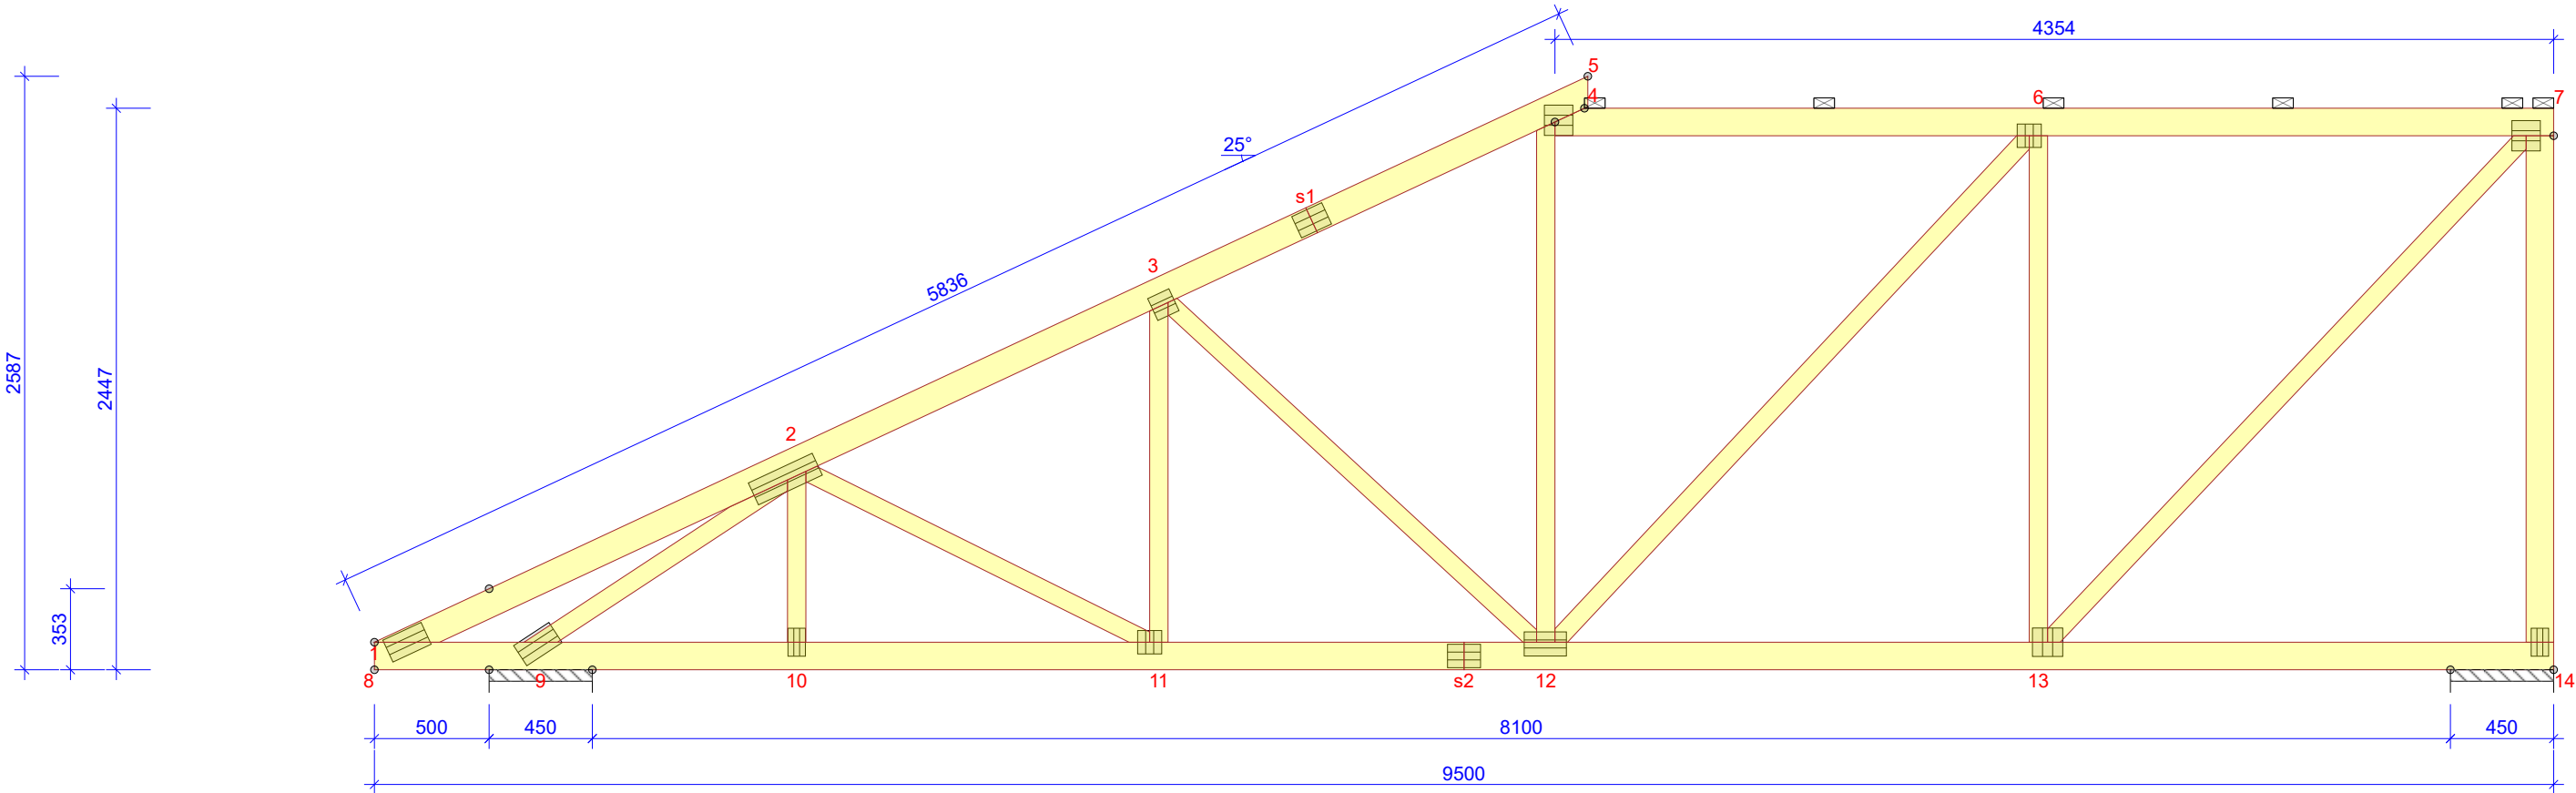

ŘEZIVO			
VAZNÍK- OD - DO	šířKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-5	120	C24	600
4-7	120	C24	1000
1-14	120	C24	3000
7-14	120	C24	2207
2-9	80	C24	Žádný
2-10	80	C24	Žádný
2-11	80	C24	Žádný
3-11	80	C24	Žádný
3-12	80	C24	Žádný
4-12	80	C24	Žádný
6-12	80	C24	Žádný
6-13	80	C24	Žádný
7-13	80	C24	Žádný

ZATÍŽENÍ (N/m²)	
SNĚHOVÁ OBLAST:	I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.I):	700 N/m²
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600
DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET	
Přidána vlastní tíha	


OBECNÉ NASTAVENÍ	
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
HMOTNOST VAZNÍKŮ (kg/vrstvu):	114
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	925
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	

OBECNÉ POKYNY
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

			
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R	MĚŘÍTKO 1:30 ČÍSLO VÝKRESU
15.03.2018		Označení vazníku V14	REG. Strana 1/1

ZTUŽENÍ BUDE NAVRŽENO ODDĚLENĚ S OHLEDEM NA TABULKU ŘEZIVA A NA SYSTÉM STABILITY VAZNÍKU.
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
☒ ZNAČÍ ZTUŽENÍ

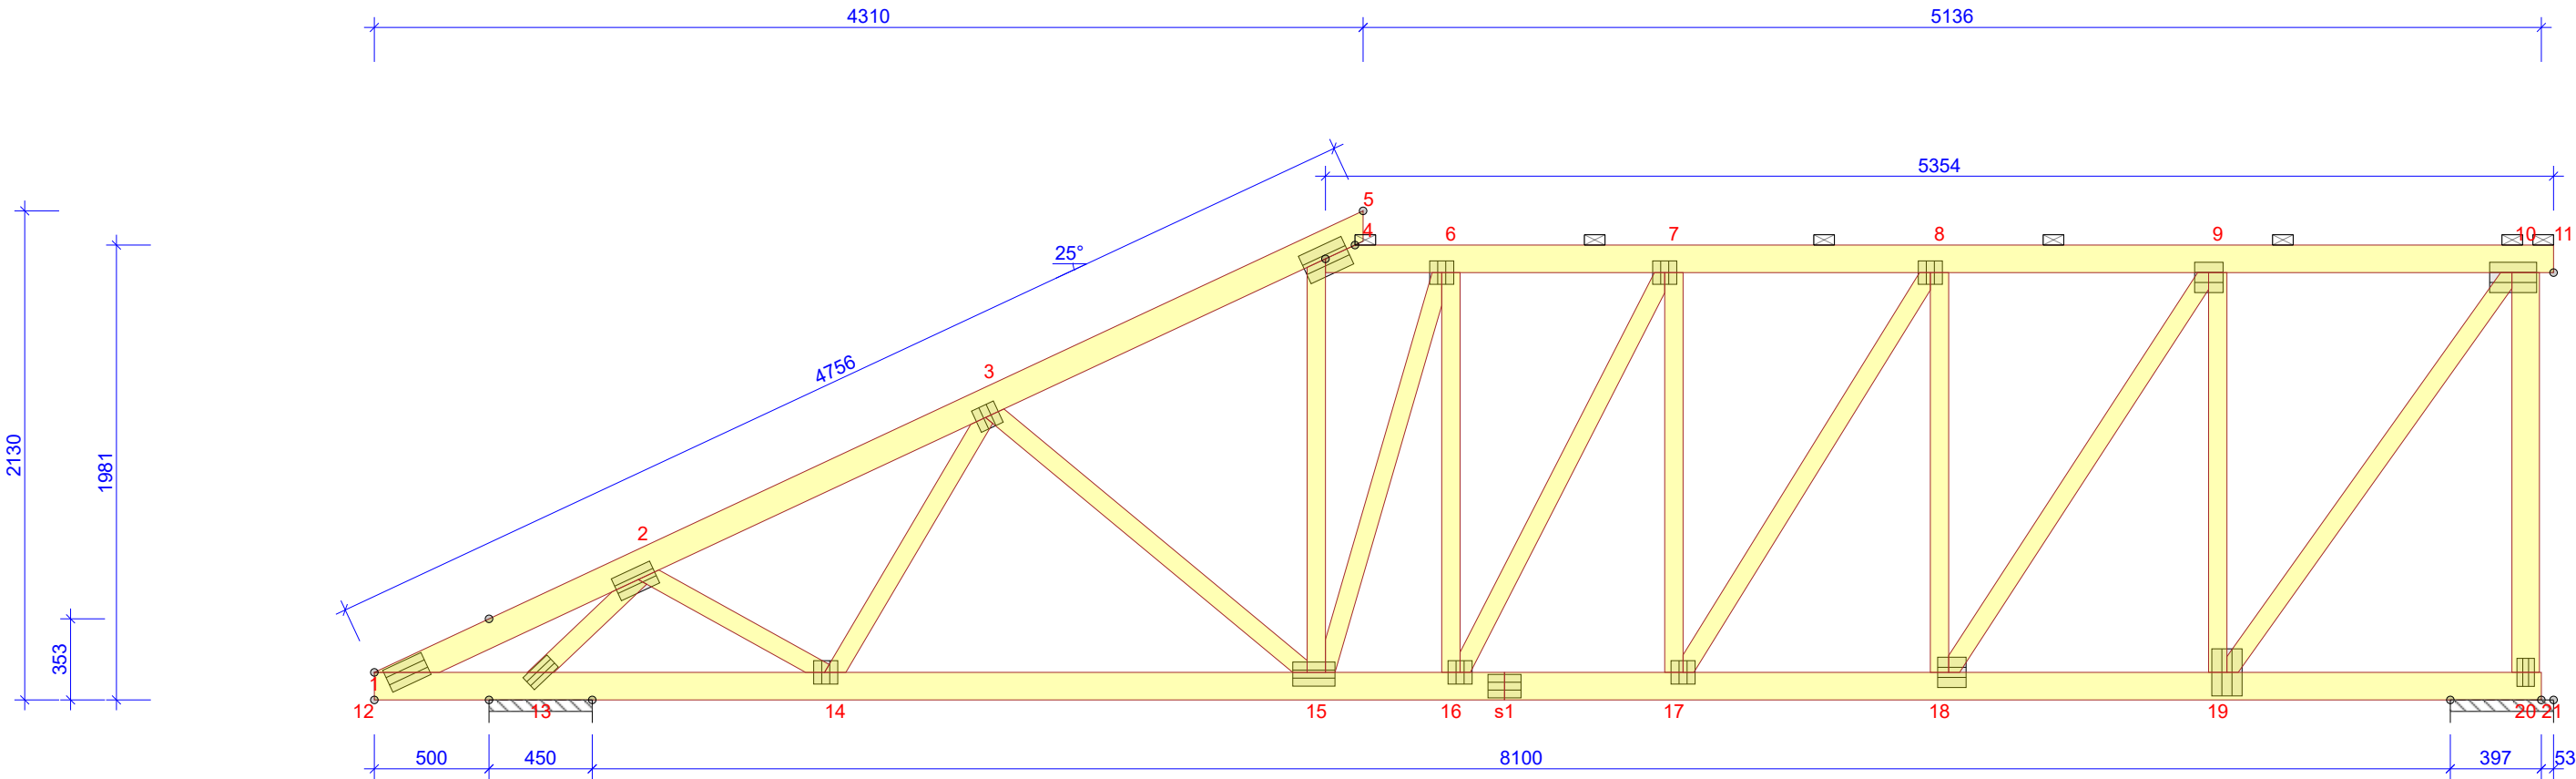

ŘEZIVO			
VAZNÍK- OD - DO	ŠÍŘKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-5	120	C24	600
4-11	120	C24	1000
1-21	120	C24	1500
2-13	80	C24	Žádný
2-14	80	C24	Žádný
3-14	80	C24	Žádný
3-15	80	C24	Žádný
4-15	80	C24	Žádný
6-15	80	C24	Žádný
6-16	80	C24	Žádný
7-16	80	C24	Žádný
7-17	80	C24	Žádný
8-17	80	C24	Žádný
8-18	80	C24	Žádný
9-18	80	C24	Žádný
9-19	80	C24	Žádný
10-19	80	C24	Žádný
10-20	120	C24	Žádný

ZATÍŽENÍ (N/m²)			
SNĚHOVÁ OBLAST:			I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.I):	700 N/m²		
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STROP:	0		
DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET			
Přidána vlastní tíha			

OBECNÉ NASTAVENÍ			
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50		
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	124		
MAX MANIPULAČNÍ HMOTNOST (kg):	248		
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000		
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			

OBECNÉ POKYNY	
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	



KRESLIL
Projektant

KONTR.

15.03.2018

ČÍSLO ZAKÁZKY
180017_R

MĚŘÍTKO 1:30

Strana 1/1


Označení vazníku
V15

ČÍSLO VÝKRESU

REG.

15.03.2018 - 8:41
6.1 SR1b (91153)

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

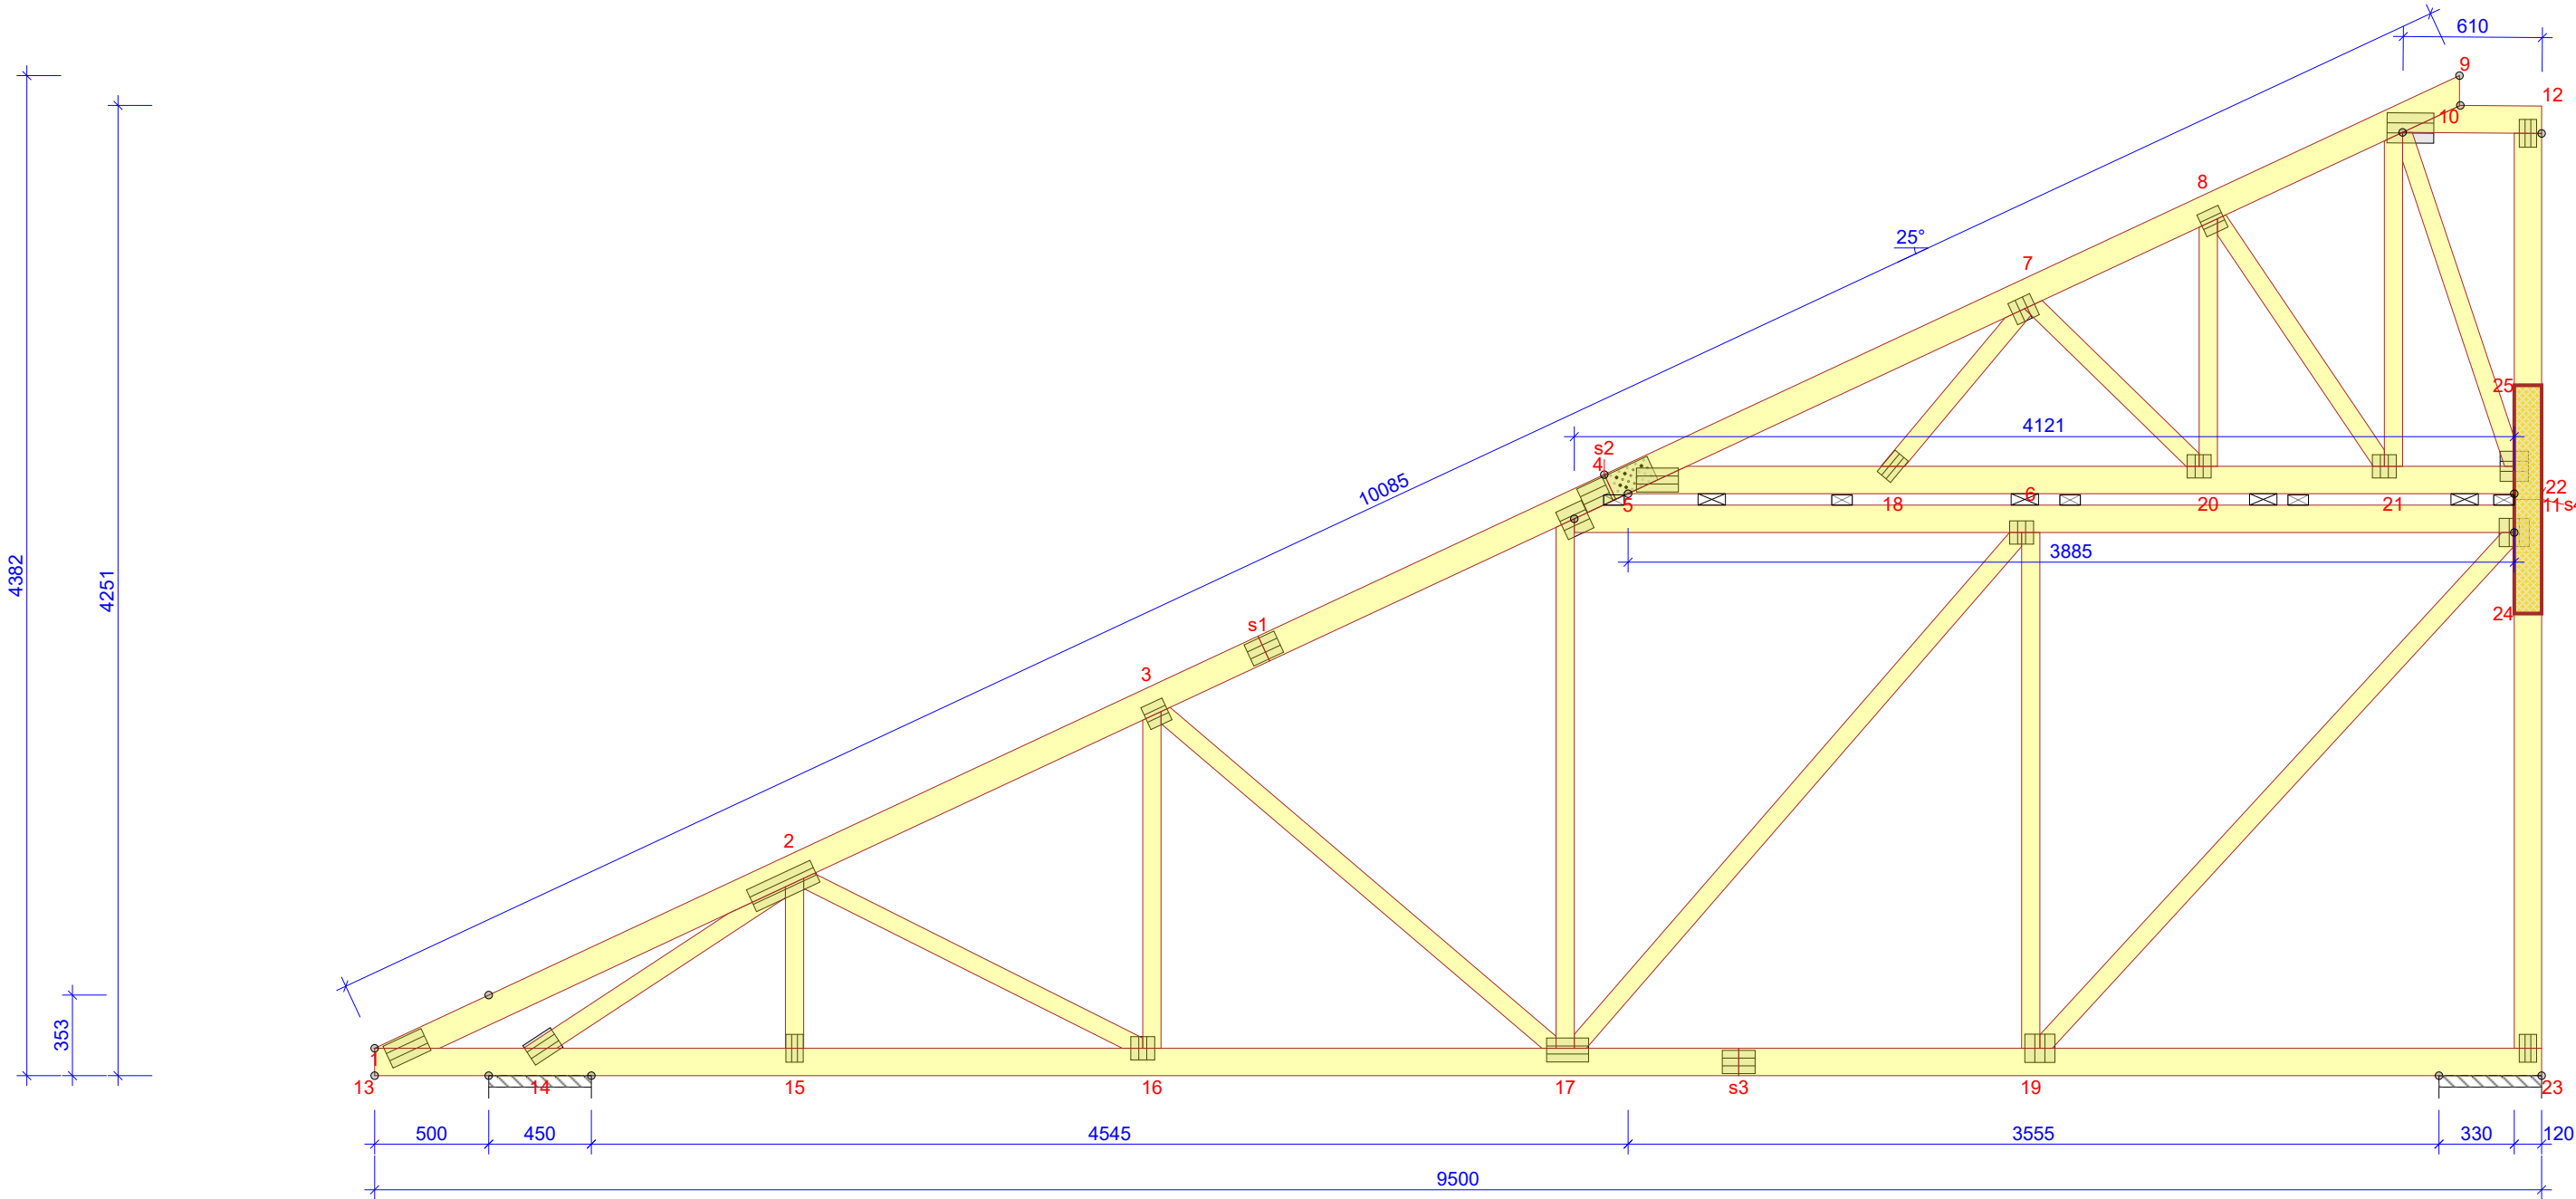

ŘEZIVO šířka 50 mm			
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-s2	120	C24	600
9-s2	120	C24	600
4-11	120	C24	1000
10-12	120	C24	1000
5-22	120	C24	3885
1-23	120	C24	3000
12-s4	120	C24	2390
23-s4	120	C24	2390
2-14	80	C24	Žádný
2-15	80	C24	Žádný
2-16	80	C24	Žádný
3-16	80	C24	Žádný
3-17	80	C24	Žádný
4-17	80	C24	Žádný
6-17	80	C24	Žádný
7-18	80	C24	Žádný
6-19	80	C24	Žádný
7-20	80	C24	Žádný
8-20	80	C24	Žádný
8-21	80	C24	Žádný
11-19	80	C24	Žádný
10-21	80	C24	Žádný
10-22	80	C24	Žádný
24-25	2x50x120	C24	Žádný


ZATÍŽENÍ (N/m²)			
SNĚHOVÁ OBLAST:		I	
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l.):	700 N/m²		
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250		
Přidána vlastní tíha			

OBECNÉ NASTAVENÍ			
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50		
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	172		
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000		
SOUČINITEĽ SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			


OBECNÉ POKYNY	
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

			
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R	MĚŘÍTKO 1:30 ČÍSLO VÝKRESU
15.03.2018		Označení vazníku V16	REG.
15.03.2018 - 8:42 6.1 SR1b (91153)		Strana 1/1	

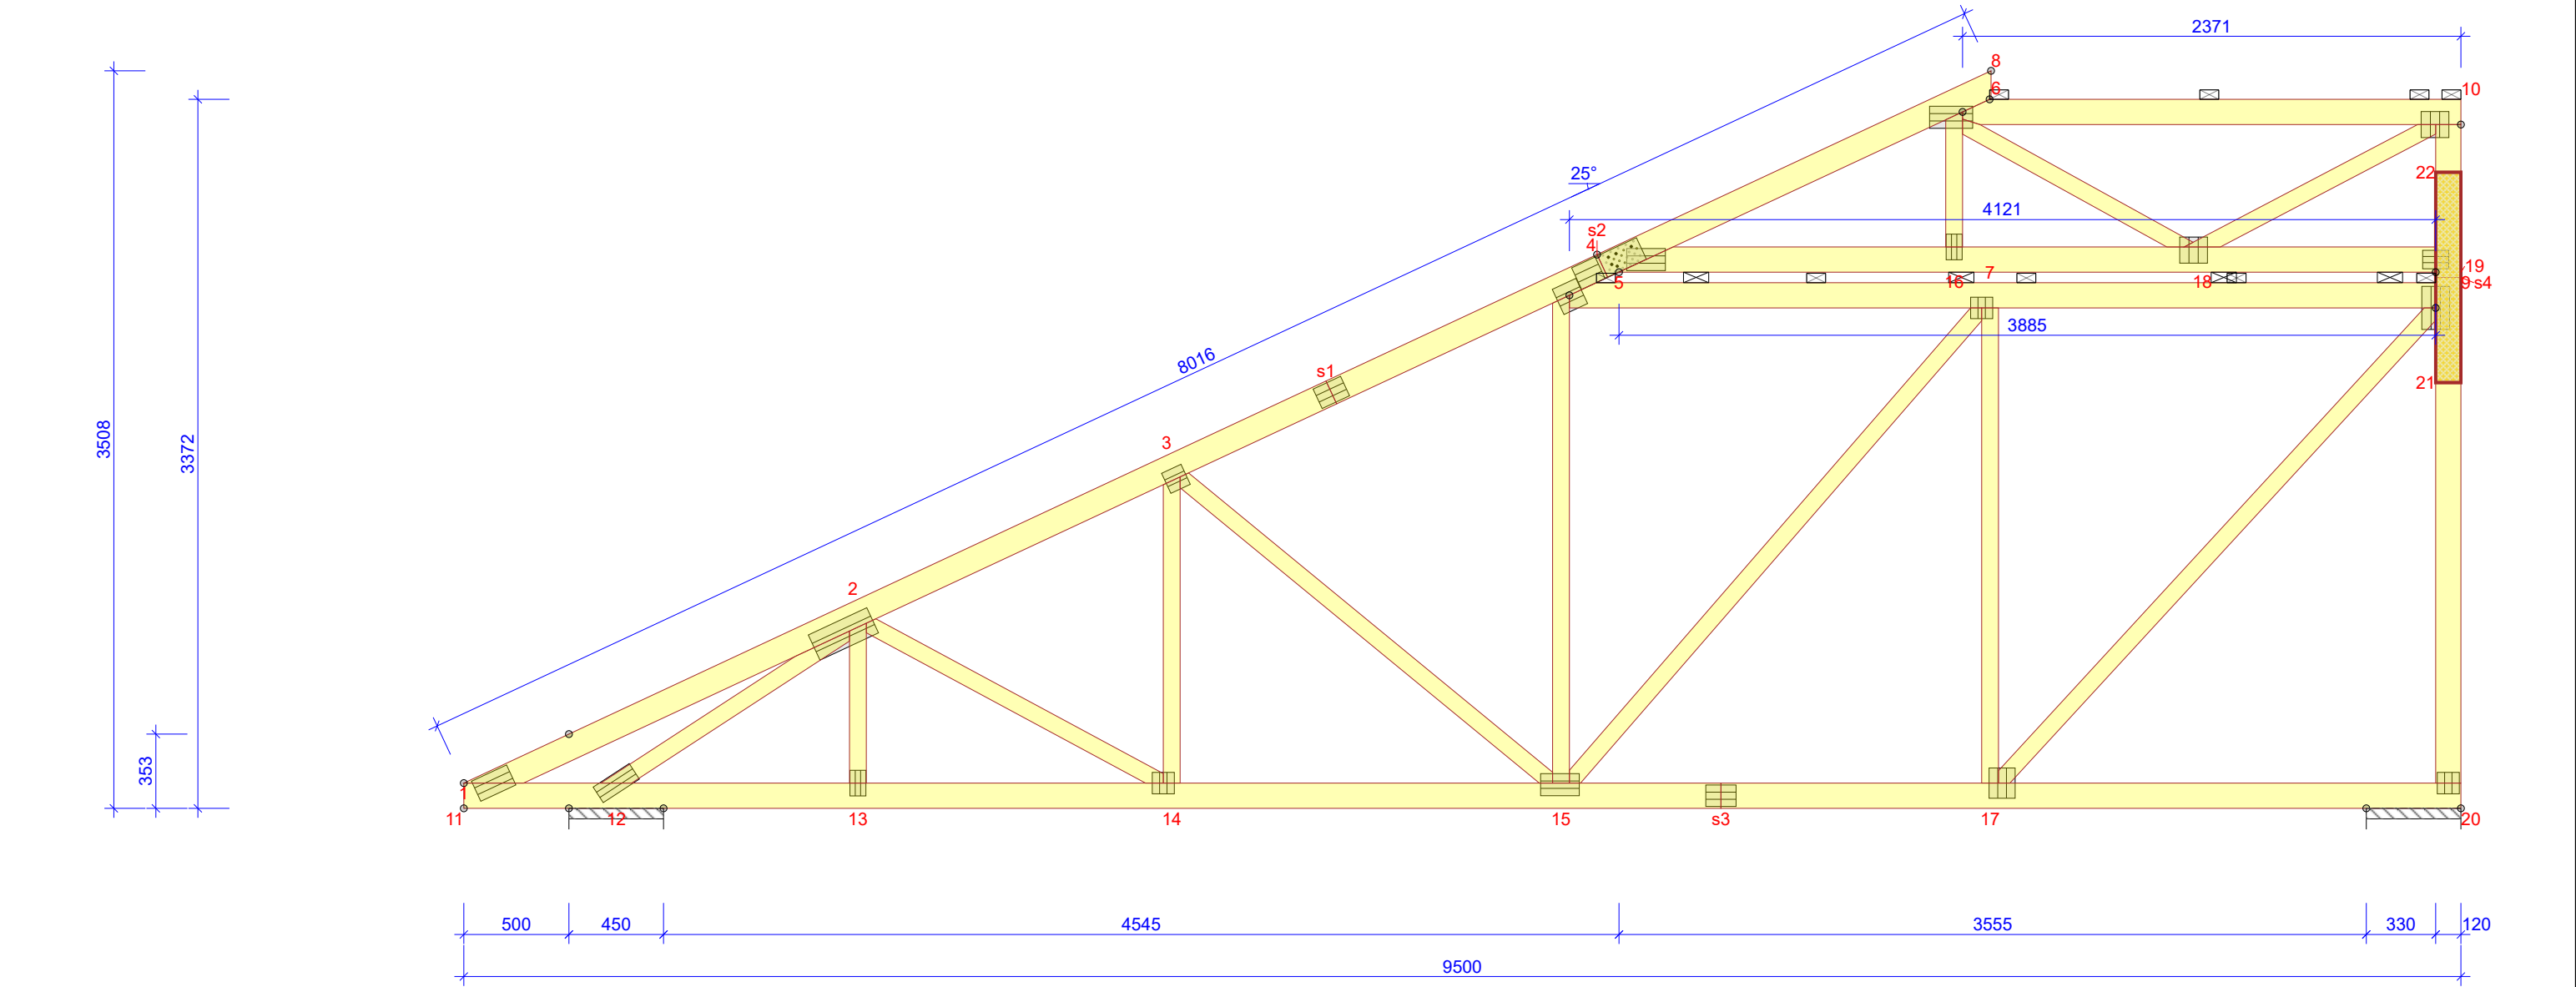


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TRÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-s2	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
8-s2	120	C24	600	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l.):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	160		
4-9	120	C24	1000	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000		
6-10	120	C24	1000	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
5-19	120	C24	3786	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SERVISNÍ TRÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
1-20	120	C24	3000	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			
10-s4	120	C24	2096						
20-s4	120	C24	2096						
2-12	80	C24	Žádný						
2-13	80	C24	Žádný						
2-14	80	C24	Žádný						
3-14	80	C24	Žádný						
3-15	80	C24	Žádný						
4-15	80	C24	Žádný						
6-16	80	C24	Žádný						
7-15	80	C24	Žádný						
6-18	80	C24	Žádný						
7-17	80	C24	Žádný						
9-17	80	C24	Žádný						
10-18	80	C24	Žádný						
21-22	2x50x120	C24	Žádný						

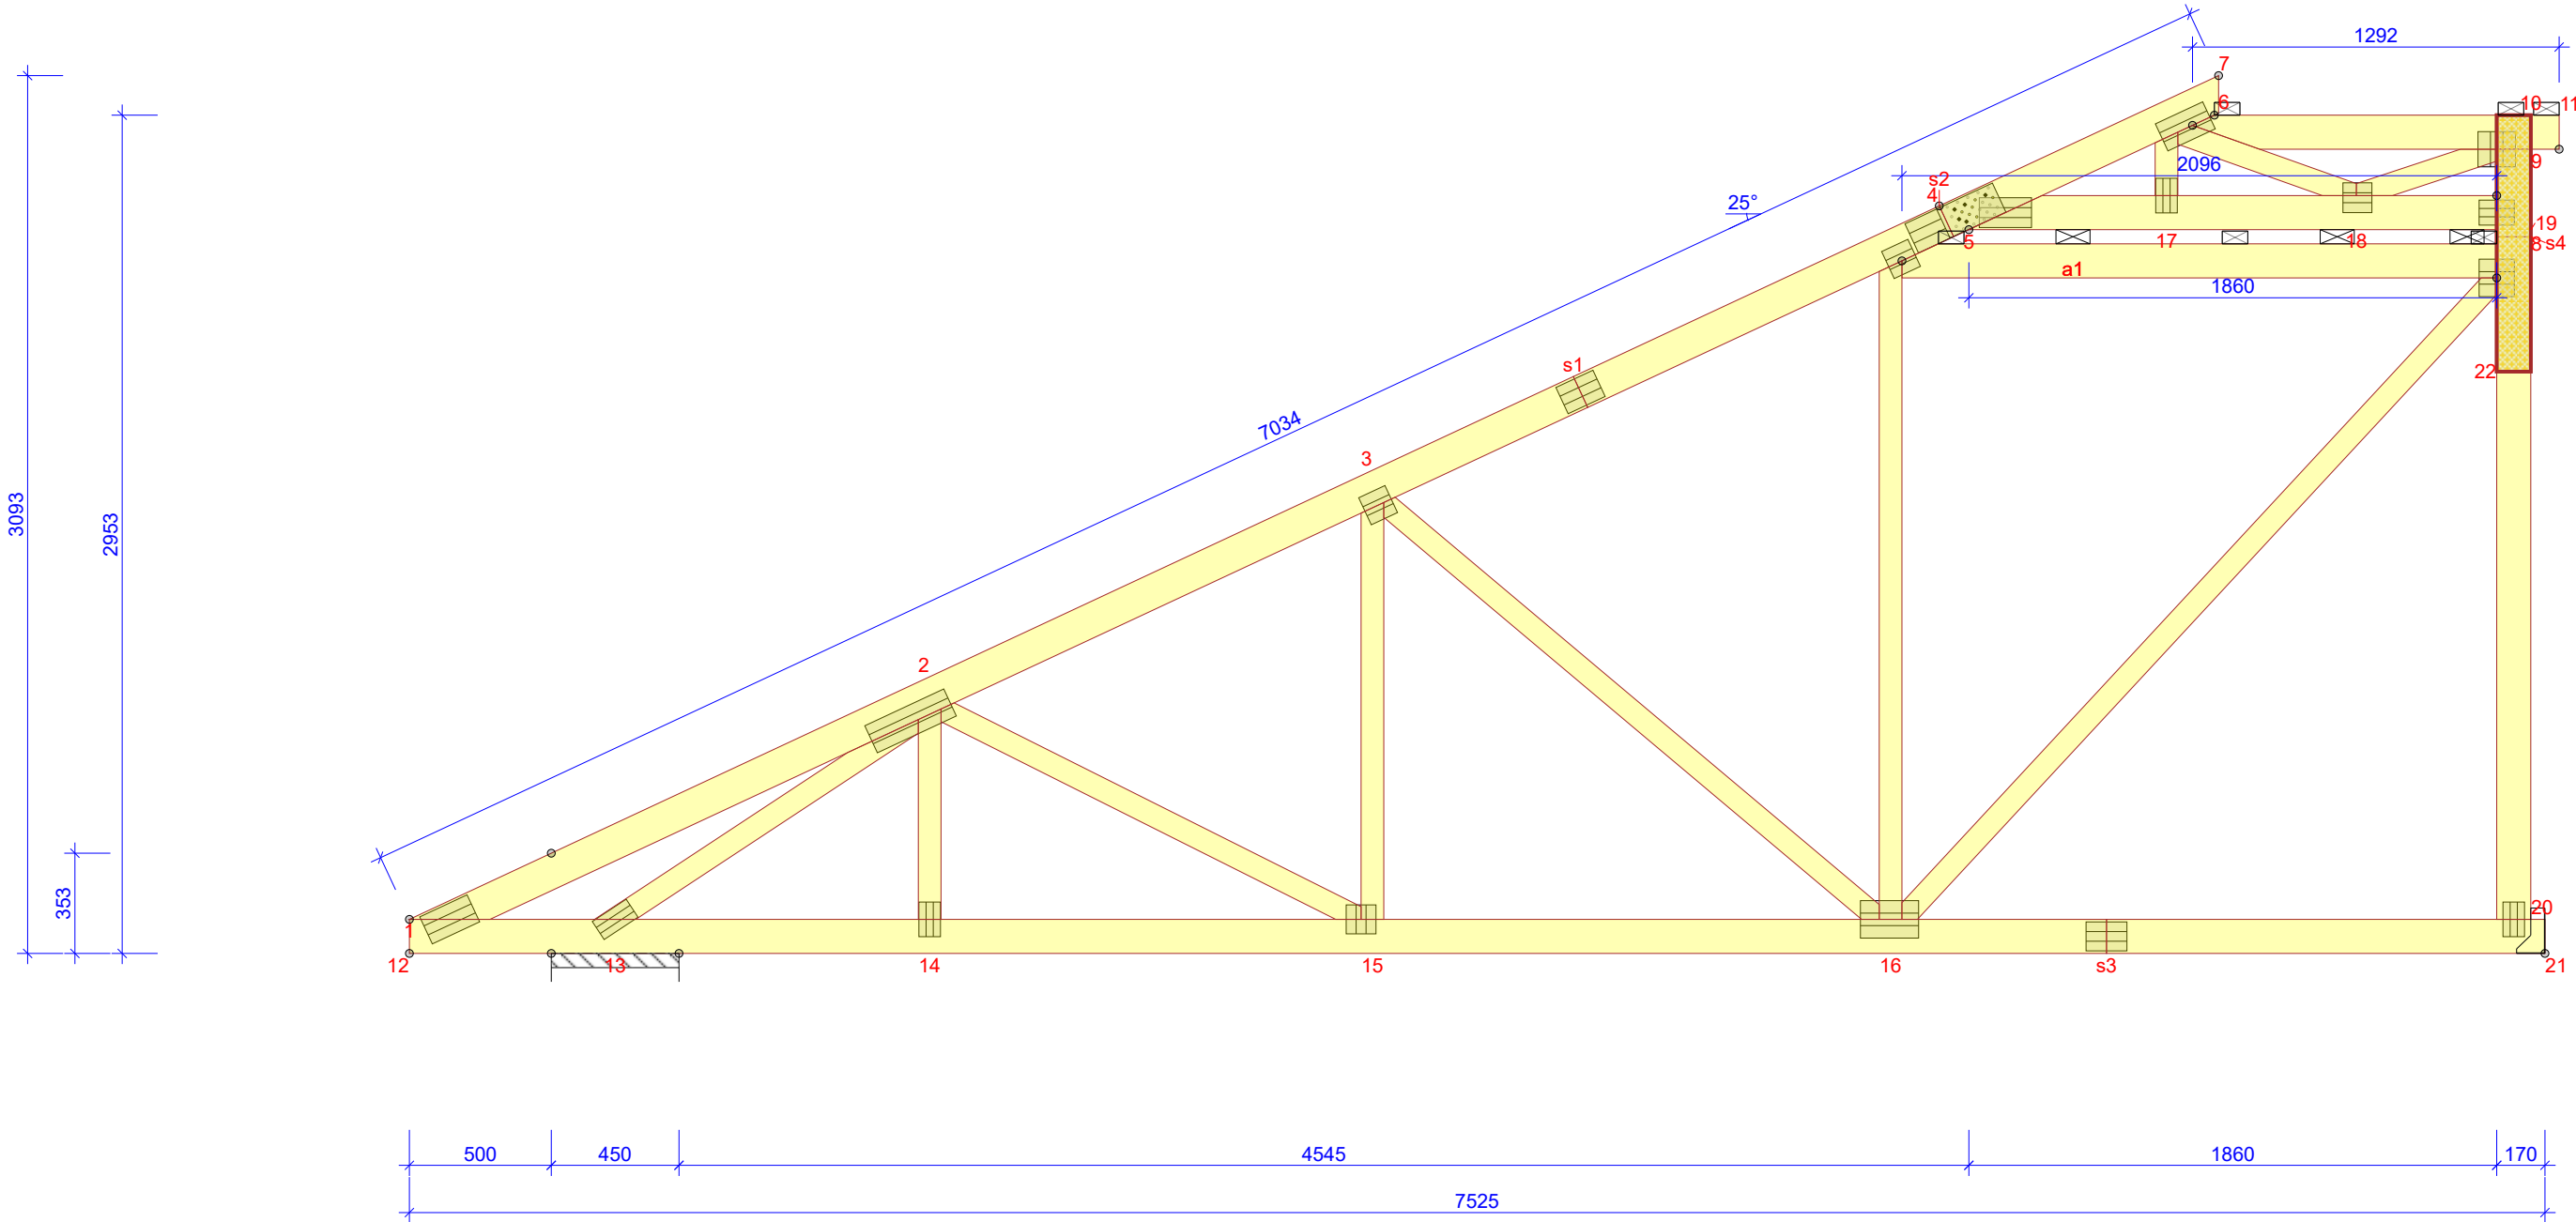

ŘEZIVO				ŠÍŘKA 50 mm			
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ	
1-s2	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:		ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	
7-s2	120	C24	600	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l.):		HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	
4-8	120	C24	1000	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):		ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	
6-11	120	C24	1000	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:		SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	
5-19	120	C24	1860	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:		SERVISNÍ TŘÍDA:	
1-21	120	C24	3000	DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	
9-s4	120	C24	2694	Přidána vlastní tíha			
20-s4	120	C24	2694				
2-13	80	C24	Žádný				
2-14	80	C24	Žádný				
2-15	80	C24	Žádný				
3-15	80	C24	Žádný				
3-16	80	C24	Žádný				
4-16	80	C24	Žádný				
6-17	80	C24	Žádný				
8-16	80	C24	Žádný				
6-18	80	C24	Žádný				
9-18	80	C24	Žádný				
10-22	2x50x120	C24	Žádný				

OBECNÉ POKYNY			
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ			
NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR",			
MiTek - LICENCE: 9030			
Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA			
PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET			

ZTUŽENÍ BUDE NAVRŽENO ODDĚLENĚ S OHLEDEM NA TABULKU ŘEZIVA A NA SYSTÉM STABILITY VAZNÍKU.
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
☒ ZNAČÍ ZTUŽENÍ

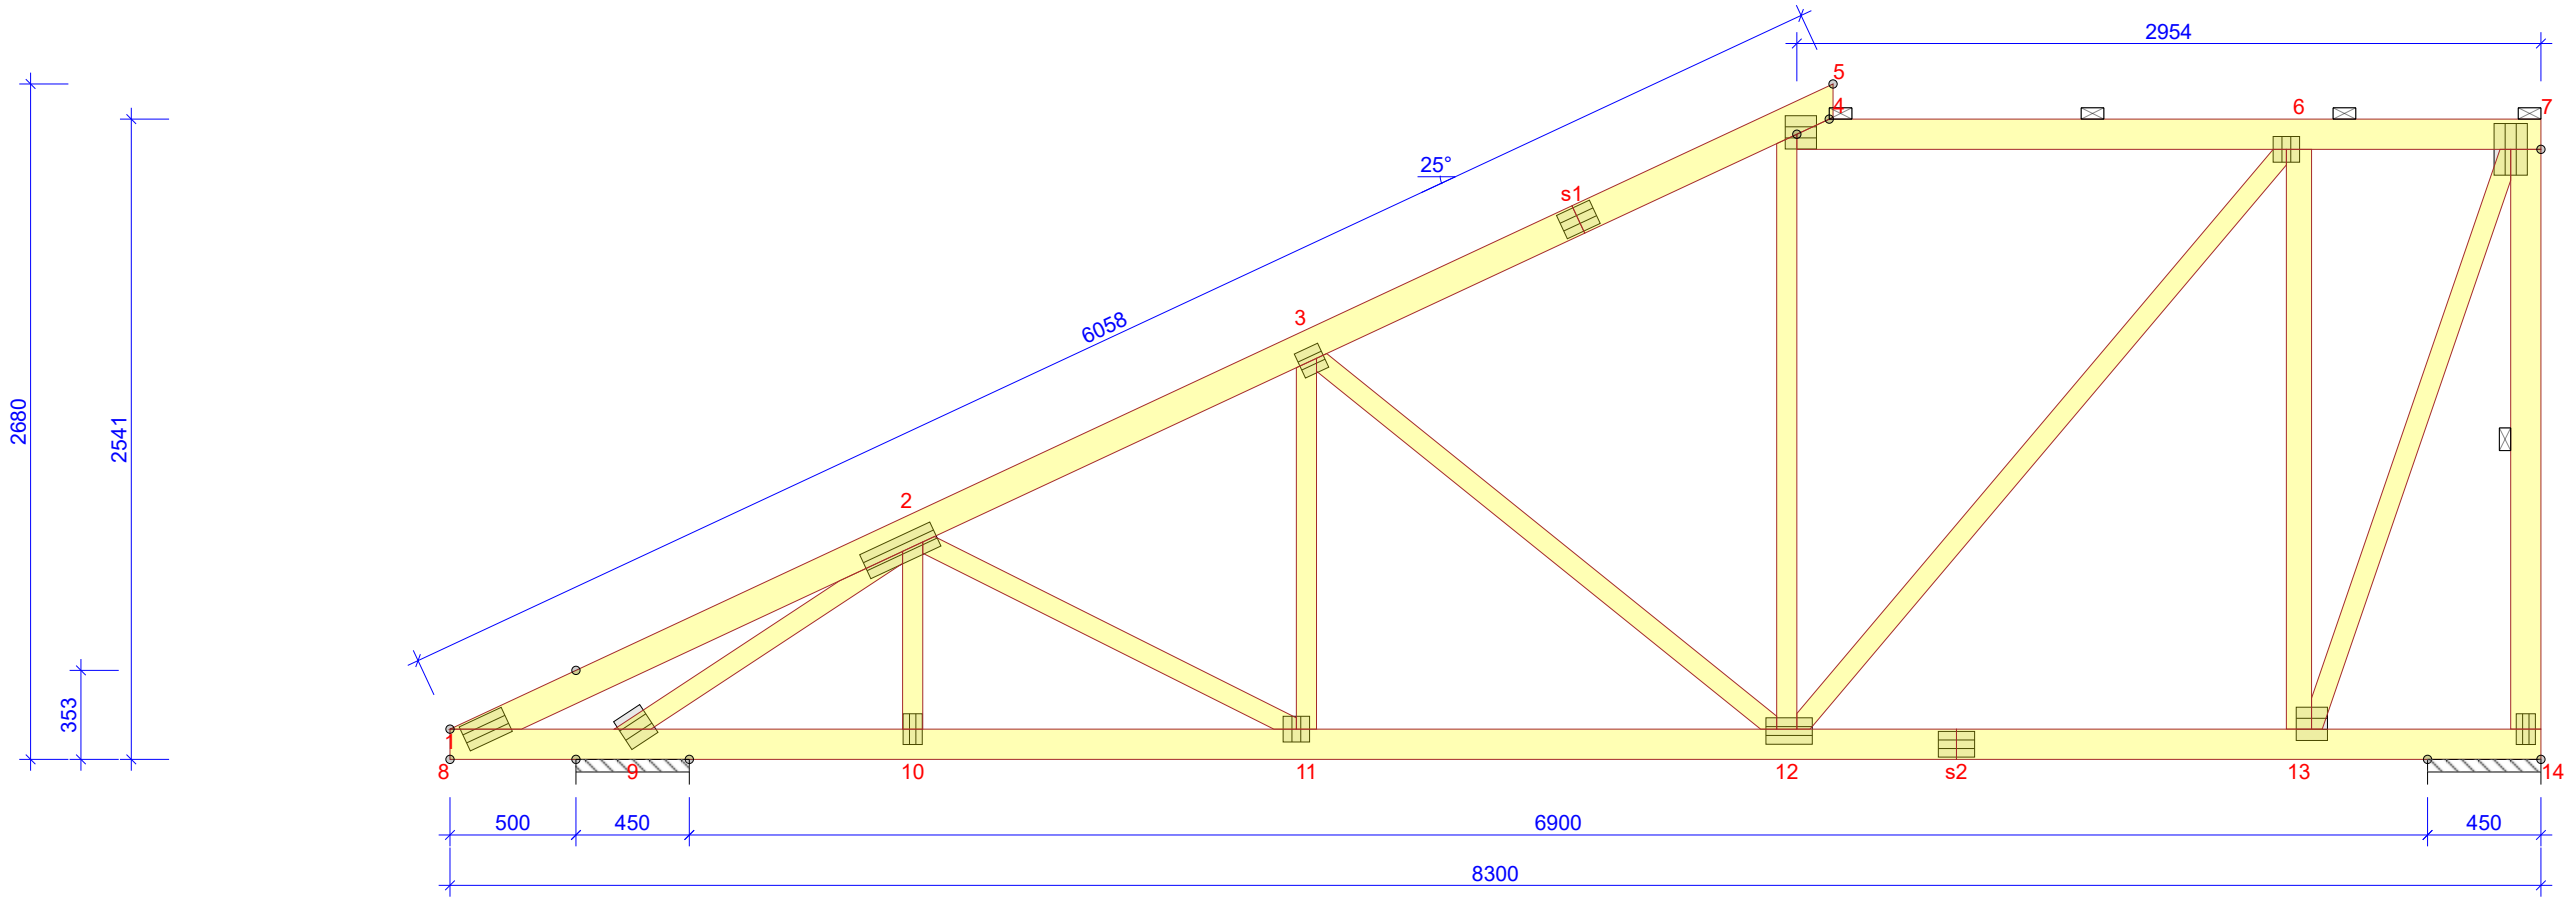

ŘEZIVO			
VAZNÍK- OD - DO	šířKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-5	120	C24	600
4-7	120	C24	1000
1-14	120	C24	3000
7-14	120	C24	2199
2-9	80	C24	Žádný
2-10	80	C24	Žádný
2-11	80	C24	Žádný
3-11	80	C24	Žádný
3-12	80	C24	Žádný
4-12	80	C24	Žádný
6-12	80	C24	Žádný
6-13	100	C24	Žádný
7-13	80	C24	Žádný

ZATÍŽENÍ (N/m²)			
SNĚHOVÁ OBLAST:			I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.I):	700 N/m²		
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STROP:	0		
DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET			
Přidána vlastní tíha			


OBECNÉ NASTAVENÍ			
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50		
HMOTNOST VAZNÍKŮ (kg/vrstvu):	107		
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	925		
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			

OBECNÉ POKYNY	
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

			
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R	
15.03.2018		Označení vazníku V19	MĚŘÍTKO 1:30 ČÍSLO VÝKRESU
			Strana 1/1 REG.

ZTUŽENÍ BUDE NAVRŽENO ODDĚLENĚ S OHLEDEM NA TABULKU ŘEZIVA A NA SYSTÉM STABILITY VAZNÍKU.
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
☒ ZNAČÍ ZTUŽENÍ

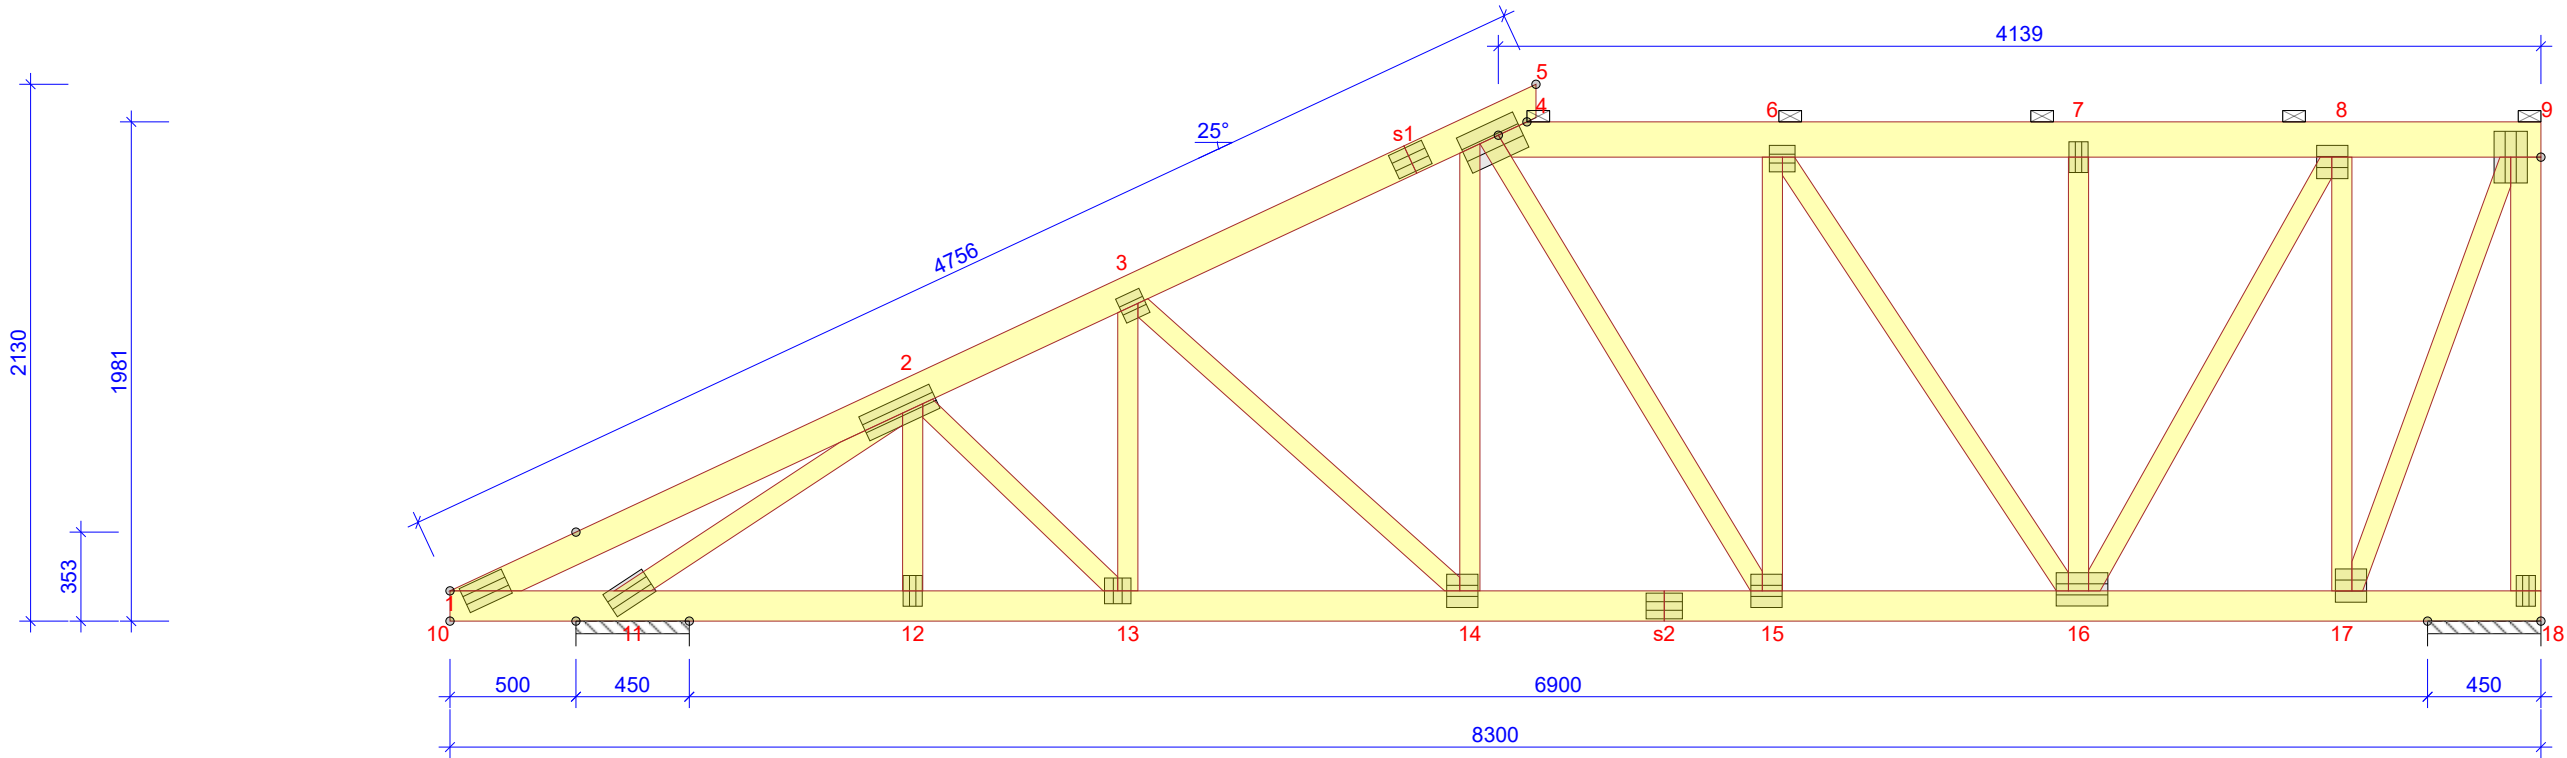

ŘEZIVO		šířKA 50 mm		2 POČET VRSTEV	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks		
1-5	120	C24	600		
4-9	140	C24	1000		
1-18	120	C24	1500		
9-18	120	C24	1721		
2-11	80	C24	Žádný		
2-12	80	C24	Žádný		
2-13	80	C24	Žádný		
3-13	80	C24	Žádný		
3-14	80	C24	Žádný		
4-14	80	C24	Žádný		
4-15	80	C24	Žádný		
6-15	80	C24	Žádný		
6-16	80	C24	Žádný		
7-16	80	C24	Žádný		
8-16	80	C24	Žádný		
8-17	80	C24	Žádný		
9-17	80	C24	Žádný		


ZATÍŽENÍ (N/m²)			
SNĚHOVÁ OBLAST:			I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.I):	700 N/m²		
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STROP:	0		
DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET			
Přidána vlastní tíha			

OBECNÉ NASTAVENÍ			
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50		
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	114		
MAX MANIPULAČNÍ HMOTNOST (kg):	227		
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000		
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			

OBECNÉ POKYNY	
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

			
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R	
15.03.2018		Označení vazníku V20	MĚŘÍTKO 1:30 ČÍSLO VÝKRESU REG.
15.03.2018 - 8:41 6.1 SR1b (91153)		Strana 1/1	

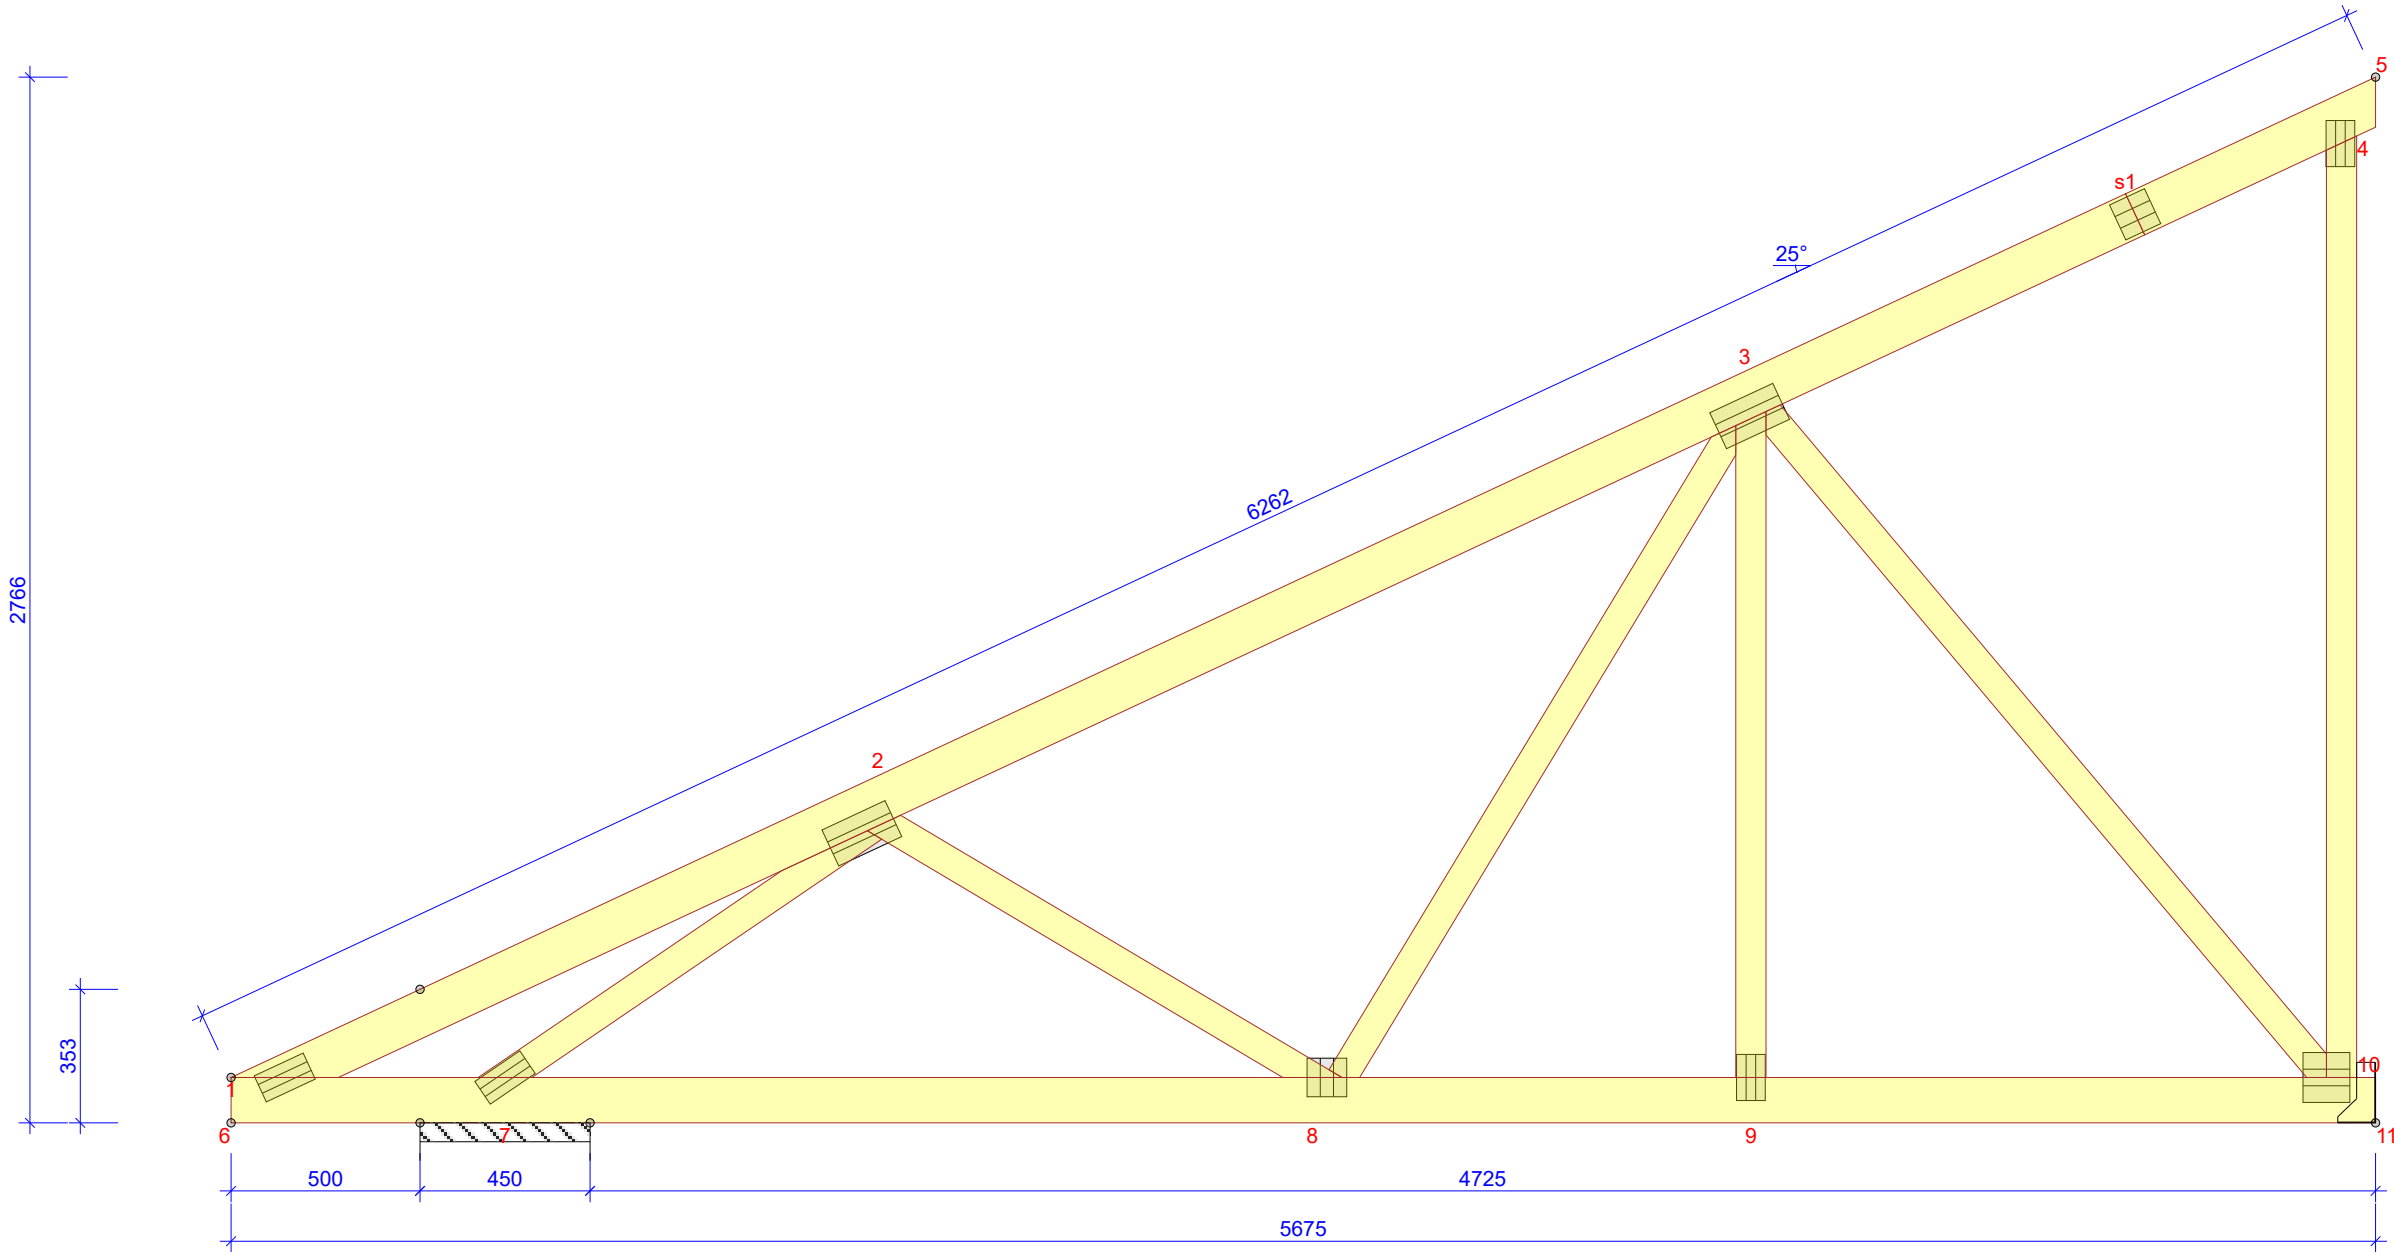

ŘEZIVO				ŠÍŘKA 50 mm			
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ	
1-5	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
1-11	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	65
4-10	80	C24	2491	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1
2-8	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
3-8	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	
3-9	80	C24	Žádný				
3-10	80	C24	Žádný				

KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ
NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR",
MiTek - LICENCE: 9030
Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA
PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.



KRESLIL
Projektant

KONTR.

ČÍSLO ZAKÁZKY
180017_R


MĚŘÍTKO 1:20


Strana 1/1

Označení vazníku
V21

ČÍSLO VÝKRESU

REG.

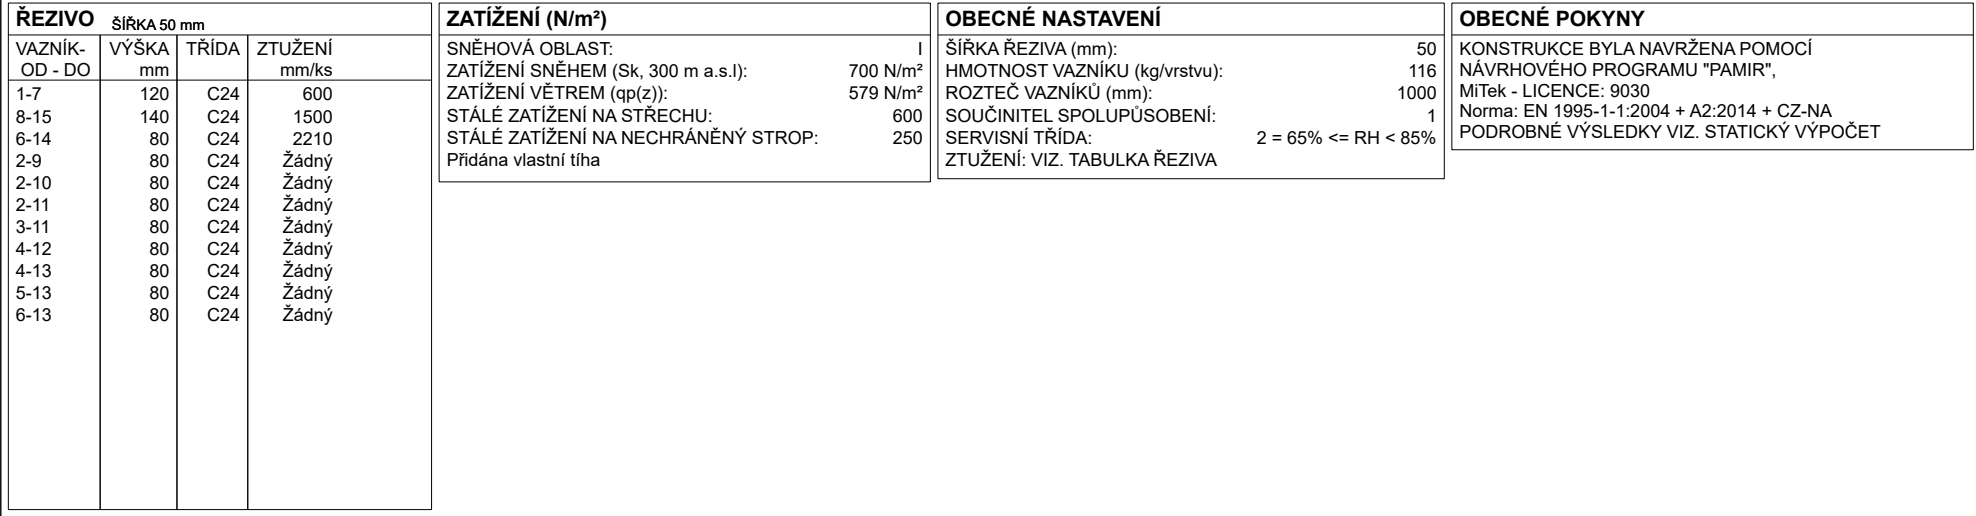

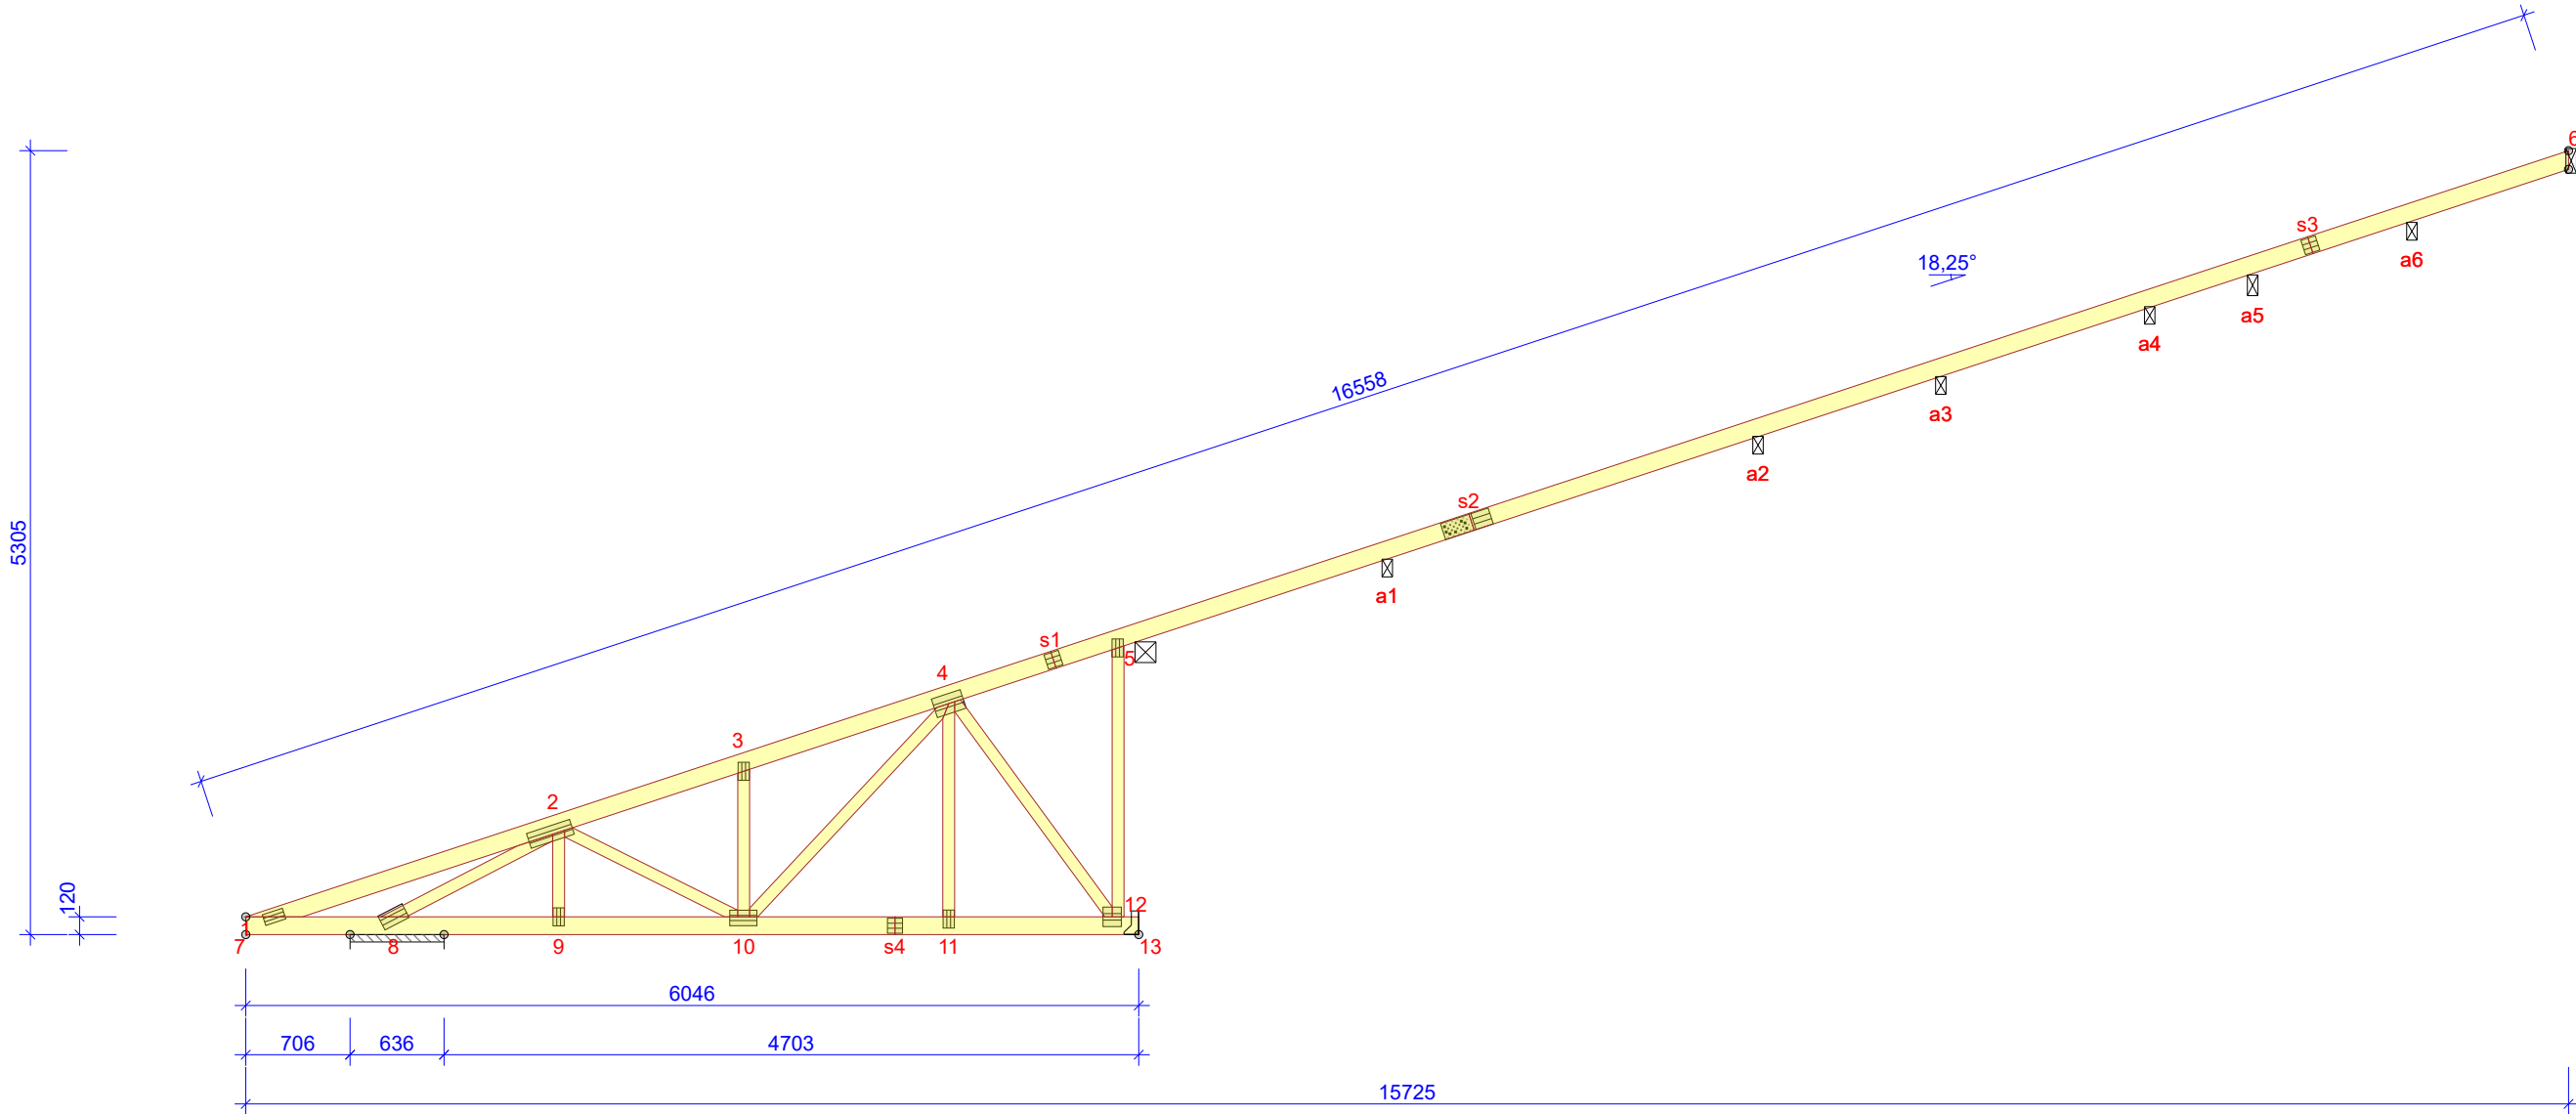

ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-6	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
7-13	120	C24	2000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	102		
5-12	80	C24	1834	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000		
2-8	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
2-9	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
2-10	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			
3-10	80	C24	Žádný						
4-10	80	C24	Žádný						
4-11	80	C24	Žádný						
4-12	80	C24	Žádný						



KRESLIL
Projektant

KONTR.

ČÍSLO ZAKÁZKY
180017_R

MĚŘÍTKO 1:50

Strana 1/1


Označení vazníku
PN2

ČÍSLO VÝKRESU

REG.

15.03.2018 - 8:41
6.1 SR1b (91153)

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

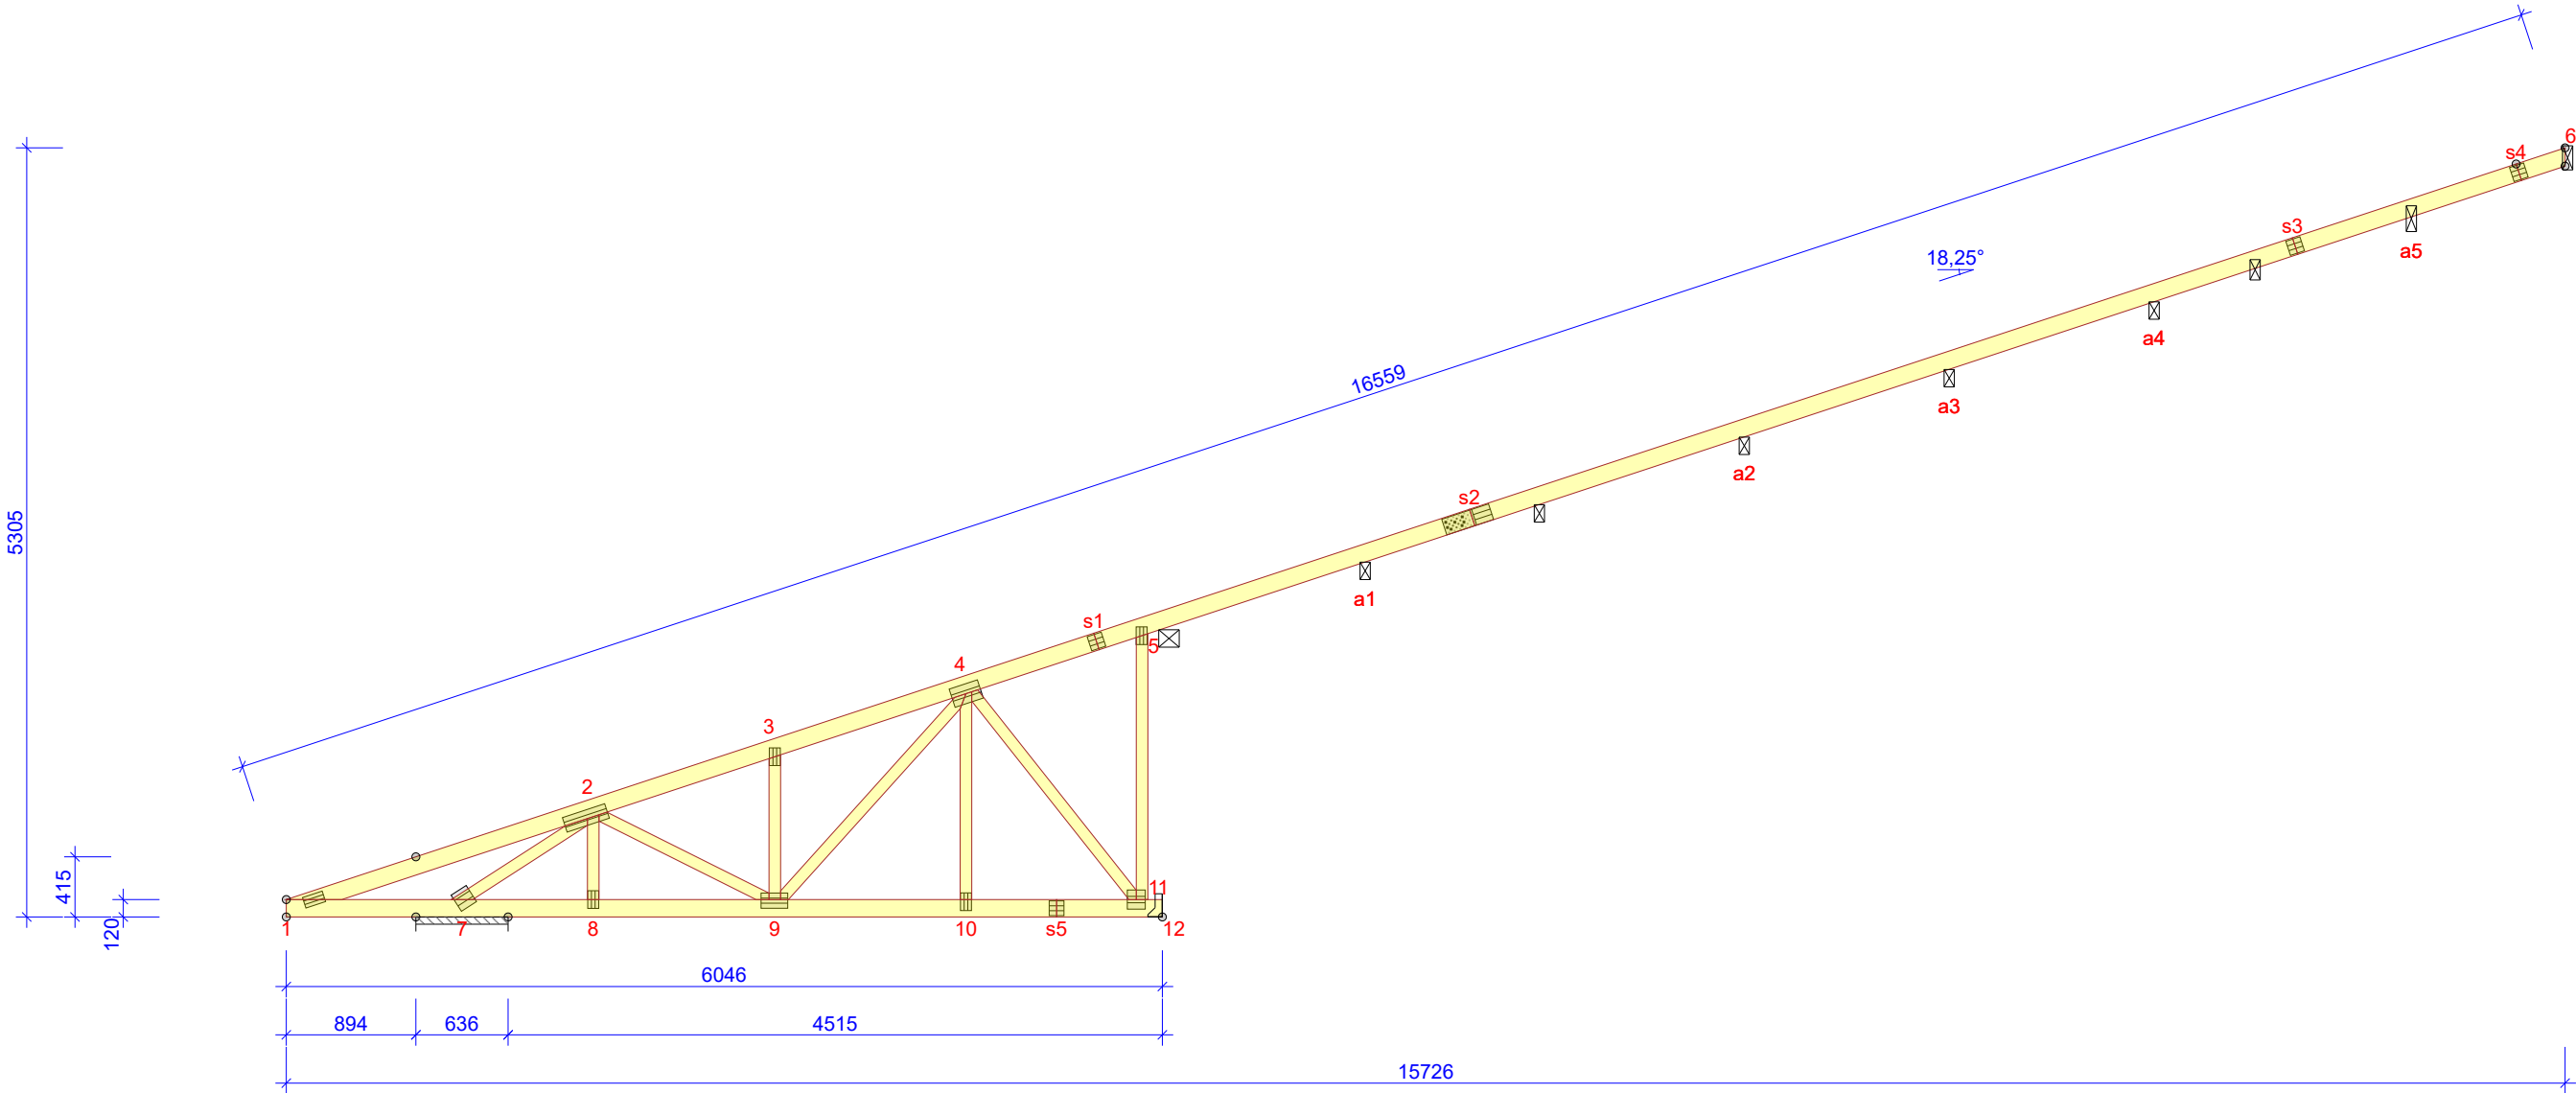

ŘEZIVO			
VAZNÍK- OD - DO	šířKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-s4	120	C24	600
6-s4	120	C24	600
1-12	120	C24	2000
5-11	80	C24	1834
2-7	80	C24	Žádný
2-8	80	C24	Žádný
2-9	80	C24	Žádný
3-9	80	C24	Žádný
4-9	80	C24	Žádný
4-10	80	C24	Žádný
4-11	80	C24	Žádný

ZATÍŽENÍ (N/m²)	
SNĚHOVÁ OBLAST:	I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.I):	700 N/m²
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250
Přidána vlastní tíha	

OBECNÉ NASTAVENÍ	
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	102
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	

OBECNÉ POKYNY
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET



KRESLIL
Projektant

KONTR.

ČÍSLO ZAKÁZKY
180017_R


Označení vazníku
PN3

ČÍSLO VÝKRESU


MĚŘÍTKO 1:50

Strana 1/1

REG.

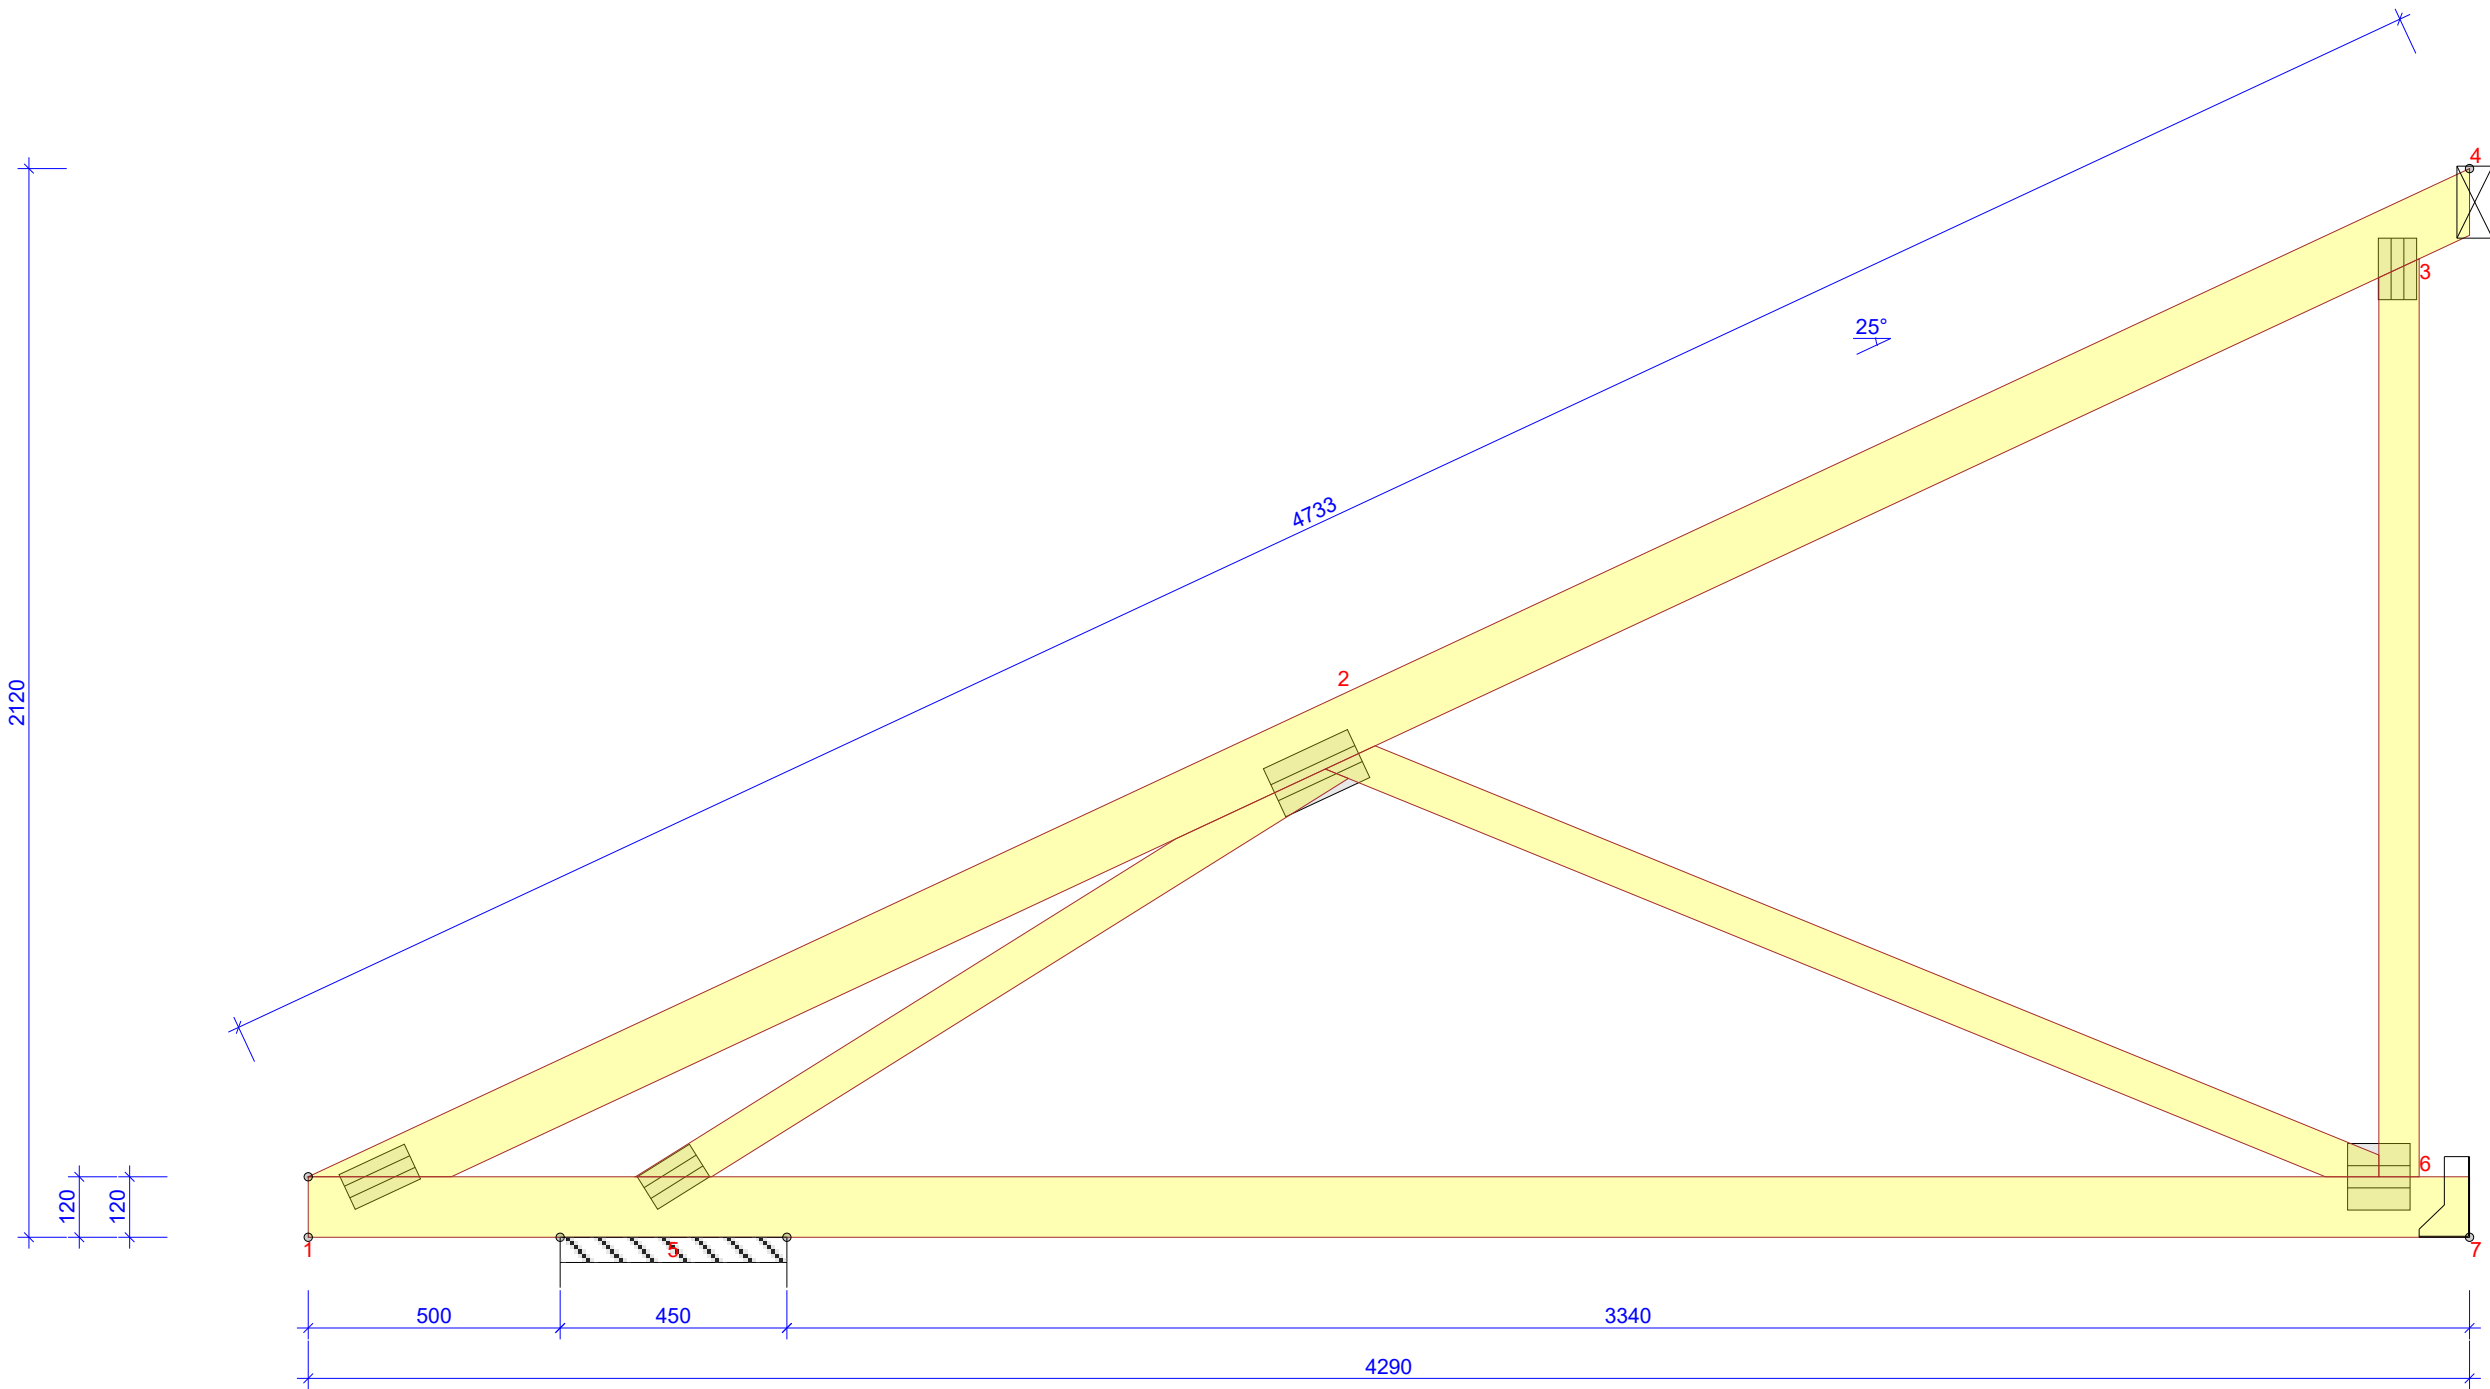

ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	SNĚHOVÁ OBLAST: I		ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm): 50		KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
1-4	120	C24	600	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l.): 700 N/m²		HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu): 42		
1-7	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)): 579 N/m²		ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm): 1000		
3-6	80	C24	1821	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU: 600		SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ: 1		
2-5	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP: 250		SERVISNÍ TŘÍDA: 2 = 65% <= RH < 85%		
2-6	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		

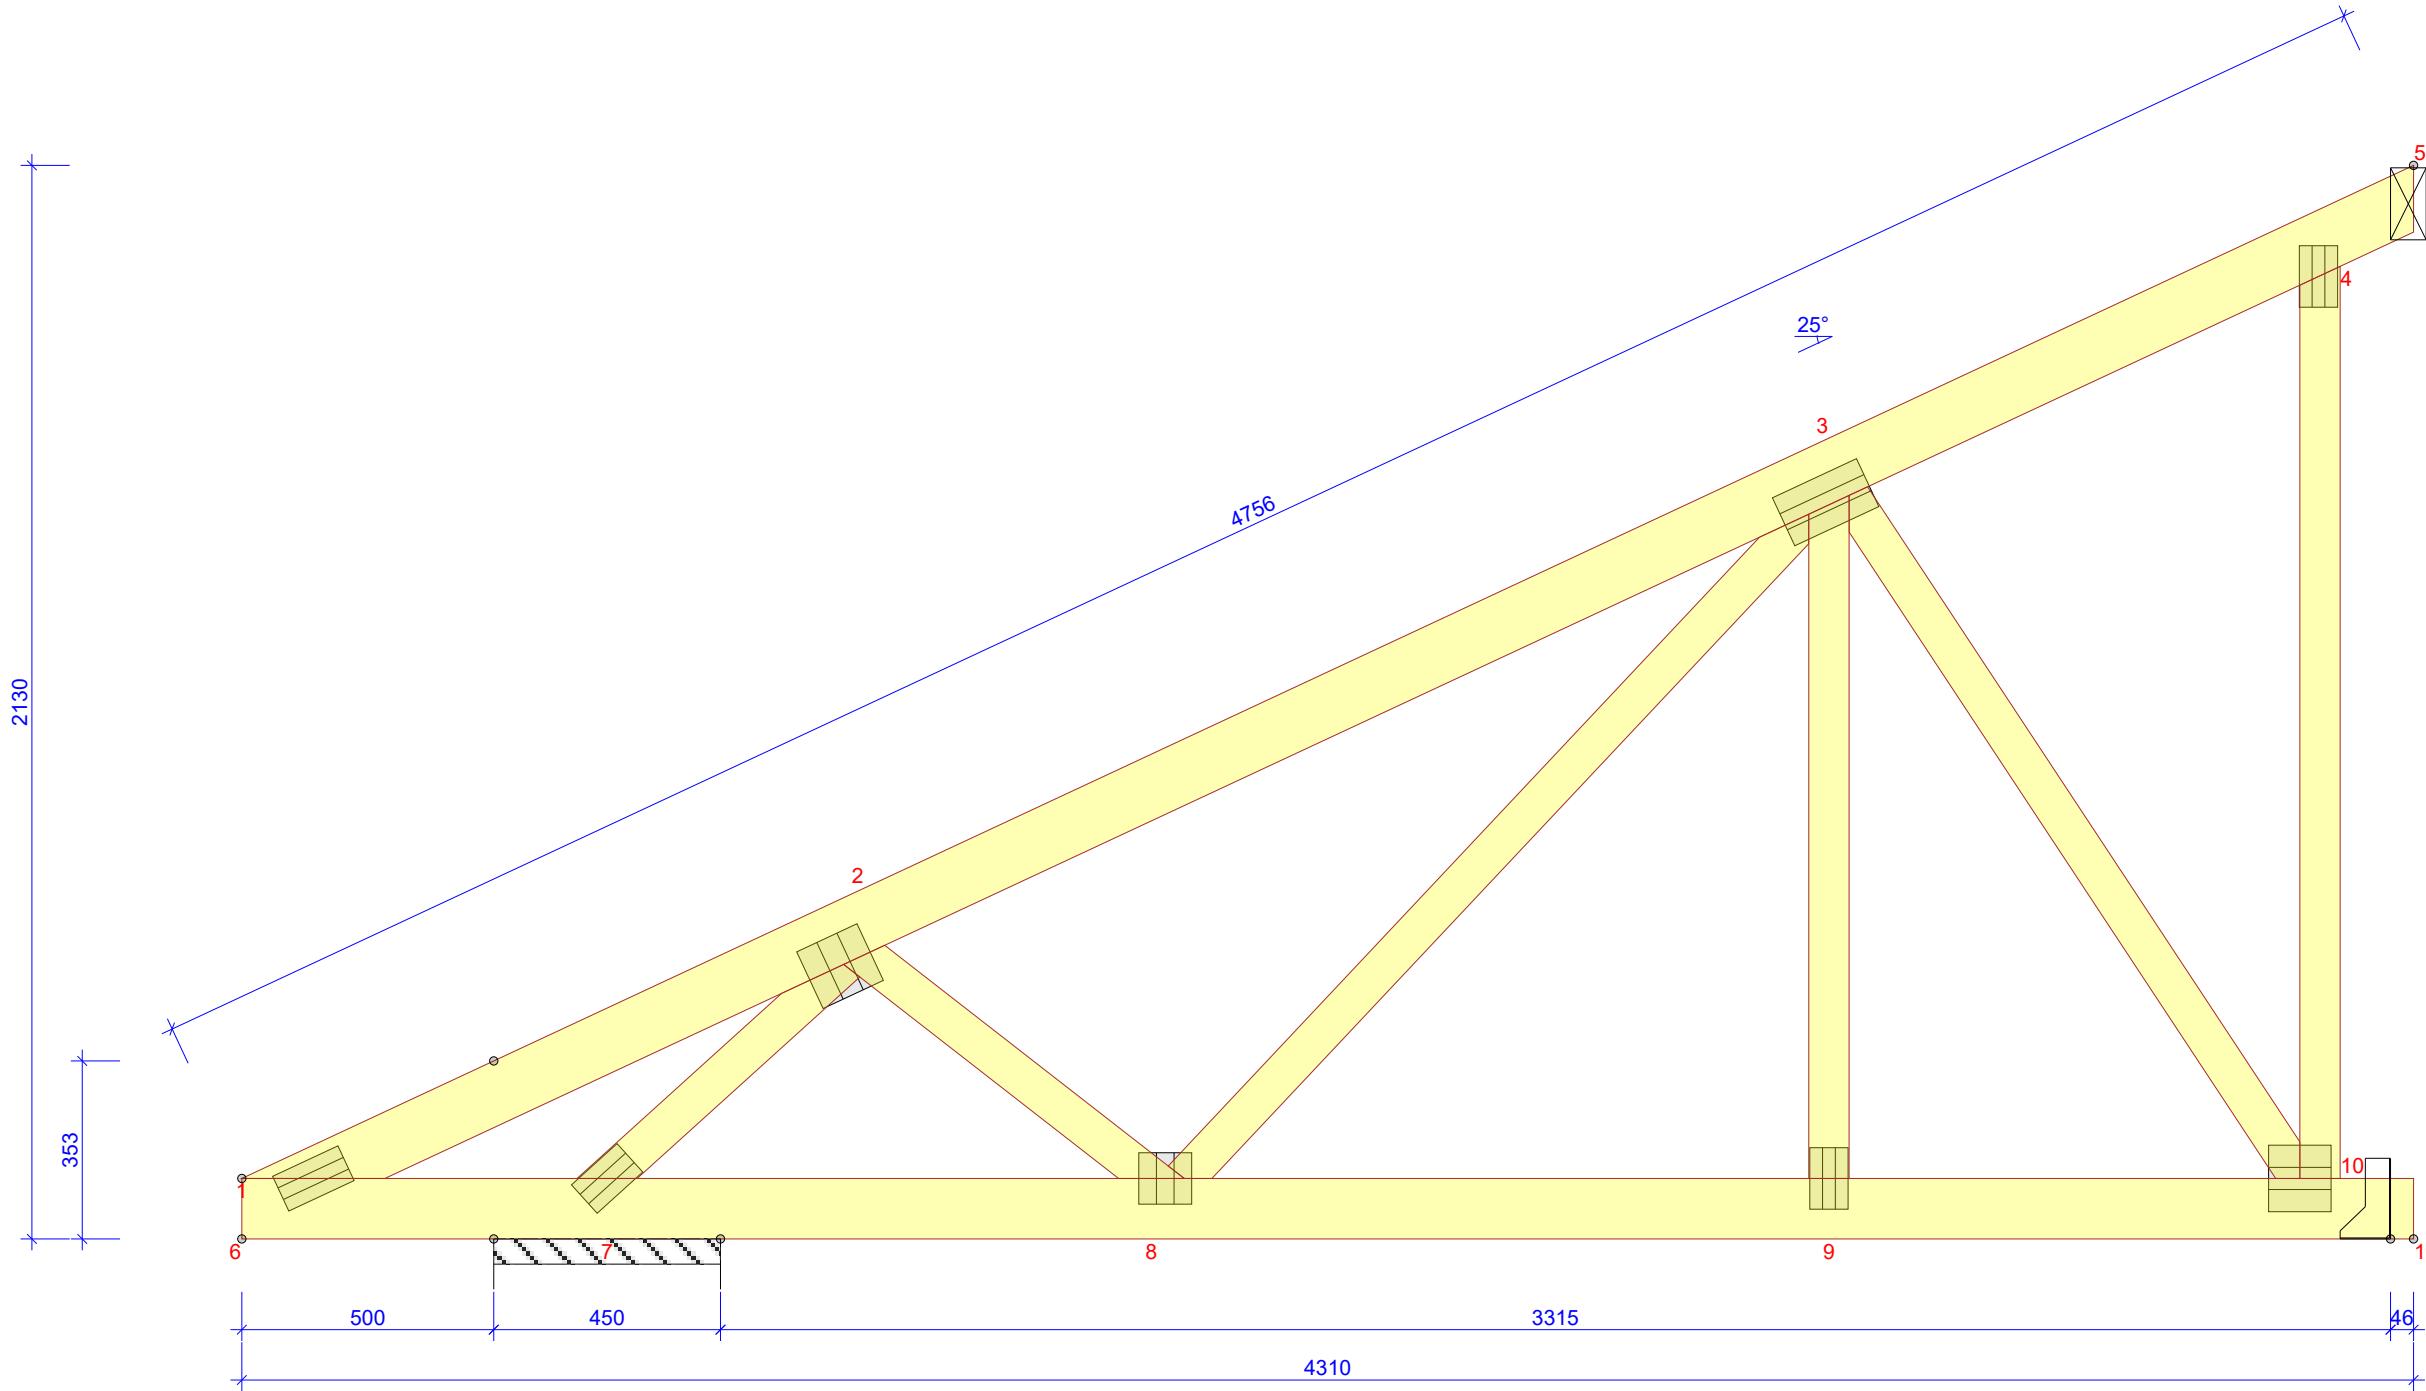

ŘEZIVO			
šířKA 50 mm			
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-5	120	C24	600
1-11	120	C24	3000
4-10	80	C24	1810
2-7	80	C24	Žádný
2-8	80	C24	Žádný
3-8	80	C24	Žádný
3-9	80	C24	Žádný
3-10	80	C24	Žádný


ZATÍŽENÍ (N/m²)			
SNĚHOVÁ OBLAST:			I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²		
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250		
Přidána vlastní tíha			

OBECNÉ NASTAVENÍ			
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50		
HMOTNOST VAZNÍKŮ (kg/vrstvu):	48		
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	925		
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			

OBECNÉ POKYNY
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

			
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R	
15.03.2018		Označení vazníku N2	MĚŘÍTKO 1:15 ČÍSLO VÝKRESU
15.03.2018 - 8:41 6.1 SR1b (91153)		Strana 1/1 REG.	

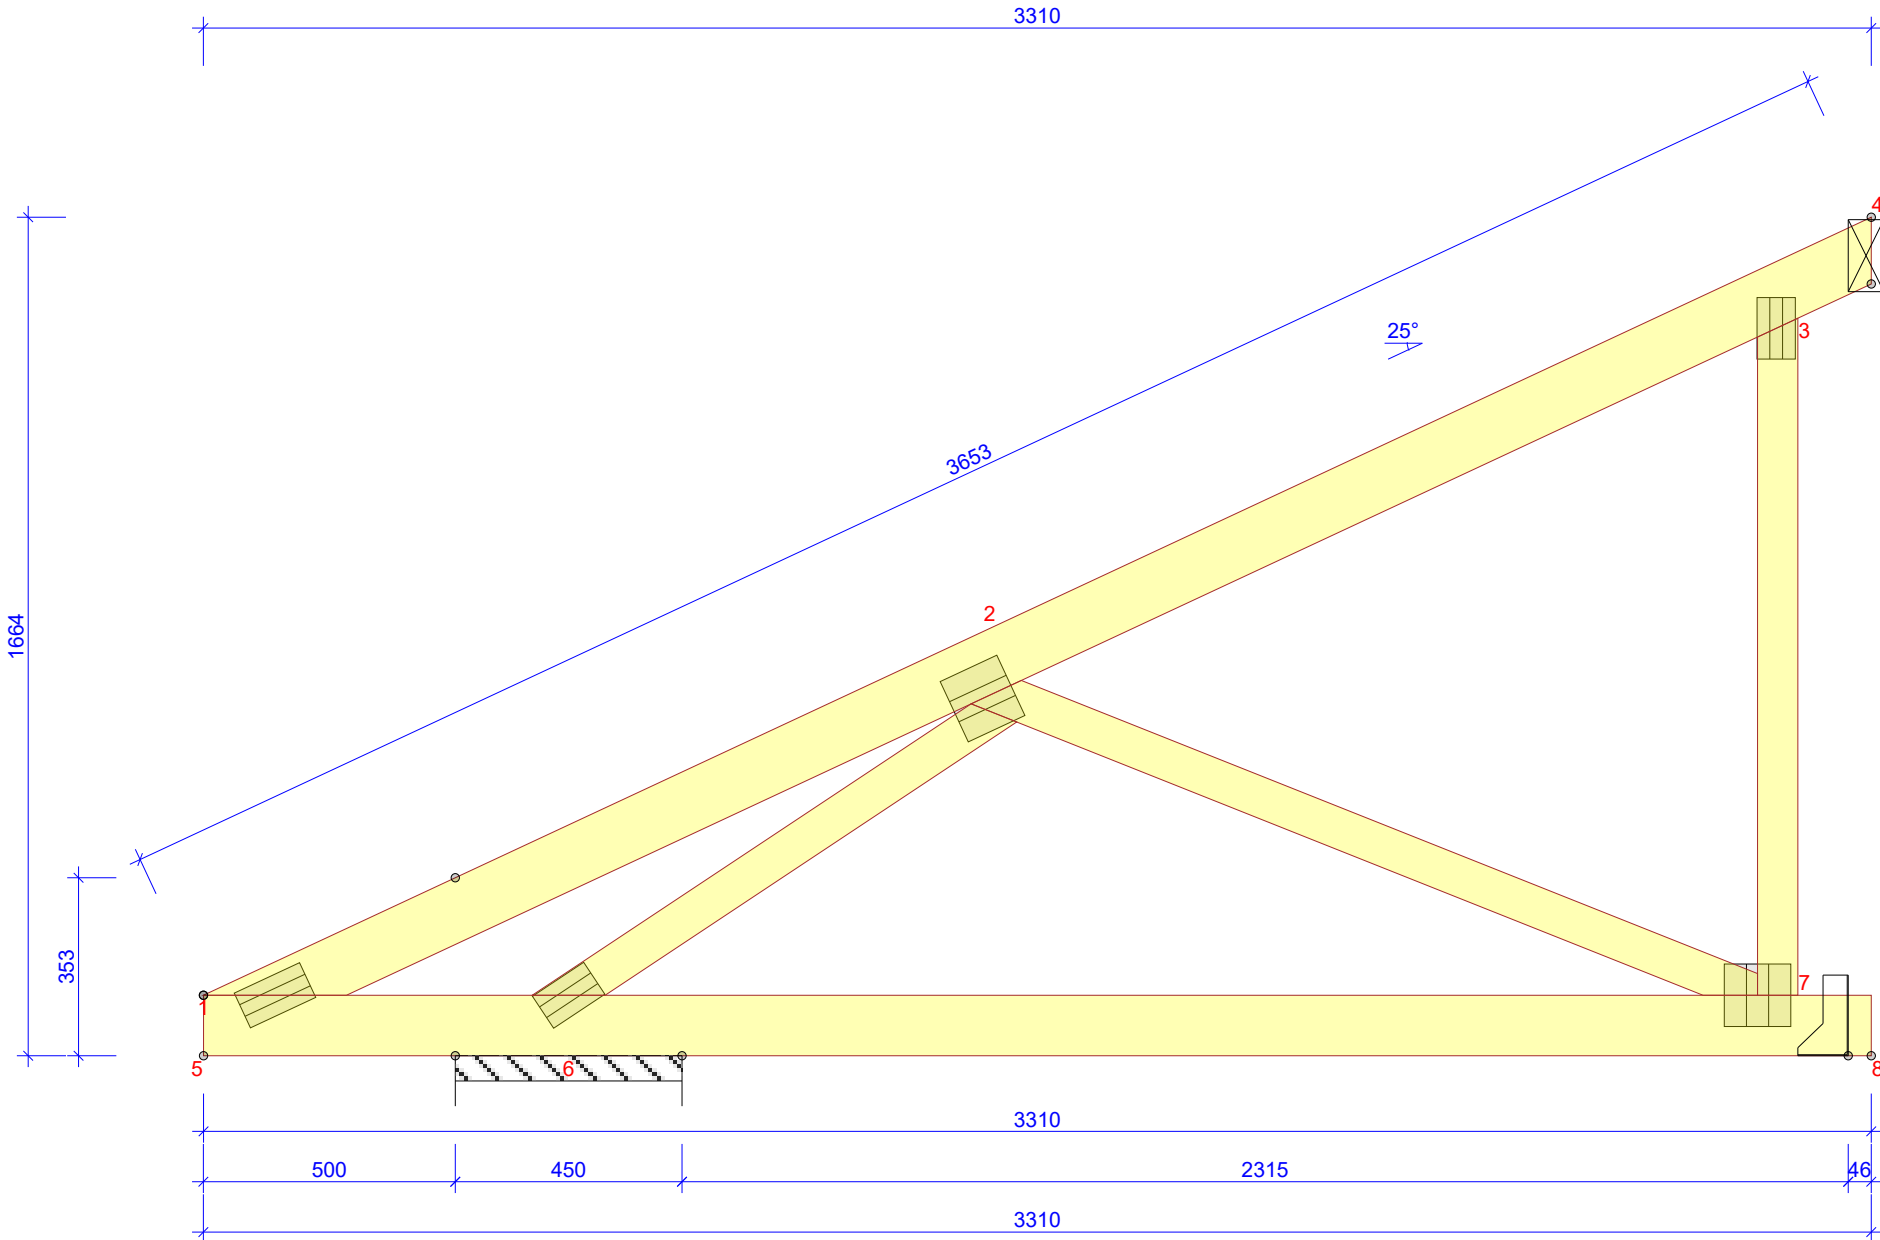


ŘEZIVO			
VAZNÍK- OD - DO	šířKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-4	120	C24	600
1-8	120	C24	3000
3-7	80	C24	1343
2-6	80	C24	Žádný
2-7	80	C24	Žádný


ZATÍŽENÍ (N/m²)	
SNĚHOVÁ OBLAST:	I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250
Přidána vlastní tíha	

OBECNÉ NASTAVENÍ	
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	32
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	


OBECNÉ POKYNY
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET

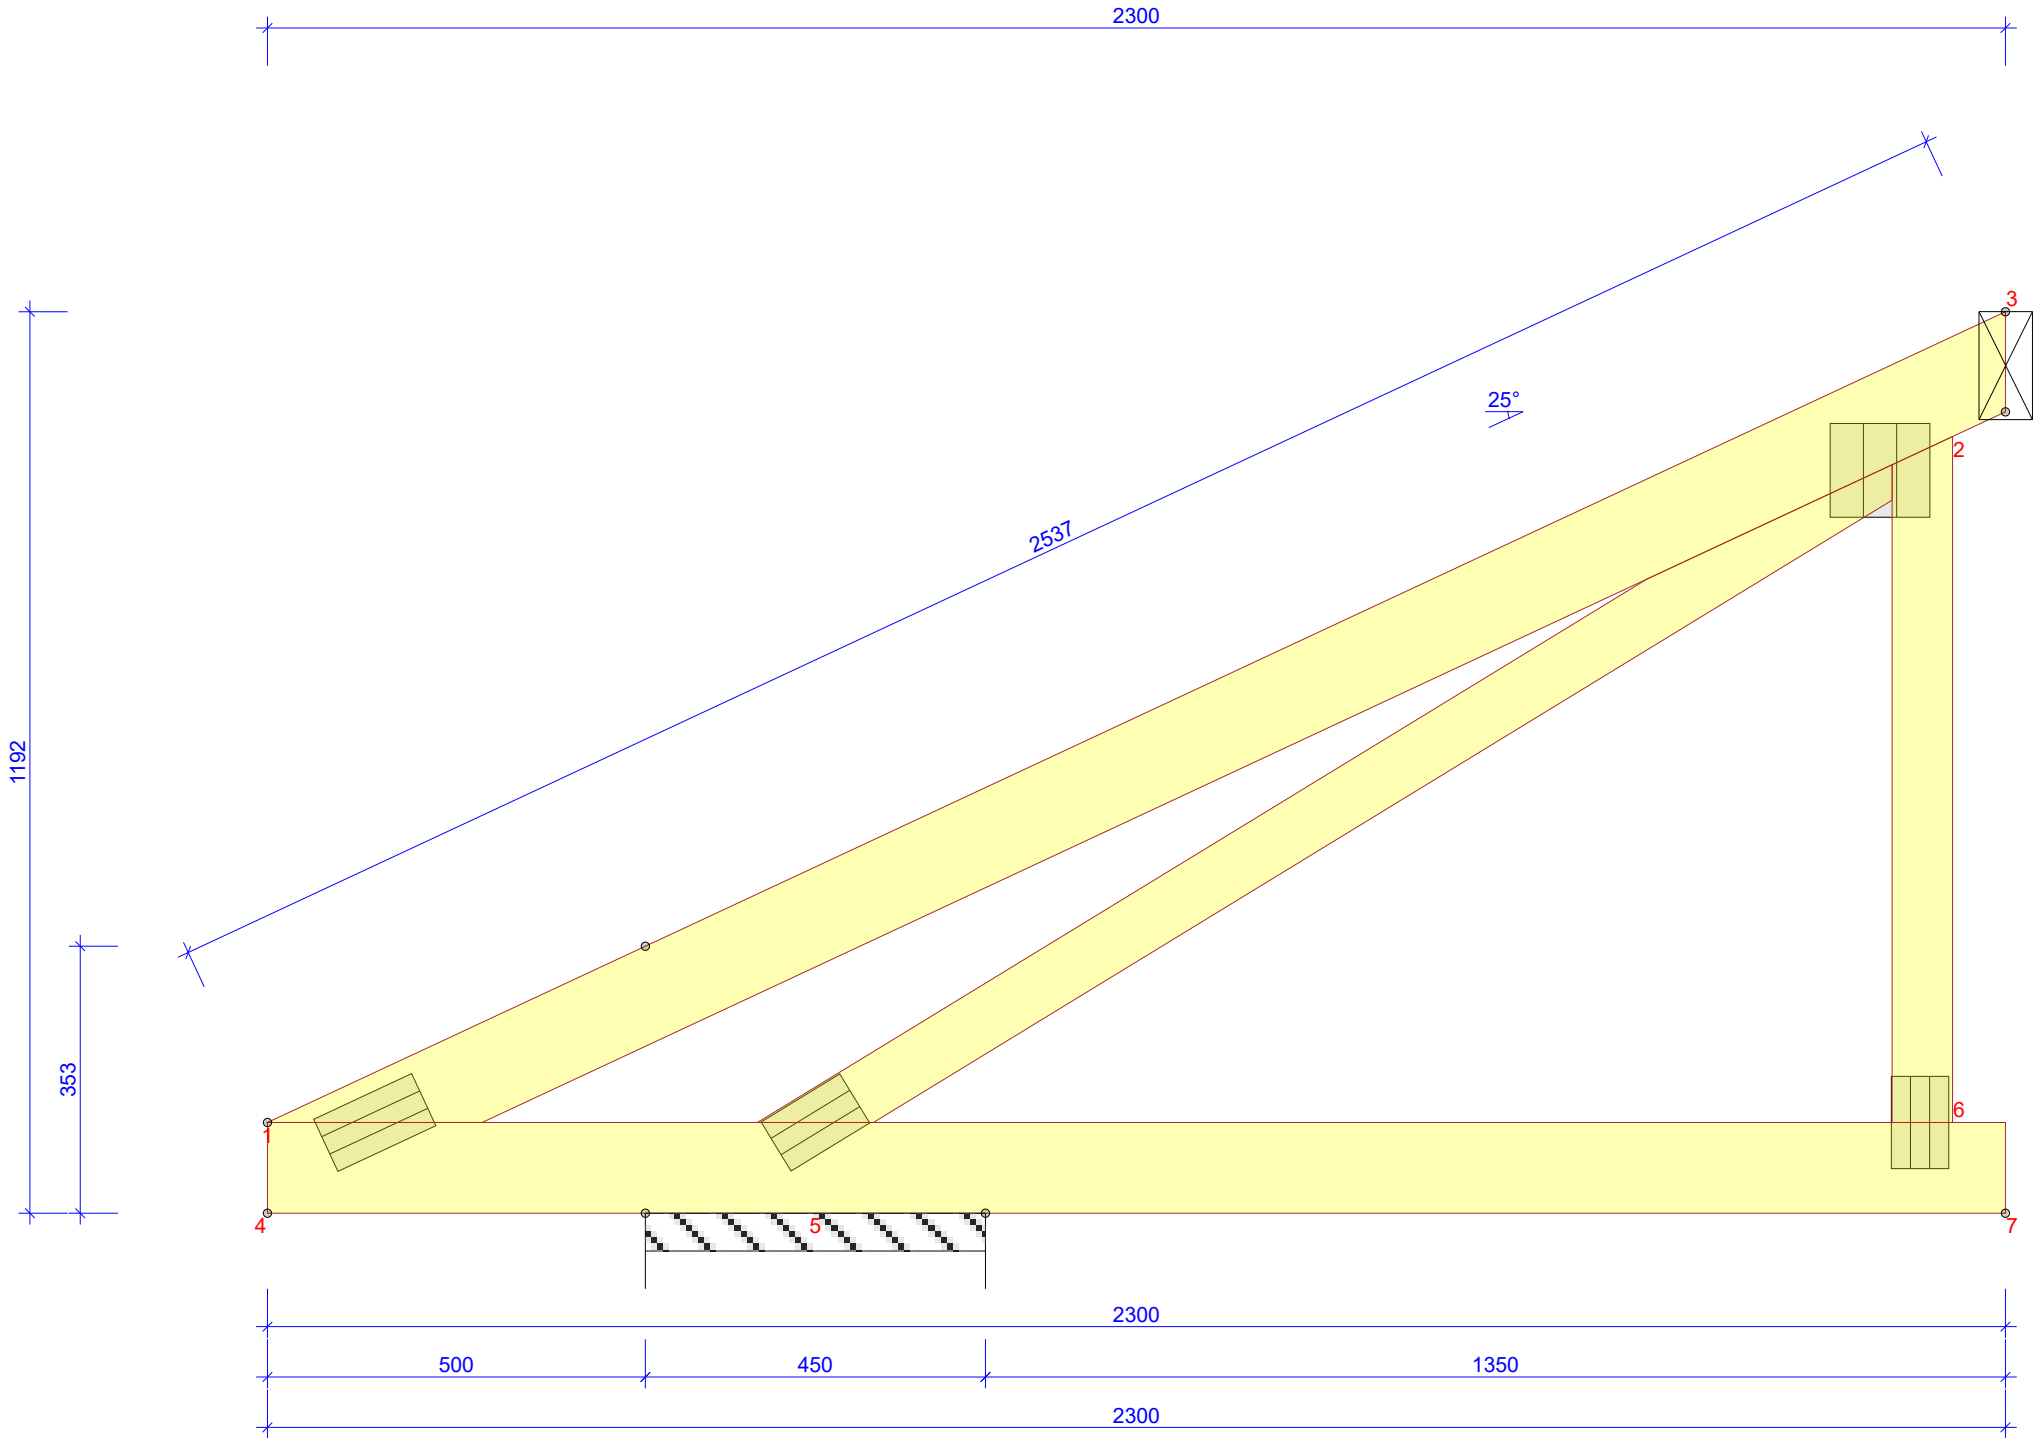


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	šířKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-3	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	I	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
4-7	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	22		
2-6	80	C24	907	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000		
2-5	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
				STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
				DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			
				Přidána vlastní tíha					

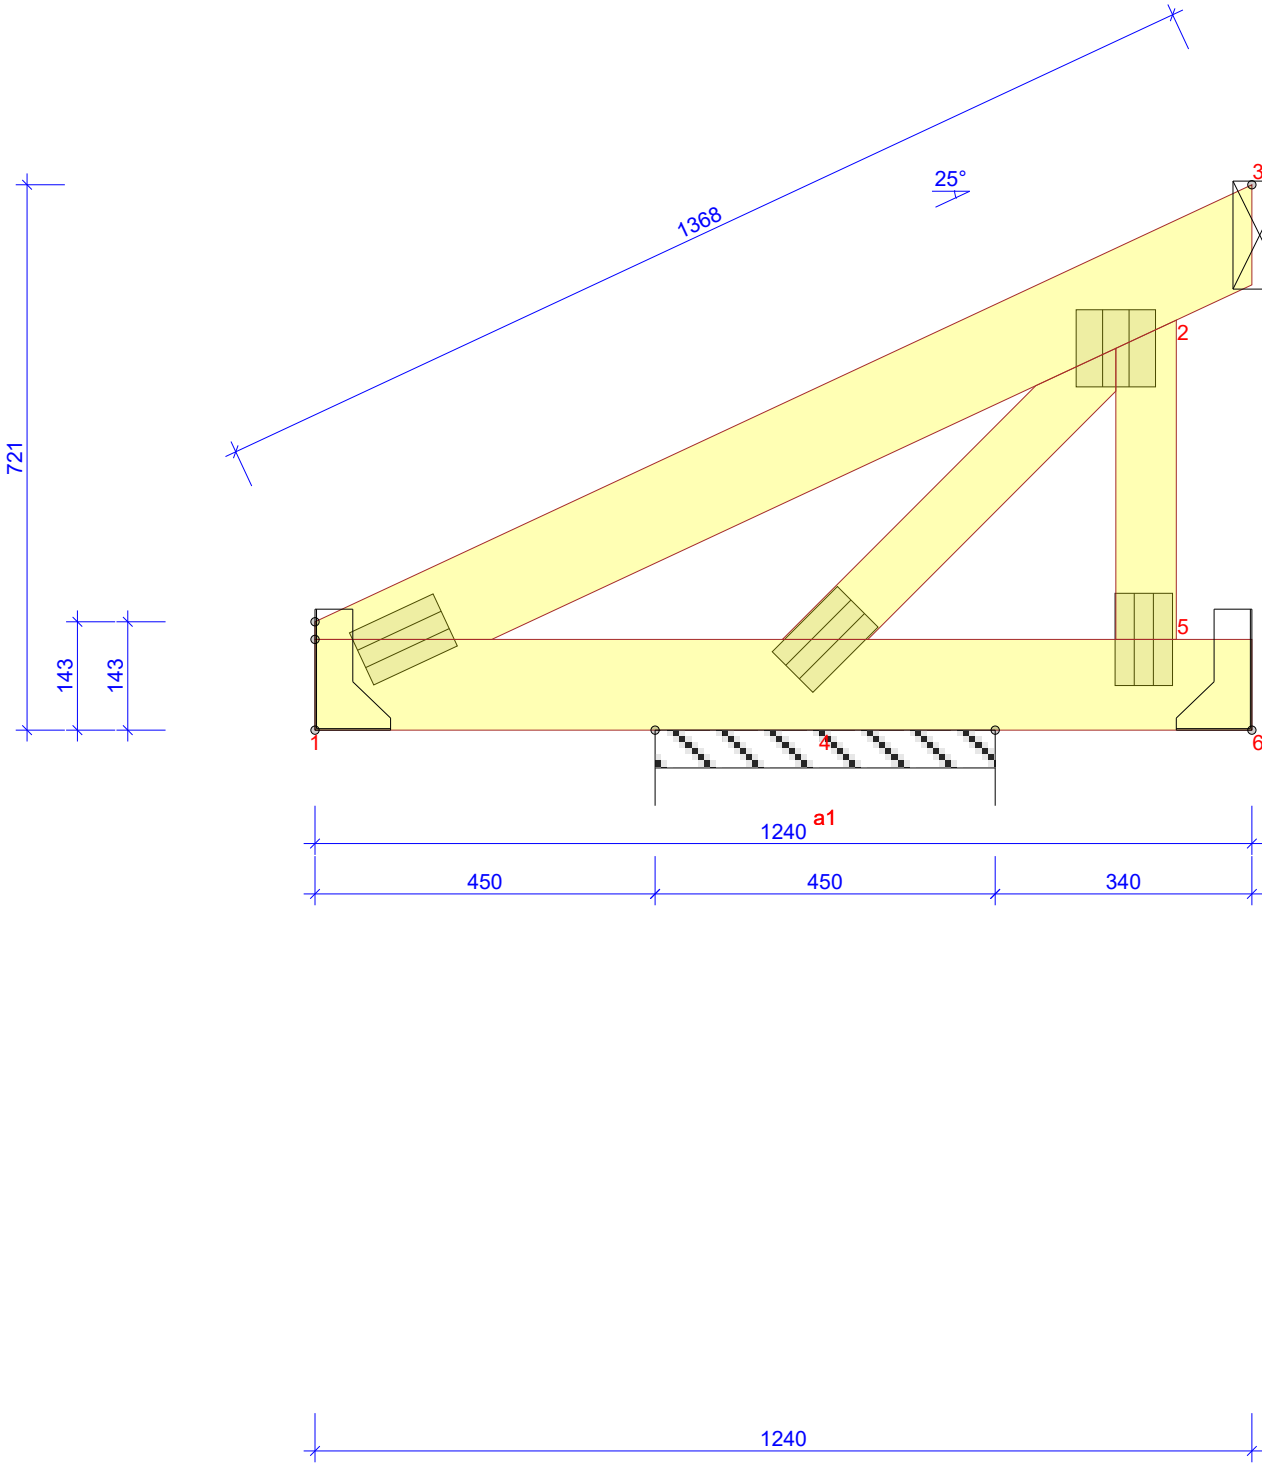

ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks					KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
1-3	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	I	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	
1-6	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	11	
2-5	80	C24	422	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000	
2-4	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1	
				STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%	
				Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		

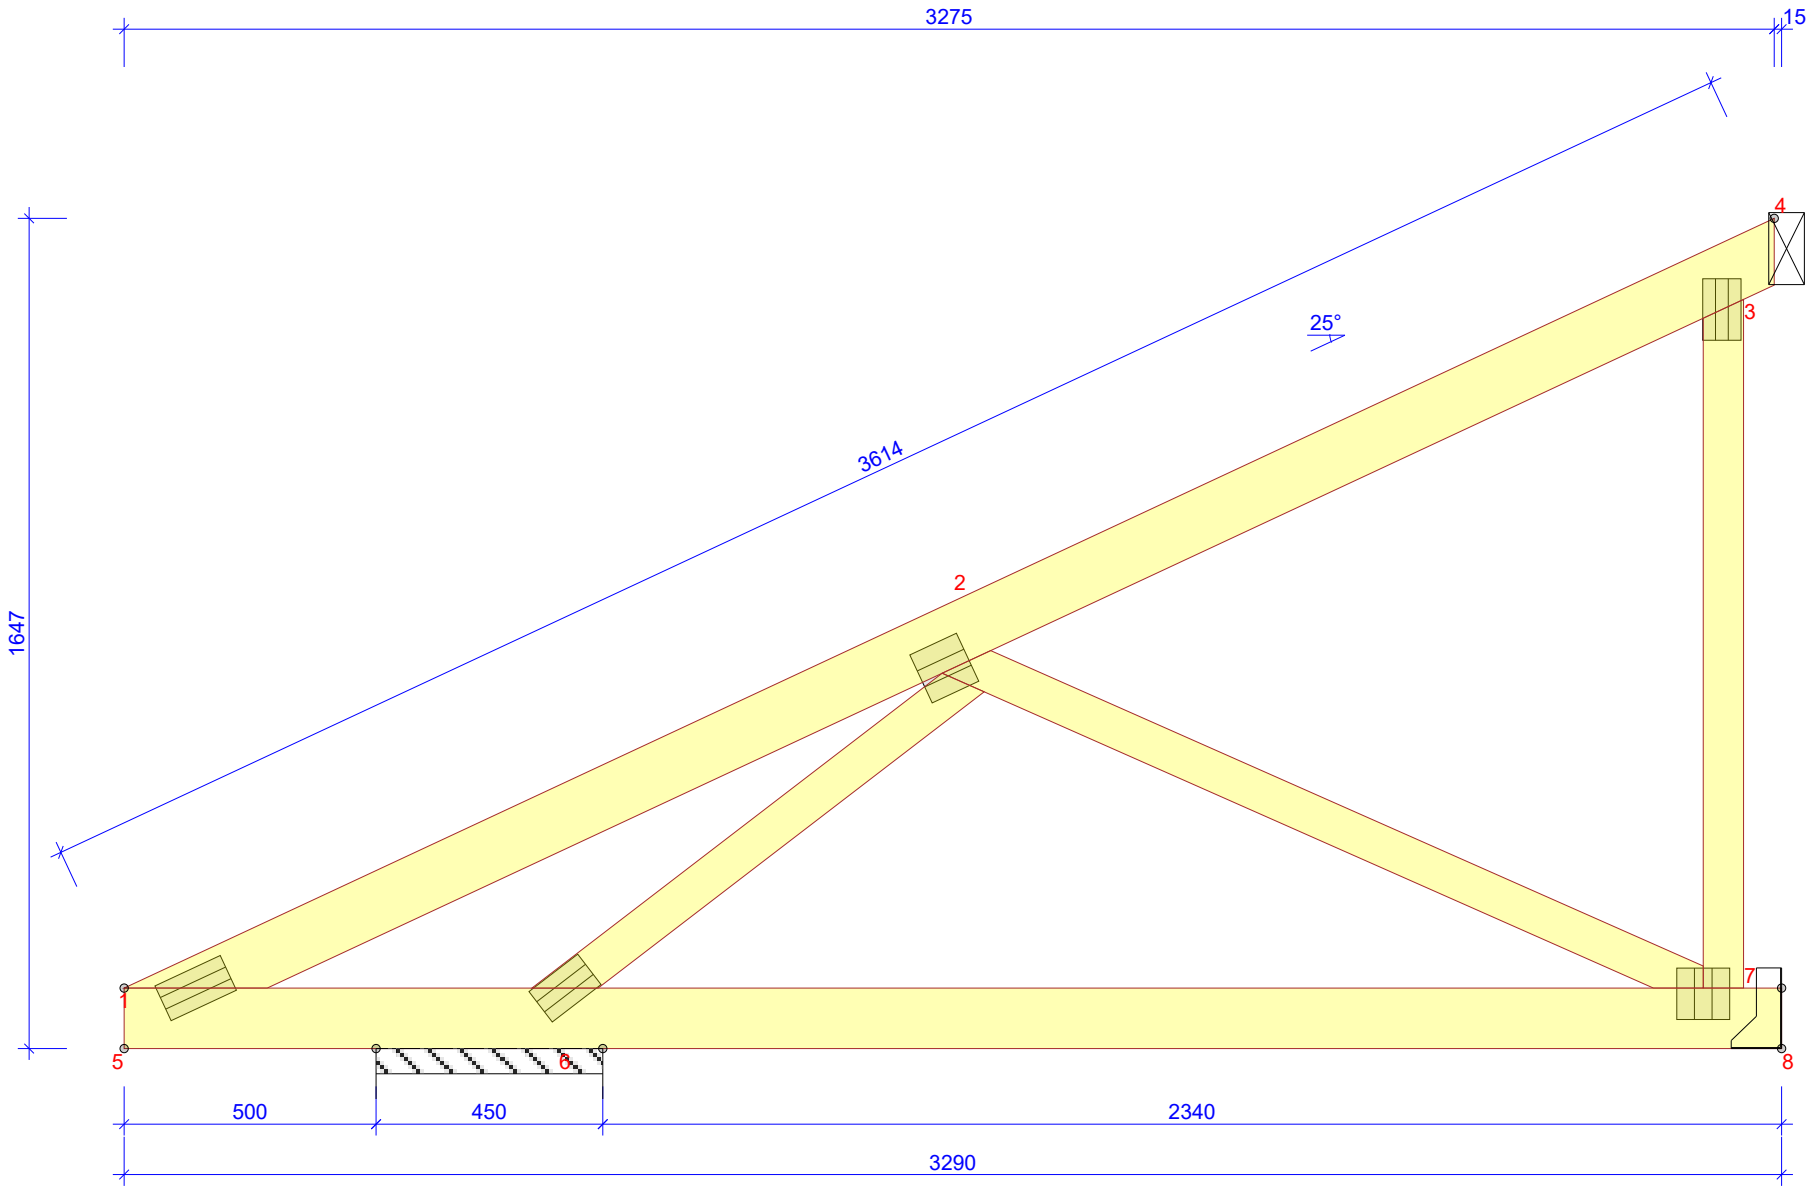


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks					
1-4	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ
1-8	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	32	NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR",
3-7	80	C24	1366	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000	MiTek - LICENCE: 9030
2-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1	Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%	PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
				Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		

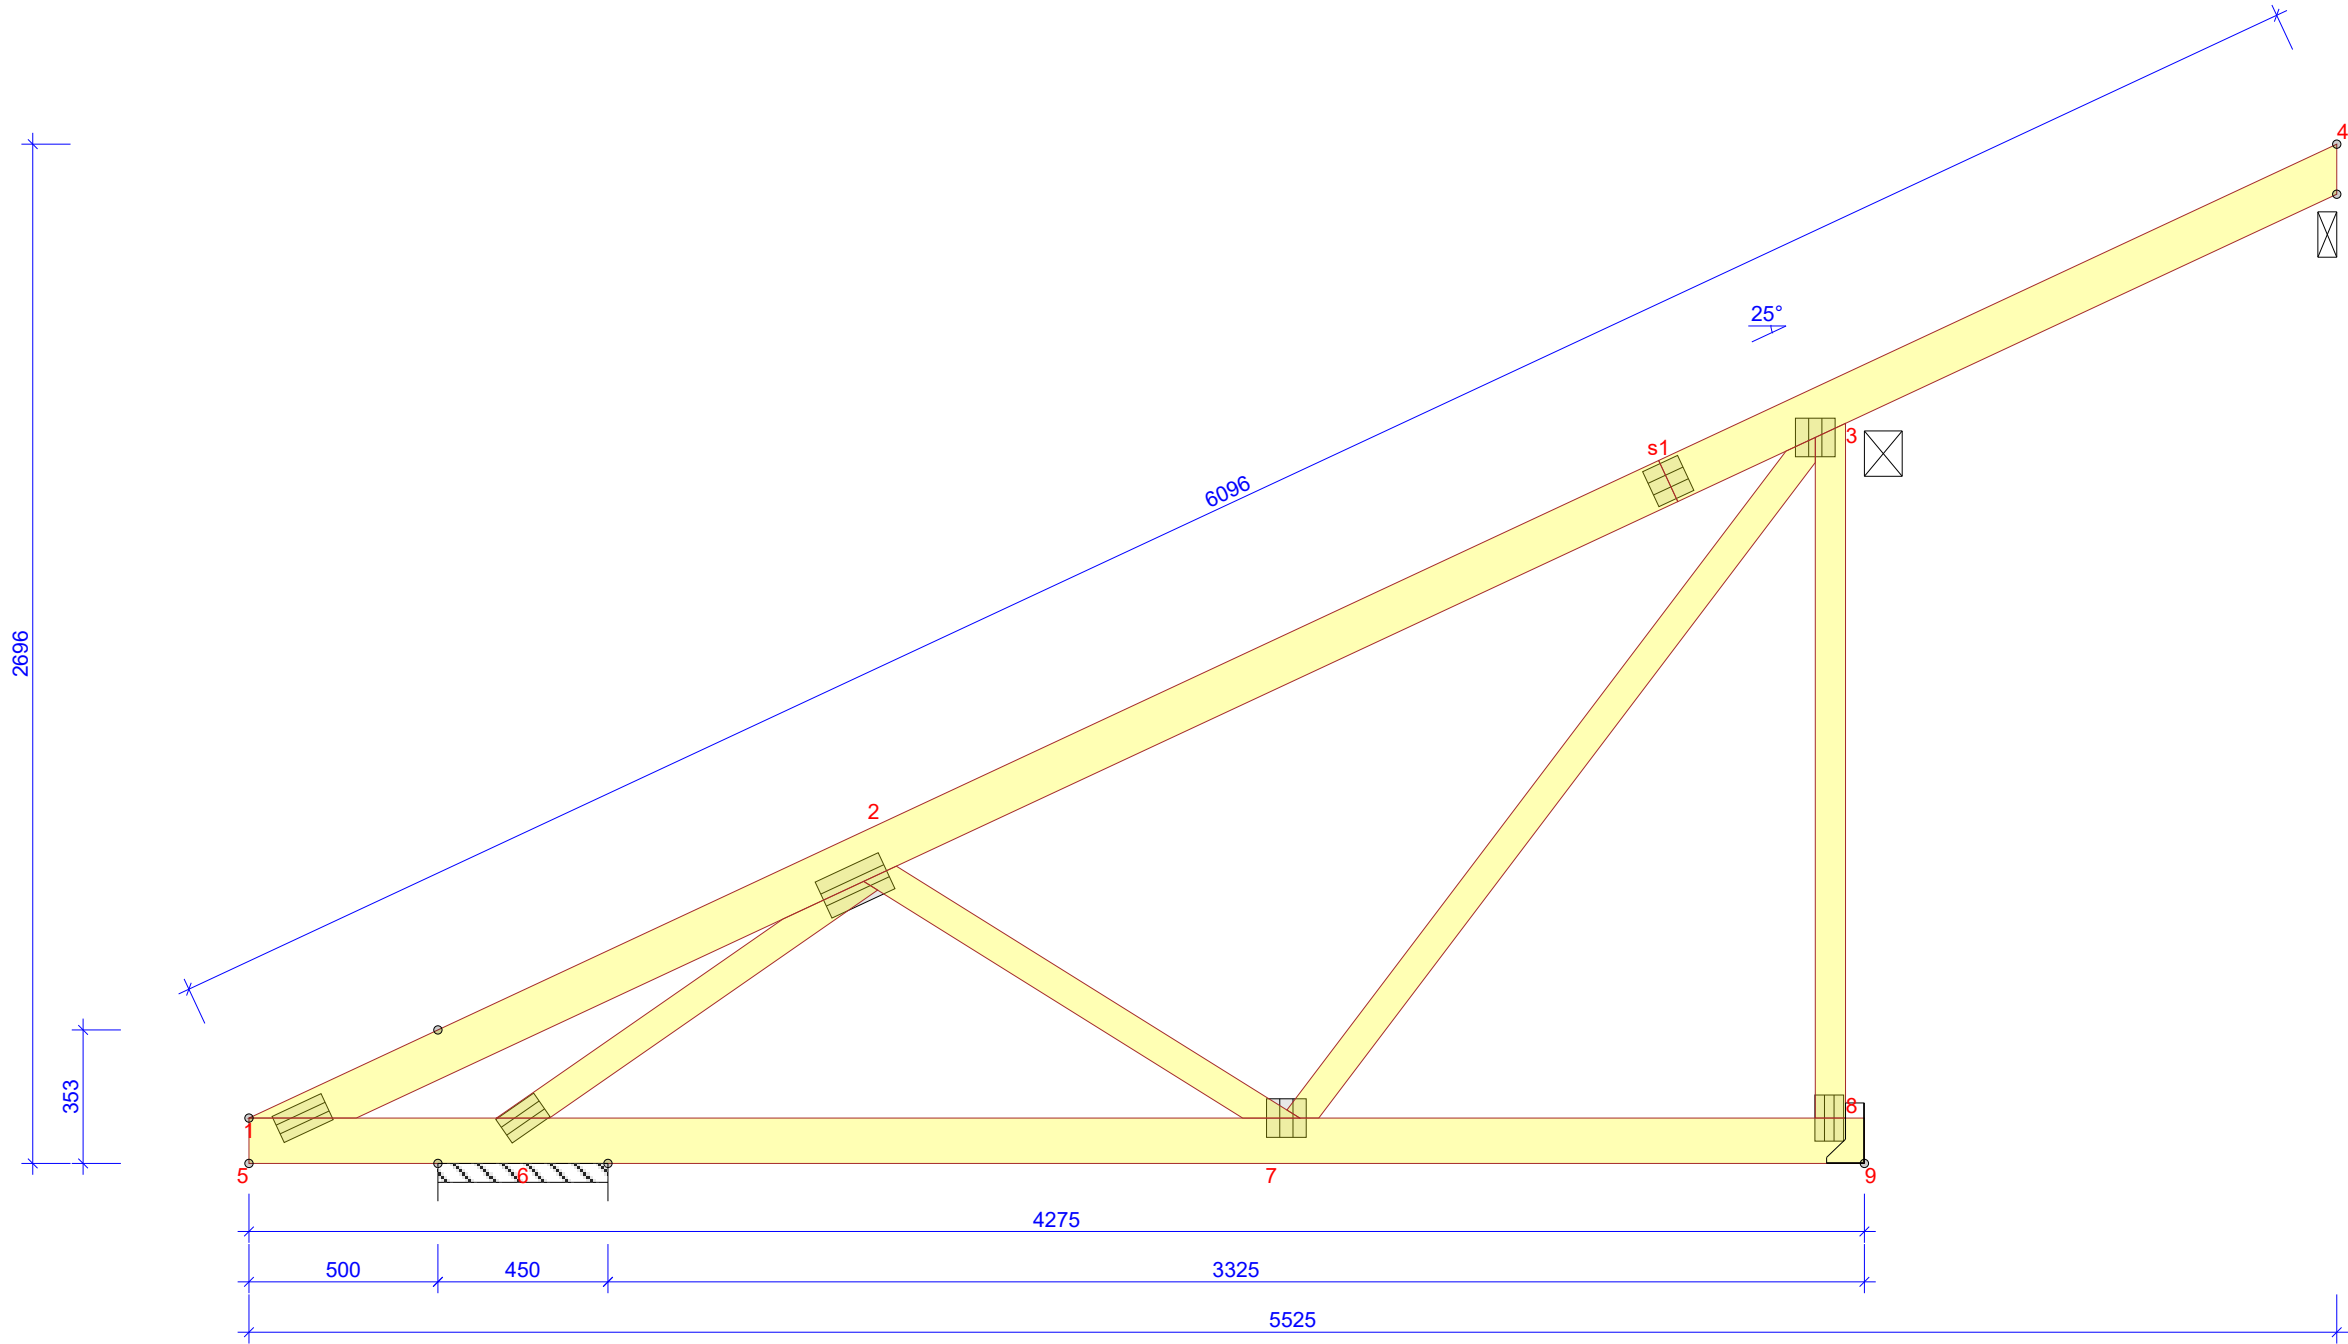

ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-4	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
1-9	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	49		
3-8	80	C24	1838	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1083		
2-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
3-7	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			

15.03.2018 - 8:41
6.1 SR1b (91153)


© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

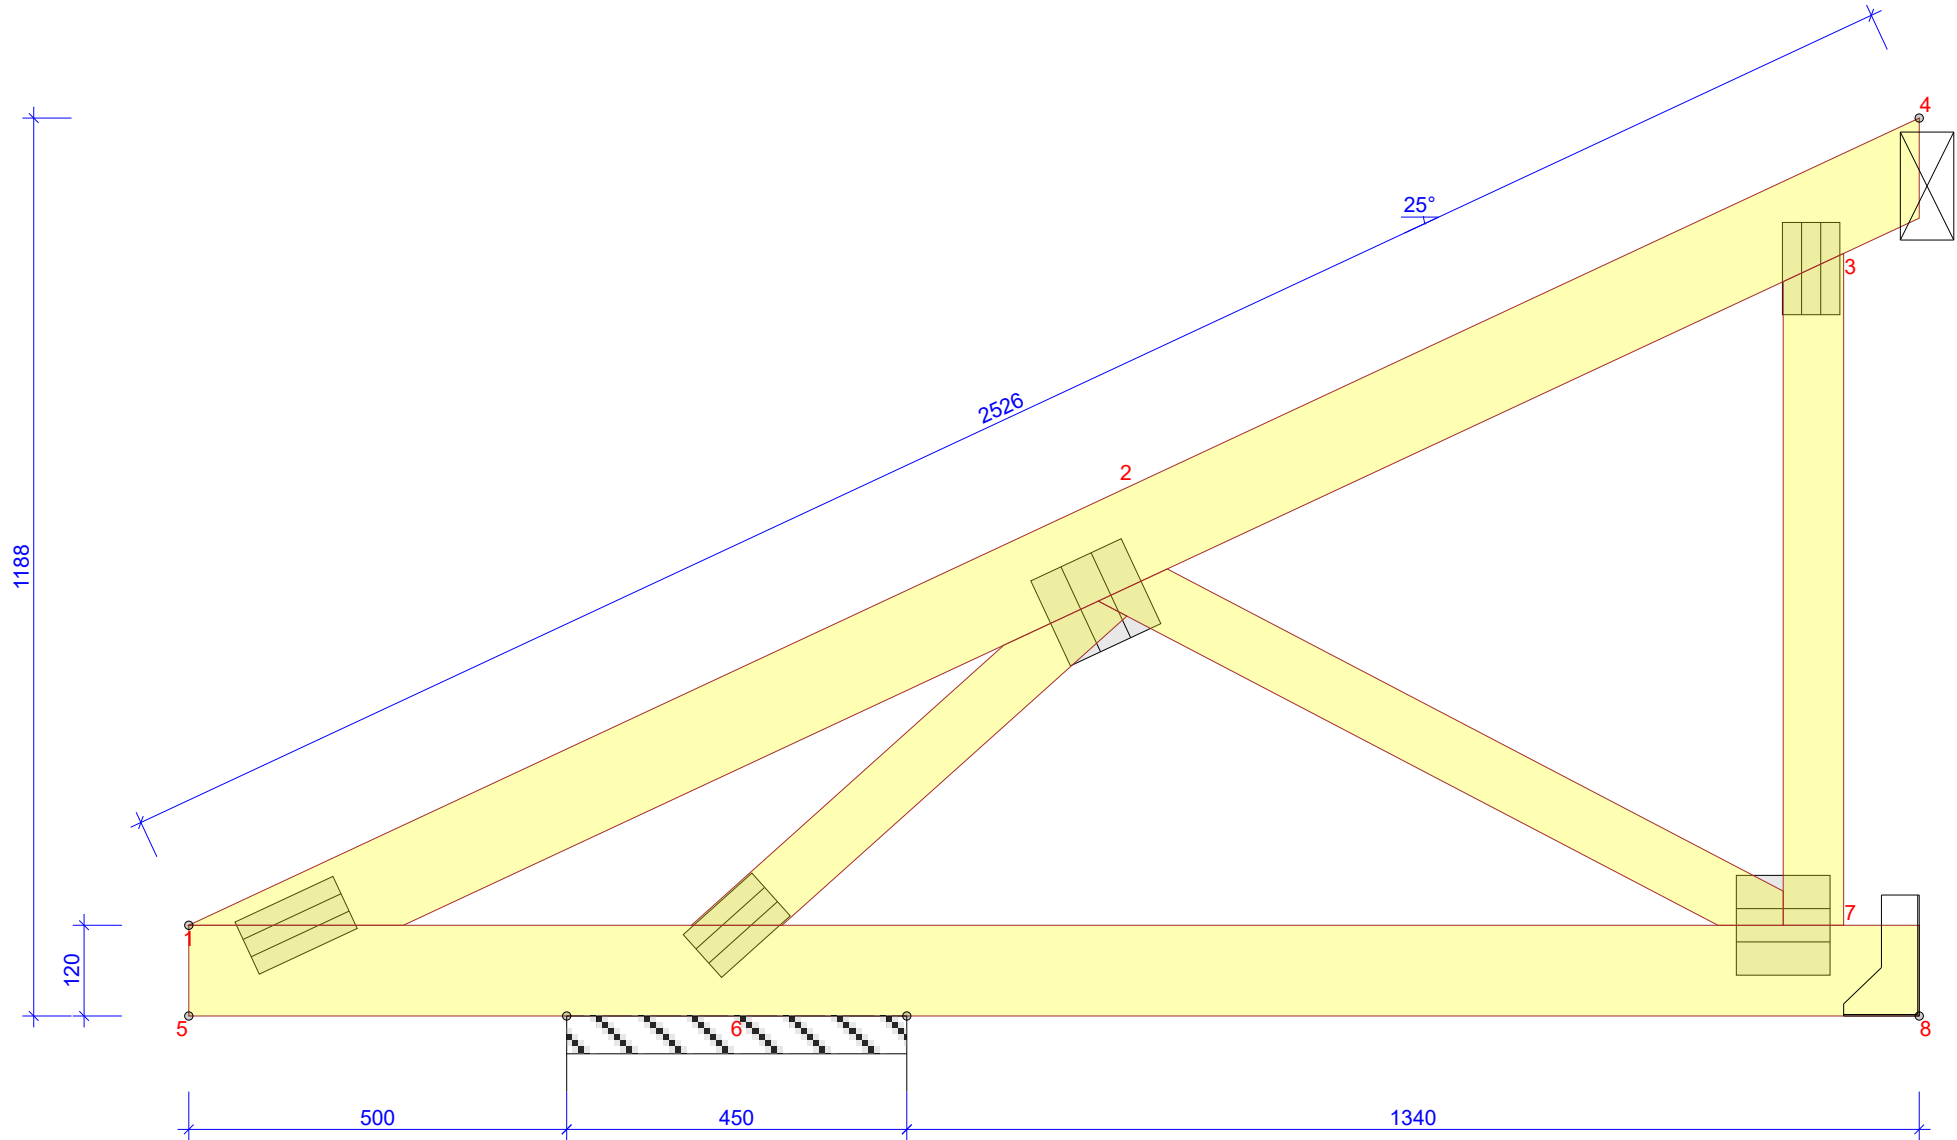

ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks					KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
1-4	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	
1-8	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	22	
3-7	80	C24	889	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000	
2-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1	
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%	
				DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		
				Přidána vlastní tíha				

15.03.2018 - 8:41
6.1 SR1b (91153)


© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

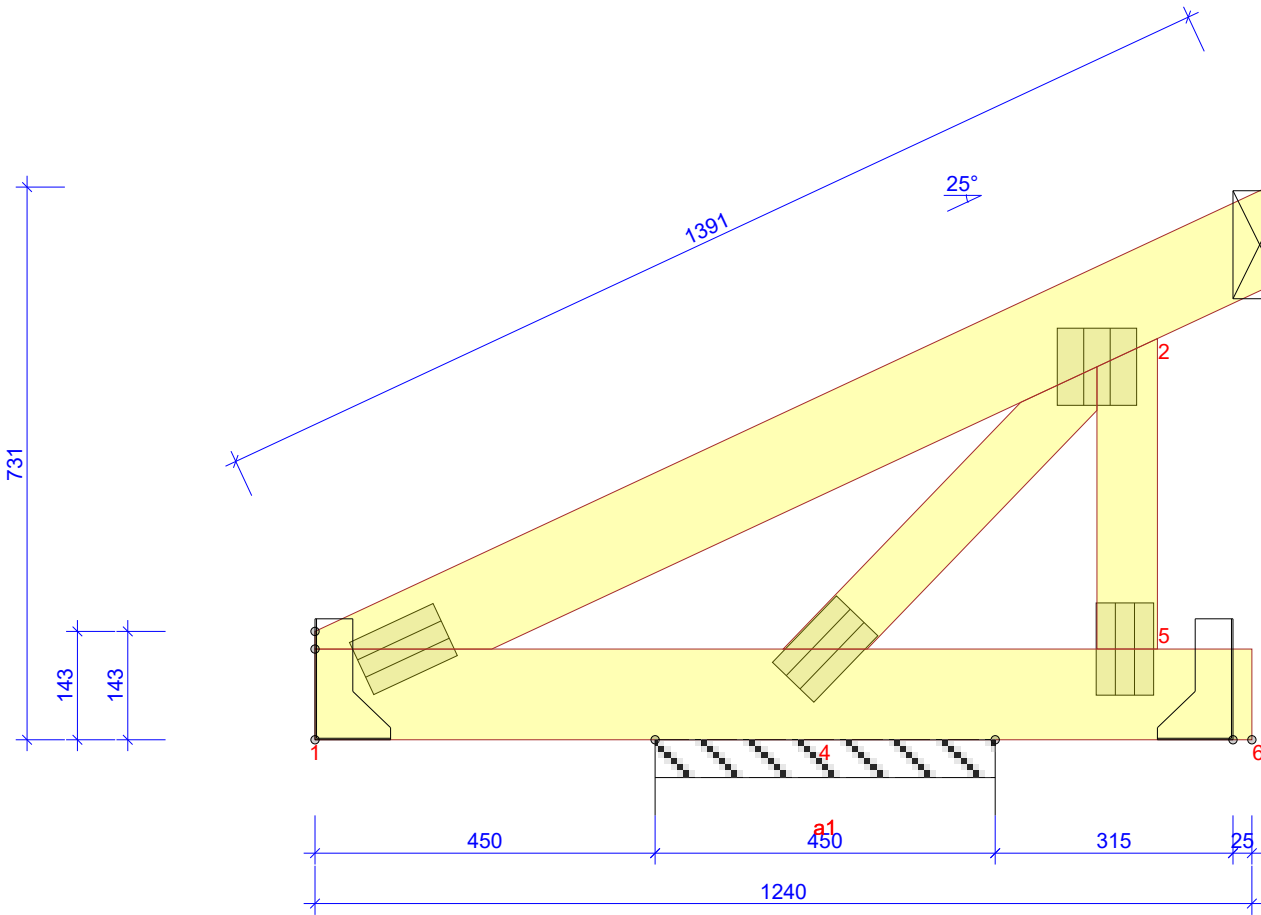


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks					KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
1-3	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	I	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	
1-6	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKŮ (kg/vrstvu):	11	
2-5	80	C24	411	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000	
2-4	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1	
				STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%	
				Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.


KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R	MĚŘÍTKO 1:10 Strana 1/1
15.03.2018		Označení vazníku N9	ČÍSLO VÝKRESU REG.

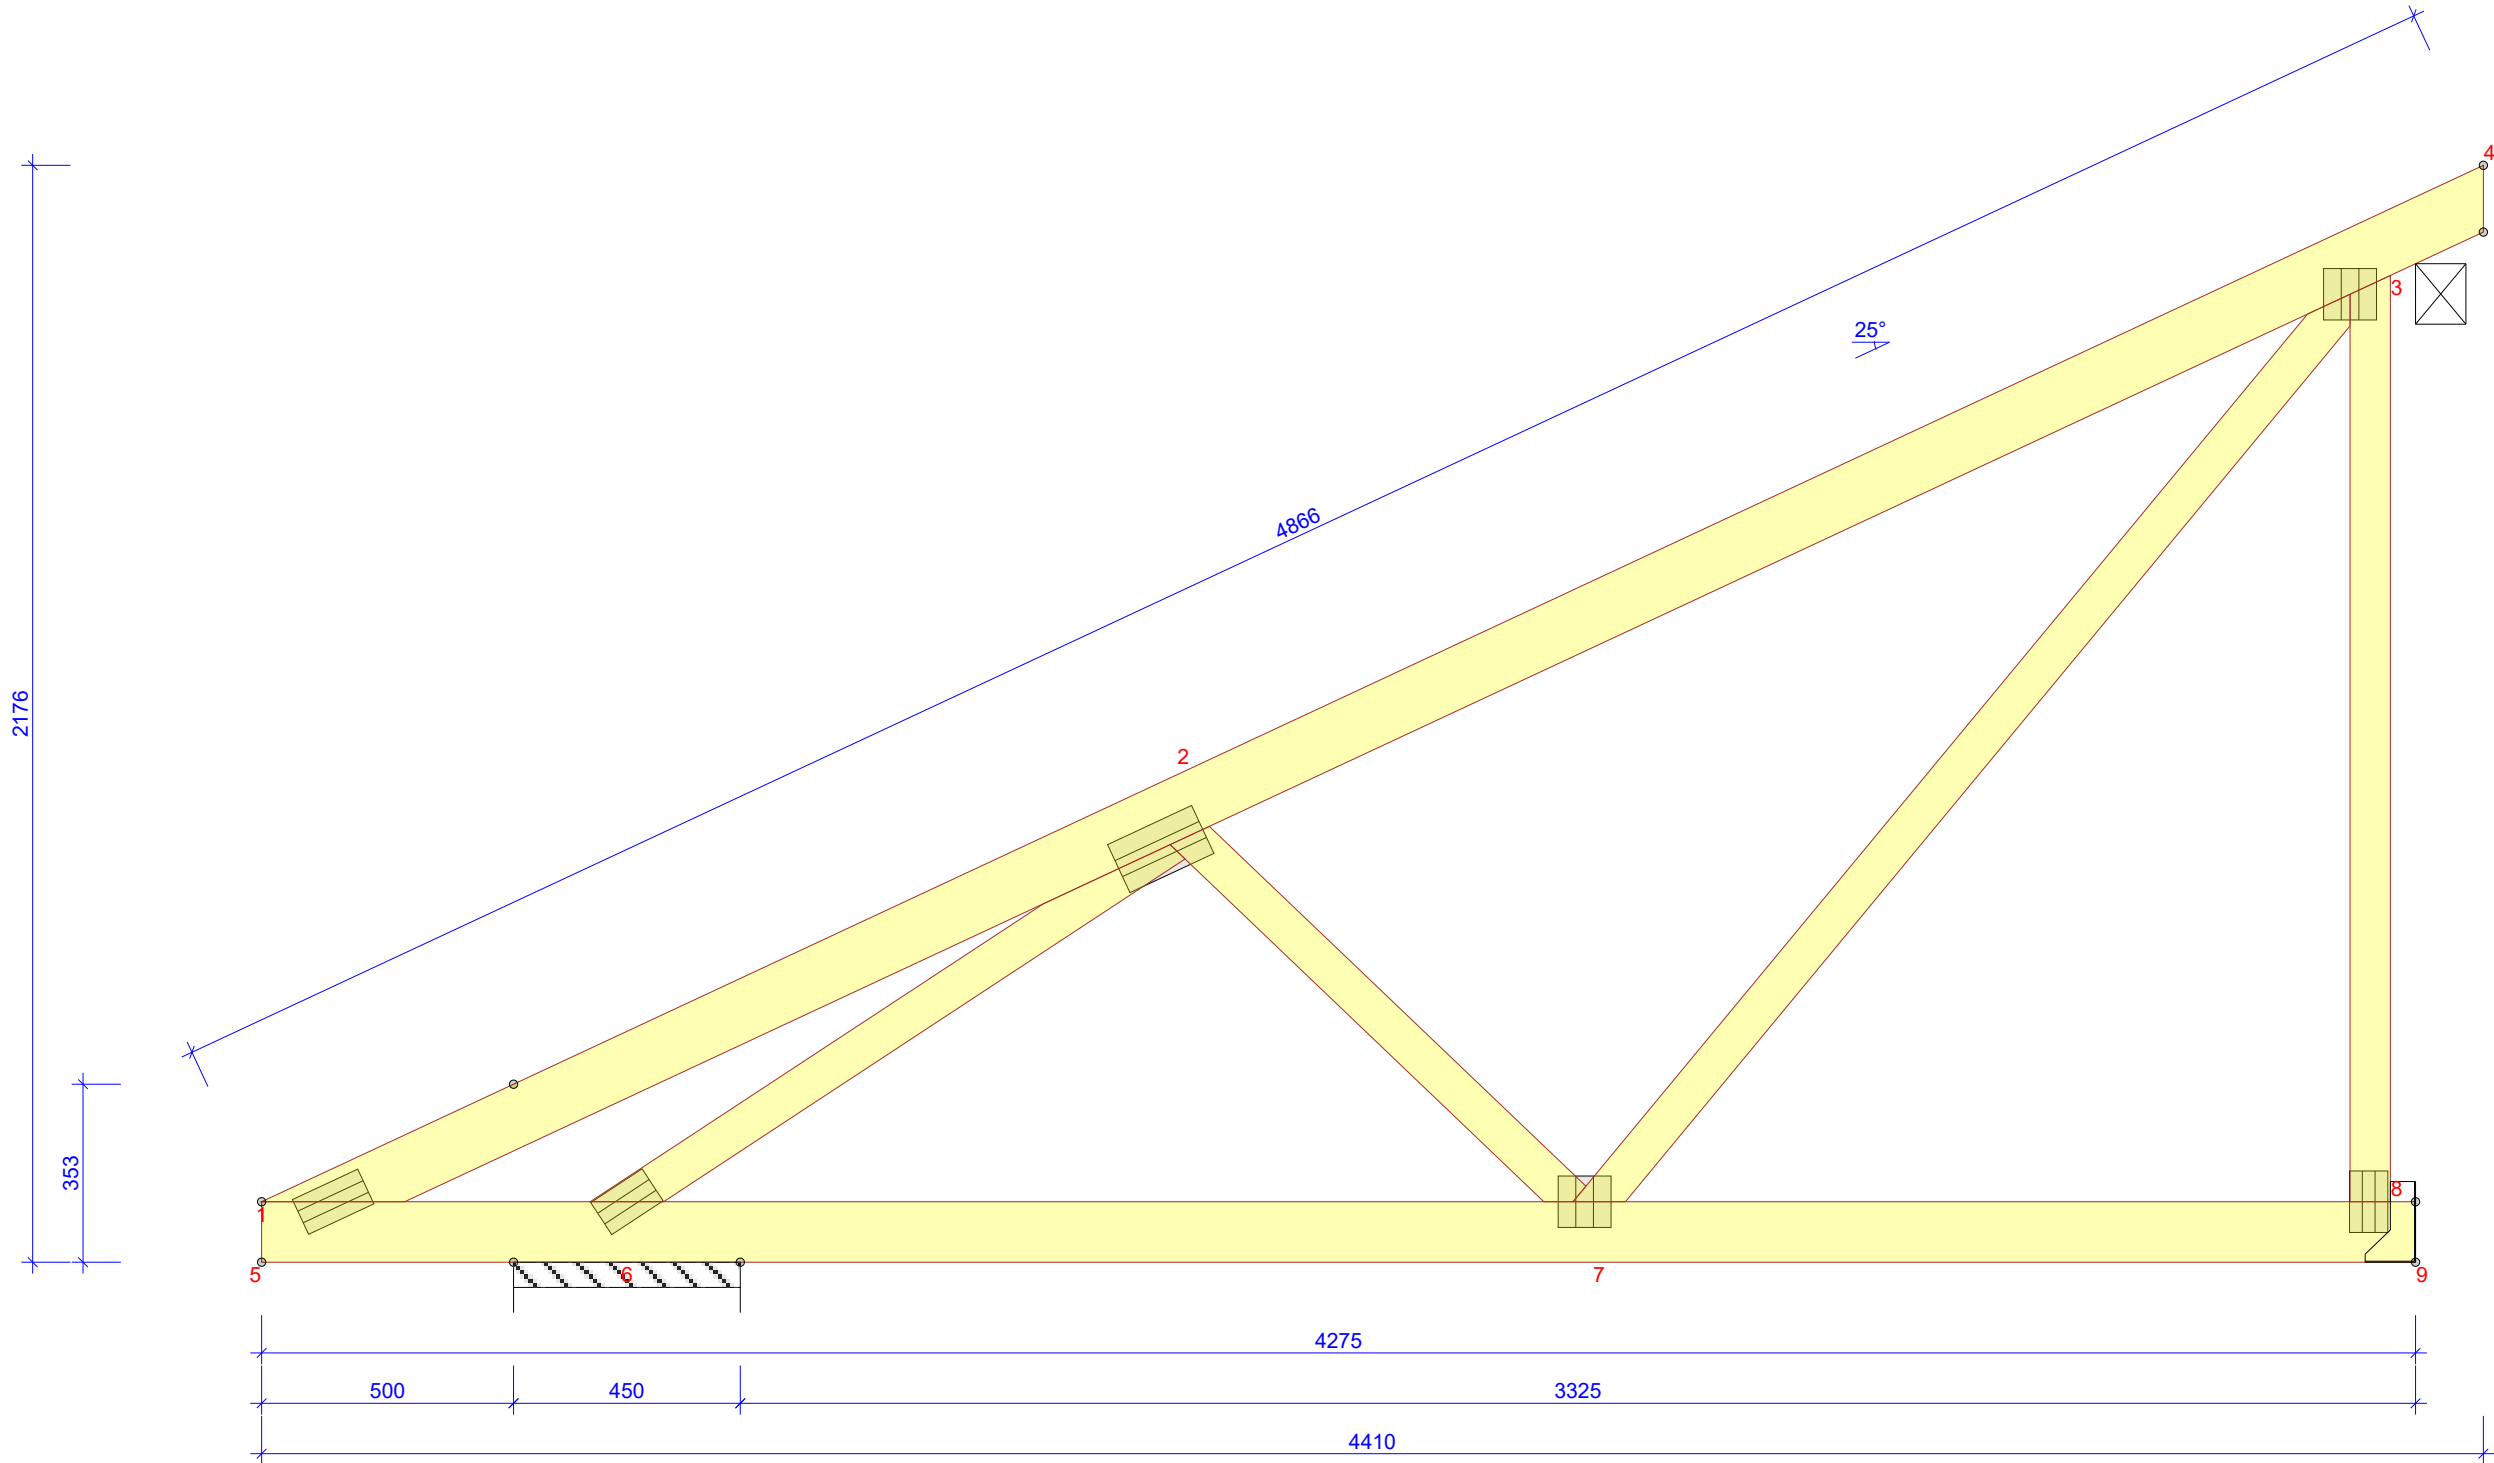

ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	šířKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-4	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
1-9	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	45		
3-8	80	C24	1838	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	925		
2-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
3-7	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			

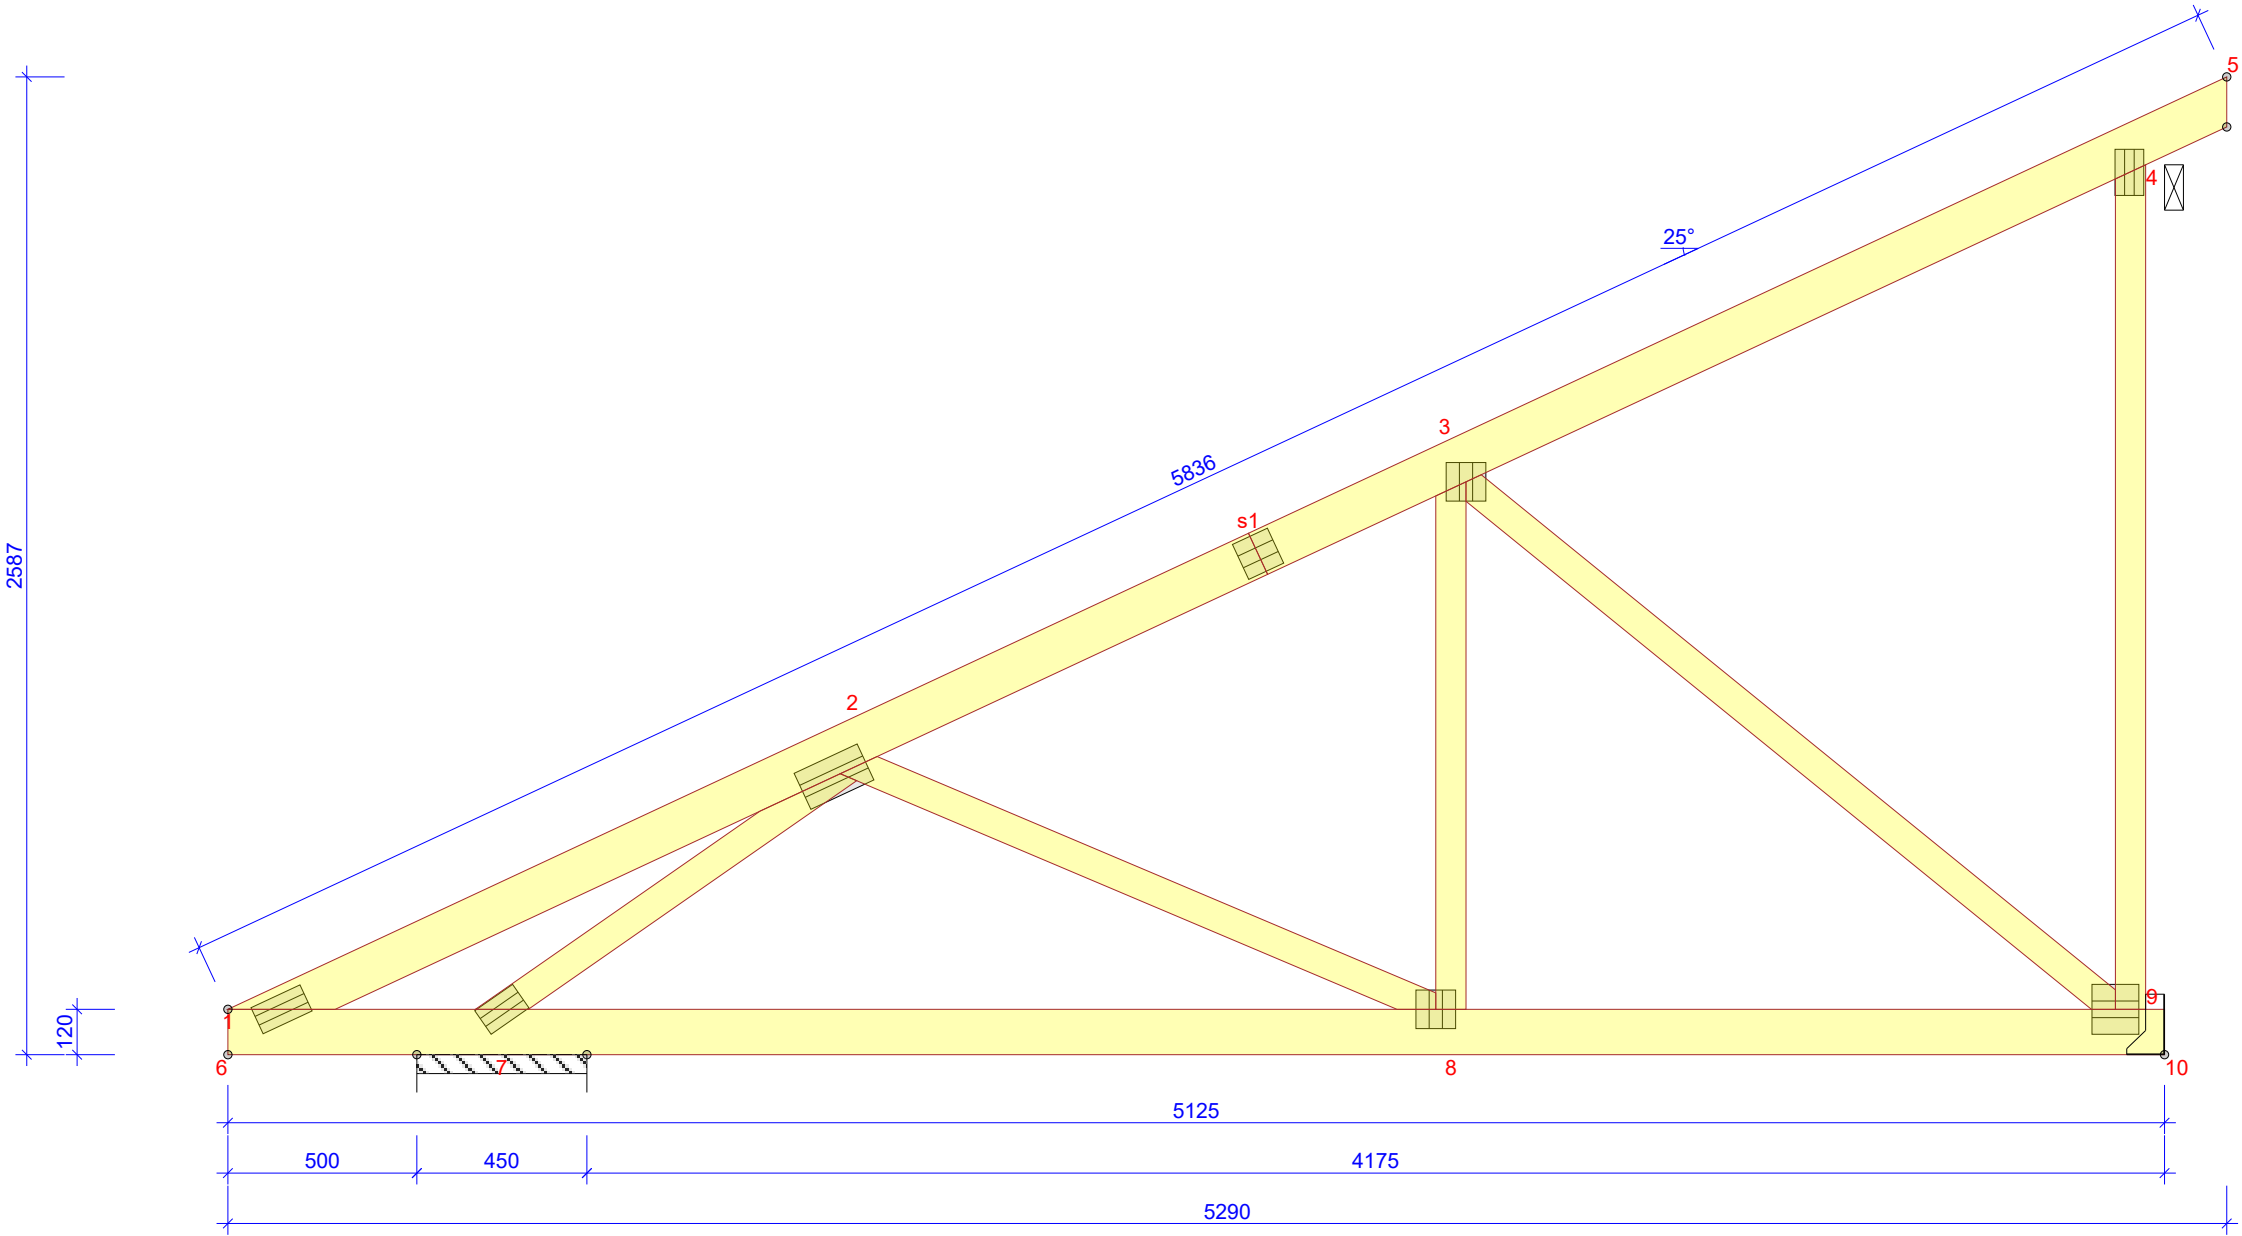

ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	šířKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-5	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	I	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
1-10	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	56		
4-9	80	C24	2234	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	925		
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
2-8	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
3-8	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			
3-9	80	C24	Žádný						

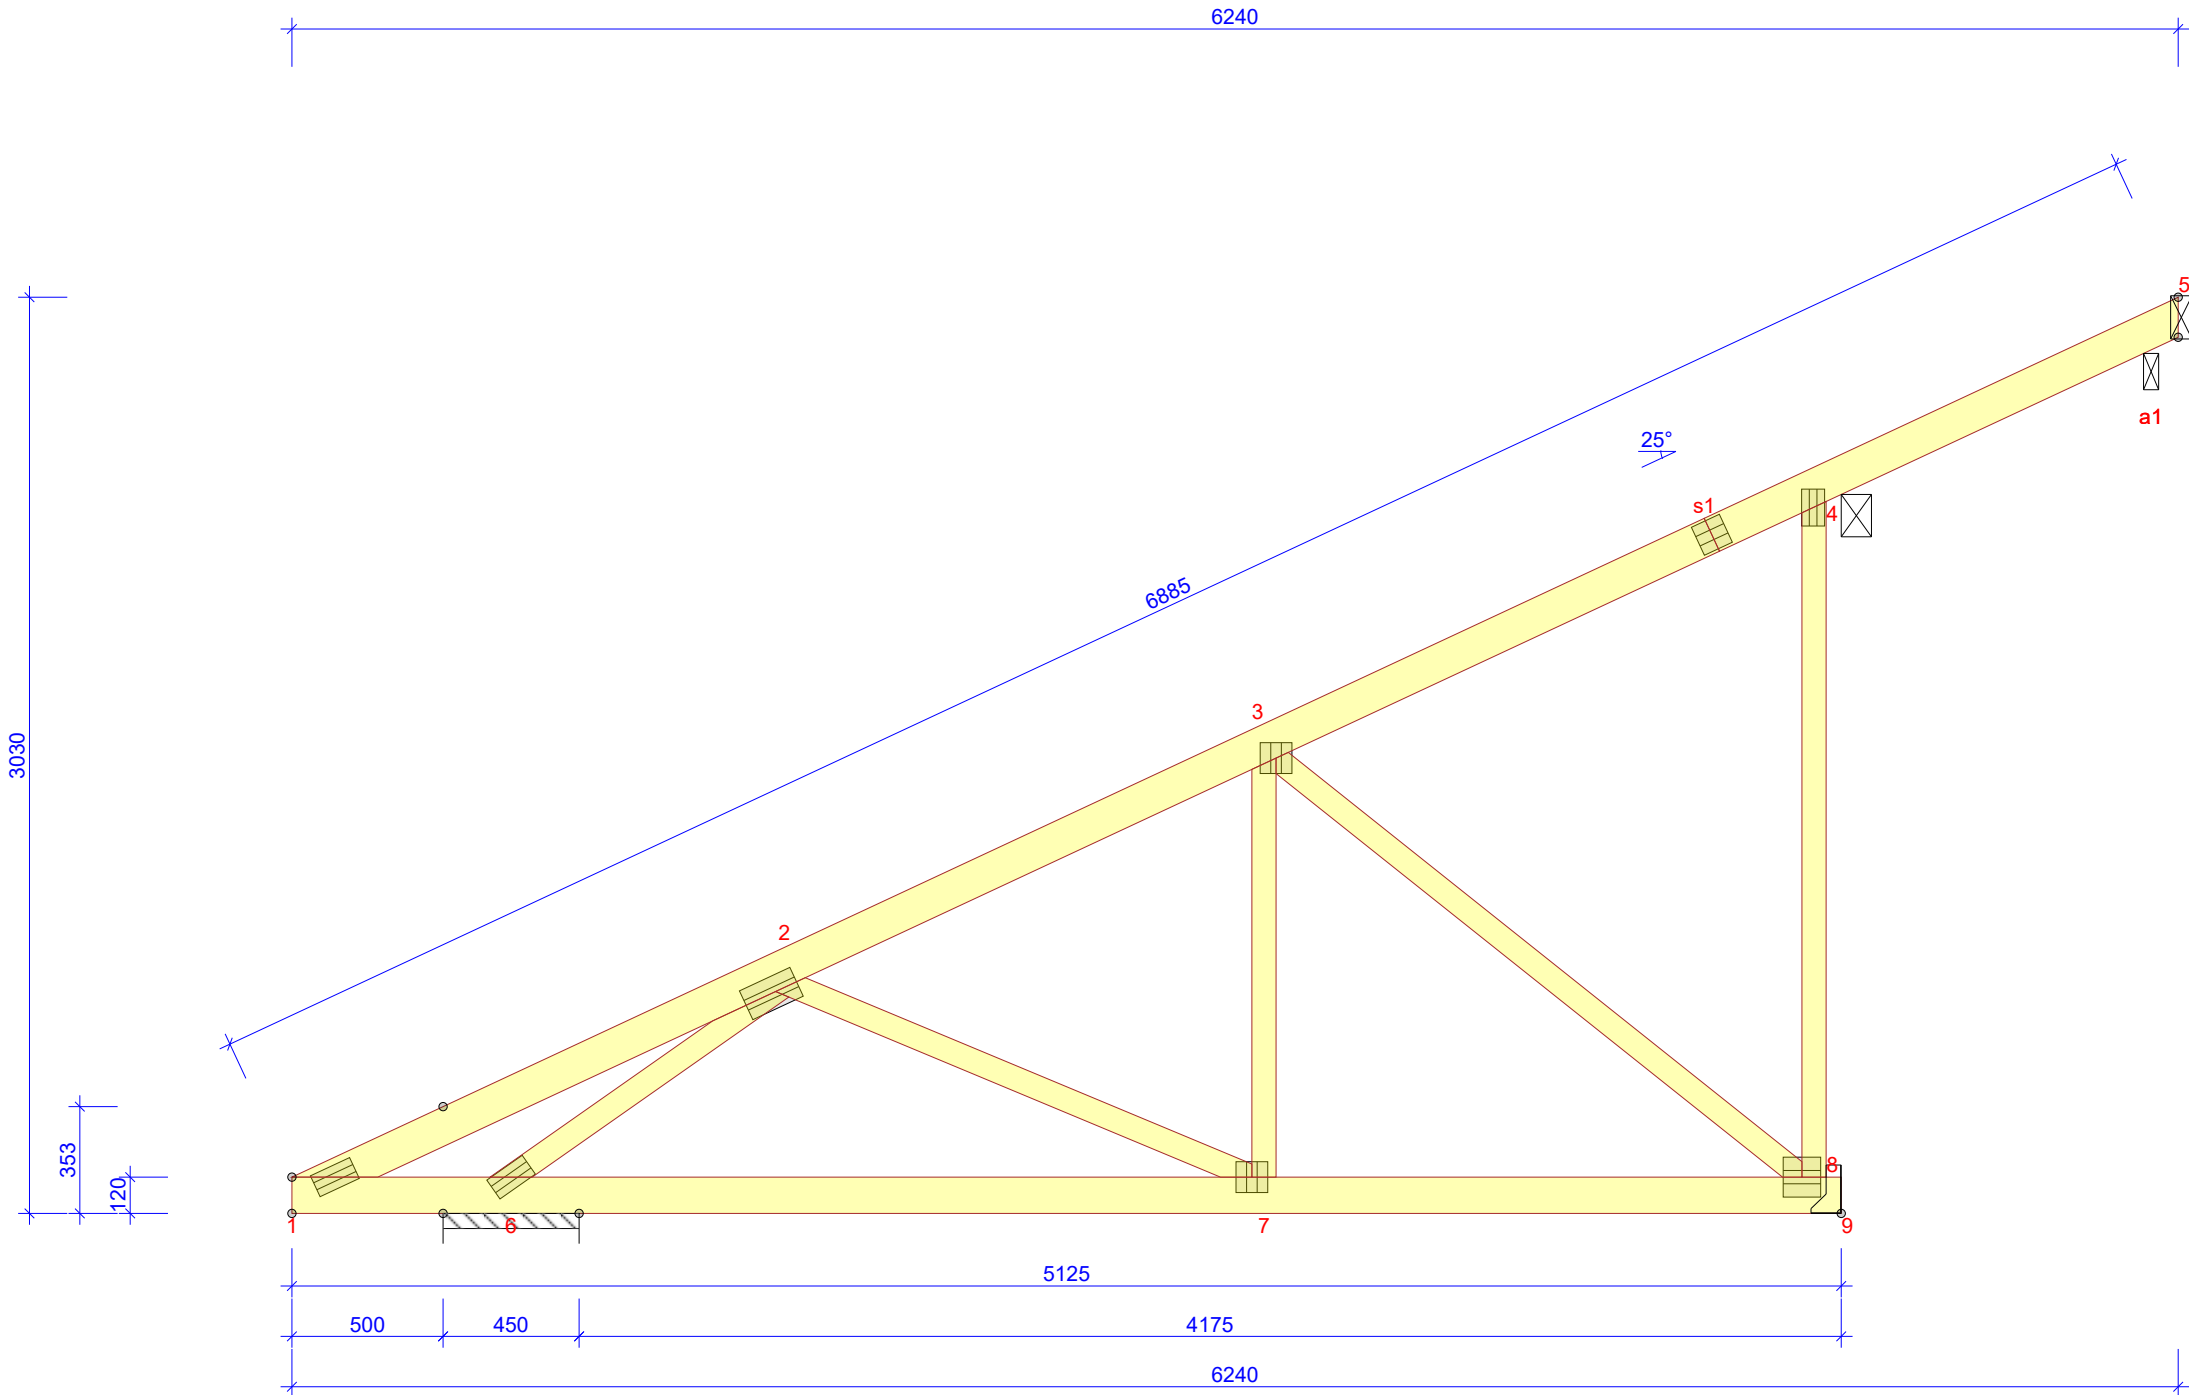

ŘEZIVO			
VAZNÍK- OD - DO	šířKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-5	120	C24	600
1-9	120	C24	3000
4-8	80	C24	2234
2-6	80	C24	Žádný
2-7	80	C24	Žádný
3-7	80	C24	Žádný
3-8	80	C24	Žádný


ZATÍŽENÍ (N/m²)			
SNĚHOVÁ OBLAST:			
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	I	
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250		
Přidána vlastní tíha			

OBECNÉ NASTAVENÍ			
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50		
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	59		
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	975		
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			

OBECNÉ POKYNY	
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

			
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R	
15.03.2018		Označení vazníku N12	
MĚŘÍTKO 1:25		Strana 1/1	
ČÍSLO VÝKRESU		REG.	

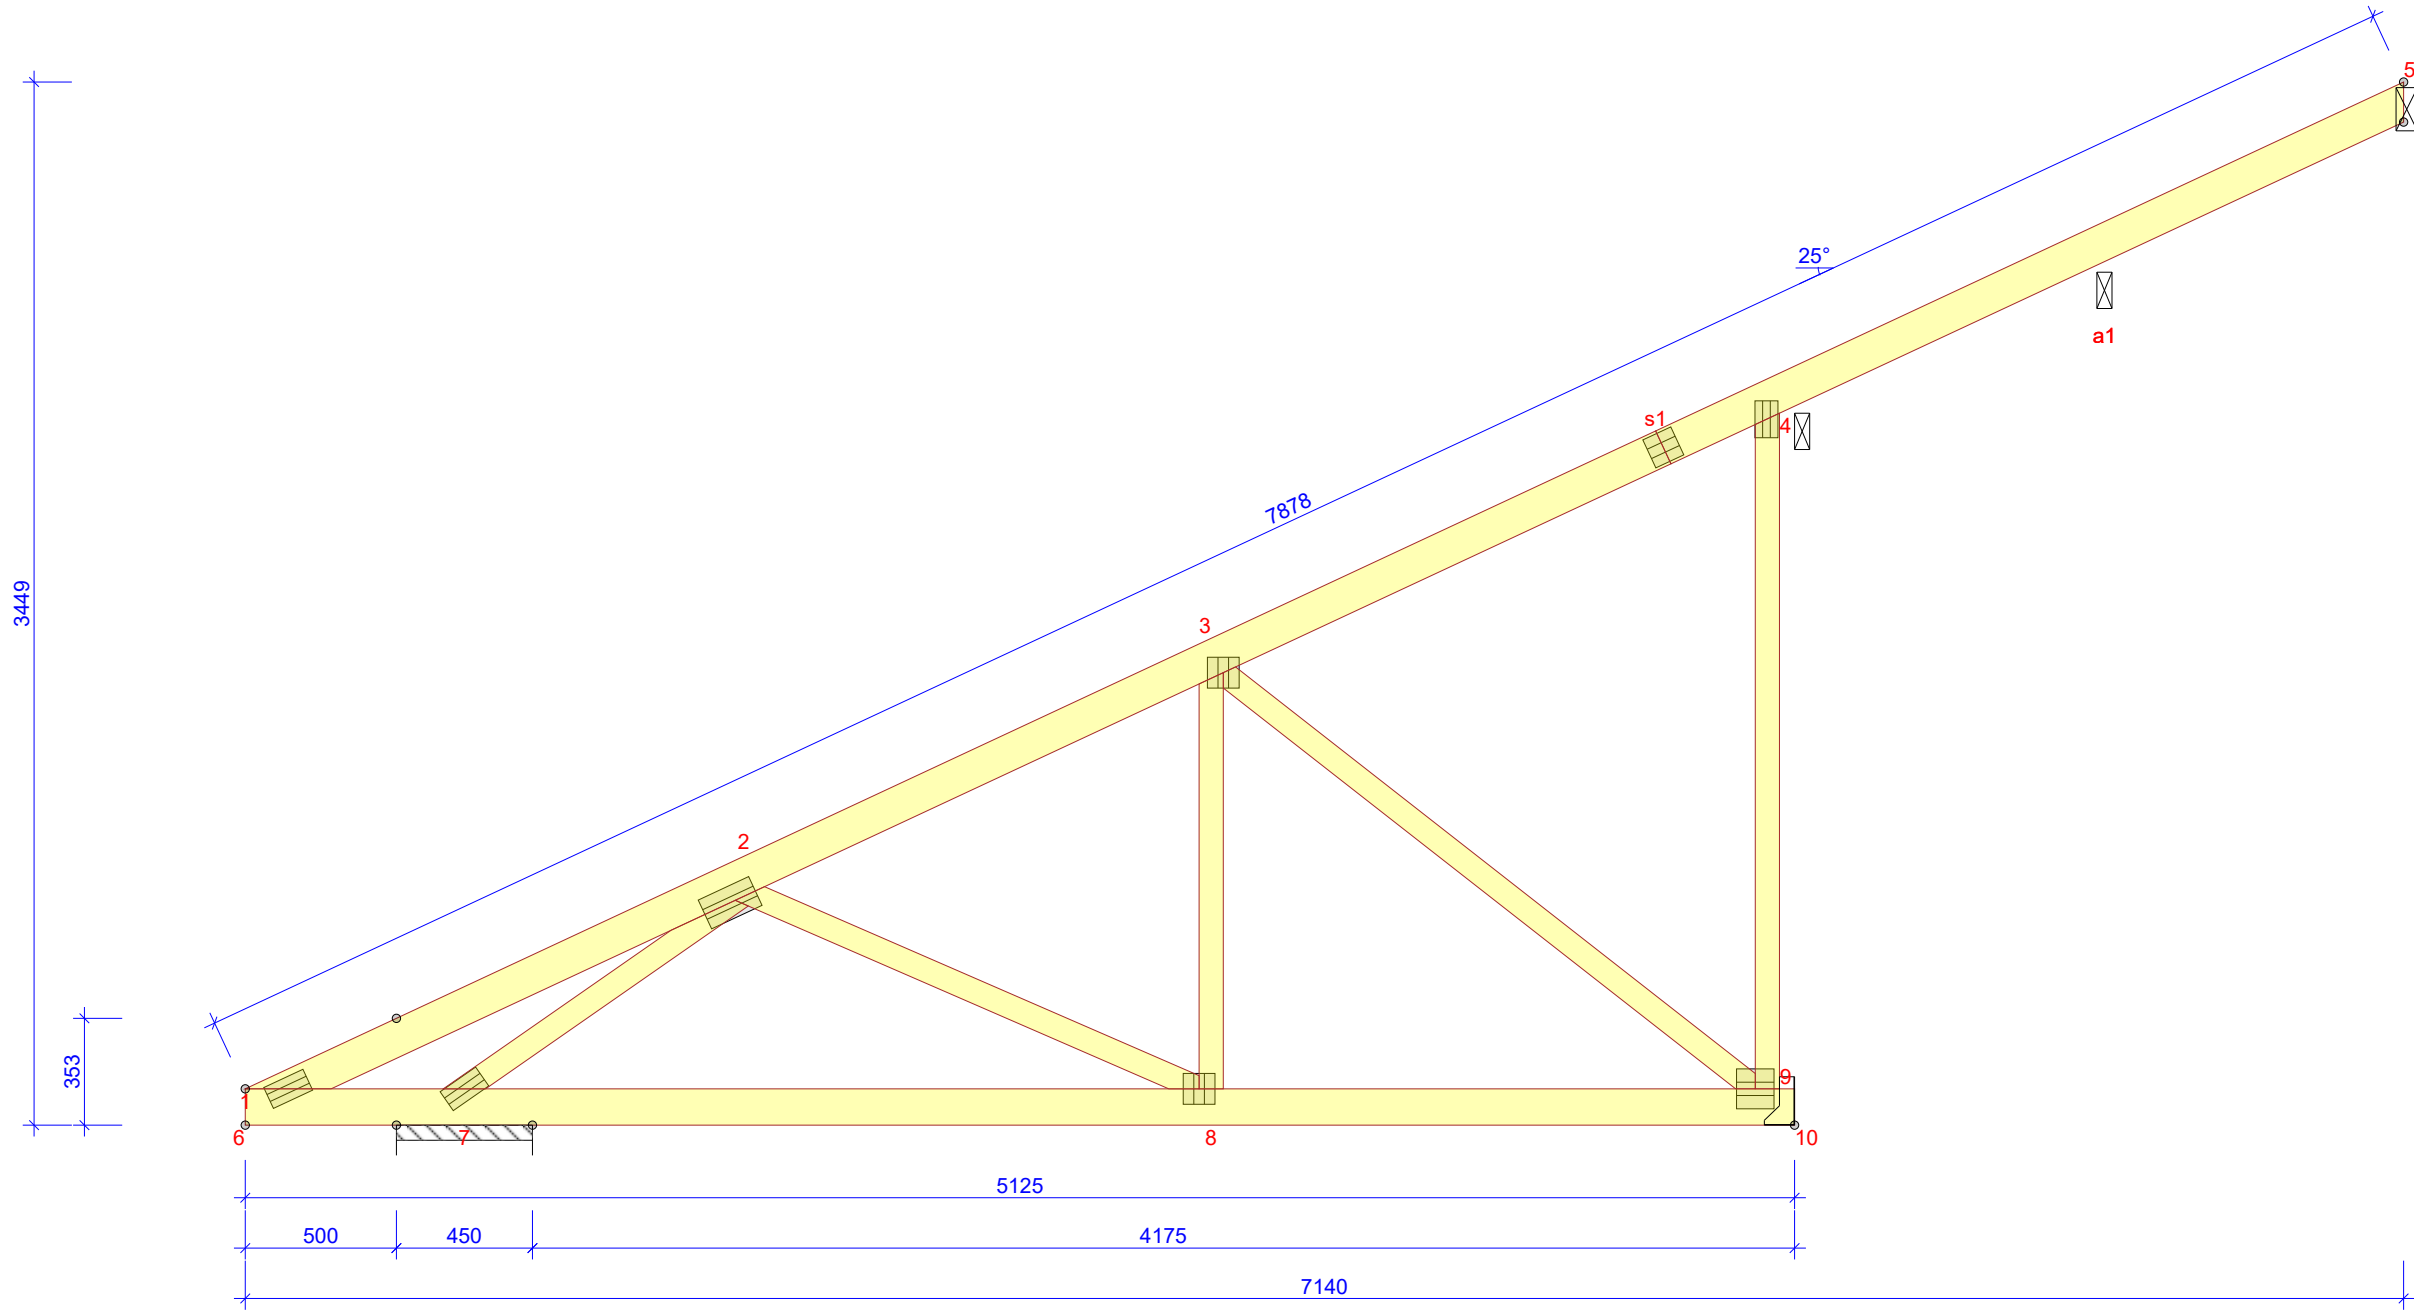

ŘEZIVO			
VAZNÍK- OD - DO	šířKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-5	120	C24	600
1-10	120	C24	3000
4-9	80	C24	2234
2-7	80	C24	Žádný
2-8	80	C24	Žádný
3-8	80	C24	Žádný
3-9	80	C24	Žádný


ZATÍŽENÍ (N/m²)	
SNĚHOVÁ OBLAST:	I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.I):	700 N/m²
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250
Přidána vlastní tíha	

OBECNÉ NASTAVENÍ	
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	63
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	


OBECNÉ POKYNY
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.


			
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R	MĚŘÍTKO 1:25 Strana 1/1
15.03.2018		Označení vazníku N13	ČÍSLO VÝKRESU REG.

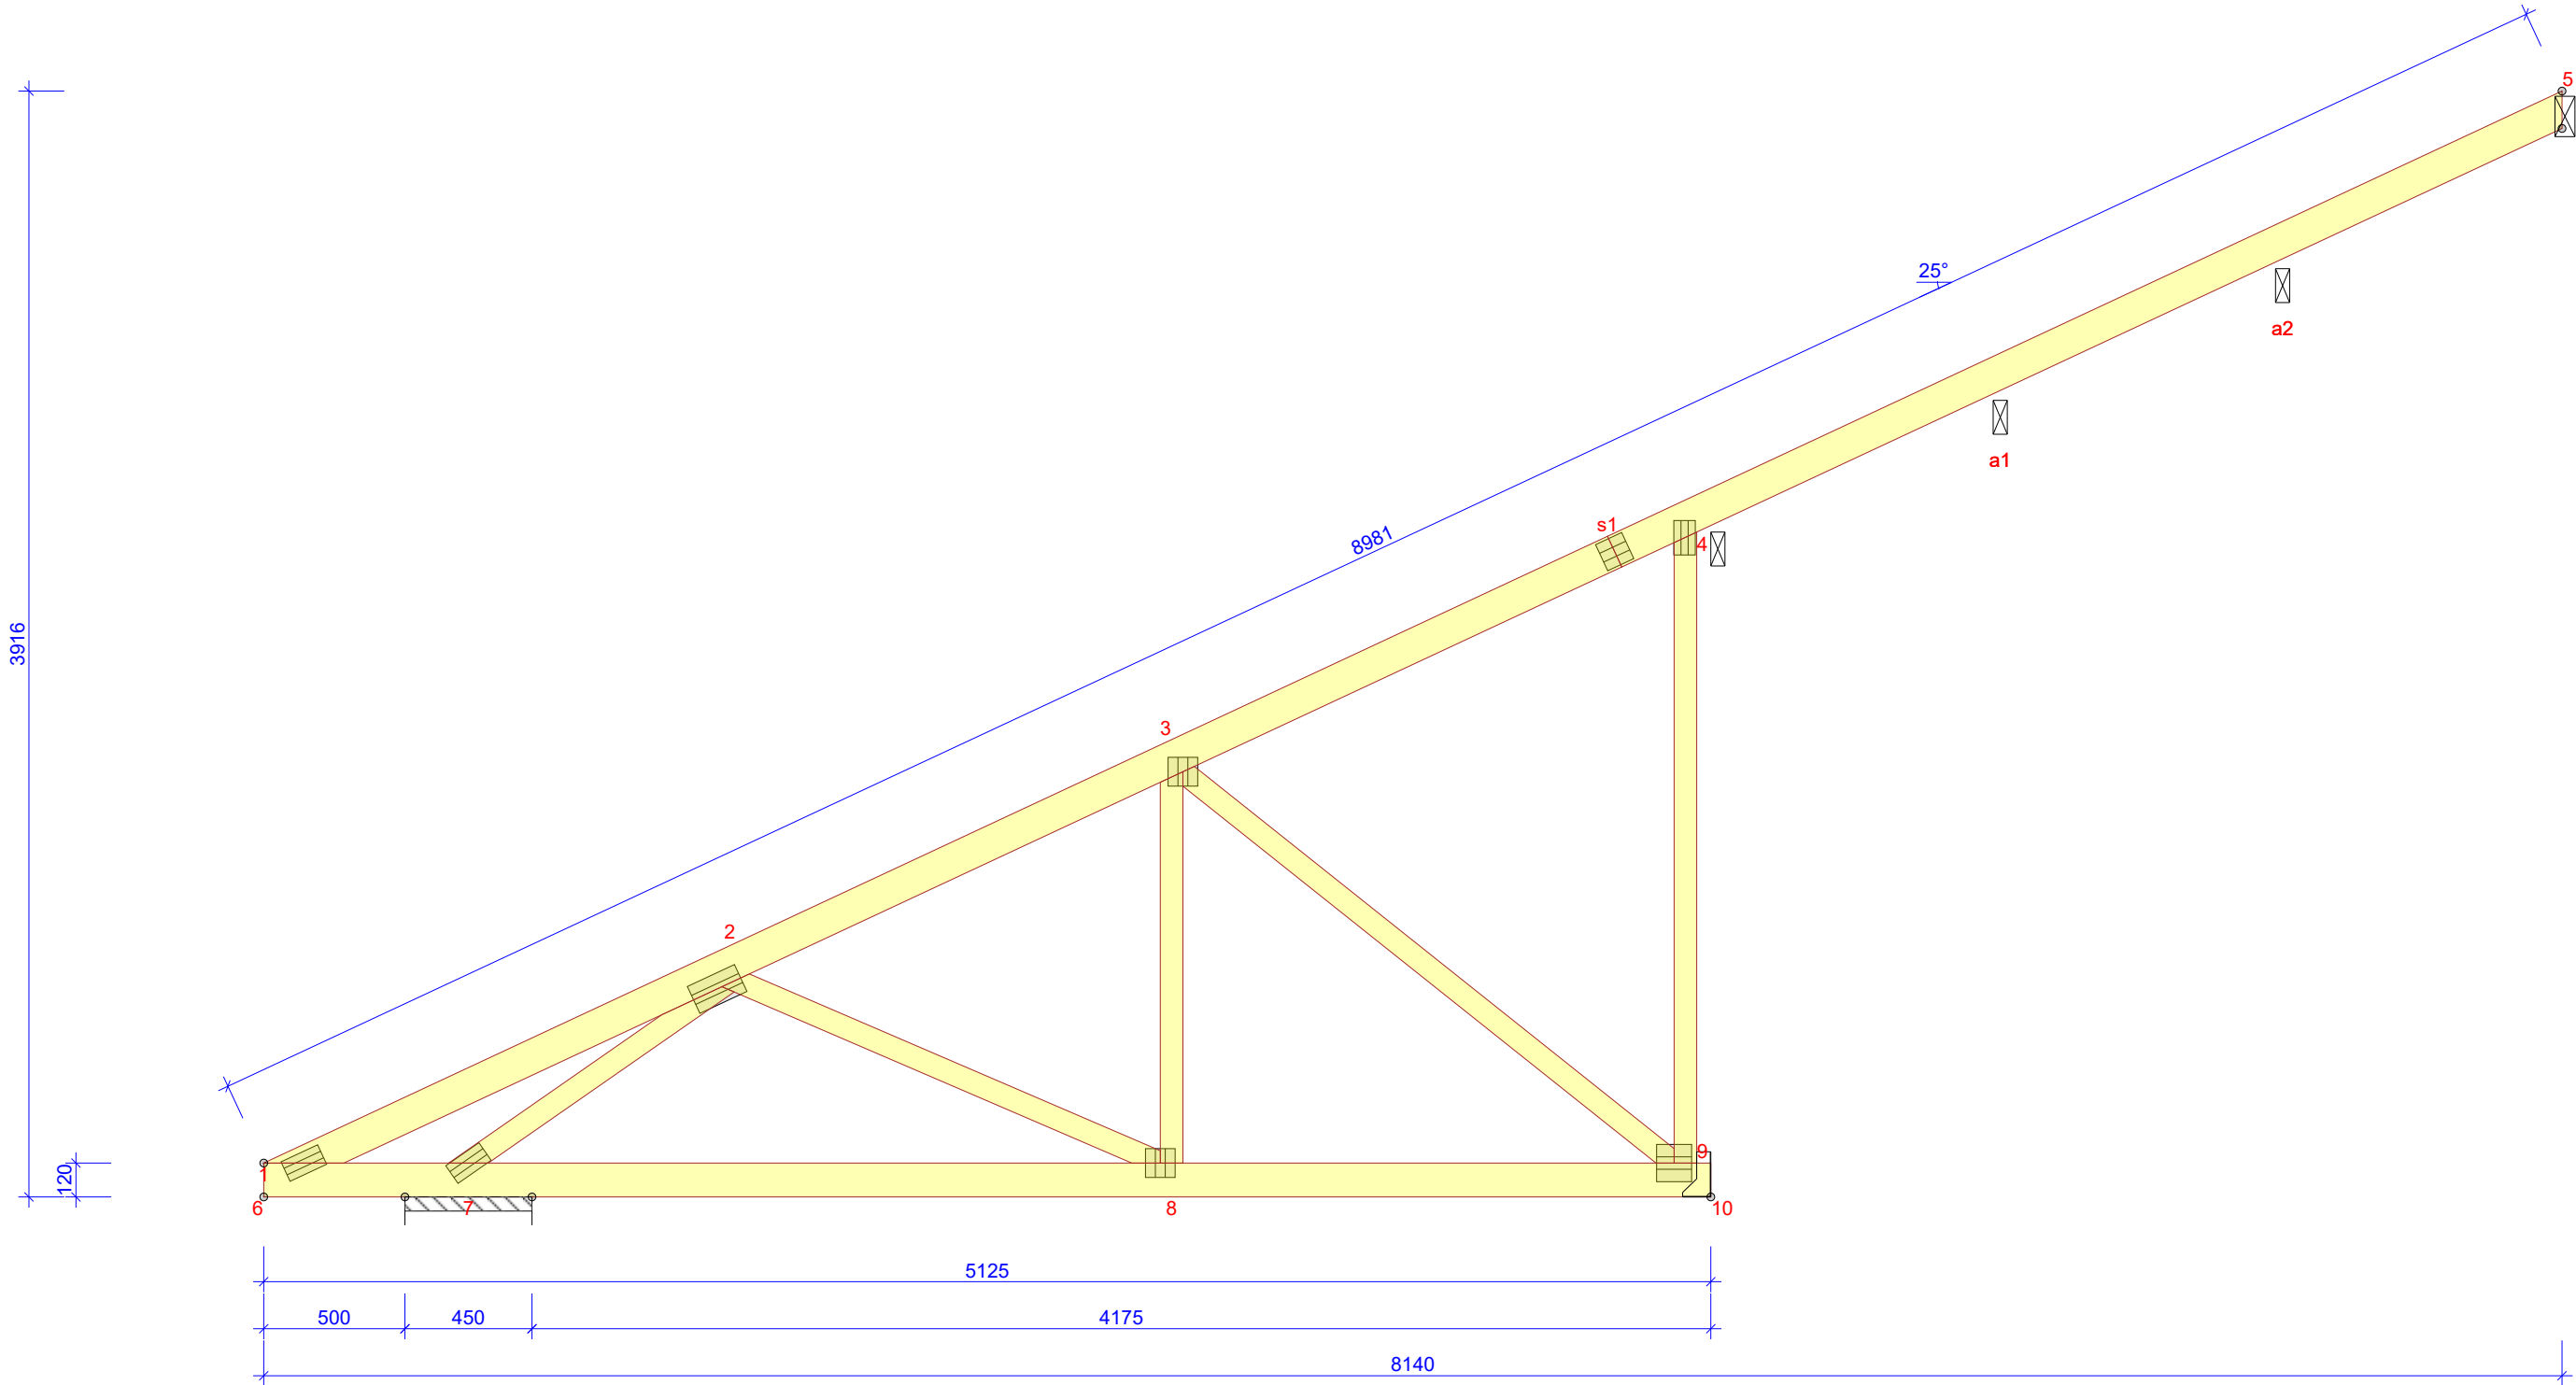

ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	ŠÍŘKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-5	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
1-10	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	66		
4-9	80	C24	2234	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000		
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
2-8	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
3-8	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			
3-9	80	C24	Žádný						

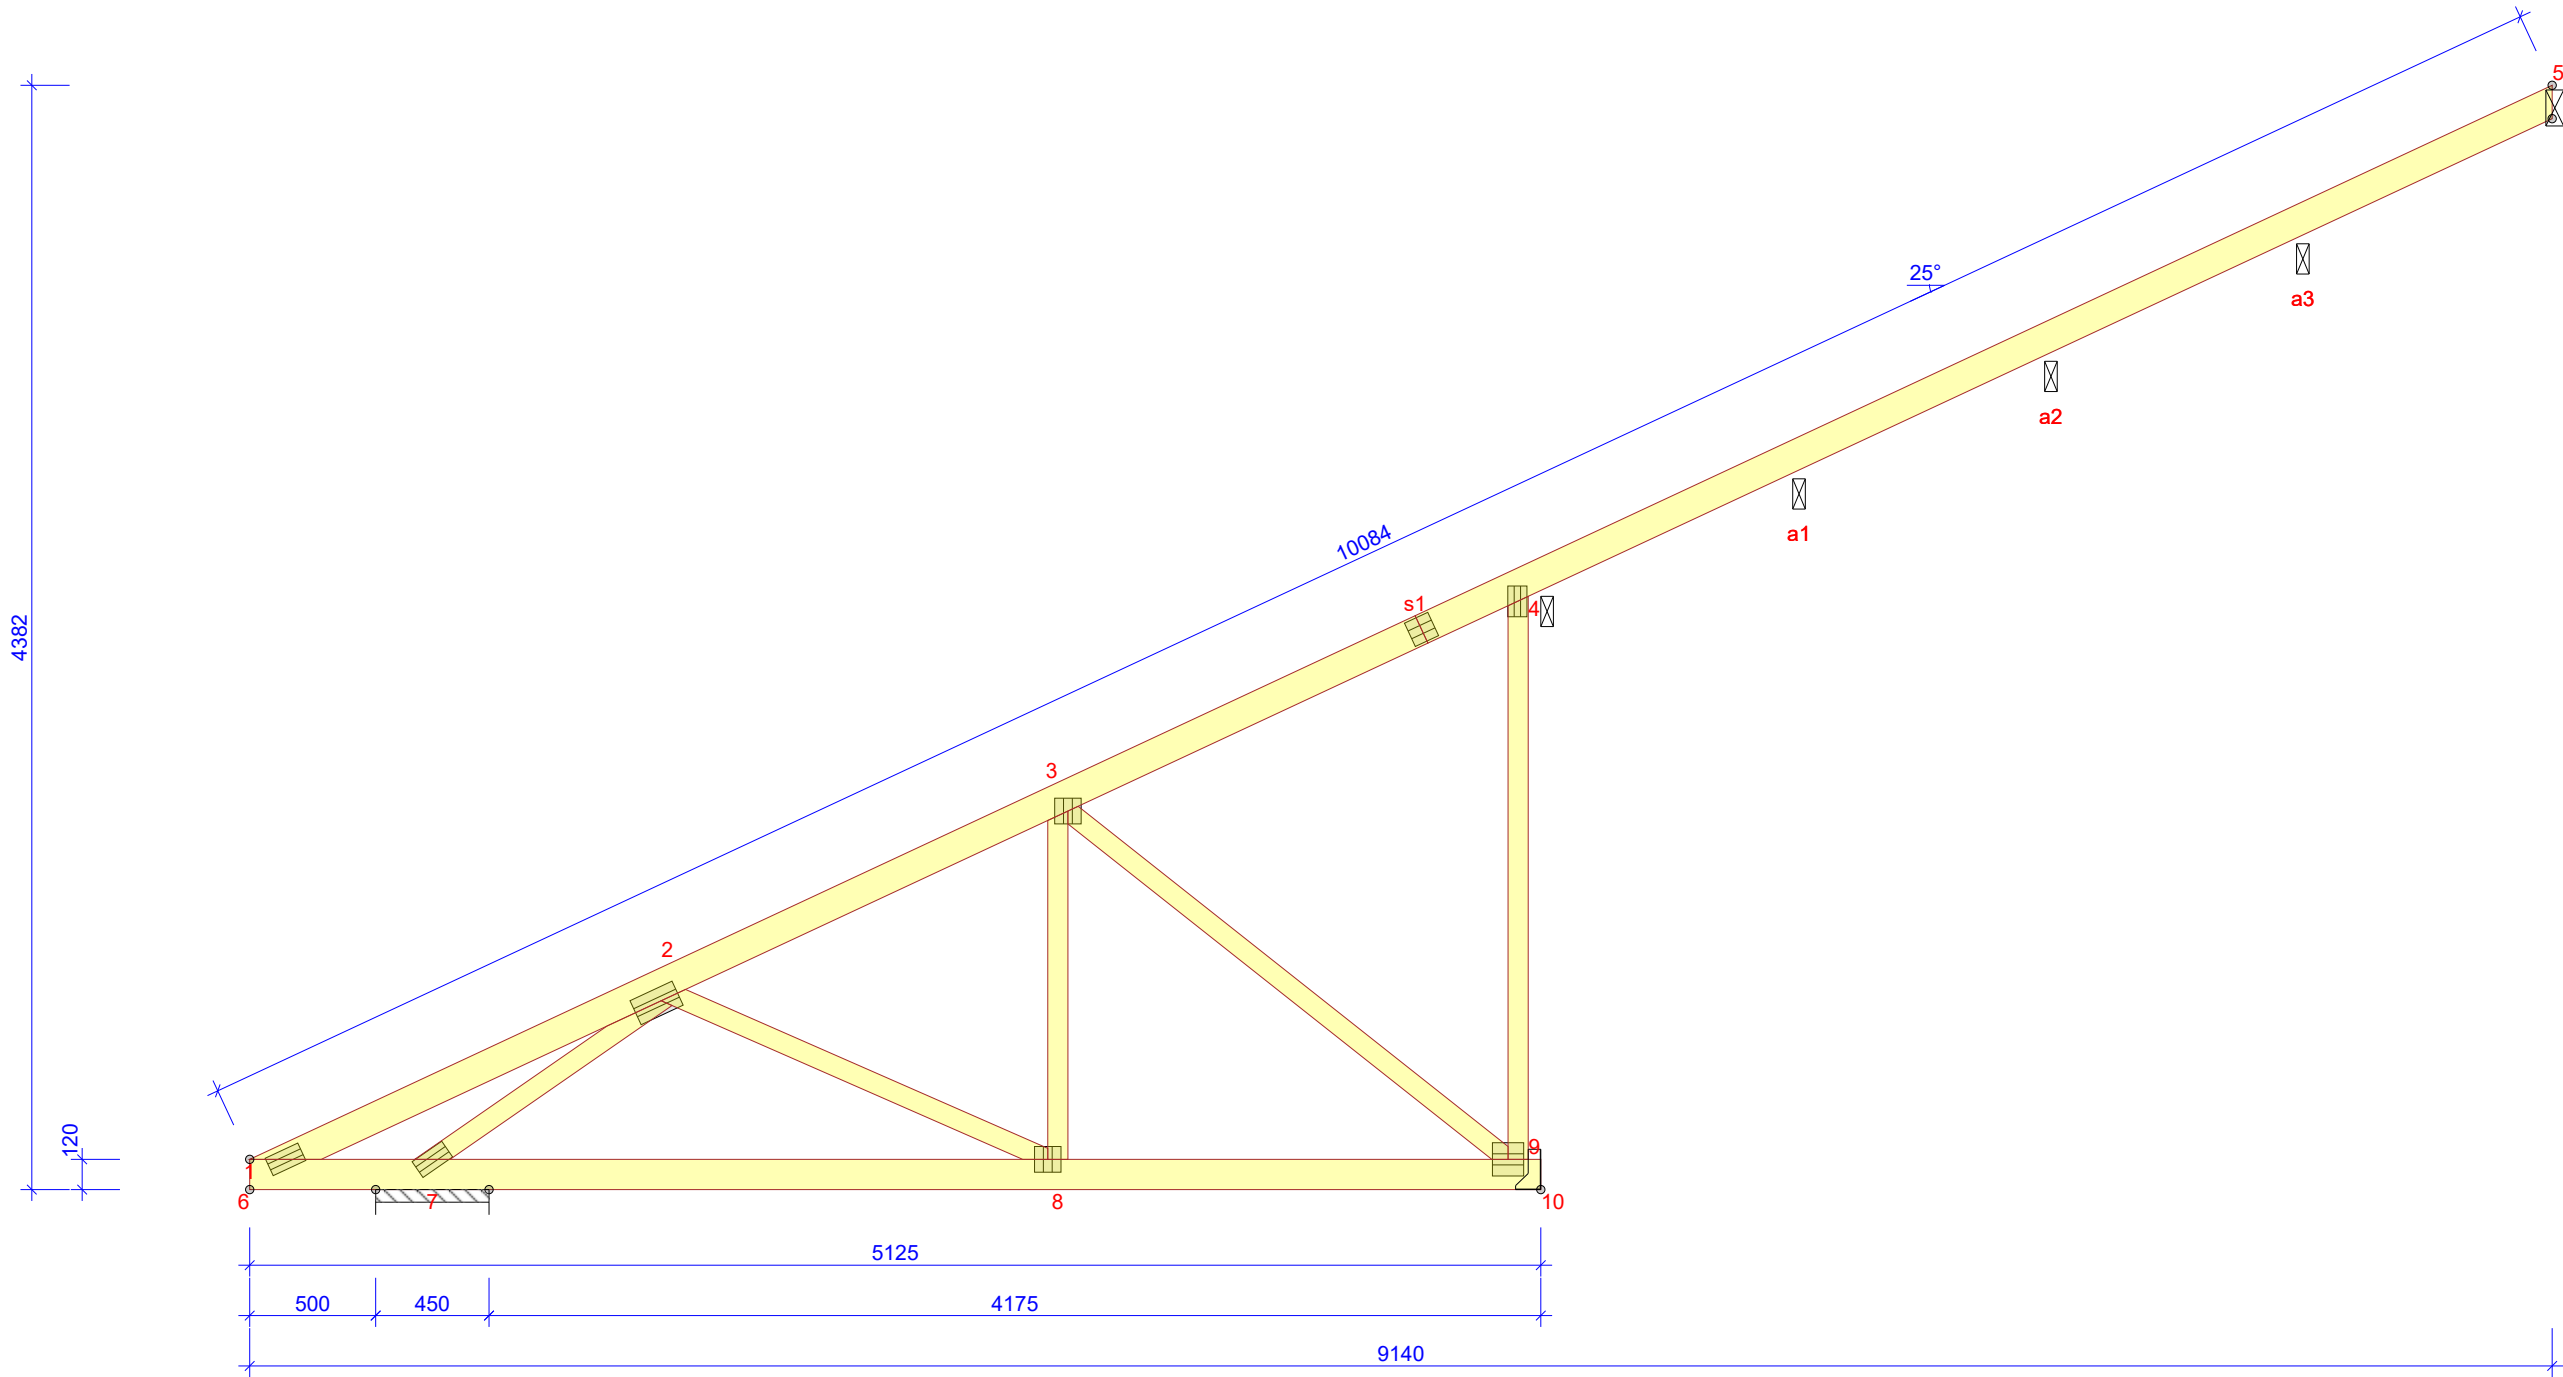


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY
VAZNÍK- OD - DO	šířKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks					
1-5	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	
1-10	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	70	
4-9	80	C24	2234	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000	
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1	
2-8	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%	Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
3-8	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		
3-9	80	C24	Žádný					

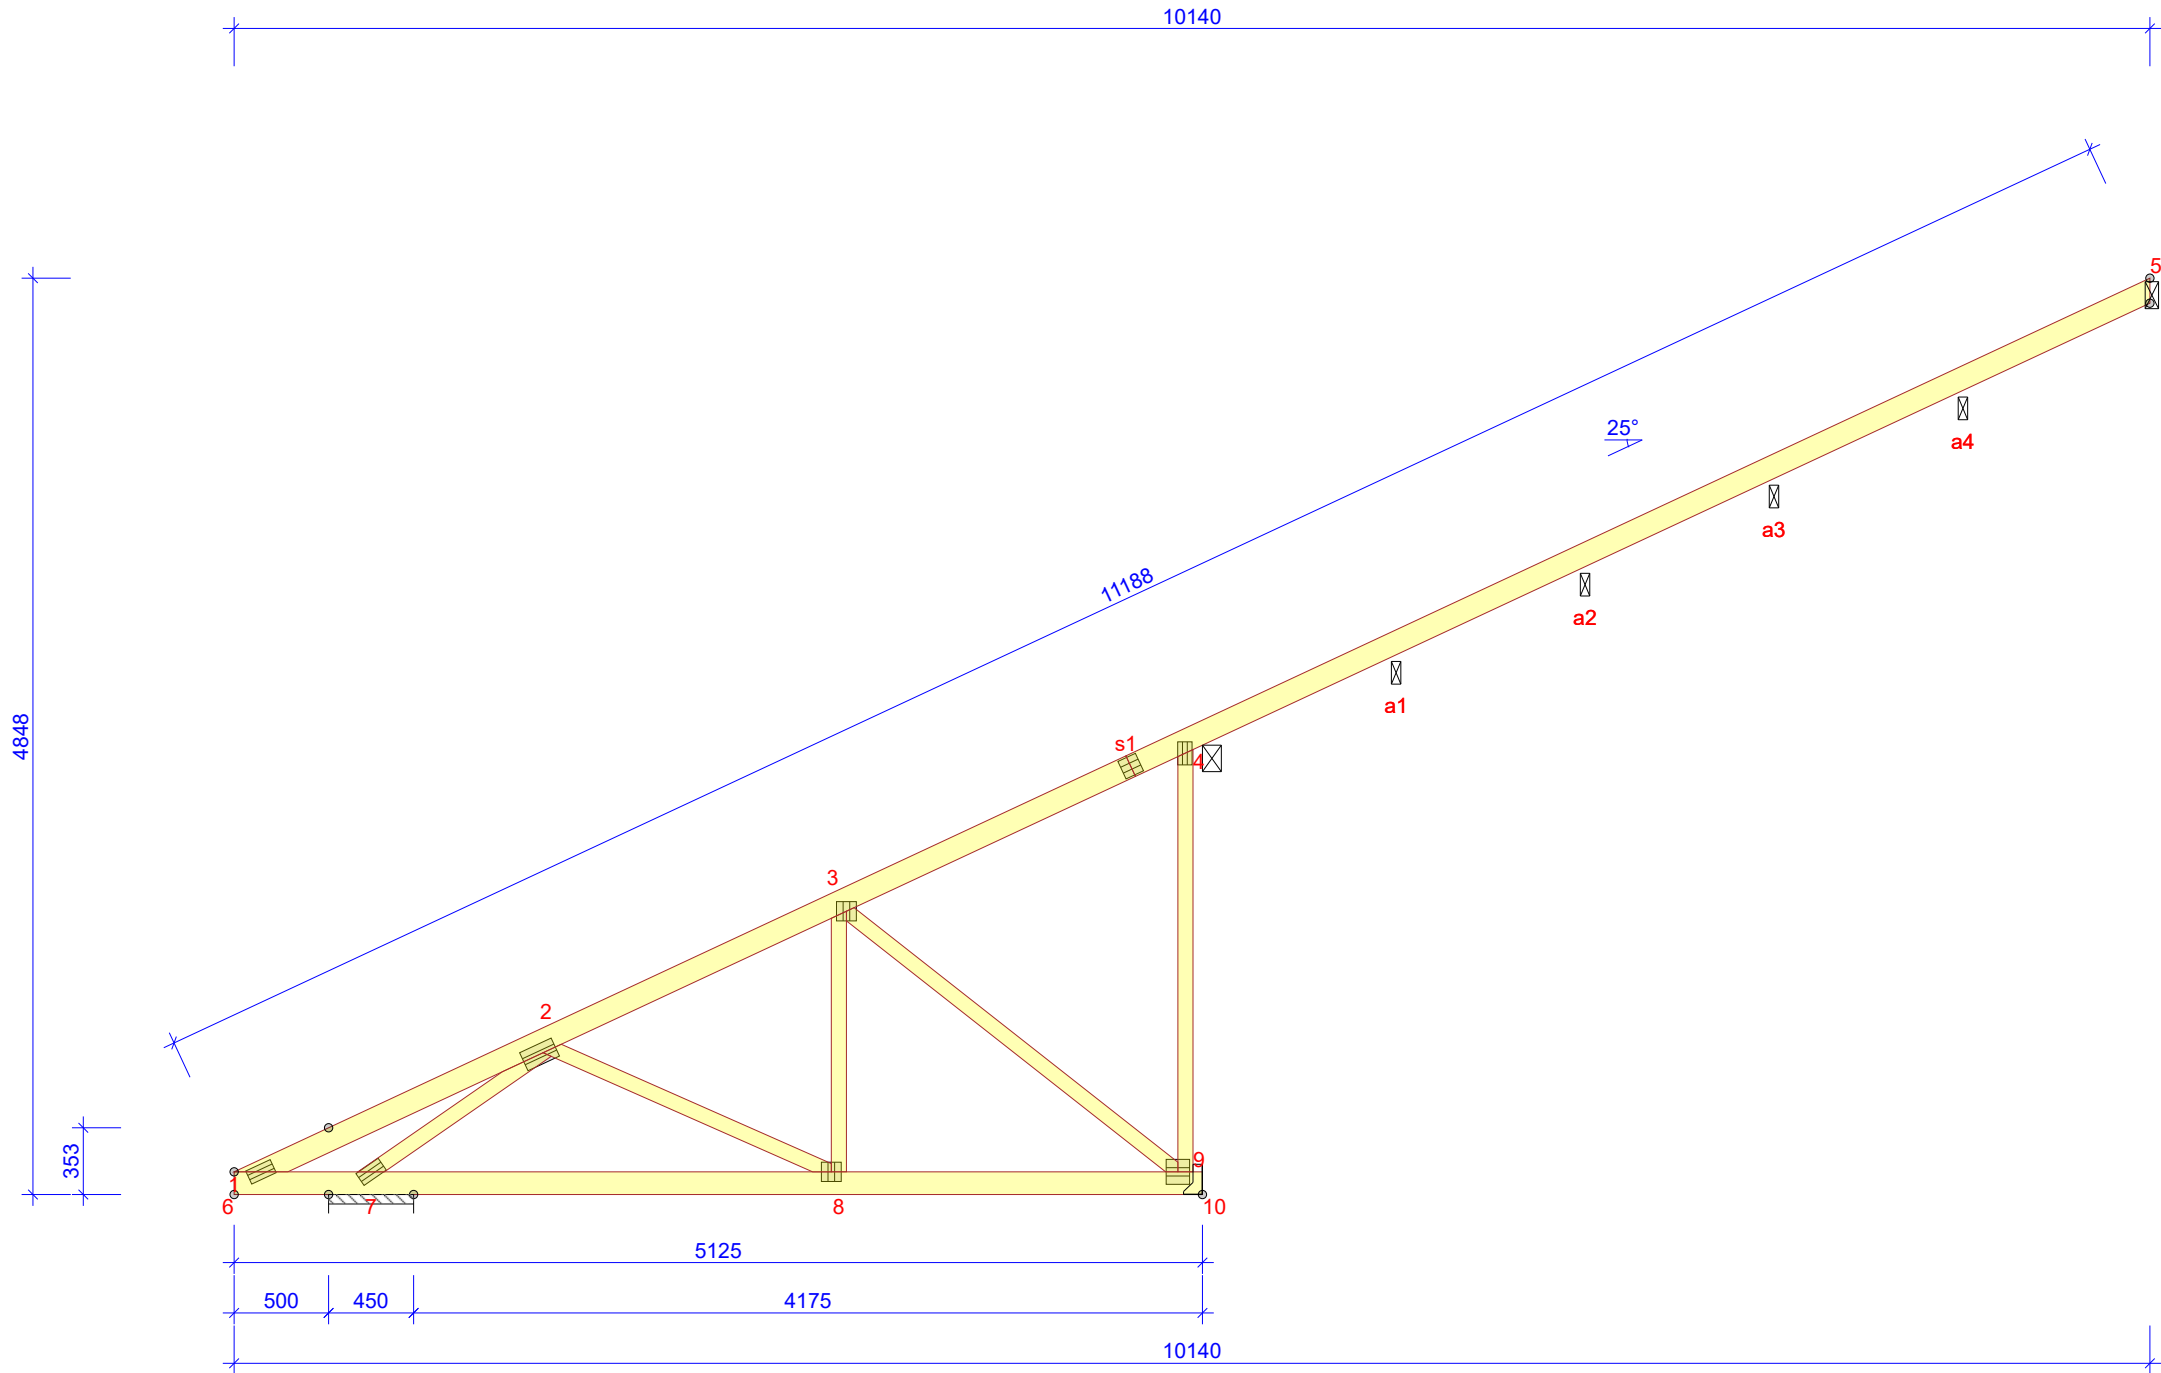


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-5	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	I	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
1-10	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	73		
4-9	80	C24	2234	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000		
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
2-8	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
3-8	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			
3-9	80	C24	Žádný						

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

			MĚŘÍTKO 1:40 Strana 1/1	
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R		
15.03.2018			Označení vazníku N16	ČÍSLO VÝKRESU REG.

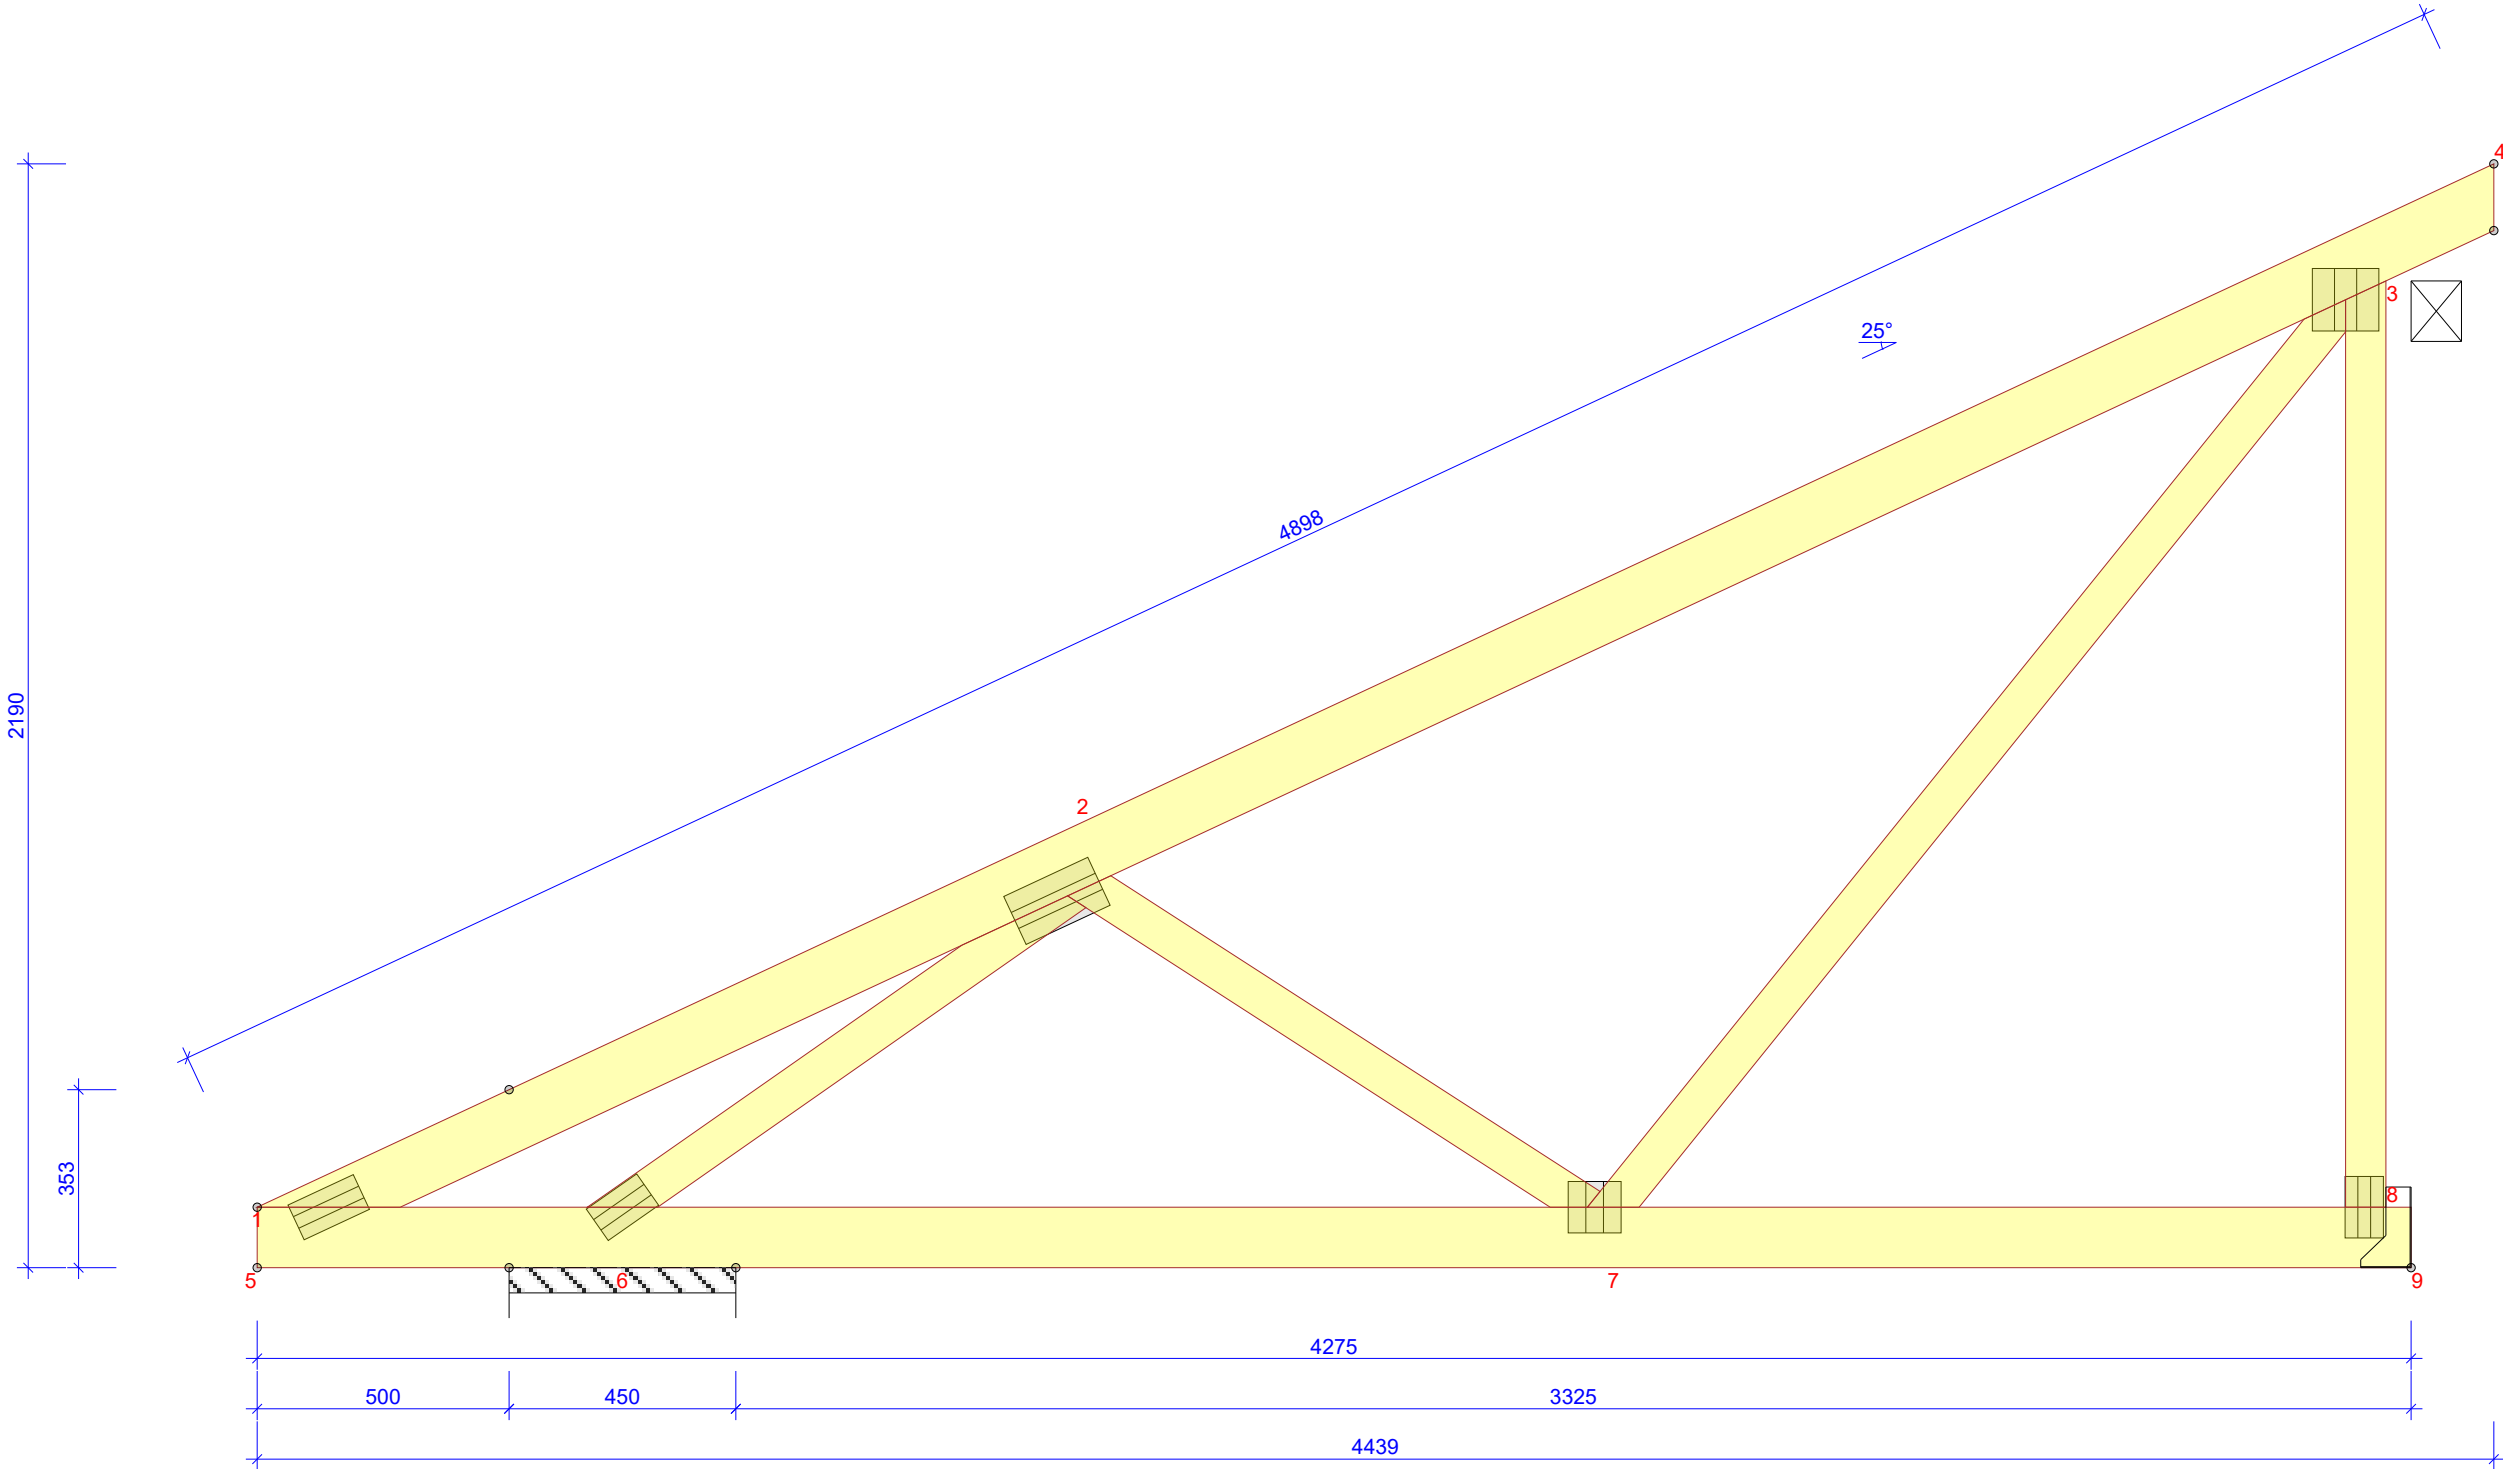


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY
VAZNIK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	SNĚHOVÁ OBLAST: ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l.):		ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):		KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
1-4	120	C24	600	700 N/m²		HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):		
1-9	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):		579 N/m²		
3-8	80	C24	1838	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:		250		
2-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:		600		
2-7	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha				
3-7	80	C24	Žádný					
						ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):		1083
						SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:		1
						SERVISNÍ TŘÍDA:		2 = 65% <= RH < 85%
						ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		

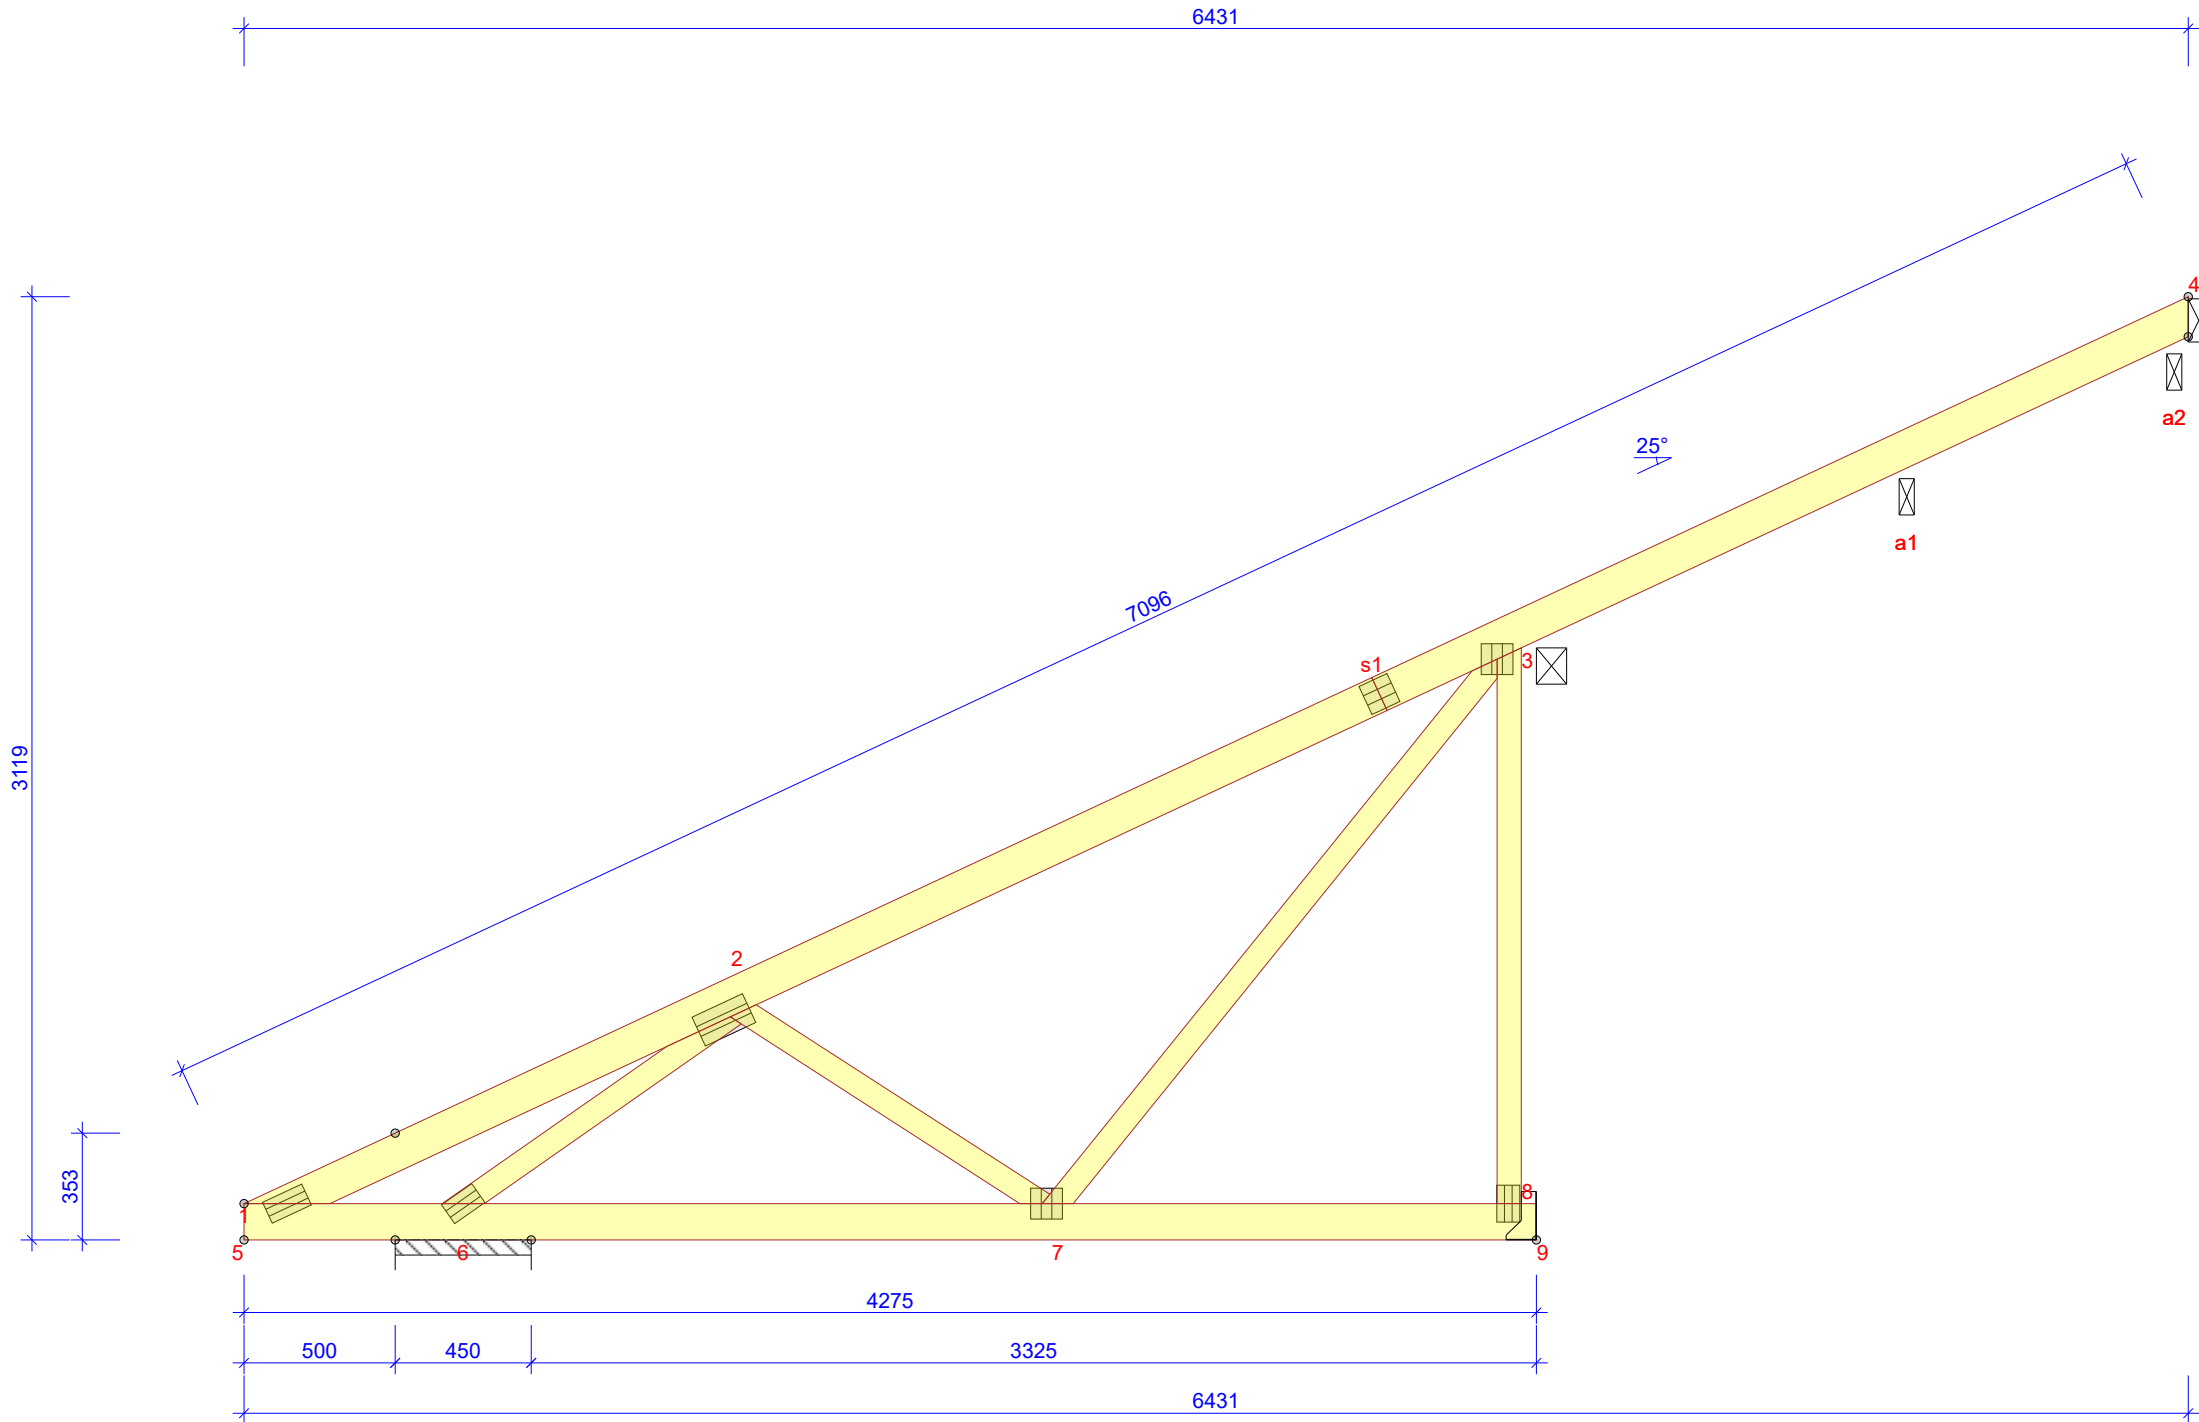


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	šířKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-4	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
1-9	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	52		
3-8	80	C24	1838	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1083		
2-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
3-7	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.




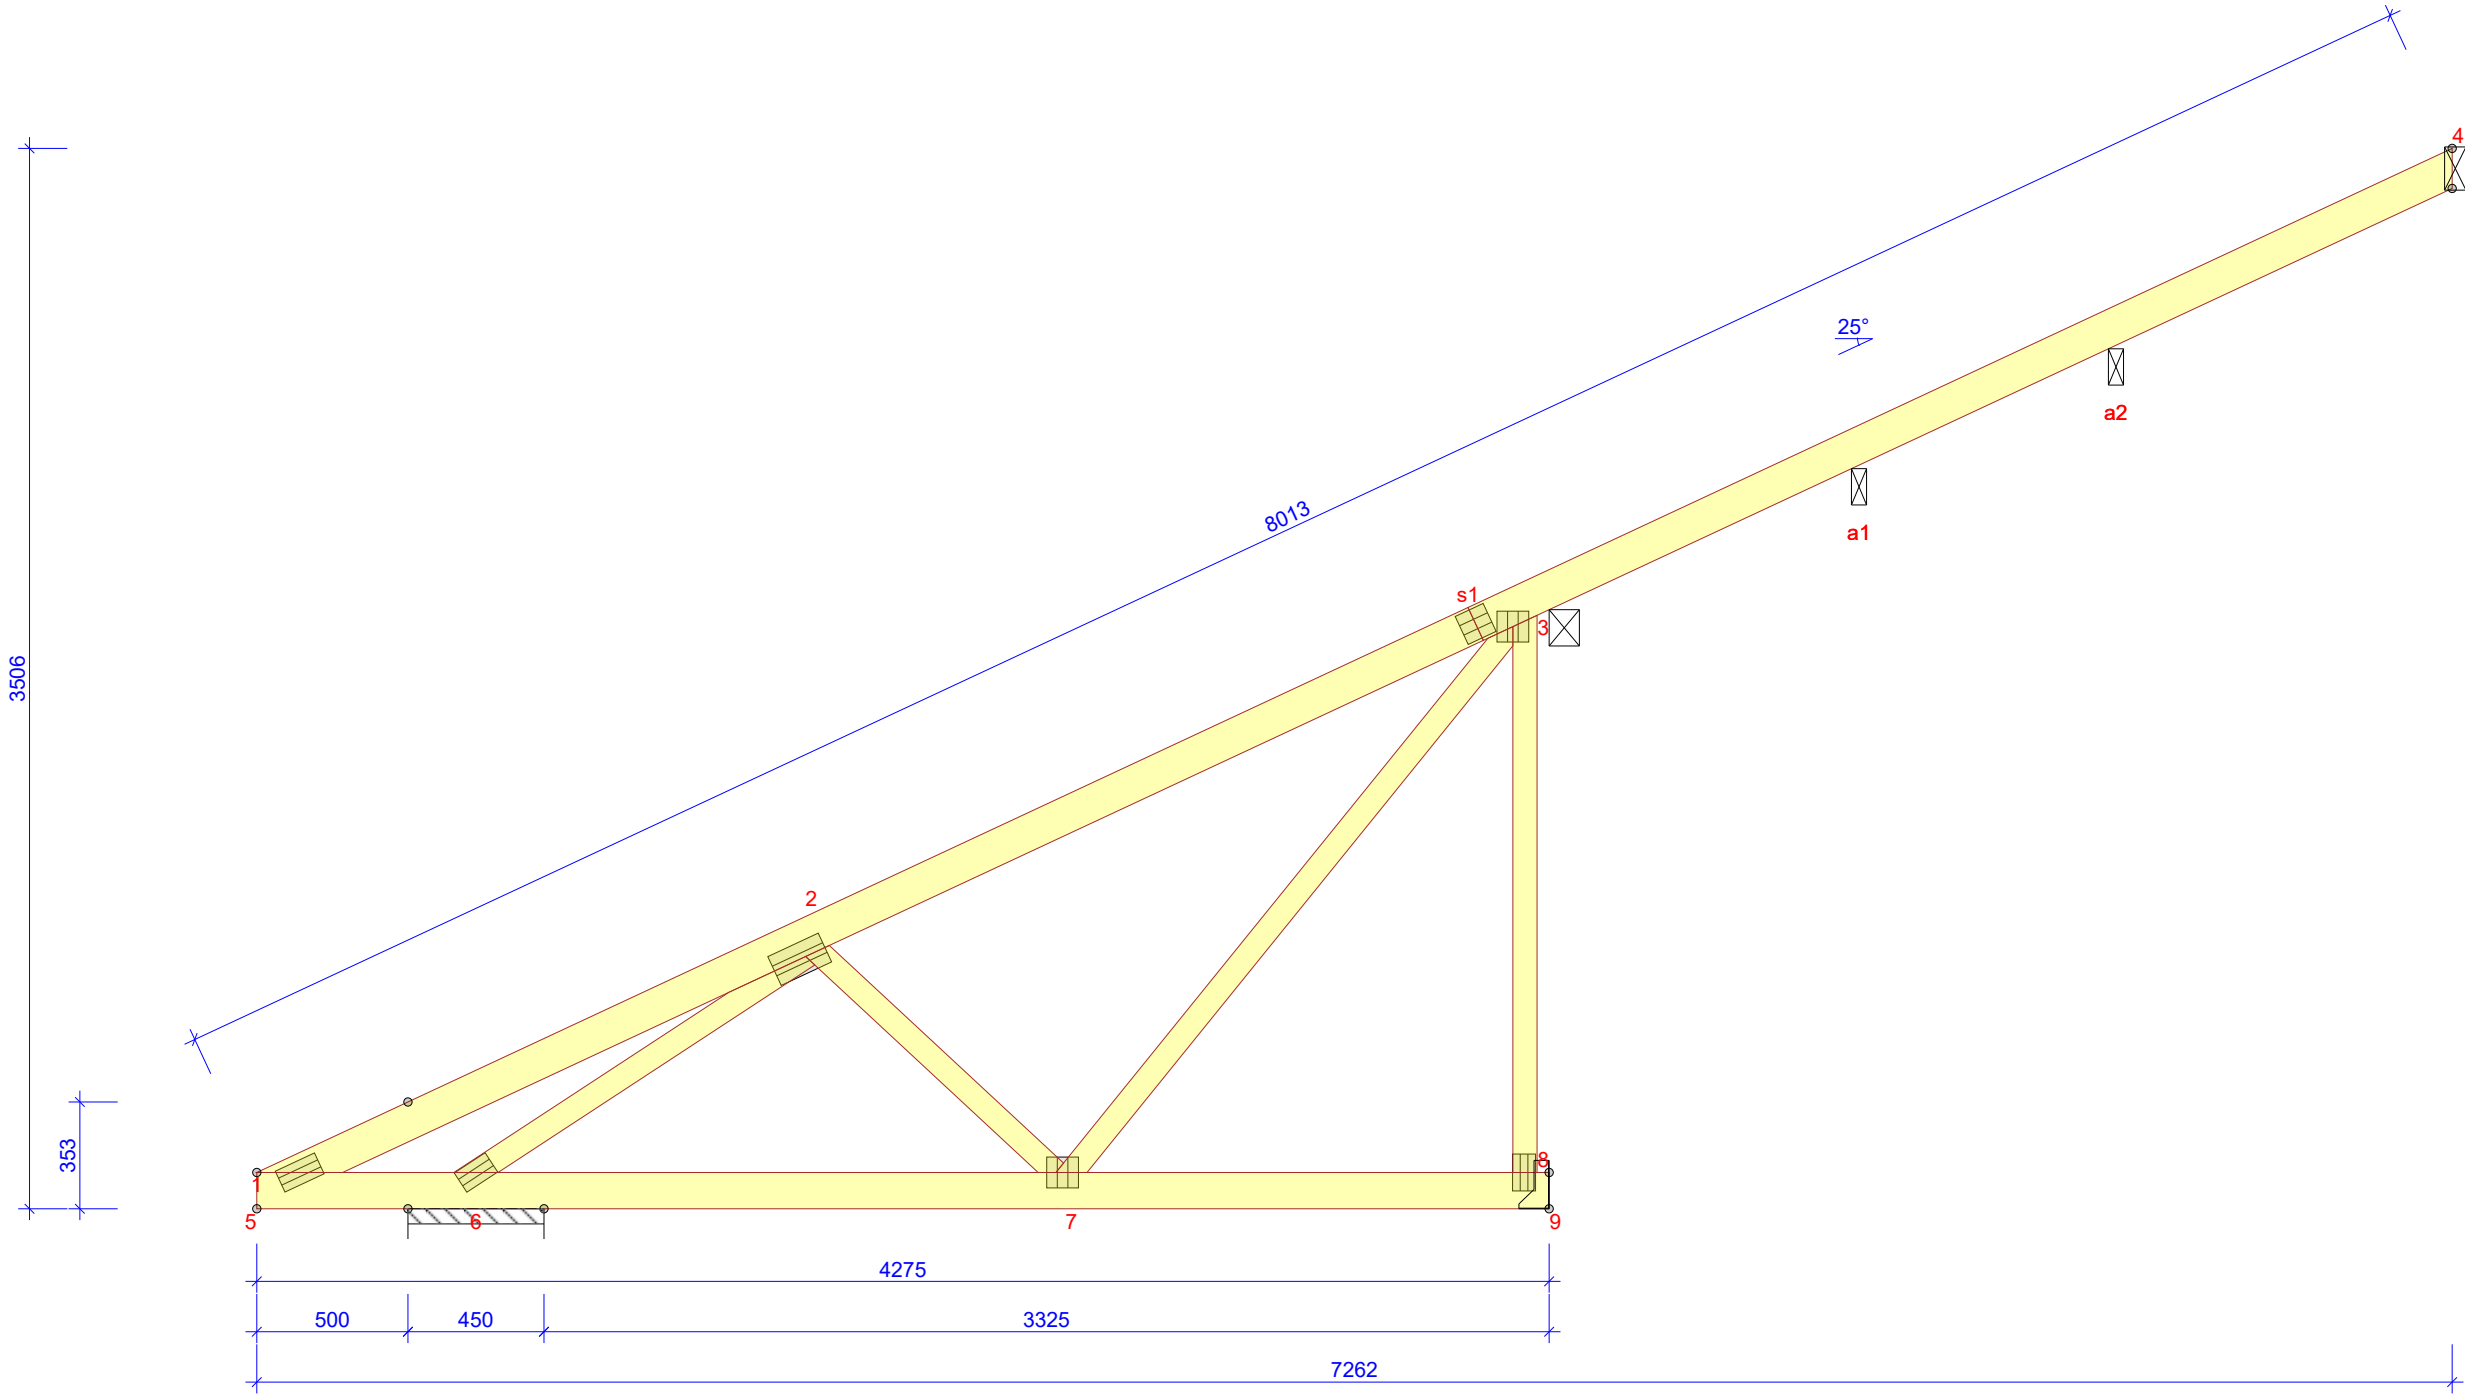


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	SNĚHOVÁ OBLAST: ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l.): ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)): STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP: STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU: Přidána vlastní tíha		ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm): HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu): ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm): SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ: SERVISNÍ TŘÍDA: ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
1-4	120	C24	600	I 700 N/m² 579 N/m²		50 56 1083		
1-9	120	C24	3000	250		1		
3-8	80	C24	1842	600		2 = 65% <= RH < 85%		
2-6	80	C24	Žádný					
2-7	80	C24	Žádný					
3-7	80	C24	Žádný					

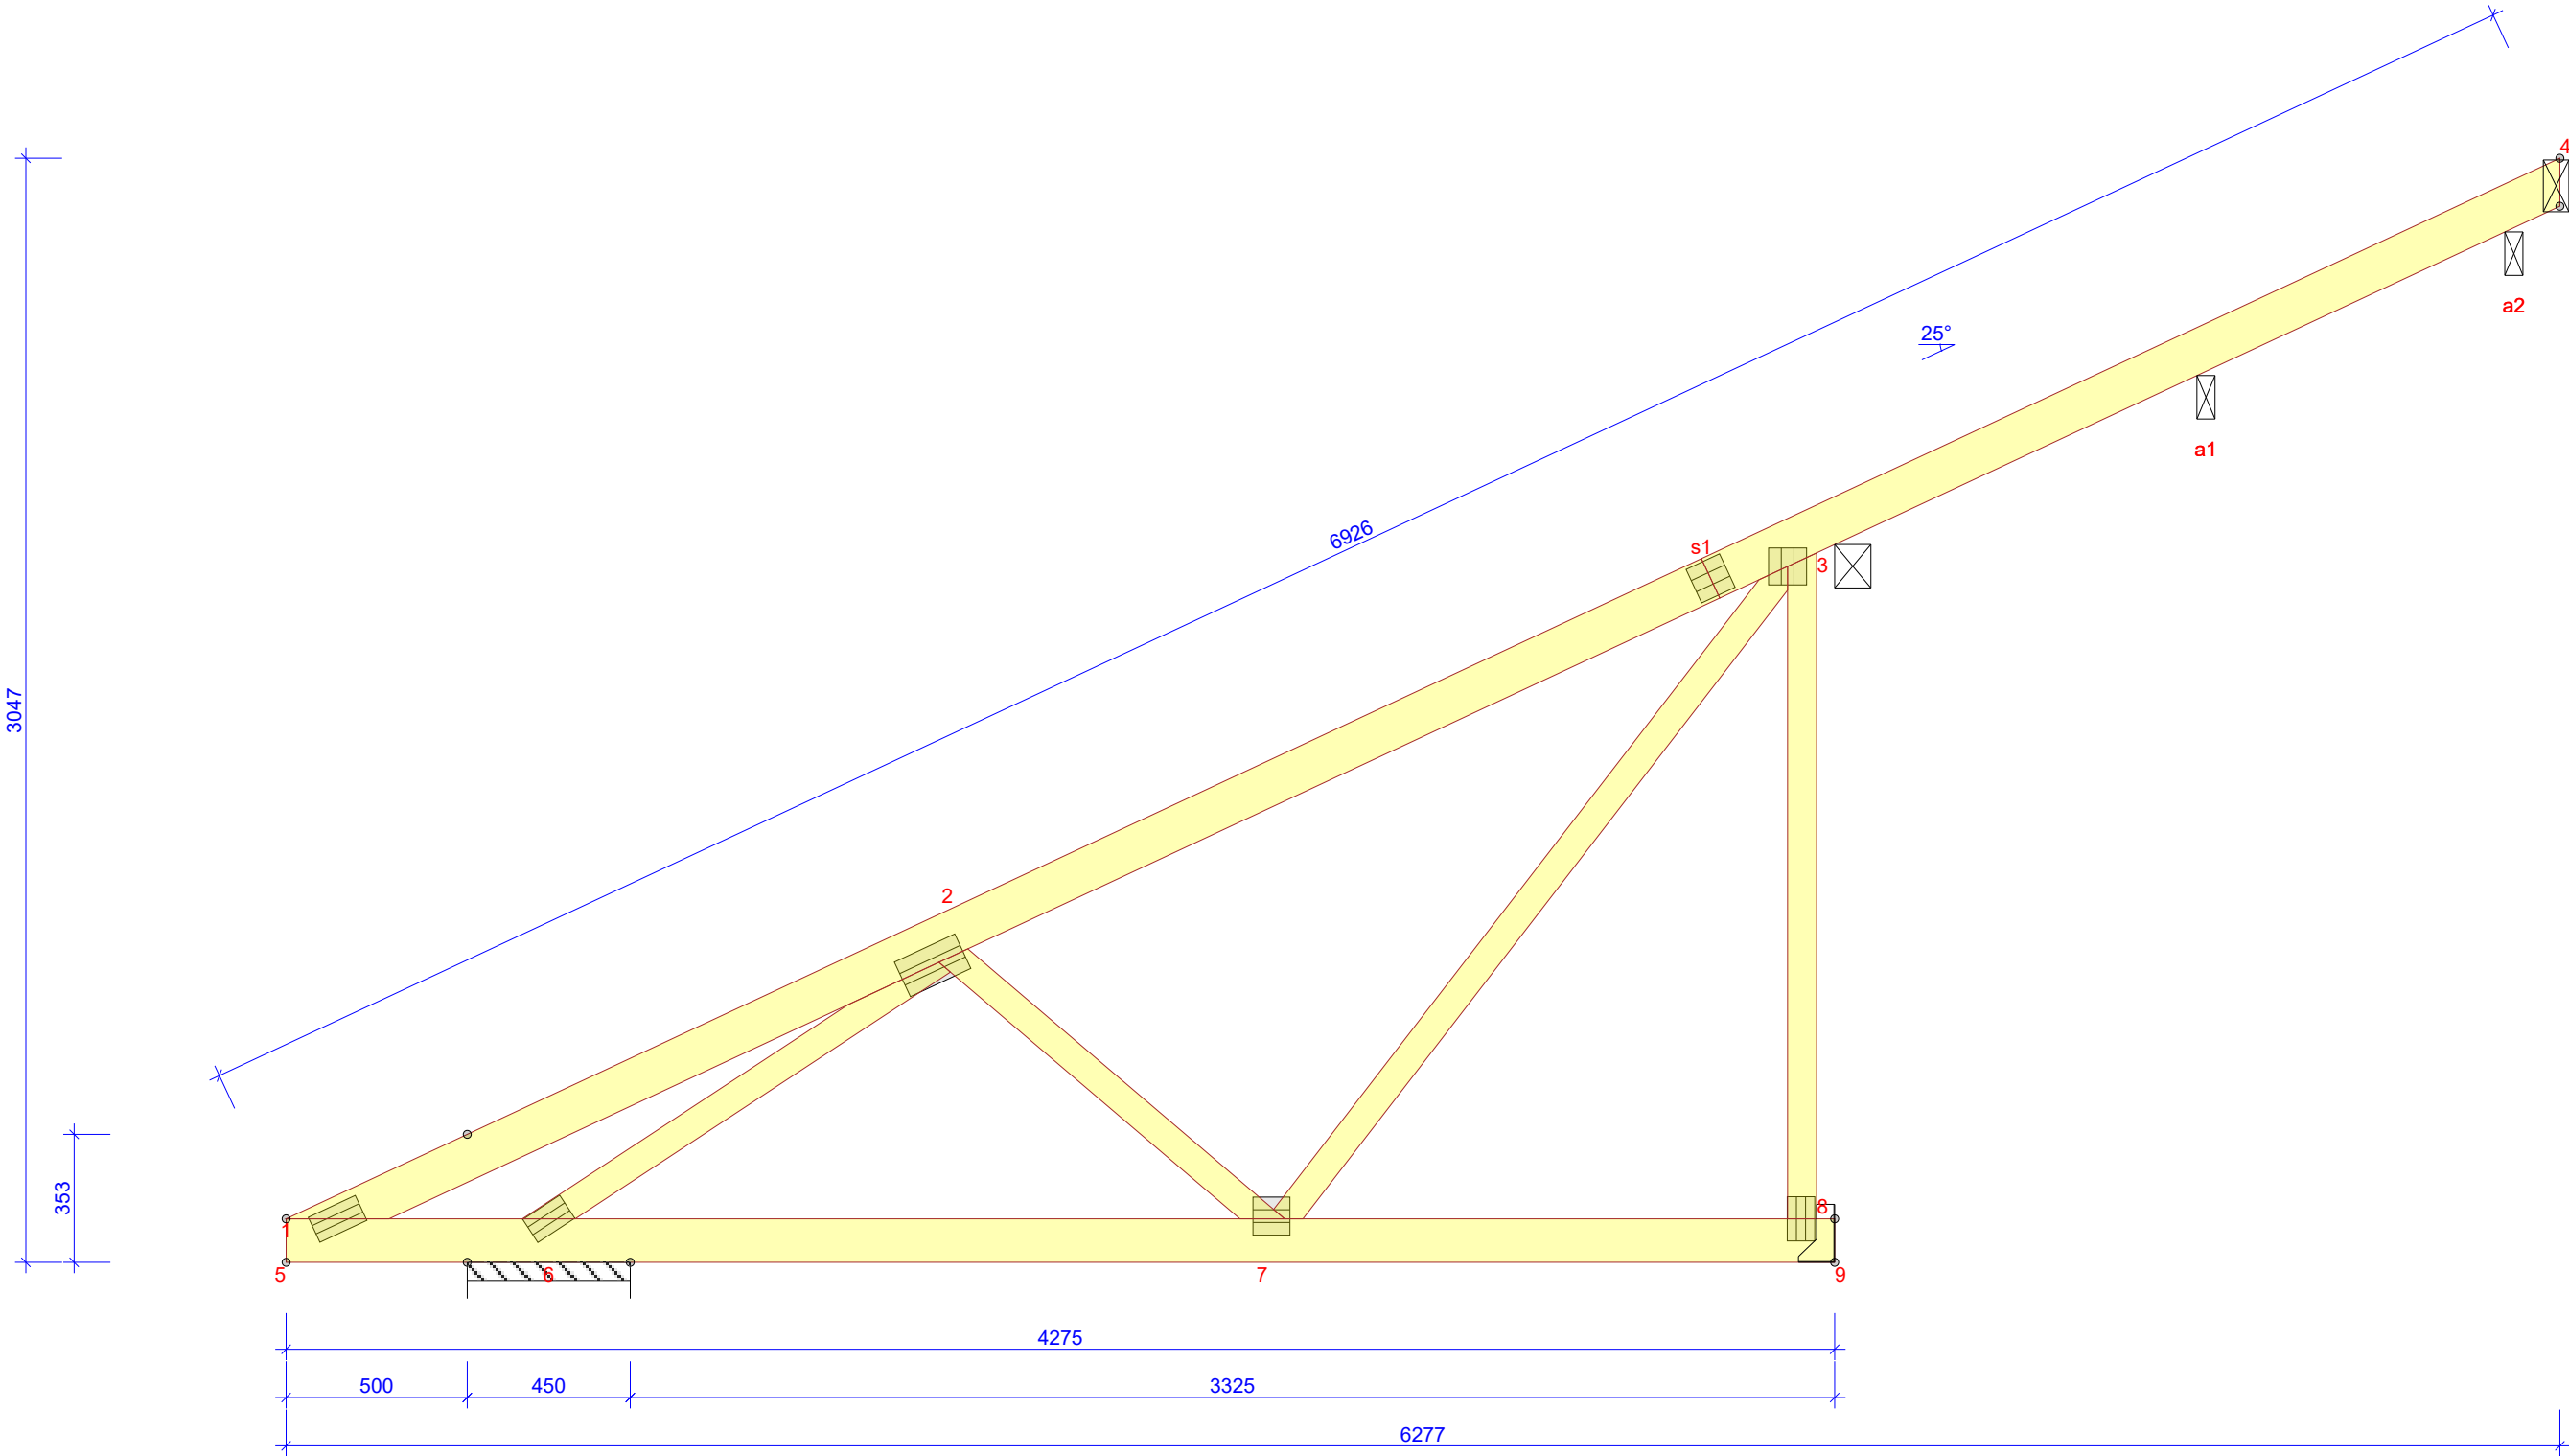


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	šířKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-4	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
1-9	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	52		
3-8	80	C24	1838	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1083		
2-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
3-7	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			

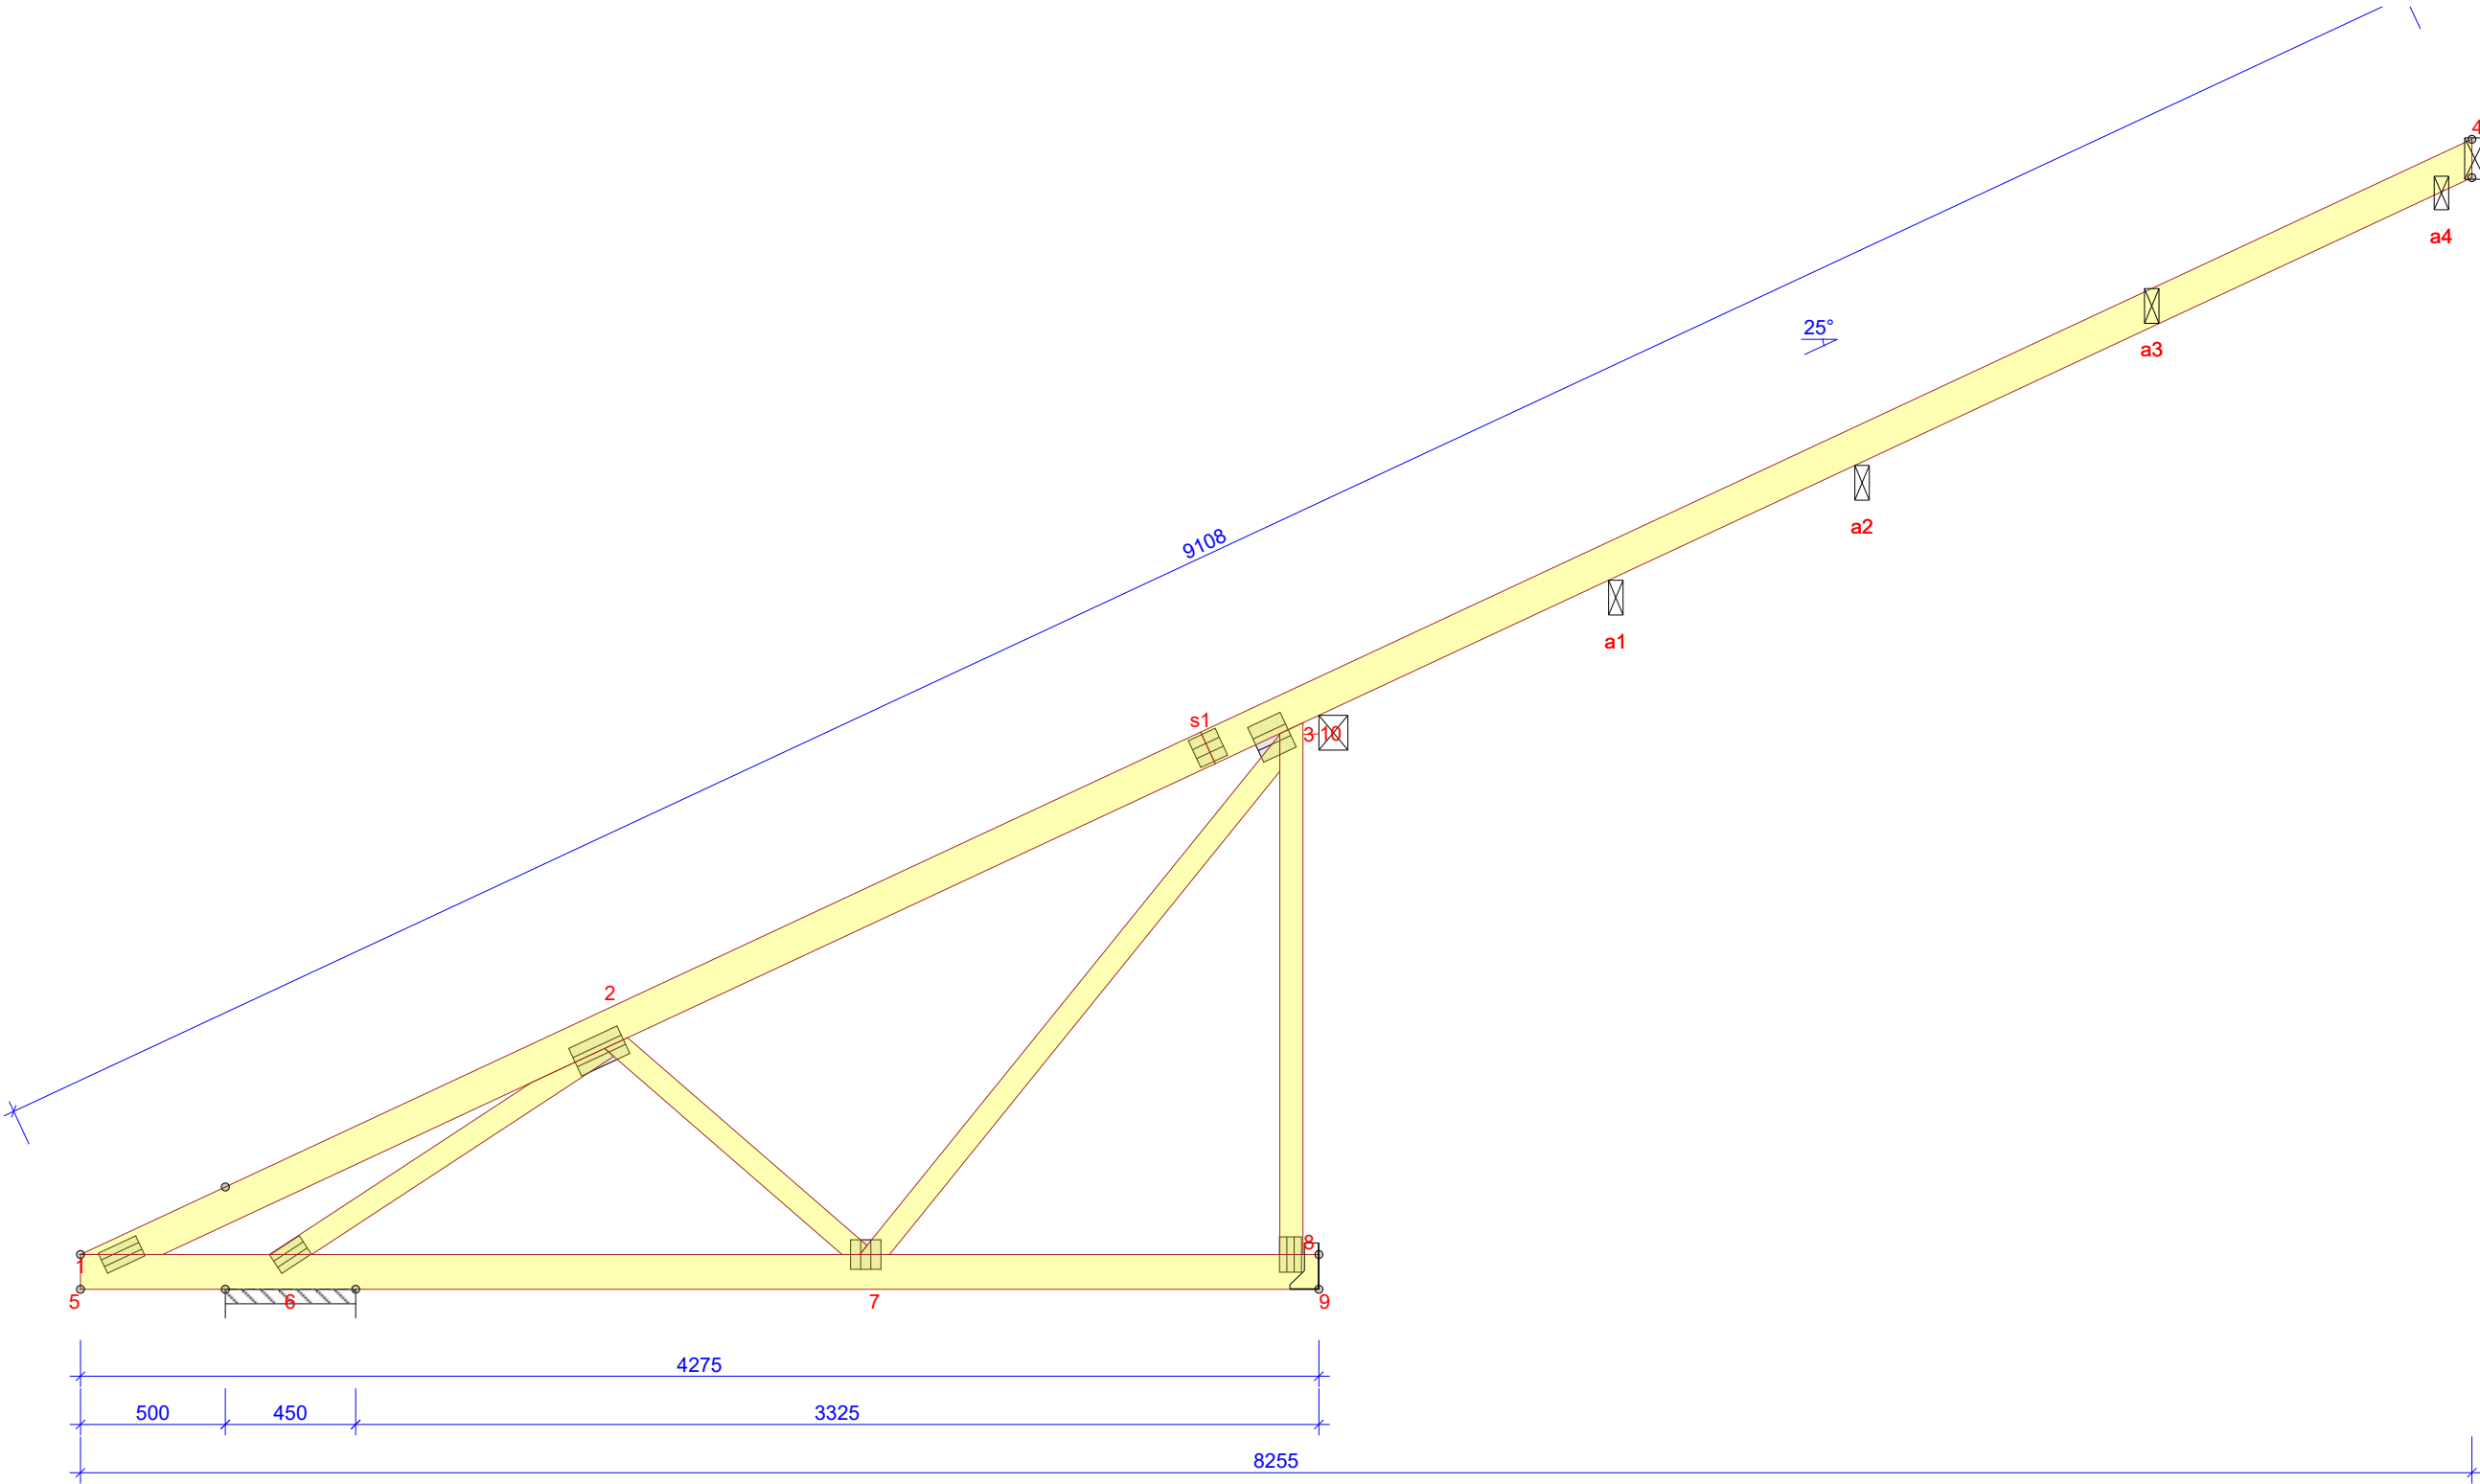


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-4	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
1-9	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	59		
3-8	80	C24	1835	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000		
2-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
7-10	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			

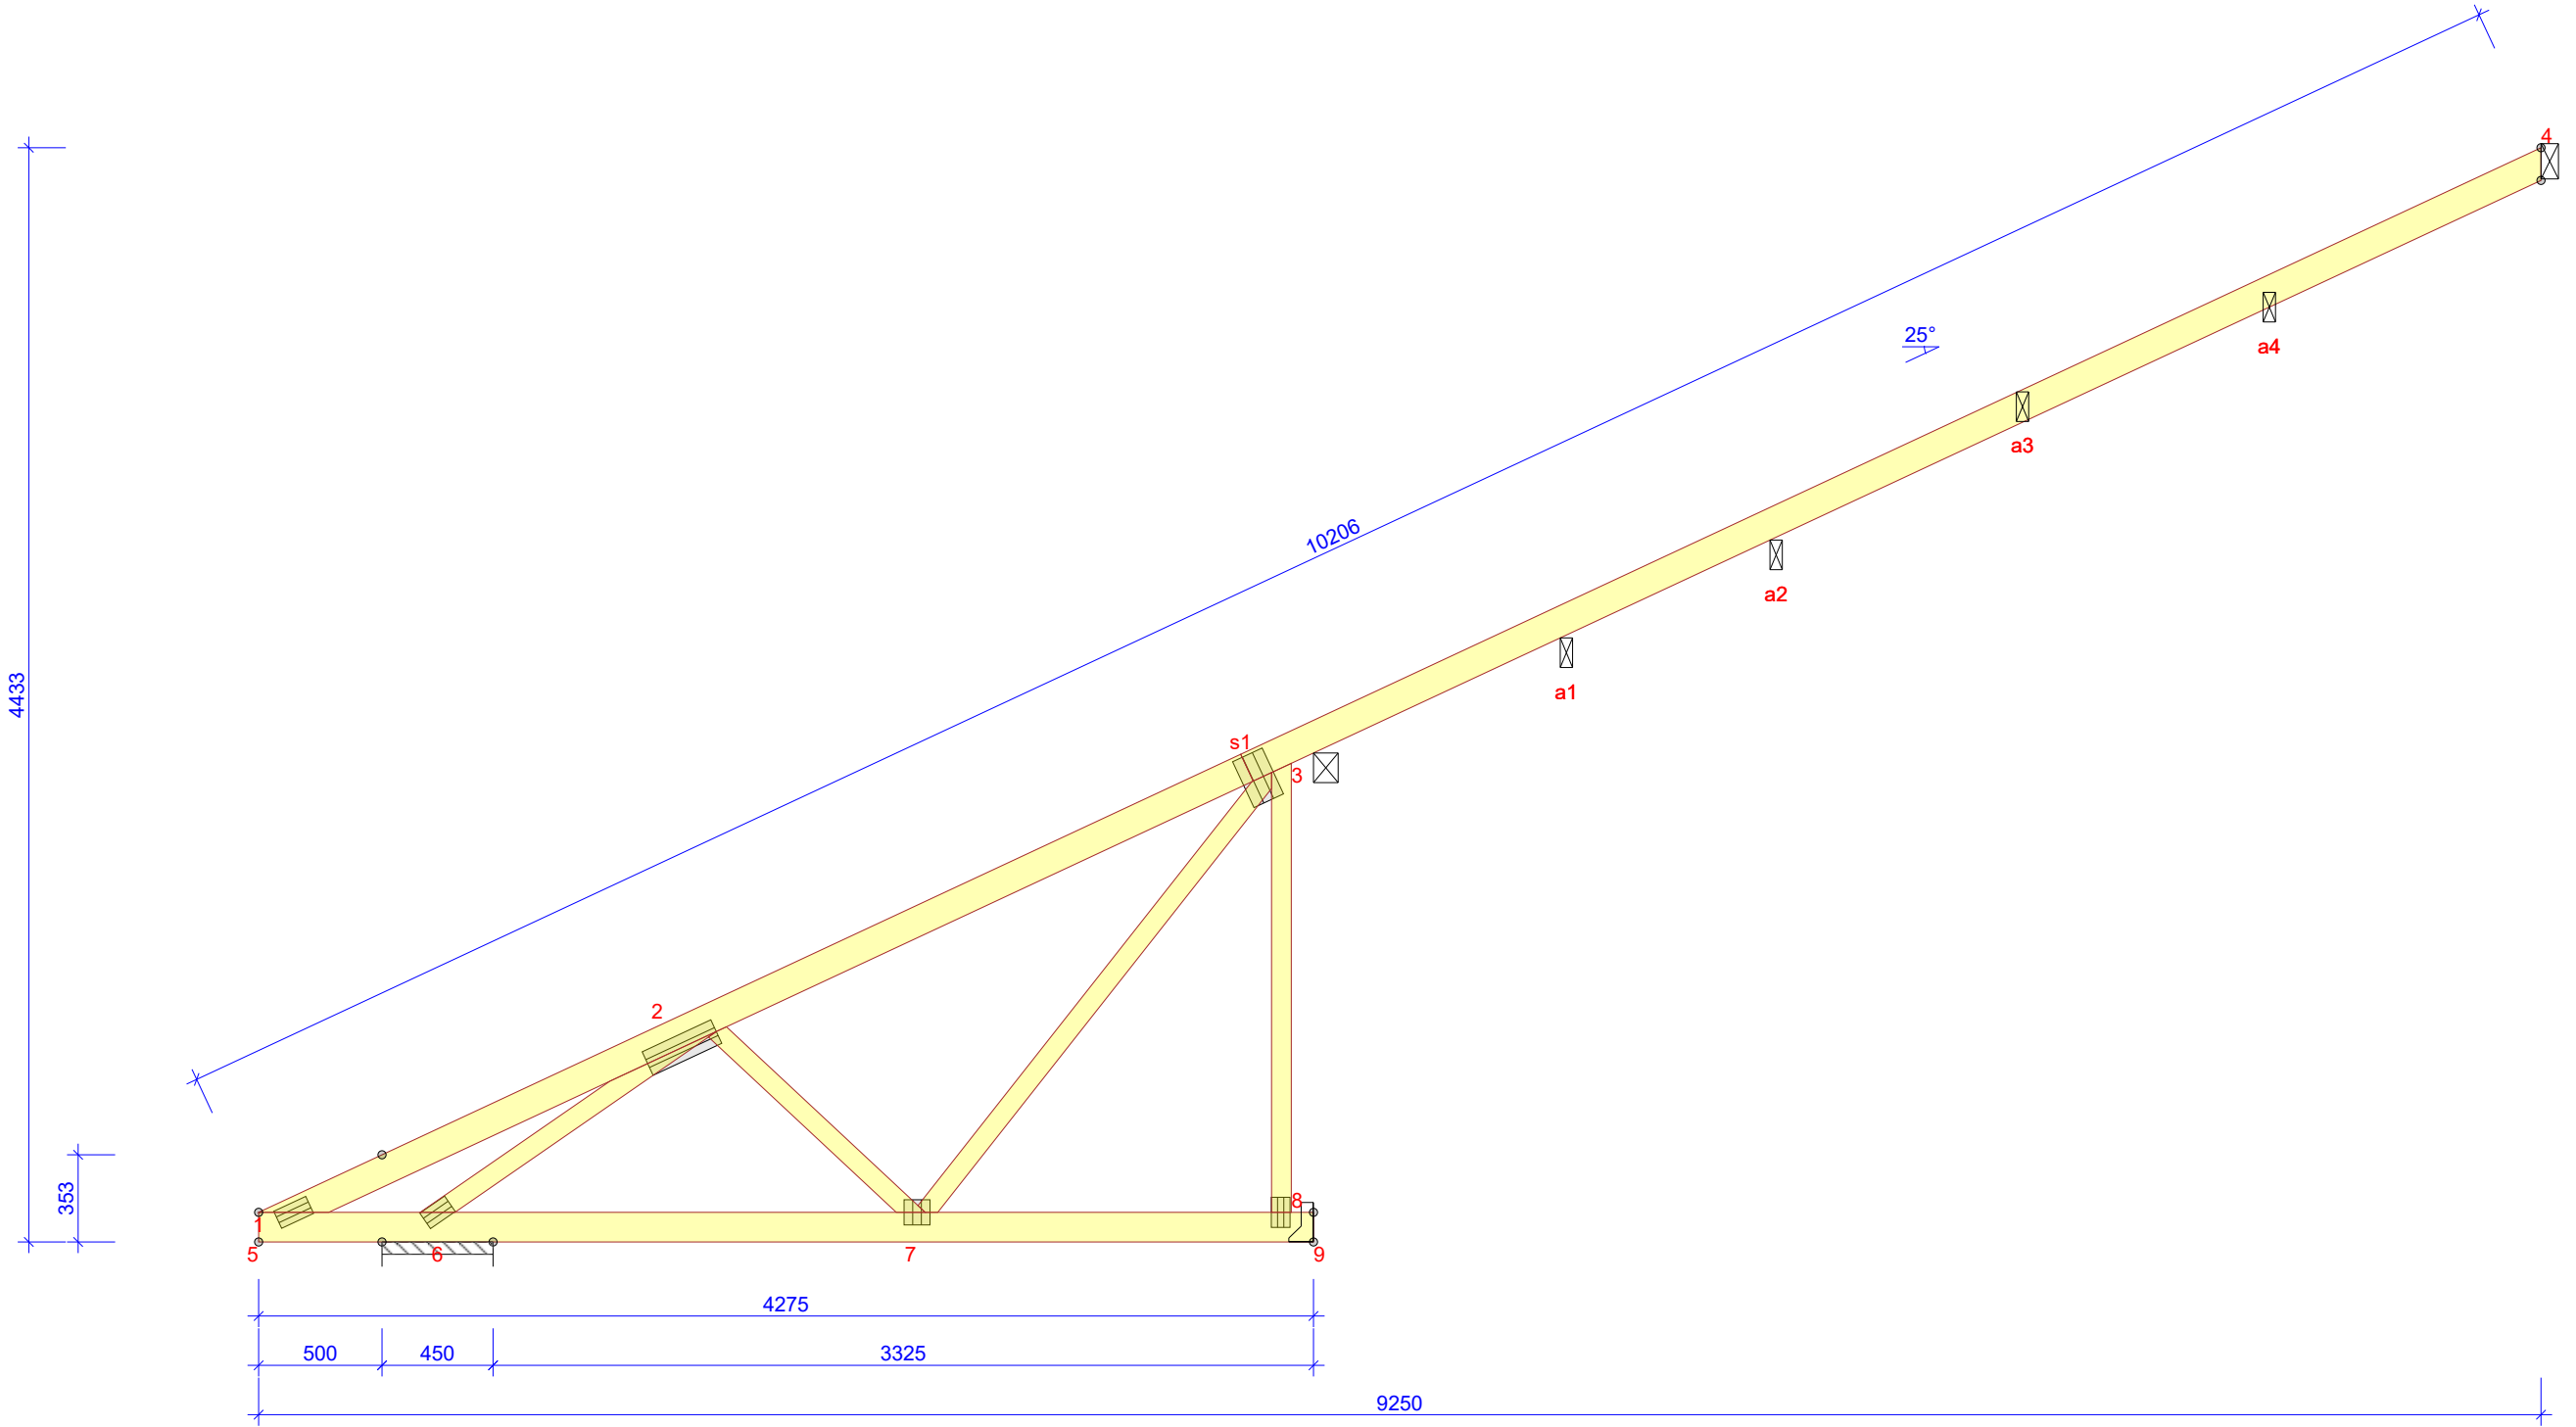

ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	SNĚHOVÁ OBLAST:	I	ŠÍŘKA REZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
				ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l.):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	63	
1-4	120	C24	600	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000	
1-9	120	C24	3000	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1	
3-8	80	C24	1819	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%	
2-6	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		
2-7	80	C24	Žádný					

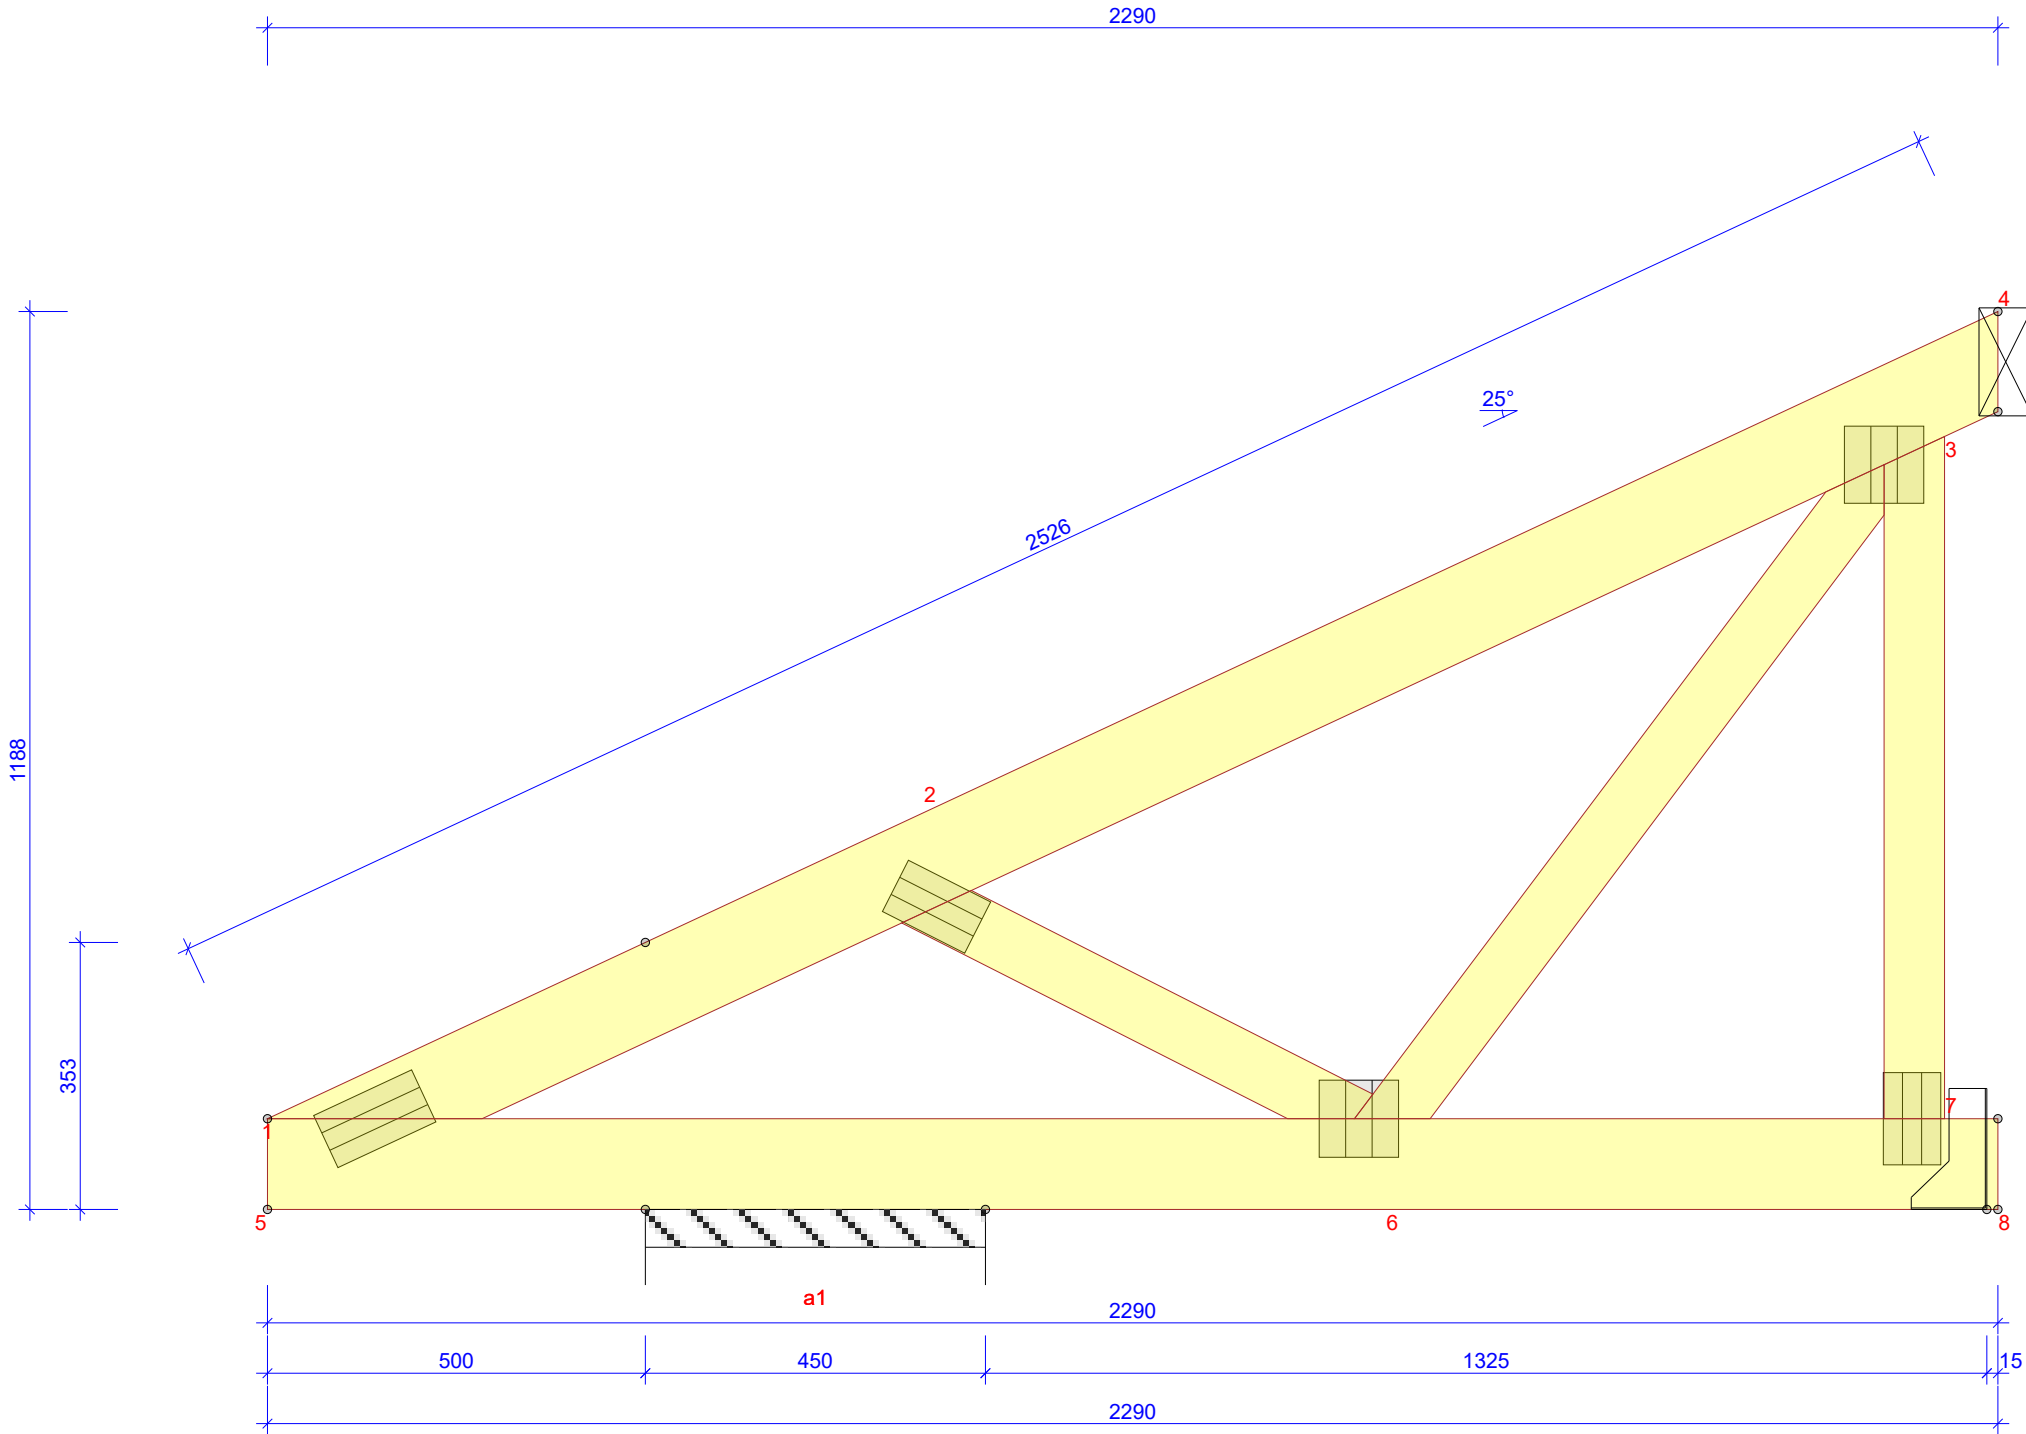


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks					KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
1-4	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	I	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	
1-8	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	22	
3-7	80	C24	902	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000	
2-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1	
3-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%	
				DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		
				Přidána vlastní tíha				

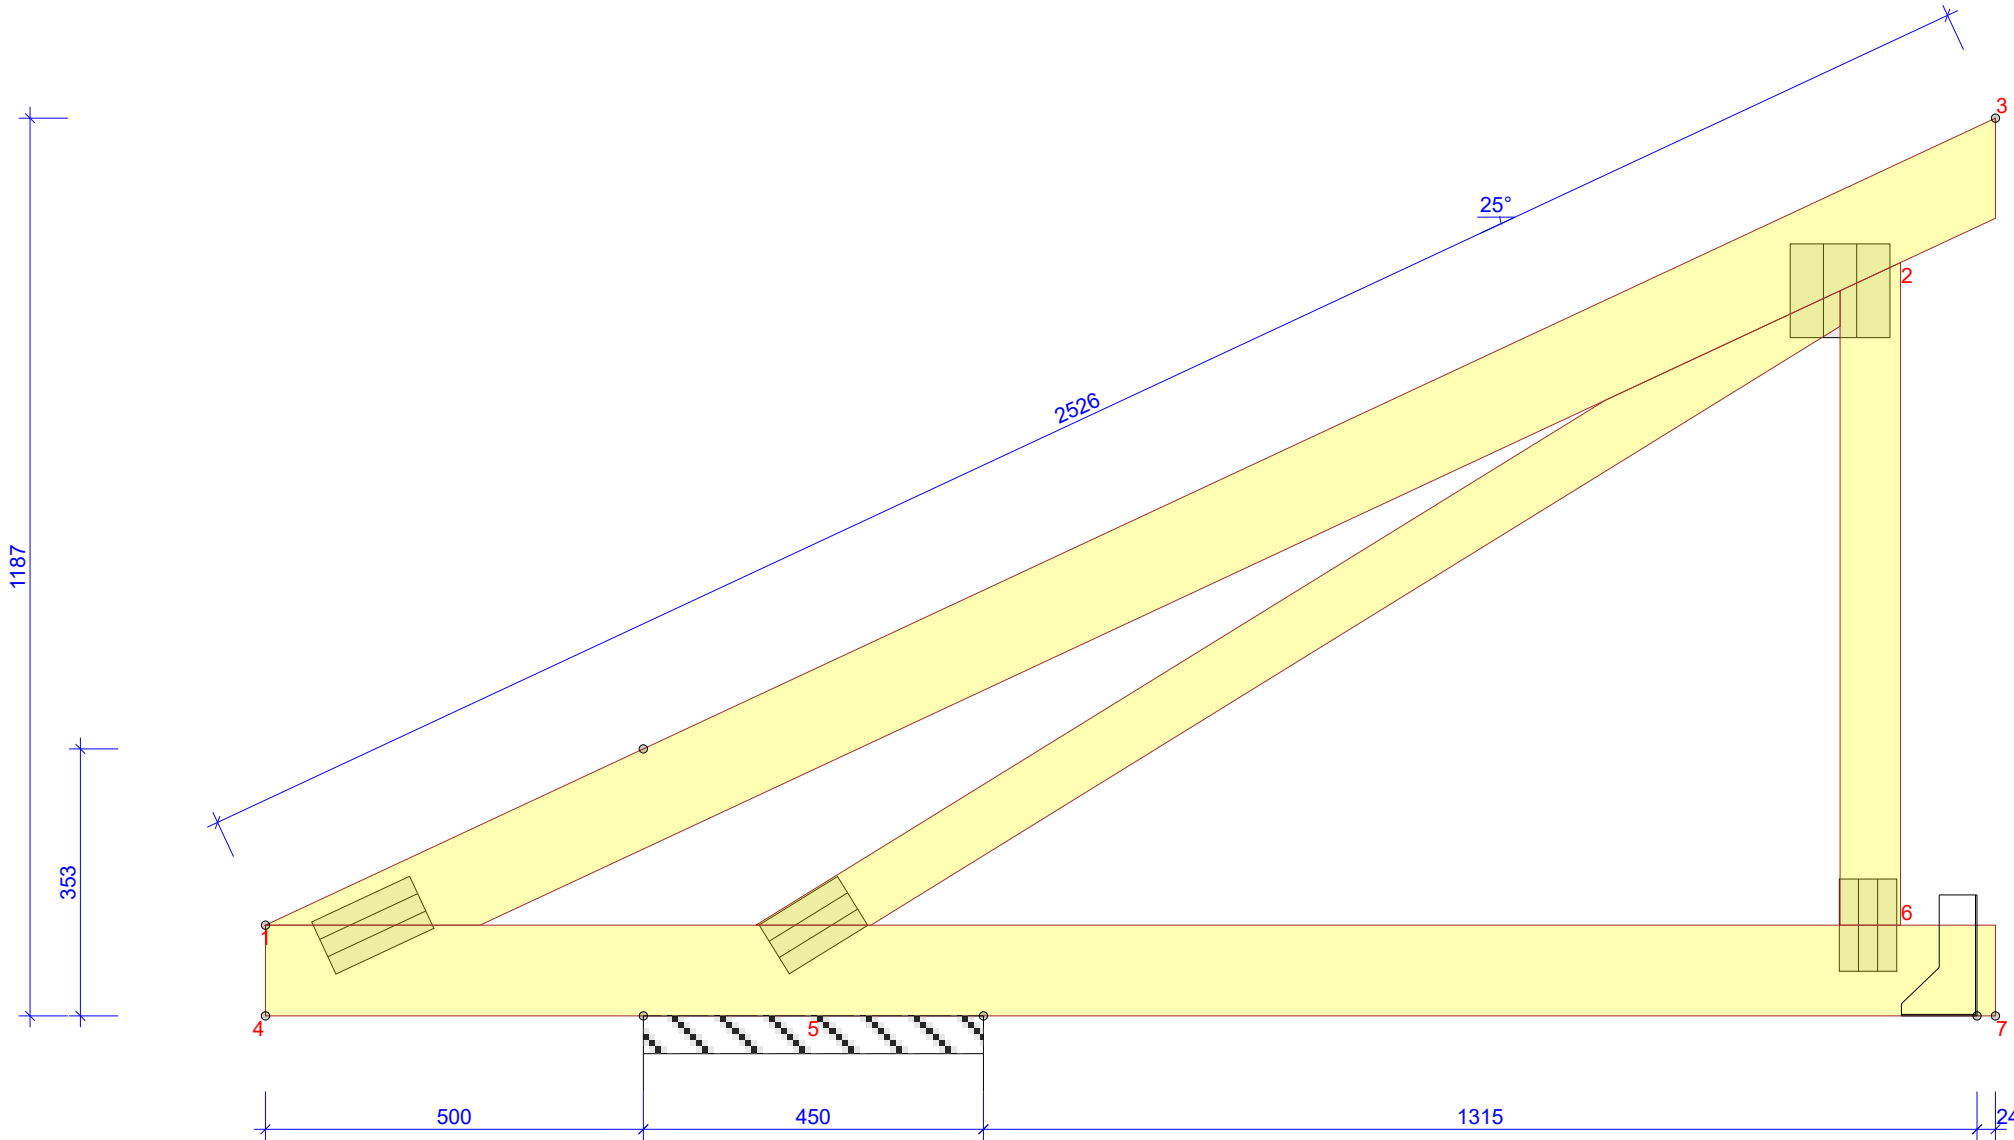

REZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
šířKA 50 mm									
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-3	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	I	ŠÍŘKA REZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
4-7	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	22		
2-6	80	C24	876	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000		
2-5	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
				STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
				DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			
				Přidána vlastní tíha					




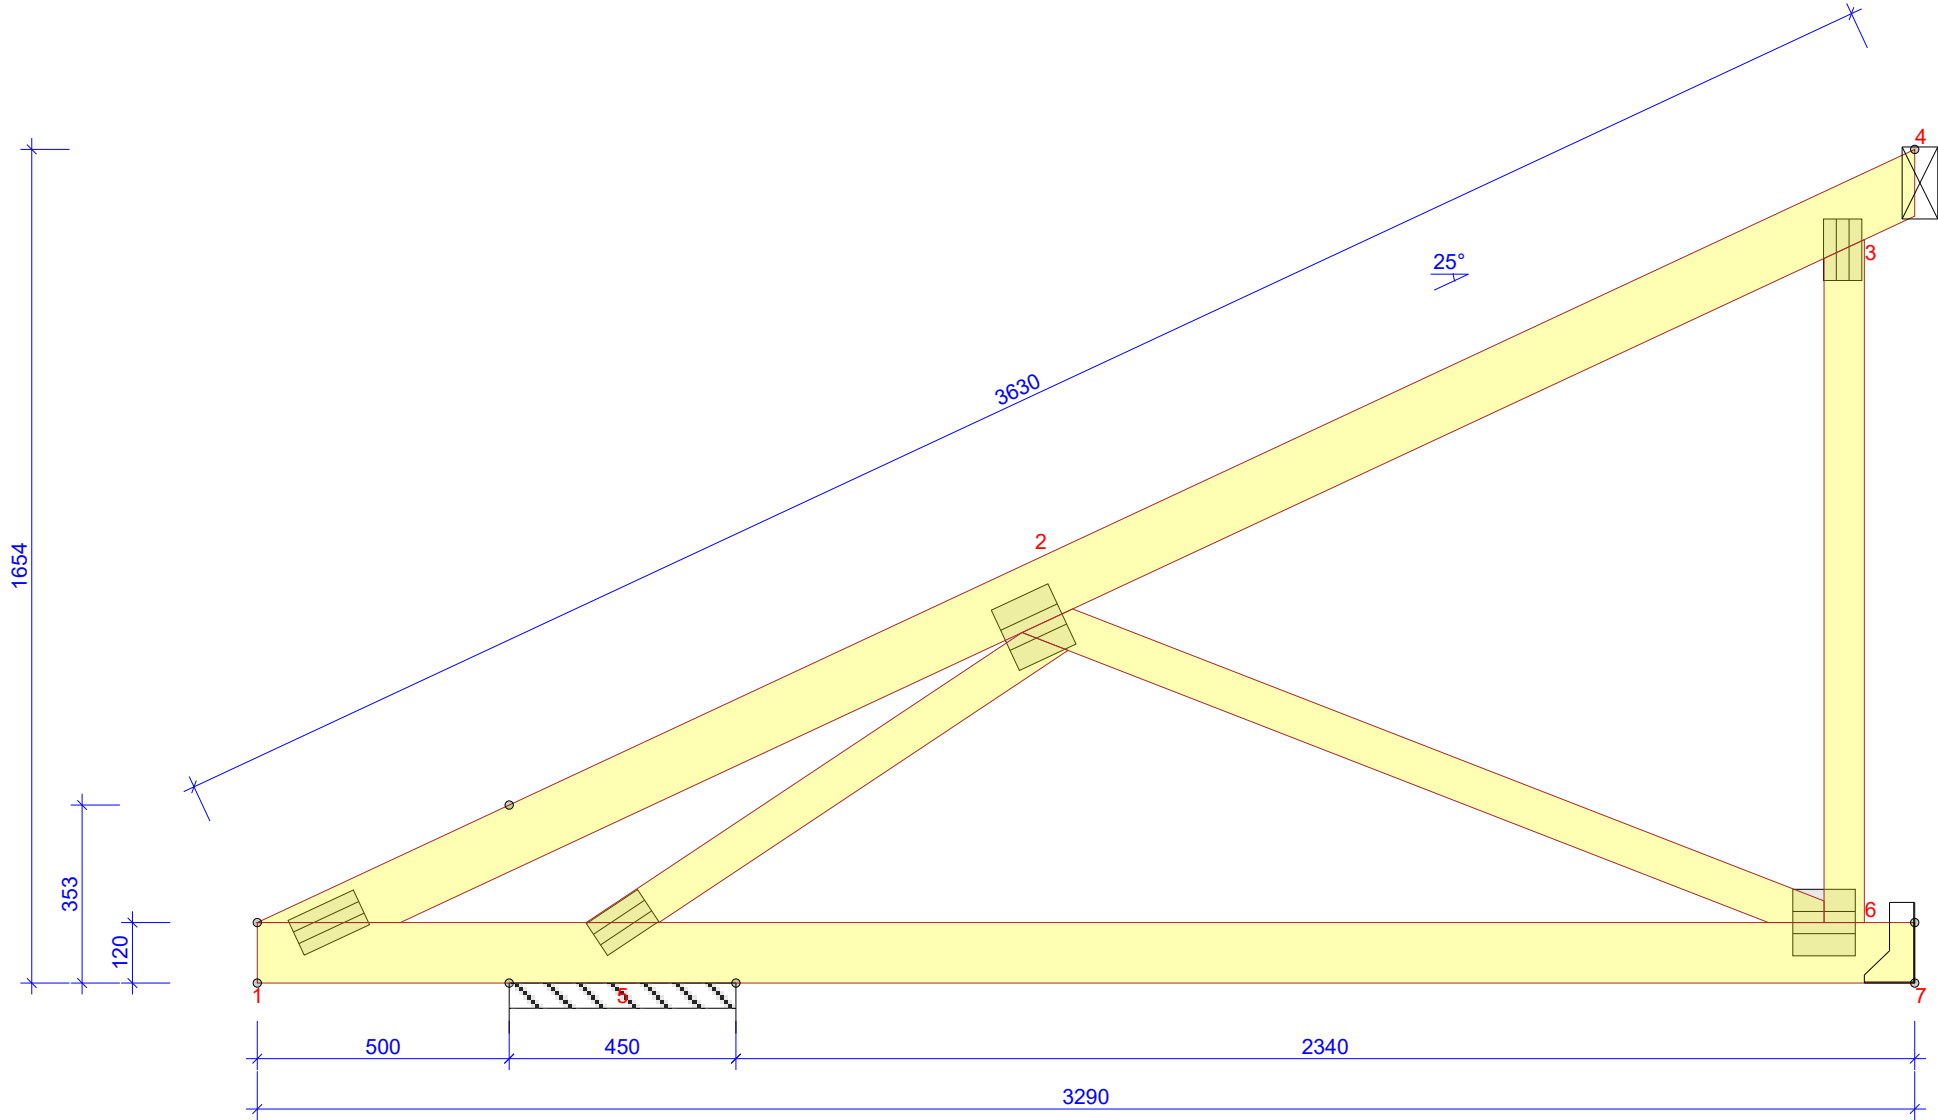


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-4	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	I	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
1-7	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	32		
3-6	80	C24	1355	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000		
2-5	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
2-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
				Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.


			MĚŘÍTKO 1:15 Strana 1/1	
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R		
15.03.2018			Označení vazníku N27	ČÍSLO VÝKRESU REG.

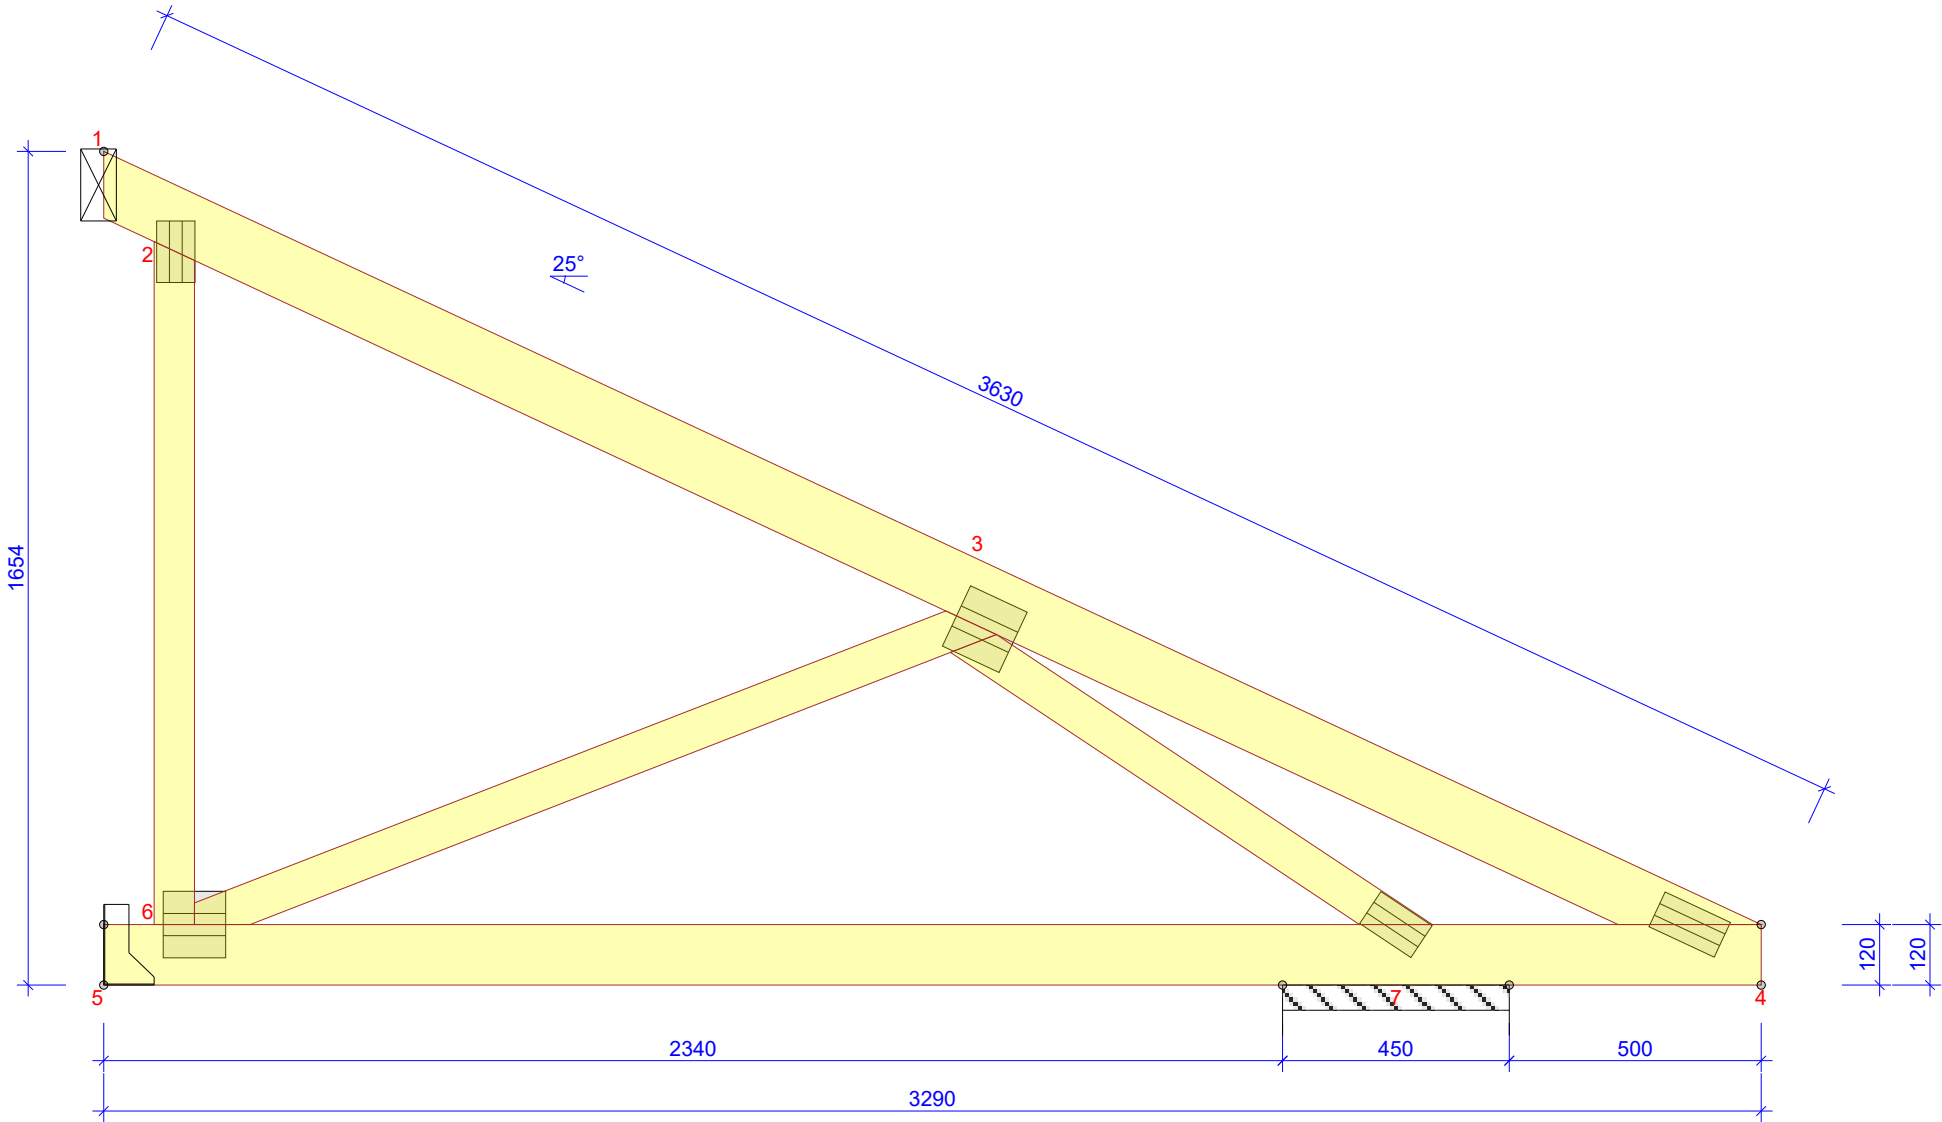


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks					
1-4	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
4-5	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	32	
2-6	80	C24	1355	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000	
3-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1	
3-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%	
				Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		

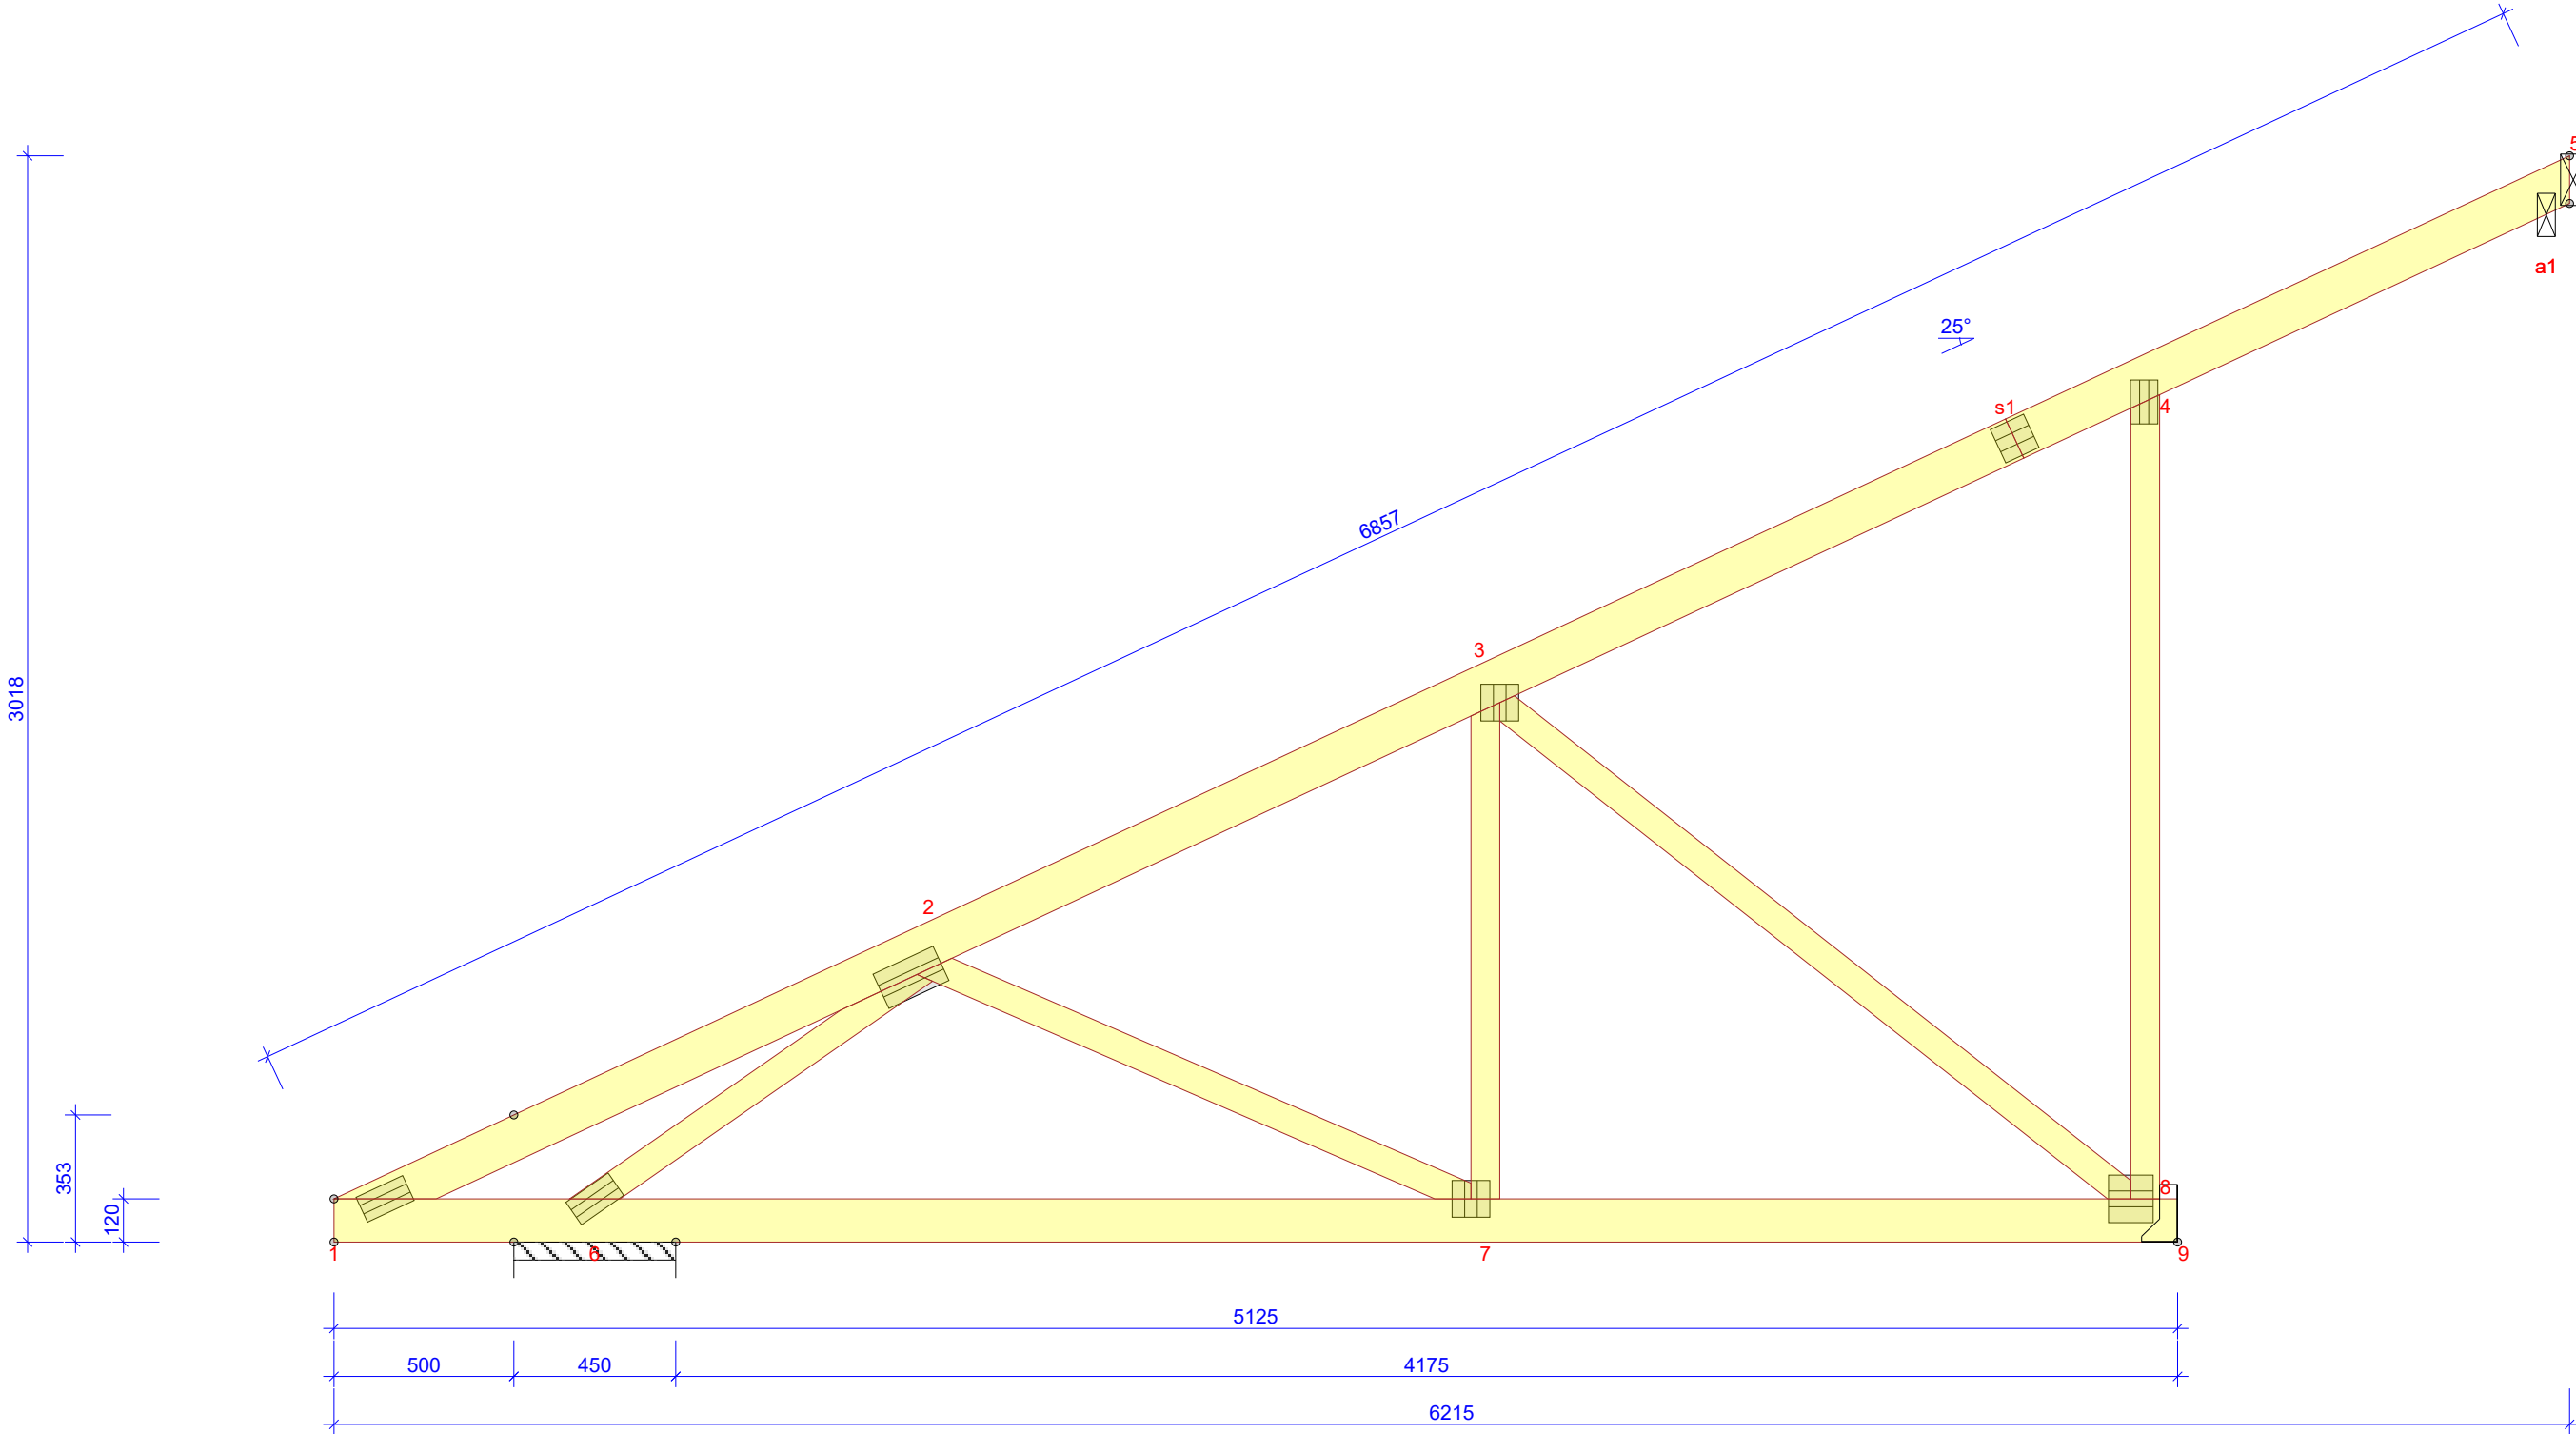

ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY
VAZNÍK- OD - DO	ŠÍŘKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks					KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
1-5	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	
1-9	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	59	
4-8	80	C24	2234	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000	
2-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1	
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%	
3-7	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		
3-8	80	C24	Žádný					

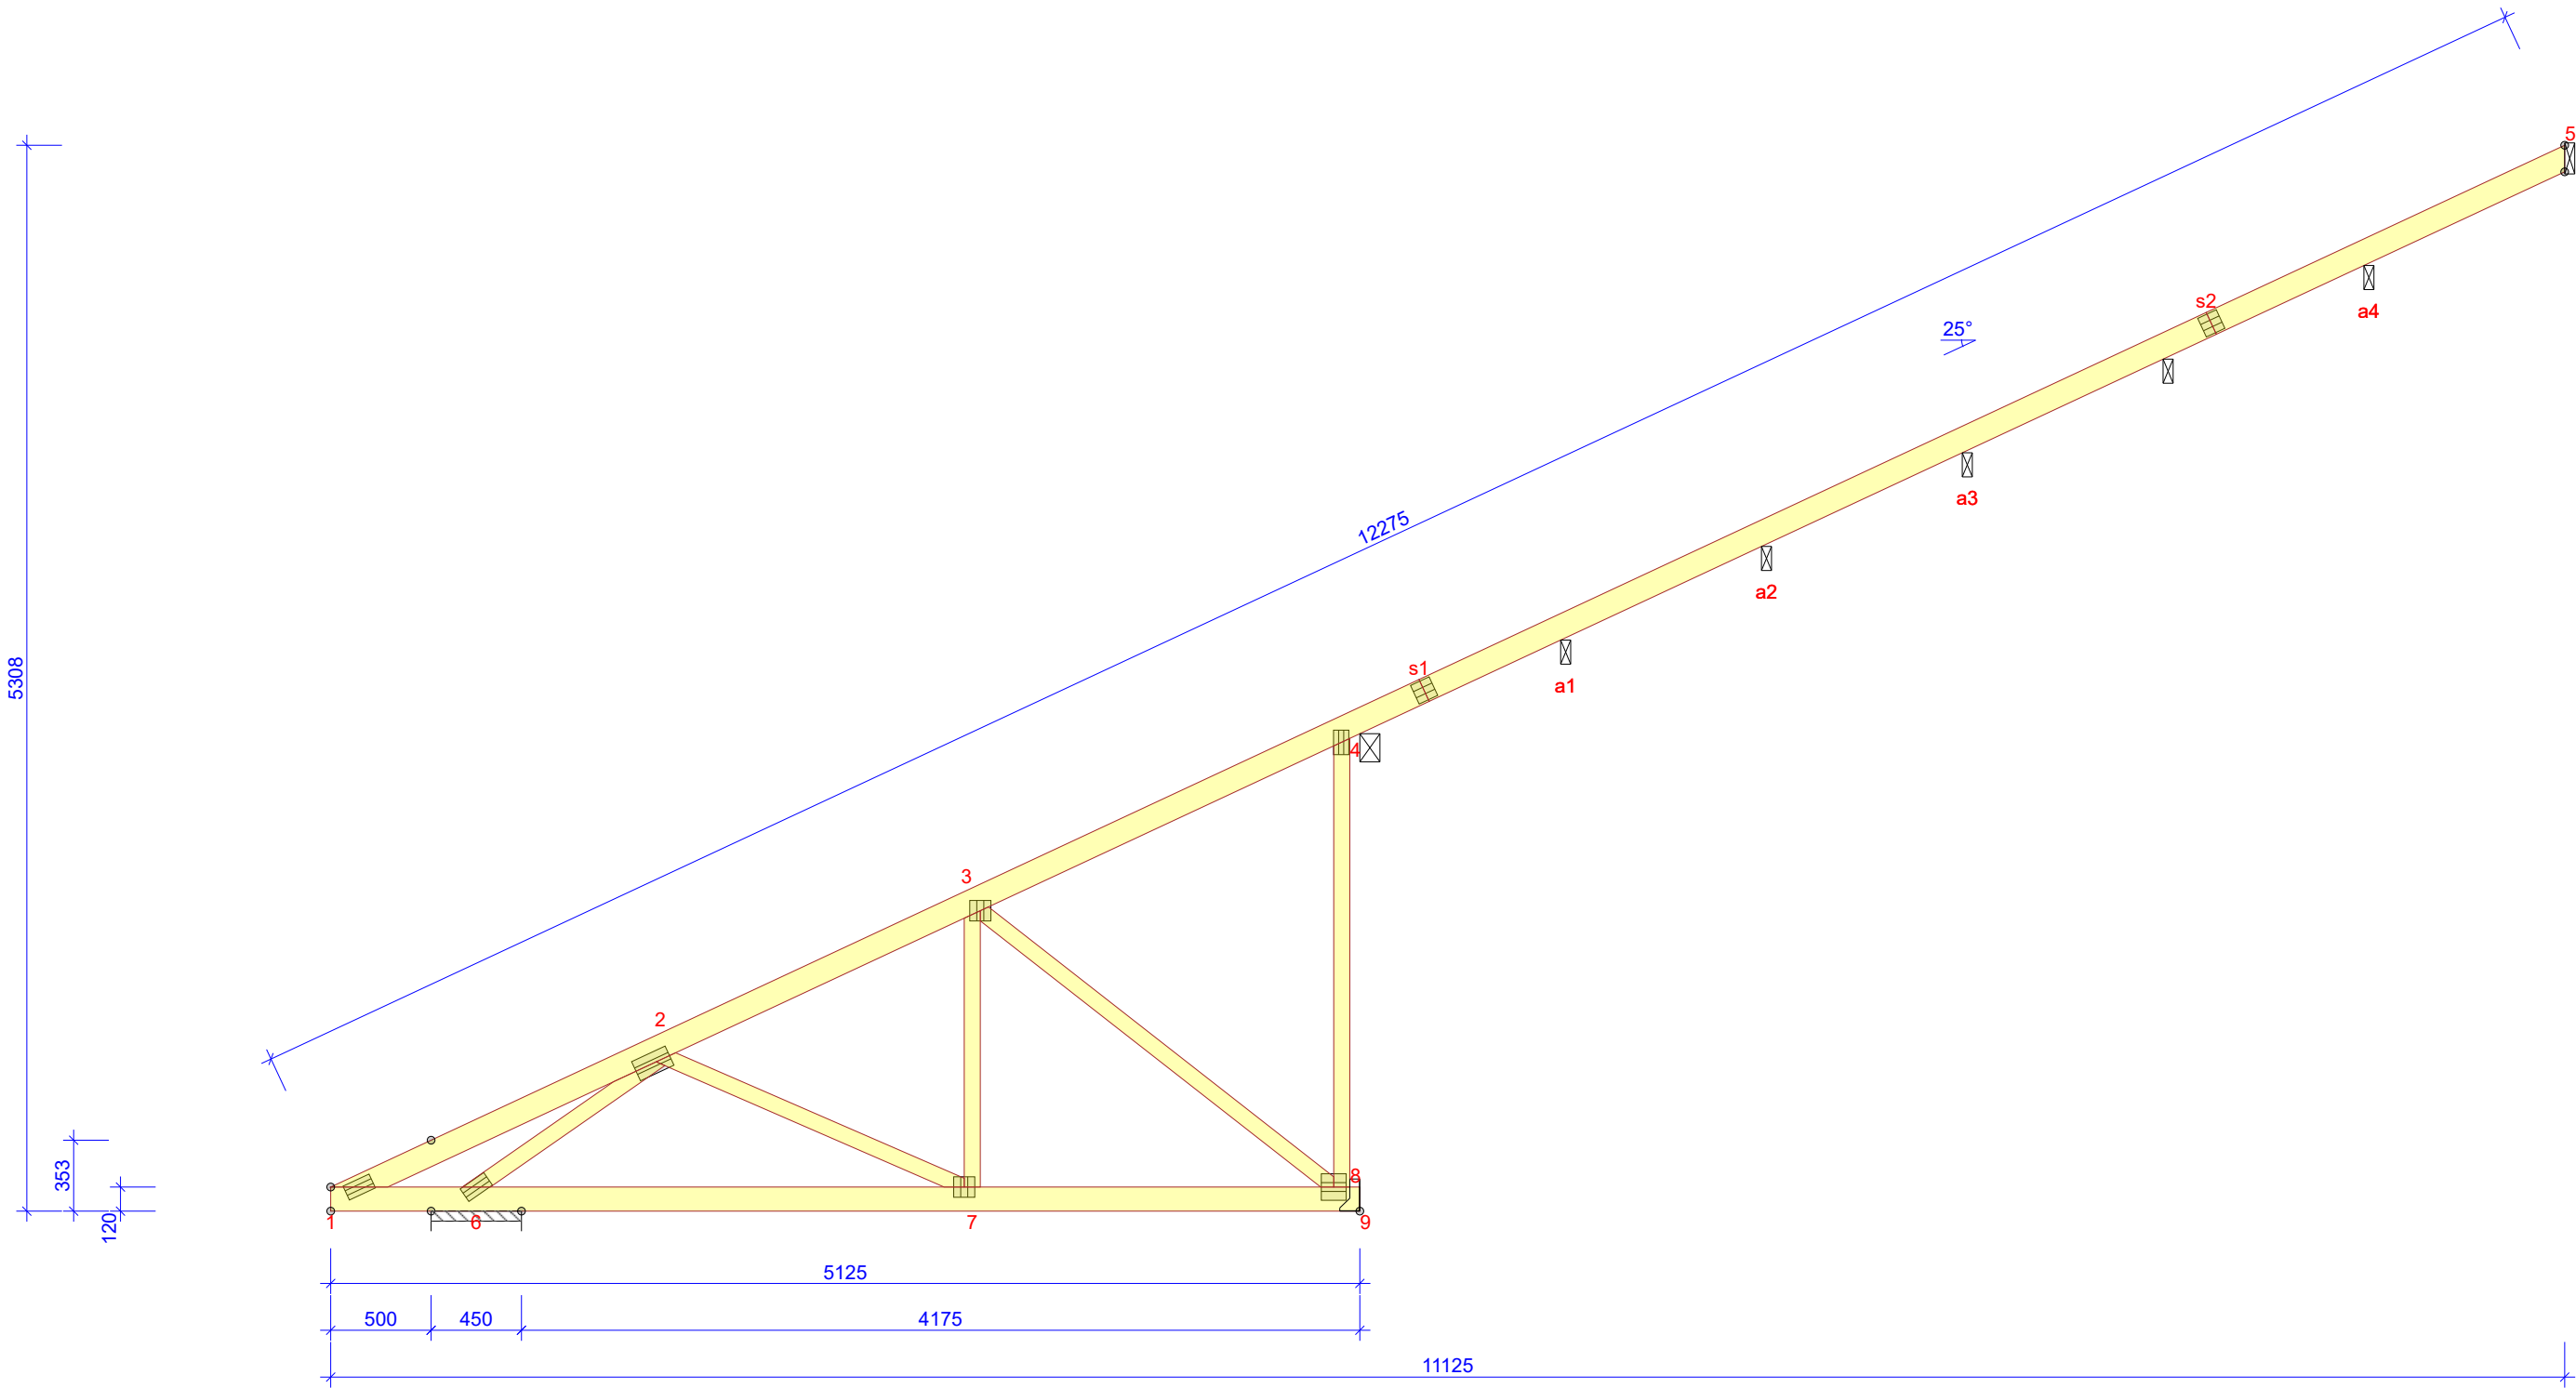

ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	ŠÍŘKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-5	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
1-9	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	77		
4-8	80	C24	2234	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000		
2-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
3-7	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			
3-8	80	C24	Žádný						

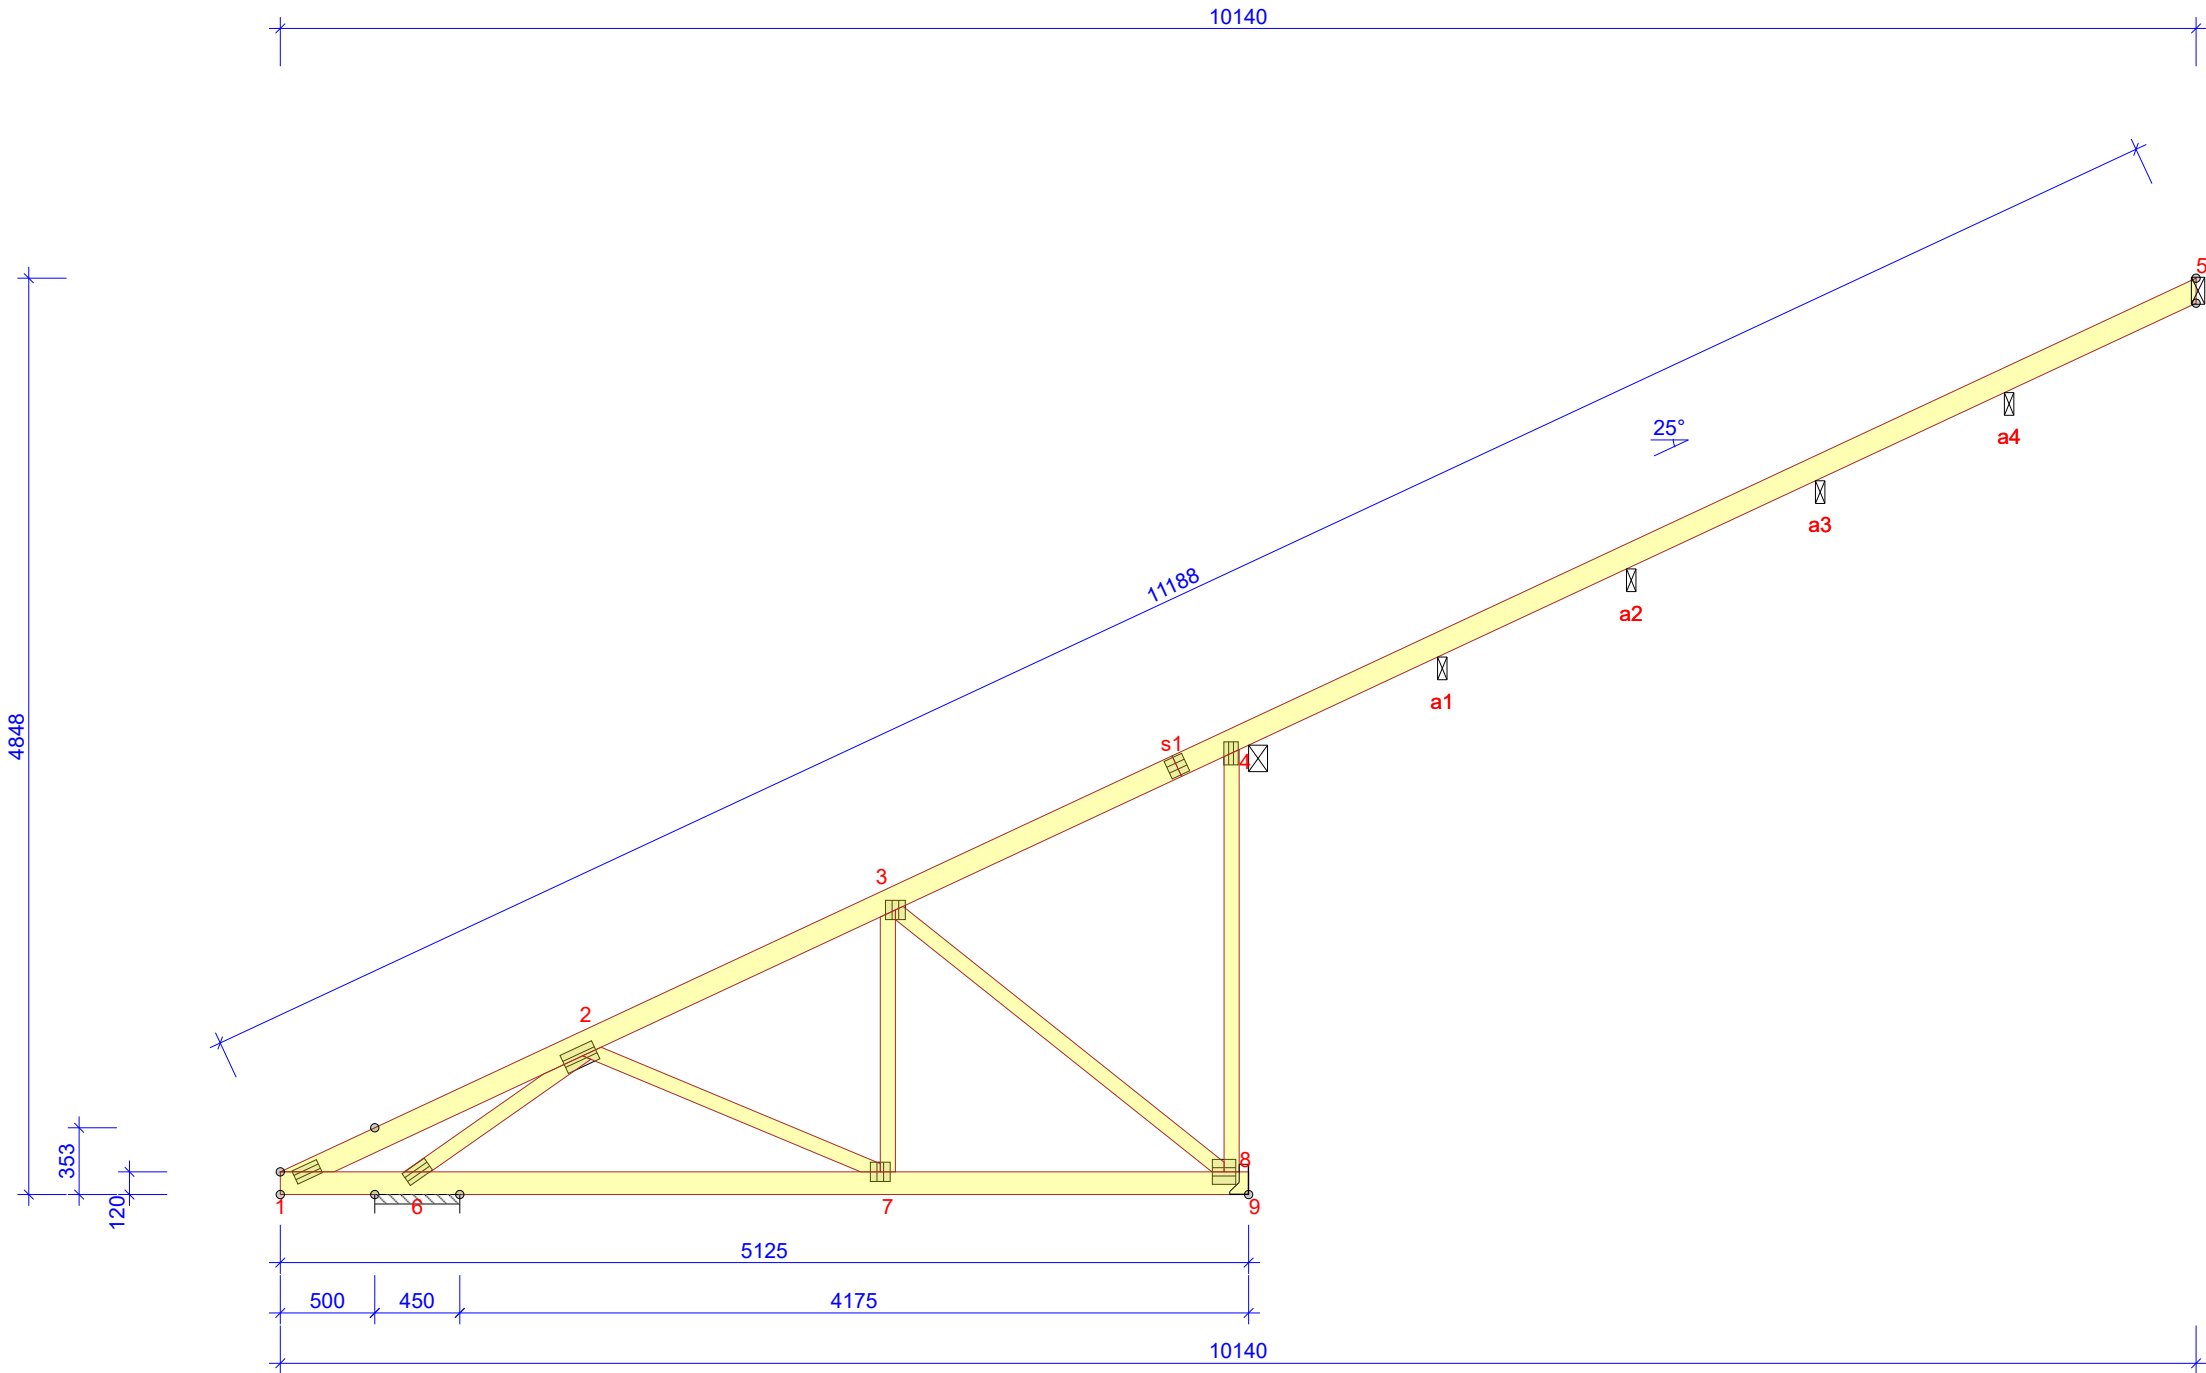

ŘEZIVO			
VAZNÍK- OD - DO	šířKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-5	120	C24	600
1-9	120	C24	3000
4-8	80	C24	2234
2-6	80	C24	Žádný
2-7	80	C24	Žádný
3-7	80	C24	Žádný
3-8	80	C24	Žádný


ZATÍŽENÍ (N/m²)			
SNĚHOVÁ OBLAST:			I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.I):	700 N/m²		
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250		
Přidána vlastní tíha			

OBECNÉ NASTAVENÍ			
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50		
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	73		
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	975		
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			

OBECNÉ POKYNY	
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

			
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R	
15.03.2018		Označení vazníku N31	REG.
MĚŘÍTKO 1:40		Strana 1/1	

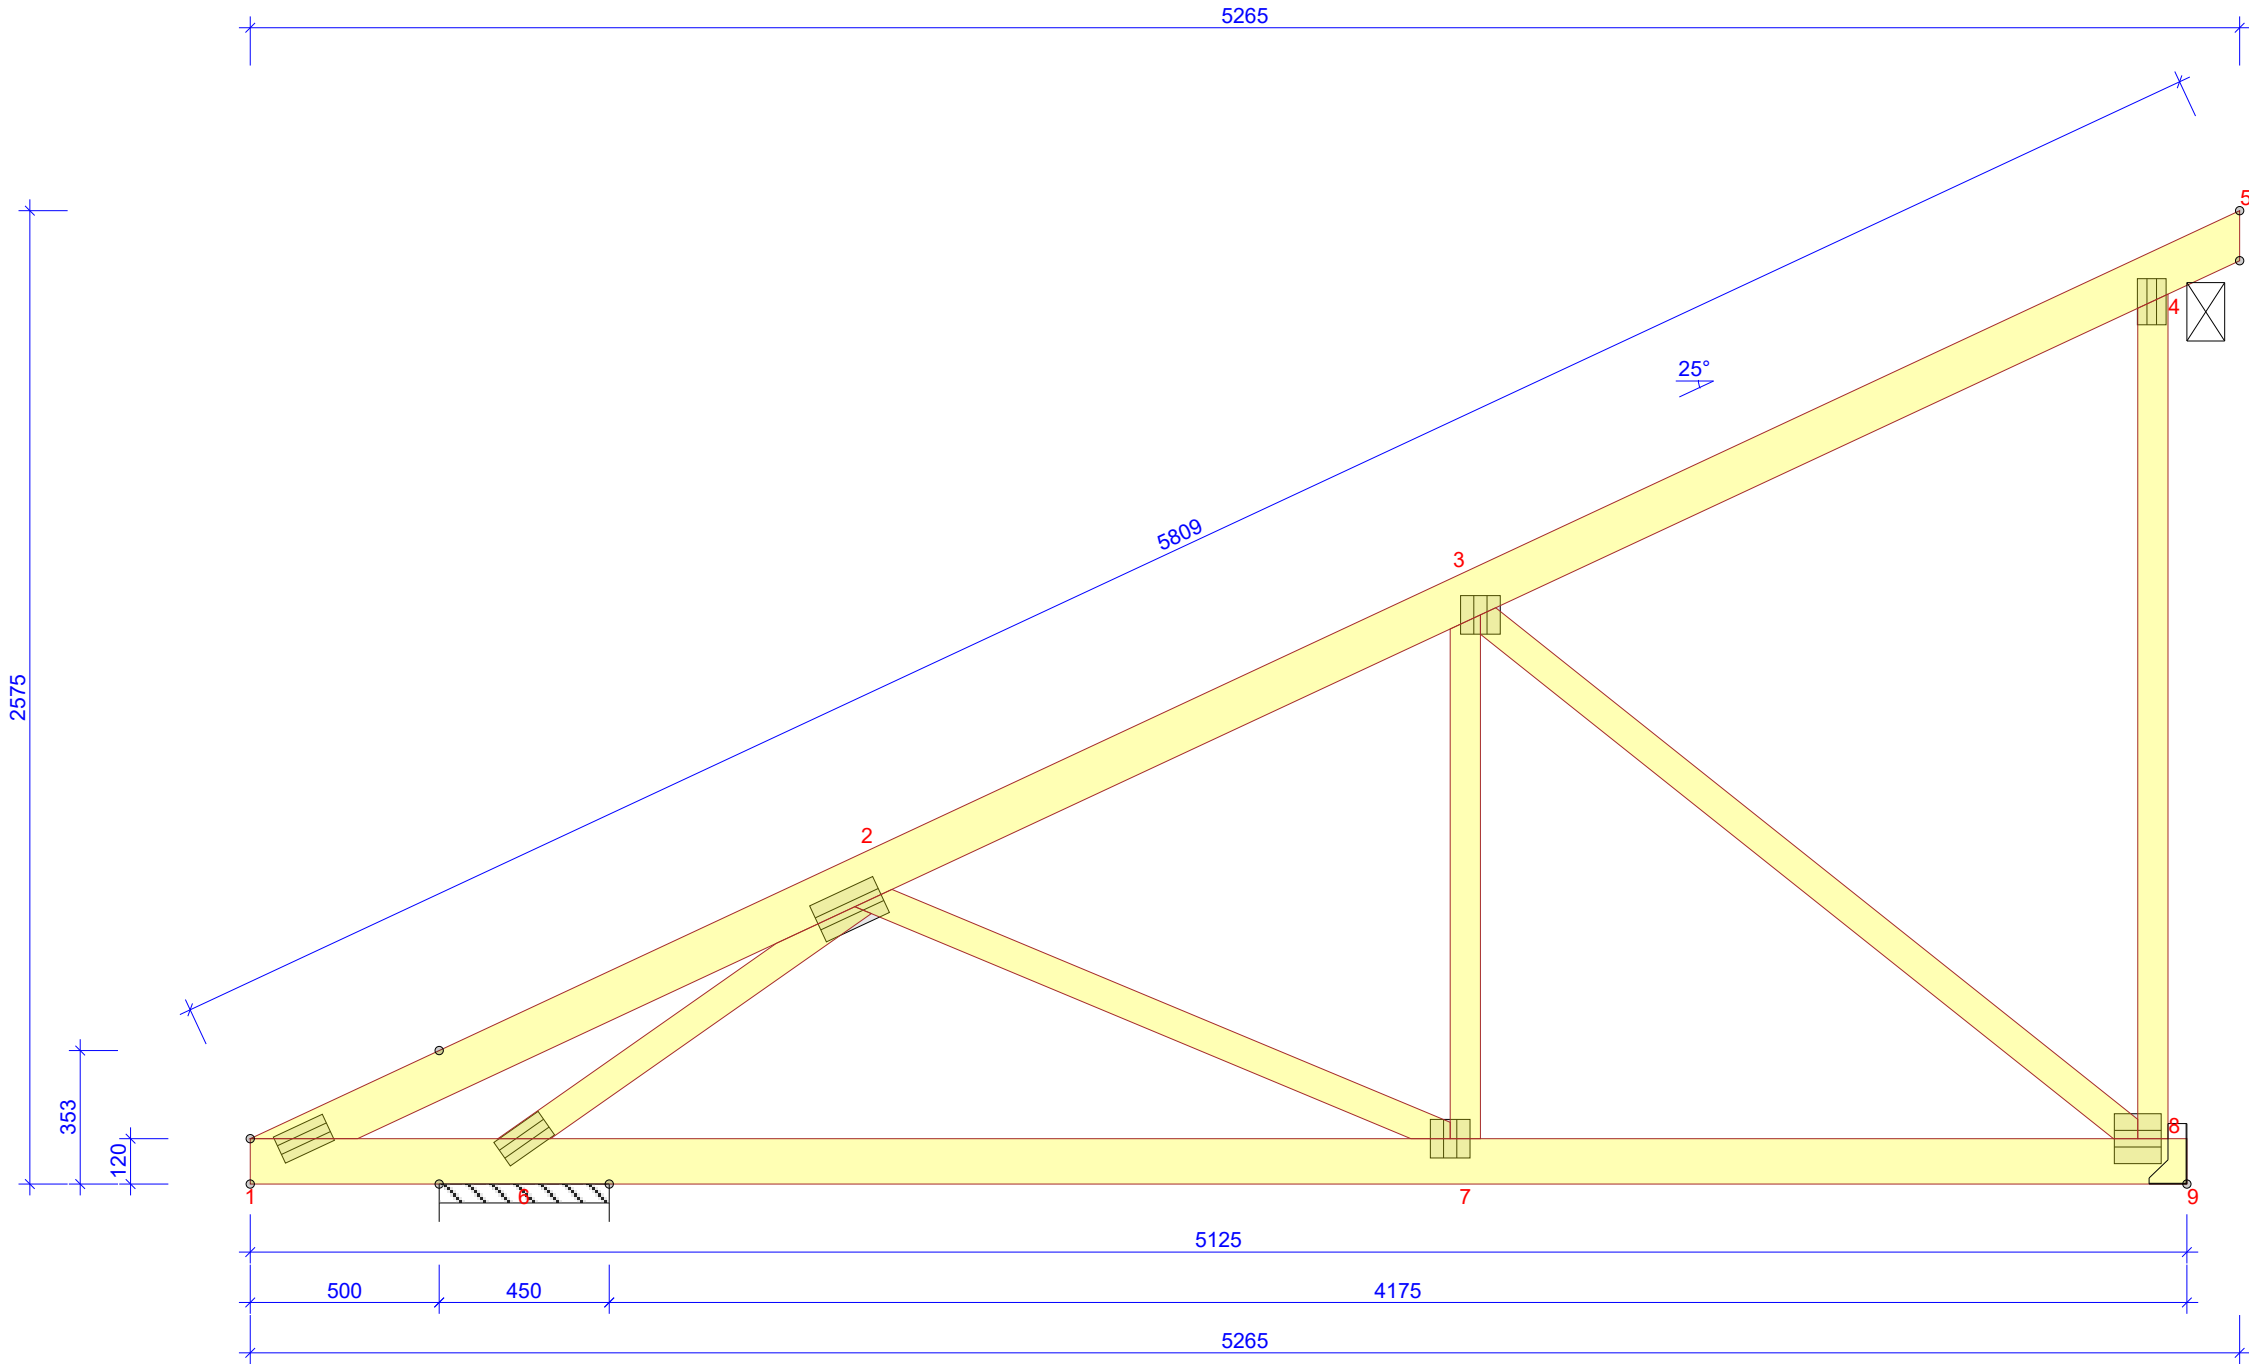

ŘEZIVO			
VAZNÍK- OD - DO	šířKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-5	120	C24	600
1-9	120	C24	3000
4-8	80	C24	2234
2-6	80	C24	Žádný
2-7	80	C24	Žádný
3-7	80	C24	Žádný
3-8	80	C24	Žádný

ZATÍŽENÍ (N/m²)			
SNĚHOVÁ OBLAST:			
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	I	
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600		
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250		
Přidána vlastní tíha			

OBECNÉ NASTAVENÍ			
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50		
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	56		
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	975		
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			

OBECNÉ POKYNY
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.



KRESLIL
Projektant

KONTR.

ČÍSLO ZAKÁZKY
180017_R


MĚŘÍTKO 1:20

Strana 1/1


Označení vazníku
N32

ČÍSLO VÝKRESU


REG.

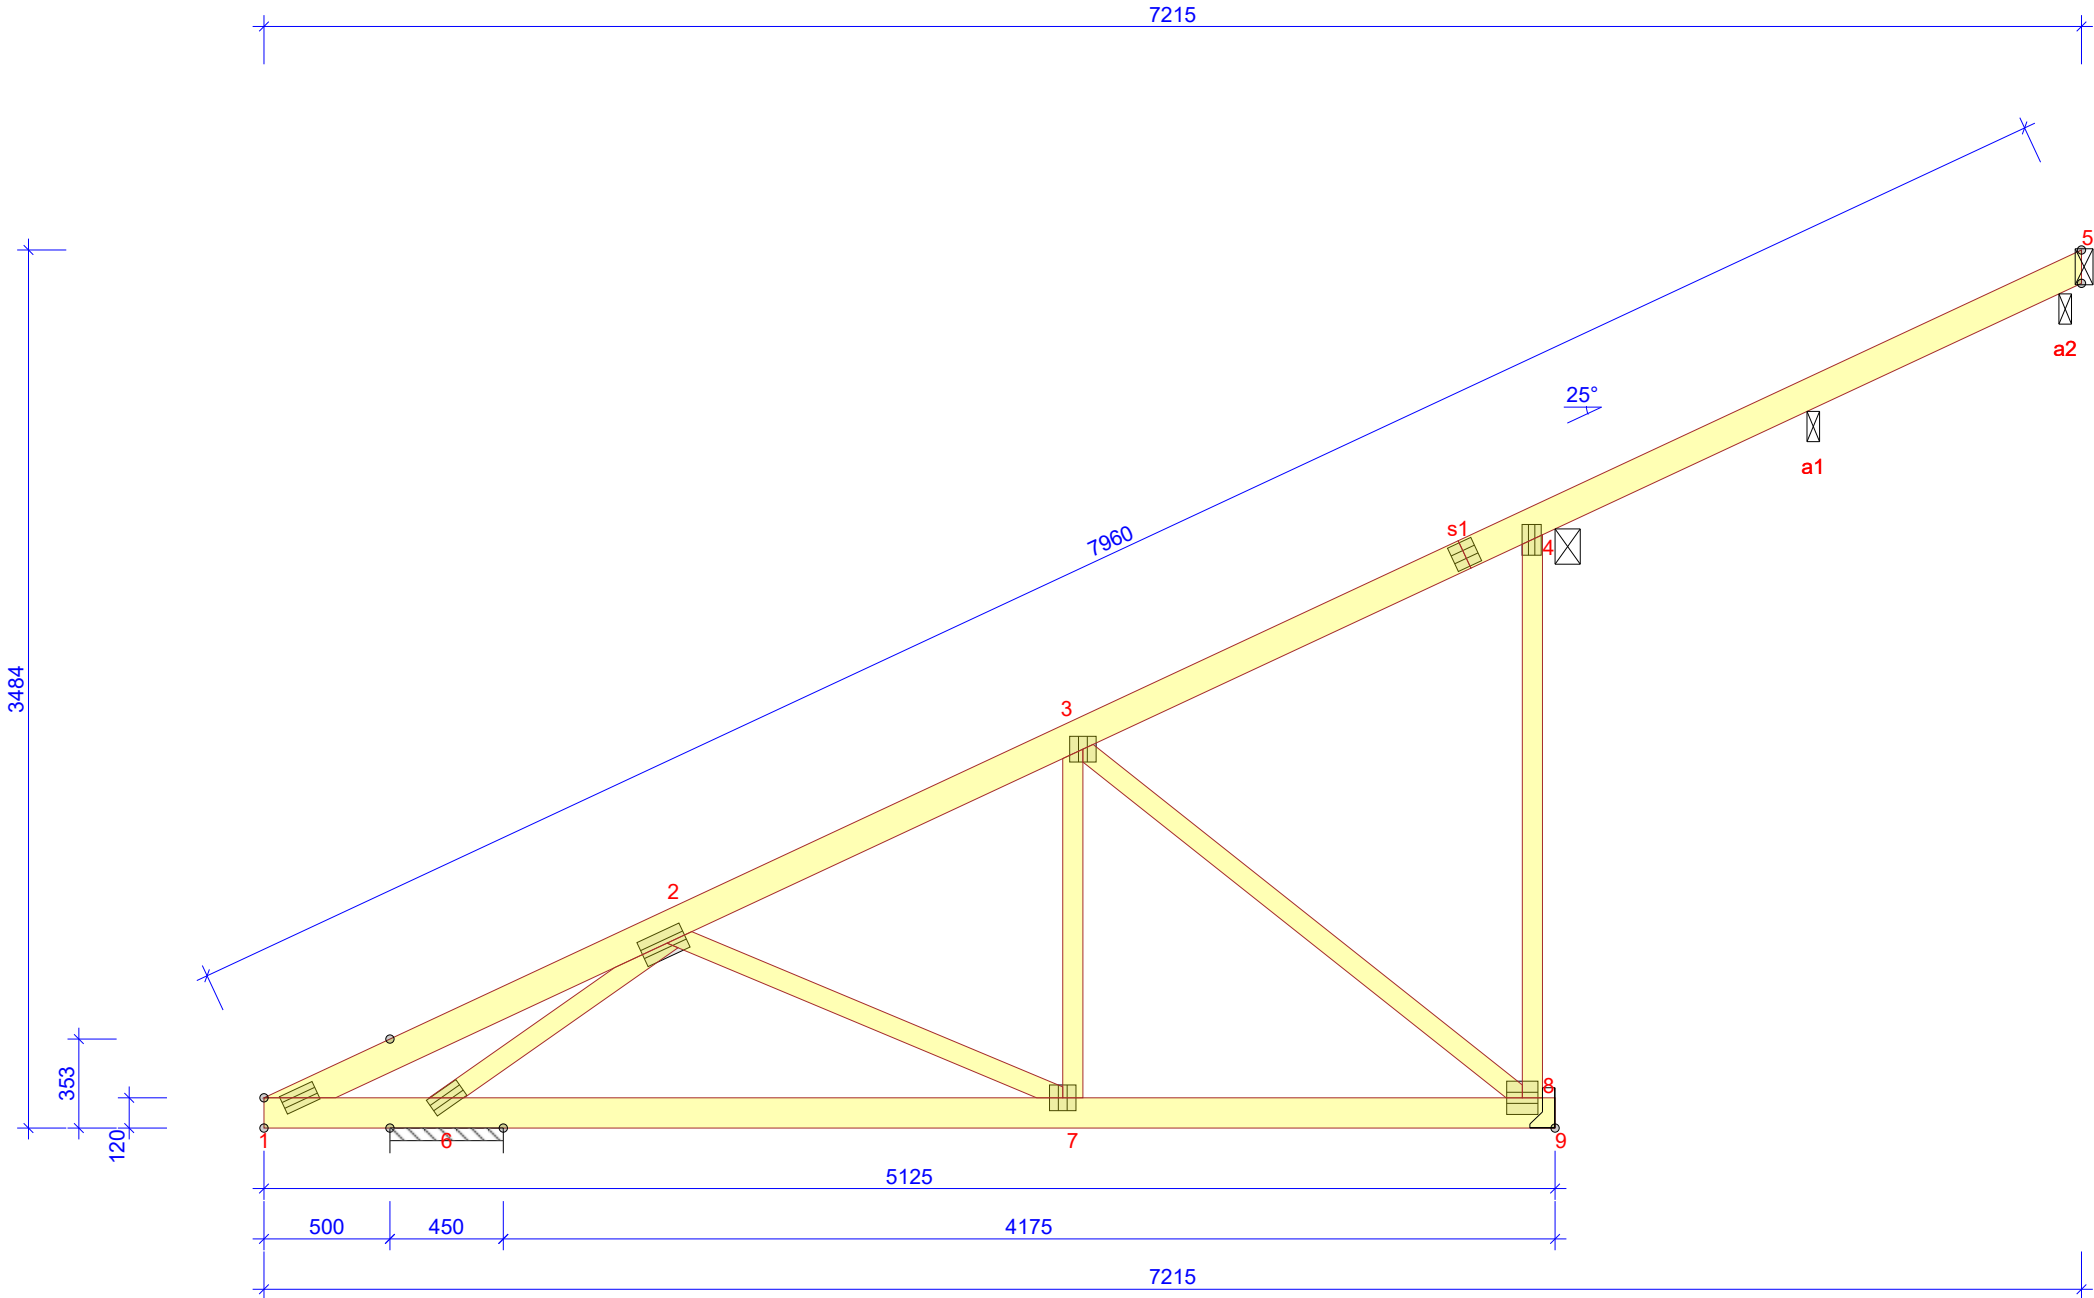

ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks					KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
1-5	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	I	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	
1-9	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	63	
4-8	80	C24	2234	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	975	
2-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1	
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%	
3-7	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		
3-8	80	C24	Žádný					

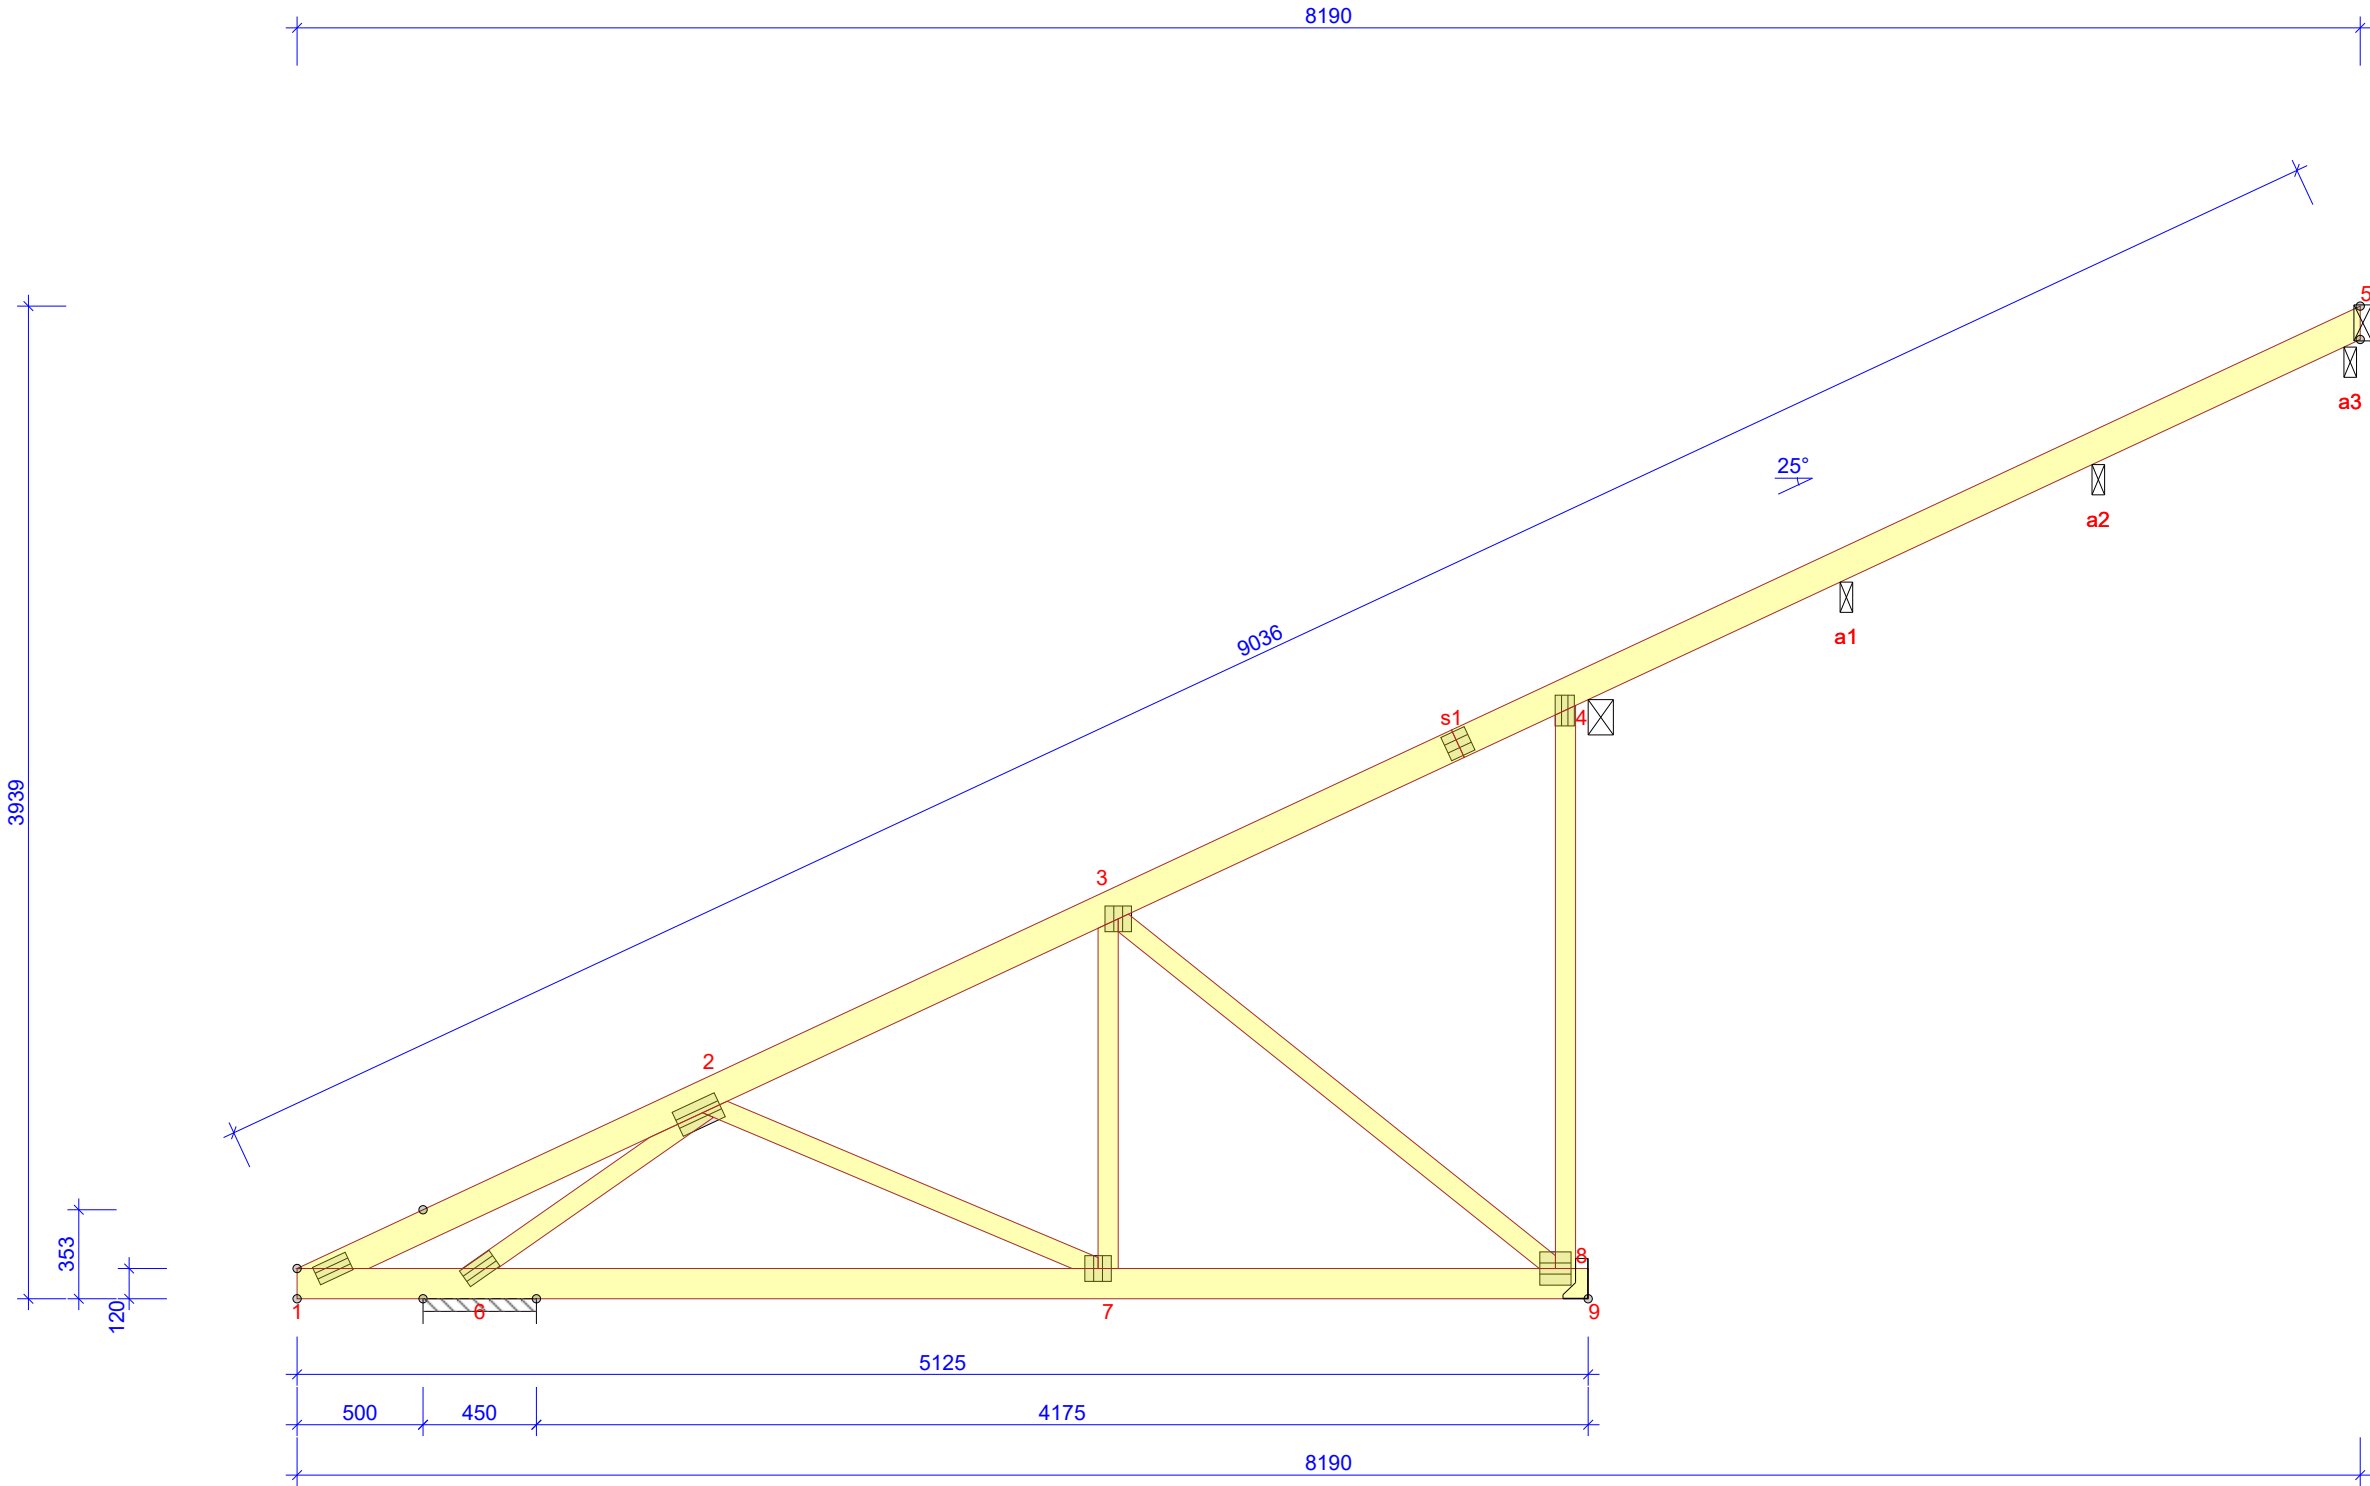


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-5	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
1-9	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	66		
4-8	80	C24	2234	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	975		
2-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
3-7	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			
3-8	80	C24	Žádný						

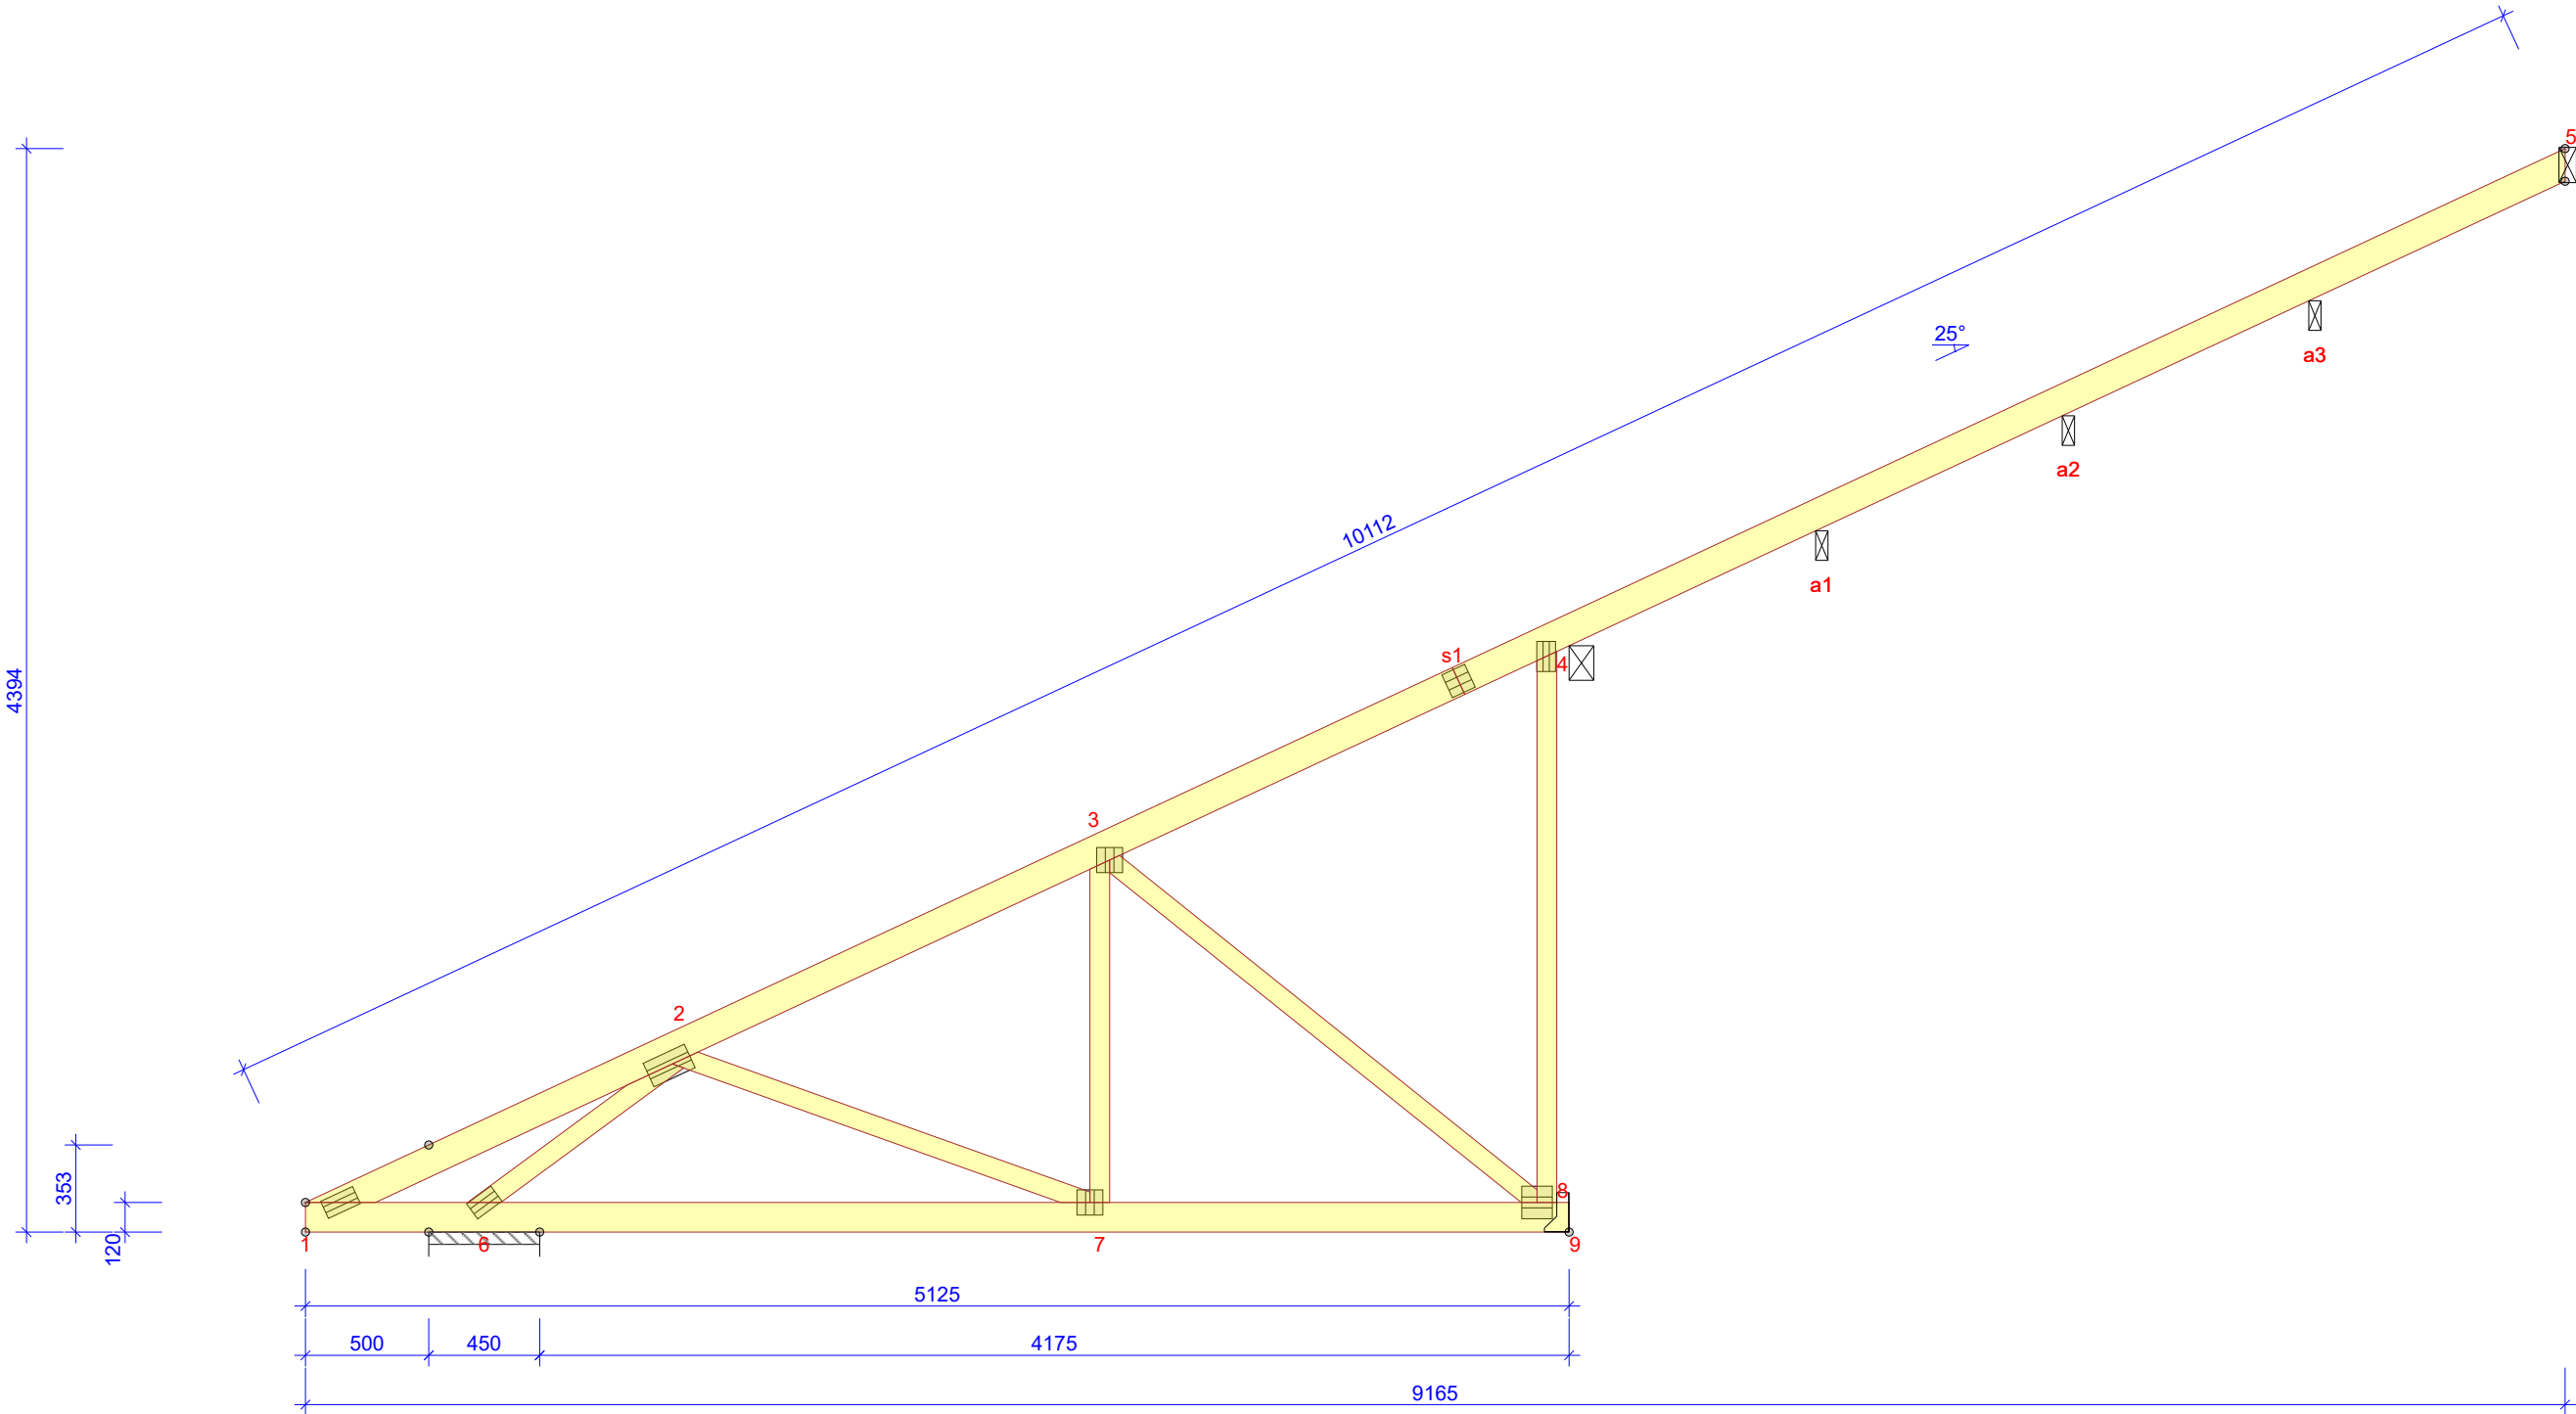


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-5	120	C24	600	SNĚHOVÁ OBLAST:	1	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
1-9	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	70		
4-8	80	C24	2234	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	975		
2-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	250	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
3-7	80	C24	Žádný	Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			
3-8	80	C24	Žádný						

ZTUŽENÍ BUDE NAVRŽENO ODDĚLENĚ S OHLEDEM NA TABULKU ŘEZIVA A NA SYSTÉM STABILITY VAZNÍKU.
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
☒ ZNAČÍ ZTUŽENÍ

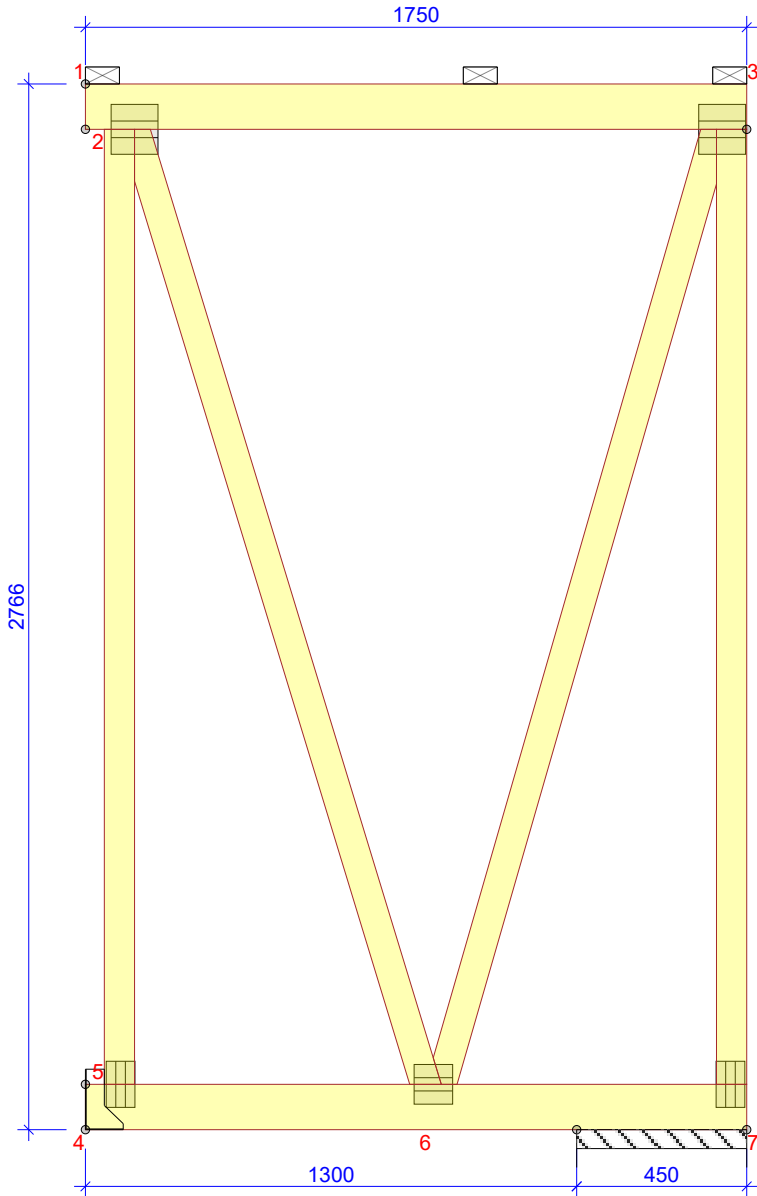


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY
VAZNÍK- OD - DO	šířKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks					
1-3	120	C24	1000	SNĚHOVÁ OBLAST:	I	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
4-7	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	35	
2-5	80	C24	2526	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000	
3-7	80	C24	2526	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1	
2-6	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STROP:	0	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%	
3-6	80	C24	Žádný	DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		
				Přidána vlastní tíha				

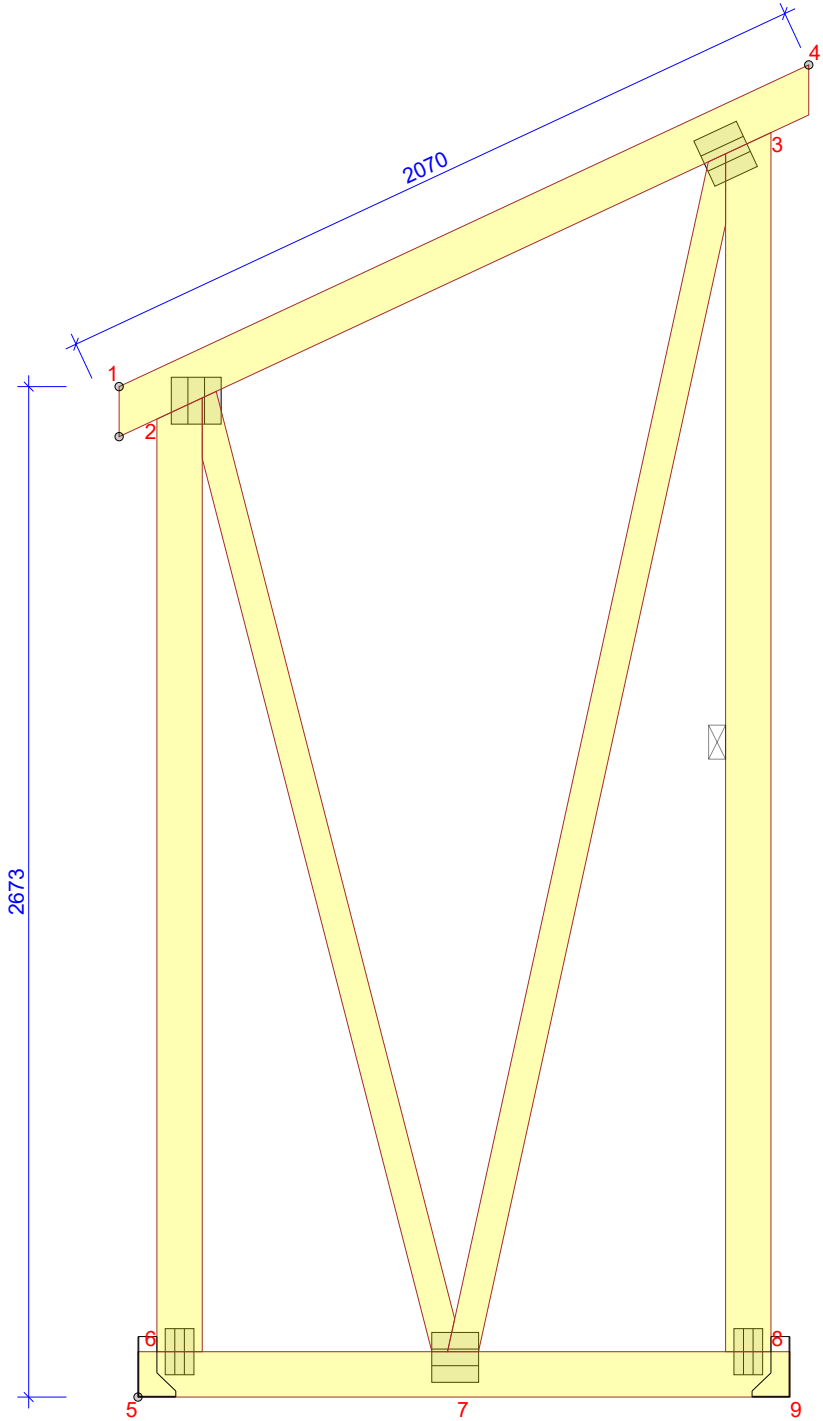

ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	šířKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks						
1-4	120	C24	1000	SNĚHOVÁ OBLAST:	I	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
5-9	120	C24	3000	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	45		
2-6	120	C24	2523	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000		
3-8	120	C24	3092	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1		
2-7	80	C24	Žádný	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STROP:	0	SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%		
3-7	80	C24	Žádný	DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			
				Přidána vlastní tíha					

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

ZTUŽENÍ BUDE NAVRŽENO ODDĚLENĚ S OHLEDEM NA TABULKU ŘEZIVA A NA SYSTÉM STABILITY VAZNÍKU.
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
☒ ZNAČÍ ZTUŽENÍ

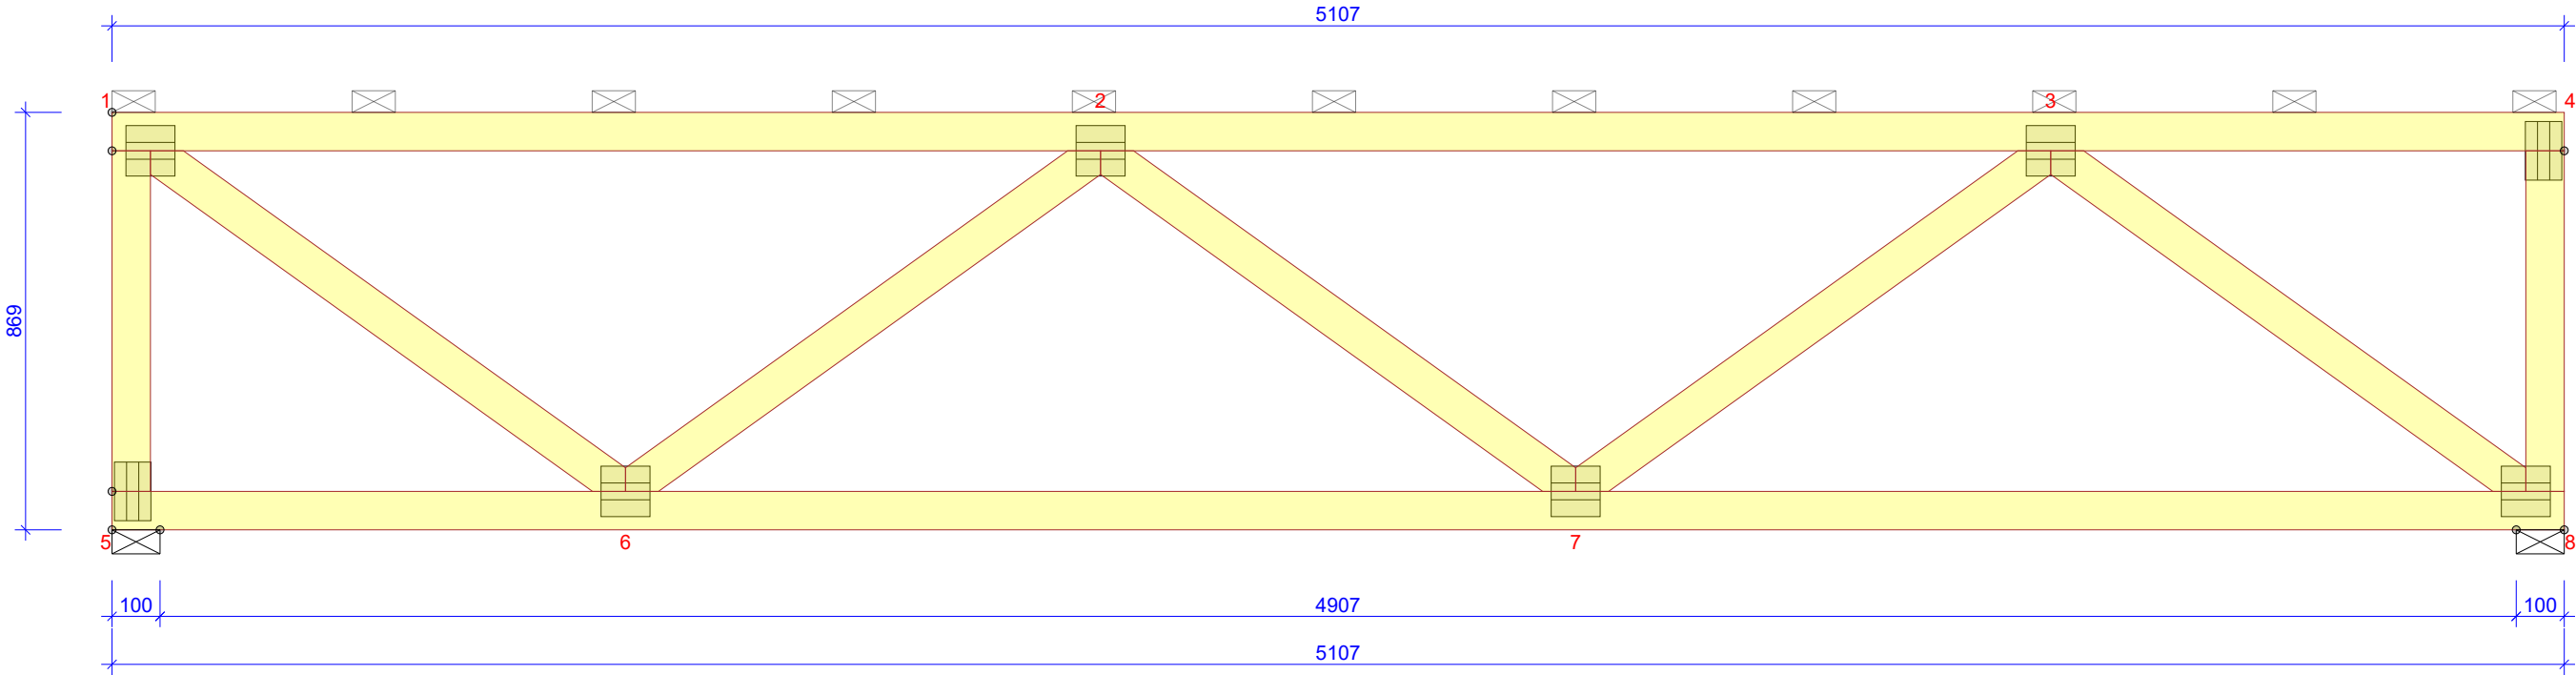

ŘEZIVO			
šířKA 50 mm			
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-4	80	C24	500
5-8	80	C24	500
1-5	80	C24	709
4-8	80	C24	709
1-6	80	C24	Žádný
2-6	80	C24	Žádný
2-7	80	C24	Žádný
3-7	80	C24	Žádný
3-8	80	C24	Žádný

ZATÍŽENÍ (N/m²)	
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²
Přidána vlastní tíha	


OBECNÉ NASTAVENÍ	
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	40
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	

OBECNÉ POKYNY
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

			MĚŘÍTKO 1:15 Strana 1/1	
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R		
15.03.2018			Označení vazníku W2	ČÍSLO VÝKRESU REG.

ZTUŽENÍ BUDE NAVRŽENO ODDĚLENĚ S OHLEDEM NA TABULKU ŘEZIVA A NA SYSTÉM STABILITY VAZNÍKU.
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
☒ ZNAČÍ ZTUŽENÍ

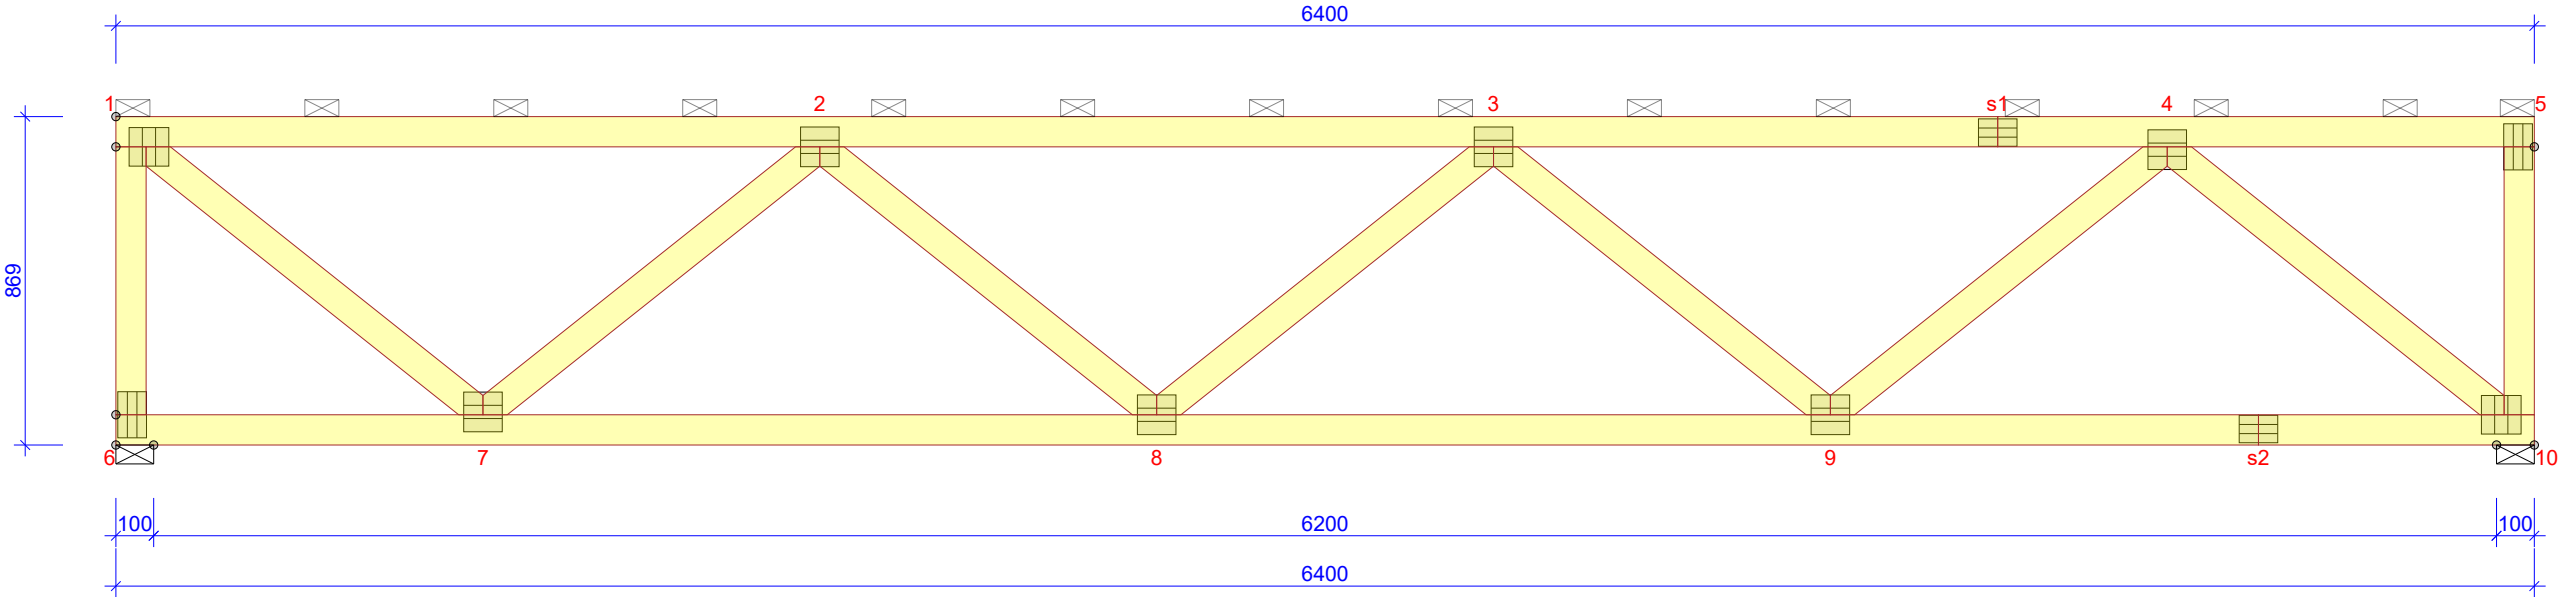


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
				Přidána vlastní tíha		579 N/m²			
1-5	80	C24	500			ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):		KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ	
6-10	80	C24	500			HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):		NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR",	
1-6	80	C24	709			SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:		MiTek - LICENCE: 9030	
5-10	80	C24	709			SERVISNÍ TŘÍDA:		Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA	
1-7	80	C24	Žádný			ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
2-7	80	C24	Žádný						
2-8	80	C24	Žádný						
3-8	80	C24	Žádný						
3-9	80	C24	Žádný						
4-9	80	C24	Žádný						
4-10	80	C24	Žádný						

15.03.2018 - 8:41
6.1 SR1b (91153)

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

ZTUŽENÍ BUDE NAVRŽENO ODDĚLENĚ S OHLEDEM NA TABULKU ŘEZIVA A NA SYSTÉM STABILITY VAZNÍKU.
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
☒ ZNAČÍ ZTUŽENÍ

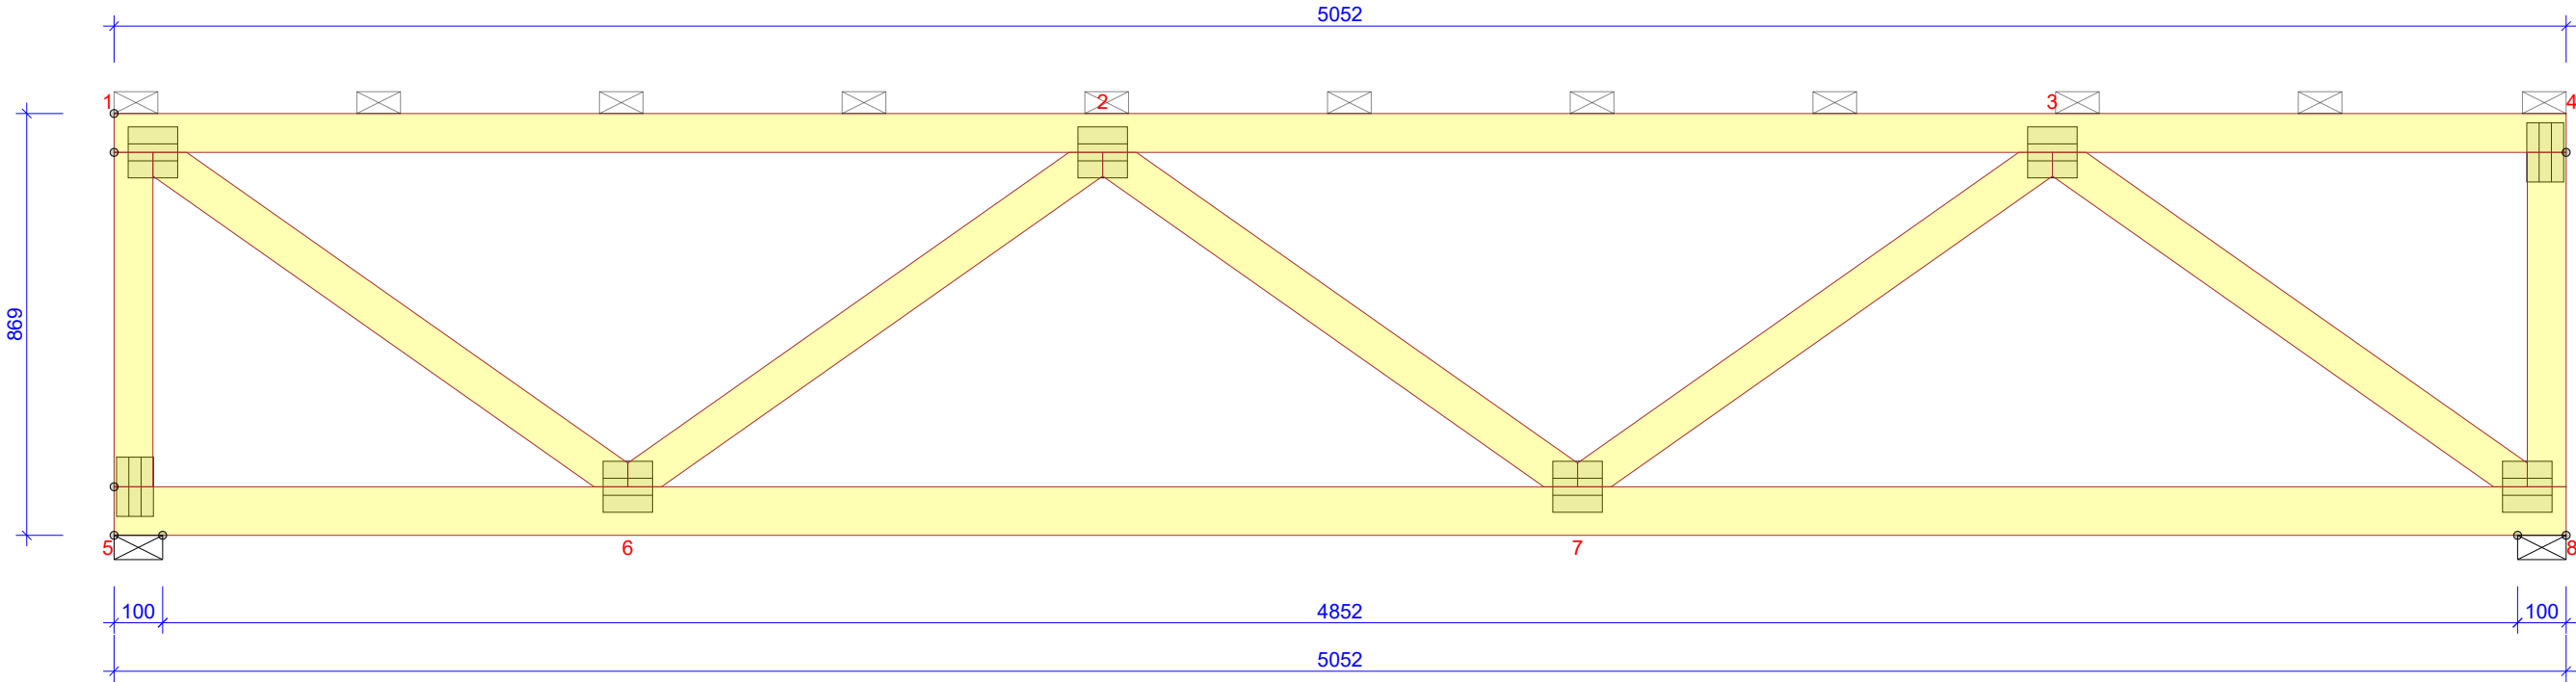

ŘEZIVO			
šířKA 50 mm			
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-4	80	C24	500
5-8	100	C24	500
1-5	80	C24	689
4-8	80	C24	689
1-6	80	C24	Žádný
2-6	80	C24	Žádný
2-7	80	C24	Žádný
3-7	80	C24	Žádný
3-8	80	C24	Žádný

ZATÍŽENÍ (N/m²)	
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²
Přidána vlastní tíha	


OBECNÉ NASTAVENÍ	
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	42
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	

OBECNÉ POKYNY
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.


			
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R	MĚŘÍTKO 1:15 Strana 1/1
15.03.2018		Označení vazníku W7	ČÍSLO VÝKRESU REG.

ZTUŽENÍ BUDE NAVRŽENO ODDĚLENĚ S OHLEDEM NA TABULKU ŘEZIVA A NA SYSTÉM STABILITY VAZNÍKU.
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
☒ ZNAČÍ ZTUŽENÍ

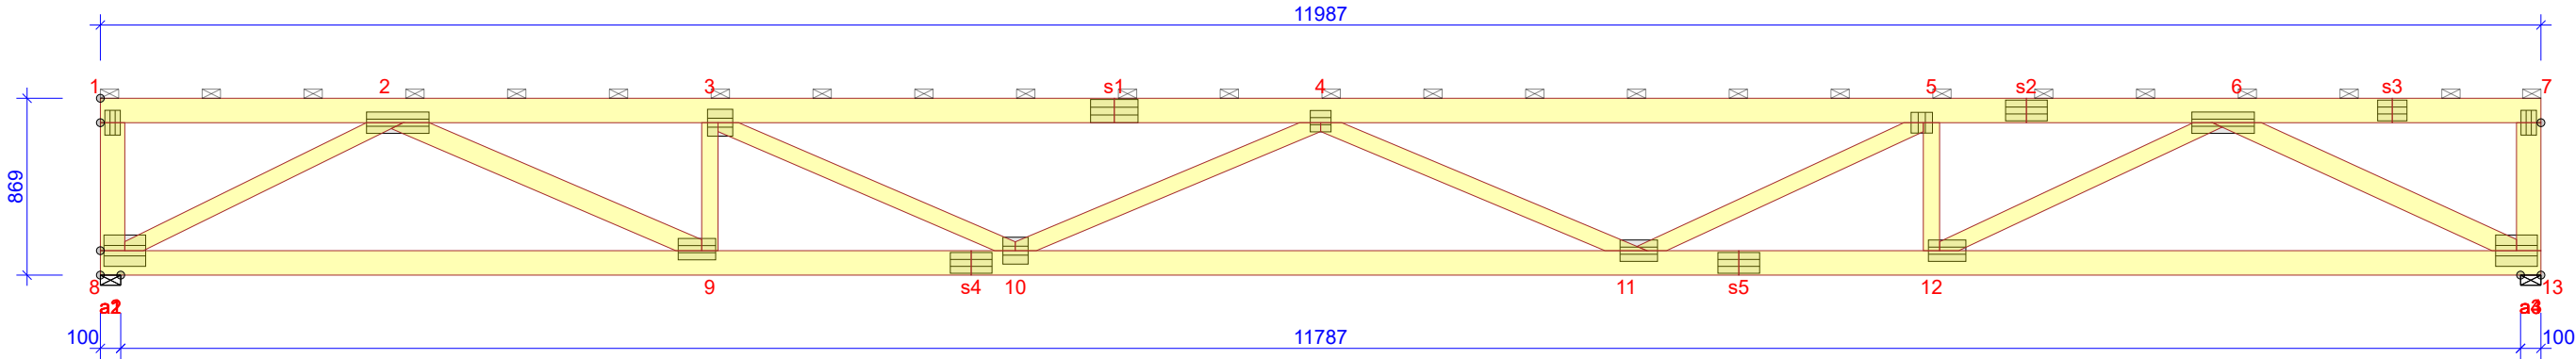


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
				Přidána vlastní tíha		579 N/m²			
1-7	120	C24	500			ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm): 50		KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ	
8-13	120	C24	500			HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu): 120		NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR",	
1-8	120	C24	629			SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ: 1		MiTek - LICENCE: 9030	
7-13	120	C24	629			SERVISNÍ TŘÍDA: 2 = 65% <= RH < 85%		Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA	
2-8	80	C24	Žádný			ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
2-9	100	C24	Žádný						
3-9	80	C24	Žádný						
3-10	80	C24	Žádný						
4-10	80	C24	Žádný						
4-11	80	C24	Žádný						
5-11	80	C24	Žádný						
5-12	80	C24	Žádný						
6-12	80	C24	Žádný						
6-13	100	C24	Žádný						

ZTUŽENÍ BUDE NAVRŽENO ODDĚLENĚ S OHLEDEM NA TABULKU ŘEZIVA A NA SYSTÉM STABILITY VAZNÍKU.
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
☒ ZNAČÍ ZTUŽENÍ

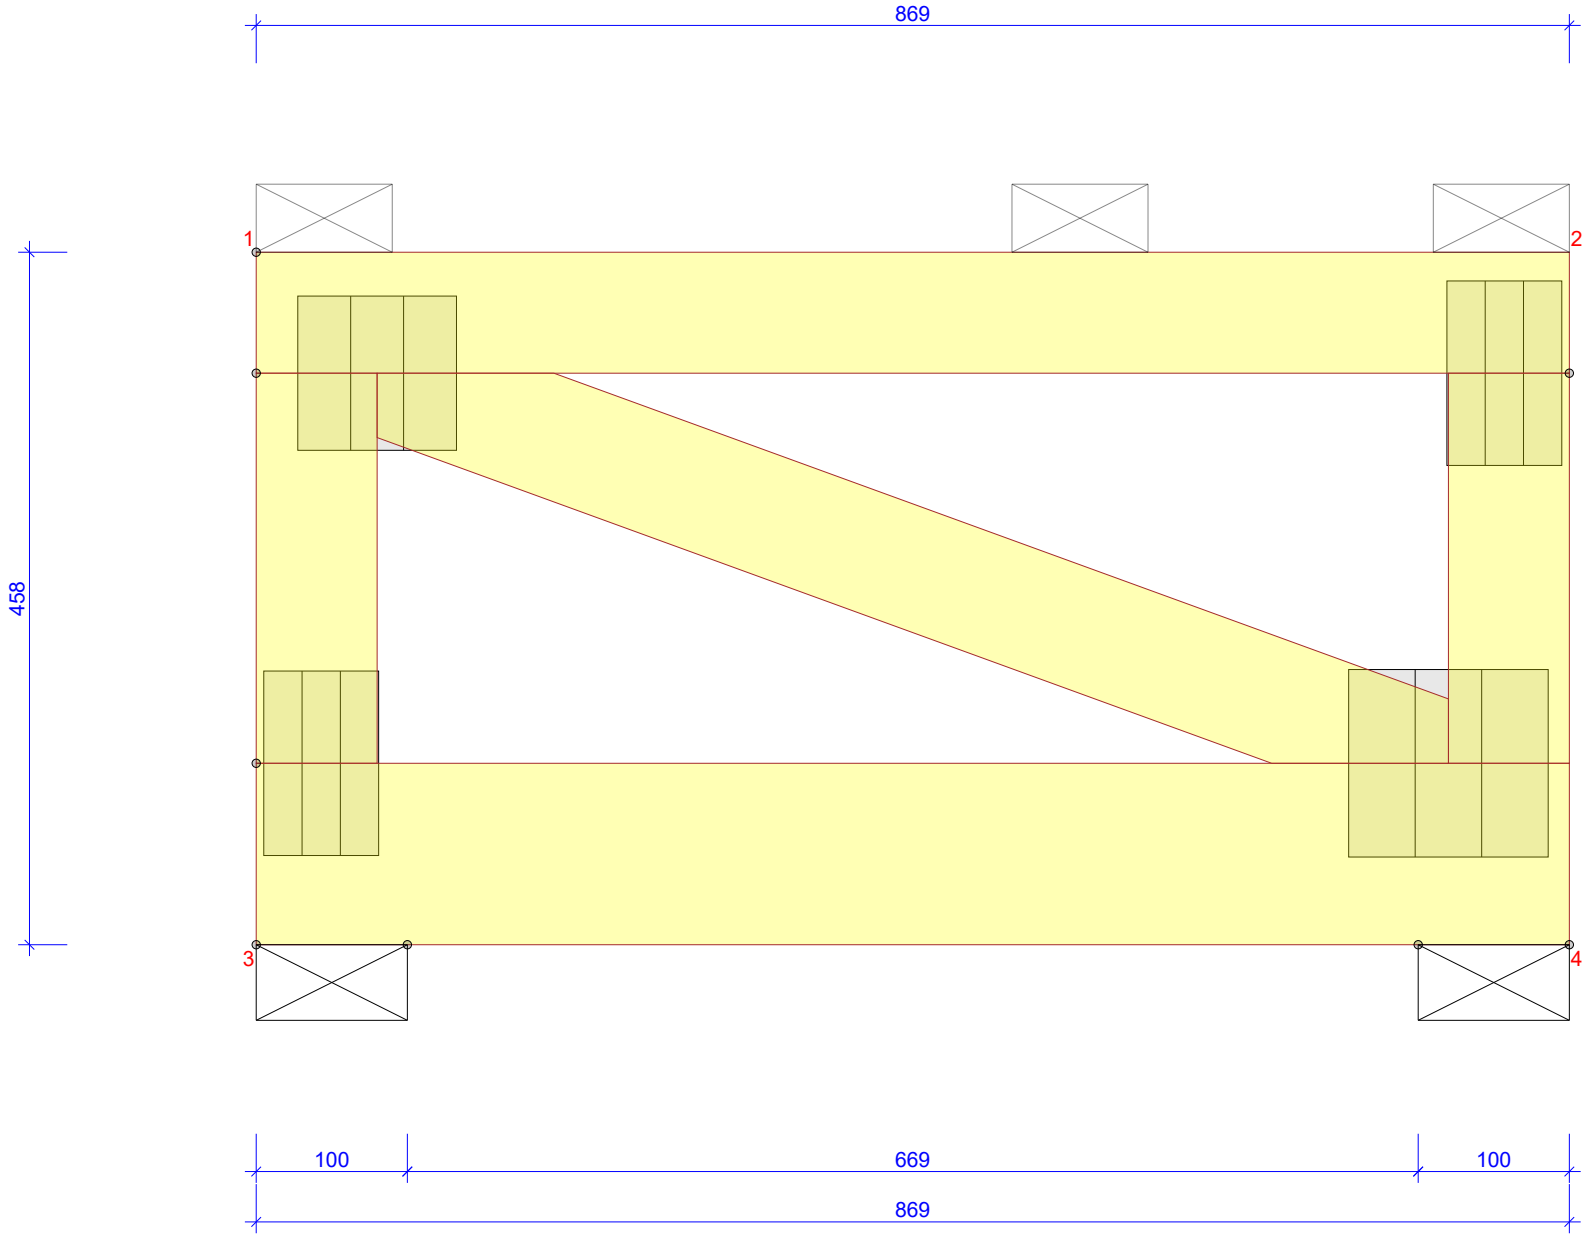

ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):		ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):		KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ	
1-2	80	C24	500	579 N/m²		HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):		NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR",	
3-4	120	C24	500	Přidána vlastní tíha		SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:		MiTek - LICENCE: 9030	
1-3	80	C24	258			SERVISNÍ TŘÍDA:		Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA	
2-4	80	C24	258			ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
1-4	80	C24	Žádný						

ZTUŽENÍ BUDE NAVRŽENO ODDĚLENĚ S OHLEDEM NA TABULKU ŘEZIVA A NA SYSTÉM STABILITY VAZNÍKU.
LONGITUDINAL BRACES MUST BE INSTALLED PRIOR TO STANDING ON HORIZONTAL TOP CHORDS
☒ ZNAČÍ ZTUŽENÍ

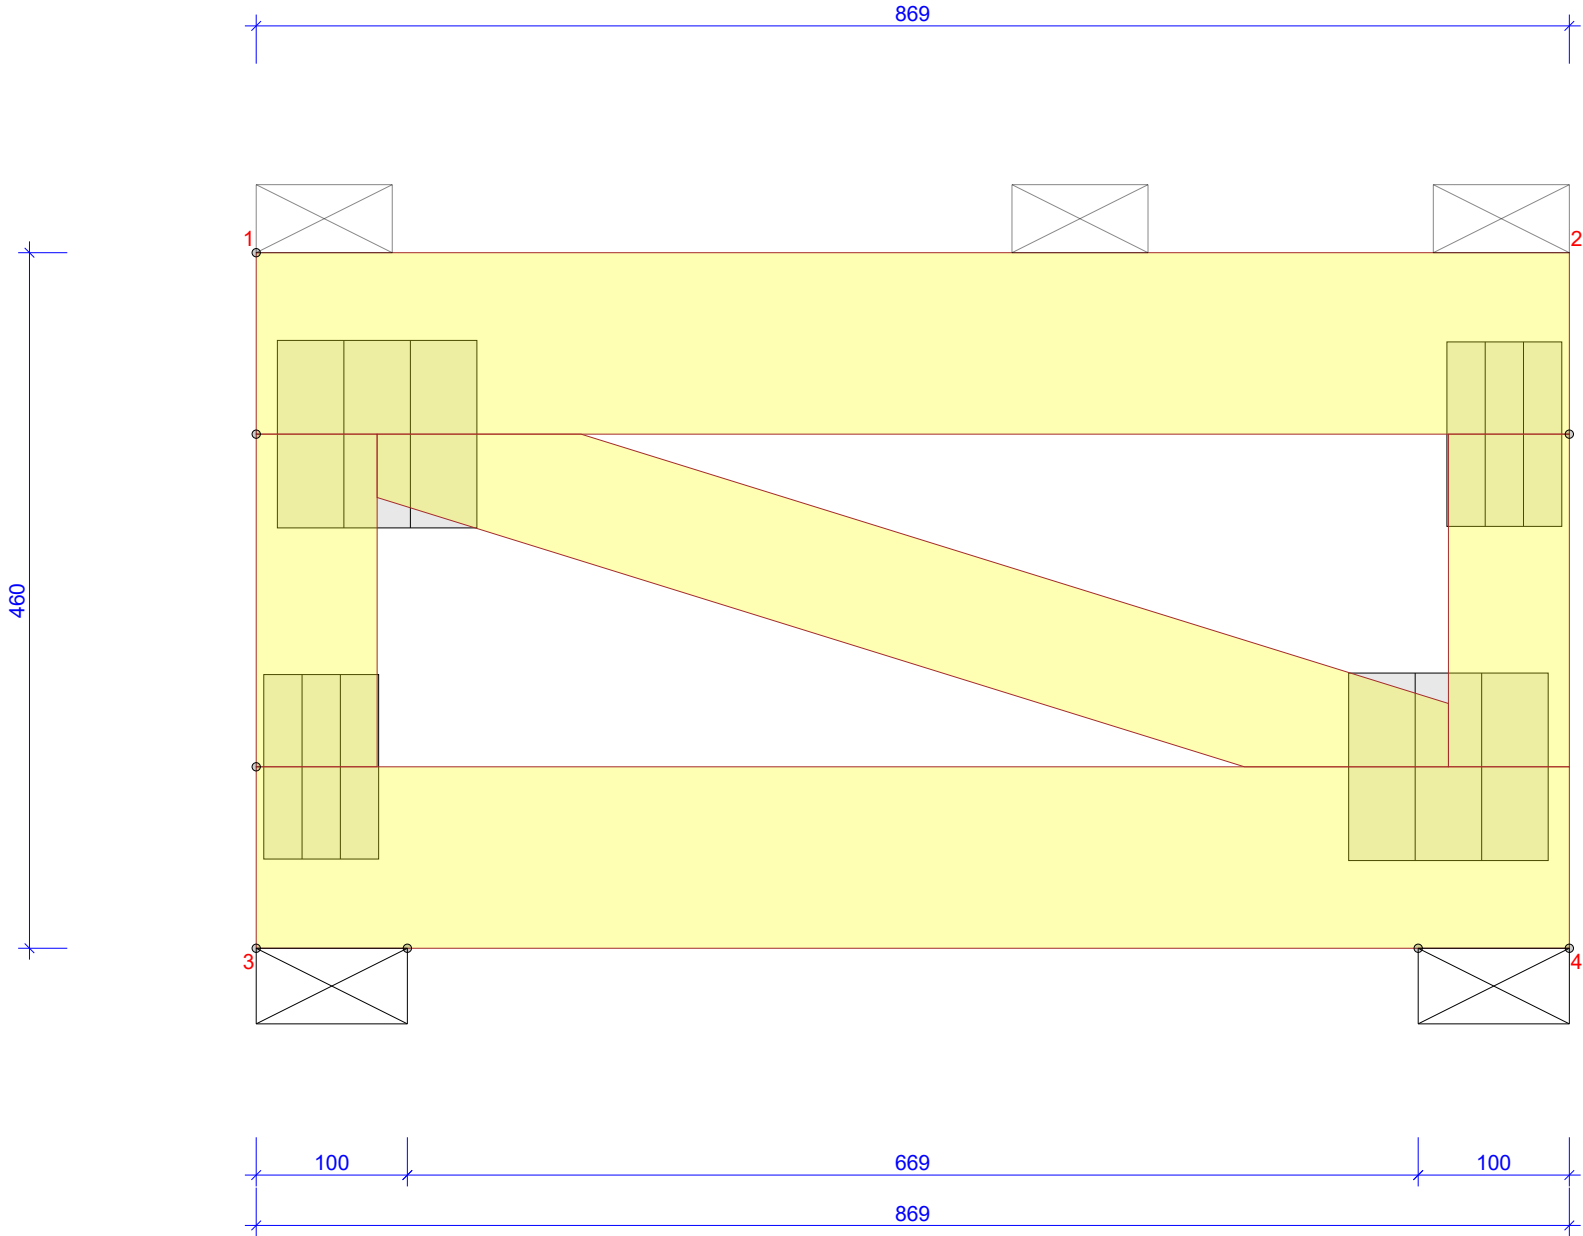

ŘEZIVO			
šířKA 50 mm			
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-2	120	C24	500
3-4	120	C24	500
1-3	80	C24	220
2-4	80	C24	220
1-4	80	C24	Žádný


ZATÍŽENÍ (N/m²)	
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²
Přidána vlastní tíha	

OBECNÉ NASTAVENÍ	
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	9
SOUČINITEĽ SPOLUPŮSOBENÍ:	1
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	

OBECNÉ POKYNY
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET

15.03.2018 - 8:41
6.1 SR1b (91153)


© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

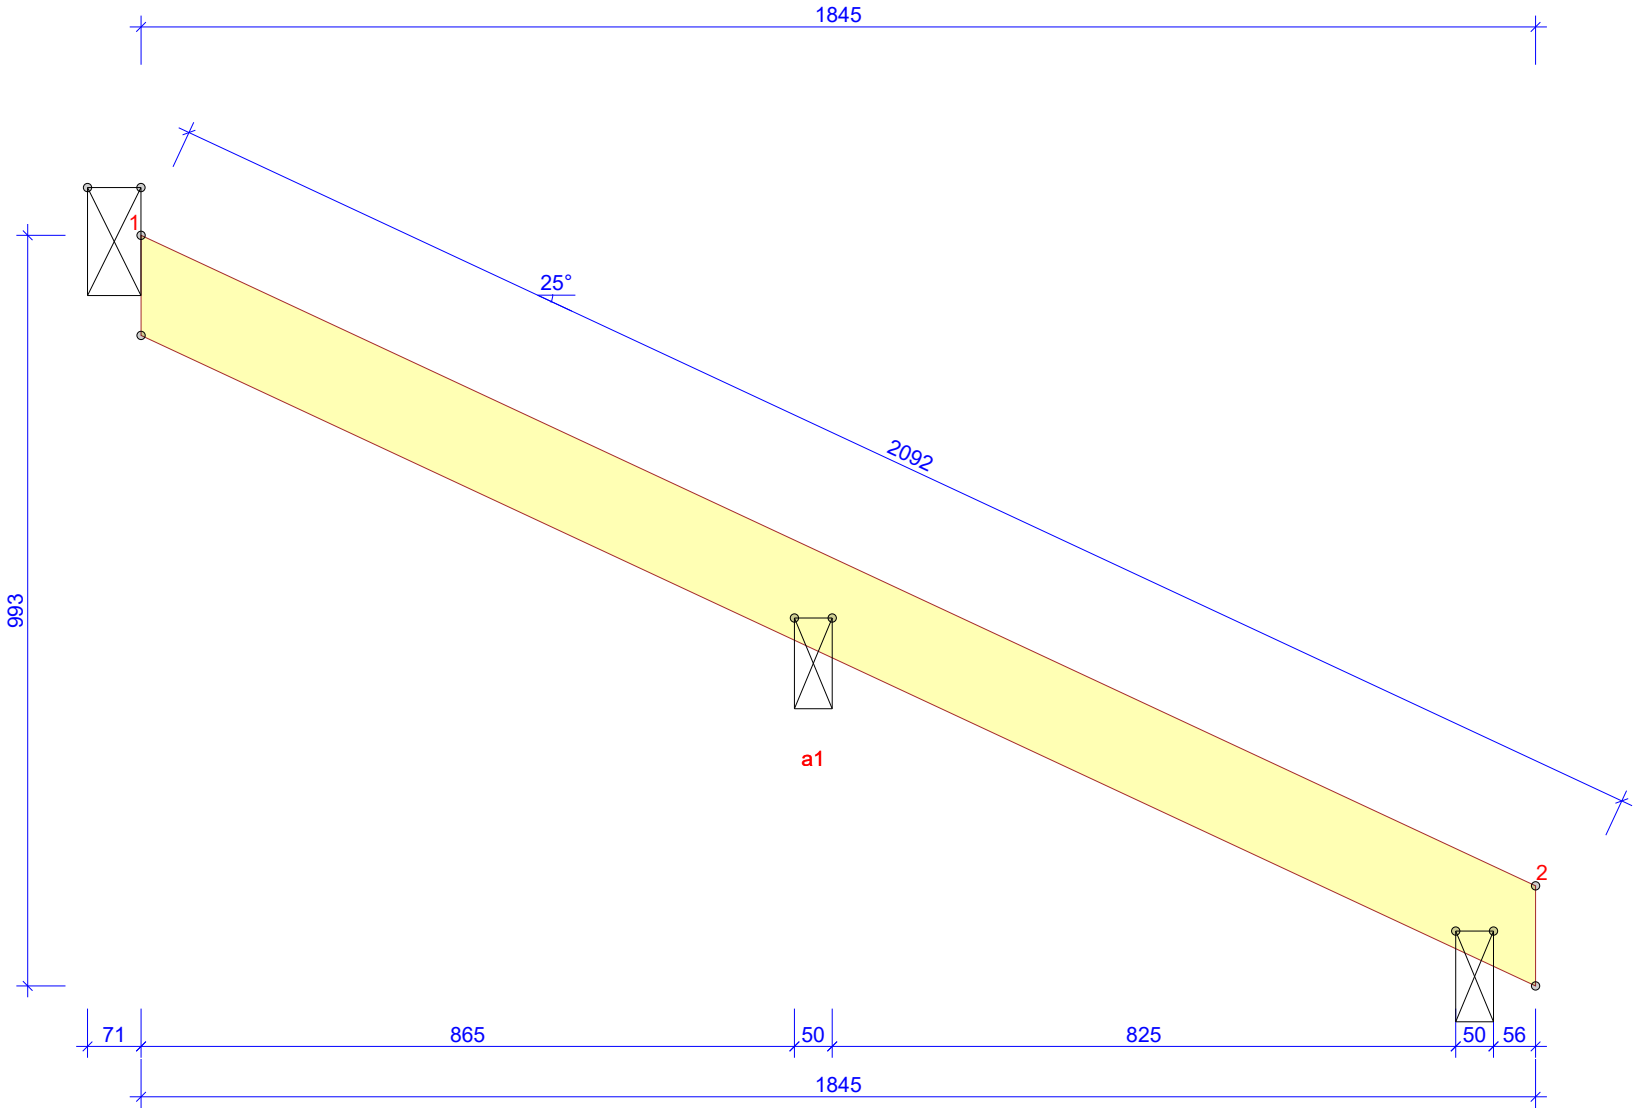

ŘEZIVO				ŠÍŘKA 50 mm		ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	SNĚHOVÁ OBLAST:		I		ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):		50	
				ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l.):		700 N/m²		HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):		7	
				ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):		579 N/m²		ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):		1000	
				STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:		600		SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:		1	
				Přidána vlastní tíha				SERVISNÍ TŘÍDA:		2 = 65% <= RH < 85%	
1-2	120	C24	600					ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET											

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.


			MĚŘÍTKO 1:10 Strana 1/1	
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R		
15.03.2018			Označení vazníku K1	ČÍSLO VÝKRESU REG.

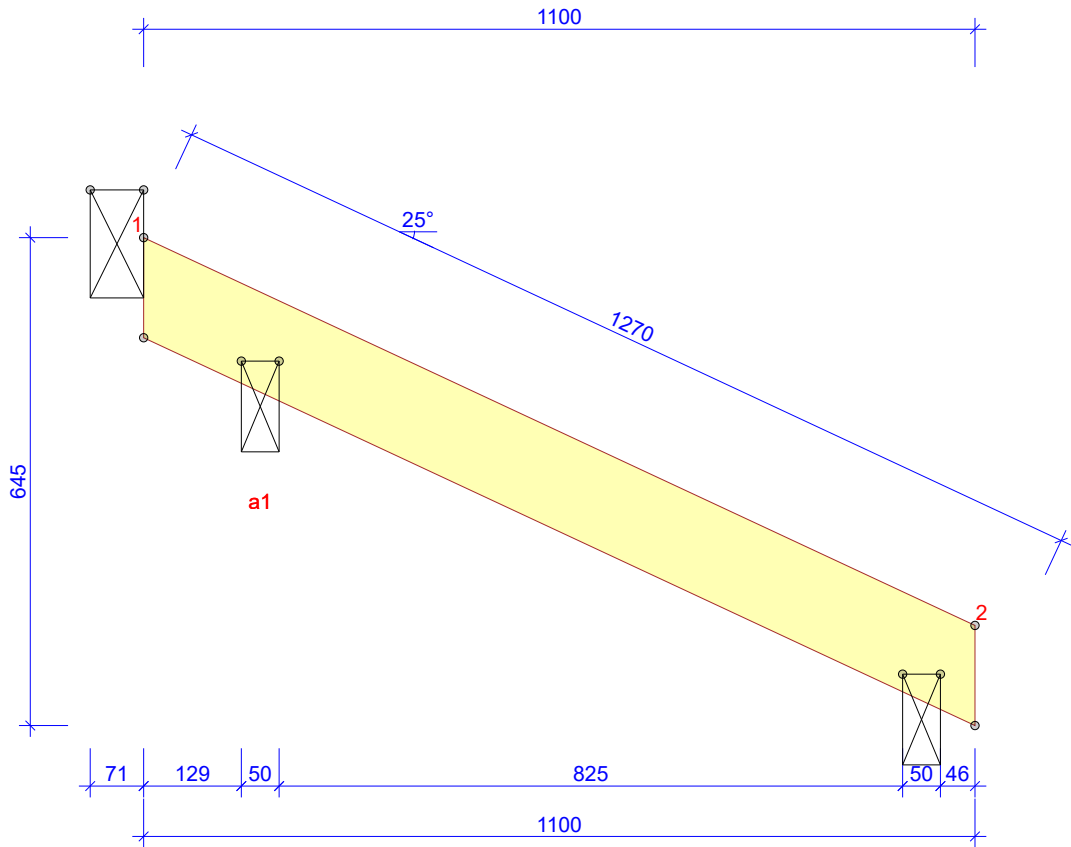

ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	SNĚHOVÁ OBLAST:		ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):		KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ	
				ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):		HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):		NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR",	
				ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):		ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):		MiTek - LICENCE: 9030	
1-2	120	C24	600	STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:		SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:		Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA	
				Přidána vlastní tíha		SERVISNÍ TŘÍDA:		PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
						ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

			MĚŘÍTKO 1:10		Strana 1/1	
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R				
15.03.2018			Označení vazníku K2	ČÍSLO VÝKRESU	REG.	

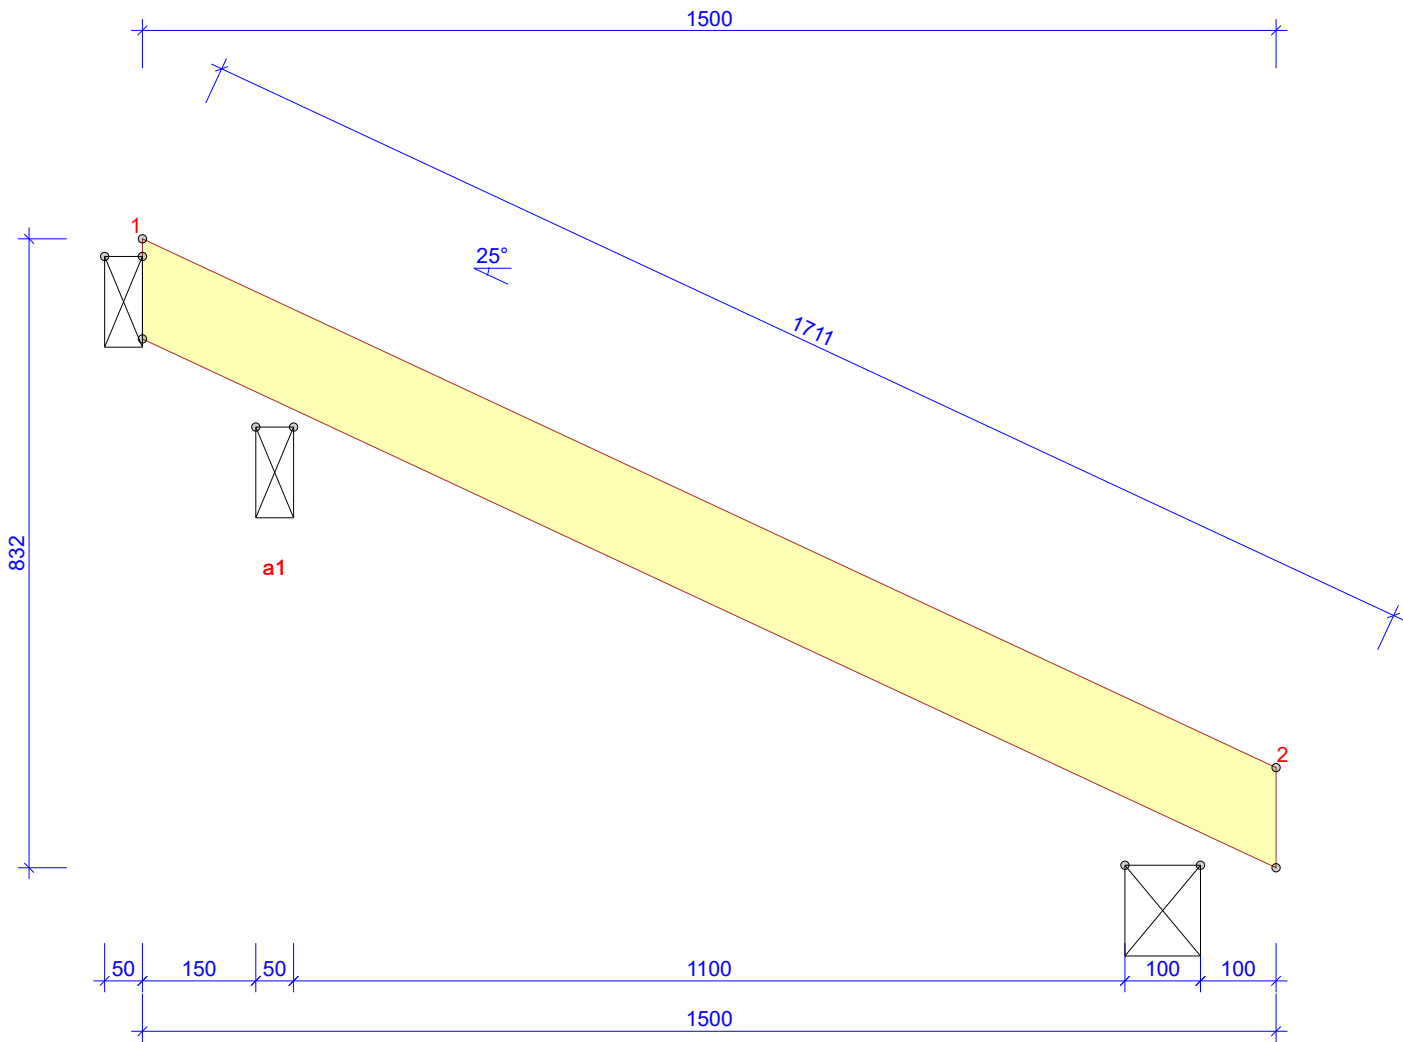

ŘEZIVO			
VAZNÍK- OD - DO	šířKA 50 mm mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks
1-2	120	C24	600


ZATÍŽENÍ (N/m²)	
SNĚHOVÁ OBLAST:	I
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600
Přidána vlastní tíha	

OBEČNÉ NASTAVENÍ	
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	6
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	

OBEČNÉ POKYNY
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.


			
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R	MĚŘÍTKO 1:10 Strana 1/1
15.03.2018		Označení vazníku K3	ČÍSLO VÝKRESU REG.

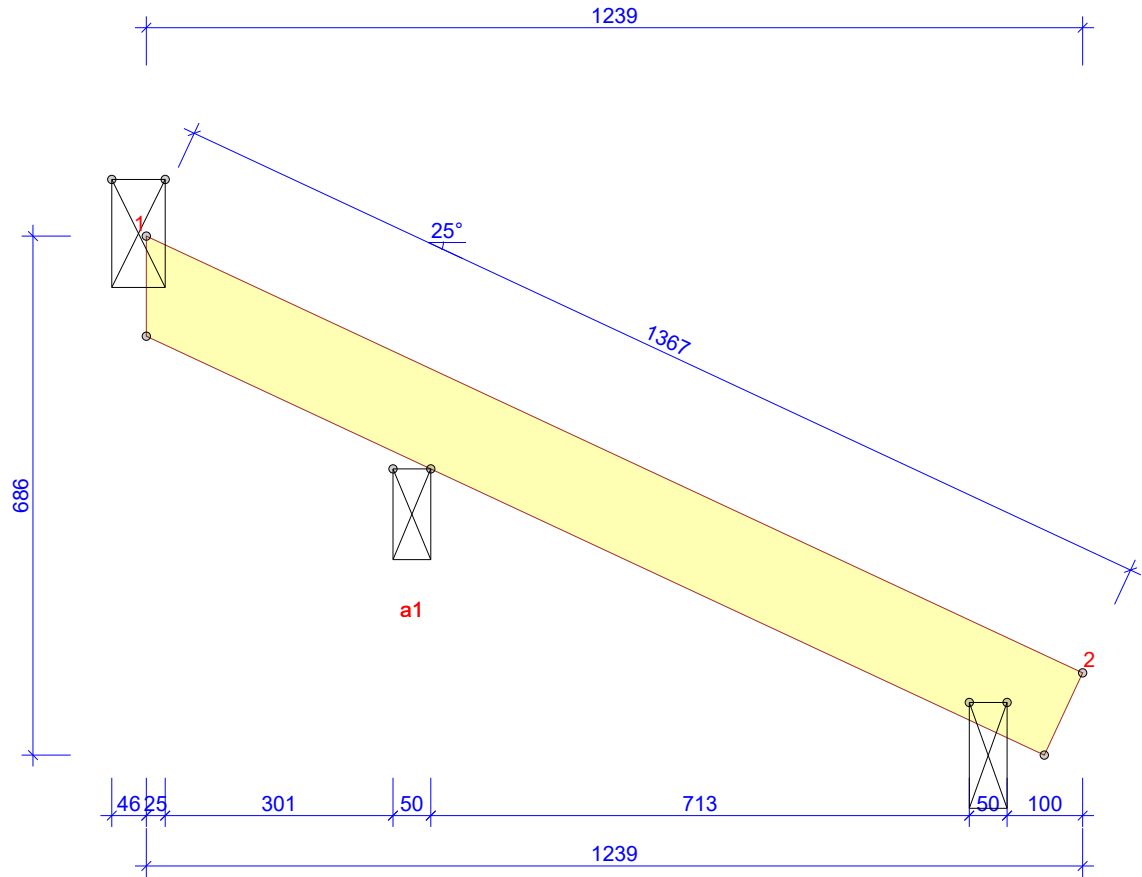

ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	SNĚHOVÁ OBLAST:		ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):		KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ	
				ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):		HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):		NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR",	
				ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):		ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):		MiTek - LICENCE: 9030	
				STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:		SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:		Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA	
				Přidána vlastní tíha		SERVISNÍ TŘÍDA:		PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET	
						ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA			

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.


			MĚŘÍTKO 1:10 Strana 1/1	
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R		
15.03.2018			Označení vazníku K4	ČÍSLO VÝKRESU REG.

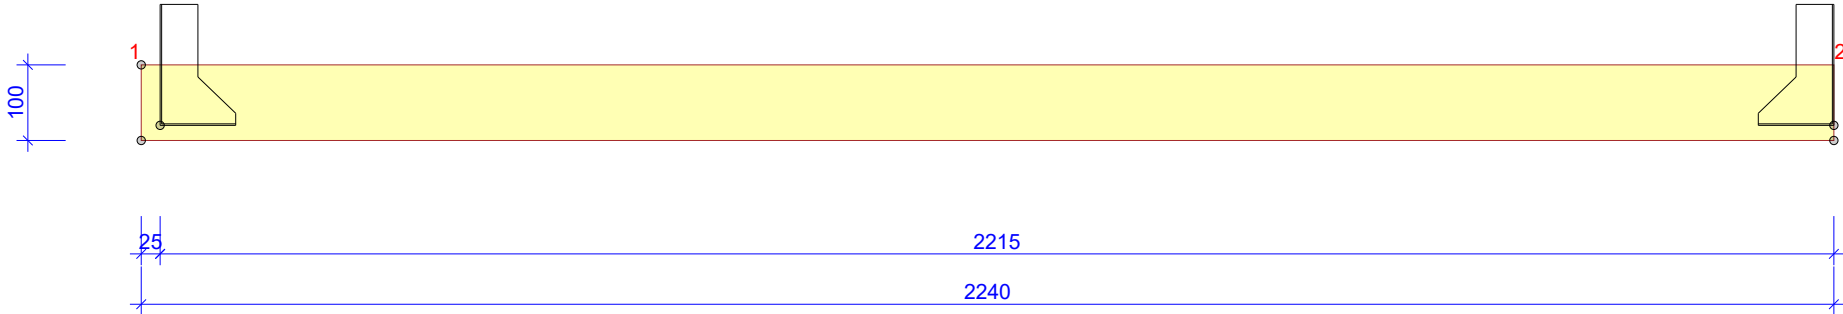


ŘEZIVO				ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ		OBECNÉ POKYNY
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	SNĚHOVÁ OBLAST:	I	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", MiTek - LICENCE: 9030 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
1-2	100	C24	Žádný	ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	7	
				ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	0	
				STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1	
				DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET		SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%	
				Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA		

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

			MĚŘÍTKO 1:10 Strana 1/1	
KRESLIL Projektant	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY 180017_R		
15.03.2018			Označení vazníku F1	ČÍSLO VÝKRESU REG.

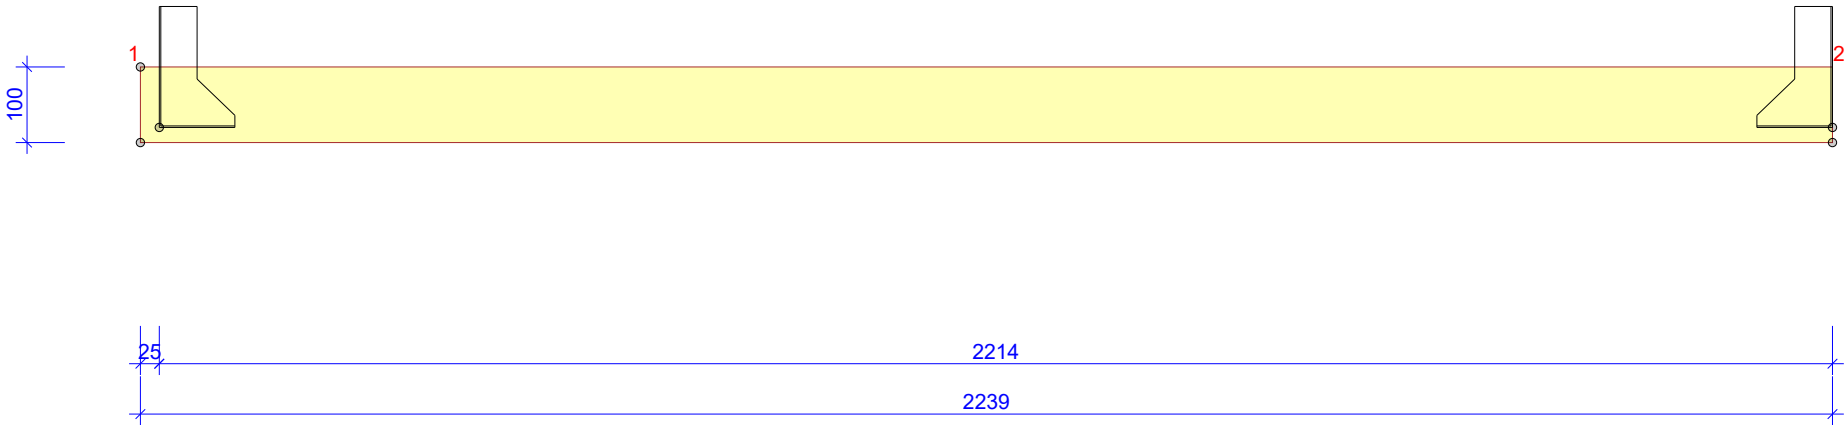

ŘEZIVO				šířKA 50 mm		ZTUŽENÍ	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ	
1-2	100	C24	Žádný	SNĚHOVÁ OBLAST:	I	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
				ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	7
				ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	0
				STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1
				DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET		SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
				Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	

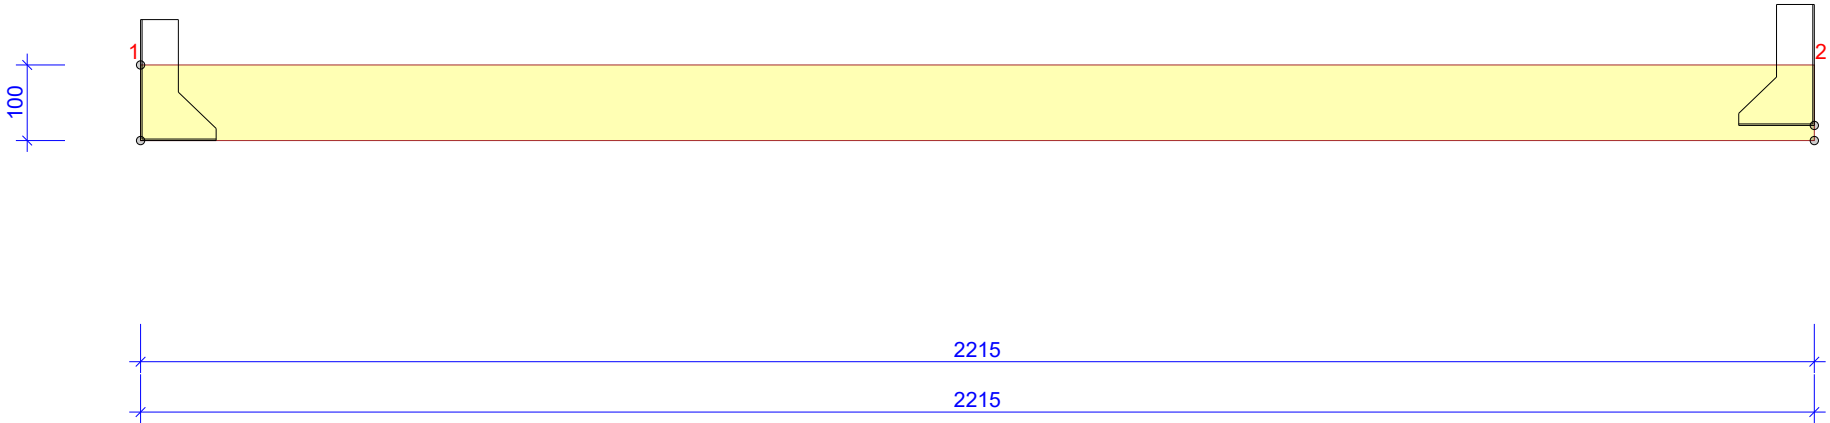

ŘEZIVO				ŠÍŘKA 50 mm		ZTUŽENÍ	
VAZNÍK- OD - DO	VÝŠKA mm	TŘÍDA	ZTUŽENÍ mm/ks	ZATÍŽENÍ (N/m²)		OBECNÉ NASTAVENÍ	
1-2	100	C24	Žádný	SNĚHOVÁ OBLAST:	I	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
				ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l):	700 N/m²	HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	7
				ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	579 N/m²	ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	0
				STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	600	SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1
				DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET		SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
				Přidána vlastní tíha		ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	