


R H 2.pole

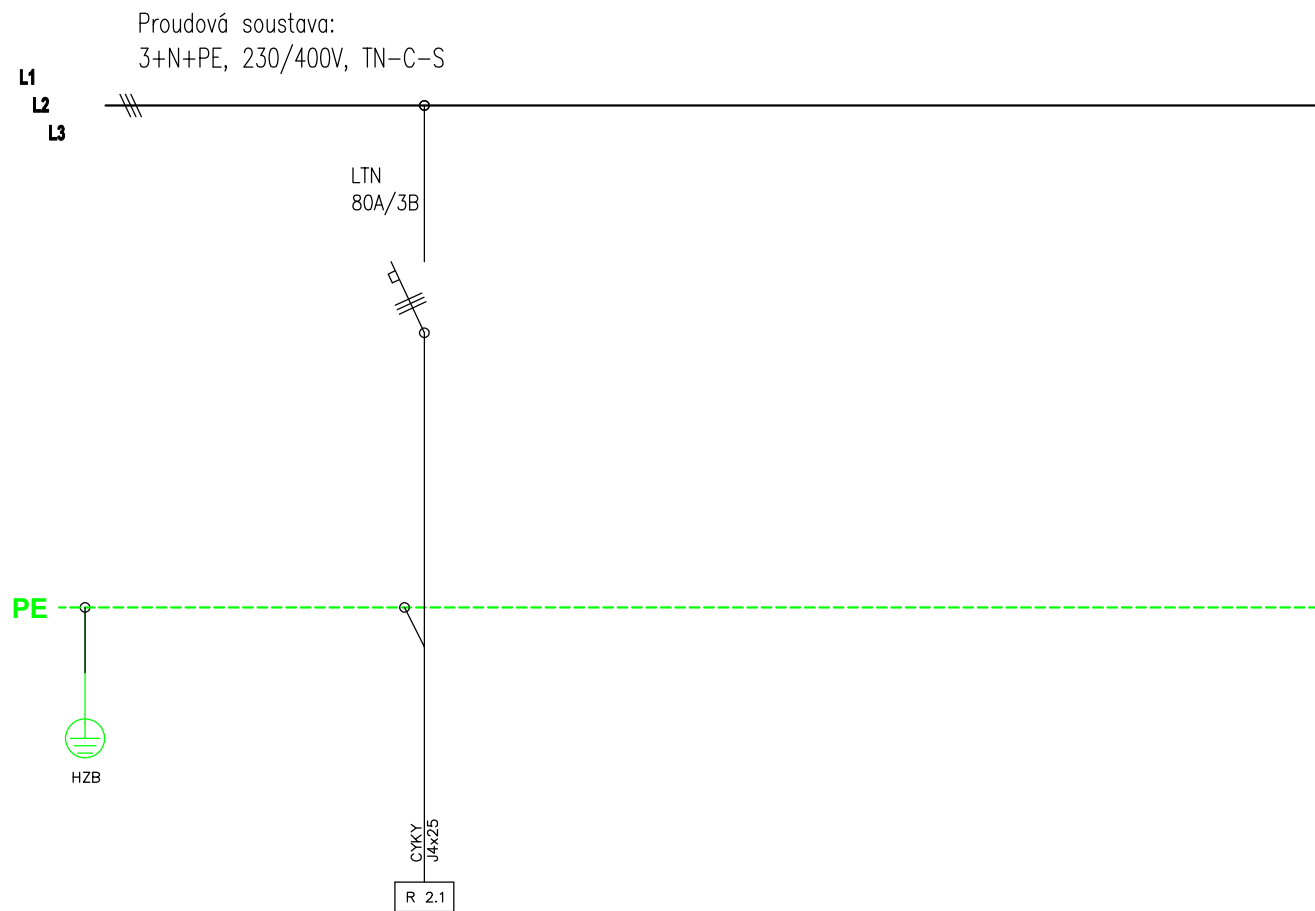

Proudová soustava: 3+N+PE, 230V/400V, TN-C-S
Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 : samočinným odpojením
od zdroje, proudovým chráničem, pospojováním

DATUM	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
08/2019	Jiří Hromádka	Luboš Faigl		
NÁZEV	REKONSTRUKCE OBECNÍHO OBJEKTU VE ŠLAPANICÍCH			
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4 Elektro	STUPEŇ DPS	FORMÁT	1 A4
PŘÍLOHA	Rozvaděč RH 2.pole	ČÍSLO ZAKÁZKY		
INVESTOR	MÍSTO	MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY	
Obec Šlapanice, Šlapanice 40 IČ: 00234974	Šlapanice p.č.145 k.ú. Šlapanice	1 :	c 04	