

ING.ARCH.
MICHAL BEDNAŘÍK
CZ - 779 00 OLOMOUC, SPOJENCŮ 10

mb design

TEL: 585 233 318
MOBIL: 602 576 395
E-MAIL: mb.design@seznam.cz

hlavní projektant: Ing. arch. Michal Bednařík, ČKA 03306

projektant: Ing. arch. Michal Bednařík, Ing. Yvona Hoppová

investor: Muzeum Olomoucké pevnosti, z.s., Sokolská 536/22, 779 00 Olomouc

místo: k.ú. Olomouc - město, parc. č. 693, 102/6, 102/18, 128/1

**Návštěvnícké centrum – stavební úpravy Malého dělostřeleckého
skladu na Korunní pevnůstce v Olomouci**





PSV

č. výkresu: D.1.1.14



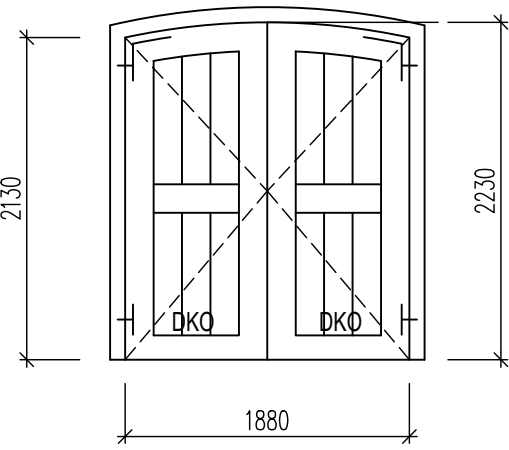
stupeň: DPS

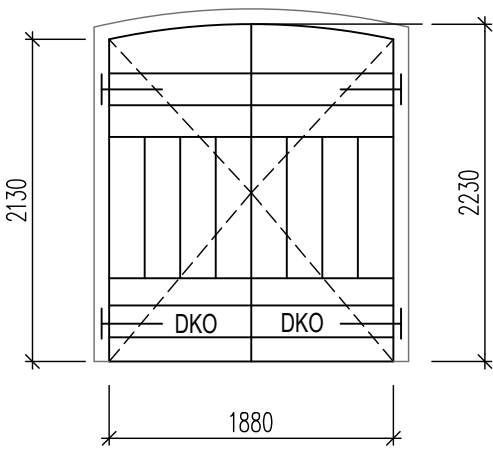
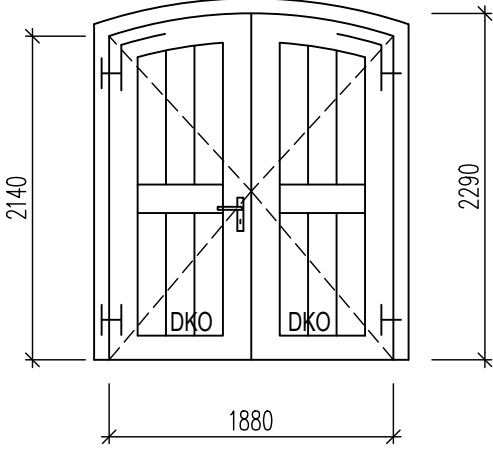
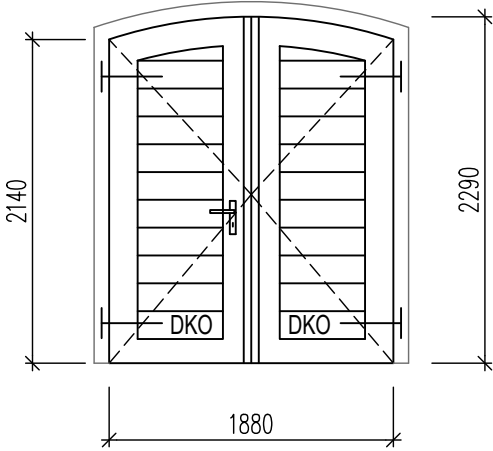
datum: 05/2024

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
T1	O - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ OS - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ	<u>DŘEVĚNÉ OKNO O ROZMĚRU 1970x1650MM,</u> KASTLOVÉ, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU, MATERIÁL SMRK, ZASKLENÍ ČIRÉ SKLO, IZOLAČNÍ DVOJSKLO A JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, $U_w = < 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{k}$, P.Ú. LAZURA S UV FILTREM, BARVA TABÁKOVÁ - KAŠTANOVÁ POPŘ. OŘECHOVÁ, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN, VENKOVNÍ PARAPET: OXIDOVANÝ TITANZINEK, TL. 0,7 MM, R.Š. CCA 350 MM, VNITŘNÍ PARAPET: LAMINO, POSTFORMING, ŠÍŘKA CCA 250 MM.	3	-	3
T2	DKO - DVEŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ	<u>DŘEVĚNÁ VRATA O ROZMĚRU 1540x2400MM,</u> SENDVIČOVÁ VCHODOVÁ VRATA DO DŘEVĚNÝCH OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU, ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, MATERIÁL SMRK, RÁMOVÁ KONSTRUKCE VYPLNĚNÁ PUR TEPELNĚ IZOLAČNÍMI PUR PANELY, $U_w = < 1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{k}$, P.Ú. LAZURA S UV FILTREM, BARVA TABÁKOVÁ - KAŠTANOVÁ POPŘ. OŘECHOVÁ, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN, EXTERNÍ ŠTÍTKOVÉ KOVOVÉ KOVÁNÍ, TYP ZÁMKU BUDE UPŘESNĚN DLE POŽADAVKU INVESTORA. <u>POŽADAVEK PBŘ:</u> V PŘÍPADĚ PŘÍTOMNOSTI OSOB V OBJEKTU BUDE UMOŽNĚN VOLNÝ PRŮCHOD POUZE POMOCÍ KLIKY (DVEŘE BUDOU ODEMČENÉ), PANIKOVÉ KOVÁNÍ.	1	-	1
T3	O - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ	<u>DŘEVĚNÉ OKNO O ROZMĚRU 840x1350-1480MM,</u> DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU, MATERIÁL SMRK, ZASKLENÍ ČIRÉ SKLO, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_w = < 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{k}$, P.Ú. LAZURA S UV FILTREM, BARVA TABÁKOVÁ - KAŠTANOVÁ POPŘ. OŘECHOVÁ, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN, VENKOVNÍ PARAPET: OXIDOVANÝ TITANZINEK, TL. 0,7 MM, R.Š. CCA 350 MM, VNITŘNÍ PARAPET: LAMINO, POSTFORMING, ŠÍŘKA CCA 250 MM.	2	-	2
T4	O - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ OS - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ	<u>DŘEVĚNÉ OKNO O ROZMĚRU 1980x1670MM,</u> KASTLOVÉ, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU, MATERIÁL SMRK, ZASKLENÍ ČIRÉ SKLO, IZOLAČNÍ DVOJSKLO A JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, $U_w = < 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{k}$, P.Ú. LAZURA S UV FILTREM, BARVA TABÁKOVÁ - KAŠTANOVÁ POPŘ. OŘECHOVÁ, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN, VENKOVNÍ PARAPET: OXIDOVANÝ TITANZINEK, TL. 0,7 MM, R.Š. CCA 350 MM, VNITŘNÍ PARAPET: LAMINO, POSTFORMING, ŠÍŘKA CCA 250 MM.	1	-	1
POZNÁMKA : PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.					

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
T5	 O - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ	<u>DŘEVĚNÉ OKNO O ROZMĚRU 800x570MM,</u> DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU, MATERIÁL SMRK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ZASKLENÍ ČIRÉ SKLO, $U_w = < 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{k}$, P.Ú. LAZURA S UV FILTREM, BARVA TABAKOVÁ - KAŠTANOVÁ POPŘ. OŘECHOVÁ, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN, VENKOVNÍ PARAPET: OXIDOVANÝ TITANZINEK, TL. 0,7 MM, R.Š. CCA 350 MM, VNITŘNÍ PARAPET: POSTFORMING, ŠÍŘKA CCA 250 MM.	1	-	1
T6	 O - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ	<u>DŘEVĚNÉ OKNO O ROZMĚRU 900x570MM,</u> DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU, MATERIÁL SMRK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ZASKLENÍ ČIRÉ SKLO, $U_w = < 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{k}$, P.Ú. LAZURA S UV FILTREM, BARVA TABAKOVÁ - KAŠTANOVÁ POPŘ. OŘECHOVÁ, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN, VENKOVNÍ PARAPET: OXIDOVANÝ TITANZINEK, TL. 0,7 MM, R.Š. CCA 350 MM, VNITŘNÍ PARAPET: LAMINO, POSTFORMING, ŠÍŘKA CCA 250 MM.	2	-	2
T7	 O - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ	<u>DŘEVĚNÉ OKNO O ROZMĚRU 900x690MM,</u> DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU, MATERIÁL SMRK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ZASKLENÍ ČIRÉ SKLO, $U_w = < 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{k}$, P.Ú. LAZURA S UV FILTREM, BARVA TABAKOVÁ - KAŠTANOVÁ POPŘ. OŘECHOVÁ, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN, VENKOVNÍ PARAPET: OXIDOVANÝ TITANZINEK, TL. 0,7 MM, R.Š. CCA 350 MM, VNITŘNÍ PARAPET: LAMINO, POSTFORMING, ŠÍŘKA CCA 250 MM.	8	-	8
T8	 O - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ	<u>DŘEVĚNÉ OKNO O ROZMĚRU 840x1260-1390MM,</u> DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU, MATERIÁL SMRK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ZASKLENÍ ČIRÉ SKLO, $U_w = < 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{k}$, P.Ú. LAZURA S UV FILTREM, BARVA TABAKOVÁ - KAŠTANOVÁ POPŘ. OŘECHOVÁ, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN, VENKOVNÍ PARAPET: OXIDOVANÝ TITANZINEK, TL. 0,7 MM, R.Š. CCA 350 MM, VNITŘNÍ PARAPET: LAMINO, POSTFORMING, ŠÍŘKA CCA 250 MM.	2	-	2

POZNÁMKA : PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU.
 PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT
 ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
 DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
T9	 O - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ	DŘEVĚNÉ OKNO O ROZMĚRU 950x750MM, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU, MATERIÁL SMRK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ZASKLENÍ ČIRÉ SKLO, $U_w = < 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{k}$, P.Ú. LAZURA S UV FILTREM, BARVA TABAKOVÁ - KAŠTANOVÁ POPŘ. OŘECHOVÁ, ODSŤÍN BUDE ODSOUHLASEN, VENKOVNÍ PARAPET: OXIDOVANÝ TITANZINEK, TL. 0,7 MM, R.Š. CCA 350 MM, VNITŘNÍ PARAPET: LAMINO, POSTFORMING, ŠÍŘKA CCA 250 MM.	-	2	2
T10	 OS - KŘÍDLO OTEVÍRAVO SKLOPNÉ	DŘEVĚNÉ OKNO O ROZMĚRU 1000x900MM, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU, MATERIÁL SMRK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ZASKLENÍ ČIRÉ SKLO, $U_w = < 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{k}$, P.Ú. LAZURA S UV FILTREM, BARVA TABAKOVÁ - KAŠTANOVÁ POPŘ. OŘECHOVÁ, ODSŤÍN BUDE ODSOUHLASEN, VENKOVNÍ PARAPET: OXIDOVANÝ TITANZINEK, TL. 0,7 MM, R.Š. CCA 350 MM, VNITŘNÍ PARAPET: LAMINO, POSTFORMING, ŠÍŘKA CCA 250 MM.	-	10	10
T11	 DKO - DVEŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ	DŘEVĚNÉ VRATA O PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 1880x2130-2230MM, VCHODOVÁ VRATA DO DŘEVĚNÝCH OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU, ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU, MATERIÁL SMRK, RÁMOVÁ KONSTRUKCE VYPLNĚNÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍMI PUR PANELY, $U_w = < 1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{k}$, P.Ú. LAZURA S UV FILTREM, BARVA TABAKOVÁ KAŠTANOVÁ POPŘ. OŘECHOVÁ, ODSŤÍN BUDE ODSOUHLASEN, EXTERNÍ ŠTÍTKOVÉ KOVOVÉ KOVÁNÍ, TYP ZÁMKU BUDE UPŘESNĚN DLE POŽADAVKU INVESTORA. <u>POŽADAVEK PBŘ:</u> V PŘÍPADĚ PŘÍTOMNOSTI OSOB V OBJEKTU BUDE UMOŽNĚN VOLNÝ PRŮCHOD POUZE POMOCÍ KLIKY (DVEŘE BUDOU ODEMČENÉ), PANIKOVÉ KOVÁNÍ.	1	-	1
POZNÁMKA : PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.					

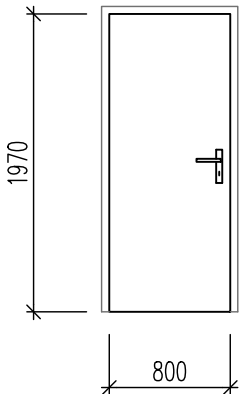
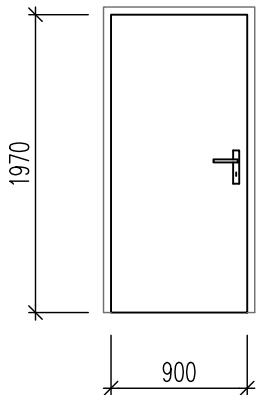
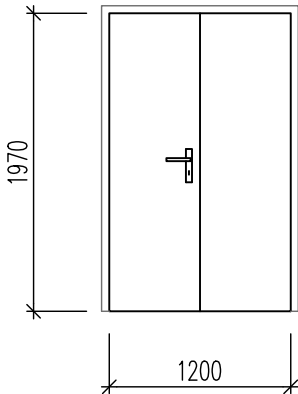
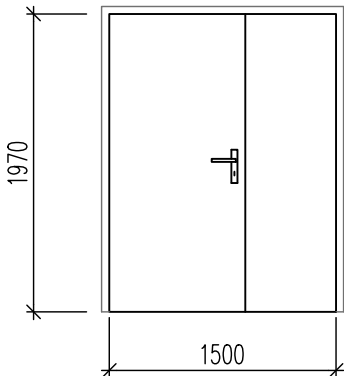
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
T12		DŘEVĚNÉ VRATA VCHODOVÉ VRATA , BEZ ZÁRUBNĚ, OCEL. ZÁVĚSY KOTVENÉ DO STĚNY, ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU, MATERIÁL SMRK, P.Ú. LAZURA S UV FILTREM, BARVA TABÁKOVÁ - KAŠTANOVÁ POPŘ. OŘECHOVÁ, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN, EXTERNÍ KOVOVÉ KOVÁNÍ, TYP ZÁMKU BUDE UPŘESNĚN DLE POŽADAVKU INVESTORA. POŽADAVEK PBŘ: V PŘÍPADĚ PŘÍTOMNOSTI OSOB V OBJEKTU BUDE UMOŽNĚN VOLNÝ PRŮCHOD POUZE POMOCÍ KLIKY (DVEŘE BUDOU ODEMČENÉ), PANIKOVÉ KOVÁNÍ.	1	-	1
T13	 DKO - DVEŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ	DŘEVĚNÉ VRATA O ROZMĚRU 1880x2140-2290MM, VCHODOVÁ VRATA DO DŘEVĚNÝCH OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU, ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU, MATERIÁL SMRK, RÁMOVÁ KONSTRUKCE VYPLNĚNÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍMI PUR PANELE, $U_w \leq 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, P.Ú. LAZURA S UV FILTREM, BARVA TABÁKOVÁ KAŠTANOVÁ POPŘ. OŘECHOVÁ, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN, EXTERNÍ ŠTÍTKOVÉ KOVOVÉ KOVÁNÍ, TYP ZÁMKU BUDE UPŘESNĚN DLE POŽADAVKU INVESTORA. POŽADAVEK PBŘ: V PŘÍPADĚ PŘÍTOMNOSTI OSOB V OBJEKTU BUDE UMOŽNĚN VOLNÝ PRŮCHOD POUZE POMOCÍ KLIKY (DVEŘE BUDOU ODEMČENÉ), PANIKOVÉ KOVÁNÍ.	1	-	1
T14		DŘEVĚNÉ VRATA VCHODOVÉ VRATA, BEZ ZÁRUBNĚ, OCEL. ZÁVĚSY VRAT KOTVENÉ DO STĚNY, ČLENĚNÍ DLE NÁKRESU, MATERIÁL SMRK, P.Ú. LAZURA S UV FILTREM, BARVA TABÁKOVÁ - KAŠTANOVÁ POPŘ. OŘECHOVÁ, ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN,, EXTERNÍ ŠTÍTKOVÉ KOVOVÉ KOVÁNÍ, PRVEK BUDE ODSOUHLASEN, TYP ZÁMKU BUDE UPŘESNĚN DLE POŽADAVKU INVESTORA. POŽADAVEK PBŘ: V PŘÍPADĚ PŘÍTOMNOSTI OSOB V OBJEKTU BUDE UMOŽNĚN VOLNÝ PRŮCHOD POUZE POMOCÍ KLIKY (DVEŘE BUDOU ODEMČENÉ), PANIKOVÉ KOVÁNÍ.	1	-	1
POZNÁMKA : PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.					

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
T15 P T15 L		<u>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE 700x1970,</u> DO SDK KONSTRUKCÍ, ŠÍŘKA PŘÍČKY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, MATERIÁL: CPL LAMINO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU ZÁVĚSY A SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	T15/P 2	-	2
T15/P T15/L		T15/L -	-	-	-
T16 P T16 L		<u>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE 800x1970,</u> DO SDK KONSTRUKCÍ, ŠÍŘKA PŘÍČKY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, MATERIÁL: CPL LAMINO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU ZÁVĚSY A SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	T16/P 8	-	8
T16/P T16/L		T16/L -	-	-	-
T17 P T17 L		<u>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE 900x1970,</u> DO SDK KONSTRUKCÍ, ŠÍŘKA PŘÍČKY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, MATERIÁL: CPL LAMINO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU ZÁVĚSY A SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	T17/P 1	-	1
T17/P T17/L		T17/L -	-	-	-
T18		<u>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE 1500x1970,</u> DO SDK KONSTRUKCÍ, ŠÍŘKA PŘÍČKY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, MATERIÁL: CPL LAMINO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU ZÁVĚSY A SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	1	-	1

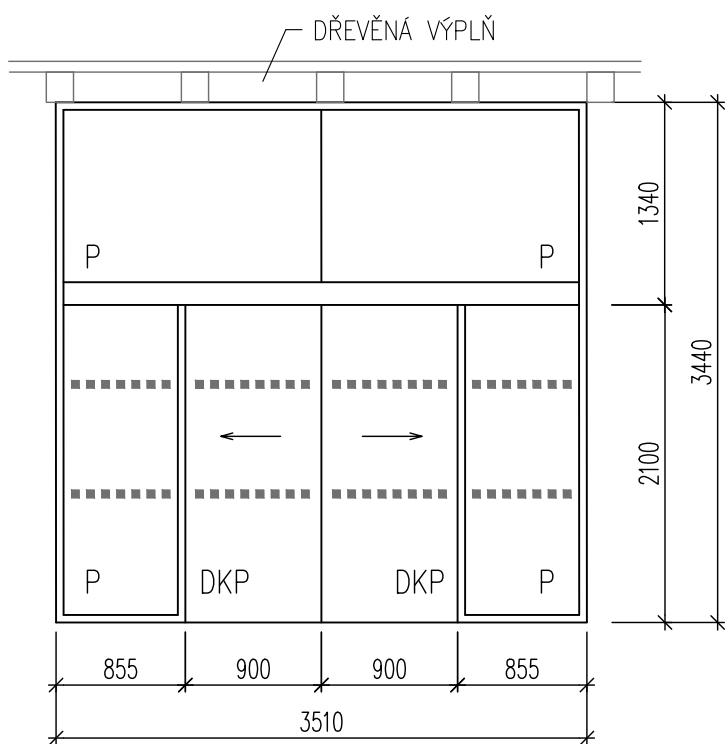
POZNÁMKA : PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU.
PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
T19 P T19 L		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE 800x1970, DO ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ, ŠÍŘKA PŘÍČKY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, MATERIÁL: CPL LAMINO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA ŠEDÁ, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU ZÁVĚSY A SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ T19/P T19/L	2 1	- -	2 1
T20 P T20 L		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE 900x1970, DO ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ, ŠÍŘKA PŘÍČKY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, MATERIÁL: CPL LAMINO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŠEDÁ, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU ZÁVĚSY A SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ T20/P T20/L	1 -	- -	1 -
T21		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE 1200x1970, DO ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ, ŠÍŘKA PŘÍČKY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, MATERIÁL: CPL LAMINO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŠEDÁ, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU ZÁVĚSY A SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ	2	-	2
T22 P T22 L		DVEŘE O ROZMĚRU 700x1970, JEDNOKŘÍDLÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, MATERIÁL: CPL LAMINO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA ŠEDÁ, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN, KOVÁNÍ: KOVOVÉ KL-KL, ŠTÍTKOVÉ, ZÁMEK S VLOŽKOU FAB. T22/P T22/L	2 -	- -	2 -

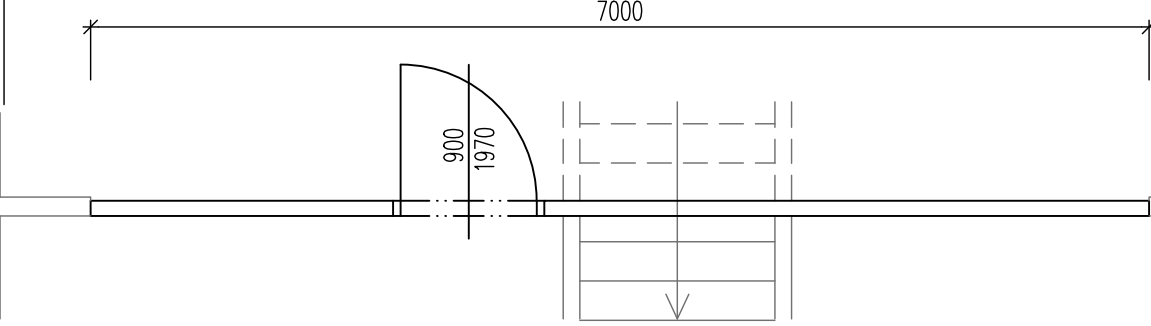
POZNÁMKA : PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU.
PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
T23 P T23 L		T23/P T23/L DVEŘE O ROZMĚRU 800x1970, JEDNOKŘÍDLÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, MATERIÁL: CPL LAMINO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA ŠEDÁ, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN, KOVÁNÍ: KOVOVÉ KL-KL, ŠTÍTKOVÉ, ZÁMEK S VLOŽKOU FAB.	10 1	- -	10 1
T24 P T24 L		T24/P T24/L DVEŘE O ROZMĚRU 900x1970, JEDNOKŘÍDLÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, MATERIÁL: CPL LAMINO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA ŠEDÁ, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN, KOVÁNÍ: KOVOVÉ KL-KL, ŠTÍTKOVÉ, ZÁMEK S VLOŽKOU FAB.	1 -	1 -	2 -
T25		DVEŘE O ROZMĚRU 1200x1970, DVOUKŘÍDLÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, MATERIÁL: CPL LAMINO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA ŠEDÁ, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN, KOVÁNÍ: KOVOVÉ KL-KL, ŠTÍTKOVÉ, ZÁMEK S VLOŽKOU FAB.	2	-	2
T26		DVEŘE O ROZMĚRU 1500x1970, DVOUKŘÍDLÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, MATERIÁL: CPL LAMINO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA ŠEDÁ, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN, KOVÁNÍ: KOVOVÉ KL-KL, ŠTÍTKOVÉ, ZÁMEK S VLOŽKOU FAB.	-	1	1

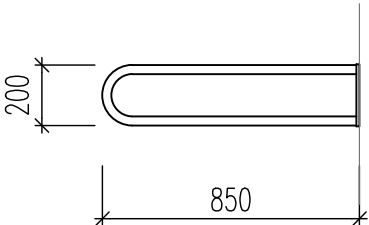
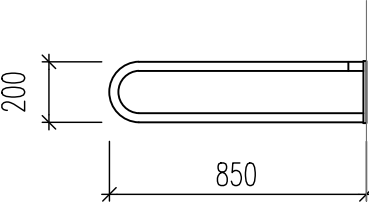


POZNÁMKA : PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU.
PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
Z1	 P - KŘÍDLO PEVNÉ - FIX DKP - DVEŘNÍ KŘÍDLO POSUVNÉ <u>PROSKLENÁ SESTAVA AUTOMATICKÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ A SVĚTLÍKŮ</u> ROZMĚR: DLE SCHÉMATU, POPIS: VNITŘNÍ SESTAVA DVOUKŘÍDLOVÝCH, POSUVNÝCH PROSKLENÝCH DVEŘÍ, BOČNÍCH SVĚTLÍKŮ A NADSVĚTLÍKŮ MATERIÁL: HLINÍKOVÝ RÁM, BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO, KALENÉ LEPENÉ, HRANY ZASKLENÍ NA SRAZ, VČETNĚ KOTVENÍ, TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ, BARVA: ANTRACIT, PRVEK MUSÍ BÝT OPATŘEN KONTRASTNÍM POLEPEM VE VÝŠCE 900 A 1500 MM A PRODLEVY OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb., DŘEVĚNÁ VÝPLŇ MEZI STROPNÍ TRÁMY - MATERIÁL BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM. <u>POŽADAVEK PBŘ:</u> U POSUVNÝCH DVEŘÍ - BUDE ZAJIŠTĚNO TAKÉ RUČNÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ, DVEŘE BUDOU VYBAVENY VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM S DODÁVKOU EL. MIN. 15MM	1	-	1	
POZNÁMKA : PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.					

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
			1	-	1
Z6 Z7	PŮDORYS				
	POHLED NEPROSKLENÁ VÝPLŇ PROSKLENÉ PŘÍČKY S DVEŘMI ROZMĚR: DLE SCHÉMATU, POPIS: VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA, VČETNĚ ASYM. DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_{w45dB} MATERIÁL: RÁM HLINÍKOVÝ, SKLO BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ (2 TABULE SKLA A MIN.2 PVB FÓLIE), HRANY ZASKLENÍ NA SRAZ POPŘ.VYPLNĚNÝ SKL. TRANSPARENTNÍM SIL. TMELEM, DVEŘE: PROSKLENÉ V HLINÍKOVÉM RÁMU, BARVA: DLE RAL, ANTRACIT, KOVÁNÍ: MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK, TYP BUDE UPŘESNĚN, TYP ZÁMKU BUDE UPŘESNĚN DLE POŽADAVKU INVESTORA, PRVEK MUSÍ BÝT OPATŘEN KONTRASTNÍM POLEPEM VE VÝŠCE 900 A 1500 MM DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb. DVEŘE BUDOU OSAZENY MADLEM PSV Z11				
POZNÁMKA : PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.					

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
(Z8)	PŮDORYS		-	1	1
	POHLED				
<u>PROSKLENÉ PŘÍČKY S DVEŘMI</u> ROZMĚR: DLE SCHÉMATU, POPIS: VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA, VČETNĚ JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÍ, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_{w45dB} MATERIÁL: RÁM HLINÍKOVÝ, SKLO BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ (2 TABULE SKLA A MIN.2 PVB FÓLIE), HRANY ZASKLENÍ NA SRAZ POPŘ.VYPLNĚNÝ SKL. TRANSPARENTNÍM SIL. TMELEM, DVEŘE: PROSKLENÉ V HLINÍKOVÉM RÁMU, BARVA: DLE RAL, ANTRACIT, KOVÁNÍ: MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK, TYP BUDE UPŘESNĚN, TYP ZÁMKU BUDE UPŘESNĚN DLE POŽADAVKU INVESTORA,					
POZNÁMKA : PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.					

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
Z9 Z10	PŮDORYS DESKA DĚLÍCÍ PŘÍČKY BUDE UPRAVENA DLE PŘÍZDÍVKY WC POHLED 1850 2000 150 1600	ODDĚLUJÍCÍ MONTOVANÉ SYSTÉMOVÉ PŘÍČKY V MÍSTNOSTI 1.06+1.08 ROZMĚR: DLE SCHÉMATU, SESTAVA SVISLÝCH A VODOROVNÝCH ODDĚLUJÍCÍCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S VÝPLNÍ - DESKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ MIN. TL.1,3 MM, VČETNĚ PODPĚREK, TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ, KOVÁNÍ: WC ZÁMEK BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ, PŘÍČKY BUDOU OSAZENY PO DOKONČENÍ OBKLADAČSKÝCH PRACÍ.	1	-	1
Z11	DVEŘNÍ KŘÍDLO 800 MADLO VODOROVNÉ MADLO OSAZENÉ NA OTEVÍRAVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA UMÍSTĚNÉ NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ DVEŘNÍ ZÁVĚSY, VE VÝŠCE 800-900 mm. PROVÉST V SOULADU S VYHLÁŠKOU č.398/2009 Sb. OCELOVÝ PROFIL, Ø30MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA ŠEDÁ, ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN.	4	-	4	
POZNÁMKA : PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.					

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
(Z12)		<u>PEVNÉ PODPĚRNÉ TOALETNÍ MADLO K WC</u> VE TVARU U , ZÁVĚSNÉ , ROZMĚRY : DLE SCHÉMA, MATERIÁL: NEREZ TRUBKA Ø 32 MM , S UPEVNŮVACÍ NEREZ DESKOU , VČETNĚ KRYTEK A KOTEVNÍCH PRVKŮ.	1	-	1
		<u>SKLOPNÉ PODPĚRNÉ TOALETNÍ MADLO K WC</u> VE TVARU U , ZÁVĚSNÉ , ROZMĚRY : DLE SCHÉMA, MATERIÁL : NEREZ TRUBKA Ø 32 MM , S UPEVNŮVACÍ NEREZ DESKOU , VČETNĚ KRYTEK A KOTEVNÍCH PRVKŮ.			
		<u>PEVNÉ PODPĚRNÉ TOALETNÍ MADLO K UMYVADLU</u> VE TVARU U , ZÁVĚSNÉ , ROZMĚRY :DLE SCHÉMA MATERIÁL : NEREZ TRUBKA Ø 32 MM , S UPEVNŮVACÍ NEREZ DESKOU , VČETNĚ KRYTEK A KOTEVNÍCH PRVKŮ			
		<u>ZRCADLO VÝKLOPNÉ</u> V NEREZ RÁMU S MECHANISMEM UMOŽNUJÍCÍ VYKLÁPĚNÍ, ROZMĚRY : 400 x 600 MM, MATERIÁL : RÁM I MECHANISMUS V NEREZU			
POZNÁMKA : PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.					

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
(Z13)			1		1
<u>DETAIL ZÁBRADLÍ</u> M1:50 PŮDORYS POHLED					

SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ

ROZMĚR: DLE ŘEZU A SCHÉMATU,

OCELOVÉ SLOUPKY ø40/40 KOTVENÉ DO SCHOD. NOSNÍKU, VÝPLŇ - OCELOVÁ TYČ ø15MM, MADLO - OCEL.TRUBKA ø50MM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2 x ZÁKLADNÍ A 2 x BAREVNÝ NÁTĚR,

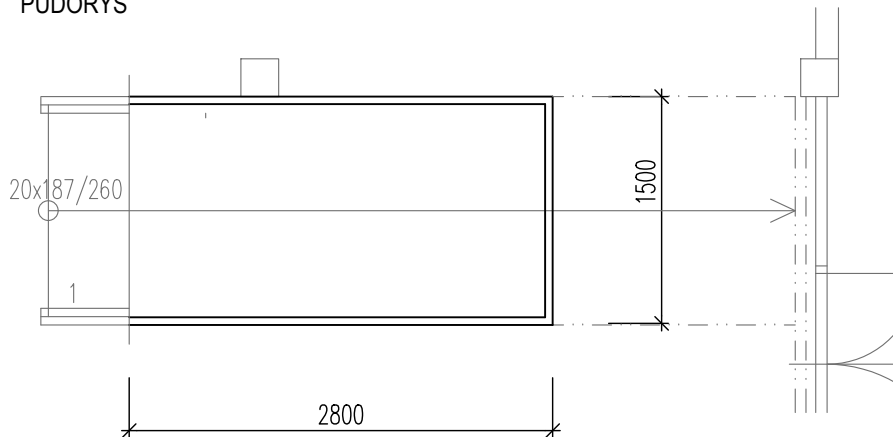
BARVA ANTRACIT,

SOUČÁSTÍ DODÁVKY: KOTEVNÍ PRVKY A KRYTKY, SVARY ZABROUŠENÉ.

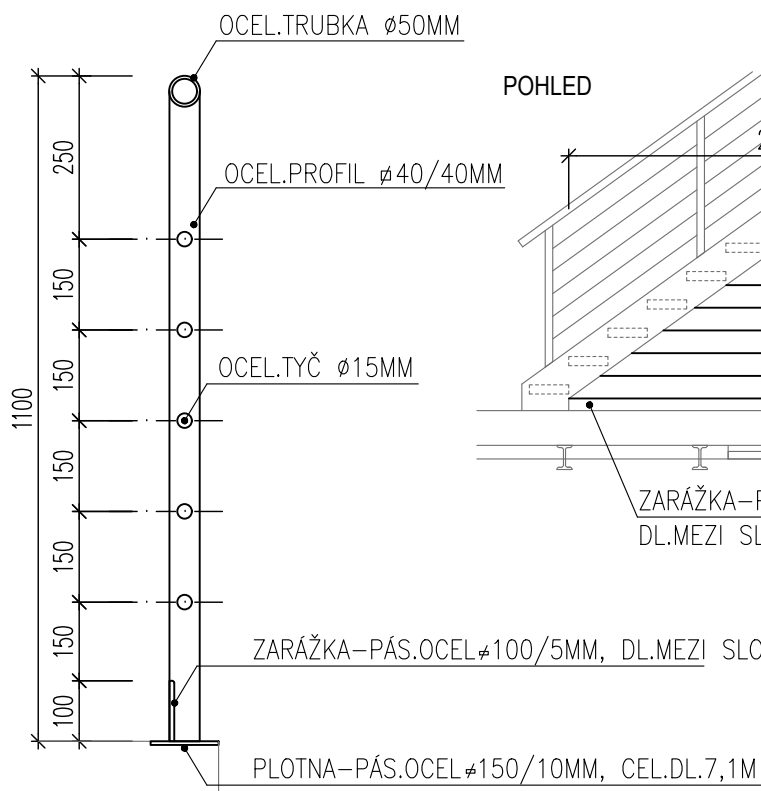
POZNÁMKA : PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU.
PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
(Z14)			1	-	1

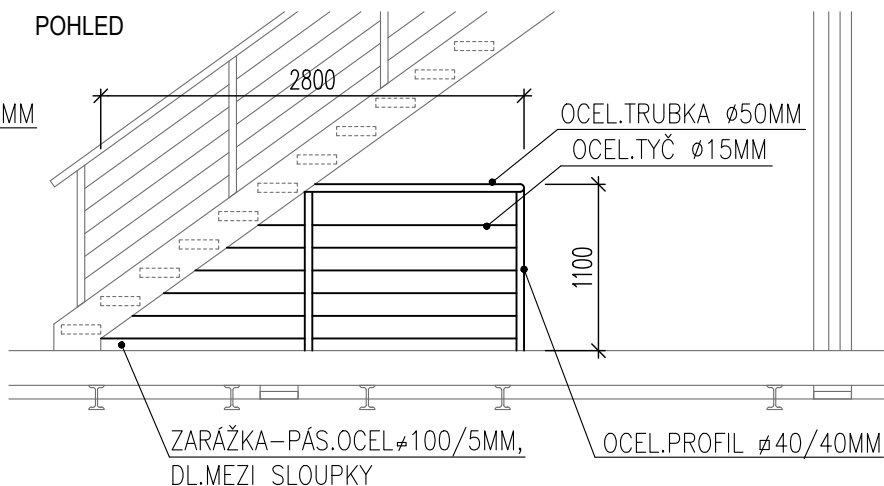
PUDORYS



DETAIL ZÁBRADLÍ
M1:50



POHLED



ZÁBRADLÍ

ROZMĚR: DLE ŘEZU A SCHÉMATU.

OCELOVÉ SLOUPKY $\varnothing 40/40$ KOTVENÉ NA PLOTNU, PLOTNA - PÁSOVÁ OCEL. $\varnothing 150/10\text{MM}$,

ZÁBRADELNÍ ZARÁŽKA - PÁSOVÁ OCEL. #100/5MM, VÝPLŇ - OCELOVÁ TYČ Ø15MM, MADLO - OCEL.TRUBKA Ø50MM,

POVRCHOVÁ ÚPRAVA : 2 x ZÁKLADNÍ A 2 x BAREVNÝ NÁTĚR,

BARVA ANTRACIT,

SOUČÁSTÍ DODÁVKY: KOTEVNÍ PRVKY A KRYTKY, SVARY ZABROUŠENÉ.

POZNÁMKA : PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU.
PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
DOPRAČOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
(Z15)			-	1	1
ZÁBRADLÍ ROZMĚR: DLE ŘEZU A SCHÉMATU, OCELOVÉ SLOUPKY Ø40/40 KOTVENÉ NA PLOTNU, PLOTNA - PÁSOVÁ OCEL.Ø150/10MM, ZÁBRADELNÍ ZARÁŽKA - PÁSOVÁ OCEL.Ø100/5MM, VÝPLŇ - OCELOVÁ TYČ Ø15MM, MADLO - OCEL.TRUBKA Ø50MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA : 2 x ZÁKLADNÍ A 2 x BAREVNÝ NÁTĚR, BARVA ANTRACIT, SOUČÁSTÍ DODÁVKY: KOTEVNÍ PRVKY A KRYTKY, SVARY ZABROUŠENÉ.					
POZNÁMKA : PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.					

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
			1	-	1

PUDORYS

Technical drawing of a rectangular structure, likely a wall or partition, showing dimensions and construction details.

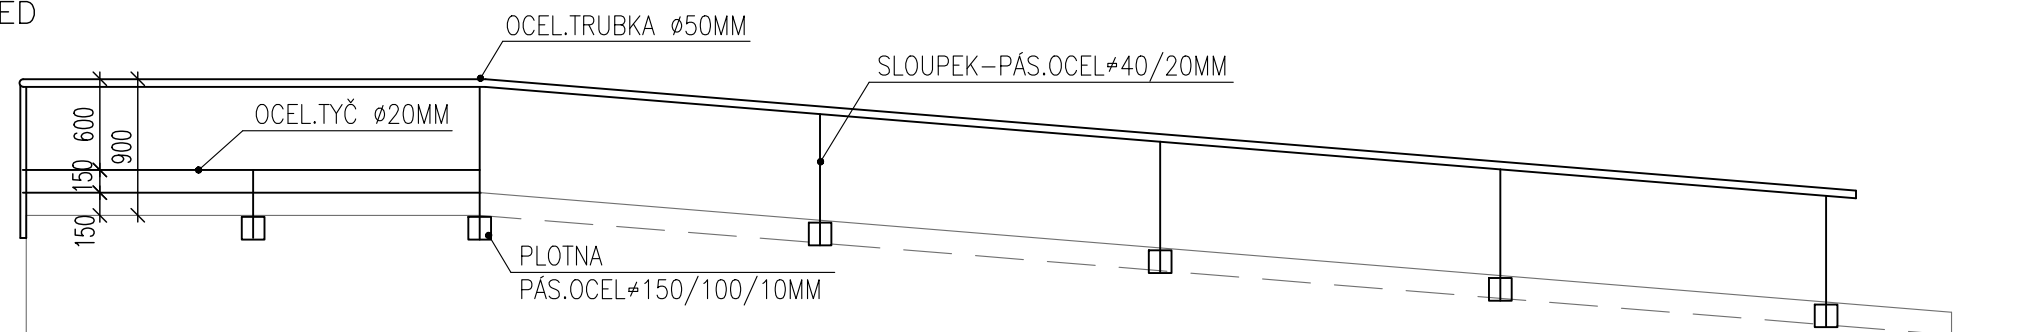
Dimensions:

- Overall Width:** 12200
- Overall Height:** 2400
- Top Section Dimensions (from left to right):** 200, 2430, 2430, 2430, 2430, 200.
- Bottom Section Dimensions (from left to right):** 3000, 2250, 2250, 2250, 2250, 200.

Annotations:

- A vertical line is drawn at the 200-unit mark from the left edge, extending through the top and bottom sections.
- A horizontal line is drawn at the 2400-unit mark from the bottom edge, extending through the top and bottom sections.
- A small circle with a cross inside is located at the bottom right corner of the structure.

POHLED






ZÁBRADLÍ RAMPY





ROZMĚR: DLE SCHÉMATU,
SLOUPKY Z PÁSOVÉ OCELI ≠40/20 KOTVENÉ NA PLOTNY Z PÁS.OCELI ≠150/100/10MM ,
VÝPLŇ-OCELOVÁ TYČ Ø20MM, MADLO-OCEL.TRUBKA Ø50MM,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA : 2 x OCHRANNÝ A 2 x BAREVNÝ NÁTĚR,
BARVA ANTRACIT,
SOUČÁSTÍ DODÁVKY: KOTEVNÍ PRVKY A KRYTKY, SVARY ZABROUŠENÉ.

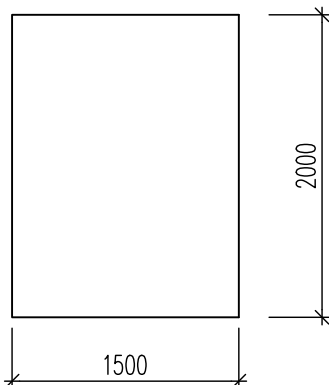
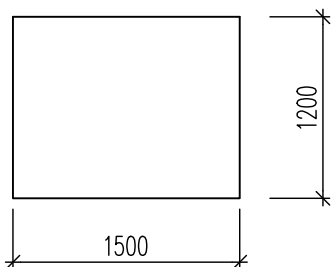
MADLO RAMPY

ROZMĚR: DLE SCHÉMATU,
KONZOLY OCEL. TYČ Ø20, KOTVENÉ DO STĚNY, MADLO-OCEL.TRUBKA Ø50MM,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA : 2 x OCHRANNÝ A 2x BAREVNÝ NÁTĚR,
BARVA ANTRACIT,
SOUČÁSTÍ DODÁVKY: KOTEVNÍ PRVKY A KRYTKY, SVARY ZABROUŠENÉ,
PROVÉST V SOULADU S VYHLÁŠKOU č.398/2009 Sb.

POZNÁMKA :	PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.
------------	---

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
			CELKEM
(K1)		<u>PŮLKRUHOVÝ STŘEŠNÍ ŽLAB</u> ROZMĚR: $\varnothing$ 160 MM, R.Š. 360 MM MATERIÁL: TITANZINEK tl. 0,7 MM DÉLKA CELKEM: 42 M (BEZ PŘESAHU SPOJŮ) POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, ŽLABOVÝCH HÁKŮ, DVOUDÍLNÝCH OBJÍMEK, ČEL. DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU.	2
(K2)		<u>STŘEŠNÍ SVOD</u> ROZMĚR: $\varnothing$ 160 MM, R.Š. 510 mm MATERIÁL: TITANZINEK tl. 0,7 MM DÉLKA : 4,5 M (BEZ PŘESAHU SPOJŮ) POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, OBJÍMEK ATD. DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU	4
(K3)		<u>KOTLÍK STŘEŠNÍHO SVODU</u> ROZMĚR: $\varnothing$ 160 (SVOD), $\varnothing$ 160 (ŽLAB), MATERIÁL: TITANZINEK tl. 0,7 MM POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU	4
(K4)		<u>OKAPNIČKA</u> ROZMĚR: R.Š. 640 MM MATERIÁL: TITANZINEK tl. 0,7 MM DÉLKA CELKEM: 42 M (BEZ PŘESAHU SPOJŮ) POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK. DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU.	2
(K5)		<u>OPLECHOVÁNÍ ODVODNĚNÍ</u> ROZMĚR: R.Š. 250 MM MATERIÁL: TITANZINEK tl. 0,7 MM DÉLKA CELKEM: 42 M (BEZ PŘESAHU SPOJŮ) POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK. DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU.	2
POZN :	PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.		

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
			CELKEM
K6		<u>ZÁVĚTRNÁ LIŠTA</u> ROZMĚR: R.Š. 350 MM MATERIÁL: TITANZINEK tl. 0,7 MM DÉLKA CELKEM: 14 M (BEZ PŘESAHU SPOJŮ) POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK. DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU.	2
K7		<u>OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ VIKÝŘE</u> ROZMĚR: R.Š.500MM, DÉLKA: 3000MM MATERIÁL: TITANZINEK tl. 0,7 MM POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ	20
K8		<u>ZÁVĚTRNÁ LIŠTA VIKÝŘE</u> ROZMĚR: R.Š. 250 MM, DÉLKA: 1800MM MATERIÁL: TITANZINEK tl. 0,7 MM POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ. DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU.	20
K9		<u>OPLECHOVÁNÍ STĚNY VIKÝŘE</u> ROZMĚR: R.Š. 360MM, DÉLKA: 2800MM MATERIÁL: TITANZINEK tl. 0,7 MM POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ. DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU.	10
K10		<u>VĚTRACÍ A OCHRANNÝ PÁS</u> ROZMĚR: Š. 50MM, DÉLKA: 12000MM MATERIÁL: HLINÍK POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ.	1
POZN : PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	
			1.NP	CELKEM
OST1		<u>VSTUPNÍ ROHOŽ K ZACHYCENÍ HRUBÝCH NEČISTOT</u> <u>O ROZMĚRU 1500x2000mm,</u> O VÝŠCE 22 MM ZAPUŠTĚNÁ DO PODLAHY, V OBVODOVÉM ALRÁMU 25/25/3 MM, SAMONOSNÁ ROHOŽ Z VÁLCOVANÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S GUMOVÝMI PÁSKY.	1	1
OST2		<u>DOČIŠŤOVACÍ ROHOŽ O ROZMĚRU 1500X1200MM,</u> <u>O VÝŠCE 18 MM VOLNĚ POLOŽENÁ NA PODLAHU, S</u> GUMOVOU NÁBĚHOVOU LIŠTOU, URČENÁ K ODSTRANĚNÍ JEMNÉ NEČISTOTY, POLYPROPYLENOVÝ VLAS.	2	2
OST3	<u>HASÍCÍ PŘÍSTROJE - 21A</u> VČETNĚ PODPĚR ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ DLE D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		4	4
POZN : PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.				