

The drawing shows a side elevation of a building facade. It features a large rectangular area filled with a grid of squares, representing windows or panels. The grid is divided into two main sections by a vertical line. To the right of the grid, there are several circular elements, some labeled with numbers like 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. There are also labels such as "HALA SLOVAKA" at the top, "Záclaní Etica 600mm pod terémem, EPS" on the right, and "ker obklad sklopiš o srovnat" near the bottom right. The drawing is oriented vertically on the page.

[illegible]

Technical drawing of a kitchen layout. The drawing includes the following elements and labels:

- Top Left:** A small square icon representing a window or light source.
- Top Center:** A sink area with a faucet, labeled "Zařízení na veřejnou koupelnu" (Public bathroom fixture).
- Top Right:** A door or window frame.
- Center:** A large rectangular area representing the main kitchen space, containing several numbered circles (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100).
- Bottom Left:** A door or window frame.
- Bottom Center:** A door or window frame.
- Bottom Right:** A door or window frame.
- Text Labels:**
 - "přístroj trubka + přenos II + MACE" (device pipe + transfer II + MACE)
 - "Dávka pomocí pne. tlaku" (Dose by pneumatic pressure)

Tloušťka tepelné izolace:
 T0: bez tl. pouze oprava omítkových systémů (vztlučná síťka a omítky s natěrem) – Rozvaděče
 T1: EPS černý; fasádní – základní tl. 120 mm, tep. vodivost 0,032W/m2K,
 T1a: EPS černý; fasádní – základní tl. 120 mm + pooděpení cca 100mm, tep. vodivost 0,037W/m2K,
 T2: EPS-F tl. 40mm – ostění a naopráž, tep. vodivost 0,032W/m2K
 T2a: EPS-F tl. 100mm – zatěplení skla a suterénní stěny
 T3: EPS-F tl. 40mm – zatěplení skla

[illegible]

17 REPASE ŽEBŘÍKŮ – NOVÝ NÁTĚR + PŘEDSAZENÍ (DEMONTÁŽ, ZVĚTŠENÍ NOŽÍČEK A ŽPEJNA MONTÁŽ)

PROVEDENÍ NOVÉHO HROMOSVODU NA FASÁDĚ VČ. ZEMĚNÍ TÝČEM

NOTA: QUESTA È UNA VERSIONE DI PROVA. IL 100% È SU www.pdfbooksfree.com

PO ZATEPLĚNÍ.
OUITA SE JEVI JAKO SOUDRŽNÁ A PEVNÁ, NA JIŽNÍ STRANĚ PAK V SOKLOVÉ ČÁSTI ODOFUKLÁ. PŘEDPOKLAD CELKEM 25% SANACE

— ZALOŽENÍ ETICS POMOCÍ PLNÉ LIŠTY A XPS TL 120mm

- BUDE POUŽITO STANDARDNÍCH DETAILŮ S DOPLNKOVÝMI ÚSTAMI (OKAPNICKÝ, ÚKERNÍ ÚSTY, ROHOVÉ ÚSTY, APOD)
OKAPNICKÝ TÍŽN TL. 0,7mm. PARAPETY ALOX. HLINÍK S NAVAŘENÝMI KRYTKAMI TL. 1,5mm


PROVEDE SE V...
- PŘI VÝMĚNĚ OKEN BUDE DLE POTŘEBY UPRAVENA PŘÍČKA K RÁMU + PRUŽNÉ DOTĚSNĚNÍ. MATERIÁL CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 12mm

- VÝSTUPY NA FASADU BUDOU PROULOUZENY A PŘEDSAZENY, HR PONECHANY.
- VÝSTUPNÍ STOLCI HR BUDE OPRÁVEN - NOVÉ OPLECHOVÁNÍ, NĚTĚR DVĚŘEK A PIKTOGRAMY. OMÍTKA S PĚŠINOVÝMI


- PLYNOVÉ POKRÝTKY
- ZVOUKOVÝ ZAPUŠTĚNÍ, SPODNI HRANA DLAŽBA

STRISKÝ OPRAVIT - NOVÝ NÁTER A OPRAVA CCA 30% POCHY (PALUBKY), NOVÁ KRYTINA TÍZN TL. 0,7mm S FOIL S NOPY V.8mm

BUDOVA "C" - POHLED VÝCHODNÍ

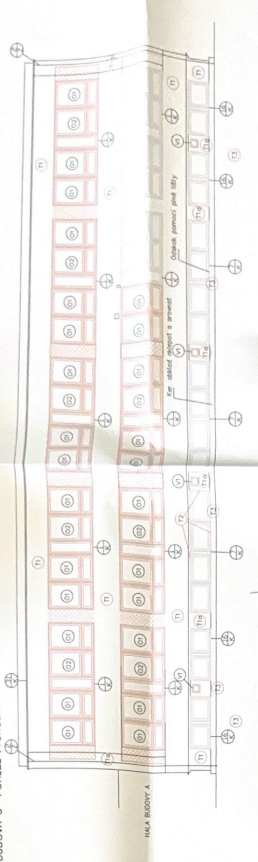

BUDOVA "C" - POHLED SEVERNÍ

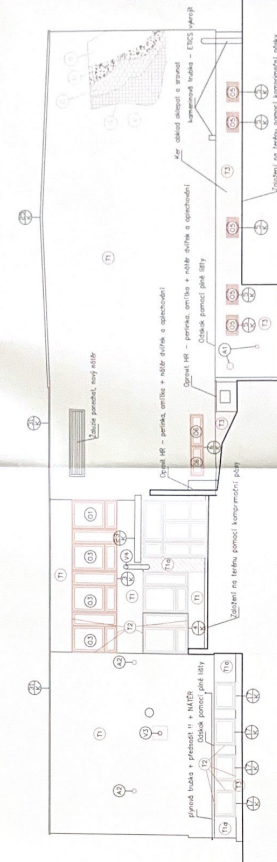

ZATEPLENÍ BUDE PROVEDENO KONTAKTNÍM SYSTÉMEM ETICS TŘÍDY A

- ⑤ PRAVIT Z ALZB. KEMNO 1. 1.20m S NARÁDILNIM PRÍKAM A INDOČINŤM POZDOLNOM, 1817
- ⑥ OČELOVŠAN JAVS. SINDOK. RICHODČO A DULŠOŠ PRÁVO 1. 120. 1. 0.10m. U SPOŠO. ČE. PE. RICHODČO S KAPY. 1818
- ⑦ ROVAK ŽIBŤO - NOVÝ KAPY - PRÍKAM (DOKONALÉ, TĚLŤEN ROZČOŠA A ŽEŤEN ROVAK) 1819
- ⑧ PROČOŠO ROČOŠO (HODČOŠO) NA TĚLŠE ČE. TĚLŤEN TĚLŤEN 1820


[illegible]


a – tabule EPS- λ 120 mm (uvěšová 0,032W/m $\cdot$ mK) / XPS 100mm (ada)
b – izolace EPS- λ 60 mm (uvěšová 0,032W/m $\cdot$ mK) / XPS 100mm (ada)
c – tepelná čítko s vzdušnou mezí 70mm
d – vnitřní probrané omítka síklatová, zrnitá, škrobové struktury 2mm
e – vnější probrané omítka síklatová, zrnitá, škrobové struktury 2mm

NOVÁ OKNA A DVERE. OKNA PLASTOVÁ S IZOLACIÍ DVOKLEM. Usměr = 12W/m $\cdot$ K.
SPECIFIKACE JEDNOTIVÝCH PRÁVKŮ DLE PSV, VČASNÉ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ,
ZAOSTĚNÍ.

 DOZDÍVÍ VIV PORCEBETONOVÝM ZDÍM TL. 150mm, VČ. VNĚJŠÍHO ZDÍČKOVÉHO ZAČÍSTĚNÍ PERLITOU A ŠTUKEM + KUHOVÝ NÁTĚR 2x

[illegible]

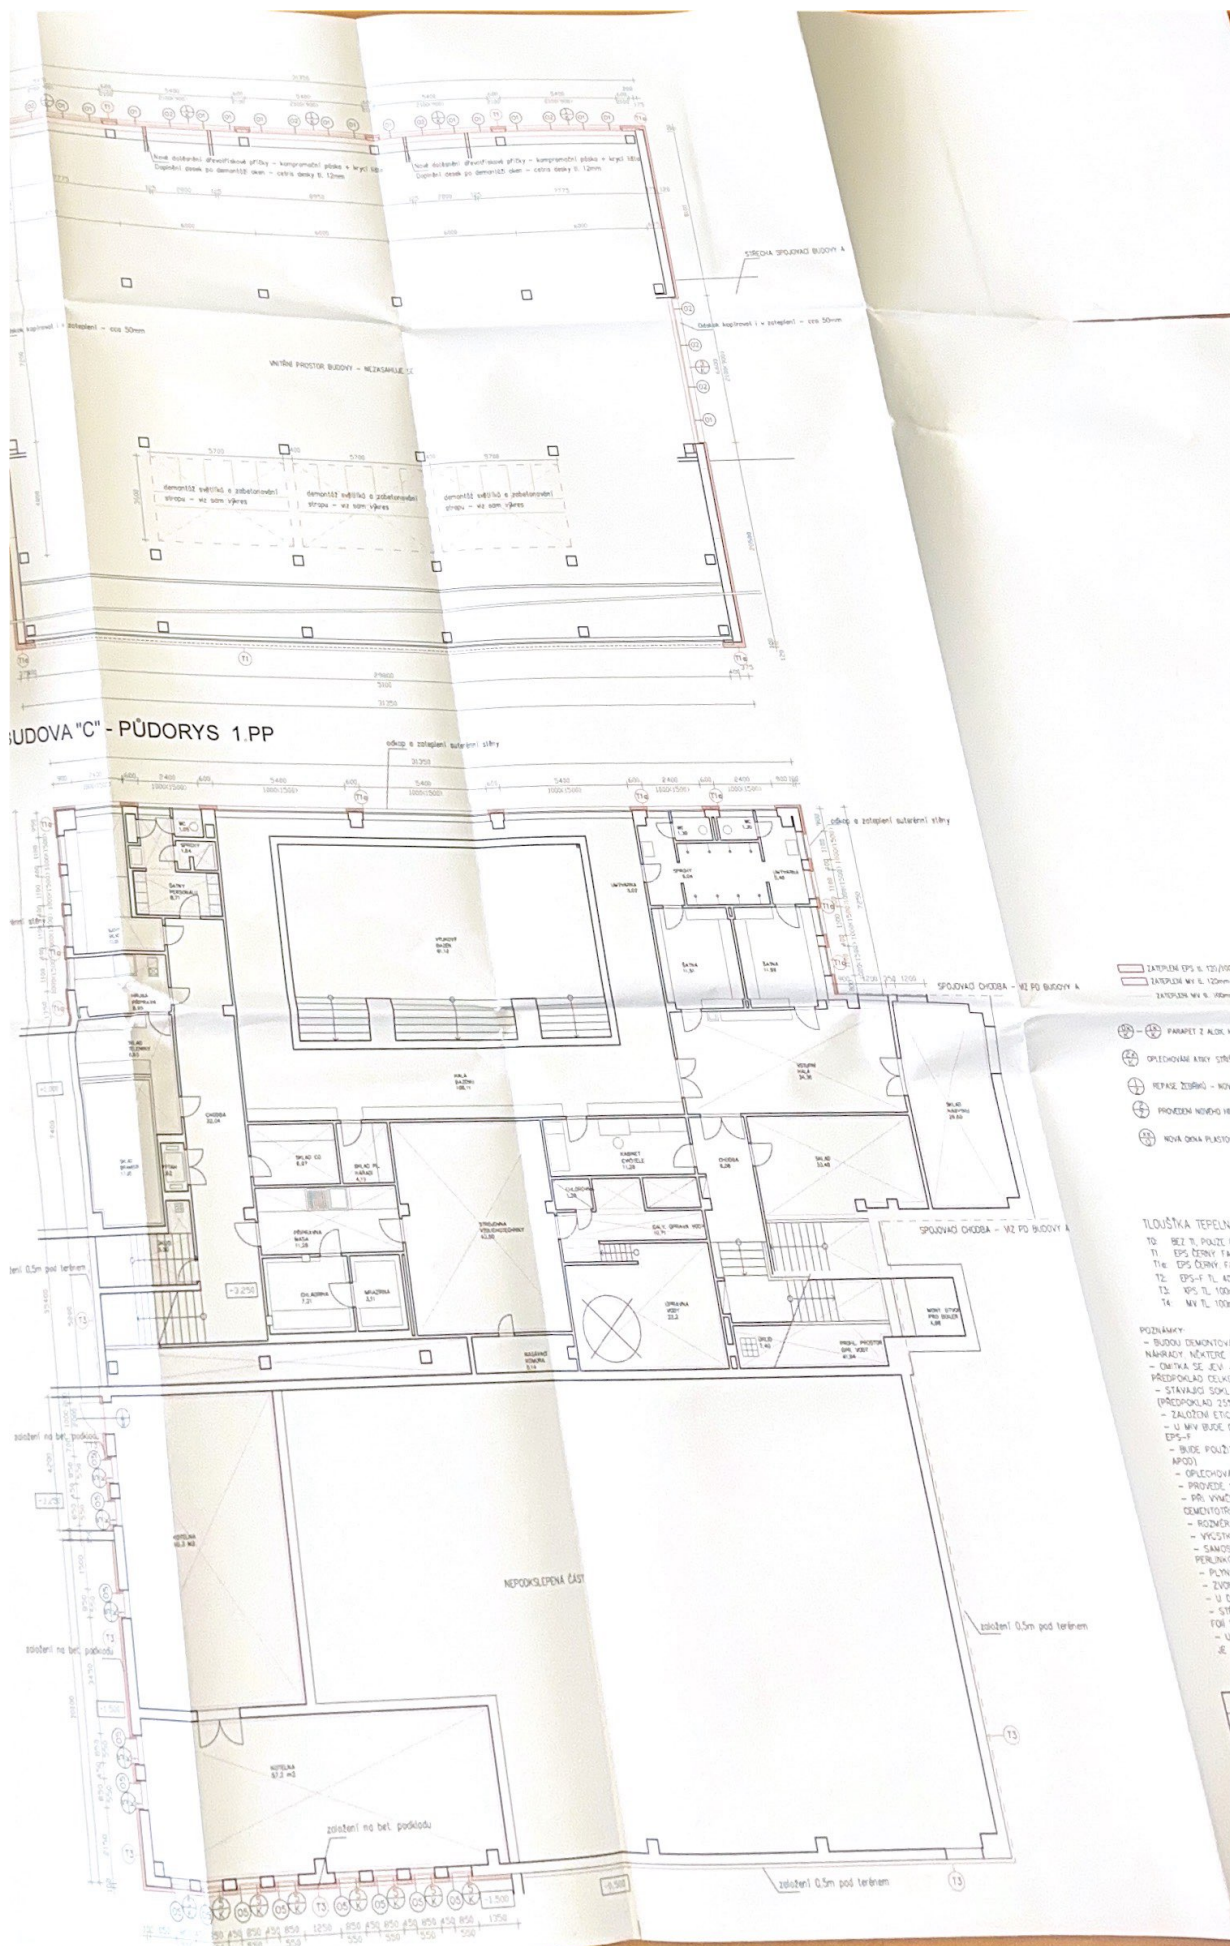

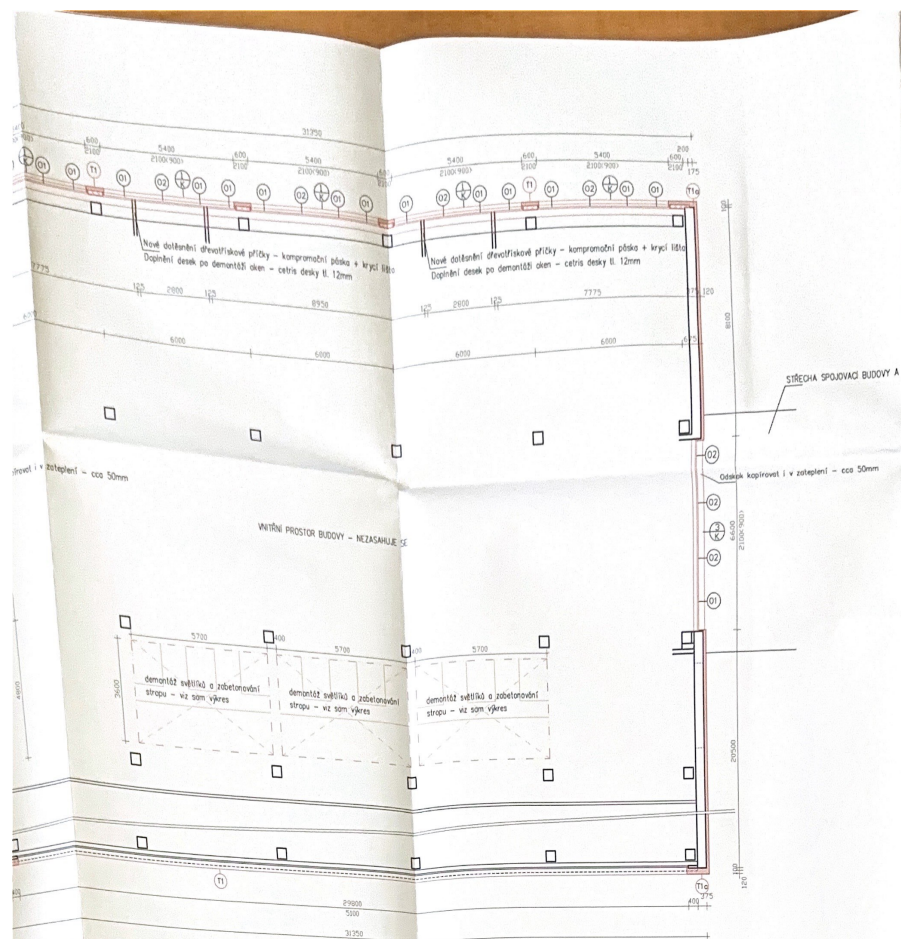

DOVA "C" - PŪDORYS 1.PP

