

0,000 = 226,96 m n. m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Jiří Beřlach

vypracoval Ing. Olga Svobodová

HIP Ing. Tomáš Pulkrábek

kontroloval Ing. Marek Vrba

ved. projektant Ing. Tomáš Pulkrábek

zodp. projektant Ing. Martin Jeřábek

stavebník Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky

Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno, Žabovřesky

název stavby

objekt

S001

část

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

název dokumentu

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

zakázka

A-19-26

datum

01/2021

stupeň

DPS

měřítko







-

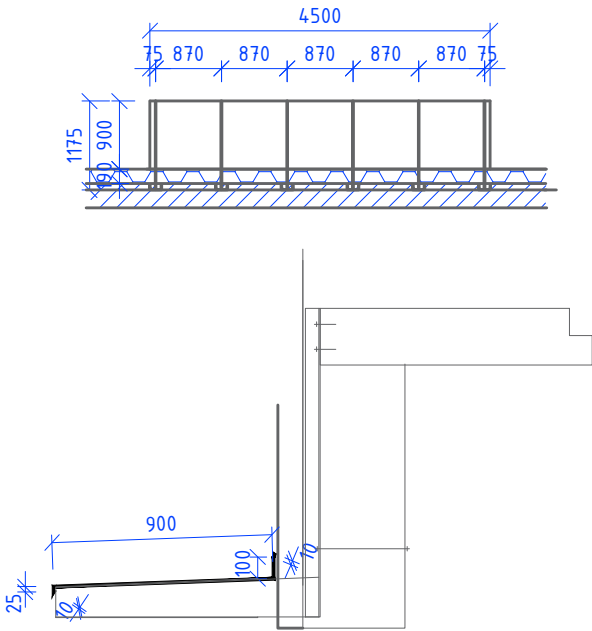
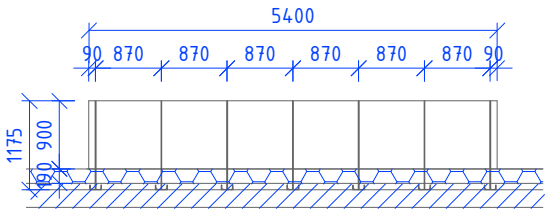

číslo přílohy


404

POZNÁMKY

- PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT PROSTOR, DO KTERÉHO JE DANÝ VÝROBEK INSTALOVÁN A OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKU
- PŘI REALIZACI A NÁVRHU JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU - ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY, NORMY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
- DILATACE VE VÝROBCÍCH ŘEŠIT DLE PLATNÝCH NOREM. OBJEKTIVÉ DILATACE BUDEOU PROVÁZÁNY I DO KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ PROBÍHAJÍCÍ SKRZ DILATACI.
- U VŠECH PRVKŮ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VEŠKERÉ KOTEVNÍ MATERIÁL, KOTEVNÍ MATERIÁL JE VE STEJNÉM MATERIÁLU JAKO ZBYTEK OKOLNÍ KONSTRUKCE
- BAREVNOST VÝROBKŮ JE VŽDY VZORKOVÁNA, VÝBĚR SCHVALUJE AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR. PŘED ODSOUHLASENÍM VZORKŮ NENÍ MOŽNÁ REALIZACE VÝROBKŮ.
- V PŘÍPADĚ POUŽITÍ TITANZINKOVÉHO PLECHU SE POŽADUJE VŽDY PŘEDZVĚTRALÝ PLECH
- V PŘÍPADĚ FÓLIOVÝCH HYDROIZOLACÍ JSOU VEŠKERÉ POPLASTOVANÉ PLECHY NUTNÉ PRO JEJÍ KOTVENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY HYDROIZOLACE
- VEŠKERÉ ROZDÍLNÉ MATERIÁLY MOHOU BÝT VŽDY NAPOJOVÁNY A SPOJOVÁNY POUZE TAK, ABY NEDOCHÁZELO K ELEKTROLYTICKÉ KOROZI
- V PŘÍPADĚ POZINKOVÁNÍ BUDE NANESEN POVLAK V TLOUŠŤCE MIN. 50 μm
- V PŘÍPADĚ JAKÝKOLIV ZMĚN NEBO ÚPRAV NA VÝROBCÍCH MUSÍ BÝT UPOZORNĚN AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR

K 01	PARAPET VNĚJŠÍ, PŘÍMÝ <u>Materiál:</u> Lakovaný pozinkovaný plech, tloušťka plechu = min. 0,6 mm <u>Povrchová úprava:</u> šedá - antracit, RAL 7016 <u>Vlastnosti:</u> Parapetní ohýbaný plech opatřen systémovými bočními krytkami v barvě parapetu <u>Příslušenství:</u> včetně šroubového kotvení do okna a připravených otvorů pro kotvení parapetu <u>Pozn.:</u> délka bez přesahů= šířka okna, přesný rozměr jednotlivých prvků bude stanoven přímo na stavbě	 RŠ: 290 mm DÉLKA: 2950 mm	POČET KS 1NP: 1 2NP: 16 Stř: - Σ 17
K 02	PARAPET MEZI OKNY - meziokenní pilíře mezi okny 2NP DTTO K/01	 RŠ: 150 mm DÉLKA: 650 mm	POČET KS 1NP: - 2NP: 14 Stř: - Σ 14
K 03	PARAPET VNĚJŠÍ, PŘÍMÝ DTTO K/01	 RŠ: 290 mm DÉLKA: 4650 mm	POČET KS 1NP: - 2NP: 1 Stř: - Σ 1
K 04	PARAPET VNĚJŠÍ, PŘÍMÝ DTTO K/01	 RŠ: 290 mm DÉLKA: 4200 mm	POČET KS 1NP: - 2NP: 1 Stř: - Σ 1
K 05	PARAPET VNĚJŠÍ, PŘÍMÝ DTTO K/01	 RŠ: 290 mm DÉLKA: 4700 mm	POČET KS 1NP: 1 2NP: - Stř: - Σ 1
K 06	PARAPET VNĚJŠÍ, PŘÍMÝ DTTO K/01	 RŠ: 190 mm DÉLKA: 13840 mm	POČET KS 1NP: 1 2NP: - Stř: - Σ 1

K 07	STŘÍŠKA NAD HLAVNÍM VSTUPEM <u>Specifikace:</u> Stříška z ocelového plechu uložená na ocelové konstrukci (vyložená konstrukce tvořená z pásoviny průřezu 180x10 mm tvořící spád stříšky) <u>Rozměry:</u> Rozvinutá délka 1050 mm, šířka 4500 mm <u>Materiál a povrchová úprava:</u> Ocelový pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, povrchová úprava barevným nástřikem v barvě antracit-šedá, RAL 7016 Nosná konstrukce - viz D.1.2-SKŘ		POČET KS 1NP: 1 2NP: - Stř: - Σ 1
K 08	STŘÍŠKA NAD VSTUPEM DO KNIHOVNY <u>Specifikace:</u> Stříška z ocelového plechu uložená na ocelové konstrukci (vyložená konstrukce tvořená z pásoviny průřezu 180x10 mm tvořící spád stříšky) <u>Rozměry:</u> Rozvinutá délka 1050 mm, šířka 5400 mm <u>Materiál a povrchová úprava:</u> Ocelový pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, povrchová úprava barevným nástřikem v barvě antracit-šedá, RAL 7016 Nosná konstrukce - viz D.1.2-SKŘ	ŘEZ DTTO K/07 	POČET KS 1NP: 1 2NP: - Stř: - Σ 1
K 09	OPLECHOVÁNÍ ATIKY <u>Materiál:</u> Lakovaný pozinkovaný plech, tloušťka plechu = min. 0,6 mm <u>Povrchová úprava:</u> šedá - antracit, RAL 7016 <u>Vlastnosti:</u> Příponka/výztuha z pásoviny 50x5 mm (á 500 mm) bude kotvena do atiky shora <u>Příslušenství:</u> součástí dodávky střech jsou veškeré ukončovací prvky střech (okapničky, ochranné lišty, apod.) jakožto i veškeré kotvící a těsnící příslušenství <u>Pozn.:</u> přesný rozměr jednotlivých prvků bude stanoven přímo na stavbě	 RS: 760 mm DÉLKA: 19630 mm	POČET KS 1NP: - 2NP: - Stř: 1 Σ 1

K 10	OPLECHOVÁNÍ ATIKY DTTO K/09	 RS: 760 mm DÉLKA: 30460 mm	POČET KS
			1NP: - 2NP: - Stř: 2 Σ 2
K 11	OPLECHOVÁNÍ ATIKY DTTO K/09	 RS: 760 mm DÉLKA: 19450 mm	POČET KS
			1NP: - 2NP: - Stř: 1 Σ 1