

TYP :
KRYTÍ :
DĚLENÍ:
NÁTĚR :
PŘÍVODY :

OCELOPLECH. ROZVADĚČ, v.1885, š.810
IP 43
--

SHORA

HLOUBKA :
KRYTÍ PO OTEVŘENÍ DVERÍ :

VÝVODY :

150
IP 21

NAHORU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE~50 Hz,400V/TN–S

JMENOVITÝ PROUD 400A

0,000 = 248,200 m n. m. B.p.v.

generální projektant

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

číslo pare

architekt	Ing. arch. Jiří Betlach	vypracoval	Ing. Michal Kočíř
HIP	Ing. Tomáš Pulkrábek	kontroloval	Ing. Michal Kočíř
ved. projektant	Ing. Martin Jeřábek	zodp. projektant	Zdeněk Mrkvica
stavebník	Statutární město Brno, MČ Brno-Žabovřesky, horova 28, 616 00		

Rekonstrukce budovy Mozolky 52
BRNO - ŽABOVŘESKY

název stavby

objekt


SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM

část

D.1.4e - SILNOPROUDÉ INSTALACE

název dokumentu

ROZVADĚČ RMS3



zakázka A-19-26

datum 01/2021


stupeň DPS

měřítka


číslo přílohy

D.1.4e 110

Cislo pole							
Technologicky popis	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	
OSPO	KANCELÁŘE 202, ..., 208	ARCHIV, ZASEDAČKA	KACELÁŘE 213, ..., 216	SOCIÁLKY	SOCIÁLKY	SOCIÁLKY	
Cislo pohonu	202	203	204	205	206	207	

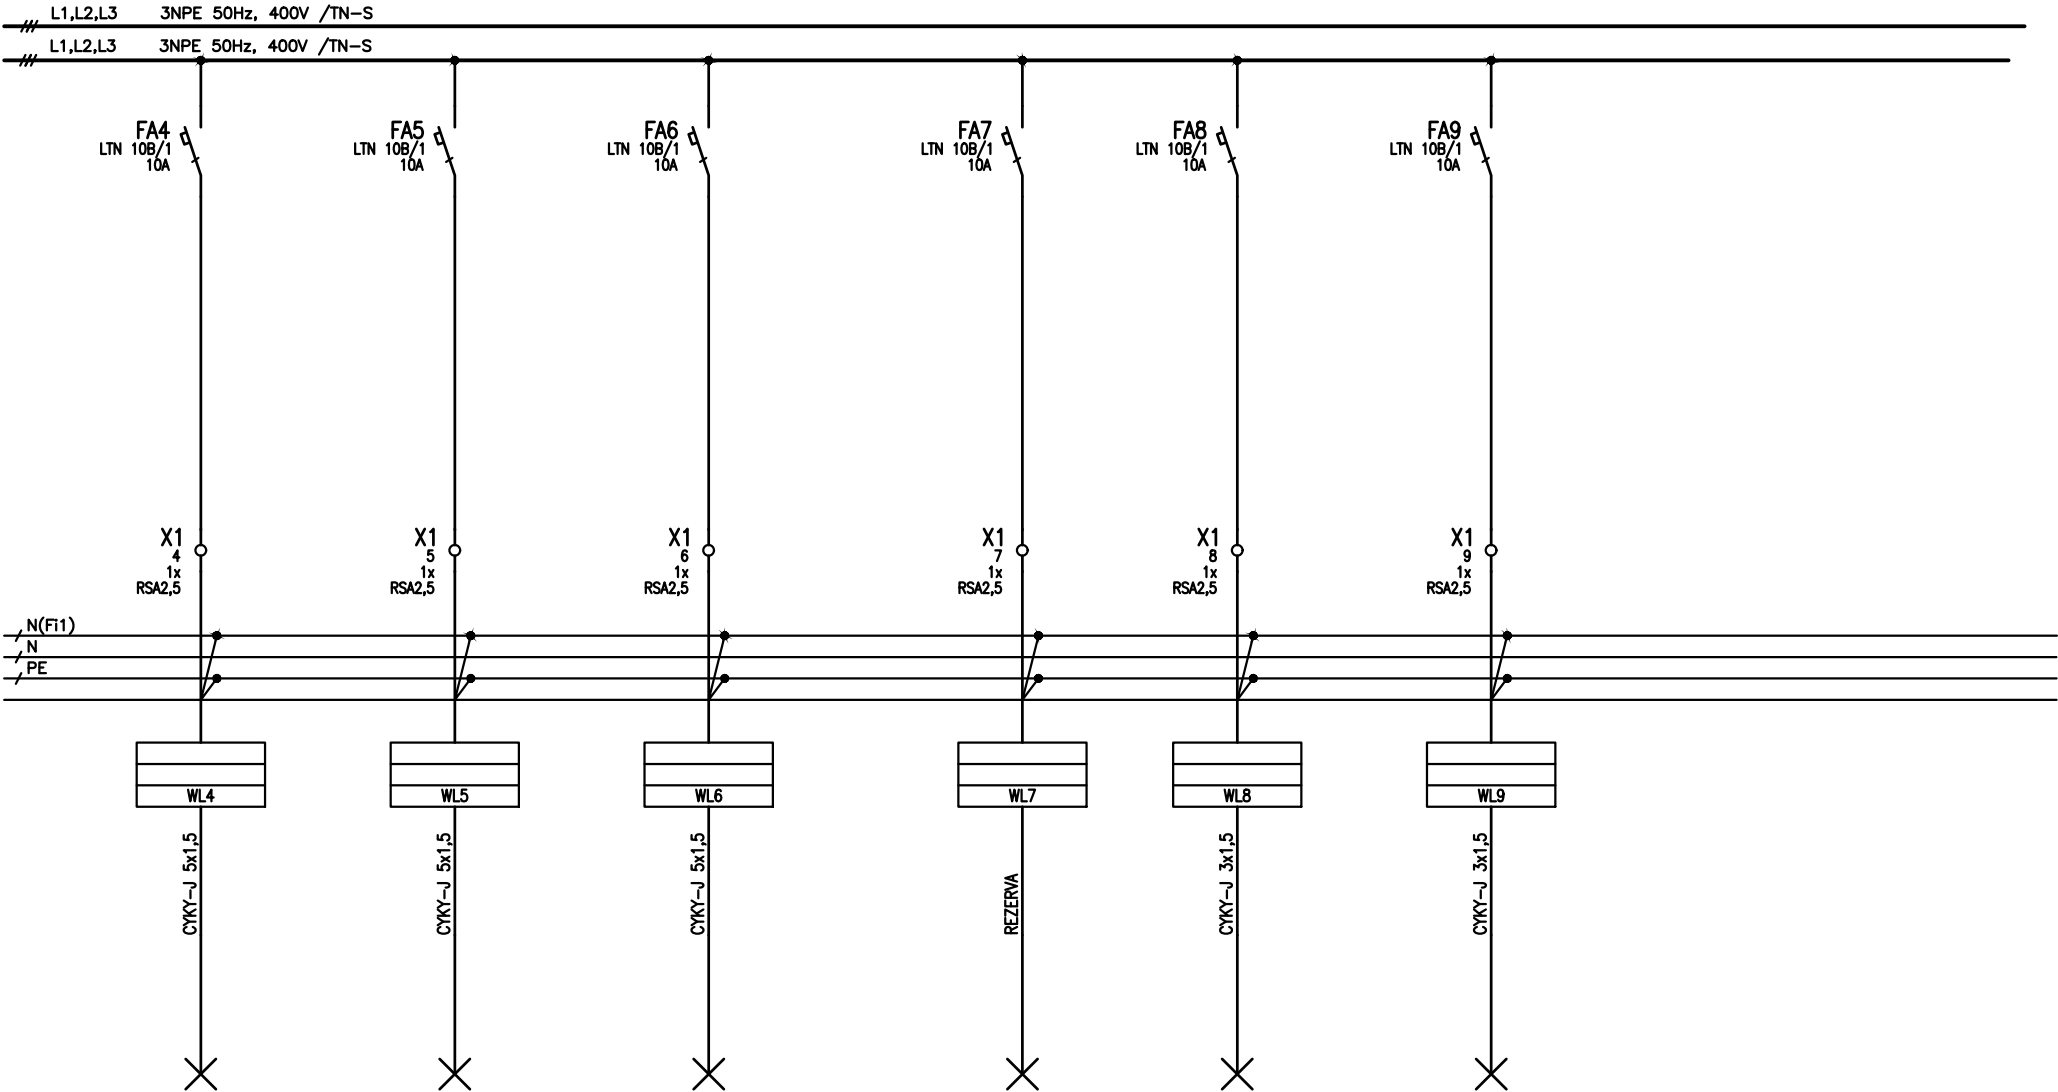

Císlo pole										
Technologický popis	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	ZÁS–OBSLUŽNÉ	ZÁS–OBSLUŽNÉ	ZÁS–OBSLUŽNÉ	ZÁS–OBSLUŽNÉ	ZÁS–OBSLUŽNÉ	ZÁS–OBSLUŽNÉ	ZÁS–OBSLUŽNÉ	ZÁS–OBSLUŽNÉ	REZERVA
OSPO	INSTALACE SPOL. SPOTŘEBY	KANCELÁŘ 202,203	KANCELÁŘ 204,205	KANCELÁŘ 206,207	KANCELÁŘ 208	ZASEDAČKA	KANCELÁŘ 213,214	KANCELÁŘ 215	KANCELÁŘ 216	
Císlo pohonu		201	202	203	204	205	206	207	208	

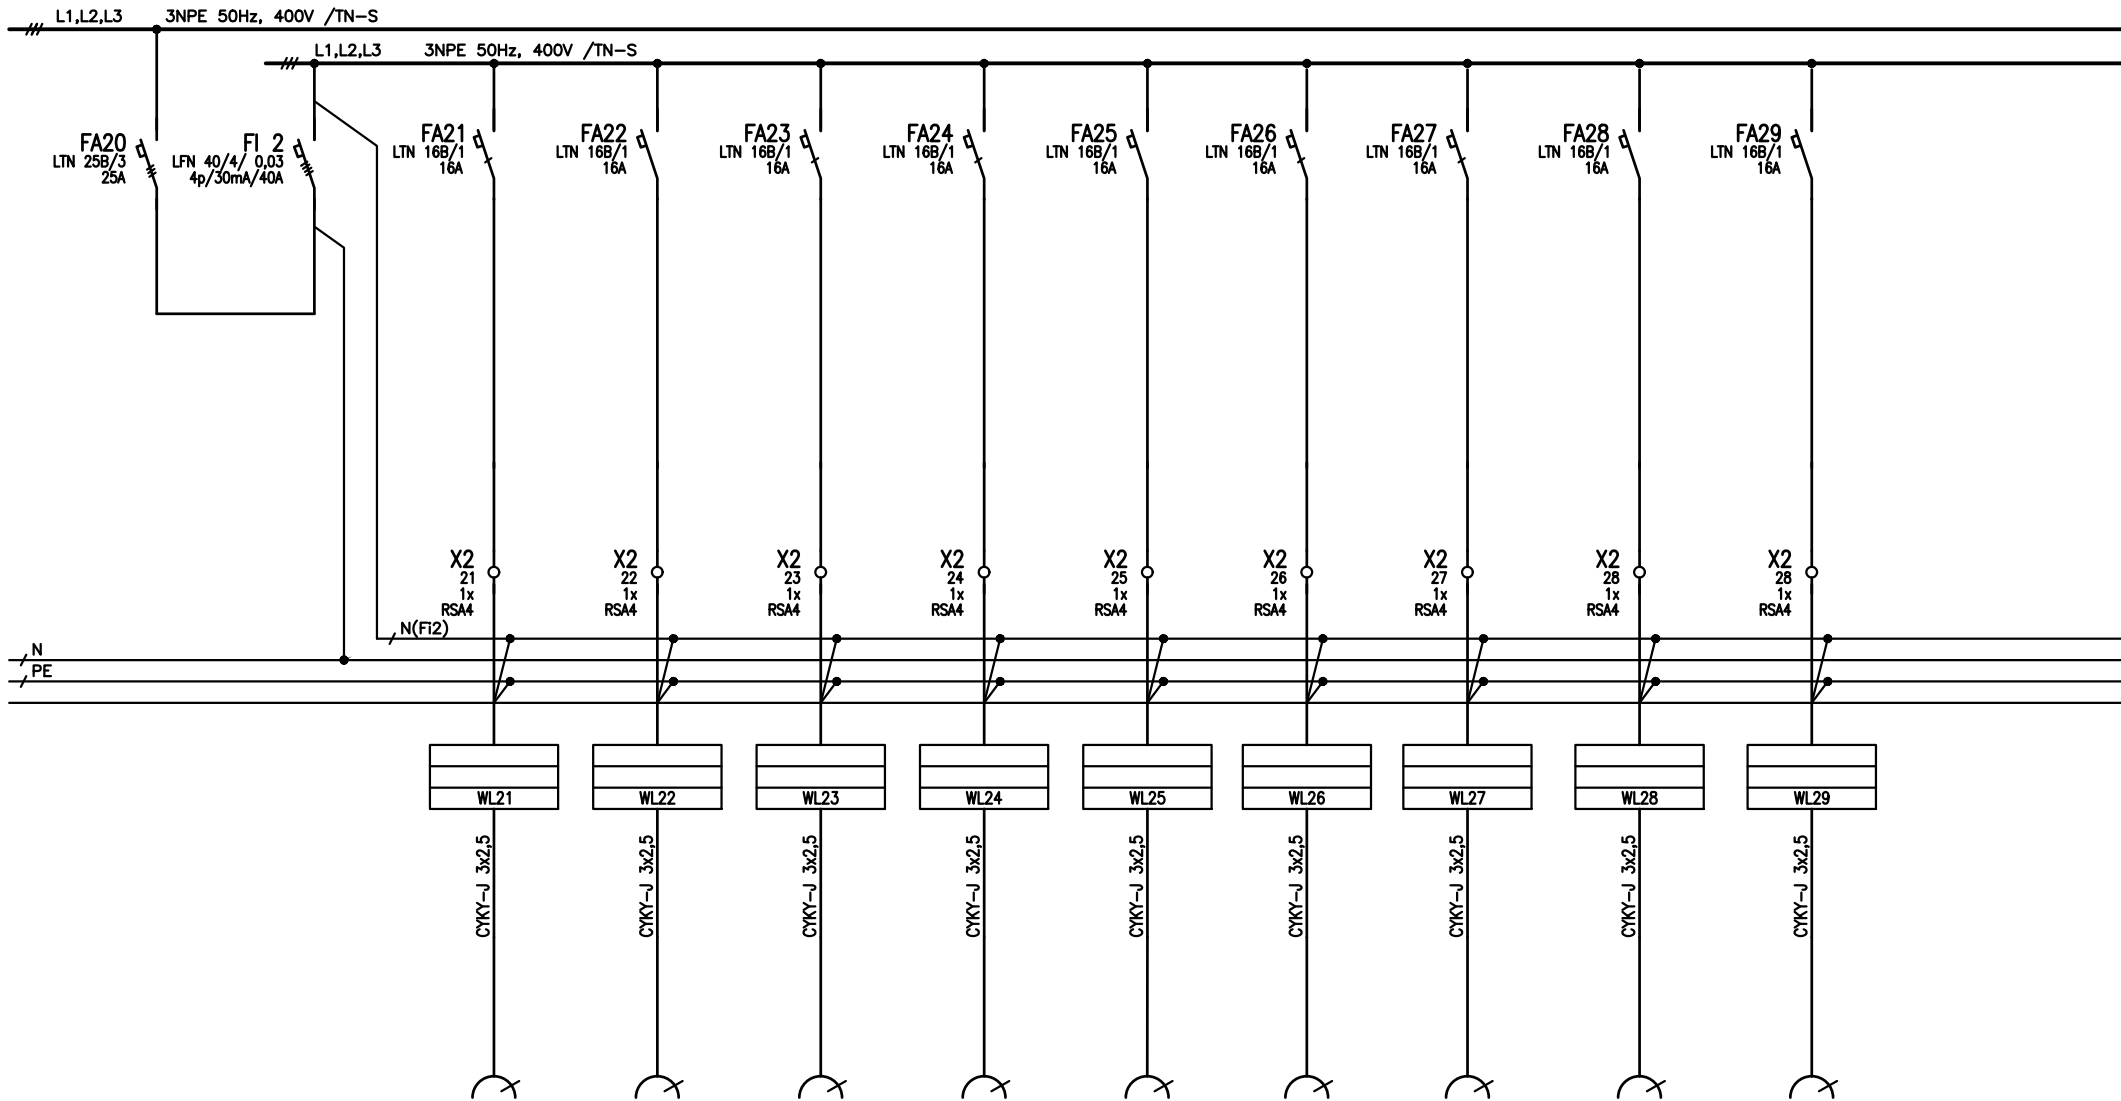

Císlo pole											
Technologický popis	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	ZÁS–OBSLUŽNÉ	ZÁS–OBSLUŽNÉ	ZÁS–KUCHYŇ	ZÁS–KUCHYŇ	ZÁS–KUCHYŇ	REZERVA	VPUSTI	VÝTAH	VÝTAH	
OSPO	INSTALACE SPOL. SPOTŘEBY	CHODBA	SOCIÁLKY	KUCHYŇ	KUCHYŇ	KUCHYŇ					
Císlo pohonu		221	222	223	224	225					

