


Legenda



svítidlo zářilkové 2x36W IP65, EV předřadník
svítidlo zářilkové 1x58W IP65, EV předřadník
nouzové svítidlo 1x11W
LED podhledové svítidlo
světelný vývod
nástěnné světlo
nástěnné světlo s pohybovým čidlem
ventilátor s doběhem
trývodčový vývod
pětivodčový vývod 230V
zásuvka 230V
zásuvka 230V IP44
zásuvka 400V
vypínač č.1
vypínač č.5 (ušťový)
přepínač č.6 (schodišťový)
společné trasy (viz popis)

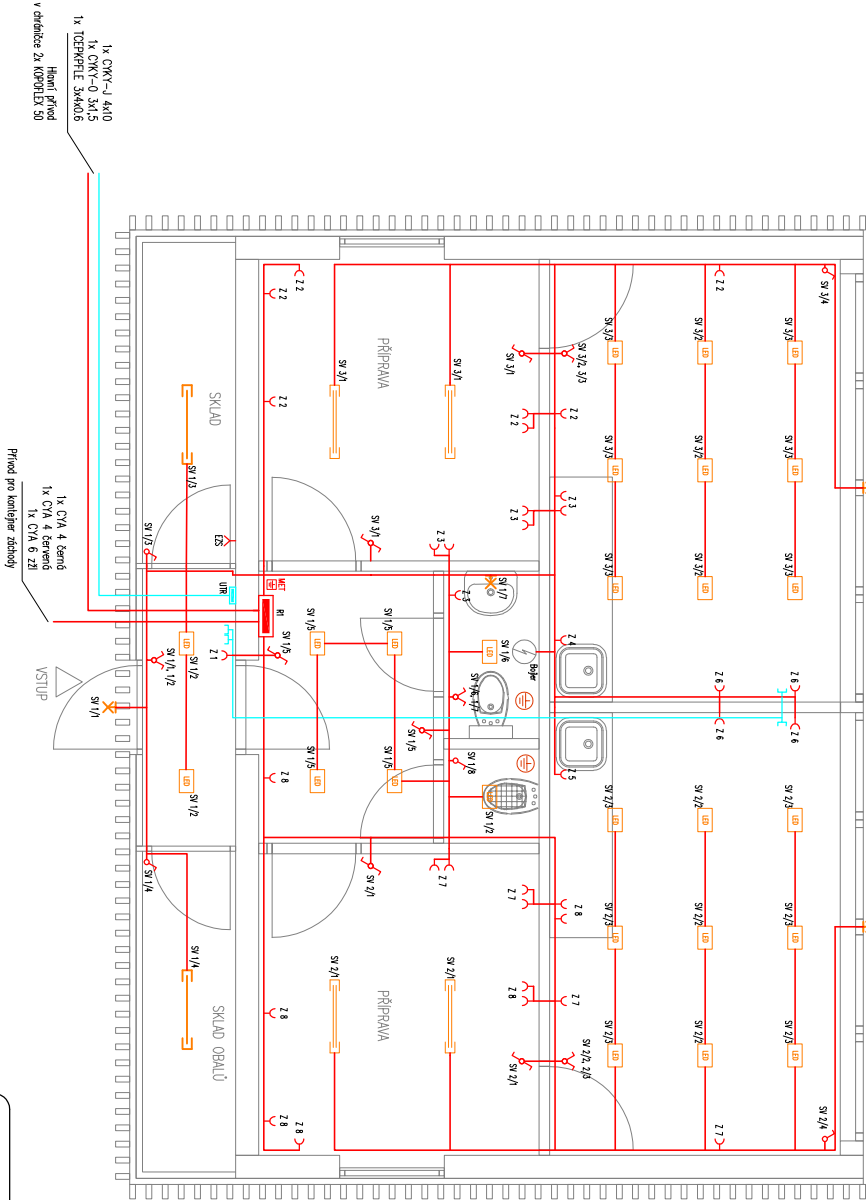

Podepsal Ing. Luboš Rajniš
SN: C-02;
OID.2.5.4.97=NTRCZ-
45770743; O=Česká komora
autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě;
OU=Elektronické autorizační
razítko: OU=0007330; CN=Ing.
Luboš Rajniš; SN=Rajniš;
G=Luboš;
SERIALNUMBER=P5380001;
T=IP00
Datum: 2026.02.20 09:13:04
+01'00'

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+NPE, AC 50Hz, 400/230V / TN-S

- OCHRANA PŘED ÚRAZENÍ ELEKTRICKÝM POUKLEDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3;
ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) – PŘÍLOHA A dle AI
PŘEDKLEN NEBO KRYTÍ – PŘÍLOHA A dle AI
OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ŽIVOTÉ DLE dle AI 1
DVOULIN NEBO ZESILKOVANÉ ŽIVOTÉ DLE dle AI 2
DOPĚLNÁ OCHRANA:
1. PROUDOVÁ OCHRÁNKA DLE dle AI 15.1
2. DOPĚLNÁ OCHRANNE POPOVODNÍ DLE dle AI 15.2
3. OCHRANNE UZEMNĚNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed. 3
DALŠÍ PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ING. LUBOŠ RAJNÍŠ

SUSICKÁ 8007, 160 00 PRAHA 6
korespondenční adresa:
WUCHTERLOVA 566/7, 160 00 PRAHA 6
tel : +420 731 019 356
e-mail: rajnis@lubošrajnis.cz
IČO 40 90 83 48

okce :

Revitalizace
zázemní městské
knihovny a předprostoru
lázeňského parku Poděbrady

investor / klient :

Město Poděbrady
Jirřho náměstí 20/1
290 01 Poděbrady

stúpen :

Změna stavby před dokončením č.1

profese :

D.1.1.4
ZŘÍZENÍ SILNOPROUDU

název přílohy :

PŮDORYS

zodp. projektant části :

H-ele
DEHNINSKA 1221/9
153 00 PRAHA 5
http://www.h-ele.cz
E: p.pirebik@volny.cz
I: +420 257 910 727

vyprocovl :

PŘEMYSL HŘEBÍK

měřtko :	datum :	pocet A4 :
M1:100	03.2020	1x44

index :
A022020
číslo přílohy :

D.1.1.4.2