

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA OTÁZKY UCHAZEČŮ

podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku malého rozsahu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

A) Identifikační údaje Zadavatele

Název: Obecní úřad Čtyřkoly
Sídlo: Čtyřkoly č. p. 70 , 257 22 Čerčany
IČ: 508519
Statutární zástupce: p. Štěpán Benca, starosta obce
Telefon: 317 776 651
Email: ou.ctyrkoly@gmail.com

B) Název a popis předmětu zakázky

Název zakázky:
Vodovod Čtyřkoly „4-6“ a „4-6-1“, „Nad Tratí“

C) Odpověď zadavatele

Zadavatel tímto odpovídá na otázky uchazečů v souvislosti s výzvou k podání nabídky na výše uvedenou zakázku.

Dotaz Uchazeče č. 6

V souboru Kopie - SO 03b Elektroinstalace AČS - SLEPÝ.xls je k nacenění položka č. 4 Rozvaděče HR - dle výkresu č. E3, ale v dokumentaci výkres č. E3 uveden není. Žádáme o poskytnutí podkladů plynoucích z popisu položky. Děkujeme za odpověď


Odpověď Zadavatele

Zadavatel tímto doplňuje výkres č. E3, viz následující strana.

Ve Čtyřkolech dne 21. 11. 2018

Štěpán Benca
Starosta obce

ROZVADĚČ HR

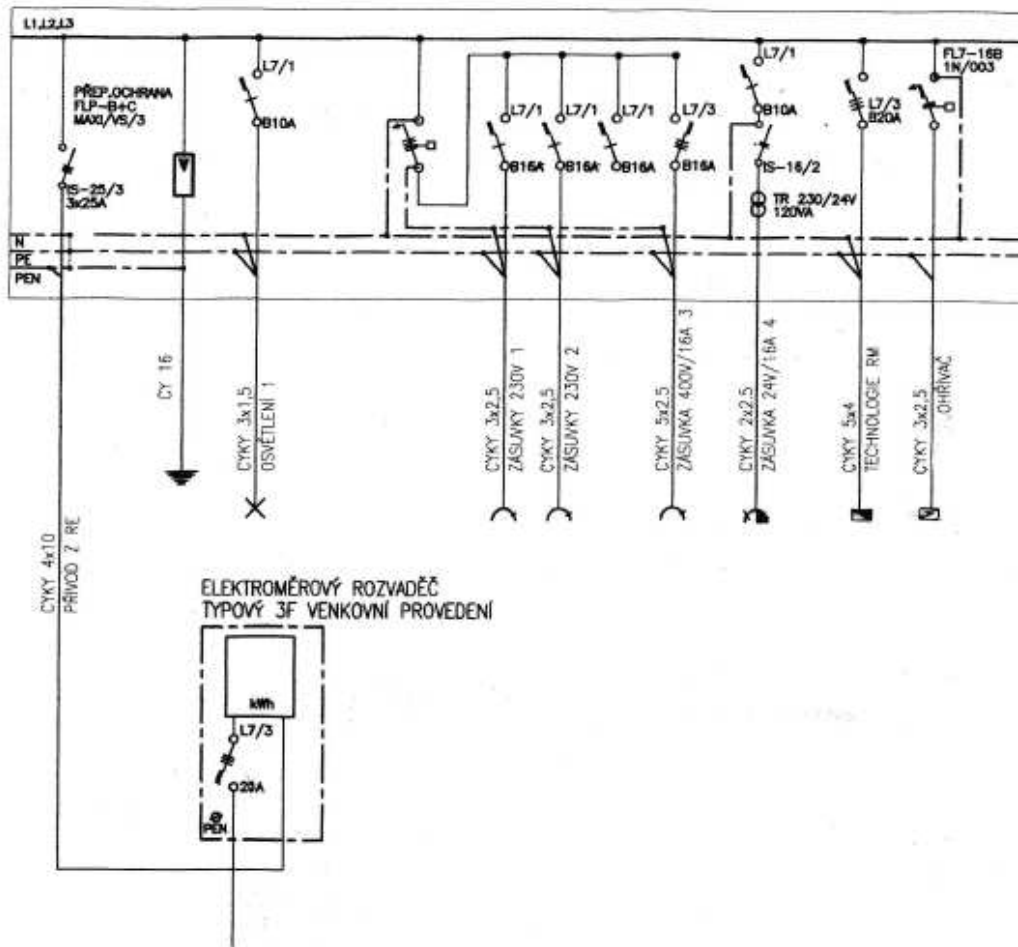

PLASTOVÝ ROZVADĚČ R

TYP IKA 3/36

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ: IZOLACI, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE-TN

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz-TNC-S (ROZDĚLENÍ V ROZVADĚČI R)

KRYTÍ IP65

P_i = 4kW (POUZE ODHAD-NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNĚ DODANÉ TECHNOLOGIE)

P_p = 3,2kW

PROJEKTANT	KRESLIL	AUTORIZACE	ČÍSLO STAVBY	Projektová kancelář Petr Slabihoudek Hráského 770/4, 256 01 Benešov Tel., fax : 317723734, E-mail : slabihoudek@tiscali.cz	
Vladimír Barta	Ing. Petr Kožant	Petr Slabihoudek	17301	OBSAH	PD pro stavební řízení
INVESTOR	Obec Čtyřkoly, Čtyřkoly 70, 257 22 Čerčany			STUPEŇ	D S R
OBJEKT	Kabel. elektropřípojka NN; elektroinstalace			DATUM	2018
MÍSTO STAVBY	Čtyřkoly – Nad tratí ČD			ZAK. ČÍSLO	17301
STAVEBNÍ ÚŘAD	Benešov				
AKCE : VODOVOD ČTYŘKOLY – NAD TRATÍ Kabelová elektropřípojka NN; elektroinstalace Projektová dokumentace pro stavební řízení					
				E3	

6