


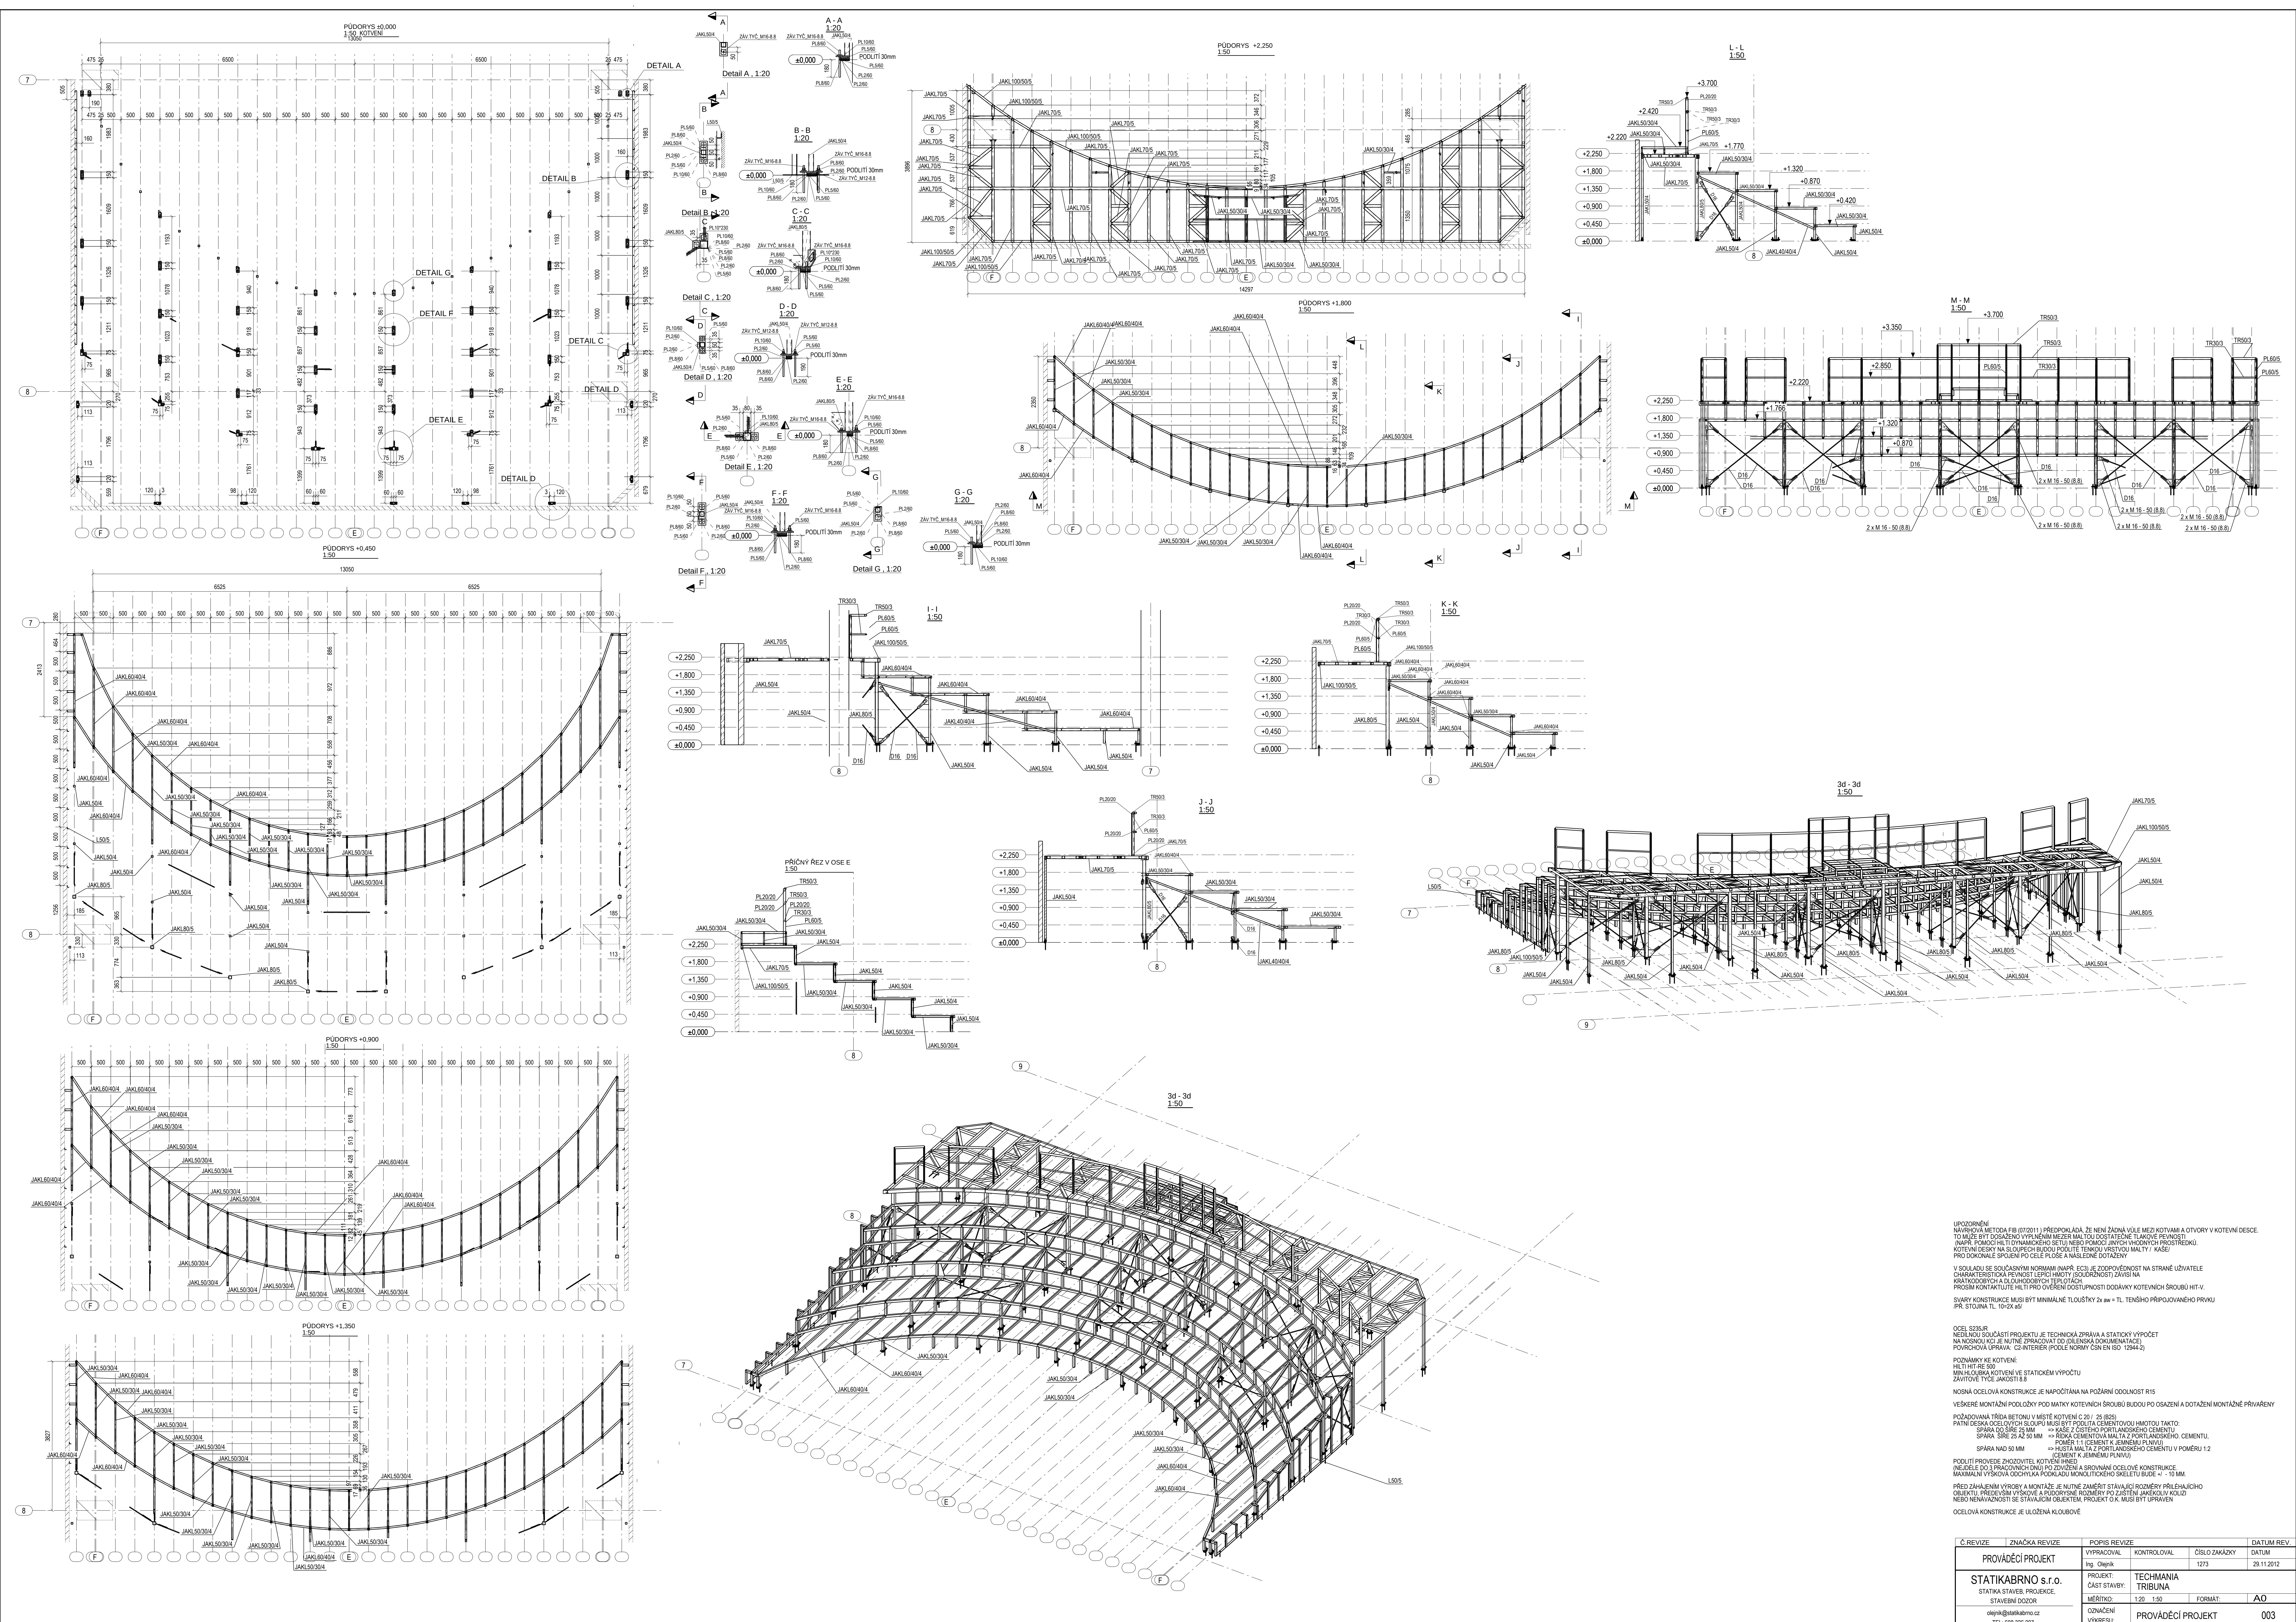

UPOZORNĚNÍ
NAVRHOVATEL PŘI POUŽITÍ TĚCHTO DOKUMENTŮ JE VĚDĚN, ŽE JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT, ŽE VŠE ZOBRAZENÉ V TĚCHTO DOKUMENTŮCH JE V souladu s platnými normami a předpisy. V případě jakýchkoli pochybností je nutné se obrátit na projektanta.

V souladu se současnými normami (např. ČSN) je zodpovědnost za správnost a úplnost informací na straně uživatele. Navrhnoutel není zodpovědný za správnost a úplnost informací poskytnutých uživatelem.

SVAROVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ TLOUŠŤKY 2x sv = TL. TENŽNOSTI PRŮPOJENÝCH PRVKŮ
P/R: STUŽNÁ TL 10-2x 45°

OSLOVENÍ
OCELOVÁ KONSTRUKCE JE ULOŽENA KLOUBOVĚ

POZNÁMKY KE KOTVENÍ:
HLTI HT-RE 500
MIN. HLOUBKA KOTVENÍ VE STATICKÉM VÝPOČTU
ZAVITOVÉ TYČE JAKO 11 8 8

NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE JE NÁPŮČINKA NA POŽÁRNÍ ODOLNOST R15

VEŠKÉRE MONTÁŽNÍ PODLOŽKY POD MATKY KOTVENÍCH SROUBŮ BUDOU PO OSAZENÍ A DOTAŽENÍ MONTÁŽNĚ PŘIVÁZENY

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY A MONTÁŽE JE NUTNÉ ZMĚŘIT STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY PŘÍLEHAJÍCÍHO OBJEKTU. PŘEDVÝSM VÝŠKOVÉ A PŮDORYSNÉ ROZMĚRY PO ZJISTĚNÍ JAKOVOLIV KOLIZÍ NEBO NEVHODNOSTI SE STAVAJÍCÍM OBJEKTEM, PROJEKT D.K. MUSÍ BÝT UPRÁVEN

OCELOVÁ KONSTRUKCE JE ULOŽENA KLOUBOVĚ

Č. REVIZE	ZNÁČKA REVIZE	POPIS REVIZE	PROVÁDĚCÍ PROJEKT	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM REV.
1		VYPRACOVÁNÍ	Ing. Opatrný		1273	25.11.2012
2		PROJEKT	STATIKABRNO s.r.o.	TECHNICKÁ TRIBUNA		
3		STAVBY	STATIKA STAVBY, PROJEKCE			
4		MĚŘITKO	1:20 1:50	FORMÁT	A0	
5		ODNÁŠENÍ	STATIKABRNO s.r.o.	PROVÁDĚCÍ PROJEKT		
6		VYKRES	STATIKABRNO s.r.o.			