
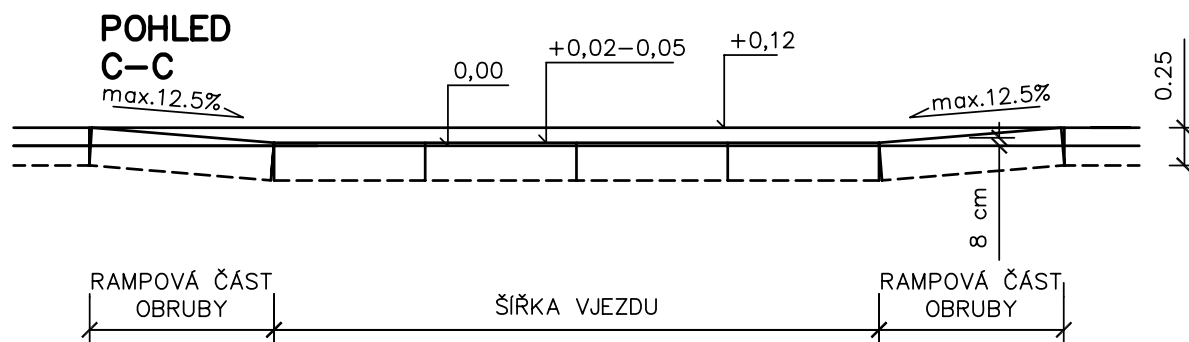



SO 01 - Komunikace a chodníky

HIP:	VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant:	Kontroloval: Ing. Karel Drobil	Zodp. projektant: Ing. Lubomír Hlom			
Stavebník: Město Pelhřimov			Č. zakázky:	703	Paré č.:
Obec: Pelhřimov			Datum:	06/2013	
Stavba: Průmyslová zóna ke Skryšovu, Pelhřimov - II. etapa			Formát:	A4	
			Měřítko:		
			Stupeň:	DSP, PDPS	
Příloha: Výkresy detailů			Číslo arch.: 09/09	Číslo přílohy: D 1.6	


CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY S PÁSY PRO NEVIDOMÉ MĚŘÍTKO 1:50

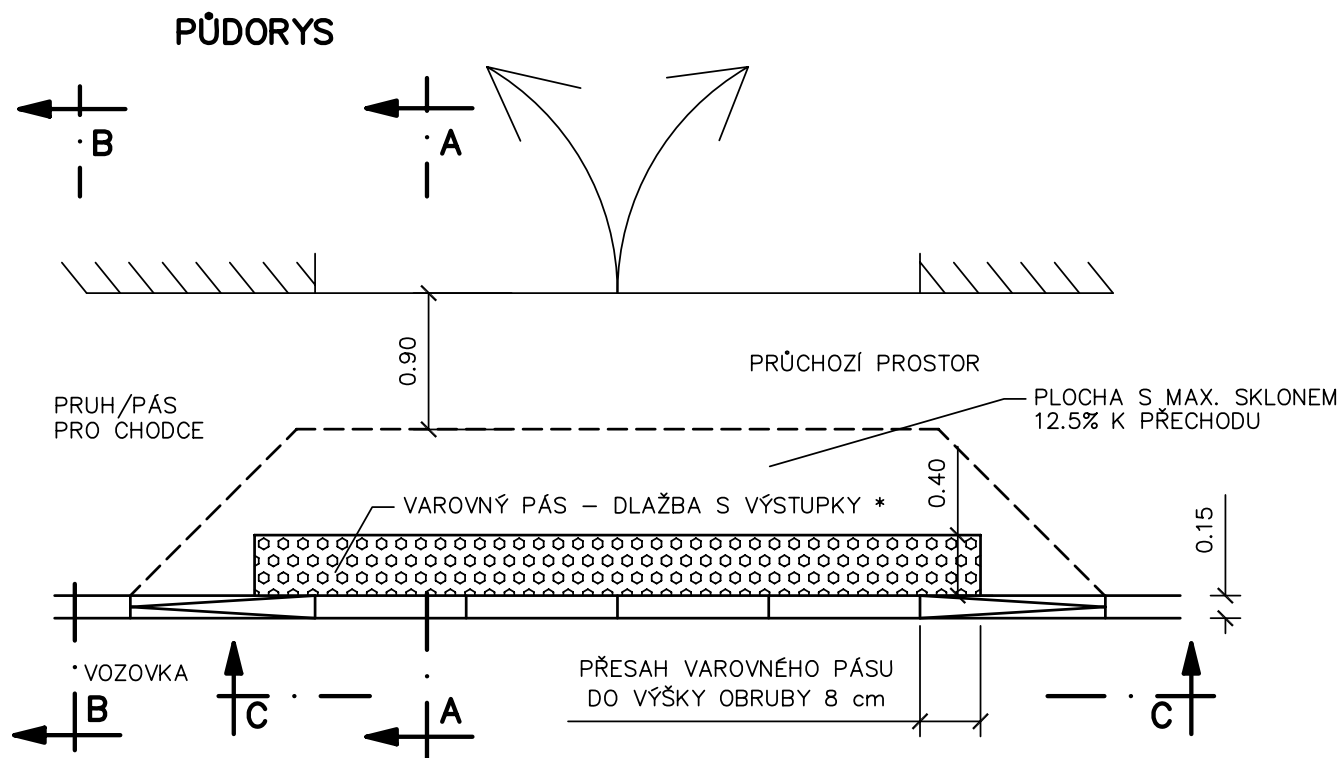

ŘEZ A-A

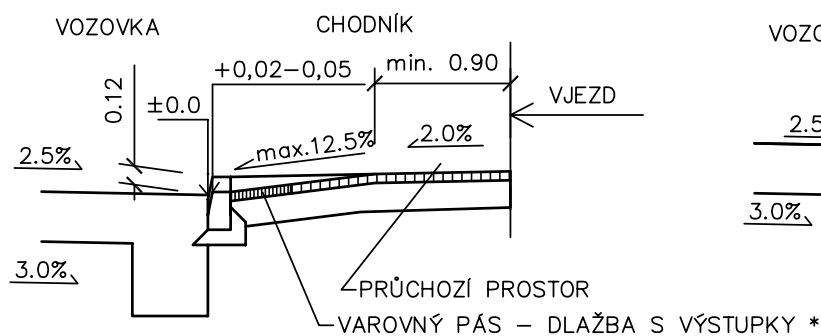

ŘEZ B-B

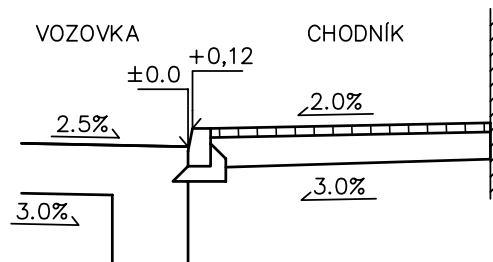


* POUŽITÉ DLAŽEBNÍ PRVKY MUSÍ VYHOVOVAT USTANOVENÍM VYHLÁŠKY č. 163/2002 Sb
A TECHNICKÝM NÁVODŮM TZÚS


CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY S PÁSY PRO NEVIDOMÉ

MĚŘÍTKO 1:50


PŘI NEDOSTATEČNÉ ŠÍŘCE PRŮCHOZÍHO PROSTORU NEBO JEHO ABSENCI

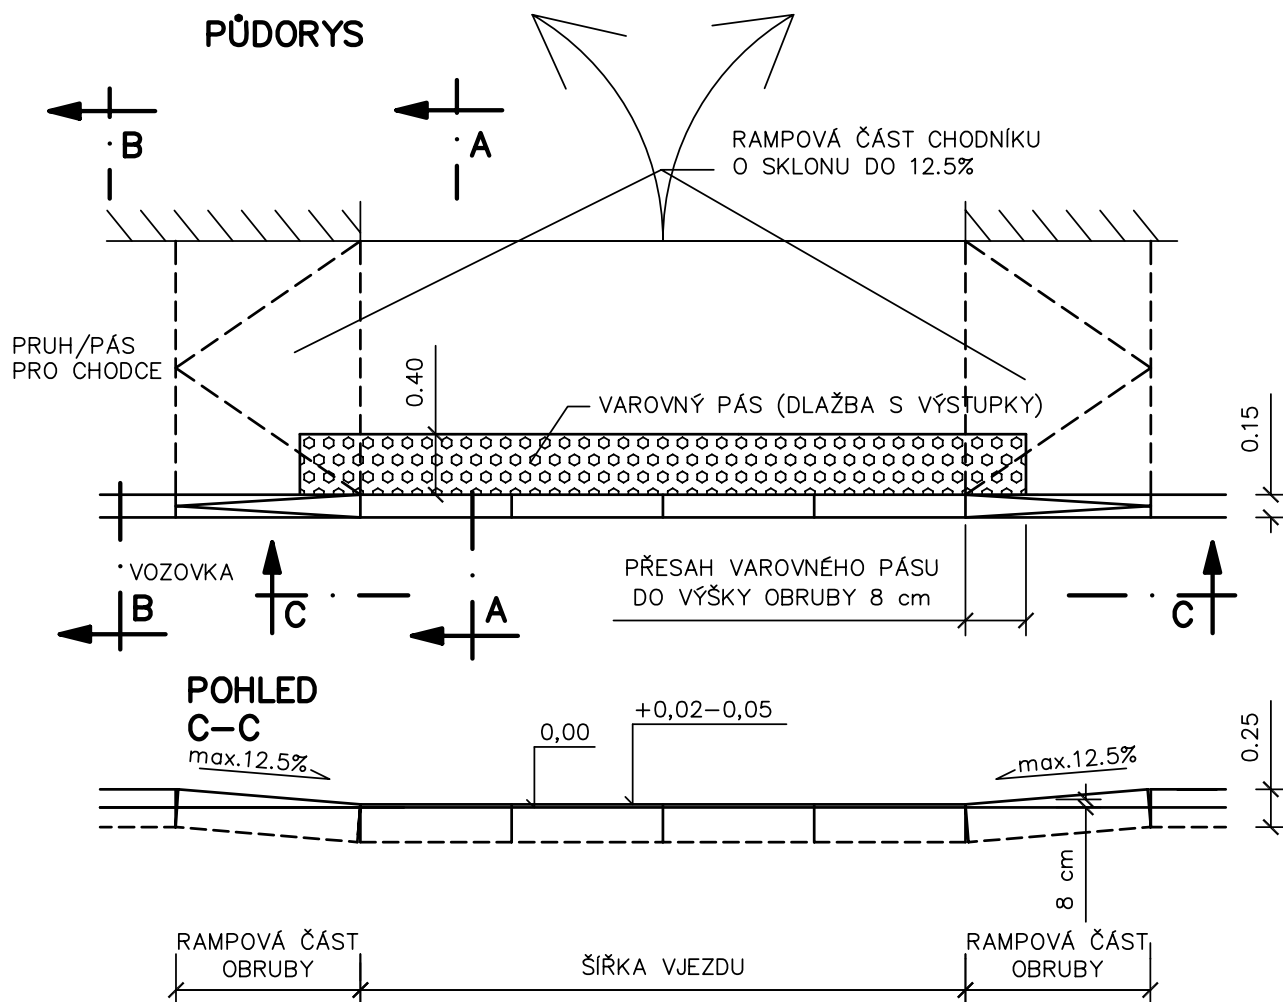


ŘEZ A-A

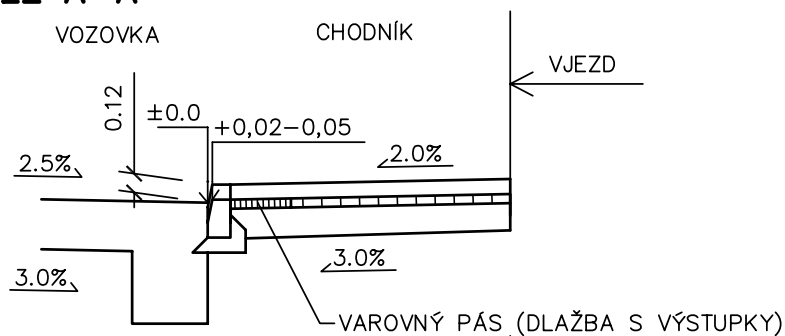


ŘEZ B-B

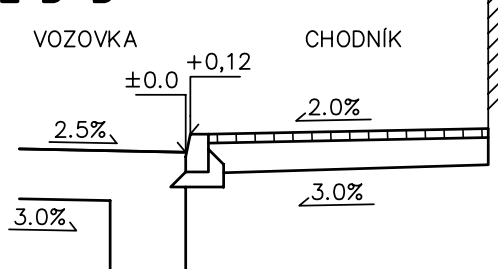

ULIČNÍ VPUST S KALOVÝM PROSTOREM

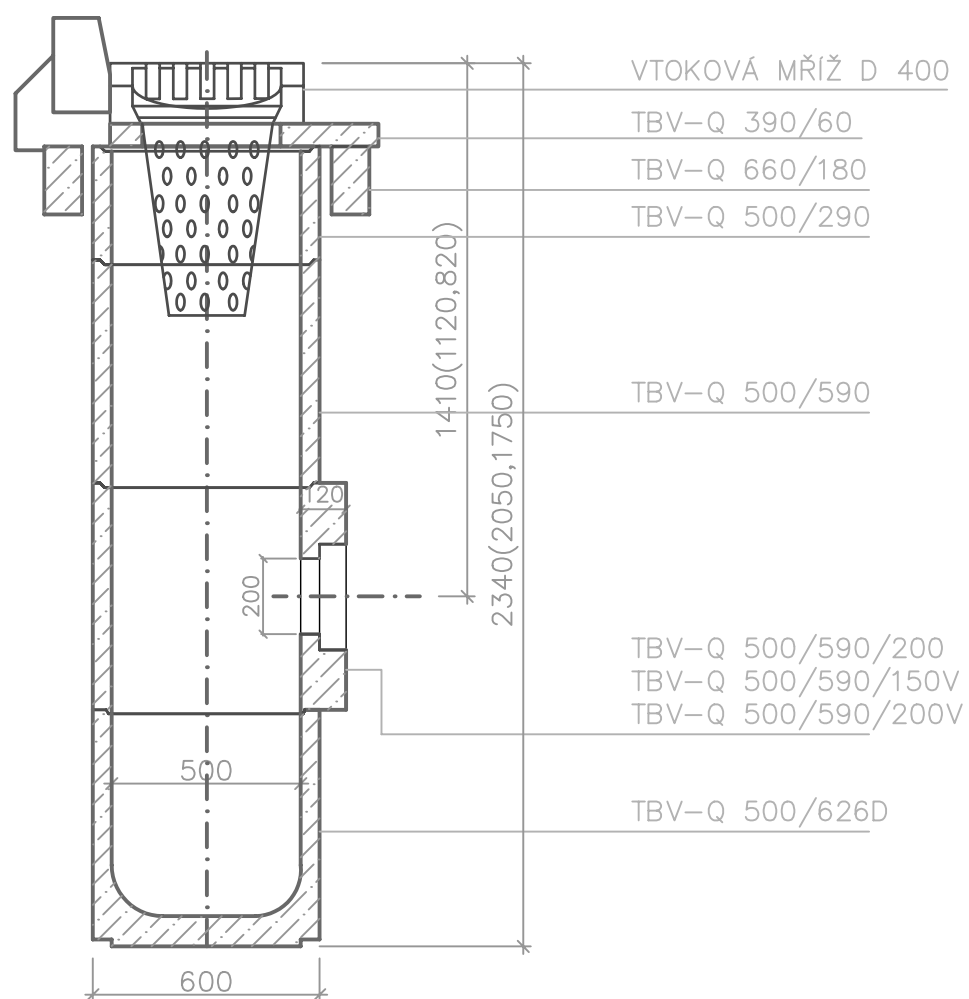


PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM 1

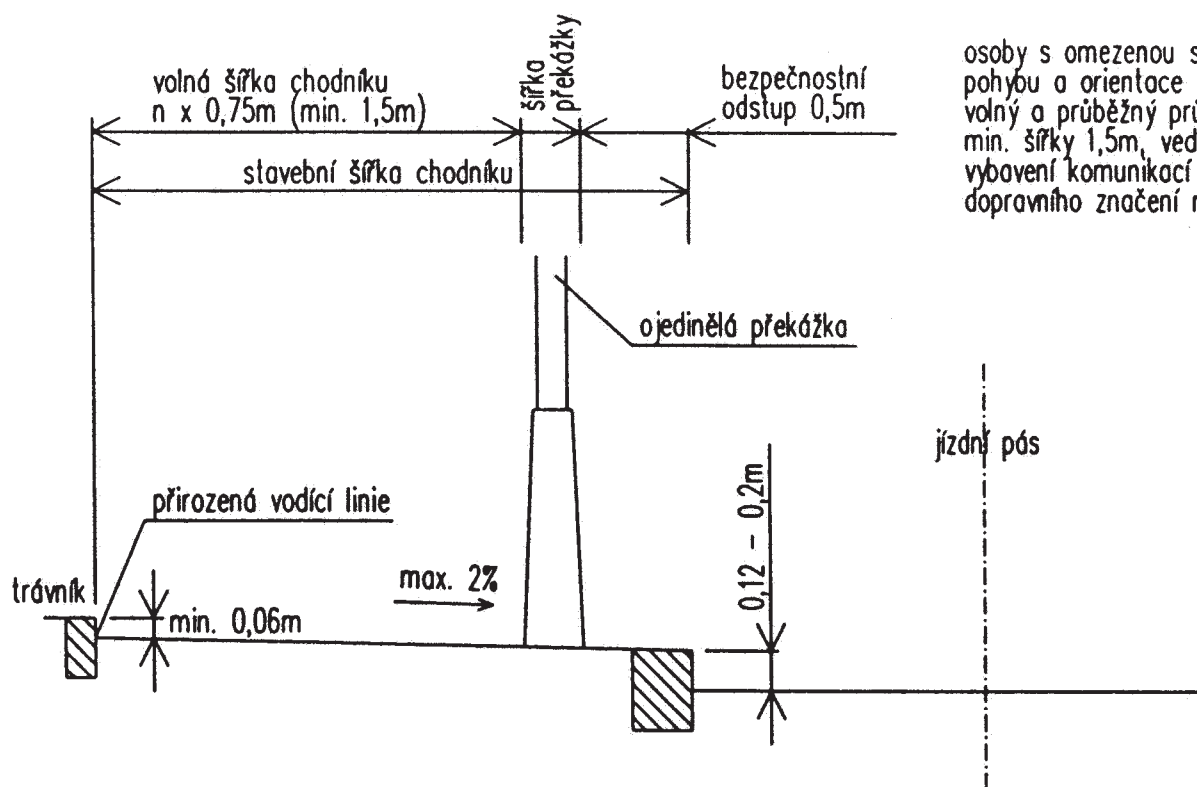

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí mít volný a průběžný průchod min. šířky 1,5m, vedle technického vybavení komunikací a svislého dopravního značení min. 0,9m


PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM 2

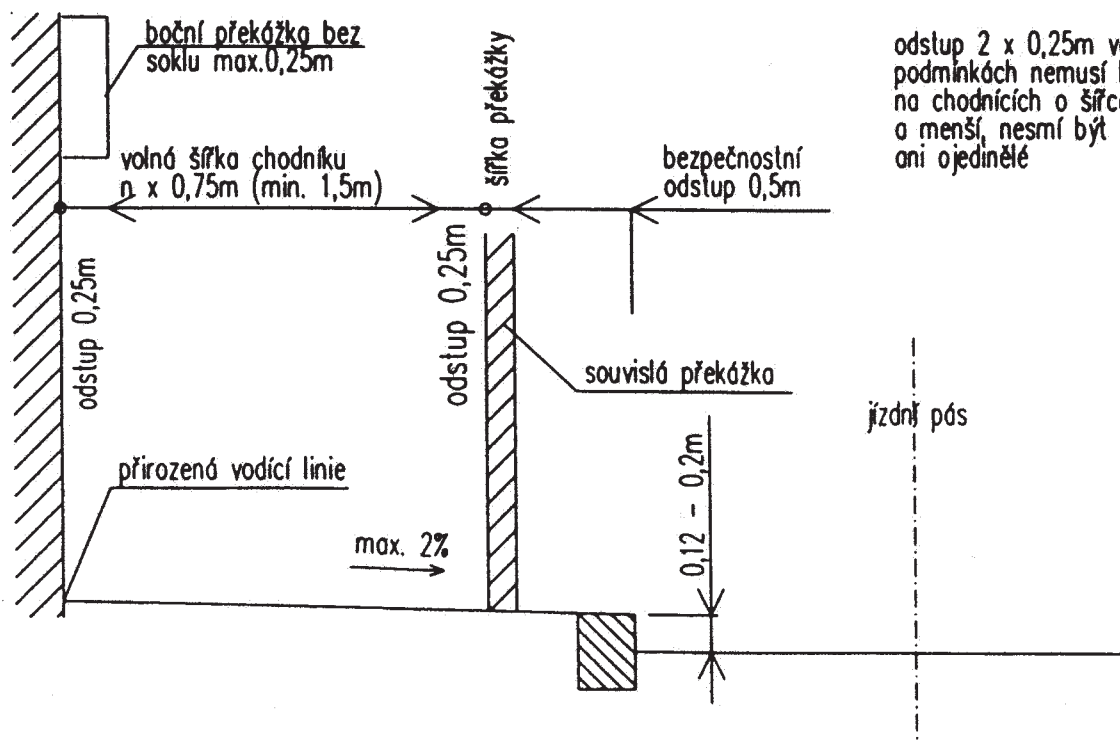

odstup $2 \times 0,25\text{m}$ ve stísněných podmínkách nemusí být dodržen na chodnících o šířce 1,5 m a menší, nesmí být žádné překážky ani ojetinělé

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

b) VE VOLNÉM TERÉNU



POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA