


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PROFUSE (PE 100)

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

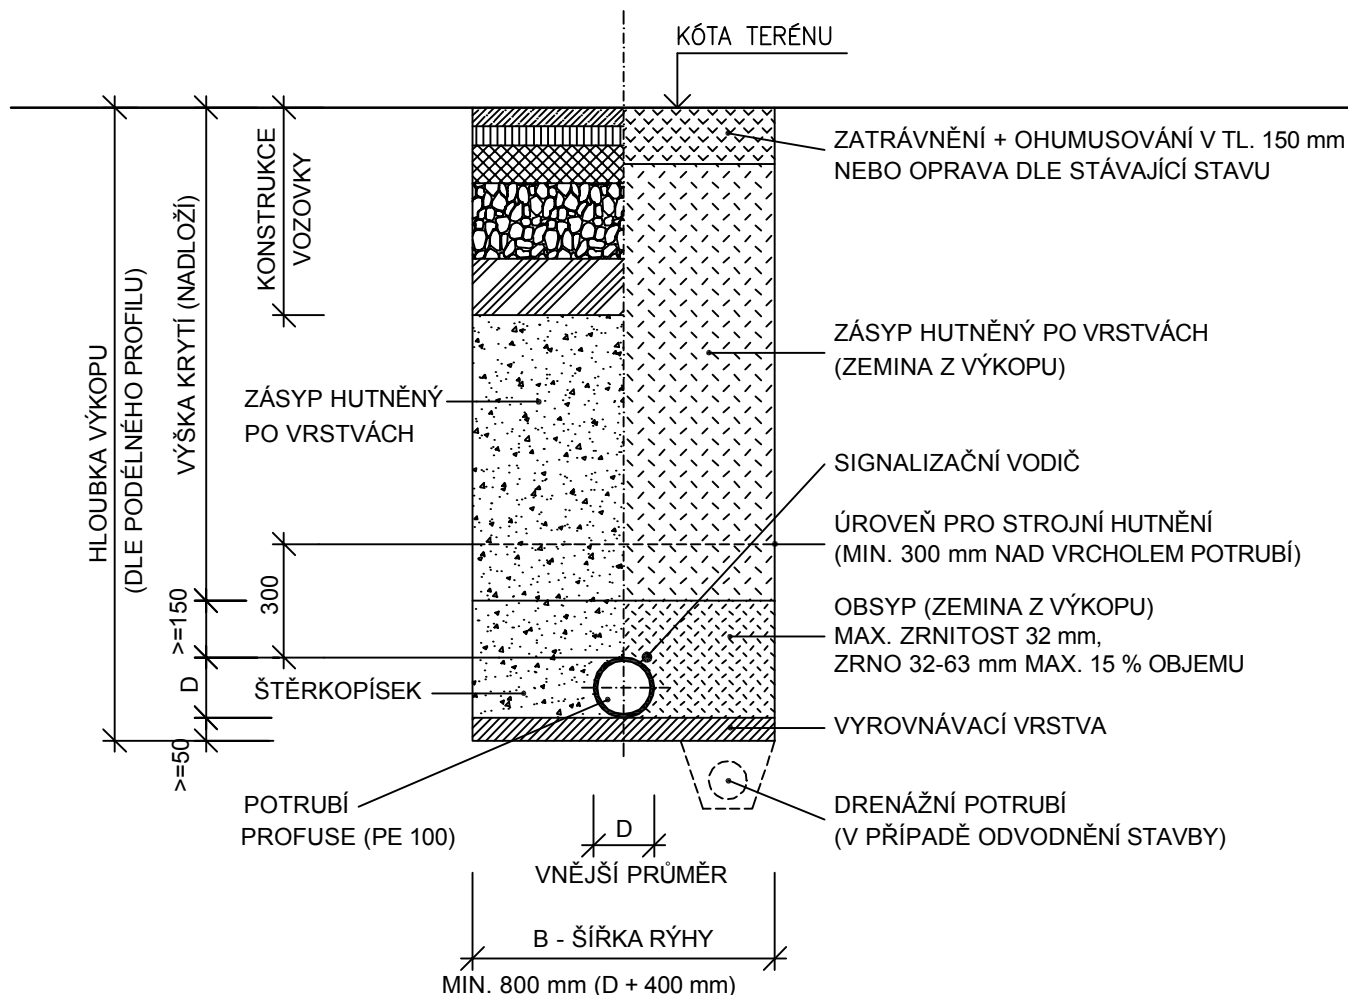

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

Hl. inž. projektu	Ing. Karel Kupec	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Číslo zakázky	Archivní číslo	Paré
Vedoucí projektant	Ing. Petr Olijnyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	49-08	1036/A	
Projektant	Ing. Milan Hotovec				
Název akce Průmyslová zóna Ke Skryšovu, Pelhřimov - II. etapa SO 02 - Vodovod			 projekční a inženýrská kancelář Ing. Karel Kupec, Strachovská 333, 39301 Pelhřimov mail@studio-a.cz Tel.: +420 565 323 563 www.studio-a.cz Fax: +420 565 322 563		
Investor	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov		Datum	18/06/2013	
Uloženo	F:\vzorové výkresy\ulozeni_potrubi.dwg		Stupeň projektu	PDPS	
Obsah výkresu	Schéma uložení vodovodních trub		Formát	Měřítko	Číslo výkresu
			2 x A4	-	D.2.10.