

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ROZVADĚČ R4NP

TECHNICKÉ ÚDAJE:

3NPE AC 50Hz, 400/230V/TN-S

In sběrnic 25A, I_{max} 125A, Ik 10kA

oceloplechová skříň, do výklenku zdiva, pro 29TE+2DIN, EI30DP1-S

Tř. ochrany I

IP40/20

RAL 9016

V x Š x H: 611 x 546 x 100 (níka)

přívod: vrchem / spodem

vývody: vrchem / spodem

Stavba: NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVA
Investor: TSB a.s.

Obsah: Silnoproudé elektroinstalace
Schéma R4NP

Projektoval: ER-Rosypal
GSM: 608 832 955
Vodova 80, 612 00 Brno, er-rosypal@volny.cz


Datum:
11/2023

Zodp. projektant:
St. Rosypal

Výk. D1.4.6
č.: 2.4


Listů: 3
List č.: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

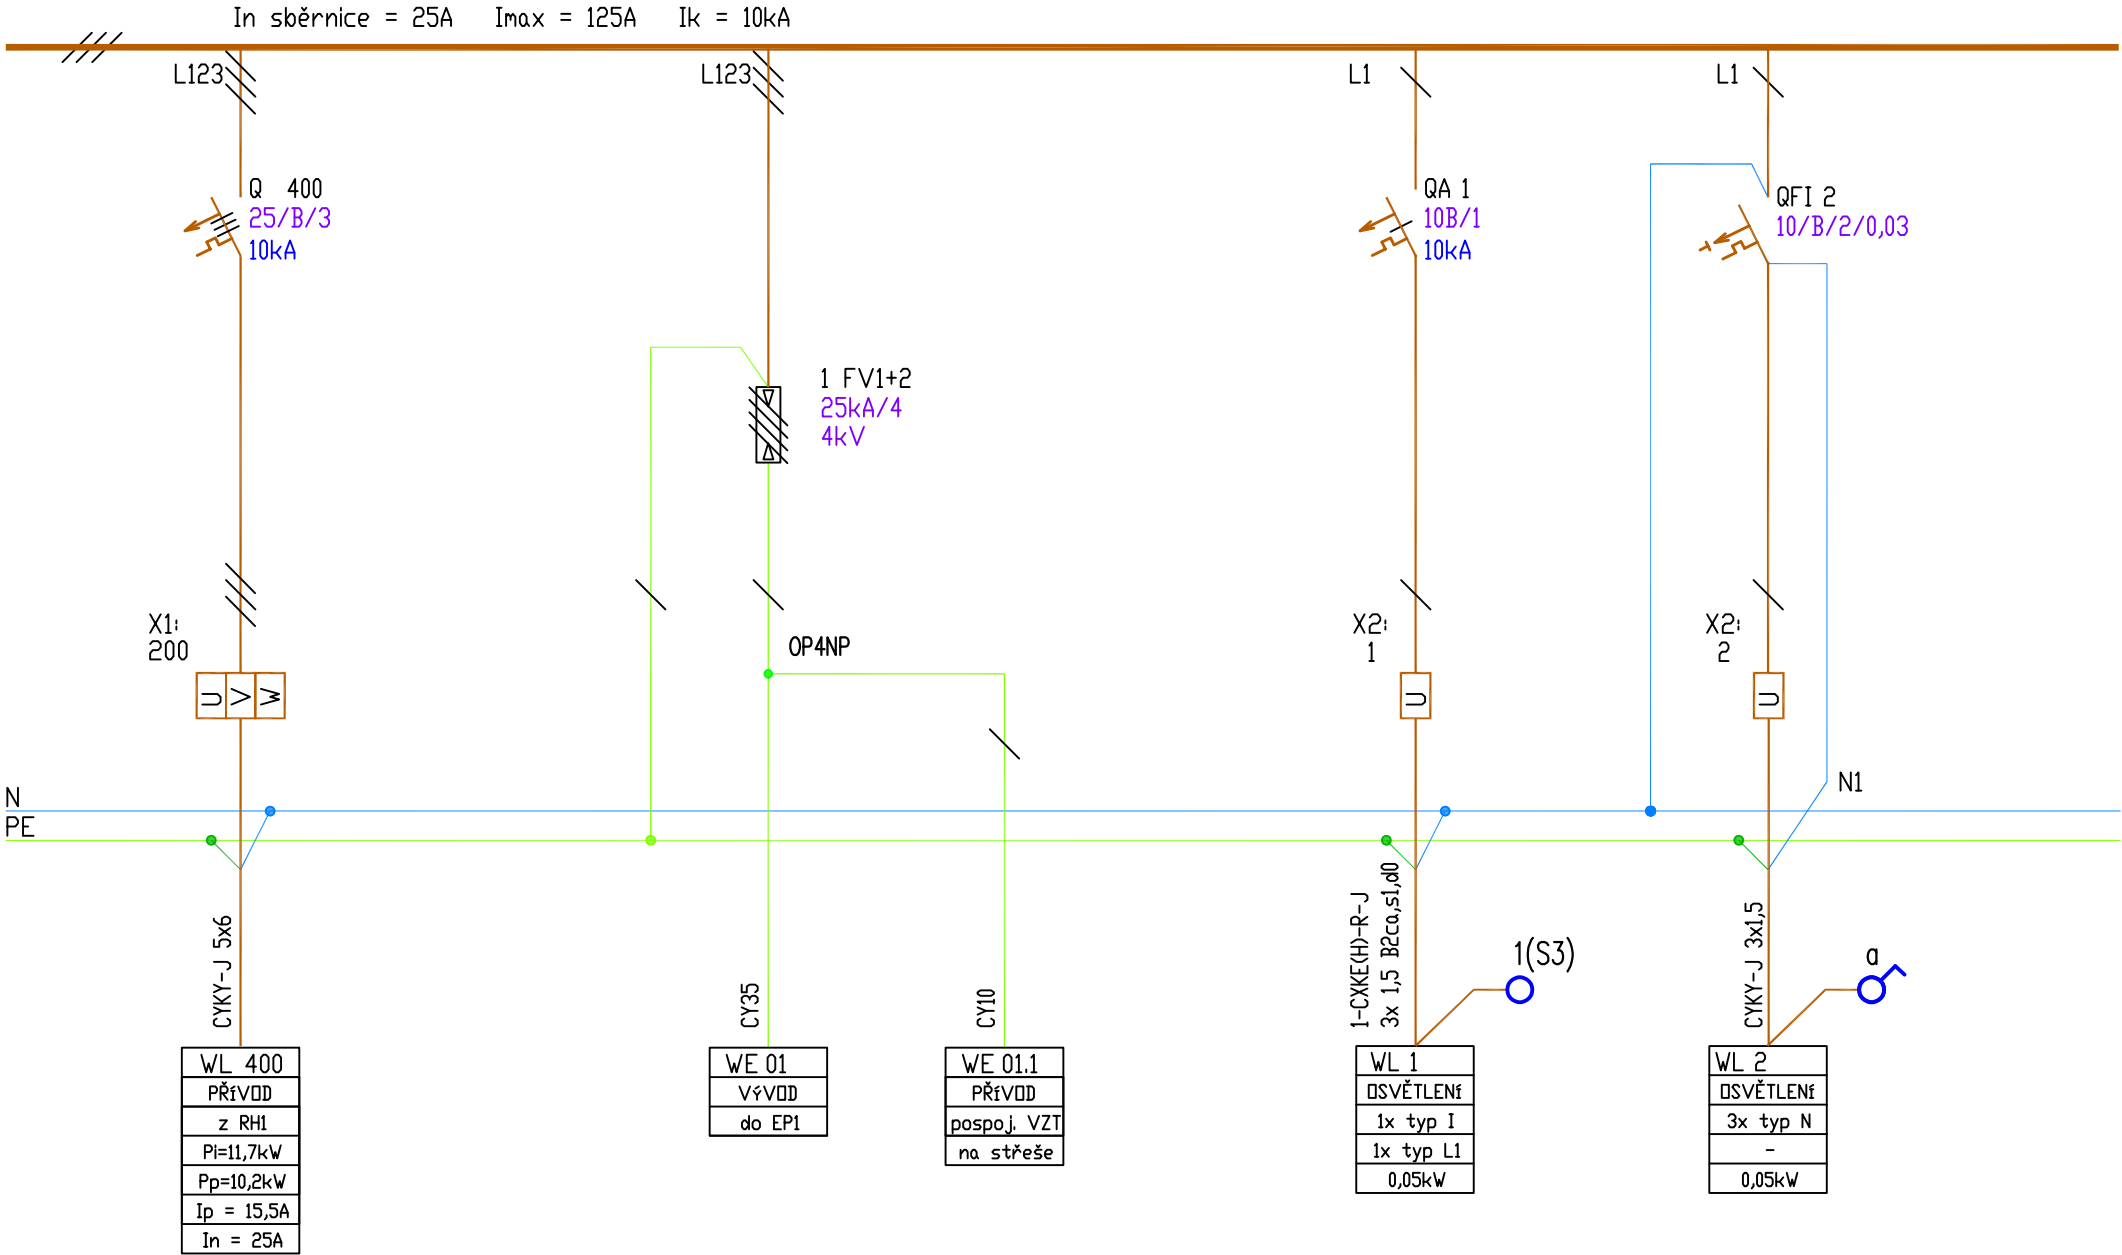

Stavba:	NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ	Obsah:	Silnoproudé elektroinstalace	Projektoval:	ER-Rosypal	Datum:	11/2023	Zodp. projektant:	St. Rosypal	Výk.	D1.4.6	Listů:	3
Investor:	TSB a.s.		Schéma R4NP	GSM:	608 832 955					č.:	2.4	List č.:	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

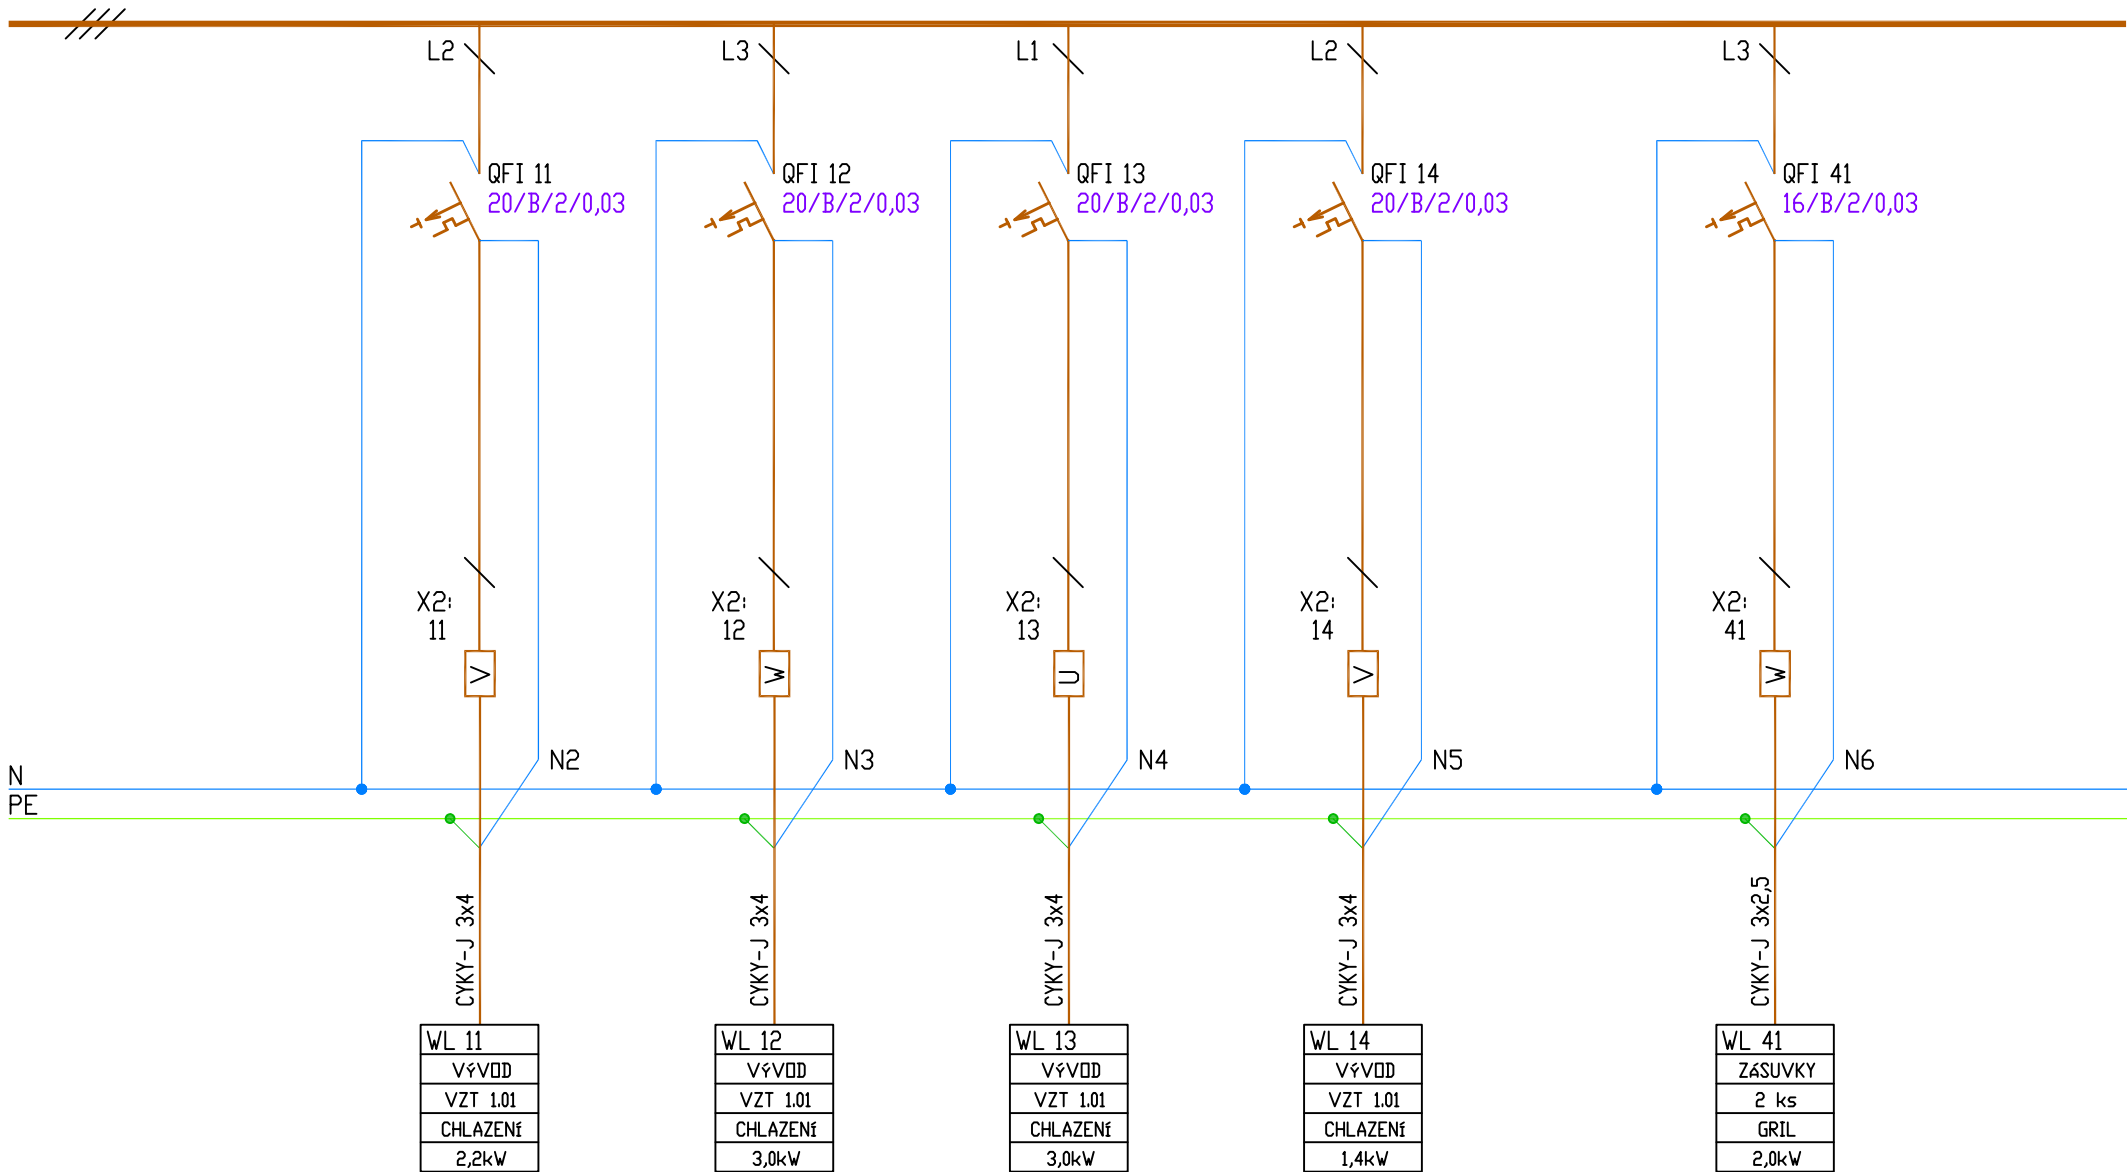

Stavba: NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ	Děsah: Silnoproudé elektroinstalace	Projektoval: ER-Rosypal	Datum: 11/2023	Zodp. projektant: St. Rosypal	Výk. D1.4.6	Listů: 3
Investor: TSB a.s.	Schéma R4NP	GSM: 608 832 955 Vodova 80, 612 00 Brno, er-rosypal@volny.cz		č.: 2,4		List č.: 3