

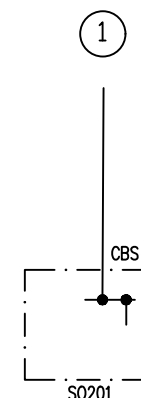
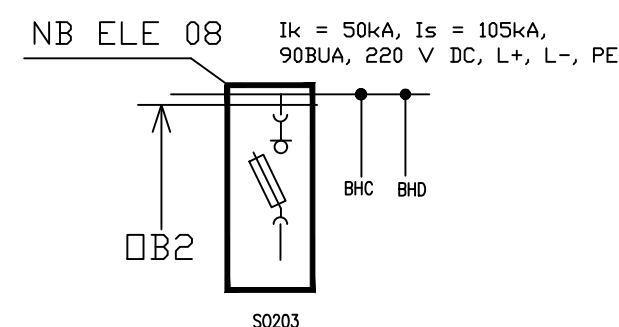
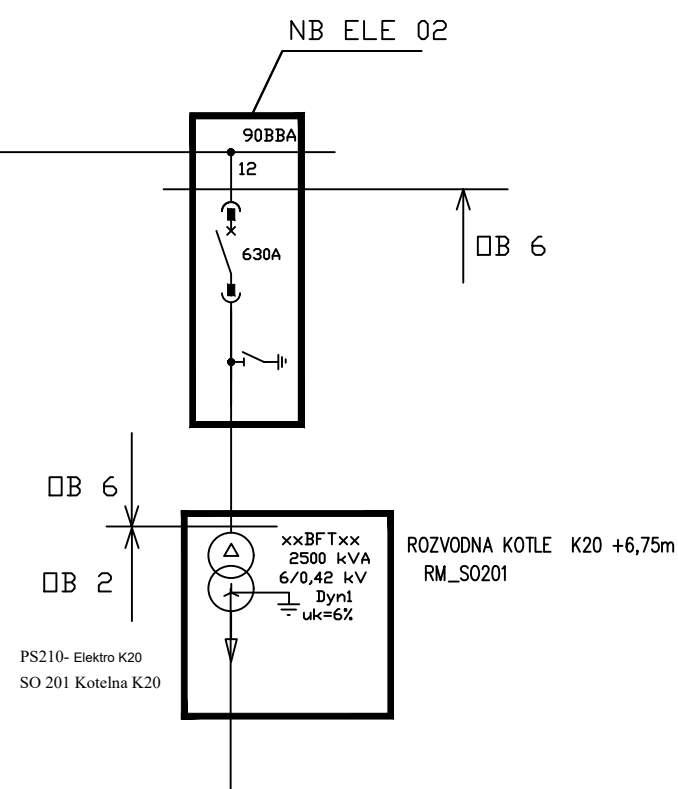
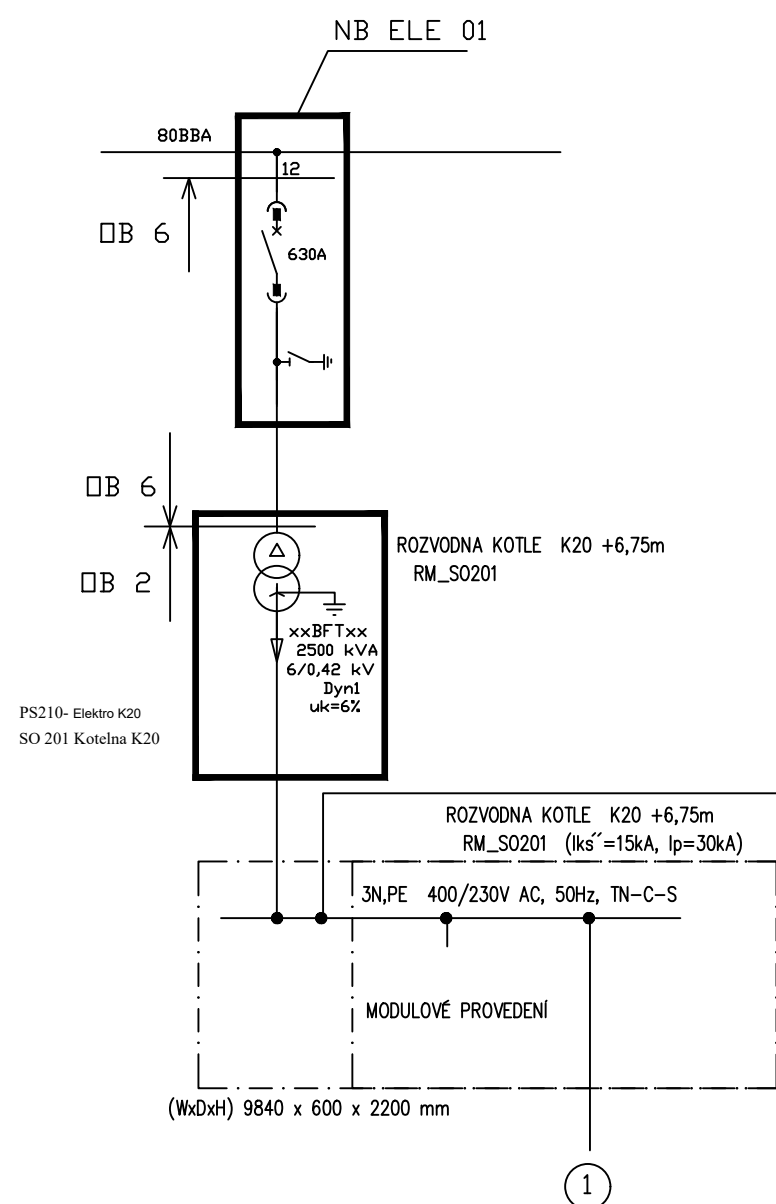
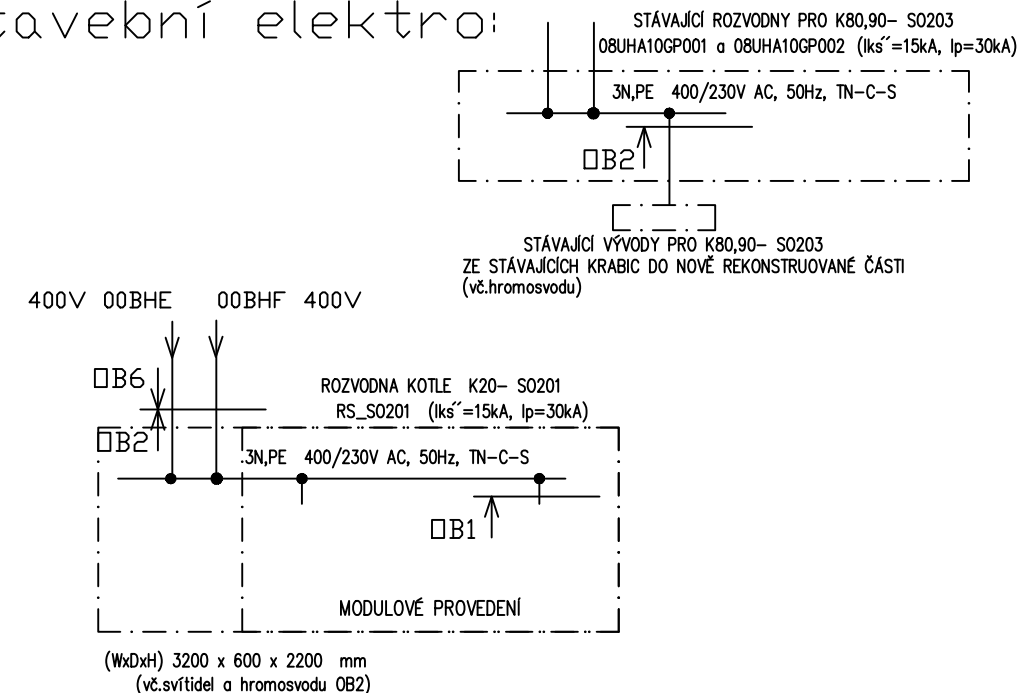
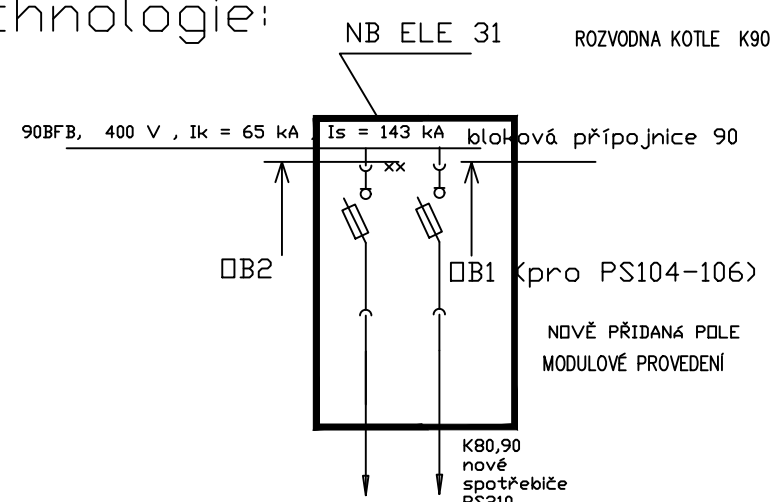


technologie:

stavební elektro:

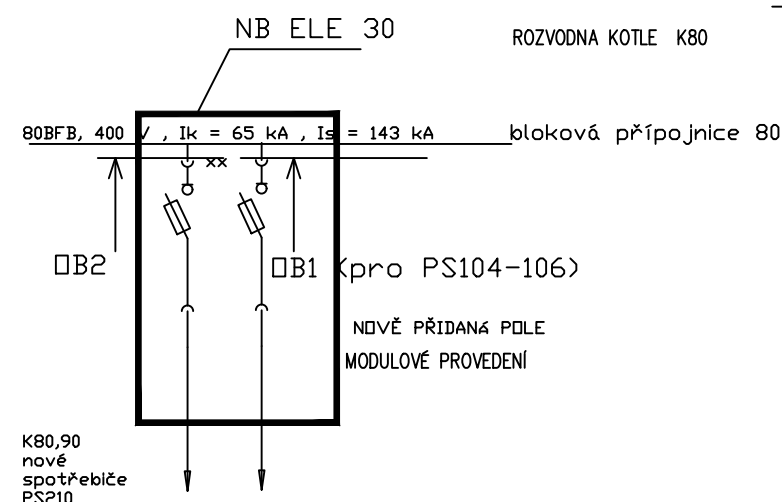

Legenda:

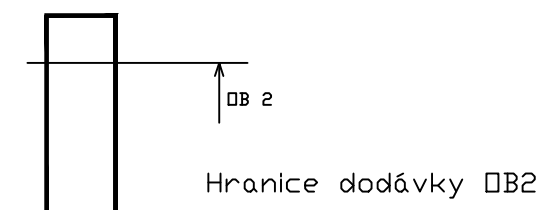

Poznámka:
Vlastní připojení přívodního kabelu v trafostanici provádí OB2
Pokud bude Zhotovitel OB2 navrhovat primární, sekundární vzduch a kompresor dopravního vzduchu 0,4kV na hladinu 6kV, bude provedena úprava na novou rozvodnu 6kV.
Dojde v přepažení ASR rozvodny na +11m a včlenění VN rozvodny 6kV a budou prohozeny podlaží +6,25 a +11m.



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
Modernizace teplárny Mladá Boleslav

OB 2 KOTELNY
PS 210 Elektro K 20/K80/K90
OB2- Jednopolové schéma- nový

MĚŘÍTKO: —
DATUM: 08/2023
REVIZE: 0

ČÍSLO VÝKRESU: OB2_A112.08
LIST: 1