

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ
KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
DN 250/300/400/600

VZOROVÝ ŘEZ V MÍSTĚ
TĚSNÍCÍ SEPARAČNÍ JÍLOVÉ
HRÁZKY



TABULKA ROZMĚRŮ:

DN [mm]	OD [mm]	Š [mm]	B-min [mm]
200	225	1000	300
250	280	1100	300
300	335	1200	350
400	450	1450	350
500	560	1600	400
600	670	1750	400

LEGENDA:

- 1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP KG, SN10
2 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ (NAD 5m HLOUBKY ZÁTAŽNÉ)
3 HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH TL. MAX 30cm (dle TP 146)
POD KOMUNIKACÍ - TL. MAX. 15 cm, PS 95% (ID=0,75)
MIMO KOMUNIKACÍ - TL. MAX. 30 cm, PS 92% (ID=0,70)
4 BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP - HUTNĚNÁ LOMOVÁ VÝSIVKA , POPŘÍPADE ŠTĚRK G1 DOBŘE ZRNĚNÝ,
HUTNĚNO NA 95% PS (ID=0,75) ZRNA DO 20mm**
PRO POTRUBÍ S KRYTÍM 0,5-0,8 m HUTNĚNO NA 98% (ID=0,80)
5 LOŽE PRO POTRUBÍ - DOLNÍ VRSTVA - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
HUTNĚNO NA 95% PS (ID=0,75), TL. 100mm, ZRNA fr. 0/8mm**
6 AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5m Z MATERIÁLU O OBJ. HM. >1600kg/m3, HUTNĚNÍ NA 100% PS (ID=0,85) PO VRSTVÁCH TL. 0,15m
7 JÍLOVÝ NEPROPUSTNÝ MATERIÁL (TĚSNÍCÍ SEPARAČNÍ HRÁZKA), MIN. 0,5 m NAD USTÁLENOU HLADINU PV
8 DRENÁŽNÍ OBSYP - ŠTĚRK RESP. PÍŠČITÝ ŠTĚRK max. ZRNO 63 mm
9 FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ Z PVC DN100

** VELIKOST ZRNA MUSÍ ODPOVÍDAT PODMÍNKÁM VÝROBCE POTRUBÍ

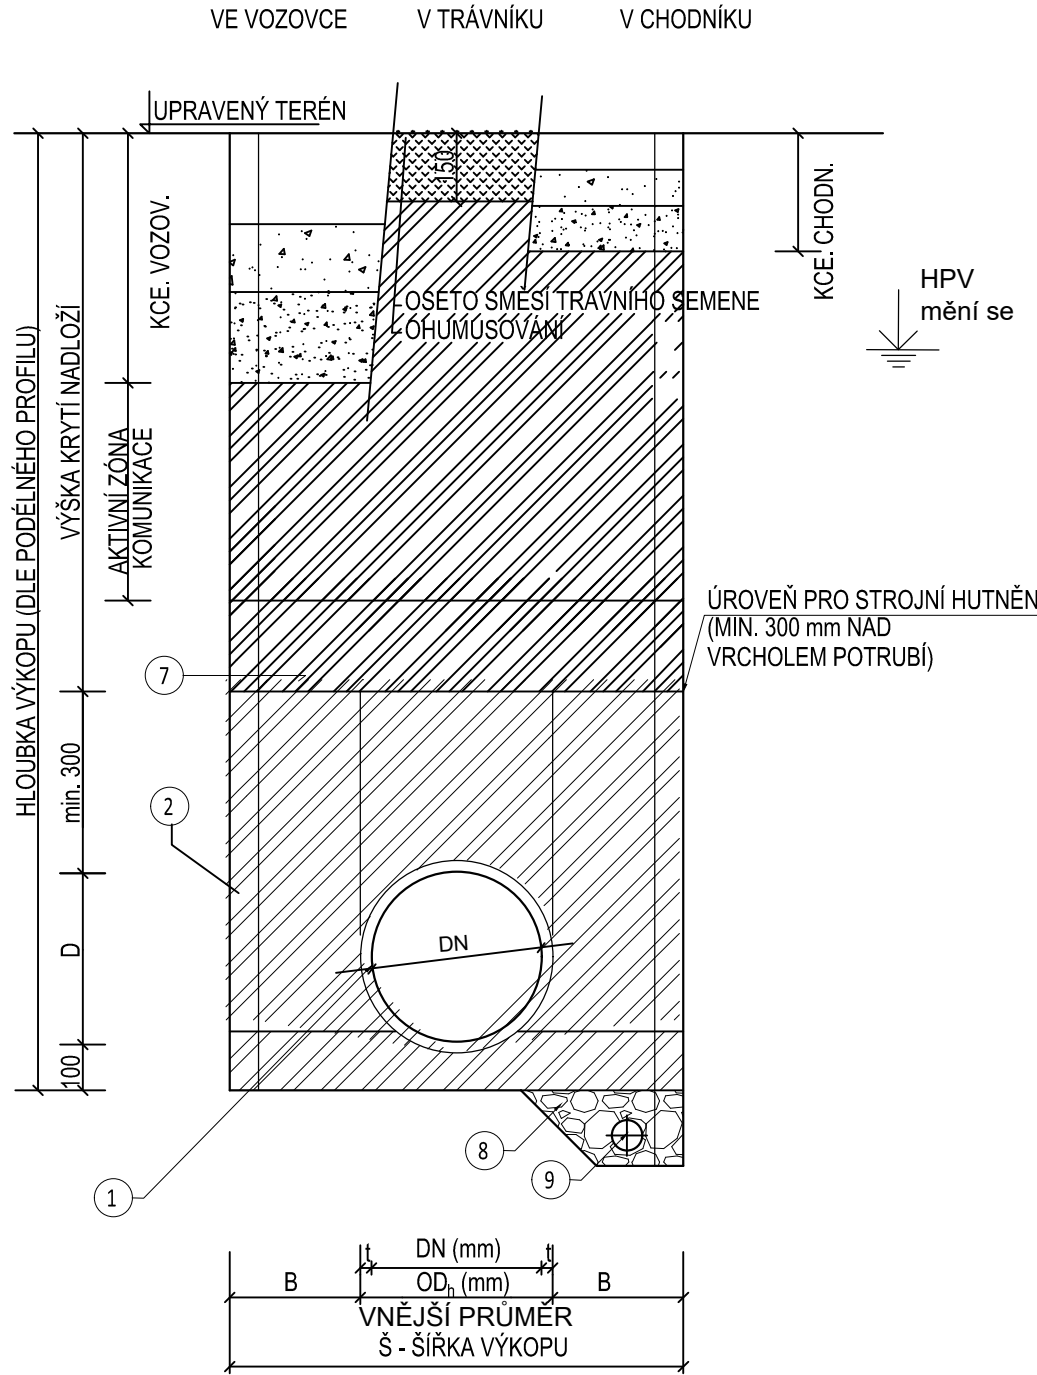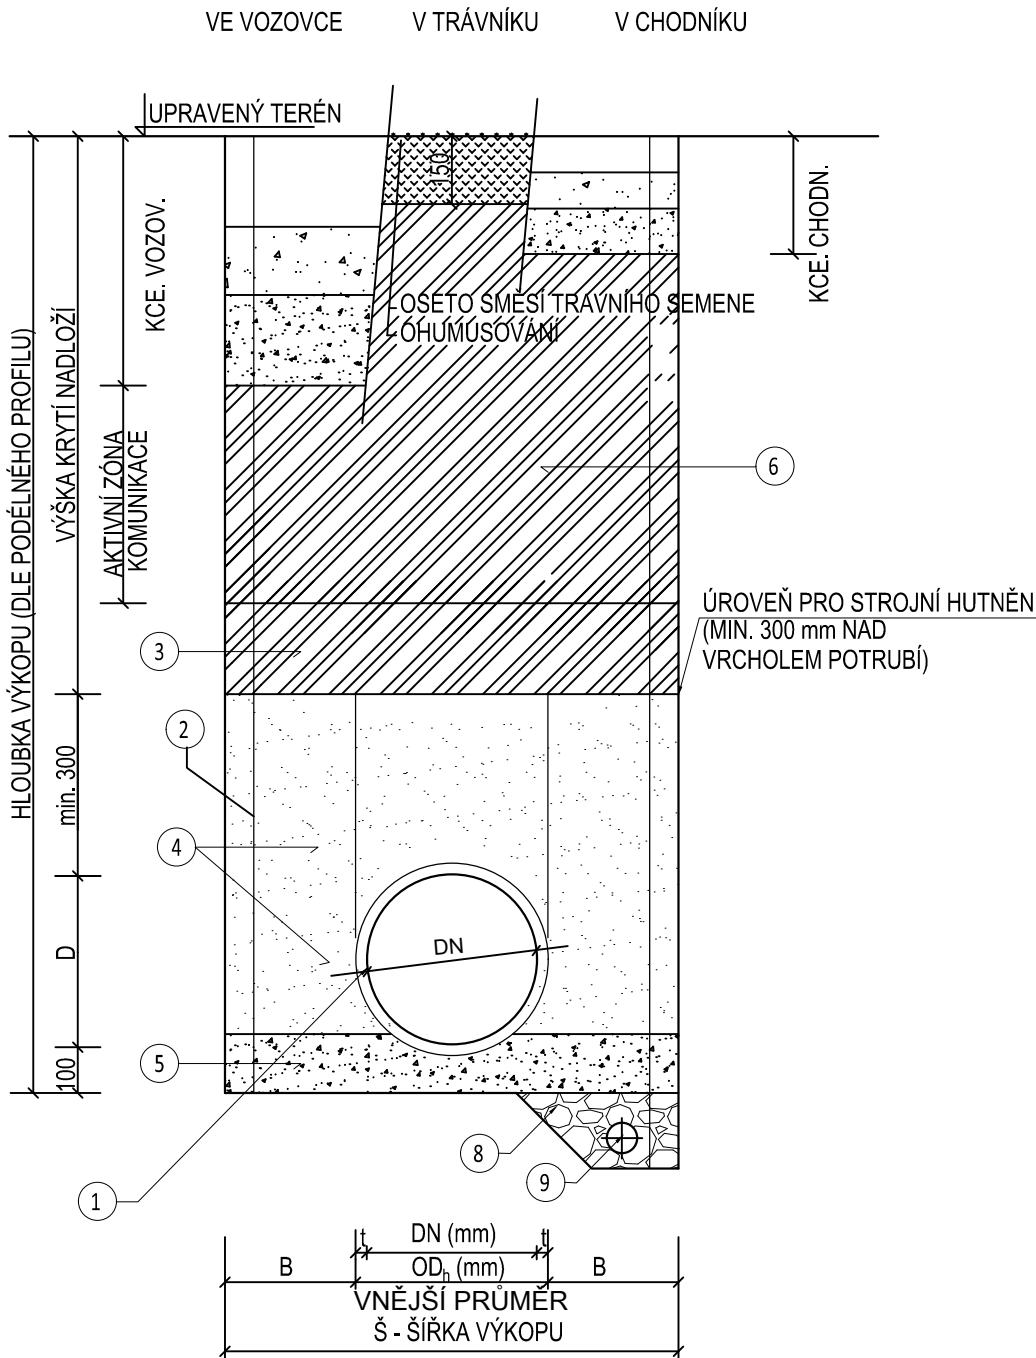

OD_n JE HORIZONTÁLNÍ VNĚJŠÍ PRŮMĚR V m
DN VNITŘNÍ PRŮMĚR
t TLOUŠŤKA POTRUBÍ
B MIN. PRACOVNÍ PROSTOR MEDZI POTRUBÍM A STĚNOU RÝHY



ŠKO-ENERGO, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
Modernizace teplárny Mladá Boleslav

OB 6 – STAVBA
IO 302 Kanalizace

VZOROVÝ ŘEZ
ULOŽENÍ POTRUBÍ

ČÍSLO VÝKRESU:
OB6_A114.14-002

LIST:

MĚŘITKO: 1:25
DATUM: 02/2024
REVIZE: 0