

Vodojem Syrovice

DPS

A. Stavební objekty

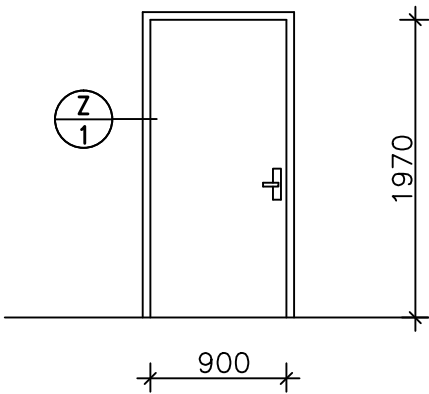
SO 01 Vodojem Syrovice 2x100m³

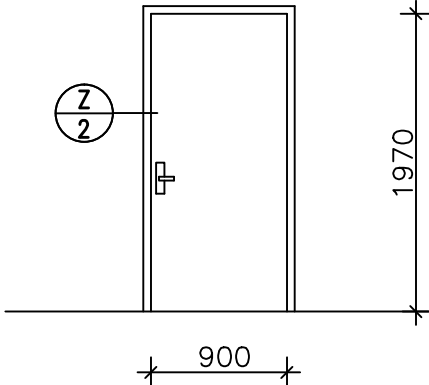
SO 01.26. Zámečnické výrobky

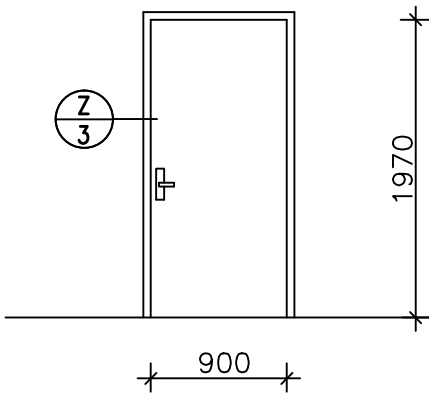
Objednatel: Obec Syrovice

SEZNAM VÝROBKŮ

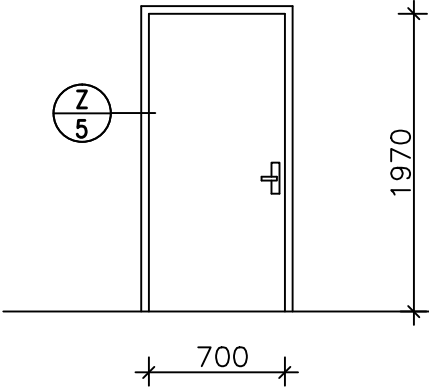
- | | |
|-----------------|--|
| $\frac{Z}{1}$ | OCELOVÉ DVEŘE CDM-dtm 900/1970-L, ČSN EN 14 351 |
| $\frac{Z}{2}$ | OCELOVÉ DVEŘE CDM-dtm 900/1970-P, ČSN EN 14 351 |
| $\frac{Z}{3}$ | OCELOVÉ DVEŘE CDJ.d 900/1970-P, ČSN 74 6550 |
| $\frac{Z}{4}$ | OCELOVÉ DVEŘE CDJ.d 900/1970-L, ČSN 74 6550 |
| $\frac{Z}{5}$ | OCELOVÉ DVEŘE CDJ.d 700/1970-L, ČSN 74 6550 |
| $\frac{Z}{6}$ | OCELOVÉ DVEŘE CDJ.d 700/1970-P, ČSN 74 6550 |
| $\frac{Z}{7}$ | VODOTĚSNÉ DVEŘE VSTUPU DO NÁDRŽÍ VODOJEMU 600x1500mm-LEVÉ |
| $\frac{Z}{7a}$ | VODOTĚSNÉ DVEŘE VSTUPU DO NÁDRŽÍ VODOJEMU 600x1500mm-PRAVÉ |
| $\frac{Z}{8}$ | SCHODIŠTĚ A ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU |
| $\frac{Z}{9}$ | POROROŠT Z KOMPOZITU NAD OTVOREM 900x1200mm (NA KÓTĚ +2.20) |
| $\frac{Z}{10}$ | NOSNÍK PRO KLADKOSTROJ PROFIL I č.180 - NOSNOST 1.00 t |
| $\frac{Z}{11}$ | OCEL.TRUBKA NEREZ 1.4301 DN80 (DE84x2) |
| $\frac{Z}{12}$ | OCEL.TRUBKA NEREZ 1.4301 DN150 (DE154x2) |
| $\frac{Z}{13}$ | ŽEBŘÍK Z KOMPOZITU V NÁDRŽI |
| $\frac{Z}{14}$ | POTRUBÍ DN150 PRO VĚTRÁNÍ SUTERÉNU ARMATURNÍ KOMORY |
| $\frac{Z}{15}$ | VĚTRACÍ MŘÍŽKA 300x300-PLAST, S KLAPOUKOU, BEZ SÍTĚ |
| $\frac{Z}{15a}$ | VĚTRACÍ MŘÍŽKA 300x300-PLAST, BEZ KLAPEK SE SÍTÍ A PLAST. MŘÍŽKOU |
| $\frac{Z}{15b}$ | VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200x200-PLAST, S KLAPOUKOU, BEZ SÍTĚ |
| $\frac{Z}{15c}$ | VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200x200-PLAST, BEZ KLAPEK, SE SÍTÍ A PLAST. MŘÍŽKOU |
| $\frac{Z}{16}$ | KOTVENÍ POZEDNICE |
| $\frac{Z}{17}$ | OCELOVÉ DVEŘE CDM-dtm 600/800-L, ČSN EN 14 351 |
| $\frac{Z}{18}$ | OCEL.TRUBKA NEREZ 1.4301 DN250 (DE254x2) |
| $\frac{Z}{19}$ | OCELOVÁ KOTEVNÍ DESKA-PRO NAPOJENÍ UZEMNĚNÍ |
| $\frac{Z}{20}$ | OCELOVÝ NEREZ ZÁVĚS PRO PŘENOSNÝ REFLEKTOR |
| $\frac{Z}{21}$ | ZÁVĚS PRO NOSNÍK - PROFIL I č.180 KLADKOSTROJE |
| $\frac{Z}{22}$ | OCELOVÁ NEREZ OBJÍMKA TRUB. PROSTUPU POTRUBÍ NEREZ DE84 (DN80) |
| $\frac{Z}{23}$ | OCELOVÁ NEREZ OBJÍMKA TRUB. PROSTUPU POTRUBÍ NEREZ DE104 (DN100) |
| $\frac{Z}{24}$ | OCELOVÁ NEREZ OBJÍMKA TRUB. PROSTUPU PLASTOVÉ POTRUBÍ DE125 |

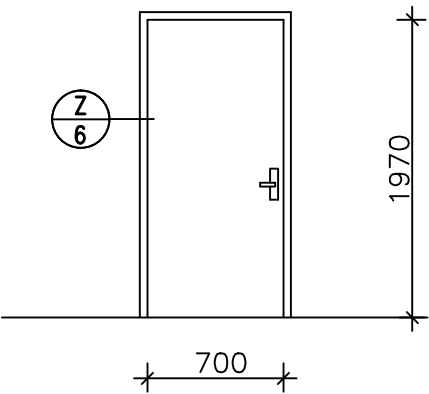
AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³	ČÍSLO Z 1 KUSŮ 1 TYP ● ATYP	
NÁZEV OCELOVÉ DVEŘE CDM–dtm 900/1970–L, ČSN EN 14 351	SCHÉMA  ROZMĚRY OTVORU: ŠÍŘKA: 970mm VÝŠKA: 2005mm POPIS DVEŘE CELOKOVOVÉ VNĚJŠÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ, S POLODRÁŽKOU 25x15mm, TLOUŠŤKA KŘÍDLA 45mm, S DĚLENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VNITŘNÍ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ, S DORAZEM U PRAHU 1D STAVITELNÉ ZÁVĚSY 60/10VD, POKOVENÉ ROHOVÁ RENOVAČNÍ ZÁRUBEŇ RRt PRO DVEŘE 900/1970–L KTERÁ JE URČENA PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO STAVEBNÍCH OTVORŮ, S PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM OPATŘENA 3 KS STAVITELNÝMI ZÁVĚSY 60/10 SD, POKOVENÉ PRAHOVÁ LIŠTA–TYP č.3 PRO DODATEČNOU MONTÁŽ NA HOTOVOU PODLAHU, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM PO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ SPÁRU ŘÁDNĚ UTĚSNIT A ZAPRAVIT S DEKLAROVANÝM SOUČinitelem PROSTUPU TEPLA $U_{max}=1,6W/m^2K$ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ S DEKLAROVANOU A ZARUČENOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU SLOUČENIN CHLORNANU SODNÉHO A POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ: PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA–TEPELNĚ–IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA– –PAROPROPUSTNÁ PÁSKA ZÁVĚSY DLE VÝROBCE ZÁMEK VLOŽKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ, PANIKOVÝ, (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 4), VRCHNÍ KOVÁNÍ S DĚLENÝMI ŠTÍTY, NA OBOU STRANÁCH KLIKA, VNITŘNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ S OCHRANOU PROTI VANDALISMU STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA NAPŘ. MONTKOV www.montkov.cz	
POZNÁMKA VYBRANÉMU DODAVATELI DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ PŘIZPŮSOBIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU	CELKEM kg	
NATĚR BARVA: RAL 8016 – MAHAGONOVÁ HNĚDÁ		

AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³	ČÍSLO Z 2 KUSŮ 1 TYP ● ATYP	
NÁZEV OCELOVÉ DVEŘE CDM–dtm 900/1970–P, ČSN EN 14 351	SCHÉMA ROZMĚRY OTVORU: ŠÍŘKA: 970mm VÝŠKA: 2005mm  POPIS DVEŘE CELOKOVOVÉ VNĚJŠÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ, S POLODRÁŽKOU 25x15mm, TLOUŠŤKA KŘÍDLA 45mm, S DĚLENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VNITŘNÍ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ, S DORAZEM U PRAHU 1D STAVITELNÉ ZÁVĚSY 60/10VD, POKOVENÉ ROHOVÁ RENOVAČNÍ ZÁRUBEŇ RRT PRO DVEŘE 900/1970–L KTERÁ JE URČENA PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO STAVEBNÍCH OTVORŮ, S PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM OPATŘENA 3 KS STAVITELNÝMI ZÁVĚSY 60/10 SD, POKOVENÉ PRAHOVÁ LIŠTA–TYP 8.3 PRO DODATEČNOU MONTÁŽ NA HOTOVOU PODLAHU, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM PO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ SPÁRU ŘÁDNĚ UTĚSNIT A ZAPRAVIT S DEKLAROVANÝM SOUČinitelem PROSTUPU TEPLA $U_{max}=1,6W/m^2 K$ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ S DEKLAROVANOU A ZARUČENOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU SLOUČENIN CHLORNANU SODNÉHO A POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ: PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA–TEPELNĚ–IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA– –PAROPROPUSTNÁ PÁSKA ZÁVĚSY DLE VÝROBCE ZÁMEK VLOŽKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ, PANIKOVÝ, (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 4), VRCHNÍ KOVÁNÍ S DĚLENÝMI ŠTÍTÝ, NA OBOU STRANÁCH KLIKA, VNITŘNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ S OCHRANOU PROTI VANDALISMU STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA NAPŘ. MONTKOV www.montkov.cz	
POZNÁMKA VYBRANÉMU DODAVATELI DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ PŘIZPŮSOBIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU	CELKEM kg	
NATĚR BARVA: RAL 8016 – MAHAGONOVÁ HNĚDÁ		

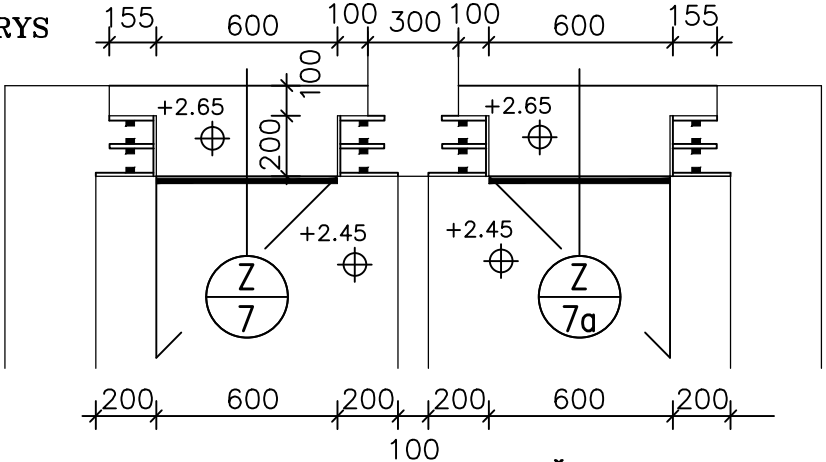
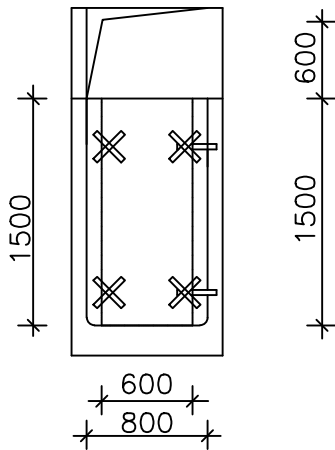
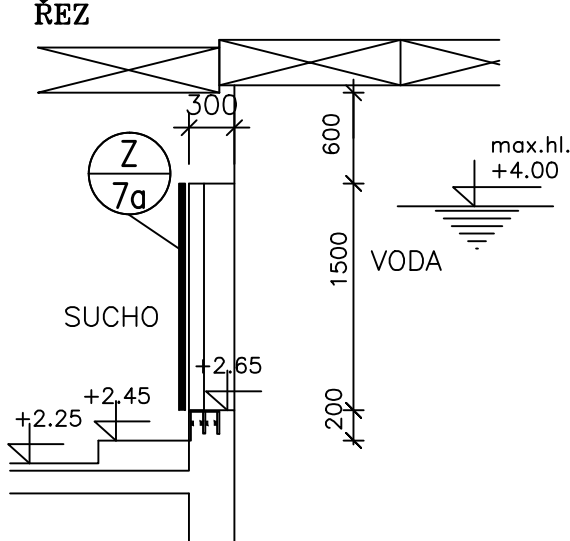
AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³	ČÍSLO Z 3	
NÁZEV OCELOVÉ DVEŘE CDJ.d 900/1970–P ČSN 74 6550	KUSŮ 1	
	TYP ●	ATYP
SCHÉMA  POPIS DVEŘE CELOKOVOVÉ VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PRAVÉ, S POLODRÁŽKOU 25x15mm, TLOUŠŤKA KŘÍDLA 42mm, S DORAZEM U PRAHU 1D STAVITELNÉ ZÁVĚSY 60/10VD, POKOVENÉ ZÁRUBEŇ PRO CIHELNÉ ZDIVO–Zht 95 PRO DVEŘE 900/1970–P DO PŘÍČKY Z CIHEL TL.65mm, S PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM Z PVC, OPATŘENA 3 KS STAVITELNÝMI ZÁVĚSY 60/10 SD, POKOVENÉ PRAHOVÁ LIŠTA–TYP č.3 PRO DODATEČNOU MONTÁŽ NA HOTOVOU PODLAHU, PO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ SPÁRU ŘÁDNĚ UTĚSNIT A ZAPRAVIT V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ S DEKLAROVANOU A ZARUČENOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU SLOUČENIN CHLORNANU SODNÉHO ZÁVĚSY DLE VÝROBCE ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOVÁNÍ S DĚLENÝMI ŠTÍTY, NA OBOU STRANÁCH KLIKA STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA NAPŘ. MONTKOV www.montkov.cz		
POZNÁMKA ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA PŘI VYZDÍVÁNÍ PŘÍČKY Z CIHEL	CELKEM kg	
NÁTĚR BARVA: RAL 8016 – MAHAGONOVÁ HNĚDÁ		

AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³		ČÍSLO Z 4	
NÁZEV OCELOVÉ DVEŘE CDJ.d 900/1970–L ČSN 74 6550		KUSŮ 1	
		TYP ●	ATYP
SCHÉMA Z 4 </			

AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³	ČÍSLO Z 5	
NÁZEV OCELOVÉ DVEŘE CDJ.d 700/1970–L ČSN 74 6550	KUSŮ 1	
	TYP ●	ATYP
SCHÉMA  POPIS DVEŘE CELOKOVOVÉ VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, LEVÉ, S POLODRÁŽKOU 25x15mm, TLOUŠŤKA KŘÍDLA 42mm, S DORAZEM U PRAHU 1D STAVITELNÉ ZÁVĚSY 60/10VD, POKOVENÉ ZÁRUBEŇ PRO CIHELNÉ ZDIVO–ZHt 95 PRO DVEŘE 700/1970–L DO PŘÍČKY Z CIHEL TL.65mm, S PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM Z PVC, OPATŘENA 3 KS STAVITELNÝMI ZÁVĚSY 60/10 SD, POKOVENÉ PRAHOVÁ LIŠTA–TYP č.3 PRO DODATEČNOU MONTÁŽ NA HOTOVOU PODLAHU, PO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ SPÁRU ŘÁDNĚ UTĚSNIT A ZAPRAVIT V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ S DEKLAROVANOU A ZARUČENOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU SLOUČENIN CHLORNANU SODNÉHO ZÁVĚSY DLE VÝROBCE ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOVÁNÍ S DĚLENÝMI ŠTÍTY, NA OBOU STRANÁCH KLIKA STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA NAPŘ. MONTKOV www.montkov.cz		
POZNÁMKA ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA PŘI VYZDÍVÁNÍ PŘÍČKY Z CIHEL	CELKEM kg	
NÁTĚR BARVA: RAL 8016 – MAHAGONOVÁ HNĚDÁ		

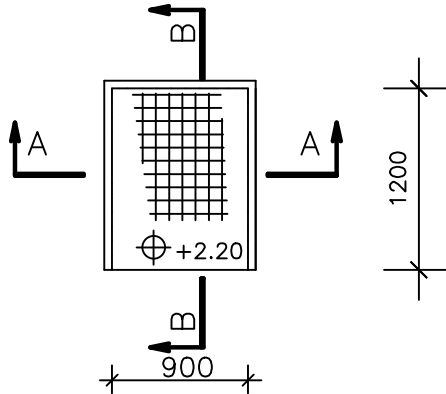
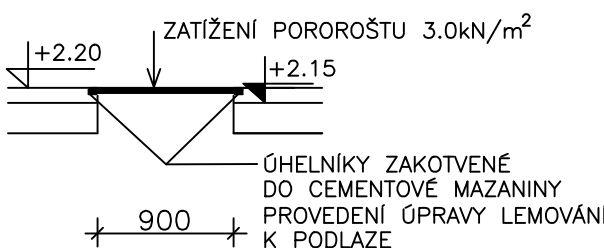
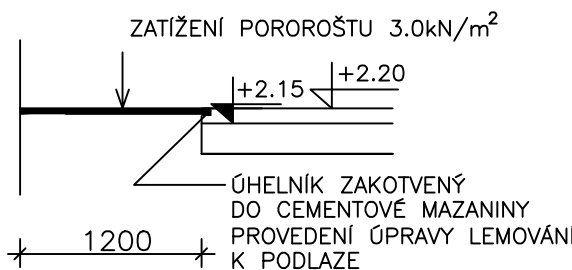
AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³	ČÍSLO Z 6	
NÁZEV OCELOVÉ DVEŘE CDJ.d 700/1970–P ČSN 74 6550	KUSŮ 1	
	TYP ●	ATYP
SCHÉMA  POPIS DVEŘE CELOKOVOVÉ VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PRAVÉ, S POLODRÁŽKOU 25x15mm, TLOUŠŤKA KŘÍDLA 42mm, S DORAZEM U PRAHU 1D STAVITELNÉ ZÁVĚSY 60/10VD, POKOVENÉ ZÁRUBEŇ PRO CIHELNÉ ZDIVO–ZHt 95 PRO DVEŘE 700/1970–P DO PŘÍČKY Z CIHEL TL.65mm, S PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM Z PVC, OPATŘENA 3 KS STAVITELNÝMI ZÁVĚSY 60/10 SD, POKOVENÉ PRAHOVÁ LIŠTA–TYP č.3 PRO DODATEČNOU MONTÁŽ NA HOTOVOU PODLAHU, PO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ SPÁRU ŘÁDNĚ UTĚSNIT A ZAPRAVIT V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ S DEKLAROVANOU A ZARUČENOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU SLOUČENIN CHLORNANU SODNÉHO ZÁVĚSY DLE VÝROBCE ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOVÁNÍ S DĚLENÝMI ŠTÍTY, NA OBOU STRANÁCH KLIKA STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA NAPŘ. MONTKOV www.montkov.cz		
POZNÁMKA ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA PŘI VYZDÍVÁNÍ PŘÍČKY Z CIHEL	CELKEM kg	
NÁTĚR BARVA: RAL 8016 – MAHAGONOVÁ HNĚDÁ		

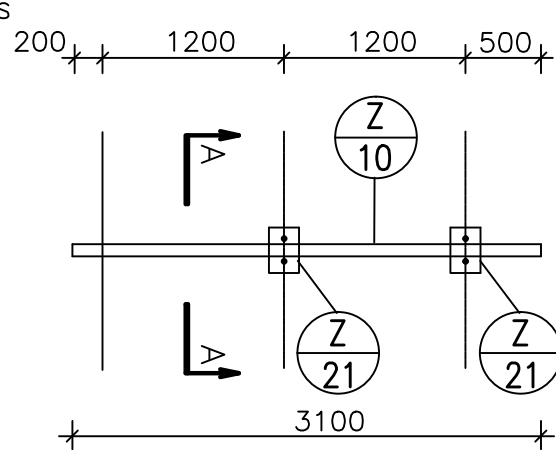
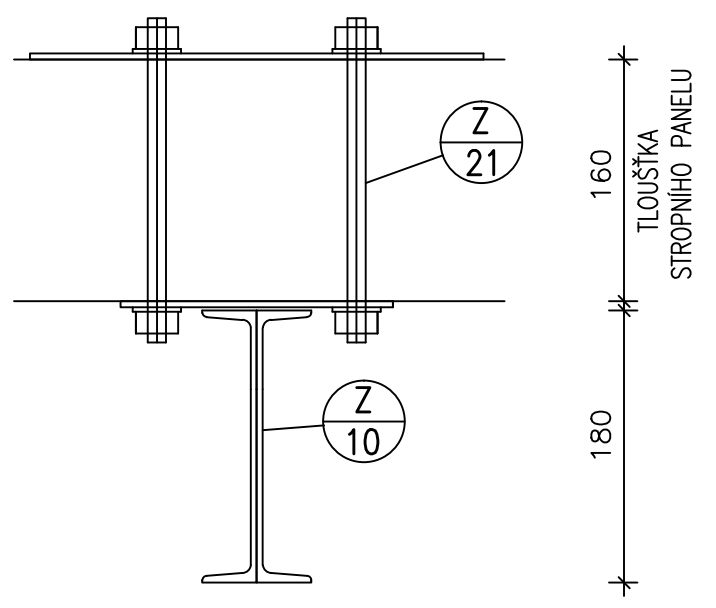
AKCE		ČÍSLO									
VODOJEM SYROVICE		Z 7									
SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³		KUSŮ									
NÁZEV		1									
VODOTĚSNÉ DVEŘE VSTUPU DO NÁDRŽÍ VODOJEMU 600x1500mm–LEVÉ		TYP	ATYP ●								
PŮDORYS POHLED ŘEZ – ZÁRUBEŇ A DVEŘE BUDOU PROVEDENY Z NEREZ OCELI 1.4301–POVRCH MOŘENÝ – OCEL. ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM JE NUTNO OSADIT DO BEDNĚNÍ PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ STĚN NÁDRŽÍ (PRO TĚSNĚNÍ JE NAVRŽENA ADEKA ULTRA SEAL MC 2010 – 20x10mm) – <u>TĚSNĚNÍ VE DVEŘÍCH MUSÍ MÍT ATEST PRO STYK S PITNOU VODOU</u> – OBDOBNÉ VODOTĚSNÉ DVEŘE JSOU OSAZENY NA VDJ HAJANY, VDJ OŘECHOV, VDJ RAJHRAD <tr><td colspan="2">POZNÁMKA</td><td colspan="2">CELKEM kg</td></tr><tr><td colspan="2">NÁTĚR</td><td colspan="2"></td></tr>				POZNÁMKA		CELKEM kg		NÁTĚR			
POZNÁMKA		CELKEM kg									
NÁTĚR											

AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³	ČÍSLO  KUSŮ 1 TYP ATYP ●	
NÁZEV VODOTĚSNÉ DVEŘE VSTUPU DO NÁDRŽÍ VODOJEMU 600x1500mm–PRAVÉ	PŮDORYS  POHLED  ŘEZ  – ZÁRUBEŇ A DVEŘE BUDOU PROVEDENY Z NEREZ OCELI 1.4301–POVRCH MOŘENÝ – OCEL. ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM JE NUTNO OSADIT DO BEDNĚNÍ PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ STĚN NÁDRŽÍ (PRO TĚSNĚNÍ JE NAVRŽENA ADEKA ULTRA SEAL MC 2010 – 20x10mm) – <u>TĚSNĚNÍ VE DVEŘÍCH MUSÍ MÍT ATEST PRO STYK S PITNOU VODOU</u> – OBDOBNÉ VODOTĚSNÉ DVEŘE JSOU OSAZENY NA VDJ HAJANY, VDJ OŘECHOV, VDJ RAJHRAD	
POZNÁMKA NÁTĚR	CELKEM kg	

AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m³	ČÍSLO Z 8	
NÁZEV SCHODIŠTĚ A ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU	KUSŮ 1	
	TYP	ATYP ●
SCHÉMA		
POZNÁMKA NÁTĚR	CELKEM kg	

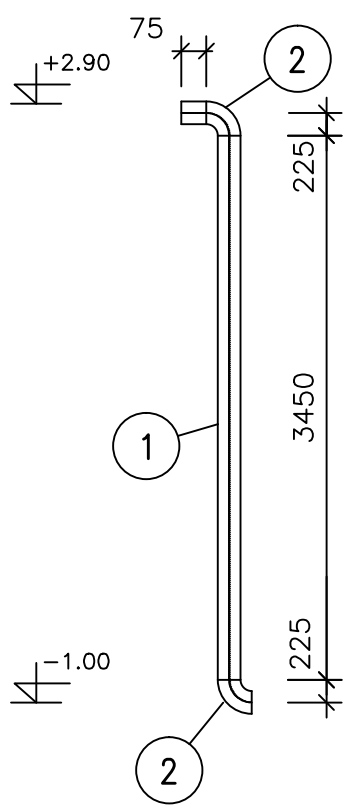
AKCE		ČÍSLO	Z 8
VODOJEM SYROVICE		KUSŮ	1
SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³			
NÁZEV	SCHODIŠTĚ A ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU		
	TYP	ATYP ●	
PRVKY PRO SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM 1. Schodnice: profil U 200x60/10 2. Stěnová schodnice: deska P 250/10 3. Stupeň: skládaný rošt (např.PREFAPOR) nebo litý rošt (např.PREFAGRID)–240x600mm 4. Stupeň: skládaný rošt (např.PREFAPOR) nebo litý rošt (např.PREFAGRID)–atyp 5. Podpěra stupně: profil L 51x51/6 6. Podesta: skládaný rošt (např.PREFAPOR) nebo litý rošt (např.PREFAGRID)–650x1600mm 7. Nerezové kotevní úhelníky 8. Kompozitní spojovací deska 9. Sloupek: čtvercová trubka ST 51x51/6 10. Madlo: D–profil STR 50x50/5 11. Výplň: kruhová trubka RT 32/3 12. Zarážka: KP 110/3 13. Nerezová kotevní patka 14. Výztuha sloupku: kruhová trubka RT 38/5 16 m 4 m 11 ks 3 ks 34 ks 1 ks 16 ks 4 ks 28 m 9 m 9 m 2 m 2 ks 36 ks ZATÍŽENÍ: ZÁBRADLÍ 0,50 kN/m¹ STUPEŇ 1,00 kN/m² SCHODIŠTĚ A ZÁBRADLÍ V KOMPLETNÍM PROVEDENÍ, VČETNĚ VŠECH SPOJOVACÍCH, ZTUŽUJÍCÍCH, PŘIPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ VEŠKERÉ PRVKY SCHODIŠTĚ A ZÁBRADLÍ MUSÍ MÍT ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOST PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU			
POZNÁMKA		CELKEM kg	
PROSTŘEDÍ – VLHKÉ			
SOUČINITEL ZATÍŽENÍ POROROŠTU STUPNĚ g _f =1.3			
NÁTĚR			

AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³	ČÍSLO Z 9	
NÁZEV POROROŠT Z KOMPOZITU NAD OTVOREM 900x1200mm (NA KÓTĚ +2.20)	KUSŮ 1	
	TYP	ATYP ●
PŮDORYS  ŘEZ A–A  ŘEZ B–B  POROROŠT Z KOMPOZITU V KOMPLETNÍM PROVEDENÍ, VČETNĚ VŠECH LEMOVACÍCH ÚHELNÍKŮ, PŘIPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH NEREZ PRVKŮ NAPŘ: PREFAPOR, PREFAGRID NEBO RONN POROROŠT MUSÍ MÍT ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOST PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU		
POZNÁMKA PROSTŘEDÍ – VLHKÉ SOUČINITEL ZATÍŽENÍ POROROŠTU STUPNĚ $g_f=1.3$	CELKEM kg	
NÁTĚR		

AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m³	ČÍSLO Z 10 KUSŮ 1	
NÁZEV NOSNÍK PRO KLDKOSTROJ PROFIL I č.180 – NOSNOST 1.00 t	TYP ●	ATYP
PŮDORYS  Plan view showing a horizontal beam of total length 3100. From the left end, there is a 200 segment, followed by a 1200 segment containing a Z/10 component, another 1200 segment, and a final 500 segment ending at the right support. Two Z/21 components are located on the beam, one on each side of the central Z/10 component. Section lines A-A are indicated with arrows pointing downwards. ŘEZ A-A  Cross-section A-A shows the beam's profile. The top flange is 160 units high and contains a Z/21 component. The web is 180 units high and contains a Z/10 component. The bottom flange is attached to a base. The label 'TLOUŠŤKA STROPNÍHO PANELU' is placed vertically next to the 160 dimension. 1. OCEL. PROFIL I č.180, DL. 3.10m – 68kg		
POZNÁMKA OCELOVÝ NOSNÍK I č.180 PŘIVAŘIT K ZAM. VÝROBKU Z/21		
NÁTĚR 1x ZÁKLADNÍ +2x VRCHNÍ TZV. CHYTRÁ BARVA, např. ALKYTON, ODSTÍN RAL 5005 SIGNÁLNÍ MODRÁ		

AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³		ČÍSLO Z 11	
NÁZEV OCEL.TRUBKA NEREZ 1.4301 DN80 (DE84x2)		KUSŮ 4	
		TYP ●	ATYP
OCELOVÁ TRUBKA NEREZ 1.4301–DN80 (DE84x2)–dl. 350mm–4 ks			
POZNÁMKA CHRÁNIČKA PRO KABELOVÁ VEDENÍ, OSAZENÍ V SUTERÉNU, VE STĚNĚ POD ROZVODNOU			
NÁTĚR			

AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³		ČÍSLO Z 12	
NÁZEV OCEL.TRUBKA NEREZ 1.4301 DN150 (DE154x2)		KUSŮ 1	
		TYP ●	ATYP
OCELOVÁ TRUBKA NEREZ 1.4301–DN150 (DE154x2)–dl. 350mm–1 ks			
POZNÁMKA CHRÁNIČKA PRO ODPADNÍ POTRUBÍ, OSAZENÍ V SUTERÉNU, VE STĚNĚ POD MÍSTNOSTÍ HYGIENICKÉHO ZABEZPEČENÍ			
NÁTĚR			

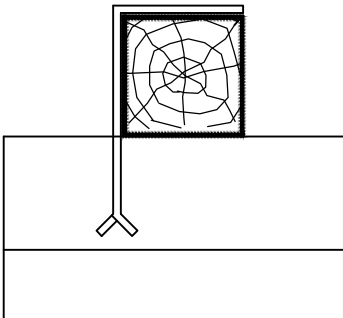
AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³	ČÍSLO Z 14 KUSŮ 1 TYP ATYP ●	
NÁZEV POTRUBÍ DN150 PRO VĚTRÁNÍ SUTERÉNU ARMATURNÍ KOMORY	POHLED  1. OCELOVÉ POTRUBÍ NEREZ DN150(DE154x4)–1.4301–DL.3.60m–28.00kg 2. KOLENO DN150(DE154x2)–90°–1.5 D–2ks–20kg	
POZNÁMKA		
NÁTĚR		

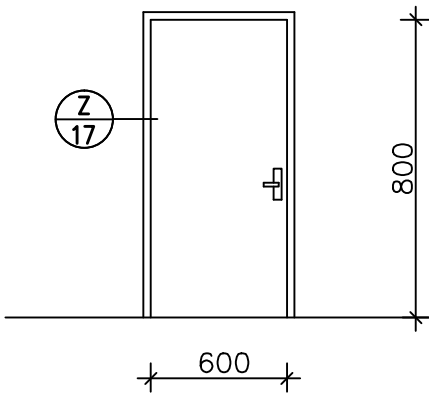
AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³		ČÍSLO Z 15	
NÁZEV VĚTRACÍ MŘÍŽKA 300x300–PLAST		KUSŮ 3	
		TYP ●	ATYP
VĚTRACÍ MŘÍŽKA S KLAPKOU BEZ SÍTĚ UMÍSTĚNÍ: ODVĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY – VNITŘNÍ LÍC – 1 ks ODVĚTRÁNÍ PŮDNÍHO PROSTORU – VNITŘNÍ LÍC – 2 ks			
POZNÁMKA			
NÁTĚR BARVA: RAL 8016 – MAHAGONOVÁ HNĚDÁ			

AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³		ČÍSLO Z 15a	
NÁZEV VĚTRACÍ MŘÍŽKA 300x300–PLAST		KUSŮ 3	
		TYP ●	ATYP
VĚTRACÍ MŘÍŽKA BEZ KLAPEK SE SÍTÍ A PLASTOVOU MŘÍŽKOU UMÍSTĚNÍ: ODVĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY – VNĚJŠÍ LÍC – 1 ks ODVĚTRÁNÍ PŮDNÍHO PROSTORU – VNĚJŠÍ LÍC – 2 ks			
POZNÁMKA			
NÁTĚR BARVA: RAL 8016 – MAHAGONOVÁ HNĚDÁ			

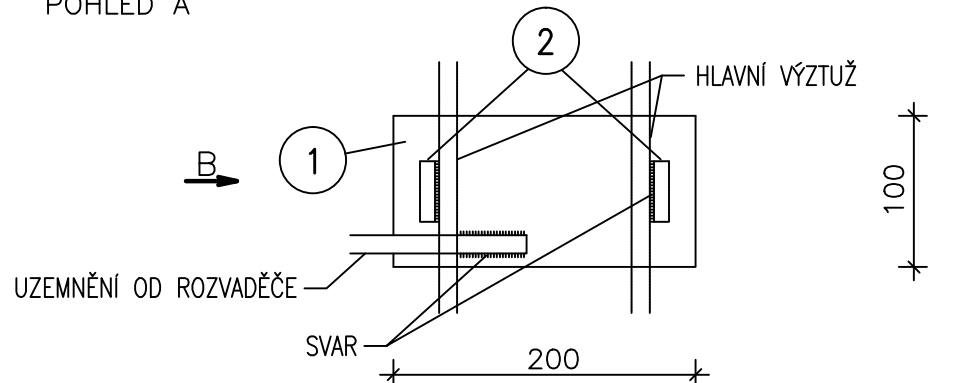
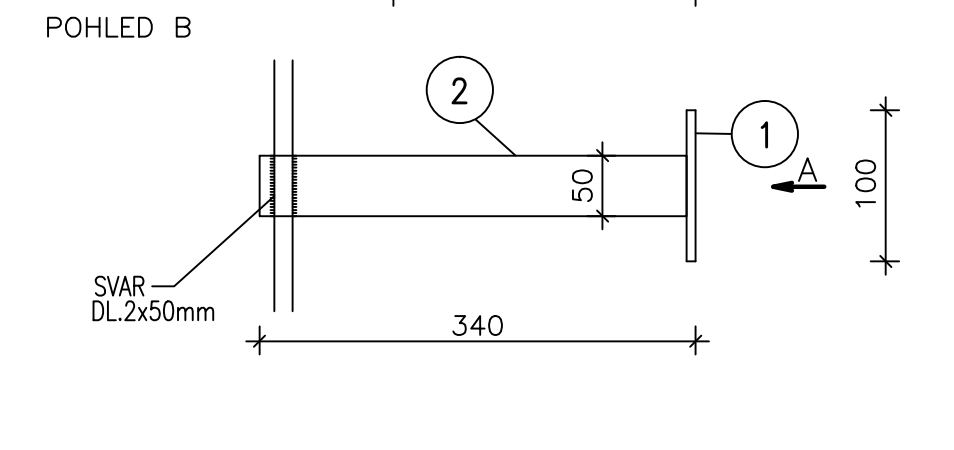
AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³		ČÍSLO Z 15b	
NÁZEV VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200x200–PLAST		KUSŮ 1	
		TYP ●	ATYP
VĚTRACÍ MŘÍŽKA S KLAPKOU BEZ SÍTĚ UMÍSTĚNÍ: ODVĚTRÁNÍ ROZVODNY – VNITŘNÍ LÍC – 1 ks			
POZNÁMKA			
NÁTĚR BARVA: RAL 8016 – MAHAGONOVÁ HNĚDÁ			

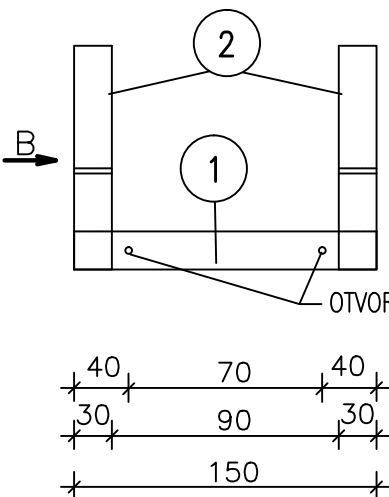
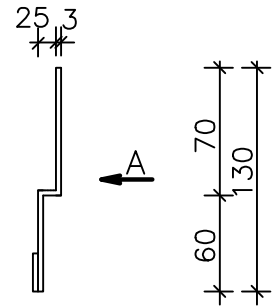
AKCE		ČÍSLO	
VODOJEM SYROVICE		Z15c	
SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³		KUSŮ	
NÁZEV		2	
VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200x200–PLAST		TYP	ATYP
		●	
VĚTRACÍ MŘÍŽKA BEZ KLAPEK SE SÍTÍ A PLASTOVOU MŘÍŽKOU			
UMÍSTĚNÍ:			
ODVĚTRÁNÍ ROZVODNY – VNĚJŠÍ LÍC – 1 ks			
ODVĚTRÁNÍ SUTERÉNU ARM. KOMORY – VNĚJŠÍ LÍC – 1 ks			
POZNÁMKA			
NÁTĚR		BARVA: RAL 8016 – MAHAGONOVÁ HNĚDÁ	

AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³		ČÍSLO Z 16	
NÁZEV KOTVENÍ POZEDNICE		KUSŮ 14	
		TYP	ATYP ●
250 150 100 150  1. OCEL. PÁS 50x5mm–DL.450mm (OCEL TŘ. 11373) – 14ks – 12.50kg			
POZNÁMKA			
NÁTĚR 1x ZÁKLADNÍ +2x VRCHNÍ TZV. CHYTRÁ BARVA, např. ALKYTON, ODSTÍN RAL 8016 – MAHAGONOVÁ HNĚDÁ			

AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³	ČÍSLO Z 17	
NÁZEV VSTUP DO PŮDNÍHO PROSTORU OCELOVÉ DVEŘE CDM–dtm 600/800–L, ČSN EN 14 351	KUSŮ 1	
	TYP	ATYP ●
SCHÉMA ROZMĚRY OTVORU: ŠÍŘKA: 650mm VÝŠKA: 850mm  POPIS DVEŘE CELOKOVOVÉ VNĚJŠÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ, S POLODRÁŽKOU 25x15mm, TLOUŠŤKA KŘÍDLA 45mm, S DĚLENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VNITŘNÍ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ, S DORAZEM U PRAHU 1D STAVITELNÉ ZÁVĚSY 60/10VD, POKOVENÉ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ Z ÚHELNIKŮ PRO DVEŘE 600/800–L KTERÁ JE URČENA PRO ZABETONVÁNÍ DO STAVEBNÍCH OTVORŮ, S PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM OPATŘENA 2 KS STAVITELNÝMI ZÁVĚSY 60/10 SD, POKOVENÉ PRAHOVÁ LIŠTA–TYP č.3 PRO DODATEČNOU MONTÁŽ NA HOTOVOU PODLAHU, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM PO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ SPÁRU ŘÁDNĚ UTĚSNIT A ZAPRAVIT S DEKLAROVANÝM SOUČinitelem PROSTUPU TEPLA $U_{max}=1,6W(m^2 K)$ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ S DEKLAROVANOU A ZARUČENOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU A POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ: PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA–TEPELNĚ–IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA– –PAROPROPUSTNÁ PÁSKA ZÁVĚSY DLE VÝROBCE ZÁMEK VLOŽKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ, PANIKOVÝ, (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 4), VRCHNÍ KOVÁNÍ S DĚLENÝMI ŠTÍTY, NA OBOU STRANÁCH KLIKA, VNITŘNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ S OCHRANOU PROTI VANDALISMU STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA NAPŘ. MONTKOV www.montkov.cz		
POZNÁMKA VYBRANÉMU DODAVATELI DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ PŘIZPŮSOBIT ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU	CELKEM kg	
NATĚR BARVA: RAL 8016 – MAHAGONOVÁ HNĚDÁ		

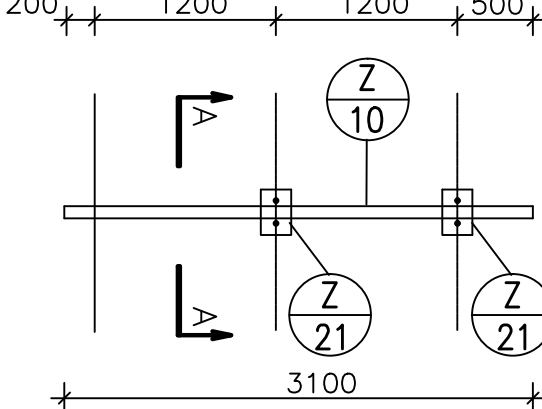
AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³		ČÍSLO Z 18
NÁZEV OCEL.TRUBKA NEREZ 1.4301 DN250 (DE254x2)		KUSŮ 2
		TYP ●
		ATYP
OCELOVÁ TRUBKA NEREZ 1.4301–DN250 (DE254x2)—dl. 300mm—2 ks		
POZNÁMKA CHRÁNIČKA PRO VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ, OSAZENÍ V PRŮVLAKU P1, NAD VSTUPY DO NÁDRŽÍ		
NÁTĚR		

AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³	ČÍSLO Z 19 KUSŮ 1 TYP ATYP ●	
NÁZEV OCELOVÁ KOTEVNÍ DESKA–PRO NAPOJENÍ UZEMNĚNÍ	POHLED A  POHLED B  1. OCEL. PÁS 100x200x6mm (OCEL TŘ. 11373) – 1ks – 1.00kg 2. OCEL. PÁS 50x340x5mm (OCEL TŘ. 11373) – 2ks – 1.40kg	
POZNÁMKA KOTEVNÍ DESKA OSAZENA V SUTERÉNU VE STĚNĚ POD ROZVODNOU PO PŘIVAŘENÍ UZEMNĚNÍ SE DESKA OPATŘÍ NÁTĚREM NÁTĚR 1x ZÁKLADNÍ +2x VRCHNÍ TZV. CHYTRÁ BARVA, např. ALKYTON, ODSTÍN RAL 5005 SIGNÁLNÍ MODRÁ		

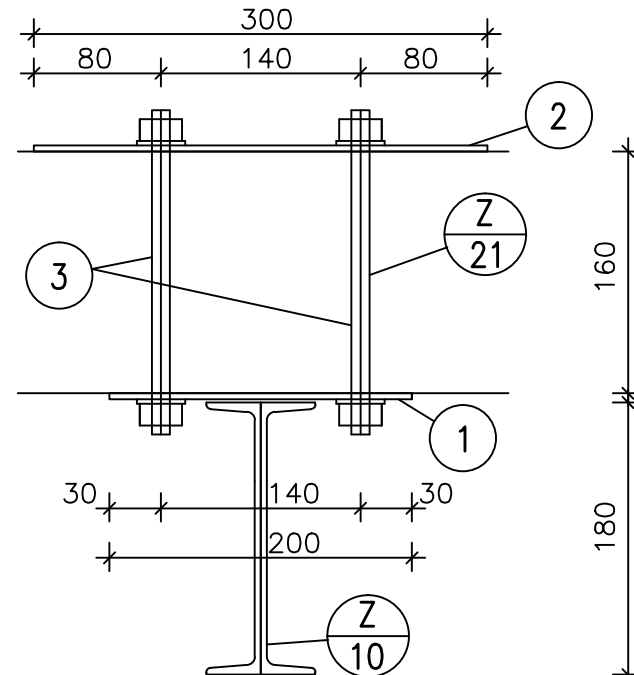
AKCE		ČÍSLO	
VODOJEM SYROVICE		Z 20	
SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³		KUSŮ	
NÁZEV		4	
OCELOVÝ NEREZ ZÁVĚS PRO PŘENOSNÝ REFLEKTOR		TYP	ATYP ●
POHLED A		POHLED B	
			
1. OCEL. PÁS NEREZ 1.4301 30x150x3mm – 4ks – 0.50kg 2. OCEL. PÁS NEREZ 1.4301 30x155x3mm – 8ks – 1.00kg			
POZNÁMKA			
OCELOVÝ NEREZ ZÁVĚS PRO UCHYCENÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTORU V NÁDRŽÍCH			
NÁTĚR			

AKCE		ČÍSLO	
VODOJEM SYROVICE		Z 21	
SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m ³		KUSŮ	
NÁZEV		2	
ZÁVĚS PRO NOSNÍK – PROFIL I č.180 KLDKOSTROJE		TYP	ATYP ●

PŮDORYS



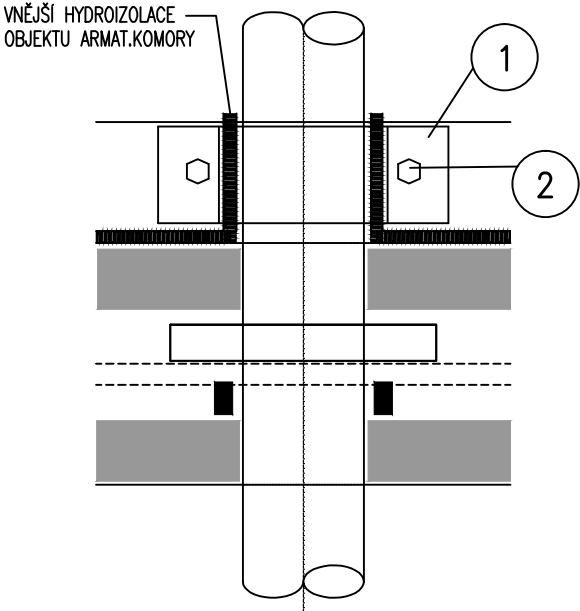
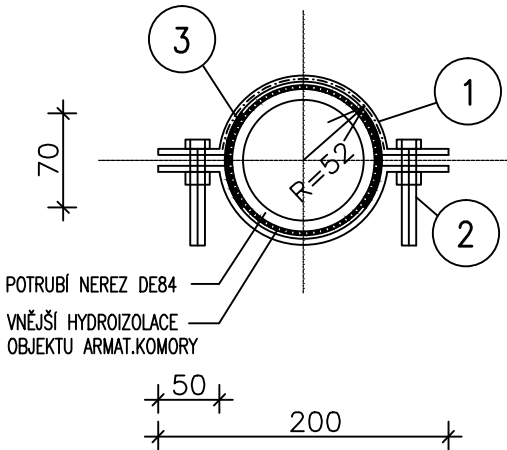
ŘEZ A-A

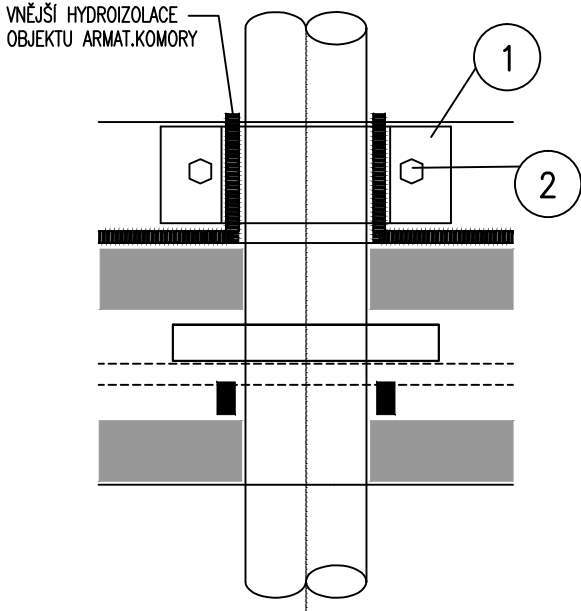
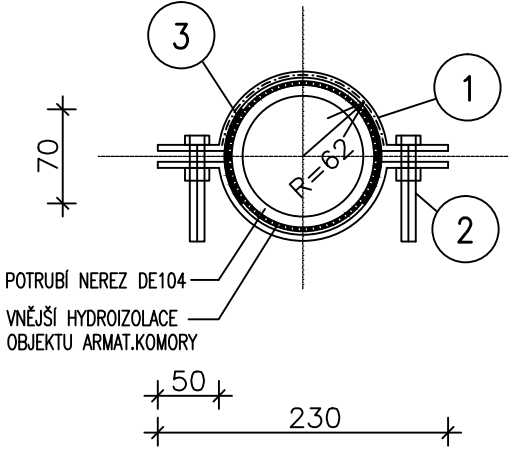


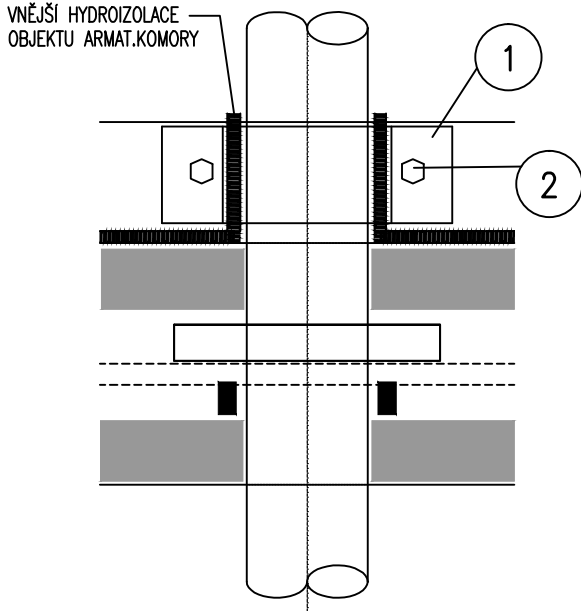
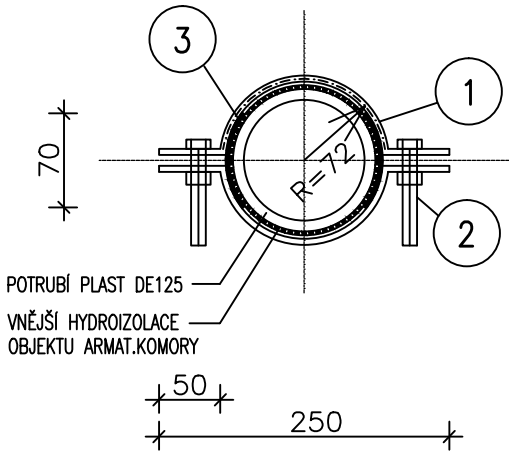
1. OCEL. PÁS 300x200x14mm (OCEL TŘ. 11373) – 2ks – 13.00kg
2. OCEL. PÁS 180x100x14mm (OCEL TŘ. 11373) – 2ks – 4.50kg
3. TÁHLO 4 x ØR12 dl.0.30m (BETON. OCEL 10216) S OBOUSTRANNÝM ZÁVITEM
+4ks MATEK M12+4ks PODLOŽEK M12 – 2.00kg

POZNÁMKA : ZÁMEČ. VÝROBEK Z/10 BUDE PŘIVAŘEN K POLOŽCE 2 Z/21

POZNÁMKA	
K ZAM. VÝROBKU Z/21 PŘIVAŘIT Z/10 OCELOVÝ NOSNÍK I č.180	
NÁTĚR	1x ZÁKLADNÍ +2x VRCHNÍ TZV. CHYTRÁ BARVA, např. ALKYTON, ODSŤÍN RAL 5005 SIGNÁLNÍ MODRÁ

AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m³	ČÍSLO Z 22 KUSŮ 1	
NÁZEV OCELOVÁ NEREZ OBJÍMKA TRUB. PROSTUPU POTRUBÍ NEREZ DE84 (DN80)	TYP	ATYP ●
PŮDORYS  POHLED  MATERIÁL TR.17240 – NEREZ 1. OCELOVÁ OBJÍMKA 3x80mm DL.270mm 2ks 2. KLUZNÁ KOVOVÁ PŘÍLOŽKA 2x80mm DL70mm 2ks 3. M12x80mm+PODLOŽKY+MOSAZ.MATICE 2ks		
POZNÁMKA UMÍSTĚNÍ NA POTRUBÍ VÝTLAKU ODPADU DN80 Z ARMATURNÍ KOMORY VNĚ OBJEKTU		
NÁTĚR		

AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m³	ČÍSLO Z 23 KUSŮ 3	
NÁZEV OCELOVÁ NEREZ OBJÍMKA TRUB. PROSTUPU POTRUBÍ NEREZ DE104 (DN100)	TYP	ATYP ●
PŮDORYS  POHLED  MATERIÁL TR.17240 – NEREZ 1. OCELOVÁ OBJÍMKA 3x80mm DL.300mm 2ks 2. KLUZNÁ KOVOVÁ PŘÍLOŽKA 2x80mm DL70mm 2ks 3. M12x80mm+PODLOŽKY+MOSAZ.MATICE 2ks		
POZNÁMKA UMÍSTĚNÍ NA POTRUBÍCH VÝTLAKŮ A BEZPEČNOSTNÍHO PŘEPADU DN100 VNĚ OBJEKTU		
NÁTĚR		

AKCE VODOJEM SYROVICE SO 01 – VODOJEM SYROVICE 2x100m³	ČÍSLO Z 24 KUSŮ 1	
NÁZEV OCELOVÁ NEREZ OBJÍMKA TRUB. PROSTUPU PLASTOVÉ POTRUBÍ DE125	TYP	ATYP ●
PŮDORYS  POHLED  MATERIÁL TR.17240 – NEREZ 1. OCELOVÁ OBJÍMKA 3x80mm DL.330mm 2ks 2. KLUZNÁ KOVOVÁ PŘÍLOŽKA 2x80mm DL70mm 2ks 3. M12x80mm+PODLOŽKY+MOSAZ.MATICE 2ks		
POZNÁMKA UMÍSTĚNÍ NA POTRUBÍ ODPADU DN125 Z MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZABEZPEČENÍ, VNĚ OBJEKTU	NÁTĚR	