




Zařízení E.ON končí pojistkovými spodky v rozvaděči NN trafostanice.
Zařízení obce začíná proudovými svorkami přípojky NN
na pojistkových spodcích v rozvaděči NN trafostanice včetně.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA (DLE ČSN IEC38): 3 PEN stř 50Hz 230/400V/TN–C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2):
– AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
– OCHRANA POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ TŘÍDY OCHRANY II

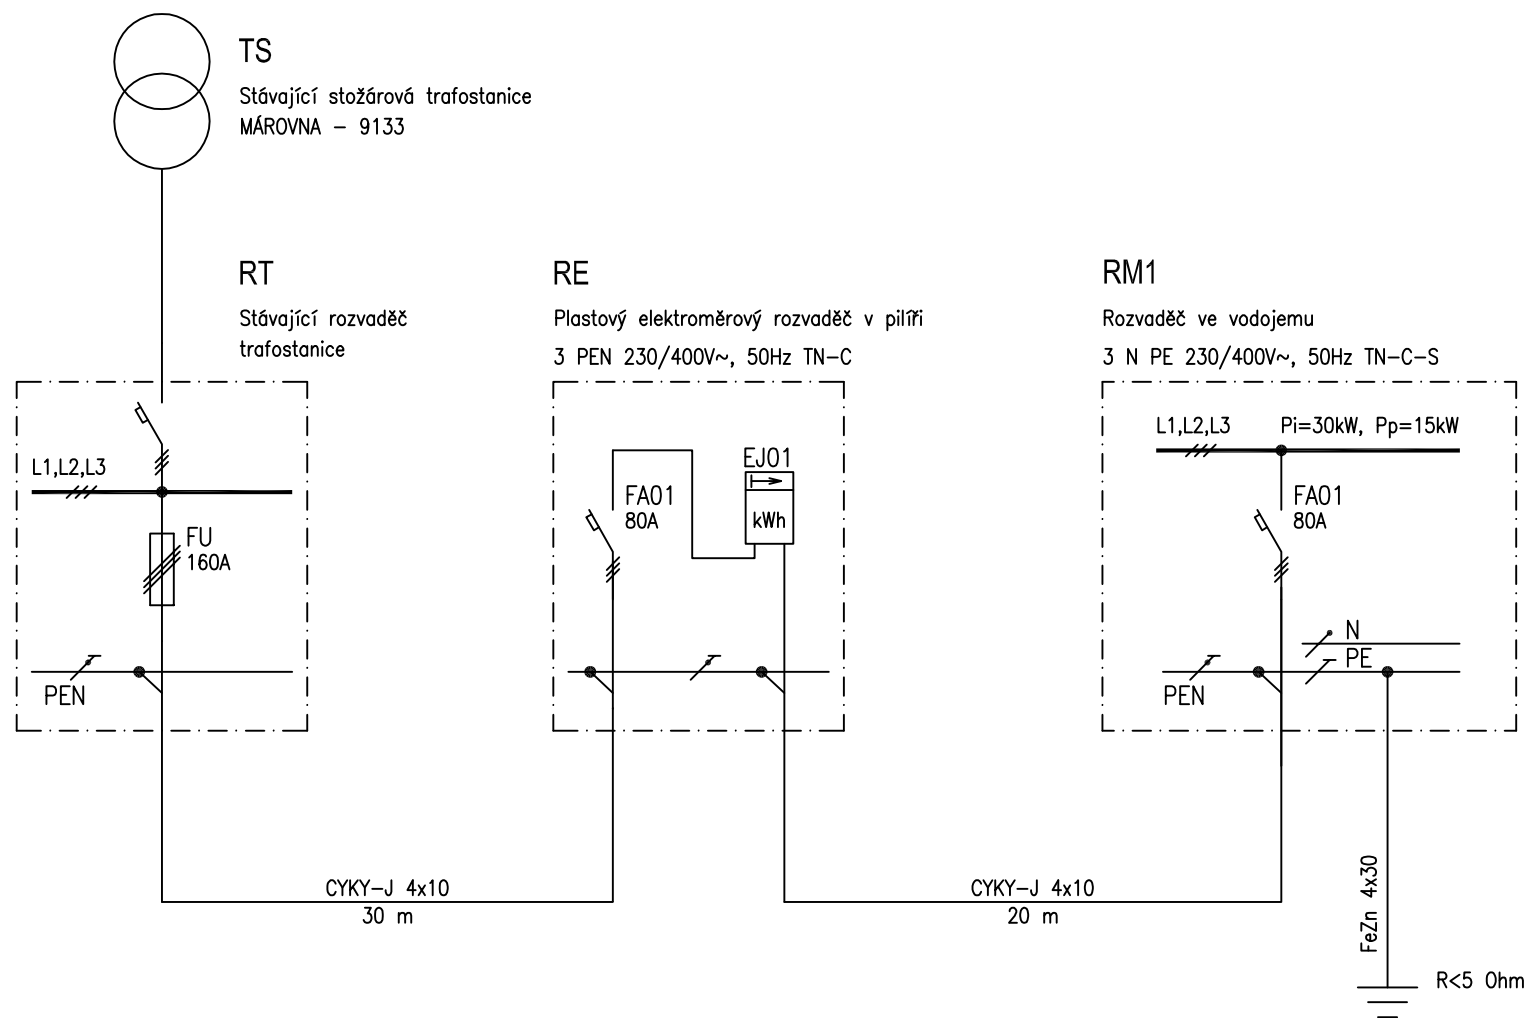