
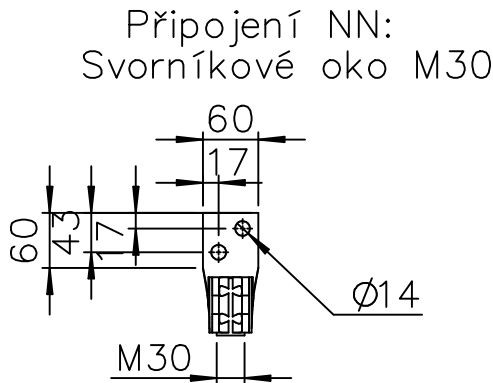
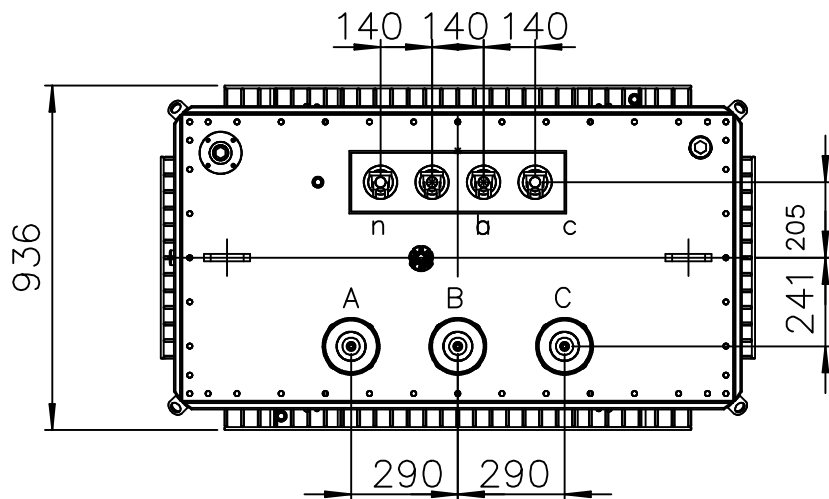
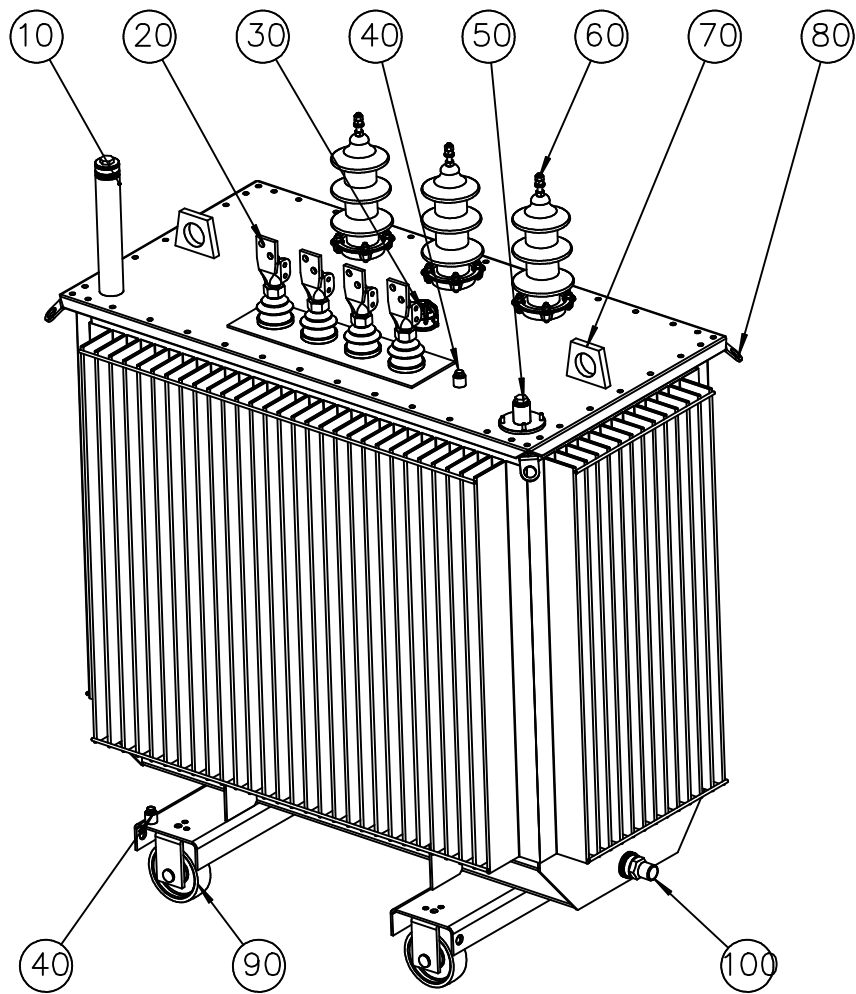
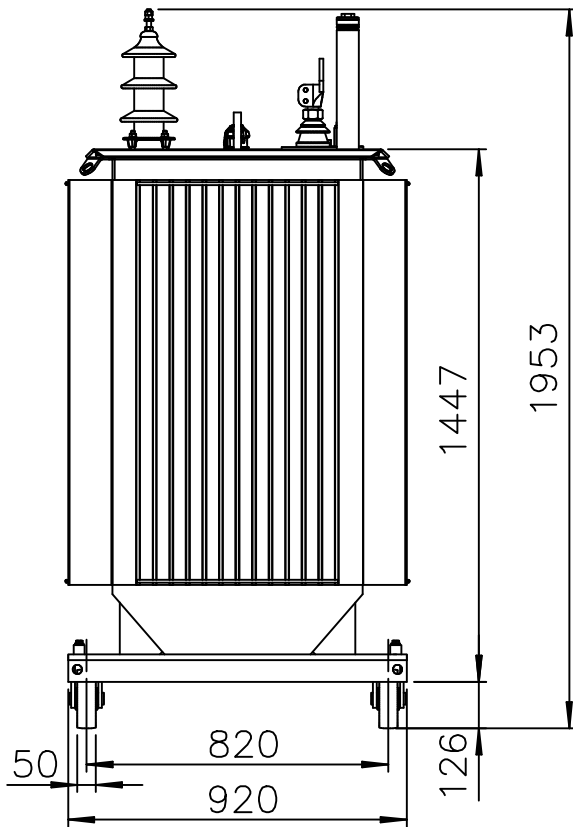


TRANSFORMÁTOR T1 - 1250KVA, 22/0,8KV (TS1)

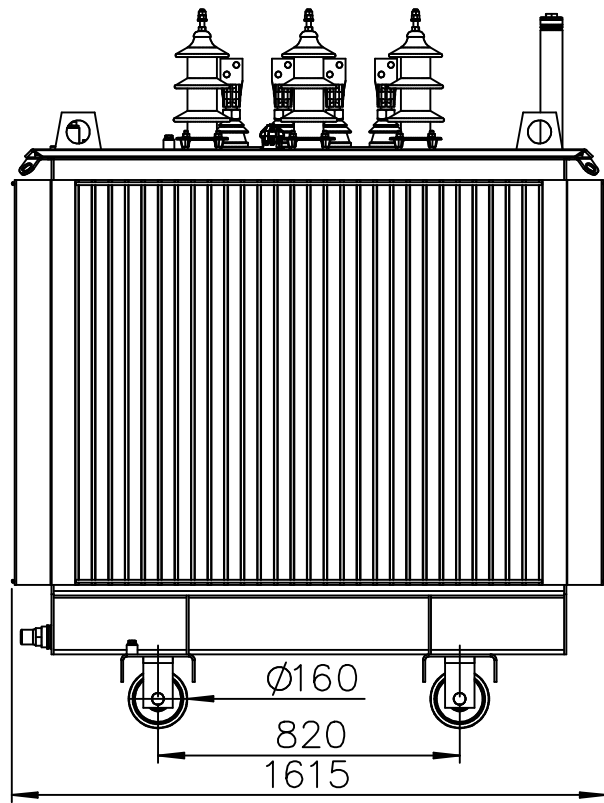

POL.	POPIS
10	PLNÍCÍ HRDLO
20	NN PRŮCHODKA –DT1000
30	PŘEPÍNAČ ODBOČEK
40	ZEMNÍCÍ BOD
50	TEPLOMĚROVÁ JÍMKA
60	VN PRŮCHODKA – 24NF250 (M12)
70	OKO ZVEDACÍ
80	TRANSPORTNÍ OKO
90	KOLEČKO – H160
100	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL – DN31

Výkon	1250 kVA
Napětí	22/0,8 kV
Zapojení	Dyn1
Po	855 W
Pk	9500 W
uk	6 %
Hmotnost	3835 kg
Hmotnost oleje	693 kg
Materiál	Al/Al

ODP. PROJEKTANT: P. Šerý	VYPRACOVAL: V. Tesař	KONTROLOVAL: P. Šerý
MÍSTO: parc. č. 910/83, 910/84, 910/85, 910/7, k. ú. Přibyslavice u Velké Bíteše		
INVESTOR: Obec Přibyslavice, Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice		
NÁZEV STAVBY: FVE 1016 Přibyslavice		
OBJEKT: D.5.1 – PD_VN část		
NÁZEV VÝKRESU: TRANSFORMÁTOR T1–1250kVA (TS1)		

Jemnická STAVBA a.s.	
FORMÁT:	2xA4
DATUM:	12/2024
STUPEŇ PD:	DPS
ZAK. Č.:	24–555
MĚŘÍTKO:	VÝKRES Č.:
–	17