
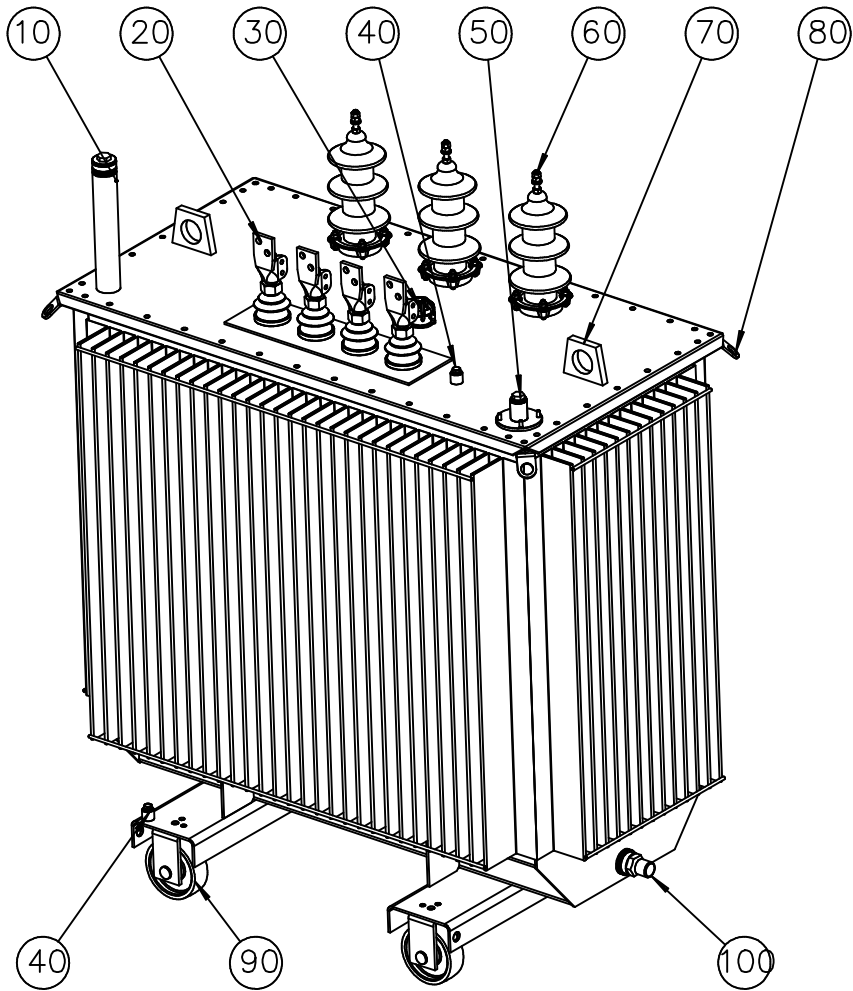
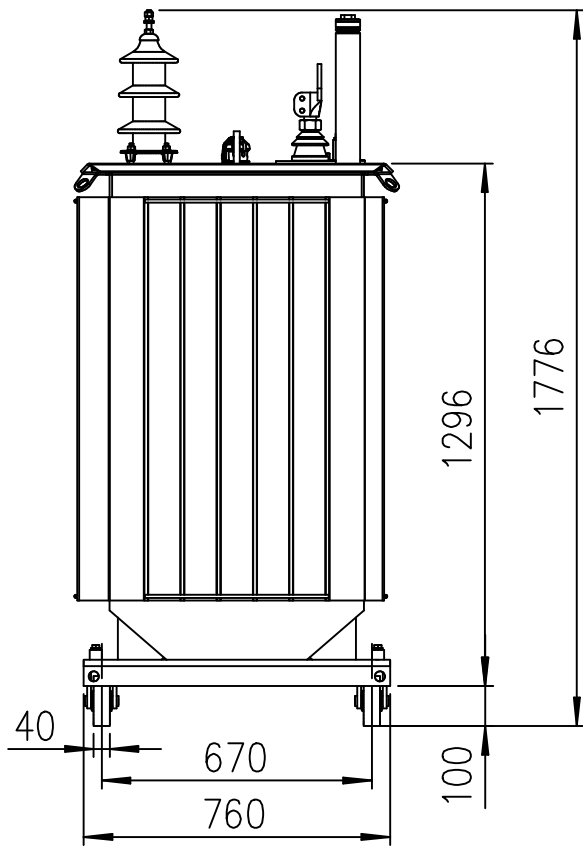



TRANSFORMÁTOR T2 - 630KVA, 22/0,4KV (TS-BESS)

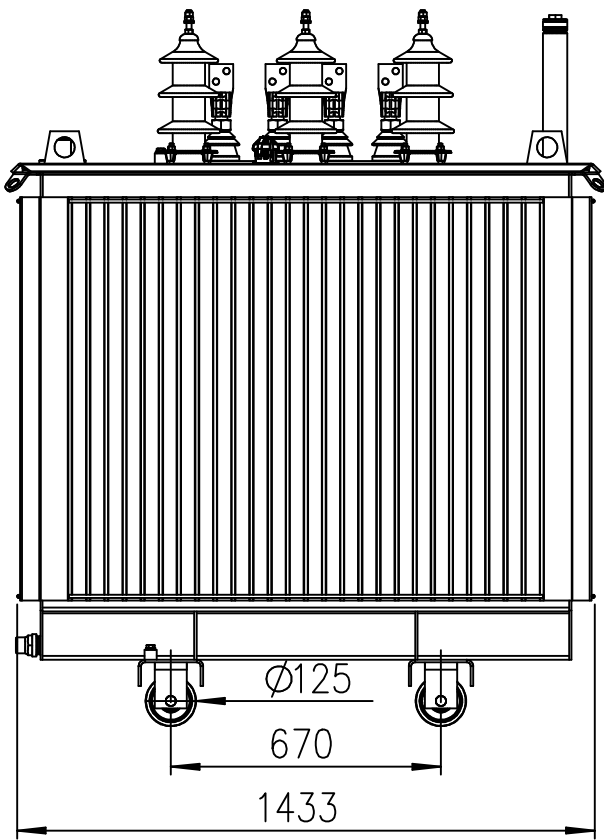


Nulový svorník transf. T2 nepřipojovat
na zemní bod transf. T2!!!
Izolovaná síť IT (3 N ~ 50Hz 400V / IT)

POL.	POPIS
10	PLNÍCÍ HRDLO
20	NN PRŮCHODKA –DT1000
30	PŘEPÍNAČ ODBOČEK
40	ZEMNÍ BOD
50	TEPLOMĚROVÁ JÍMKA
60	VN PRŮCHODKA – 24NF250 (M12)
70	OKO ZVEDACÍ
80	TRANSPORTNÍ OKO
90	KOLEČKO – H125
100	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL – DN22

Výkon	630 kVA
Napětí	22/0,4 kV
Zapojení	Dyn1
Po	540 W
Pk	4600 W
uk	6 %
Hmotnost	2734 kg
Hmotnost oleje	522 kg
Materiál	Al/Al

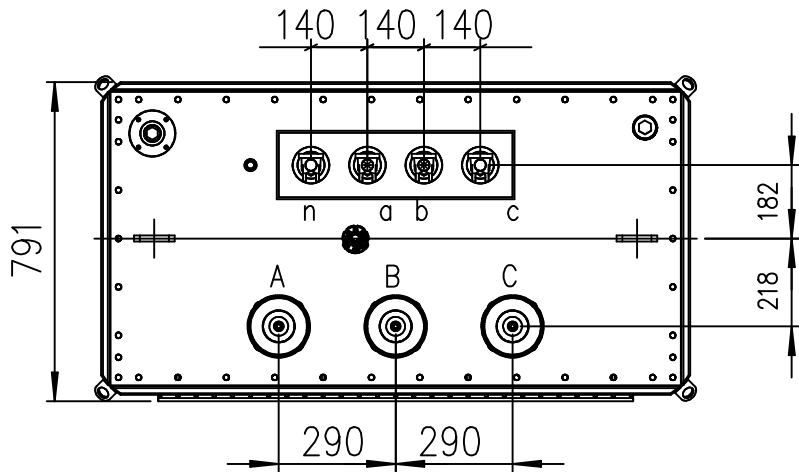

Připojení NN:
Svorníkové oko M30

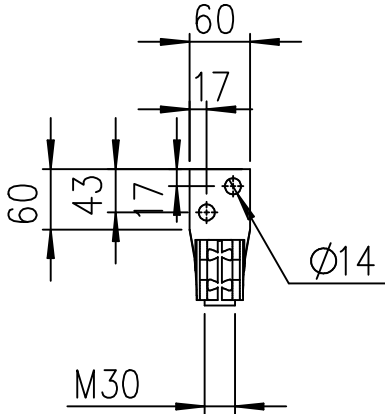

ODP. PROJEKTANT: P. Šerý	VYPRACOVAL: V. Tesař	KONTROLOVAL: P. Šerý
MÍSTO: parc. č. 910/83, 910/84, 910/85, 910/7, k. ú. Přibyslavice u Velké Bíteše		
INVESTOR: Obec Přibyslavice, Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice		
NÁZEV STAVBY: FVE 1016 Přibyslavice		
OBJEKT: D.5.1 – PD_VN část		
NÁZEV VÝKRESU: TRANSFORMÁTOR T2 – 630kVA (TS-BESS)		



FORMÁT:	2xA4
DATUM:	12/2024
STUPEŇ PD:	DPS
ZAK. Č.:	24-555
MĚŘÍTKO:	VÝKRES Č.:
-	18